

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	7310-287-7515-5	仕 様 書 番 号
I H回転釜	G Q - S 1 8 8 0 0 3 B	
	作 成	平成27年 2月24日
	変 更	令和 5年 5月30日
	作成部隊等名	補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のIH回転釜について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

種類	物品番号
110L	7310-287-7515-5

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 IH回転釜, 110L

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S G 4 3 0 5 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

本仕様書に規定していない事項は、製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表によるほか、給水及び給湯の手動式又は自動式については、調達要領指定書による。


3.3 外観

外観は、きず、ひび、われなど欠点がなく、防せい処理を行う。

3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板とする。
- b) 用字及び字体は、NDS Z 8011による。
- c) 銘板の寸法は、NDS Z 8011 番号40による。
- d) 様式は、**図1**による。

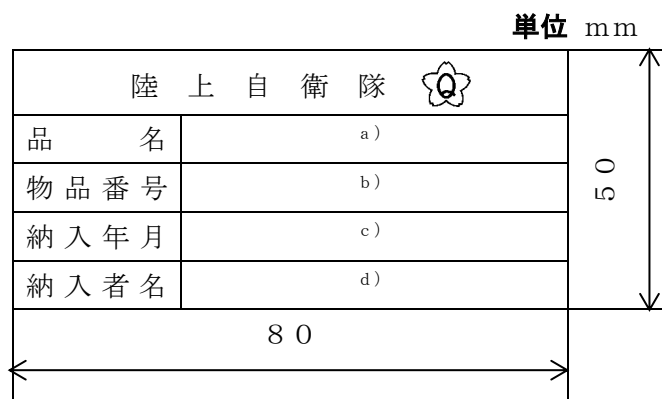

注記 寸法は、標準を示す。

注^{a)} 製品の呼び方を記入する。

注^{b)} 該当する物品番号を記入する。

注^{c)} 納入年月を記入する。

例 2024年2月

注^{d)} 納入者の名称又はその略号を記入する。

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 配管等取付位置

配管等の取付位置及び口径については、契約の相手方が、納地先と調整する。

6.2 サービス網

契約の相手方は、納地先に対して24時間以内に対応可能なサービス網（土日及び祝日を問わず連絡を取ることができ、故障などの応急対処が可能である。）をもたなければならない。

6.3 納入書類

6.3.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表2による。

表2－添付書類

名称	数量	注記
取扱説明書	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a)による。
整備資料（第1種）	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.2 a)による。
部品表（第1種）	1	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.3 a)による。
アフターサービス連絡表 ^{a)}	1	－
注記 日本語版とし、合冊してもよい。		
注^{a)} 納地近傍の営業所等名、所在地及び電話番号を明記する。		

6.3.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表3による。

表3－提出書類

名称	時期	数量	提出先	注記
取扱説明書	納入時	各1	陸上自衛隊補給統制本部需品部及び納地先の各補給処装備計画部需品課（関東補給処においては、松戸支処需品部補給整備課）	G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.1 a)による。
整備資料（第1種）		各1		G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.2 a)による。
部品表（第1種）		各1		G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の7.3 a)による。
アフターサービス一覧表 ^{a)}		各1		－
注記 日本語版とし、合冊してもよい。				
注^{a)} 全国の支店及び営業所等名、所在地及び電話番号の一覧を明記する。				

6.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、G L T－C G－Z 0 0 0 0 0 1 の8.3による。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日		作成年月日	令和 5年 5月30日
仕様書番号	GQ-S188003B		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
IH回転釜	(株) アイホー A I H - 2 0 K (給水給湯・自動式)	IH回転釜, 110L
	(株) フジマック A I H - 2 0 K (給水給湯・自動式)	
	(株) アイホー T I H - 2 0 S (給水給湯・手動式)	
	ニチワ電機(株) M I A R - 1 1 0 C (給水給湯・手動式)	
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 寸法は、次による。

項目	規定
幅	1 6 0 0 mm～1 7 0 0 mm
奥行	1 0 0 0 mm～1 2 5 0 mm
高さ(かまの線までの地上高)	8 0 0 mm～1 3 6 0 mm
蓋を開いた高さ(蓋の上たんまでの地上高)	1 7 0 0 mm～2 1 0 0 mm
かまの内径	7 0 0 mm～1 0 0 0 mm
かまの深さ	1 7 0 mm～3 5 0 mm

b) 加熱方式は、IH式とする。

c) 調理能力は、次による。

項目	規定
調理能力	8 0 L以上

d) 内外胴(かま部)は、J I S G 4 3 0 5に規定するSUS304又はクラッド鋼板とし、ウオームギヤのハンドルによって回転し、任意の傾斜位置に安全に固定可能である。

e) 蓋は、レバー式でJ I S G 4 3 0 5に規定するSUS304又はアルミニウム製とする。

f) 脚は、4点以上のアンカーボルト固定式とする。

g) 空焚き防止機能付とする。

h) 電源は、三相200Vとし、周波数は、50/60Hzとする。

i) 消費電力は、次による。

項目	規定
消費電力	2 0 kW以下

j) 満水量は、次による。

項目	規定
満水量	1 1 0 L以上

k) 給水及び給湯については、手動式又は自動式とする。