

仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
プロパンガス（駐屯地）		2-8
		作 成 平成30年 1月21日
		変 更 令和 3年 1月27日
		作成部隊等名 需 品 学 校

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、松戸駐屯地及び第2高射特科群柏訓練場内で使用するプロパンガスの仕様について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 供給に関する要求

2.1 供給場所

千葉県松戸市五香六実17 陸上自衛隊松戸駐屯地内 (図1)

千葉県柏市大室1789 第2高射特科群柏訓練場 (図2)

2.2 供給期間

令和3年4月1日～令和4年3月31日

2.3 供給予定数

供給予定数は、次による。

- 供給予定数は、3033.0m³
- 令和2年度プロパンガス月別使用予定数（駐屯地）は、別紙第1による。
- 使用実績は、表1による。

表1-使用実績

年度	30年度	31年度	令和2年度 ^{b)}
年間使用量 ^{a)}	2948.1	2961.5	3104.4
月平均 ^{a)}	245.7	246.8	258.7

注^{a)} 単位：m³

注^{b)} 令和2年度4/四（1月～3月）は、31年度4/四を実績として見積り。

2.4 設置場所一覧

ガスメーター設置場所一覧は、別紙第2による。

2.5 検針方法

検針方法は、次による。

- a) 毎月・月末を基準とする。
- b) 毎月・月末に検針し、各メーターの数字が確認できる検針表を提出するものとする。
- c) 検針表は、メーター機ごとに出し、前月からの起算がわかるものとする。

3 その他の指示

3.1 保全

保全は、次による。

- a) 駐屯地の立入りに際しては、当該駐屯地所定の立入り手続きを行うものとする。
- b) 駐屯地の中で作業を行う場合、駐屯地内での行動（入門手続、火気取扱、作業用通路など）は、当該駐屯地の規則及び駐屯地関係者の指示を厳守して行うものとし、作業地域以外への立入りを禁止する。
- c) 契約の相手方は、本契約の履行に当たり、直接又は間接に関わらず知り得た事項の管理に万全を期すとともに、別途利用その他への公表は、防衛省の承認なく行ってはならない。また、本契約終了後も同様とする。

3.2 その他

その他は、次による。

- a) 現在使用している供給設備（メーター・調整機・ボンベ等）は、隊員食堂厨房用メーター（官品）を除き、現契約の相手方の設備である。
- b) 隊員食堂厨房用メーターを除く、供給設備（メーター・調整機・ボンベ等）の維持管理は、契約の相手方の負担とする。
- c) 新契約者は、ボンベ及び隊員食堂厨房用のメーターを除いた供給設備を、現契約の相手方より残存簿価で買い受けるか又は、新規に設置するものとする。
- d) 供給設備の売買金額は、現契約の相手方の残存計算法とする。
- e) 供給切替作業は、官側、現契約の相手方及び新契約の相手方との立会いにより、4月1日に切替作業を実施するものとする。なお、隊員食堂の切替作業は、0900～1300、1430～1830の間は行ってはならない。
- f) 新契約の相手方は、現契約の相手方から“圧縮アセチレンガス等貯蔵開始届書”を引き継ぐものとする。
- g) 検針表は、需品学校補給班へ提出するものとする。

3.3 仕様書に関する疑義

仕様書の内容について疑義が生じた場合は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

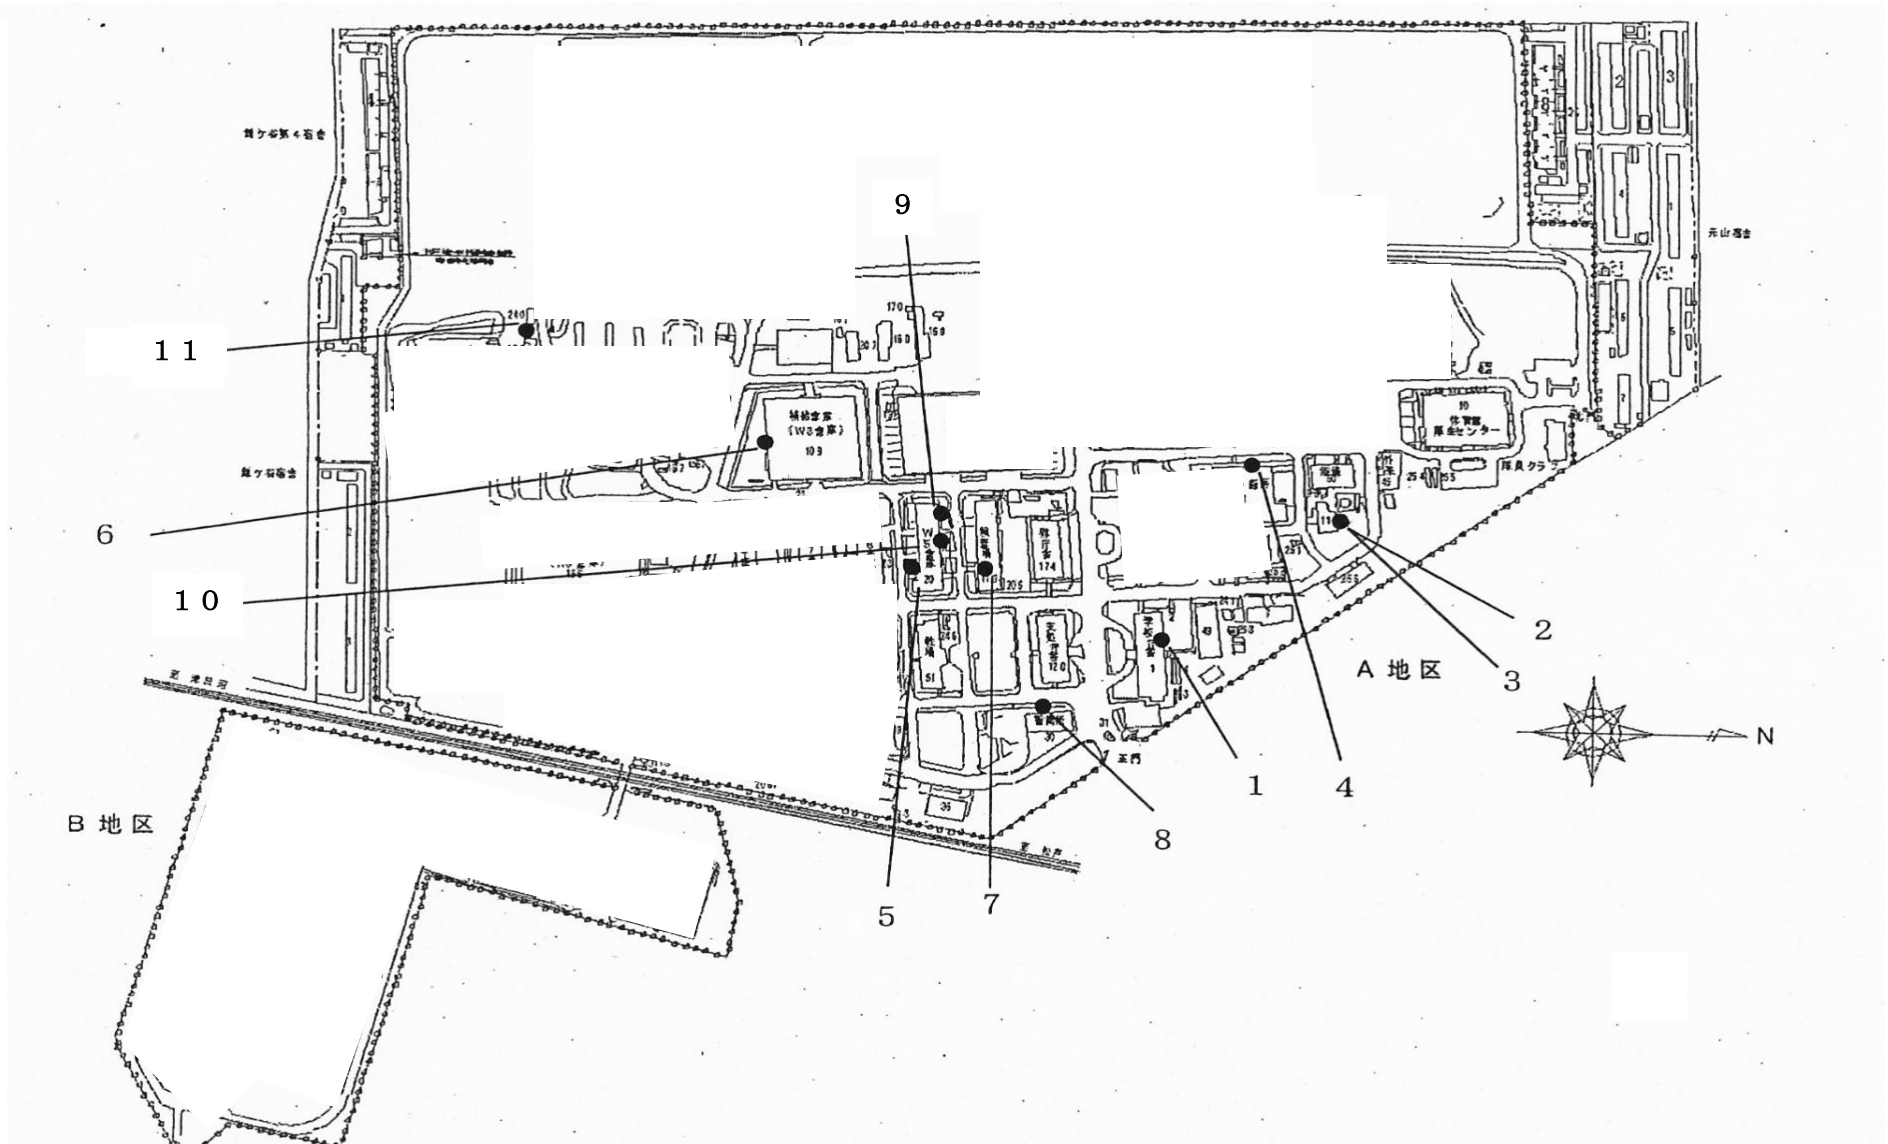


图1—松戸駐屯地内配置图

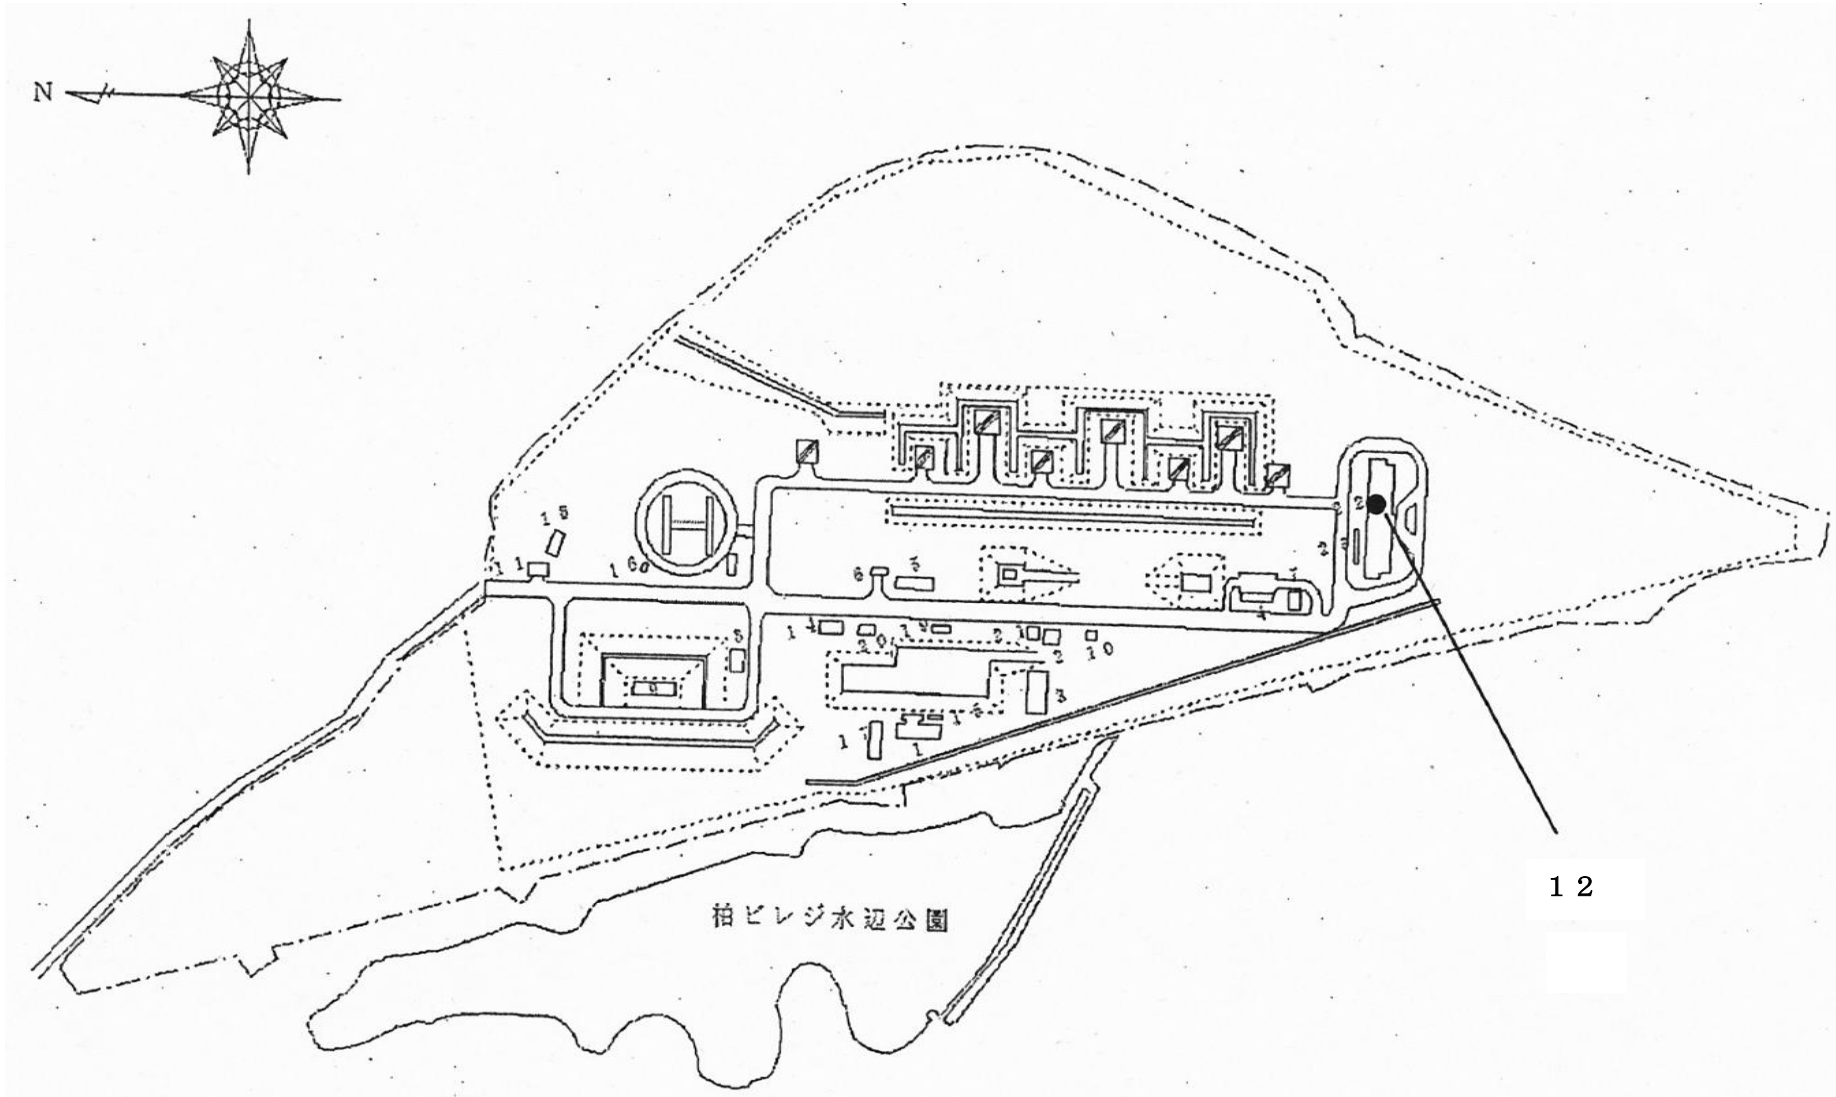


図2-柏訓練場内配置図

令和3年度プロパンガス月別使用予定数（駐屯地）

1 使用予定数

3033.0m³

2 月別使用予定数

年 月	使用予定数 ^{a)}
令和3年 4月	281.9
令和3年 5月	234.9
令和3年 6月	276.8
令和3年 7月	278.0
令和3年 8月	205.3
令和3年 9月	275.7
令和3年 10月	282.5
令和3年 11月	242.6
令和3年 12月	246.6
令和4年 1月	218.9
令和4年 2月	223.8
令和4年 3月	266.1
合計	3033.0

注^{a)} 単位：m³注^{a)} 平成31年・令和2年の平均値とする。

ガスメーター設置場所一覧（駐屯地）

連番	ガスメーター 番号	ガスメーター 型式	施設名	ガスボンベ 本数
1	00051917814	S 型	学校本館（1号）	4本
2	51920549	S 型	ボイラー室（11号）	2本
3	010099	中 型	ボイラー室（11号）	
4	10003140	大 型	隊員食堂厨房用	8本
5	000051920523	S 型	関東処松戸支処輸送科シャワー （20号）	2本
6	000051920524	S 型	関東処松戸支処需品部保管分類課分類班 （109号）	2本
7	000051920519	S 型	関東処松戸支処需品部技術課研究班 （113号）	2本
8	000051920520	S 型	警衛所（30号）	2本
9	51920552	S 型	関東処松戸支処総務部輸送課輸送班 （20号）	2本
10	51920554	S 型	関東処松戸支処需品部保管管理班 （20号）	2本
11	12609NV	大 型	教育訓練棟（27番建物）	16本
12	50016116	中 型	柏訓練場本館厨房（161号）	6本