

調達要求番号： 19号

仕様書番号： 11号

作成年月日：令和6年4月16日

作成部隊名：陸上自衛隊小平学校
総務部管理課

66号建物空調機補修工事 仕様書

5 特記事項

(1) 建築工事

- ア 既設機器撤去、機器新設に伴う、天井開口部の復旧を行うこと。
- イ 各箇所の仕上げについては、監督官と協議すること。

(2) 電気設備工事

- ア 使用材料は表1のとおりとする。
- イ 既設動力盤（P-1）内において、電源接続を行うものとする。
- ウ 屋上室外機への配線新設において、屋外露出電線管は、厚鋼電線管を基準とするが、各機器の周辺や配線経路の曲がり箇所等はビニル被覆金属製可とう電線管を使用して良いものとする。
- エ 屋上に設置する電線管用ブロックはコンクリート用接着剤で固定すること。

表1-使用材料

品名	規格	台数	備考
プルボックス	200*200*100 SUS	1 個	開口部は現地加工可
低圧電力用ケーブル	EM-CE8mm2-3C	31.70m	付属部品含む
屋内用絶縁電線	EM-IE3.5mm2	15.85m	付属部品含む
鋼製電線管	G42	13.35m	付属部品含む
鋼製電線管	G36	1.50m	付属部品含む
金属製可とう電線管	ビニル被覆 30	2.00m	付属部品含む

(3) 機械設備工事


- ア 新設機器については、表2のとおりとし、記載規格は参考規格とし、使用機器については、事前に監督官の承認を得るものとする。
- イ 既設撤去時にフロン回収を行うものとし、破壊処理証明書を提出すること。

表2-新設機器


品名	規格	台数	備考
室外機	ダイキン製 RQYP224FC	2 台	付属部品含む
室内機	ダイキン製 FXYP90NB	2 台	付属部品含む
室内機	ダイキン製 FXYP80NB	2 台	付属部品含む
室内外機	三菱製 MLZ-RX2822AS	1 台	付属部品含む

(4) その他

- ア 各新設機器の形状等により、既設の配管、内装等の撤去及び新設が必要となる場合は、請負者の負担において実施すること。なお、室内機の吊りボルト及び室外機の防振架台は再利用可能とするが、補強等が必要な場合も同様とする。
- イ 高所作業を必要とする作業は、枠組足場もしくは高所作業車を用い、各種法令に基づき安全に実施すること。

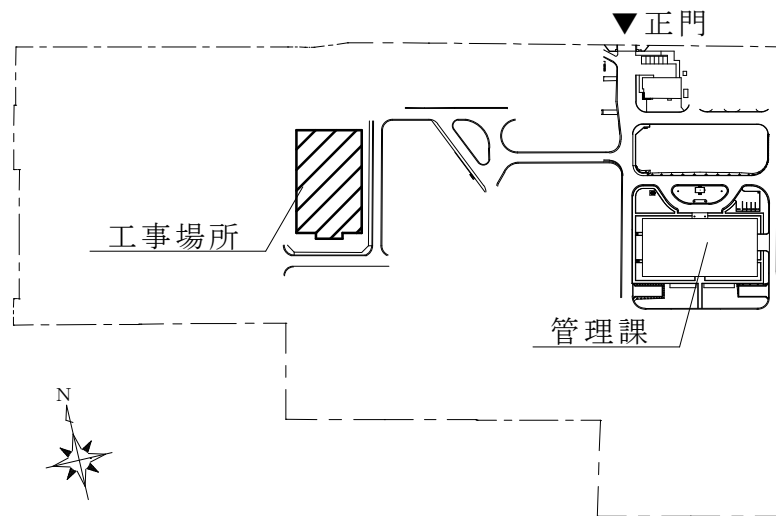

配置図 S=1/X

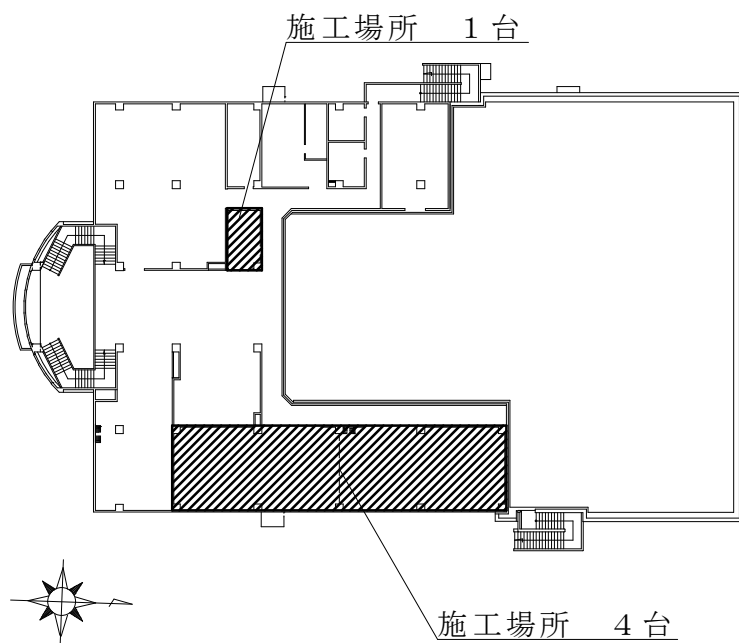

平面図 S=1/X

