

公 告

分任契約担当官 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地
第341会計隊霞ヶ浦派遣隊長 大塩 竜矢



一般競争入札について、下記のとおり公告する。

1 一般競争に付する事項

(1) 件名等

件名等	規格	単位	数量	備考
中央監視設備無停電電源装置バッテリー等交換	仕様書のとおり	式	1	霞ヶ浦駐屯地等の建物4箇所におけるバッテリー5個、ファンユニット9個の交換

(2) 履行期限 平成31年3月29日(金)

(3) 履行場所 茨城県土浦市右穂2410 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地
茨城県稲敷郡阿見町阿見原 陸上自衛隊霞ヶ浦飛行場

2 入札参加資格

(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 全省庁統一資格の審査結果を受けた者のうち 役務の提供等D以上 に格付けされ
平成28、29、30年度競争参加資格を有するもの。

(4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

3 契約条項を示す場所

第341会計隊霞ヶ浦派遣隊掲示板 東部方面会計隊ホームページ(www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin)に掲載

4 入札(現場)説明会

実施しない

5 入札

(1) 日 平成31年2月25日(月) 13:10

(2) 会場 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地 A庁舎2階 関東補給処保管室

(3) 郵送による入札 封書に会社名、入札日時、件名及び入札書在中(朱書き)と明記した上、2/24(日)17:00までに第341会計隊霞ヶ浦派遣隊必着とする。また、事前に郵送による入札を行う旨を必ず連絡すること。※発送者の責により入札当日の09:00までに到着の確認を実施すること。

6 入札条件

(1) 入札金額 「消費税抜き価格」で記載すること。

(2) 再度入札 1回の入札で落札決定できない場合には、ただちに再度入札を実施する場合がある。

初度入札で郵便による入札参加者があつた場合、再度入札の時期は次のとおりとする。

日時:平成31年2月27日(水) 13:10(第341会計隊霞ヶ浦派遣隊事務室)

7 落札決定方法

(1) 総額で、かつ当該所定の予定価格の範囲内で最低の金額をもって入札をした者を落札者とする。

(2) 落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。

(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もつた契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

8 保証金

(1) 入札保証金 免 除

(2) 契約保証金 免 除

(3) 履行保証金 免 除

9 違約金

(1) 落札者が契約を結ばない場合、落札金額に消費税相当額を加算した金額の100分の5以上を徴収する。

(2) 落札者が契約を履行しない場合、契約金額の100分の10以上を徴収する。

10 入札の無効

(1) 第2項に示す競争入札に参加する資格のない者が行った入札

(2) 入札者名、押印及び入札金額が識別しがたい場合

(3) 電信、電話、ファックス等による入札

(4) その他入札に関する条件に違反した場合

(5) 郵便による入札で期日までに未着のもの

11 その他

(1) 委任状 代表者でない者が入札する場合は、入札時に委任状を提出

(2) 資格審査決定通知書 本年度「資格審査結果通知書」の写しを未提出の業者は入札までに提出

(3) 連絡先 〒300-0837 茨城県土浦市右穂2410 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地
第341会計隊霞ヶ浦派遣隊 担当: 大塩 電話029-842-1211(内線2345)

FAX029-843-4528(直通)

霞ヶ浦駐屯地業務隊管理科 佐藤 電話029-842-1211(内線2522)

調達要求番号：8PX01AD0257

陸上自衛隊仕様書	
物品番号	仕様書番号
中央監視設備 無停電電源装置バッテリー等交換	管 — 104
	作成 平成31年 2月 7日
	変更
	作成部隊名 霞ヶ浦駐屯地業務隊

1 適用範囲

本仕様書は、陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地及び飛行場における中央監視設備無停電電源装置バッテリー等交換について適用する。

2 場所

- (1) 茨城県土浦市右萩2410 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地内
- (2) 茨城県稲敷郡阿見町阿見原 陸上自衛隊霞ヶ浦飛行場内

3 概要

本役務は、陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地及び飛行場の建物4箇所において、バッテリー5個とファンユニット9個の交換を実施する。

4 対象設備等一覧表 別紙のとおり。

5 一般事項

- (1) 本役務は、本仕様書による他、公共建築工事標準仕様書(電気工事設備編・平成25年版)及び建築保全業務共通仕様書(最新版)等を準拠するものとする。
- (2) 本役務の実施に関しては、十分な知識、経験及び技術を有する者が実施するものとする。
- (3) 本仕様書に定められた内容に明示なき場合もしくは疑義を生じた場合は、監督官と協議のうえ内容を確認する。
- (4) 現場の安全衛生に関する管理は現場代理人が責任者となり、関連法令を遵守し行う。また、火災等の事故防止に努めるとともに、役務現場及び許可された場所以外への無断立入りを厳禁とする。
- (5) 着工に先立ち、監督官と協議のうえ工程表を作成し2部提出すること。
- (6) 役務写真はカラーサービス版程度とし、作業前・中・後、製品及び撤去品、その他監督官が指示するものを工事用アルバム(A4縦型)に整理のうえ1部提出する。
- (7) 施設に損傷を与えた場合は、延滞なく監督官に報告するとともに、監督官の指示に基づき、請負業者の責任において現状に復旧する。
- (8) 請負業者は、監督官の指定期日までに次の書類を提出すること。


ア 役務着工届	2部
イ 役務完了届	2部
ウ 現場代理人指名・変更通知書	1部
エ 工程表	2部
- (9) 本役務により不具合事項を発見した場合は、写真及び図示したものを監督官に報告し、その原因を追及のうえ改善に対する技術資料を添えた報告書を1部提出するものとする。

6 特記事項

- (1) 本役務に必要な工具、試験器具類及び消耗品類は請負業者負担とする。
- (2) 交換するバッテリー等の規格及び性能試験成績表を2部提出する。
- (3) 発生材の金属類については、監督官に指定された場所(霞ヶ浦駐屯地内)に整理集積し、発生材調書とともに引き継ぐものとする。
- (4) 交換するバッテリー等の規格・数量は下記のとおりとする。

部品名称	規格等	数量	合計
バッテリーユニット	RRABU-J4 12ユニット	1 個	5 個
	RRABU-GX11 1ユニット	4 個	
ファンユニット	RRAF-R1	2 個	9 個
	RRAF-GX12	3 個	
	RRAF-GX11	4 個	

7 建物配置図

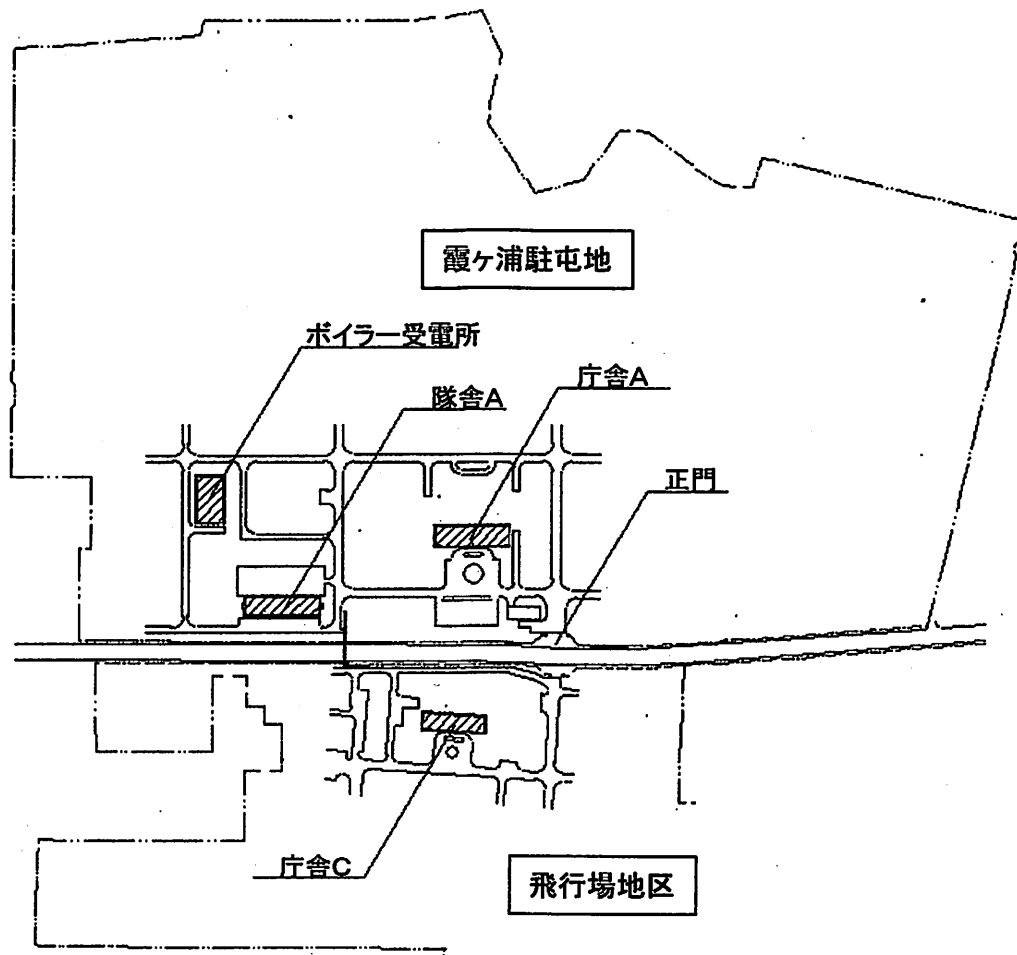

建物配置図 S=1/X

対象設備等一覧表

設備名称	設置場所	規格等	交換部品名称	規格等	数量
中央監視設備用 無停電電源装置	ボイラー受電所 2階 (中央監視室) 無停電電源装置 本体	製造所 : 富士電機株式会社 型式 : M-UPS100AD1S-UC(B) UPS容量 : 10kVA 電圧 : 200V	バッテリーユニット	RRABU-J4 12ユニット	1 個
			ファンユニット	RRAF-R1 RRAF-GX12	2 個 3 個
	ボイラー受電所 2階 (中央監視室) 通信制御盤	製造所 : 富士電機株式会社 型式 : M-UPS010AD1B-U UPS容量 : 1kVA 電圧 : 100V	バッテリーユニット	RRABU-GX11 1ユニット	1 個
			ファンユニット	RRAF-GX11	1 個
	庁舎A 1階 (電気室) RS盤 RS-1-1D	製造所 : 富士電機株式会社 型式 : M-UPS010AD1B-U UPS容量 : 1kVA 電圧 : 100V	バッテリーユニット	RRABU-GX11 1ユニット	1 個
			ファンユニット	RRAF-GX11	1 個
	隊舎A 1階 (機械室) RS盤 RS-3-1A	製造所 : 富士電機株式会社 型式 : M-UPS010AD1B-U UPS容量 : 1kVA 電圧 : 100V	バッテリーユニット	RRABU-GX11 1ユニット	1 個
			ファンユニット	RRAF-GX11	1 個
	庁舎C 1階 (電気室) RS盤 RS-18-1A	製造所 : 富士電機株式会社 型式 : M-UPS010AD1B-U UPS容量 : 1kVA 電圧 : 100V	バッテリーユニット	RRABU-GX11 1ユニット	1 個
			ファンユニット	RRAF-GX11	1 個