

入札公告

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処
調達会計部長 山崎 雅文

下記のとおり一般競争入札を実施しますので、関係事項を承知のうえ参加してください。

1 競争入札に付する事項

品名	規格等	単位	数量
宇治(6)285号建物配管改修工事	仕様書のとおり	式	1
履行場所	陸上自衛隊宇治駐屯地 (京都府宇治市五ヶ庄官有地)		
履行期限	令和6年7月31日		

2 入札参加資格

- 令和5・6年度防衛省競争参加資格で「建築一式工事」でD級以上、「機械器具設置工事」又は「管工事」でC級以上の等級に格付された者。
- 契約担当官から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
- 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長又は防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の処置を受けている期間中の者でないこと。
- 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。
- 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除要請があり、当該状態が継続している有資格者については、競争参加を認めない。
- 入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格者とは契約を行わない。
- 入札及び契約心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加は認めない。

3 契約条項等を示す場所

陸上自衛隊関西補給処(宇治駐屯地)調達会計部 契約課 契約班

ホームページ「<https://www.mod.go.jp/gsdf/mae/madep/uj/nyusatsu/newpage2.htm>」



ホームページQRコード
(機種によっては読み取れません。)

適用する契約条項は、建設工事請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項とする。

4 現場説明会

実施しない。(現場確認を希望する者は、下記の第10項(6)に連絡調整されたい。)

5 競争入札執行の場所及び日時

- 開札場所
陸上自衛隊関西補給処 調達会計部 入札室
- 開札日時
令和6年5月9日(木) 13時30分(入札室開場時刻:13時20分)

6 保証

- 入札保証金：免除
- 契約保証金：免除

7 落札決定方法：総額決定

8 入札の方法及び契約条件

- (1) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (2) 入札者は、入札書とともに入札金額の内訳を記載した工事費内訳明細書(様式随意)を提出すること。
- (3) 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。
- (4) 契約者は落札決定後遅滞なく、陸上自衛隊で示す建設工事請負契約書を作成し、官側と交わすものとする。

9 入札の無効

- (1) 第2項に定める入札参加資格のない者の入札。
- (2) 入札者が提出した「暴力団排除に関する誓約書」の内容に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合。
- (3) 入札金額及び入札者氏名が判明し難い入札。
- (4) その他、入札に関する条件に違反した入札。

10 その他

- (1) 郵便等により入札書を提出する場合は、入札書を封筒に入れて封入口及び継目になつ印し、その封筒の表に氏名(法人の場合は、又は商号)及び「○月○日○時○分開札(件名・入札書在中)」と朱書して、更にそれを二重封筒とし、入札開始日の前日(前日が休日の場合は、その前日)17時00分までに契約担当官等に必着となるよう送達すること。また、送付した旨契約担当者まで通知されたい。
- (2) 入札参加希望者は、5月8日(水)12時までに「資格審査結果通知書(写)」を提出すること(電子メール可)。
- (3) 入札代理人の場合、権限を委任したことを証明する委任状を提出すること。
- (4) 入札参加予定者は、開札時刻の5分前までに必ず入札室に集合されたい。
- (5) 再度入札については、別示する。
- (6) 不明事項については、下記に問い合わせられたい。

公告及び入札に関する問い合わせ先			
名 称	陸上自衛隊 関西補給処(宇治駐屯地)	所在地	611-0011 京都府宇治市五ヶ庄官有地
電 話	0774 (31) 8121	FAX	0774 (32) 4580
メールアドレス	fin-madep@inet.gsdf.mod.go.jp		
担 当	調達会計部 契約課 担当：市川 内線：294		

仕 様 書

- 1 工事件名：宇治(6)285号建物配管改修工事
- 2 工事場所：京都府宇治市五ヶ庄官有地 陸上自衛隊宇治駐屯地内
- 3 工事期間：契約締結日の翌日～令和6年7月31日(水)
- 4 工事概要

(1) 工事内容

区 分	種 別	項 目	数 量
土木工事	給排水管工	配管敷設 他	1式
機械設備工事	配管工事	給水配管 他	1式
その他工事			1式

(2) 使用材料等

機器名	規 格	参考型番	備考
消火設備用合成樹脂製の管及び管継手	B018-19・B019-19	エスロンハイパーAW消火管	
埋設標示シート	一般市販品		
浸透防止スリーブ	一般市販品		
水道用塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB JWWA K 116		15A・50A・125A
SUS製フート弁	125A 10K フラジ型	大阪継手バルブ 38	
定水位弁アングル型	FMバルブ 1型 主弁+副弁		50A
保温材料	e2・(ハ)・VⅡ		15A・50A・125A

5 一般事項

- (1) 本工事は、図面・本仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」「公共建築改修工事標準仕様書」及び関係諸規則に基づき実施する。また、配水用ポリエチレンパイプシステム協会主催の水道配水用ポリエチレン管施工講習会又は配水ポリエチレン管協会主催の講習会を終了したものが配管施工すること。
- (2) 本仕様書及び図面に記載無き事項で、疑義が生じた場合は監督官と調整し、その指示に従い実施すること。
- (3) 請負者は工事施工に先立ち、監督官と協議のうえ工事工程表を作成、監督官に提出するものとし、了解を得たのち工事を施工すること。
- (4) 本仕様書及び図面に記載されてある寸法・規格については、あくまでも標準寸法・規格であるため、実際の工事に際しては、必ず現地にて採寸・調査を行い実施すること。
- (5) 請負者は、工事の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。項目は、着工前・中・後、隠蔽部分、使用材料及び監督官の指示箇所とする。また写真は、工事完了後速やかに現像し、A4判アルバム(プリント可)に整理のうえ1部提出すること。
- (6) 工事実施中において、管理施設及び人員に損傷・損害を与えた場合は速やかに監督官に報告するとともに、請負者の責任において補償及び復旧すること。
- (7) 工事実施に際し、仕様書・図面に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議のうえ指示に従い実施すること。
- (8) 工事実施に際し、請負者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に作業員に対して安全教育を実施し安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施すること。
- (9) 指定の物以外の消耗品等・材料はすべて新品とし、JIS規格品等適用品とする。


- (10) 工事に必要な電気・水についてはすべて有償とし、請負者によるメーターの設置又は官側の指示する方法により使用量を算定する。
- (11) 本工事で発生した廃品等のうち、監督官が指示するものについては、発生材引渡書を提出し、所定の位置に搬入・集積する。その他の廃品等については、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法令等を遵守し請負業者の責任において場外処分すること。処分完了後、処分完了が証明できる書類（マニフェストE表の写し）を官側に提出するものとする。
- (12) 本工事は、検査官の完了検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は、手直し完了後検査官の再検査を実施し検査合格をもって完了とする。
- (13) 請負者は下請等契約を行う場合は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき、施工台帳等、官側が求める書類等を速やかに提出及び処置を行うこと。
- (14) その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従うこと。


6 特記事項


- (1) 掘削発生土に関しては良質発生土で埋戻し分以外は場外処分とする。
- (2) 水圧試験は、E F 接合後 1 時間以上経過した後、配水用ポリエチレンパイプシステム協会施工マニュアルに順ずるものとする。
- (3) 工事に伴う自治体への手続き等については、請負業者側が実施すること。
- (4) 工事に伴う断水等の調整については、契約後速やかに監督官と協議の上実施すること。

7 提出書類

- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) 工程表 | 1 部 (契約後すみやかに) |
| (2) 作業員名簿 | 1 部 (指示時のみ、契約後すみやかに) |
| (3) 現場代理人等指名・変更通知書 | 1 部 (契約後すみやかに) |
| (4) 着工・竣工届 | 1 部 (着工・竣工当日) |
| (5) 工事打合簿、工事日誌 | 1 部 (その都度) |
| (6) 材料検査簿 | 1 部 (材料搬入時) |
| (7) 使用材料承認願及び承認図等 | 1 部 (すみやかに) |
| (8) 作業写真 | 1 部 (工事完了後すみやかに) |
| (9) 工事内訳明細書 | 1 部 (契約後すみやかに) |
| (10) 発生材引渡書 | 1 部 (必要時のみ、引渡時) |
| (11) マニフェストE表の写し | 1 部 (処分完了後速やかに) |
| (12) 施工体制台帳一式 | 1 部 (契約後すみやかに) |
| (13) 各種報告書、試験成績書等 | 1 部 (工事完了後すみやかに) |
| (14) その他指示された書類 (その都度) | |

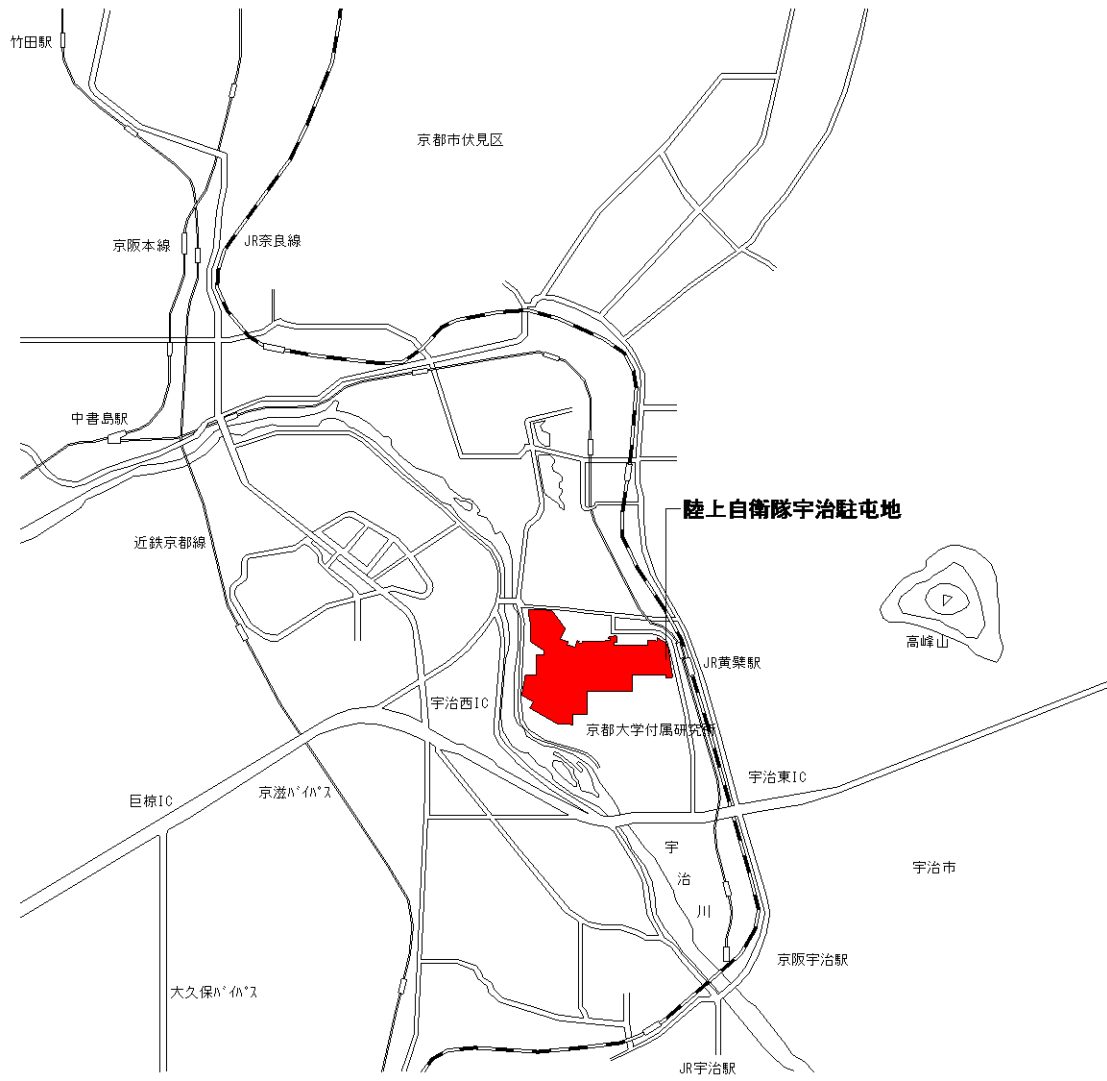

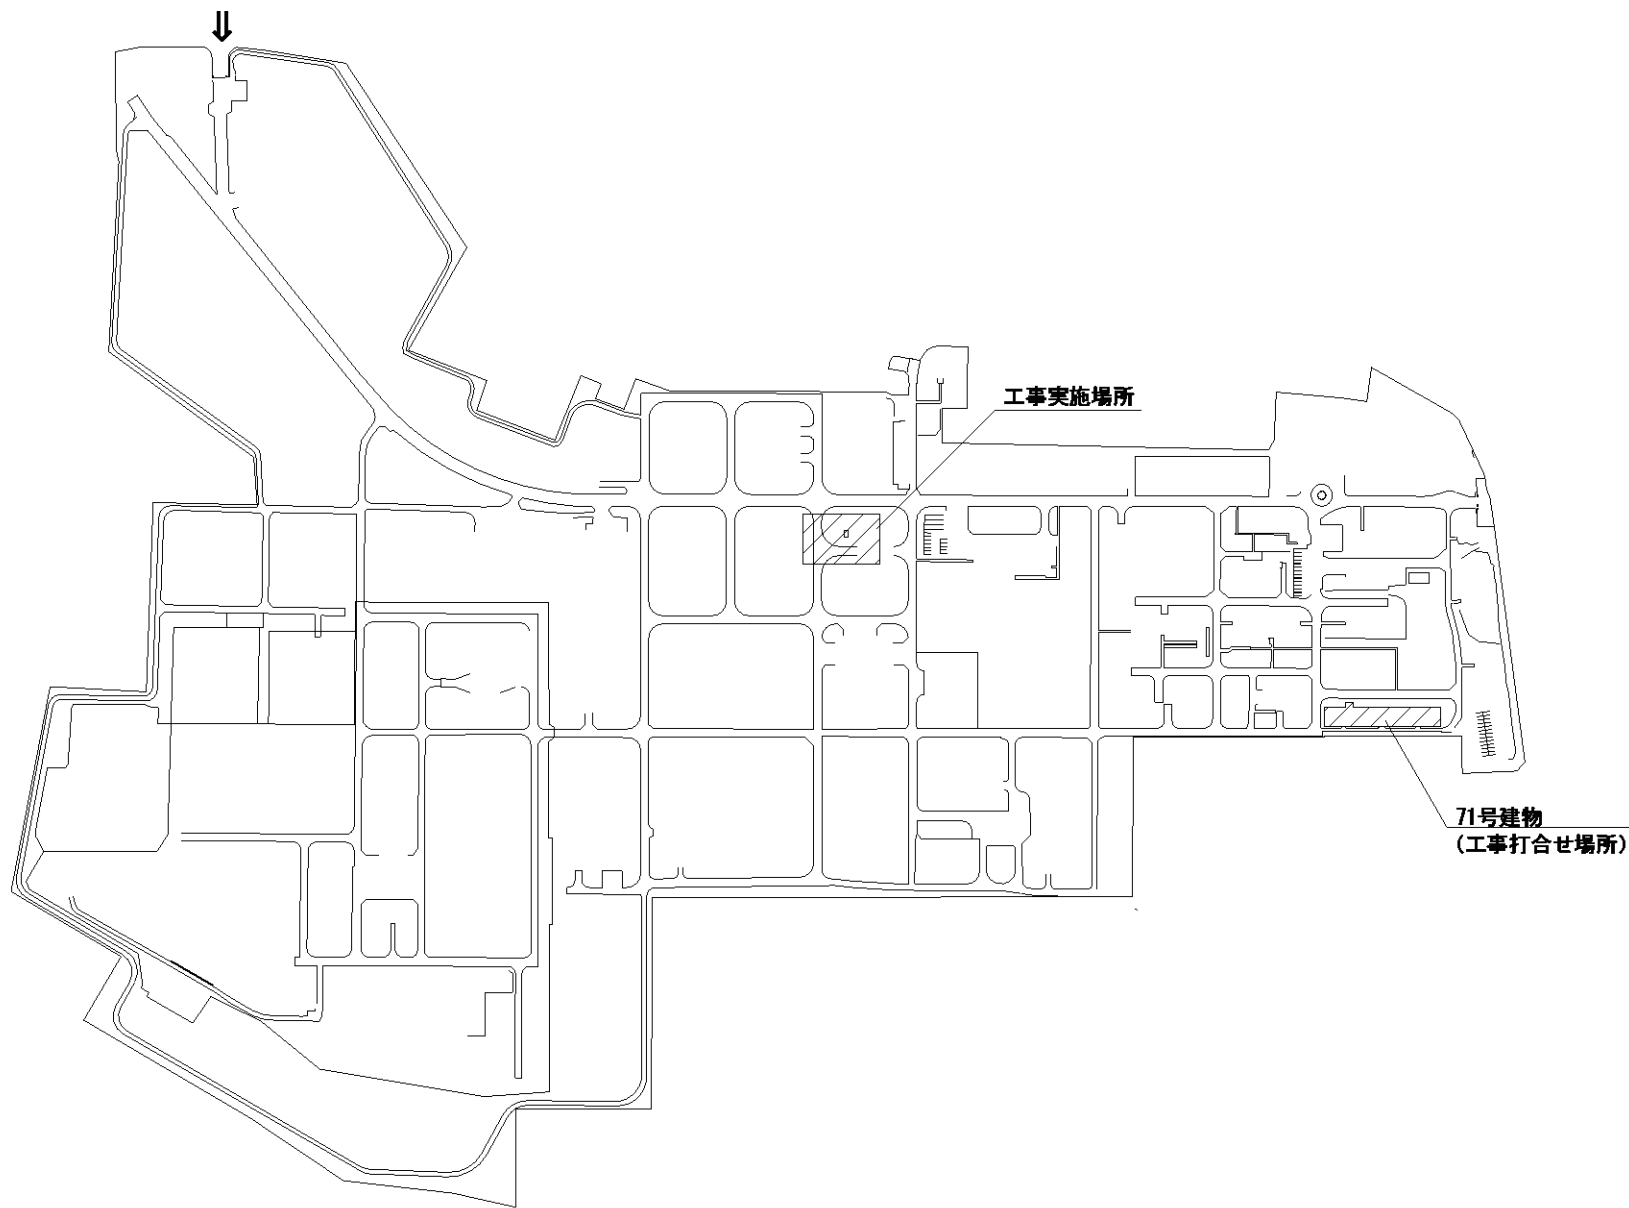

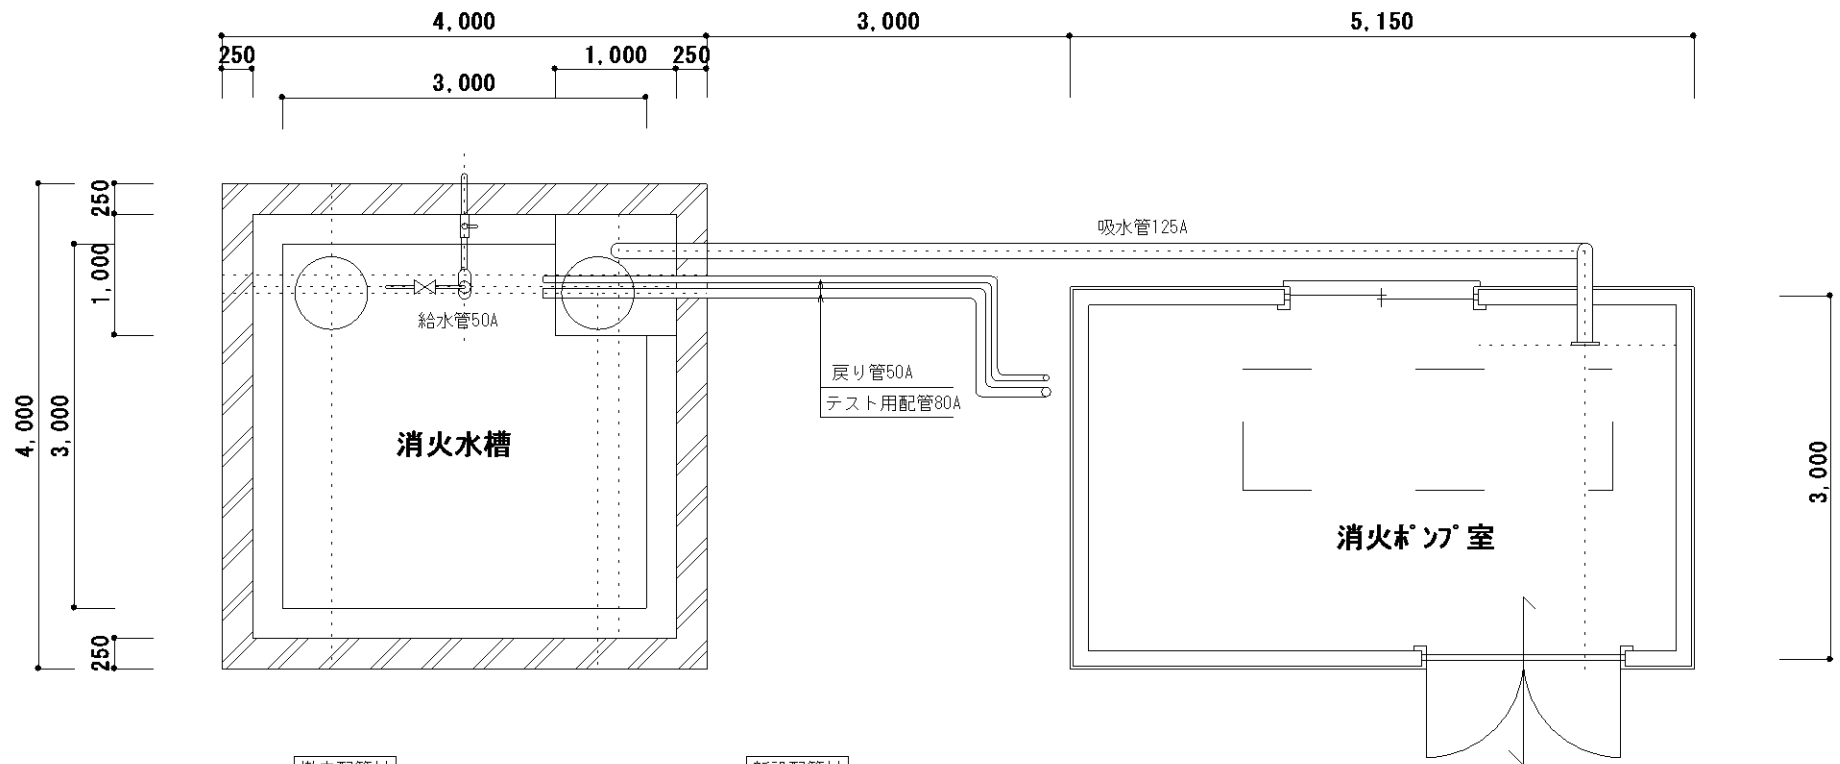

撤去配管材

器具名	数量
吸水管 (SGP125A)	13m
テスト用配管 (SGP80A)	6m
戻り管 (SGP50A)	6m
給水管 (SGP50A)	1.5m
フート弁 (125A)	1
保温 (125A)	1.5m

新設配管材

器具名	数量
吸水管 (消火用PE125A)	11m
吸水管 (消火用SGP-VB125A)	2m
テスト用配管 (消火用PE80A)	6m
戻り管 (消火用PE50A)	6m
給水管 (SGP-VB50A)	2.5m
給水管 (SGP-VB15A)	1.5m
SUS製フート弁 (125A) (ワイヤ付き)	1
定水位弁 (アウトル型) (50A)	1
仕切弁 (15A)	1
保温工事 (125A) e2・(A)・V II	1.5m
保温工事 (50A) e2・(A)・V II	2.5m
保温工事 (15A) e2・(A)・V II	1.0m

既設伸縮可とう管フランチ部より切離し・接続
 GLより伸縮可とう管まではSGP管使用
 保温工事 (125A) e2・(A)・V II
 配管貫通部撤去・モルタル補修

既設バルブより切離し・接続
 定水位弁アングル型50A
 フロート設置位置：FL+2650
 □：新設配管用孔貫通工事
 保温工事 (15・50A) e2・(A)・V II

配管貫通部撤去・モルタル補修

消火ポンプ室

▽GL

竪深：1000×1000×500

3,000



消火水槽


既設配管11林'部より切離し・接続×2
 GLより紫外線対策施工

管末45°11林'取付×2

7寸弁125A 取付位置：竪場床+300

P

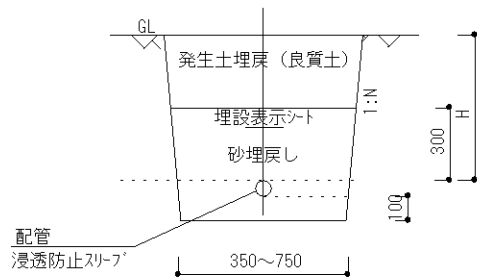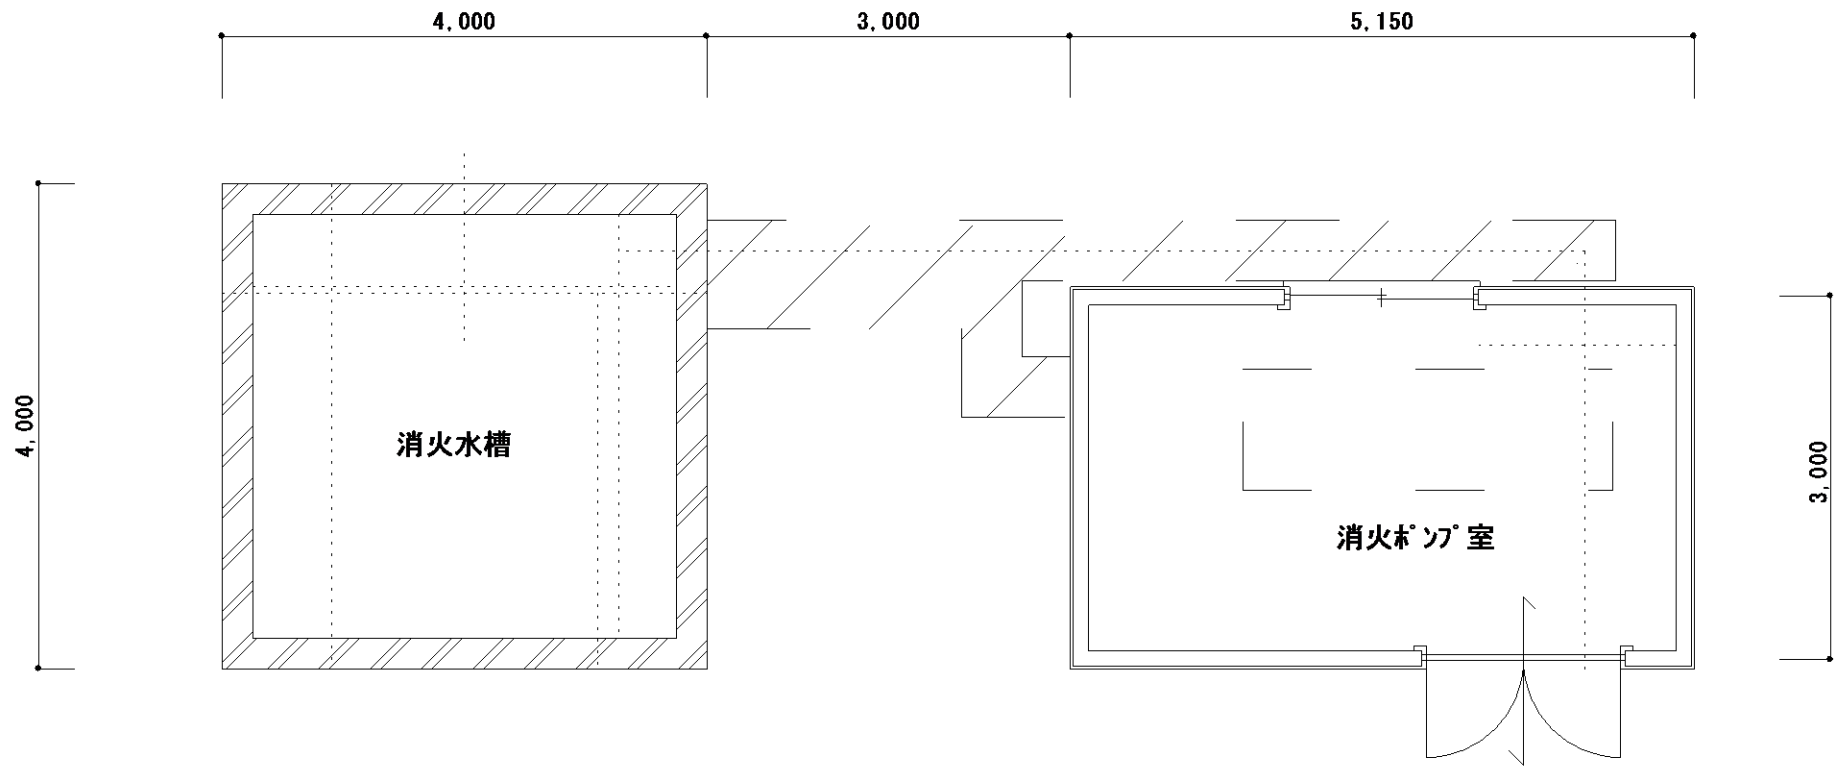

 : 一般掘削部 5.5m²

一般部標準図 S=1/30

入 札 書
~~見 積 書~~

金額¥ (税抜き)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
宇治(6)285号建物配 管改修工事	仕様書のとおり	式	1		
	以下余	白			
履 行 場 所	陸上自衛隊宇治駐屯地		履行期限	令和6年7月31日	
入札(契約)保証金	免 除	入札 (見積) 書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条
 項等を承諾のうえ入札見積いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」
 に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和6年5月9日

分任契約担当官
 陸上自衛隊関西補給処
 調達会計部長 山崎 雅文 殿

住 所
 会 社 名
 役職・代表者名
 代表者連絡先
 担当者
 担当者連絡先