

令和6年5月7日

久居駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積合わせ の日時	防衛省競争 参加資格	備考
1	久居（6）粉末消火設備 保守点検	久居駐屯地	R6. 11. 29	R6. 5. 7	R6. 5. 15 13:00	R6. 5. 15 14:00		仕様書有

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

住所 〒514-1118

三重県津市久居新町975

契約機関名（担当）第337会計隊（坂本）

電話番号（内線）059-255-3133（内429）

FAX 059-255-3290

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額

(消費税及び地方税を含まない。)

番号	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	久居（6）粉末消火設備保守点検	仕様書のとおり	セット	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
納入（履行）場所		陸上自衛隊久居駐屯地	納 期		6.11.29	
契約保証金		（免除）	見積年月日		6.5.15 1400	

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（個人の場合）、当団体（団体の場合）は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 平 木 博 貴 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名

(注) 押印を省略する場合には、代表者連絡先、担当者名及び連絡先を記載すること。
代表者が担当者を兼ねる場合は「代表者に同じ」と記入してください。

代表番号 ()

担当者氏名
及び連絡先 ()

市場価格調書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

こちらは市場価格調査書になります。貴社の見積最低価ではなく、一般的な市場価格に送料・諸雑費等を含めた金額をご記入の上、下記期日までにFAX又はメールによりご提出をよろしくお願いいたします。

※内訳書の添付をお願いします。(様式は貴社様式)

市場価格調査書提出期限：令和6年5月15日(水)

送付先(会計隊FAX番号)：059-255-3290(直通)

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない。)

番号	品名	規格	単位	数量	単価	金額
1	久居(6)粉末消火設備保守点検	仕様書のとおり	セット	1		
2		以下余白				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
納入(履行)場所		陸上自衛隊久居駐屯地	納期		6.11.29	
契約保証金		(免除)	見積年月日		6.5.15 1400	

令和 年 月 日

分任契約担当官陸上自衛隊久居駐屯地
第337会計隊長 平木 博貴 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名







(注) 押印を省略する場合には、代表者連絡先、担当者名及び連絡先を記載すること。
代表者が担当者を兼ねる場合は「代表者に同じ」と記入してください。

代表番号 ()

担当者氏名
及び連絡先 ()

久居（6）粉末消火設備保守点検

陸上自衛隊久居駐屯地業務隊

作業名称	久居（6）粉末消火設備保守点検				
図面名称	表紙				
業務隊長	管理科長	営繕班長	給排水係長	工事企画	施設管理
					
陸上自衛隊久居駐屯地業務隊				図面番号	1/5

仕 様 書

- 1 作業名称 : 久居 (6) 粉末消火設備保守点検
- 2 作業場所 : 三重県津市久居新町975 (陸上自衛隊久居駐屯地)
- 3 作業期間 : 契約締結日~令和6年11月29日
- 4 作業概要 : 第3種移動式粉末消火設備の、外観、機能、総合点検を実施する。
点検設備は下記による。

項目	場所	規格・構造	数量
保守点検	155号整備工場	第3種移動式粉末消火器 SHA-30E-II型 C-461号 33kg	4台

5 一般事項

- (1) 本作業については、本仕様書、図面、国土交通省建築保全業務共通仕様書に基づき作業すること。また、仕様書に記載なき事項については監督官との協議によるほか、技術上必要なものは請負業者の責任において良心的に実施すること。
- (2) 請負業者は、作業実施に先立ち、監督官と協議のうえ作業工程表を作成し提出することとし、了解を得たのち作業を実施すること。
- (3) 作業は請負業者の責任作業とし、作業に際し破損した部分については監督官へ報告のうえ、指示に従い速やかに復旧すること。
- (4) 作業時間は午前8時15分から午後5時までとする。なお、時間外・土曜日・日曜日及び祝日等に作業を実施する場合は、事前に監督官に届出て指示に従い実施すること。
- (5) 自衛隊施設からの電気・給水を使用する際は、仮設メーターを設置して、部隊側算定に基づき有償とする。

6 特記事項


- (1) 本役務は消防法第17条の3の3による点検項目及び製造所の点検要領によるほか、監督官の指示に基づき誠実に実施すること。
- (2) 保守点検に必要な工具、計器類及び消耗品類等は、請負業者で準備すること。
- (3) 現場技術員の必要資格は消防設備士乙種第3類とする。
- (4) 本役務において、官公署・その他への手続きが必要な場合は、請負業者において速やかに行うものとする。
- (5) 保守点検は、機能点検及び総合点検の2回とし、実施時期は次のとおりとする。
ア 総合点検 6月
イ 機器点検 11月
※点検終了後毎に報告書をすみやかに提出すること。

7 提出書類



- | | |
|----------------|--------------|
| (1) 工程表 | 2部 (契約後速やかに) |
| (2) 現場代理人通知書 | 1部 (") |
| (3) 打合せ簿 | 1部 (その都度) |
| (4) 着手・完了届 | 2部 (") |
| (5) 作業日誌 | 1部 (") |
| (6) 作業写真 | 1部 (完了後速やかに) |
| (7) その他指示された書類 | 1部 (必要の都度) |

8 完成検査

作業終了後、監督官に届け出て検査官による検査を受け、合格を以て完了とする。
また、手直し事項が生じた場合は、手直し終了後再検査を受け合格を以て完了とする。

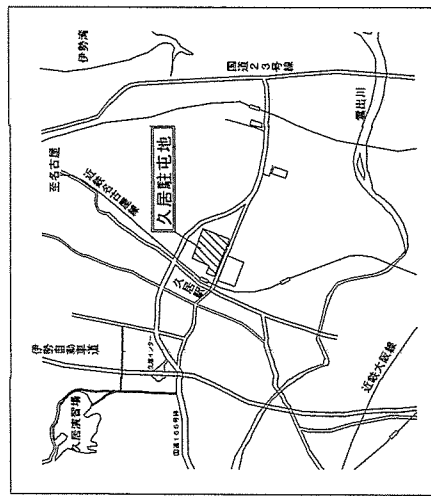



駐屯地案内図 1 : X

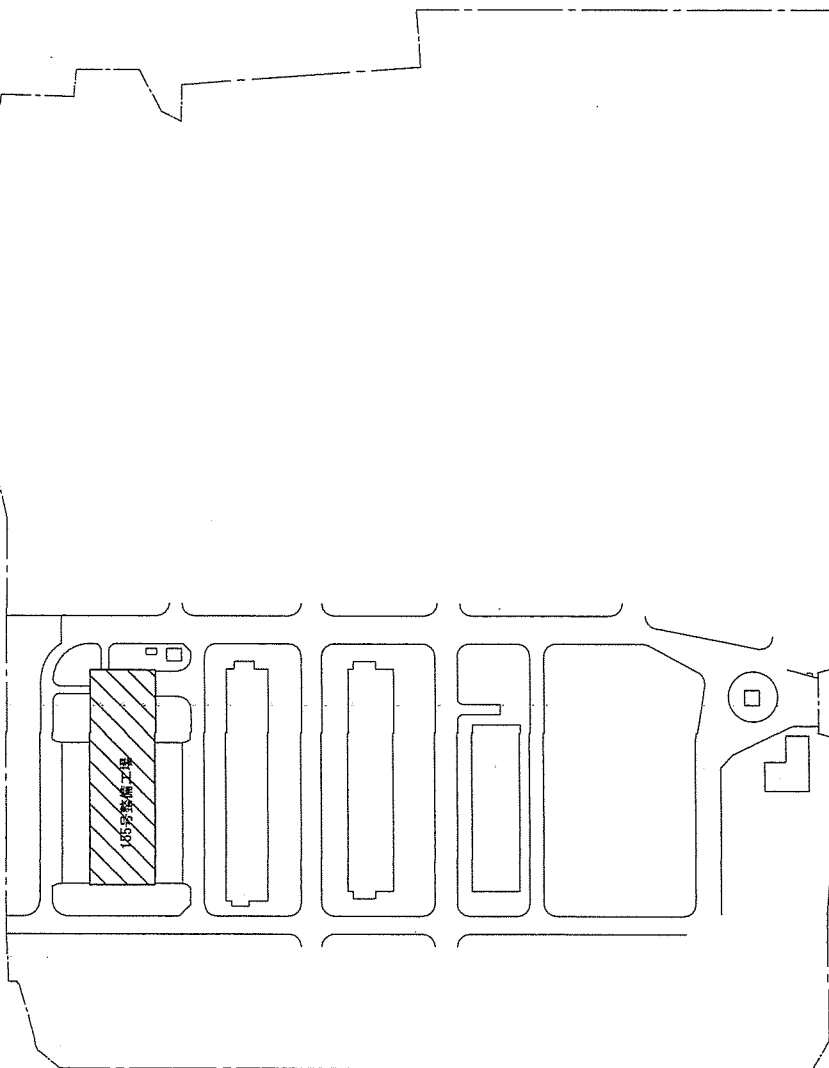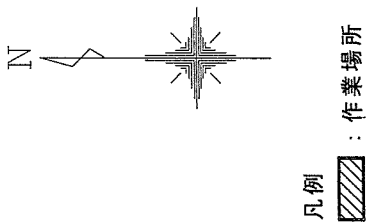

駐屯地配置図 1:3000

作業名称	久居(6) 粉末消火設備保守点検
種別	案内図・配置図
図番	4/5

久居駐屯地業務隊管理科営繕班

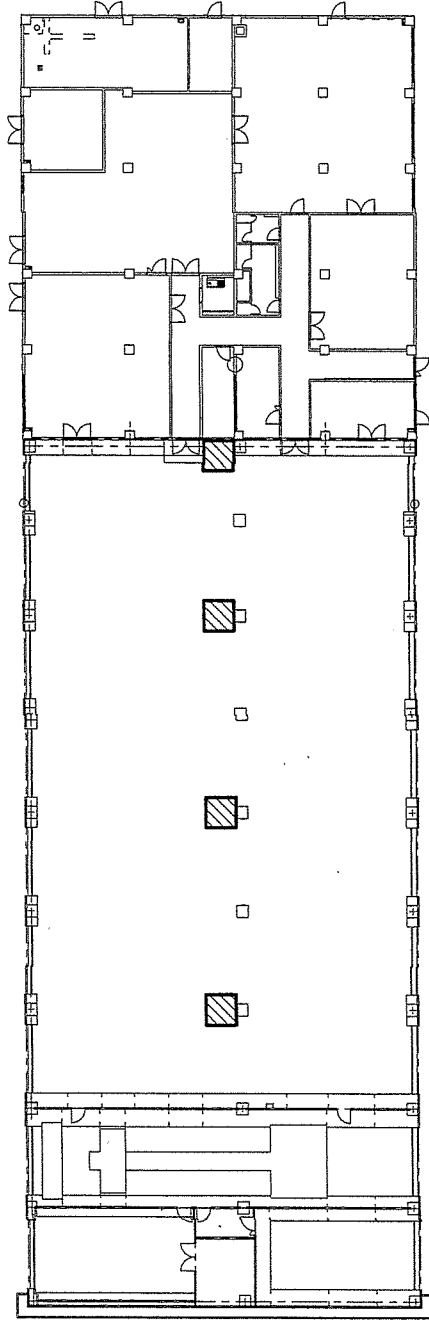

▨: 消防設備設置箇所 SHA-30E-II型 4台

整備工場平面図 1:2500

作業名称	久居(6) 粉末消火設備保守点検
種別	平面図
	久居駐屯地業務隊管理科營繕班
図番	5/5