

令和6年 5月15日

分任契約担当官  
陸上自衛隊北海道補給処  
調達会計部長 早瀬 英俊

### 北海道補給処調達会計部におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連番号	件名	納入(履行)場所	納期(履行期限)	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
1PW00830	#15 第1ボイラー1号缶補修	島松駐屯地	9月30日	5月15日	6.5.28 1000	6.5.28 1000	防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)は問わない。	


- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問い合わせ先及び提出先  
〒061-1393  
北海道恵庭市西島松308番地 島松駐屯地  
陸上自衛隊北海道補給処 調達会計部 契約課  
TEL: 0123-36-8611 (担当: 第1契約班 高尾 内線: 5341)  
FAX: 0123-36-8719

※ 原価計算課から市場調査価格の依頼があった場合は、確実なご協力をお願いします。




調達要求番号 : 4MCZ1A00014

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
件 名	#15 第1ボイラー1号缶補修	作成月日	令和6年5月7日
		作成部隊	総務部管理課営繕班
		担当電話	有吉技官 内線5291
場 所	北海道恵庭市西島松308 陸上自衛隊島松駐屯地		
概 要	ボイラー1号缶部品交換等 一式		
<p>1 総 則 本仕様書は島松駐屯地において実施する「#15 第1ボイラー1号缶補修」について適用する。</p> <p>2 疑 義 本作業実施に際し疑義が生じた場合は監督官と協議する。</p> <p>3 資 格 等 請負業者は関係法令の定めるところによる資格および技術を有し、本作業を完遂出来る能力を具備する。</p> <p>4 対象設備 #15 第1ボイラー室 1号缶 型式:RE-80FII</p> <p>5 作業内容 (1) 前扉補修:1箇所 (2) 油量調整弁アセンブリ交換(VXX-1011-00):1個 (3) 燃焼調整・試運転:一式</p> <p>6 写 真 写真は作業前、作業中、作業後を撮影し整理のうえ1部提出する。(A4縦)</p> <p>7 書類等 本作業に必要な書類については、監督官の指示に基づき提出する。</p> <p>8 検 査 検査は本仕様書に基づき実施し、項目5から項目7の確認をもって完了とする。</p> <p>9 保証・補償 (1) 本作業完了後に生じた故障、機能不良等についてはその原因が請負者の責に帰すべき事由によるものと認められる場合は、検査終了後1年間に限り請負業者が修復する義務を負う。 (2) 本作業に起因する事故は請負業者の責任とし、官側に損害を与えた場合は直ちに原状復旧する。</p>			

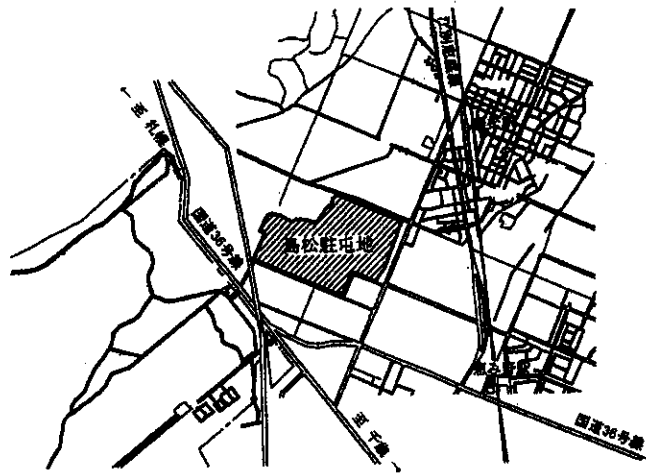

島松駐屯地案内図 S=1:25,000

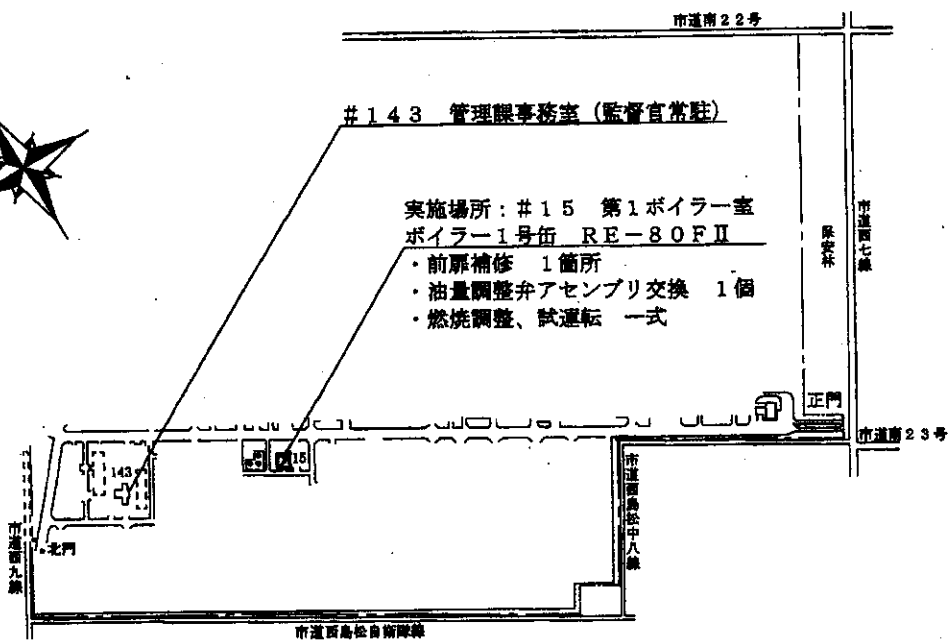

島松駐屯地配置図 S=1:10,000

役務名	#15 第1ボイラー1号缶補修	図面番号	1/1
種別	案内図・配置図	縮尺	図示
北海道補給処総務部管理課営繕班		令和6年5月7日	