

作成年月日 5. 7. 4  
作成部課等 総 務 課

## 仕 様 書

- 1 件 名：宇都宮募集案内所エアコン設置
- 2 役務場所：栃木県宇都宮市明保野町1-4 宇都宮第2地方合同庁舎  
自衛隊栃木地方協力本部宇都宮募集案内所
- 3 期 間：令和5年10月31日（火）までに終了
- 4 一般事項：
  - (1) 本役務は、自衛隊栃木地方協力本部宇都宮募集案内所にエアコン2基の設置を行うもの。
  - (2) 本役務は、本仕様書及び建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）による他、関係諸規則を遵守するものとする。
  - (3) 現場の収まり等により軽微な変更の必要性が生じた時は、検査官と調整しその指示に従うものとする。ただし、請負金額、工期等の変更は行わないものとする。
  - (4) 役務実施に関して、職員及び部外者等に傷害等を与えた場合、または施設等に損害を与えた場合は請負者の責任において復旧及び補償するものとする。
  - (5) 請負業者は現場代理人等を指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い防災に努めること。また、危険性のある場所には危険表示等の処置を行うものとする。
  - (6) 役務現場及び許可された場所以外への無断立入等は厳禁とする。
  - (7) 発生材は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理するものとする。
  - (8) 役務完了後は、役務現場の後片付け及び清掃を行うものとする。
- 5 特記事項：
  - (1) 本役務で設置するエアコン等の仕様は、下表による。

項 目	仕 様
形式/本体サイズ/重量	窓用/H780×H360×D260 以上/24 kgまで
暖房時運転音	内 57db/外 65db (50Hz)
冷房/暖房能力	1.6kW(50Hz)/1.8kW(50Hz)
冷房時/暖房時消費電力	640kW(50Hz)/630kW(50Hz)
期間消費電力量	1,316kWh(50Hz)
除湿機能	弱冷房除湿
排水形式	オートドレン
換気機能	有

項目	仕様
窓枠	アルミ製 (81.3 cm～140 cm)
冷媒ガス	R32

上表諸元は株式会社コロナ製CWH-A1823Rを製品選定時の参考として例示しているが、同等品以上のものを選定すること。


- (2) 設置数量及び工程は、下表による。

項目	数量	単位
エアコン設置	2	基
窓枠設置	2	箇所
ドレン配管処置	2	箇所

- (3) 本役務で必要な消耗品等は、請負業者の負担によるものとする。  
 (4) 仕様書に明記されていない事項について、疑義のある場合については官側と調整するものとする。  
 (5) 本事務所の電源状況を確認し、最適なコンセント差込口を選定し使用者へ通知するものとする。

## 6 品質保証

請負業者は完了検査合格後、本役務の不備によるとみられる不具合の発生について、1年間その責任を負うものとする。

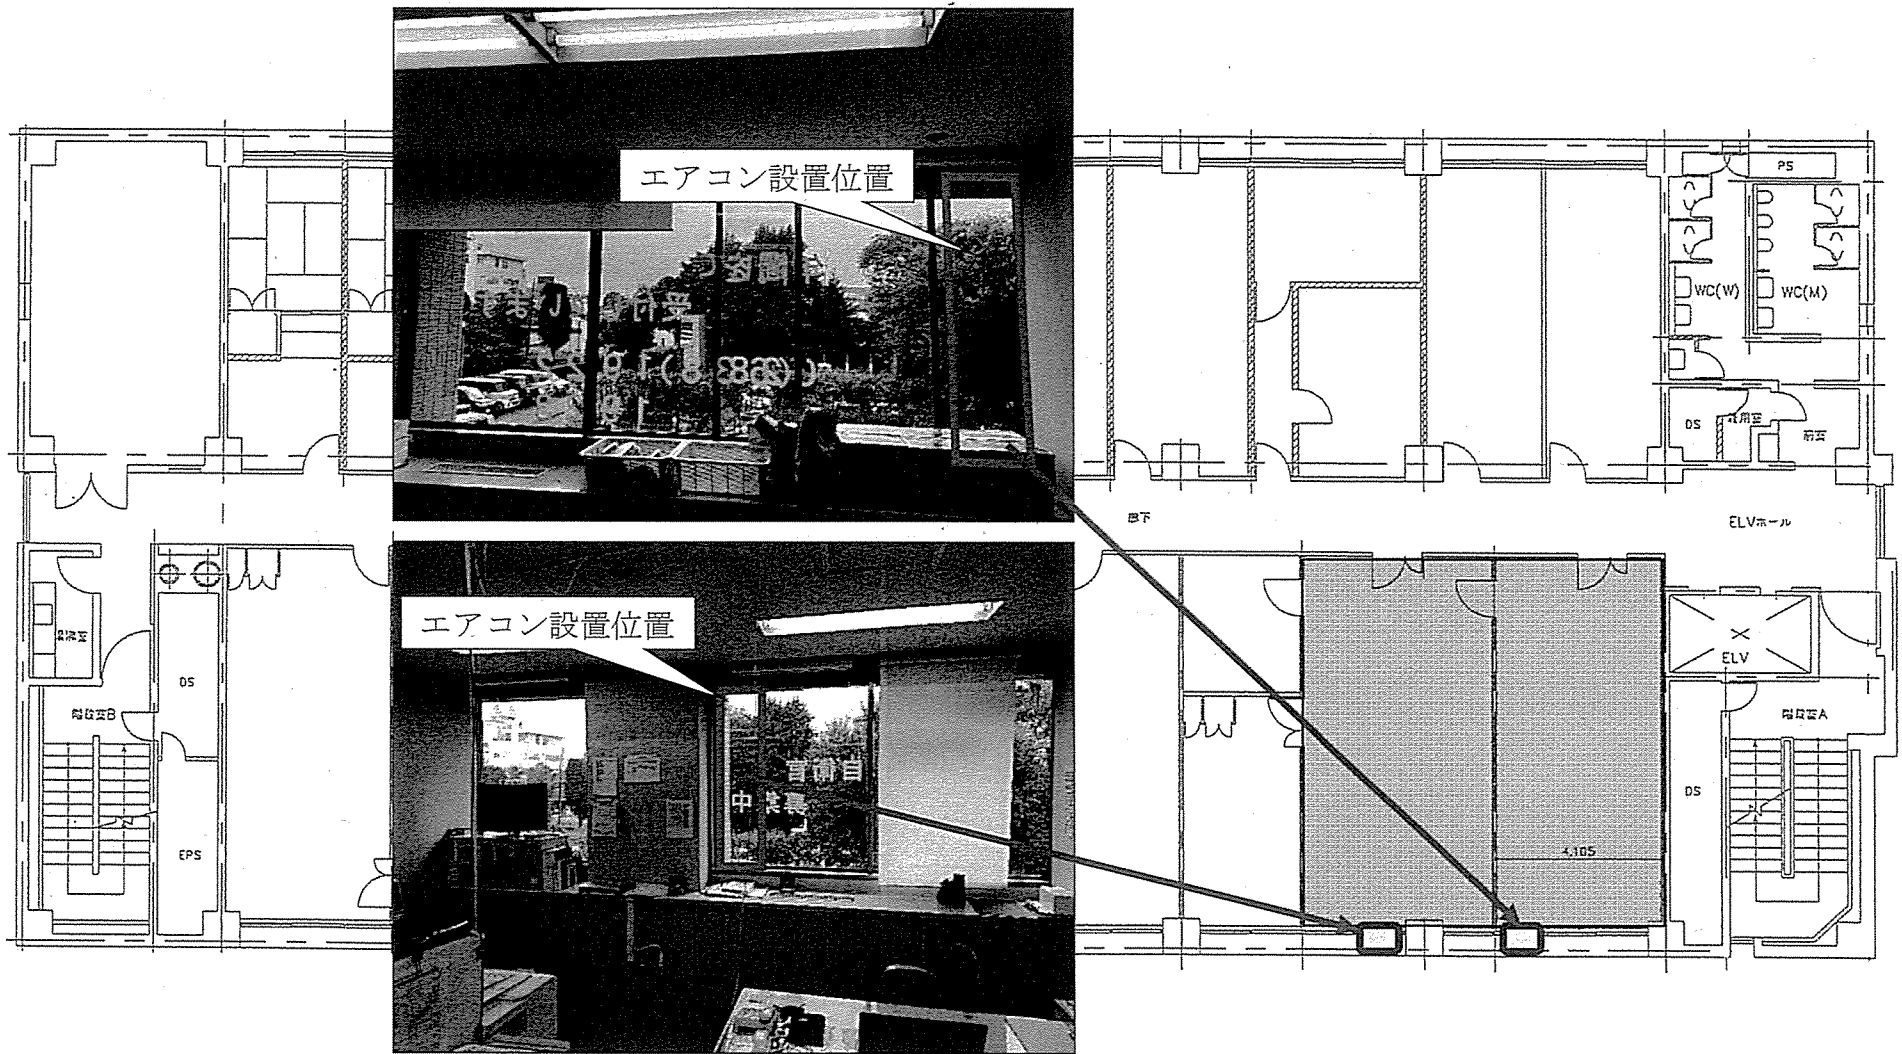

宇都宮第2地方合同庁舎2階案内図

- 宇都宮募集案内所
- エアコン設置位置