

航空自衛隊仕様書				
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書		
	性質による分類	個別仕様書		
物品番号			仕様書番号	
品名 又は 件名	特殊書庫		C&LPS-Q71097-3	
			大臣承認	平成 年 月 日
			作成	平成25年 5月28日
			改正	平成27年 5月 7日
				令和 2年 3月 5日
作成部隊等名	補給本部			

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊で使用する特殊書庫について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる主な用語及び定義は、C&LPS-Y00007の1.2による。

### 1.3 種類

種類は、表1によるものとし、調達する種類及び数量については、調達要領指定書で指定する。

表1－種類

種類	物品番号
1号	7125-006-2511-5
2号	7125-006-2507-5

### 1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の品名及び種類とする。

例 特殊書庫1号

### 1.5 引用文書

この仕様書で引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 規格

JIS B 1181	六角ナット
JIS B 1256	平座金
JIS G 3101	一般構造用圧延鋼材
JIS G 3123	みがき棒鋼

品名	特殊書庫
J I S G 3 1 4 1	冷間圧延鋼版及び鋼帯
J I S H 5 3 0 1	亜鉛合金ダイキャスト
J I S S 1 0 3 3	オフィス家具ー収納家具
N D S Z 0 0 0 1	包装の総則
N D S Z 8 2 0 1	標準色

b) 仕様書

C & L P S - Y 0 0 0 0 7 調達品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 材料

材料は、付表1による。

2.2 加工

鋼板の切断時、折り曲げなどは、全て機械加工とし、切断面は、ばりの除去をおこなうこと。

2.3 耐震対策

書庫内部により底板と床面を固定できるものとする。

2.4 構造

構造は、J I S S 1 0 3 3の6 によるほか、次による。

- a) 施錠装置、取手（以下、“ハンドル”という。）及び丁番は、戸締まりされた状態では、破壊以外の方法による取外しができない構造とする。
- b) 扉は、丁番が切断された場合でも開放を防止できる構造とし、扉の厚さは、2段折りで50mm（基準）とする。
- c) 扉は、本体枠との隙間から、内部を探れないように金属製覆板を取り付けるものとする。
- d) 書庫の戸締まり機構が集中する扉の裏側の部分は、収納物などの接触をさけるように保護された構造とする。
- e) 棚は、高さ調節及び取外しが可能であるものとし、その数は表2による。

表2ー構成 単位 枚

種類	棚の数
1号	6
2号	2

f) 棚受け穴の間隔は、30mm以内とする。

g) 施錠装置

品 名	特殊書庫
-----	------

- 1) 施錠装置は、固定式のダイヤル錠とシリンダ錠による2重施錠式とし、1枚のシャシ（鋼板厚さ2mm以上）に取り付けるものとする。
- 2) 施錠装置は、扉の工作誤差による影響を受けることなくダイヤル錠とシリンダ錠の相関関係で施錠操作が円滑に行わなければならない。
- 3) ダイヤル錠は、100目盛りとし、1目盛毎に随時簡単に任意の番号に、調整できるものとする。
- 4) ダイヤル錠の実行組合せは、100の3乗とし、目盛設定の許容差は、±1目盛以内とする。
- 5) ダイヤル錠は、触感、音響等の目盛暗探によって開錠の端緒を与えない構造とする。
- 6) シリンダ錠の鍵は、開扉中は扉に固着する構造とする。
- 7) ハンドルは、開閉安全装置の働きにより、扉を開けた場合に造作機能が固定し、閉めた場合に自動的に作動するものとする。
- 8) かんぬき棒（固定かんぬきを除く。）は、ダイヤル錠の機構と連動し、開錠した場合だけハンドルによって操作可能なものとする。
- 9) かんぬきの数は、表3による。

表3－かんぬき数 単位 本

区 分	特殊書庫1号	特殊書庫2号
固定	4	2
天	2	1
地	2	1
前	1	1

- h) 底板は、耐震対策実施用の穴を4箇所設けるものとし、細部は、付図1及び付図2による。
- i) 地板は、耐震対策実施用の開口カバーを有する構造とする。

## 2.5 形状・寸法

形状及び寸法は、付図1及び付図2によるほか、細部については、承認図面による。

## 2.6 外観

外観は、JIS S 1033の5.1による。

## 2.7 塗装

塗装は、次による。

- a) 塗装は、粉体塗装とし、細部は社内規定によるものとする。
- b) 塗料は、JIS S 1033の5.2による。
- c) 色は、NDS Z 8201の色番号2702を基準とする。
- d) 塗膜の厚さは、見えがかり部分で20μm以上とする。

品 名	特殊書庫
-----	------

## 2.8 品質

品質は、次による。

- a) 扉と本体枠の隙間は、2mm以下とする。
- b) 錠及びかんぬき機構の操作は、円滑で確実なものでなければならない。

## 2.9 製品の表示

製品の表示は、C&LPS-Y00007の2.4により、次による銘板を書庫の右側面左上部に堅固に接着するものとする。

- a) 航空自衛隊標識
- b) 品名（製品の呼び方）
- c) 物品番号
- d) 納入年月

例 2020年2月納

- e) 納入業者名

## 3 品質保証

### 3.1 監督・検査

契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施するものとする。

## 4 出荷条件

### 4.1 包装

商慣習とする。

### 4.2 包装の表示

包装の表示は、NDS Z 0001の5による。

## 5 その他の指示

### 5.1 提出書類

契約の相手方は、書庫1台につき、取扱説明書（耐震対策要領書を含む。）を1部添付するものとする。

### 5.2 附属品

附属品は、表4によるものとする。

表4－附属品

単位 EA

番号	品 名	数量
1	シリンダー錠用の鍵	3
2	オールアンカーCタイプ (M6×4.5mm)	4
3	グリップアンカーGAタイプ (M6×3.0mm)	4
4	六角ナット (JIS B 1181) (M6)	8

品名	特殊書庫
----	------

表4-附属品(続き)

単位 EA


番号	品名	数量
5	平ワッシャー (JIS B 1256) (M6)	4
6	寸切りねじ (M6×200mm)	4

### 5.3 承認用図面



契約の相手方は、C&LPS-Y00007の4.3に基づき、詳細図(形状及び寸法)及び色見本を作成のうえ、提出し、契約担当官等の承認を受けるものとする。ただし、同一仕様書の承認用図面がある場合、契約担当官等の承認を得て、提出を省略することができる。

付表 1 - 材料

項 目		規 定	厚 さ (mm)
天 板		J I S G 3 1 4 1 の S P C C 又 は , 同 等 以 上 の 強 度 を 有 す る 鋼 製 と す る 。	1 . 2 以 上
側 板			
底 板			
地 板			
扉 板			
裏 板			
扉 補 強			0 . 8 以 上
棚 板			
棚 補 強			
棚 受 け			
天 板 補 強			
底 板 補 強			
造 作 箱			
造 作 裏 板			
棚 受 け つ め			
扉 目 板	J I S G 3 1 0 1 に よ る 。	3 . 0 以 上	
か ん ぬ き	固 定	J I S G 3 1 2 3 の 炭 素 鋼 み が き 棒 鋼 に よ る 。	φ 1 2
	天	J I S G 3 1 2 3 の 炭 素 鋼 み が き 棒 鋼 又 は , J I S G 3 1 0 1 の S S 4 0 0 に よ る 。	
	地		
	前		
丁 番	鋼 製 又 は ス テ ン レ ス 製 と し , 長 さ 7 6 m m ( 基 準 ) 開 き 幅 4 9 m m ( 基 準 ) と す る 。		
ハ ン ド ル	J I S H 5 3 0 1 に ク ロ ー ム め つ き を 施 す 。		
名 刺 差	A B S 樹 脂 製 ( 本 体 色 又 は ク ロ ー ム め つ き ) 高 さ × 横 : 5 5 m m ( 基 準 ) × 9 0 m m ( 基 準 )		

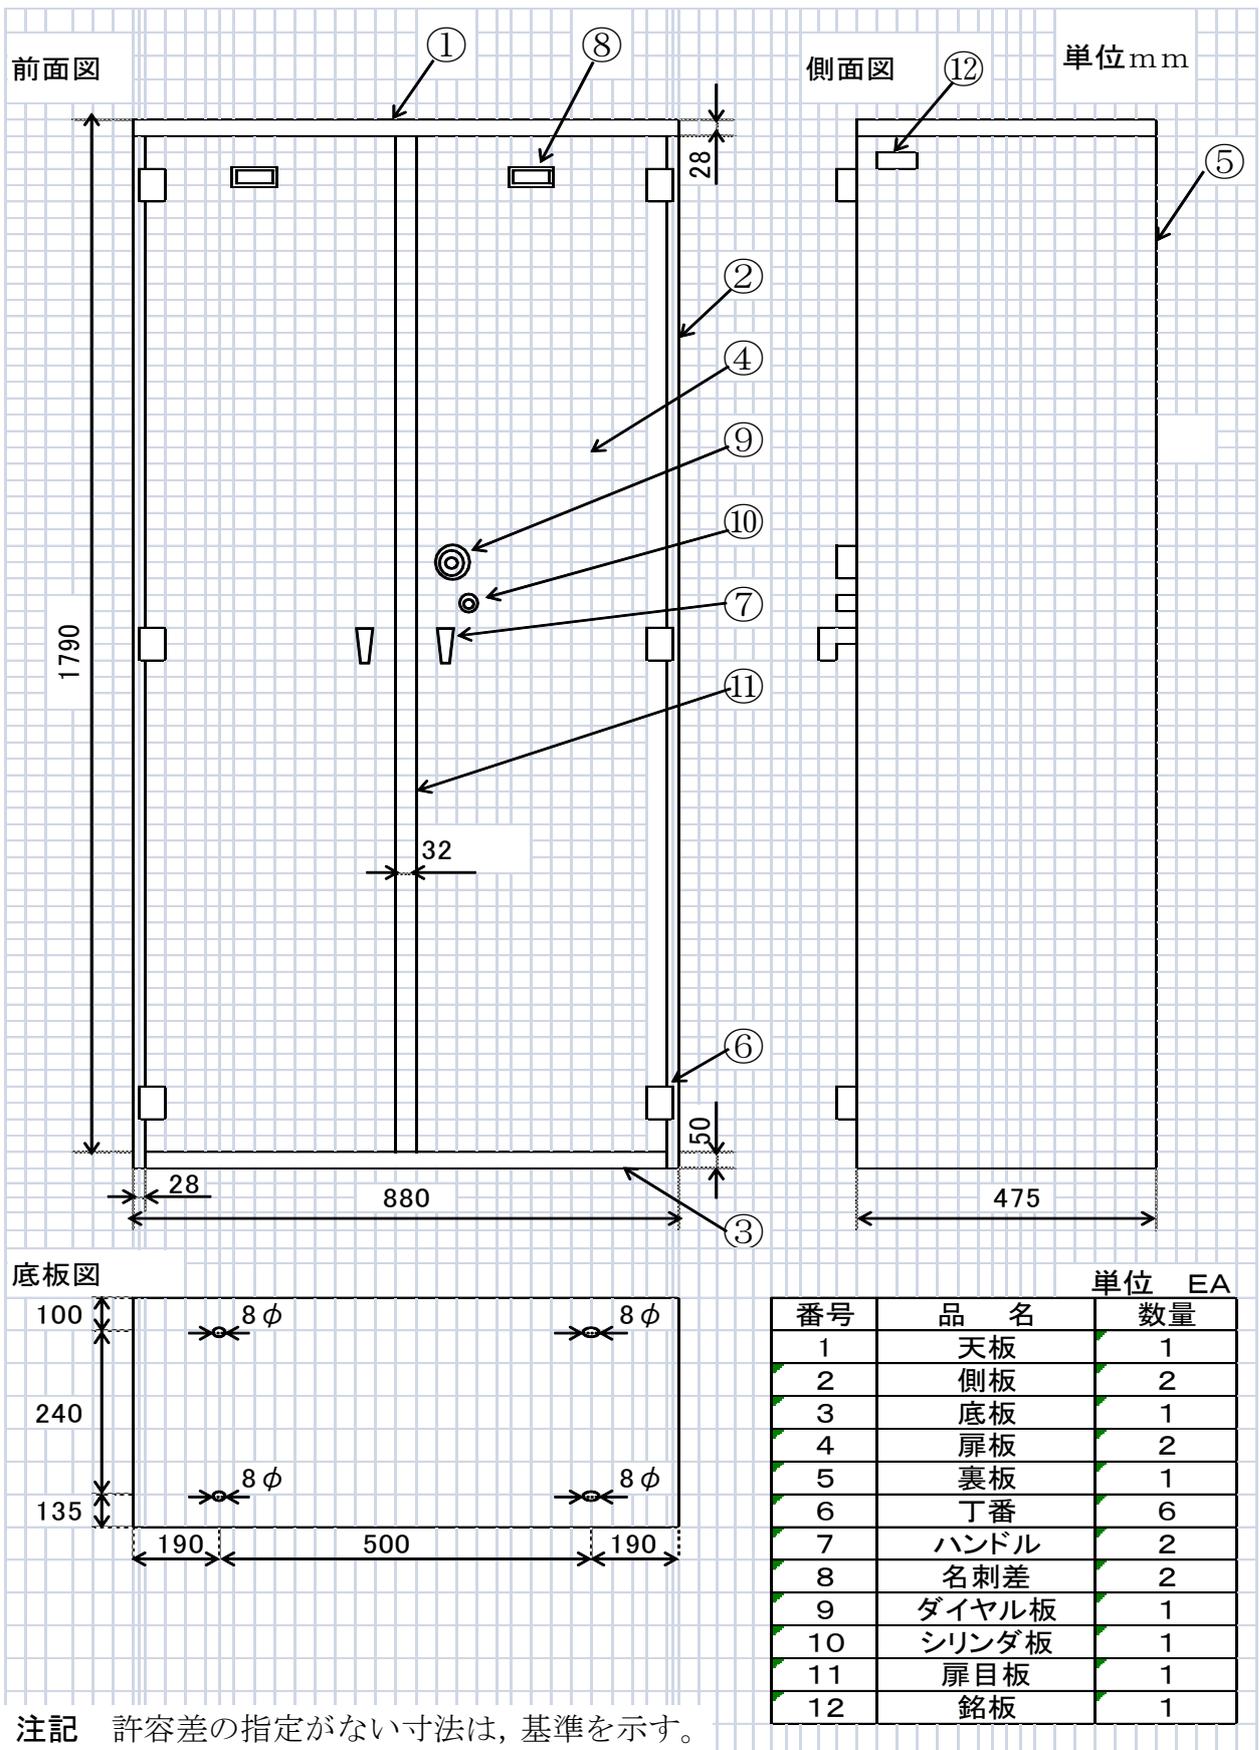

付図 2 - 特殊書庫 1 号

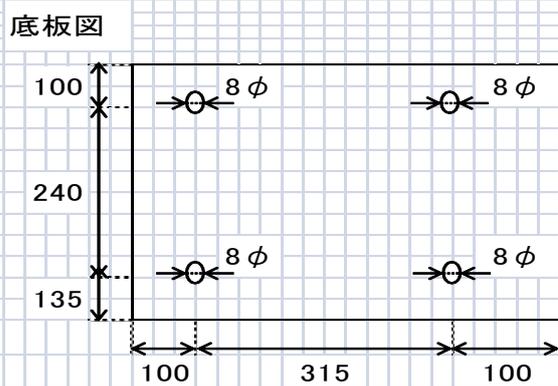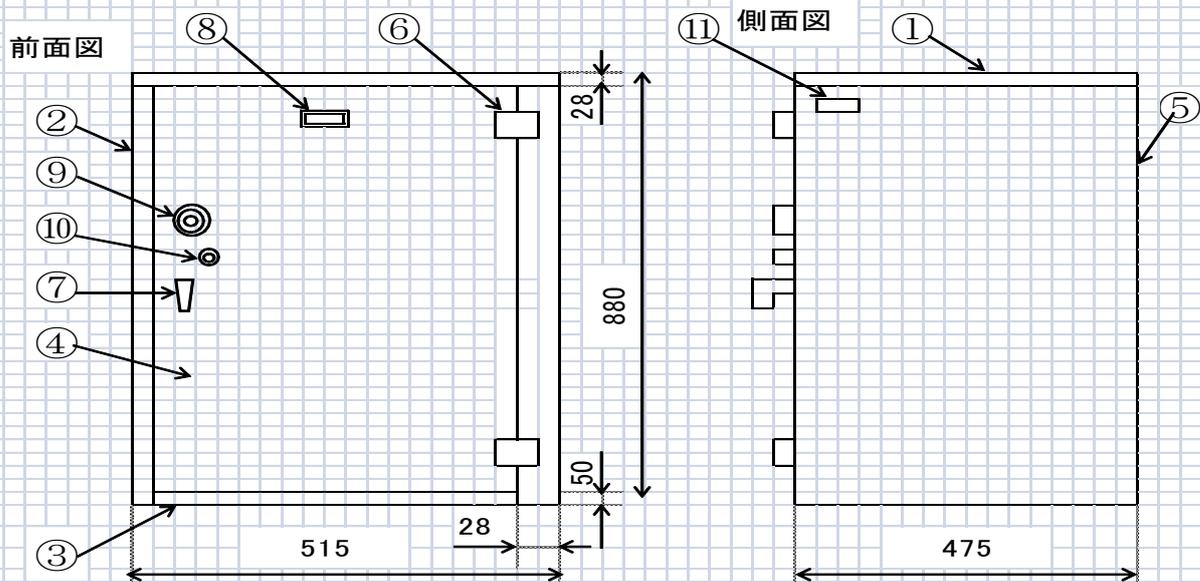

単位 EA		
番号	品名	数量
1	天板	1
2	側板	2
3	底板	1
4	扉板	1
5	裏板	1
6	丁番	2
7	ハンドル	1
8	名刺差	1
9	ダイヤル板	1
10	シリンダ板	1
11	銘板	1

注記 許容差の指定がない寸法は、基準を示す。