



公 告 第G-52号
令和8年7月 8日

公 告

下記により一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上参加されたい。

契約担当官
航空自衛隊第2補給処業務部
会計課長 中村 匡利

記

1 入札に付する事項

件 名	履行場所	履行期限	備 考
業務部庁舎の空調機を設置	航空自衛隊岐阜基地	令和8年11月20日	

2 競争執行の場所及び日時

- (1) 場 所 岐阜県各務原市那加官有地無番地 航空自衛隊岐阜基地 厚生センター1階
(2) 日 時 令和8年7月22日(水) 09:00

3 適用する契約条項(航空自衛隊標準契約条項 役務供給契約条項及び適用契約条項並びに暴力団排除に関する特約条項(工事以外))を示す場所は航空自衛隊岐阜基地ホームページの岐阜基地会計調達情報欄

4 参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の該当者でないこと。
(2) 令和7、8、9年度競争参加資格(全省庁統一資格)の競争参加地域「東海・北陸」で営業品目「役務の提供等 D以上」の資格を有する者
(3) 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合にはこの限りではない。

5 入札方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係わる課税業者であるか免税業者であるかを問わず見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

6 保証金

- (1) 入札保証金：予決令第77条第2号により免除
(2) 契約保証金：予決令第100条の3第3号により免除
(3) 入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは入札保証金相当額(見積もる契約金額の100分の5以上)を徴収する。

7 決定方法 総額決定(予定価格の制限の範囲内で最低価格を入札した者を契約の相手とする。)

8 契約方法 確定契約

9 入札の無効 4の参加資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

10 説明会 無

11 契約(請)書作成の有無 有

12 その他

- (1) 郵便入札の場合は、入札書右上段に「郵便」又は「〒」と記入し、担当宛に郵送すること。
ただし、入札書は 令和8年7月21日(火)17時 まで到達しない場合は無効とする。
なお、1回目の入札が不調となった場合は、2回目以降の入札では「辞退」扱いになるため承知されたい。
(2) 代理入札者については委任状を提出のこと。
(3) 入札参加者は入札開始前までに資格審査結果通知書の写しを提出すること。
(4) 入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額に1円未満の端数がある時、その端数金額を切り捨てるものとする。
(5) 本公告の記載事項の詳細については、業務部会計課(Tel 058-382-1101 内線 2915) 担当 藤原(ふじわら)まで。
(6) 仕様書の内容に関する事項については、業務部庶務課((Tel 058-382-1101 内線 2715) 担当 錦織(にしきおり))

入 札 書

下記のとおり「入札及び契約心得」を承諾のうえ、入札致します。

令和8年7月22日

契約担当官
航空自衛隊第2補給処業務部
会計課長

殿

住 所
会社名
代表者名

印

記

履行期限	令和8年11月20日	履行場所			航空自衛隊岐阜基地	
品名（件名）	規 格	単位	数量	単価	金 額	備 考
業務部庁舎の空調機 の設置	仕様書のとおり	式	1			税抜
	ー以下余白ー					

注 1. 語句を訂正するときは2線にて抹消し訂正印（代表者名に使用した印）を捺印のこと

委任状

令和8年7月22日

契約担当官
航空自衛隊第2補給処業務部
会計課長

殿

(委任者)

住 所

社 名

代 表 者

印

私は、下記の者を代理人と定め、下記件名の入札に関する一切の権限を委任します。

- | | |
|--------|--------------|
| 1 件名 | 業務部庁舎の空調機の設置 |
| 2 履行期限 | 令和8年11月20日 |
| 3 履行場所 | 航空自衛隊岐阜基地 |

(代理人)

住 所

氏 名

代理人使用印鑑



入札資料送付

業者各位 殿

〒504-8701
岐阜県各務原市那加官有地
航空自衛隊岐阜基地第2補給処業務部
会計課 契約班 担当：藤原
TEL:058-382-1101（内線2915）
FAX:058-382-1101（内線5961＃）
メール:FUJIWARAc1c@inet.aci.mod.go.jp
↑ 数字の1

下記のとおり一般競争入札を実施しますので、お手数ですが入札参加の有無等をご記入の上FAXにて返信をお願いします。

件名 : 業務部庁舎の空調機の設置
履行期限 : 令和8年11月20日
履行場所 : 航空自衛隊岐阜基地
入札日時 : 令和8年7月22日（水） 9:00
入札実施場所 : 岐阜県各務原市那加官有地 航空自衛隊岐阜基地 厚生センター1階
参加資格 : 公告記載のとおり
その他 : ※ 参加の有無等下記事項を記入の上、FAX又メールにて返信してください。
※ 資格通知書の写しをFAX又メールにより提出して下さい。

市場価格調査表 : 提出期限：令和8年7月16日（木）1700までに

仕様書の担当者 : 業務部庶務課（TEL 058-382-1101 内線2715）担当 錦織

参加の有無 有 ・ 無

参加方法 郵便入札 ・ 当日参加

辞退理由

業者名

連絡先

TEL

FAX

担当者名

市場価格調査書

令和8年7月 日

契約担当官
航空自衛隊第2補給処業務部
会計課長 殿

住 所
会社名
代表者名

記

履行期限	令和8年11月20日	履行場所			航空自衛隊岐阜基地	
品名（件名）	規 格	単位	数量	単価	金 額	備 考
業務部庁舎の空調機の設置	仕様書のとおり	式	1			税抜 ①～⑦
(内訳)						
空調機の設置	仕様書のとおり	式	1			① 税抜
配管等作業費	仕様書のとおり	式	1			② 税抜
ドレン管	仕様書のとおり	式	1			③ 税抜
電気工事作業	仕様書のとおり	式	1			④ 税抜
コア抜き作業	仕様書のとおり	式	1			⑤ 税抜
高所作業車 （重機回送費含む）	仕様書のとおり	式	1			⑥ 税抜
諸経費	仕様書のとおり	式	1			⑦ 税抜
	ー以下余白ー					

注 1. 語句を訂正するときは2線にて抹消し訂正印（代表者名に使用した印）を捺印のこと
注 2. 市場価格調査（市価）は消費税及び地方消費税抜きの金額です。

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	別紙のとおり	仕様書番号	
品名又は件名	業務部庁舎の空調機の設置	岐基L P S - G 4 1 1 1 7	
		承認年月日	令和 8 年 6 月 1 2 日
		作成年月日	令和 8 年 6 月 1 2 日
		改正年月日	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊等名	第2補給処業務部庶務課

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊岐阜基地業務部庁舎における空調機の設置について規定する。

1.2 引用

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部をなすものであり、入札は見積書の提出時における最新版とする。

- フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(平成13年法律第64号、以下“フロン排出抑制法”という。)
- 電気工事士法 (昭和35年法律第139号)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律 (昭和45年法律第96号)
- 特定家庭用機器再商品化法 (平成10年法律第97号)

2 役務に関する要求

2.1 一般条件

契約相手方は、役務の履行にあたって、法令を遵守すること。

2.2 履行場所

調達要領指定書のとおり。

2.3 履行期限

調達要領指定書のとおり。

2.4 役務の内容

契約相手方は、次の作業を実施する。

2.4.1 空調機の設置

- 設置製品の規格及び数量
調達要領指定書のとおり。

文書管理者：第2補給処業務部長 作成年月日：2026. 6. 12

保存期間：特定日以後5年 保存期間満了日：未定 枚数：2枚 配布先：なし

件名	業務部庁舎の空調機の設置
----	--------------

b) その他指定事項

調達要領指定書のとおり。

c) 作動確認

契約相手方は、各配管取り付け、真空引き後、冷媒を充填し作動確認を行うものとする。

3 監督及び検査

監督及び検査は、契約相手方立会のもと官側の定める監督官及び検査官が実施するものとし、検査に合格した時点で完了とする。

4 その他の指示

4.1 提出書類

契約相手方は、フロン類の回収が必要となった場合は“フロン排出抑制法”に基づき、「引取証明書」を速やかに検査官へ提出すること。

4.2 秘密保全及び安全管理

- a) 契約相手方は、この契約において知り得た情報等を外部に漏らしてはならない。
- b) 契約相手方は、許可なく役務実施場所以外に立ち入ってはならない。
- c) 契約相手方は、役務の実施に際し、適切な安全管理措置を執り、事故防止に万全を期するものとする。
- d) 契約相手方は、役務の実施に際し、建物及びその他の従物に損傷を与えないよう必要な措置を執るものとし、万一、損傷等を与えた場合は、契約相手方の責任において早急に現状復旧させるものとする。

4.3 品質管理

空調機の設置にあたっては、取り扱いを慎重に行うものとする。

4.4 その他の必要な事項

- a) 本役務の履行に際し、必要な資器材は、契約相手方が準備するものとする。
- b) 作業工程については事前に監督官と調整するものとする。
- c) 作業の時間帯は月曜日～金曜日（祭日及び行事等により作業不可日を除く。）の8時30分から16時30分(基準)とし、それ以外については監督官との調整によるものとする。また、作業開始日の前日（土日祝日を除く。）までに作業日時を監督官に通知するものとする。

5 仕様書の疑義

本仕様書に関し、疑義が生じた場合は、その内容について監督官の掌握に関する事項については監督官と、その他の契約に関する事項の疑義については、契約担当官と協議するものとする。

調達要領指定書	調達要求番号	役B9709				
	調達要求年月日	令和8年7月6日				
	作成部隊等名	第2補給処業務部庶務課				
	作成年月日	令和8年7月6日				
品名	業務部庁舎の空調機の設置					
仕様書番号	岐基LPS-G41117					
2.2 履行場所						
航空自衛隊岐阜基地 業務部庁舎は、別図第1のとおり。						
2.3 履行期限						
令和8年11月20日 作業期間については、令和8年11月2日～令和8年11月20日を要望する。						
2.4 役務の内容						
2.4.1 空調機等の設置						
a) 設置製品の規格及び数量は、表1による。						
表1ー設置製品の規格及び数量						
項目	物品番号	品名	規格	単位	数量	備考
1	3602-4120-NL1105-01-003	空調機等（室内機）	日立 RPC-GP140KA	台	2	官側準備品
2		空調機等（室外機）	日立 RAS-GP140RSH4	台	2	〃
3	3602-4120-NL1105-01-003	空調機等（室内機）	日立 RPC-GP112KA	台	2	〃
4		空調機等（室外機）	日立 RAS-GP112RSH4	台	2	〃
5		室外機基礎	タイガーヘルスRC 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	式	1	
6		冷媒管（被覆銅管保温付）	φ9.52*φ15.88 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	式	1	
7		ドレン管	VP20 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	式	1	
b) その他指定事項						
1) 設置製品の設置場所平面図については、別図第2～5のとおり						
2) 空調機の設置に伴い新規に配管及び配線を設置する。						
3) 配管及び配線については、設置する空調機に合うものとする。						
4) 配管化粧カバーの材質については、SUS（ステンレス）とする。						
5) アスベストの撤去及び処分については、契約相手方が行うものとする。						
6) アスベストの採取場所については外壁 壁						
7) 細部については、別添第1 定性分析結果のとおり						

別添データ No. 1

試料ID : 4522-21298

【定性分析結果】

1. 試料採取履歴 (詳細)

採取年月日	2022年7月13日	検体No.	1
施工年及び建築物への施工などを採用した年	-		
試料の概要 (形状又は材質、試料の大きさ、 採取方法)	形状又は材質	塗材	
	試料の大きさ	-	
	採取方法	JIS A 1481-1 試料の採取法準拠	

2. 試料調製及び前処理の状況

試料調製及び前処理の実施の有無	無
「有」の場合の調製方法	-



3. 分析室の温度

分析室の温度(℃)	25.0
-----------	------


4. 分析結果

層	部位	比率	色	石綿の有無	石綿の種類	推定石綿 質量分率
1	表層	5	緑	無	-	-
2	もろい固形層	15	白	無	-	-
3	セメント系固形層	80	灰	有	クリソタイル	0.1-5

5. 試料中の偏光顕微鏡写真

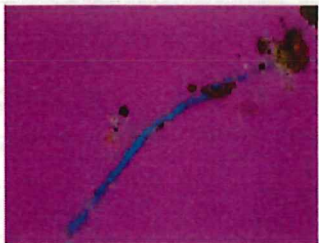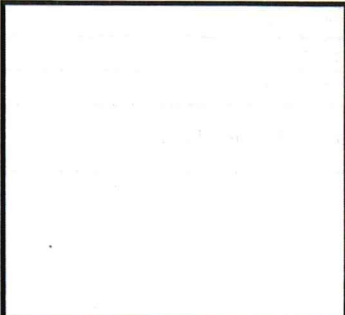
		
クリソタイル	-	

別図第1
業務部庁舎

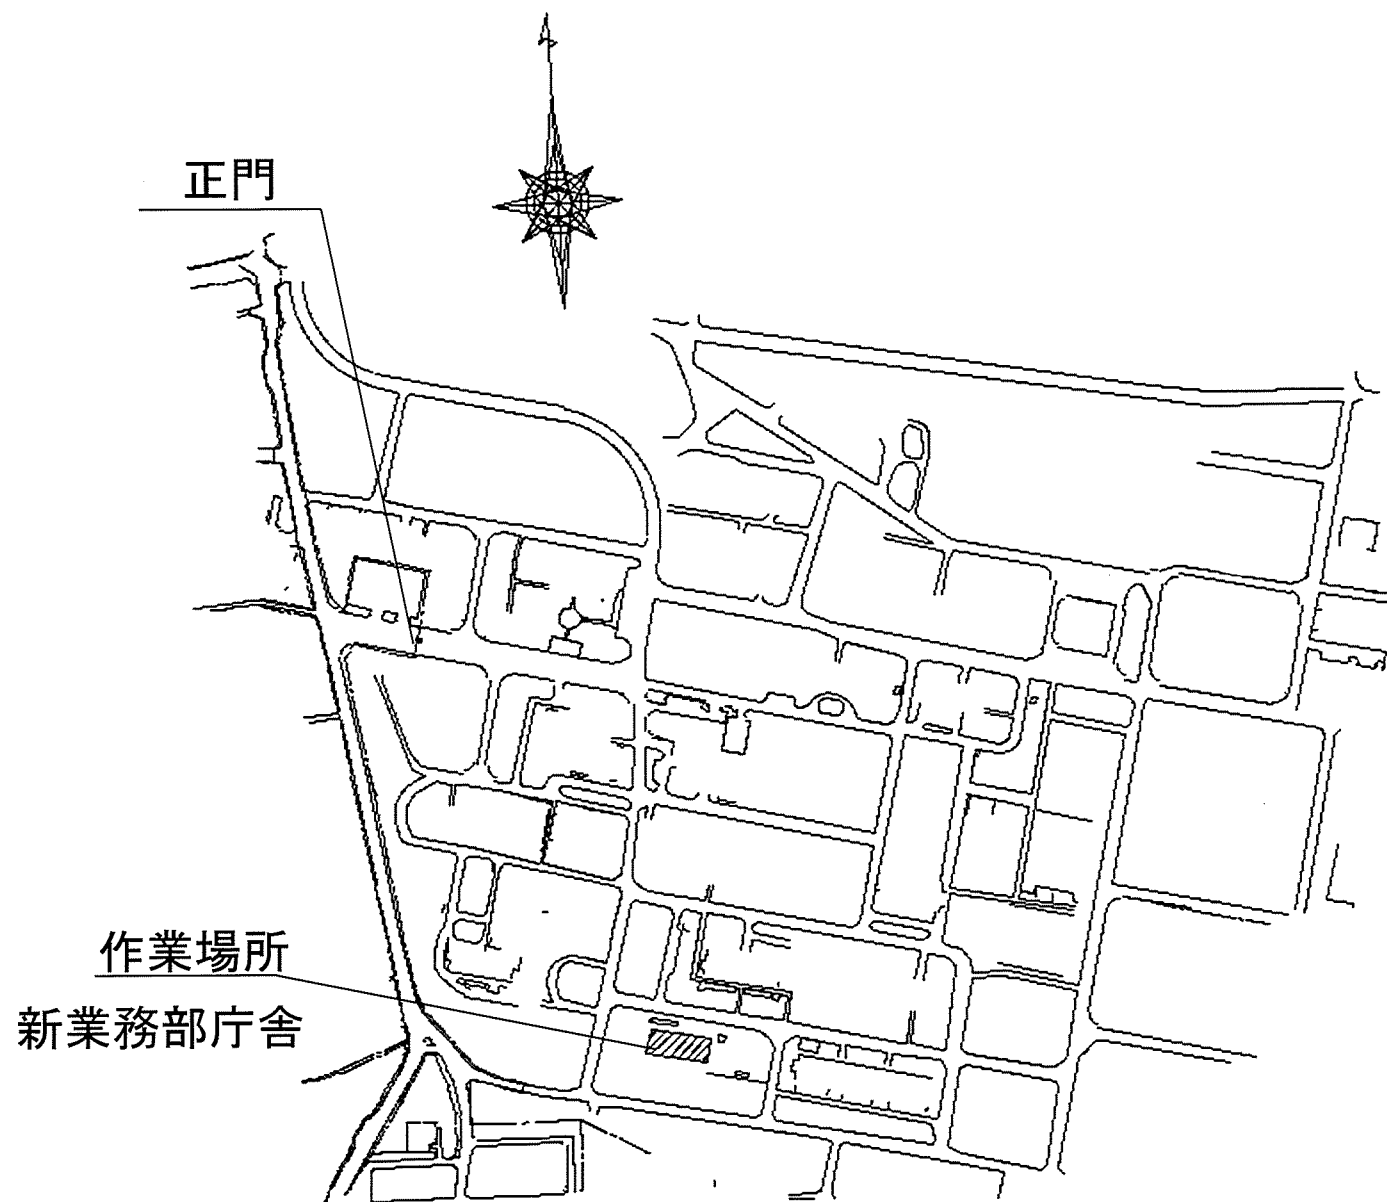

#420 屋上


■ 空調室外機設置位置

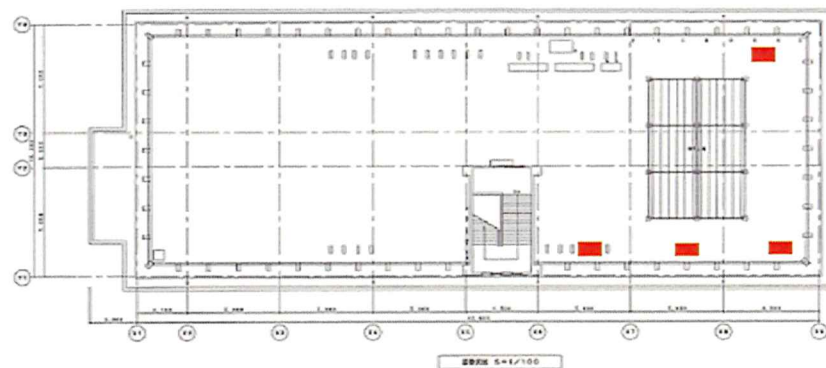


#420 3階

冷暖房設置要望
(GOC/会議室)

■ 空調機（冷暖房）
設置位置
天井り型4～5馬力3相200V

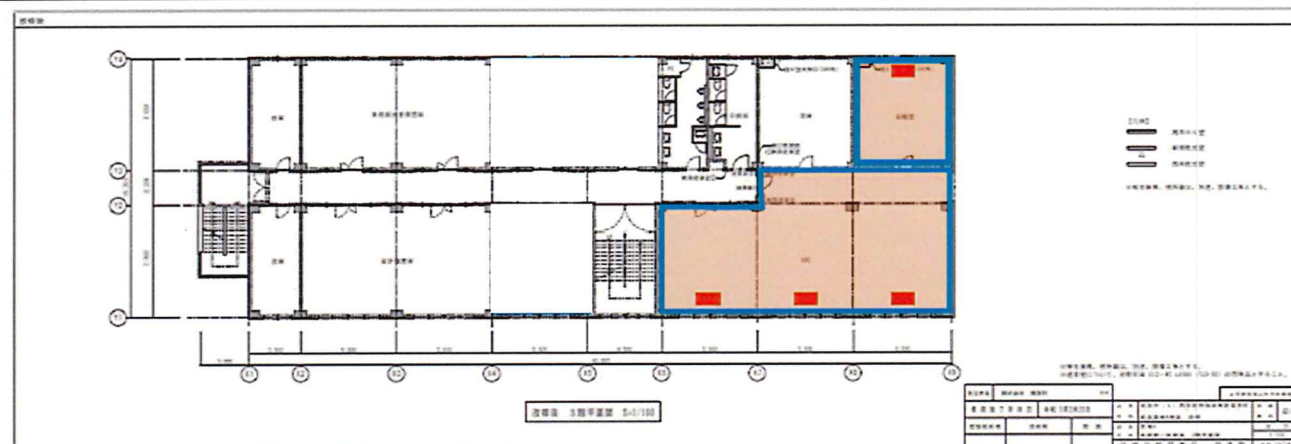


室内窓側立面図


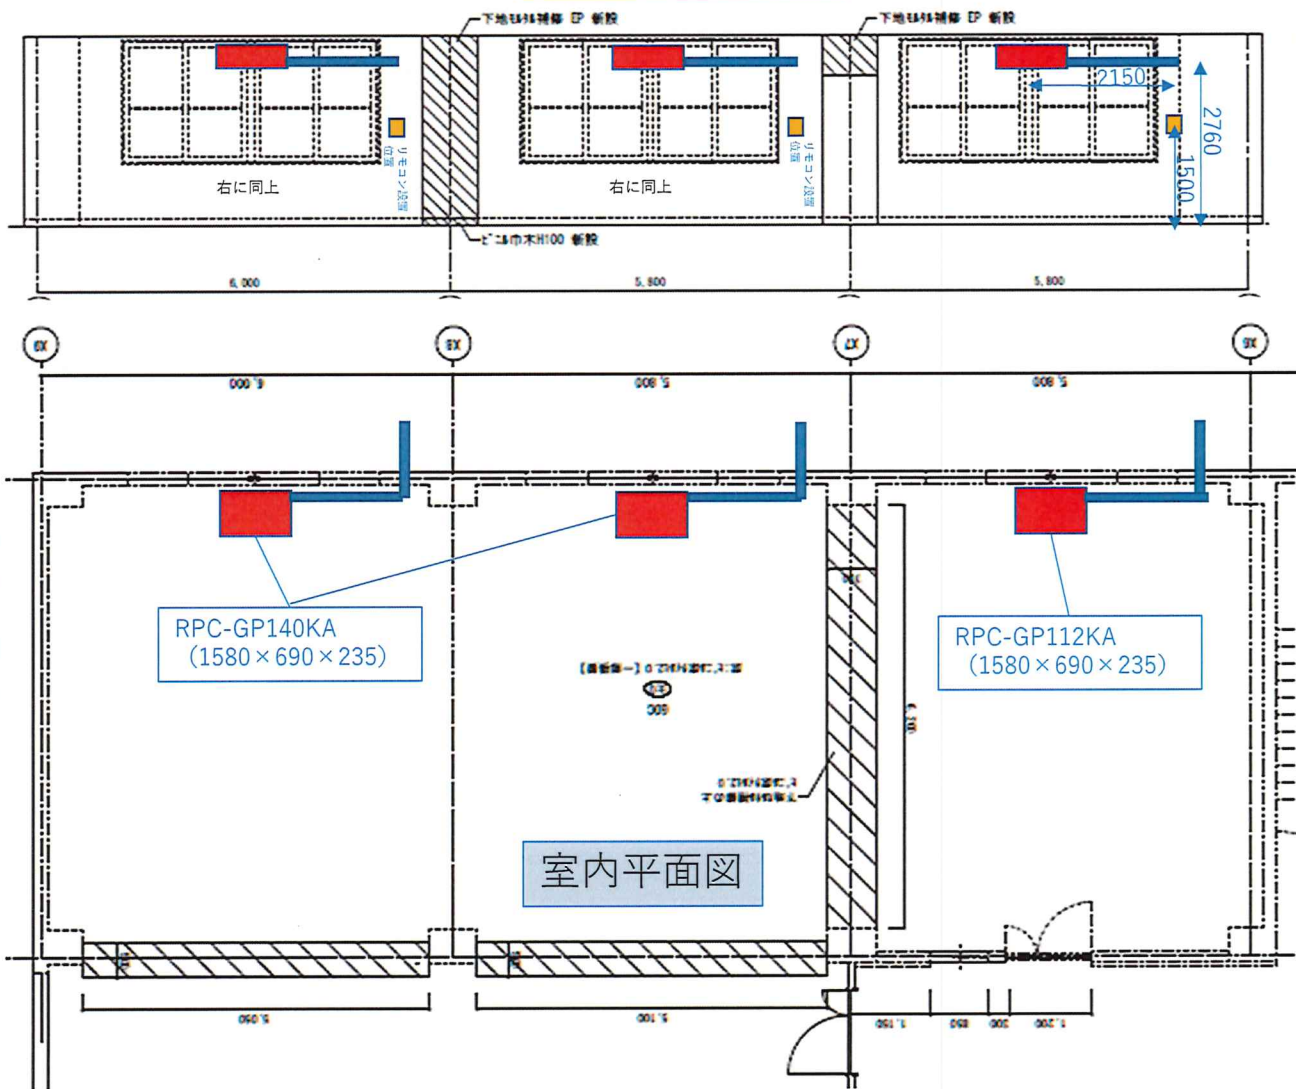


室内平面図

東西方向立面図

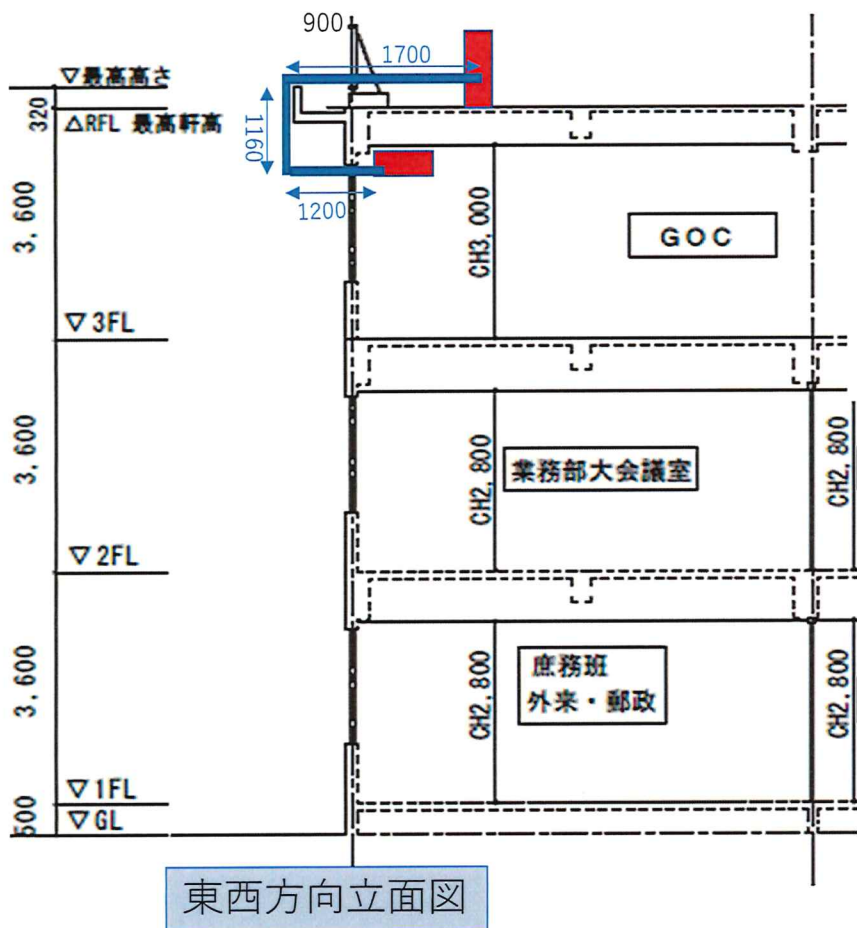


室内窓側立面図

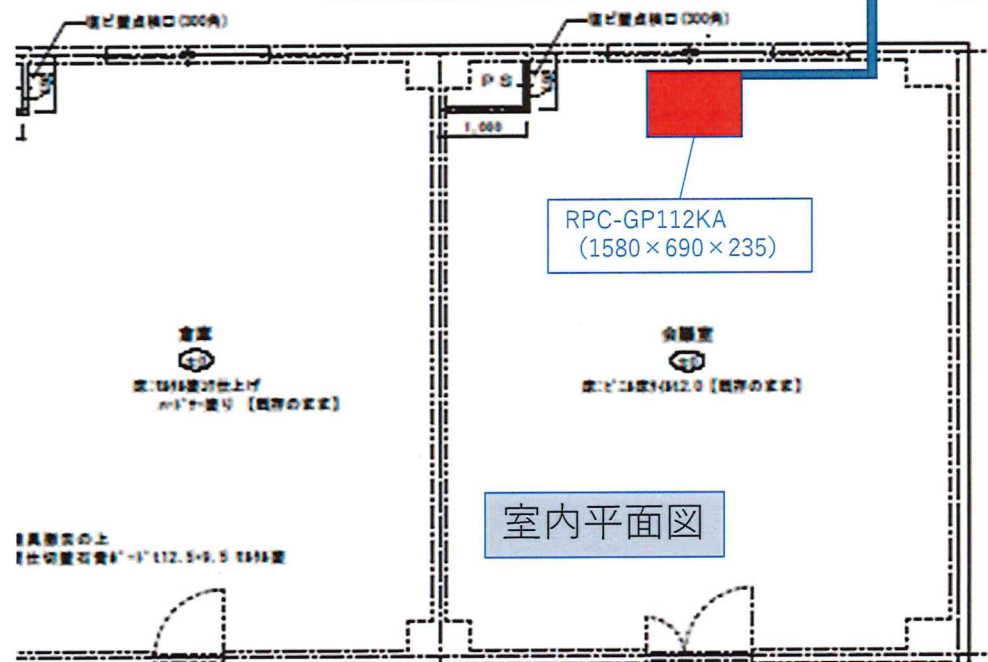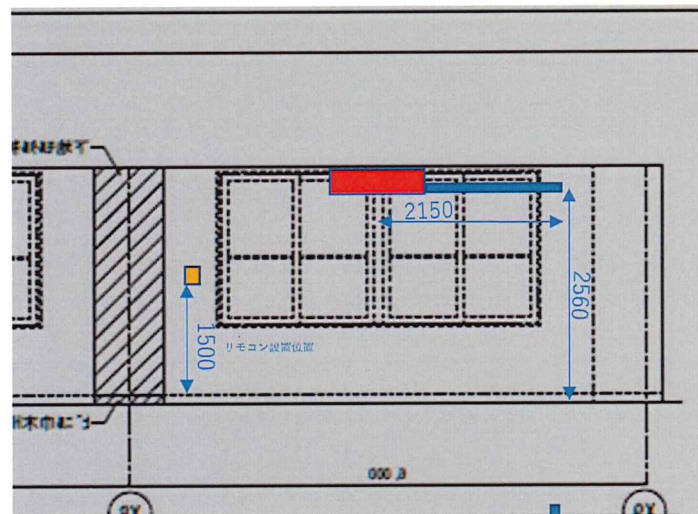

室内平面图

別図第4

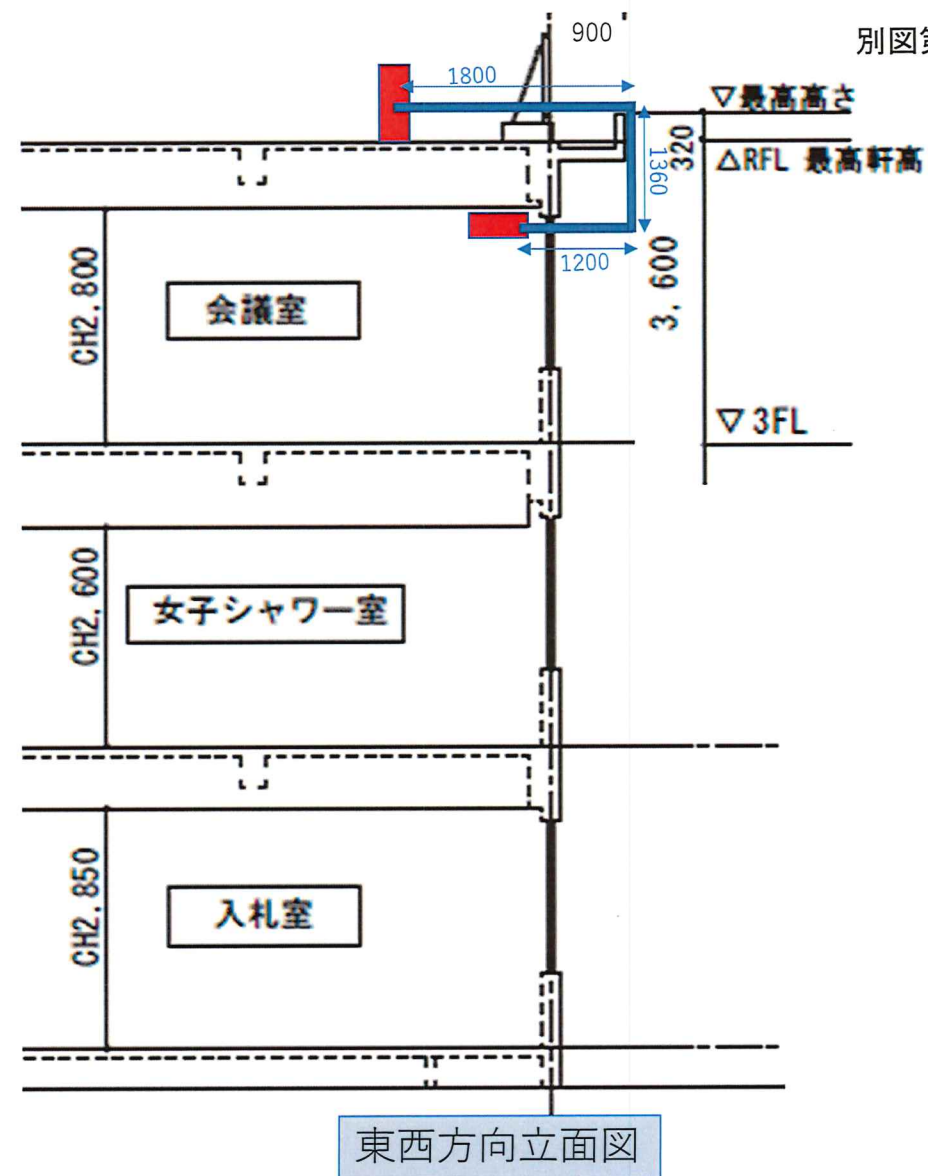

東西方向立面図

RAS-GP112RSH4
(950 × 370 × 800)

