

令和8年6月15日
契約担当官
航空自衛隊第2補給処業務部
会計課長 中村 匡利

「航空自衛隊岐阜基地第2補給処におけるオープンカウンター方式による見積依頼について」

オープンカウンター方式とは、会計法（昭和22年法律第35号）第29条の3第5項の規定に基づき実施する随意契約における物品調達等の見積合わせにおいて、見積りを徴する相手方を特定することなく、見積合わせに参加を希望する者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式です。

本件は、当該方式による随意契約を前提とした見積依頼です。

有効な見積書をもって郵送等により申込みをした者のうち、予定価格の範囲内で最低の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。ただし、種別「売払」については、予定価格の制限に達した金額で最高価格を見積もって申込みをした者を契約の相手方とします。

番号	種別	調達番号	件名	納地 （履行場所）	納期 （履行期限）	見積 依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積 合わせ の日時	防衛省 競争参加資格 （全省庁統一資格）	参加 条件	備考
O-11	役務	庶-供-1	空調機の借上	航空自衛隊岐阜基地	令和8年10月31日	令和8年6月15日	R8.6.22 12時00分	R8.6.22 12時00分	オープンカウンター方式 実施要領第5条による （等級A,Bも可とする）	—	担当者：藤原 確定契約・総額 決定
O-12	役務	役B9706	空調機の撤去 及び設置	航空自衛隊岐阜基地	令和8年10月30日	令和8年6月15日	R8.6.22 12時00分	R8.6.22 12時00分	オープンカウンター方式 実施要領第5条による （等級A,Bも可とする）	—	担当者：藤原 確定契約・総額 決定
						-以下余白-					

詳細については、岐阜基地HP（<https://www.mod.go.jp/asdf/gifu/acd/>）掲載の調達情報「オープンカウンター方式による見積依頼による」

ほか、下記にお問合せ下さい。

仕様書等の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先（仕様書等を公表している場合を除く。）

〒504-8701

岐阜県各務原市那加官有地無番地 航空自衛隊岐阜基地

第2補給処業務部会計課契約班 担当 藤原

電話：058-382-1101（内線2915） FAX：058-382-1101（内線5961＃）

見 積 書

下記のとおり「入札及び契約心得」を承諾のうえ、見積り致します。

令和8年6月 日

契約担当官
航空自衛隊第2補給処業務部
会計課長

殿

住 所
会社名
代表者名

印

記

履行期限	令和8年10月30日	履行場所			航空自衛隊岐阜基地	
品名（件名）	規 格	単位	数量	単価	金 額	備 考
空調機等の撤去及び設置	仕様書のとおり	式	1			税抜
	-以下余白-					

注 1. 語句を訂正するときは2線にて抹消し訂正印（代表者名に使用した印）を捺印のこと

見積依頼書

令和8年6月15日

業者各位 殿

〒504-8701
岐阜県各務原市那加官有地
航空自衛隊岐阜基地第2補給処業務部
会計課 契約班 担当: 藤原
TEL:058-382-1101 (内線2915)
fAX:058-382-1101 (内線5961#)
メール:FUJIWARAc1c@inet.aci.mod.go.jp

↑ 数字の1

標記について、下記の内容で見積合わせを実施しますので見積をお願い致します。

記

- | | |
|--------|---|
| 1 見積事項 | 別紙見積書のとおり |
| 2 見積期限 | 令和8年6月22日 12時00分まで
※FAX又はメールでお送り下さい。
※見積書は原本提出不要です。 |
| 4 履行期限 | 令和8年10月30日 |
| 5 履行場所 | 航空自衛隊岐阜基地 |
| 6 適用条項 | 航空自衛隊標準契約条項等(岐阜基地ホームページに掲載) |
| 7 その他 | ※消費税額及び地方消費税額を含まない金額でお見積もり下さい。 |

航 空 自 衛 隊 仕 様 書				
仕様書の 種 類	内容による分類	役 務 仕 様 書		
	性質による分類	個 別 仕 様 書		
物品番号	調達要領指定書のとおり	仕 様 書 番 号		
品 名 又は 件 名	空調機等の撤去及び設置	岐阜LPS-G41113		
		承 認	令和 7年10月14日	
		作 成	令和 7年10月14日	
		改 正	(元号) 年 月 日	
		作成部隊名	岐阜基地分任	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊岐阜基地における空調機等の撤去及び設置について規定する。

1.2 用語及び定義

a) 空調機等

空調機等とは、室内機、室外機、配管類を示す。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札または見積書の提出時における最新版とする。

a) 法令等

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律

(平成13年法律第64号、以下“フロン排出抑制法”という。)

特定家庭用機器再生商品化法 (平成10年法律第97号)

電気工事士法 (昭和35年法律第139号)

電気工事業の業務の適正化に関する法律 (昭和45年法律第96号)

2 役務に関する要求

2.1 一般条件

契約相手方は、役務の履行にあたって、法令を遵守すること。

2.2 履行場所

調達要領指定書のとおり。

2.3 履行期限

調達要領指定書のとおり。

文書管理者：第2補給処業務部長 作成年月日：2025.10.8

保存期間：特定日以後5年 保存期間満了日：未定 枚数： 枚 配布先：

品 名	空調機等の撤去及び設置
-----	-------------

2.4 役務の内容

契約相手方は、次の作業を実施する。

2.4.1 空調機等の撤去

a) 撤去製品の規格及び数量

調達要領指定書のとおり。

b) 撤去製品及び配管類の処置

調達要領指定書のとおり。

c) その他指定事項

調達要領指定書のとおり。

d) フロン類の回収

契約相手方は、フロン類の回収が必要となった場合は、“フロン排出抑制法”に基づき回収を実施し、“引取証明書”を官側へ速やかに提出すること。

2.4.2 空調機等の設置

a) 設置製品の規格及び数量

調達要領指定書のとおり。

b) その他指定事項

調達要領指定書のとおり。

c) 作動確認

契約相手方は、各配管取り付け、真空引き後、冷媒を充填し作動確認を行うものとする。

2.4.3 資材等の準備

契約相手方は、本役務作業に必要な資材等を準備するものとする。

3 監督・検査

監督及び検査は、官側が定める監督官及び検査官が実施し、検査に合格した時点で完了とする。

4 その他の指示

4.1 秘密保全・安全管理

a) 契約相手方は、本役務の履行に際して知り得た秘密等について、第三者に漏らしたり利用してはならない。

b) 本役務の履行にあたり常に安全管理に留意し、事故防止に努めなければならない。

c) 契約相手方は、役務の実施に際し、建物およびその他の従物に損傷を与えないよう必要な処置をとるものとし、万一、損傷を与えた場合は、契約相手方の責任において早急に現状復旧させるものとする。

4.2 その他の必要な事項

a) 作業日程については事前に監督官と調整するものとする。

b) 作業の時間帯は、月曜日～金曜日（祭日及び行事等により作業不可日を除く。）の8時30分から16時30分（基準）とし、それ以外については監督官との調整によるものとする。また、作業開始日の2週間前（土日祝日を除く。）までに作業日時を監督官に通知するものとする。

品 名	空調機等の撤去及び設置
-----	-------------

5 仕様書の疑義

本仕様書に関し、疑義が生じた場合は、その内容について監督官の所掌に関する事項については監督官と、検査官の所掌に関する事項については検査官と、その他の契約に関する事項の疑義については契約担当官と協議するものとする。

調達要領指定書	調 達 要 求 番 号	
	調 達 要 求 年 月 日	
	作 成 部 隊 等 名	第2補給処業務部補給課
	作 成 年 月 日	令和8年6月5日
品 名	空調機等の撤去及び設置	
仕 様 書 番 号	岐基LPS-G41113	

2.2 履行場所

航空自衛隊岐阜基地 補給倉庫1階東側（別図第1）

2.3 履行期限

令和8年10月30日

2.4 役務の内容

2.4.1 空調機等の撤去

a) 撤去製品の規格及び数量は、表1による。

表1－撤去製品の規格及び数量

品名	規格	数量	物品番号	備考
空調機等（室内機）	東芝 RAS-365UDR	1台	3602-4120-NL1105-01-005	
空調機等（室外機）	東芝 RAS-365UADR			
冷媒パイプ配管	15.9Φ/9.5Φ	19500mm		
冷媒回収処分		一式		

b) 撤去製品及び配管類については、官側へ返還するものとする。

集積場所については、別図第2のとおり。

c) 撤去製品の撤去場所細部については、別図第3及び第4のとおり。

2.4.2 空調機等の設置


a) 設置製品の規格及び数量は、表2による。

表2ー設置製品の規格及び数量

品名	規格	数量	物品番号	備考
空調機等（室内機）	三菱電機 PK-RP80KA21	1台	3602-4120-NL1105-01-005	官側準備品
空調機等（室外機）	三菱電機 PUZ-ERMP80SHA15			
冷媒パイプ配管	15.9Φ/9.5Φ (又は同等品以上（他社製品含む。）)	19500mm		
配管カバー	三菱電機 PK-RP80KA21に適合する製品	19500mm		


b) 設置製品の設置場所細部については、別図第3及び第4のとおり。

履行場所

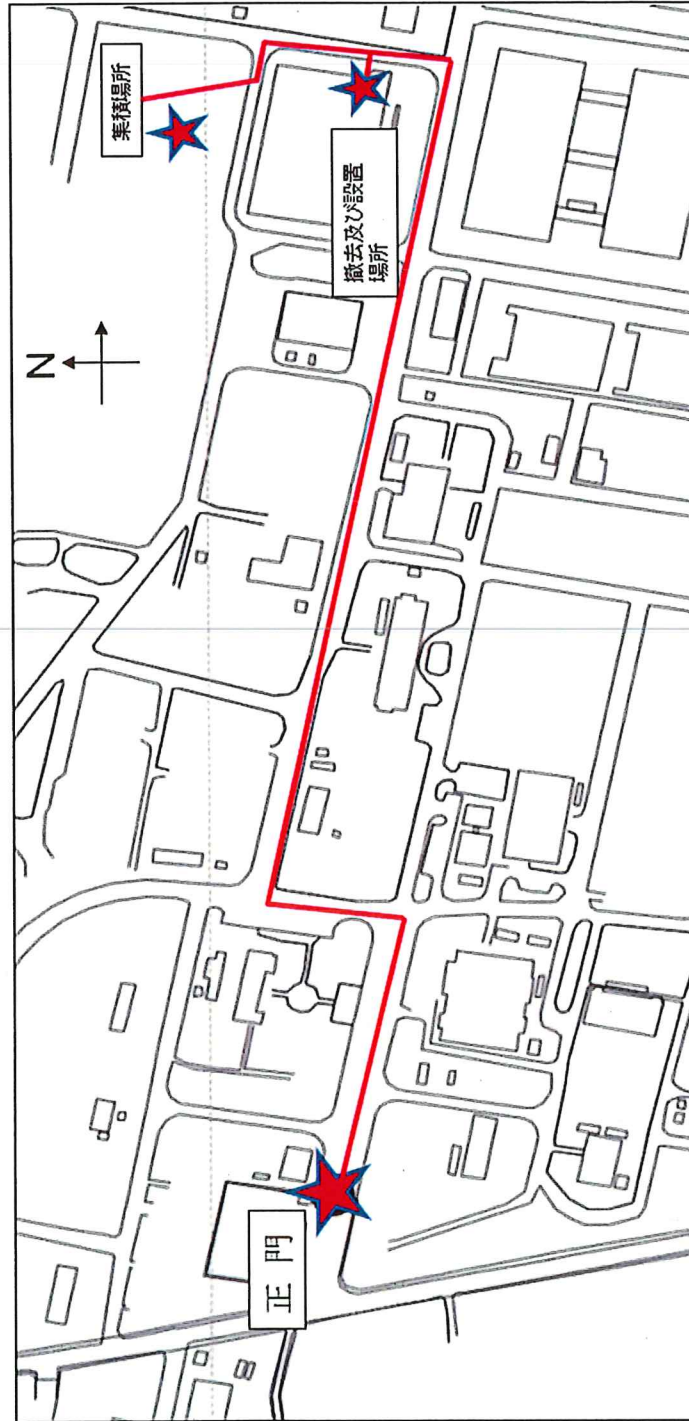


別図第 1³

履行場所拡大図

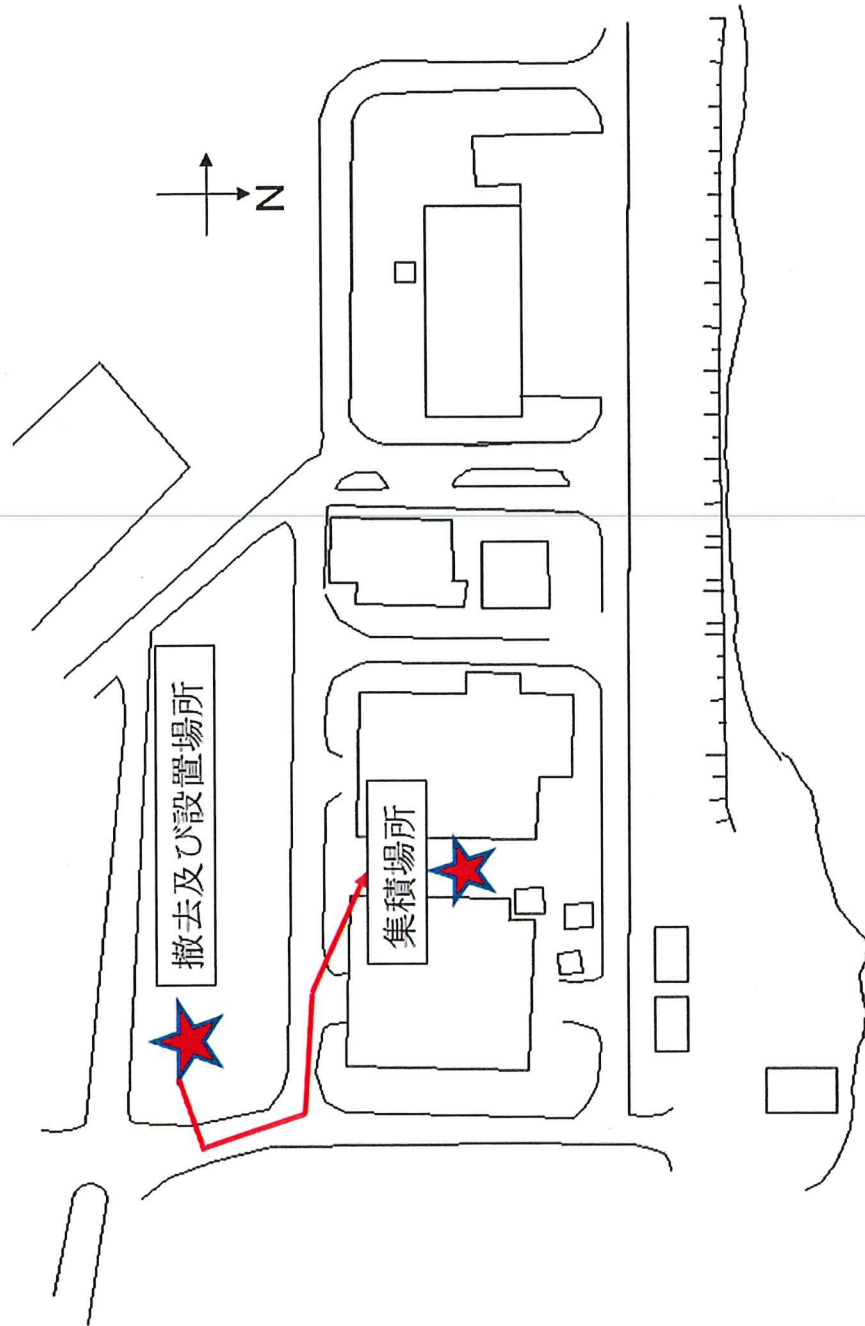

撤去および設置場所 (俯瞰図)

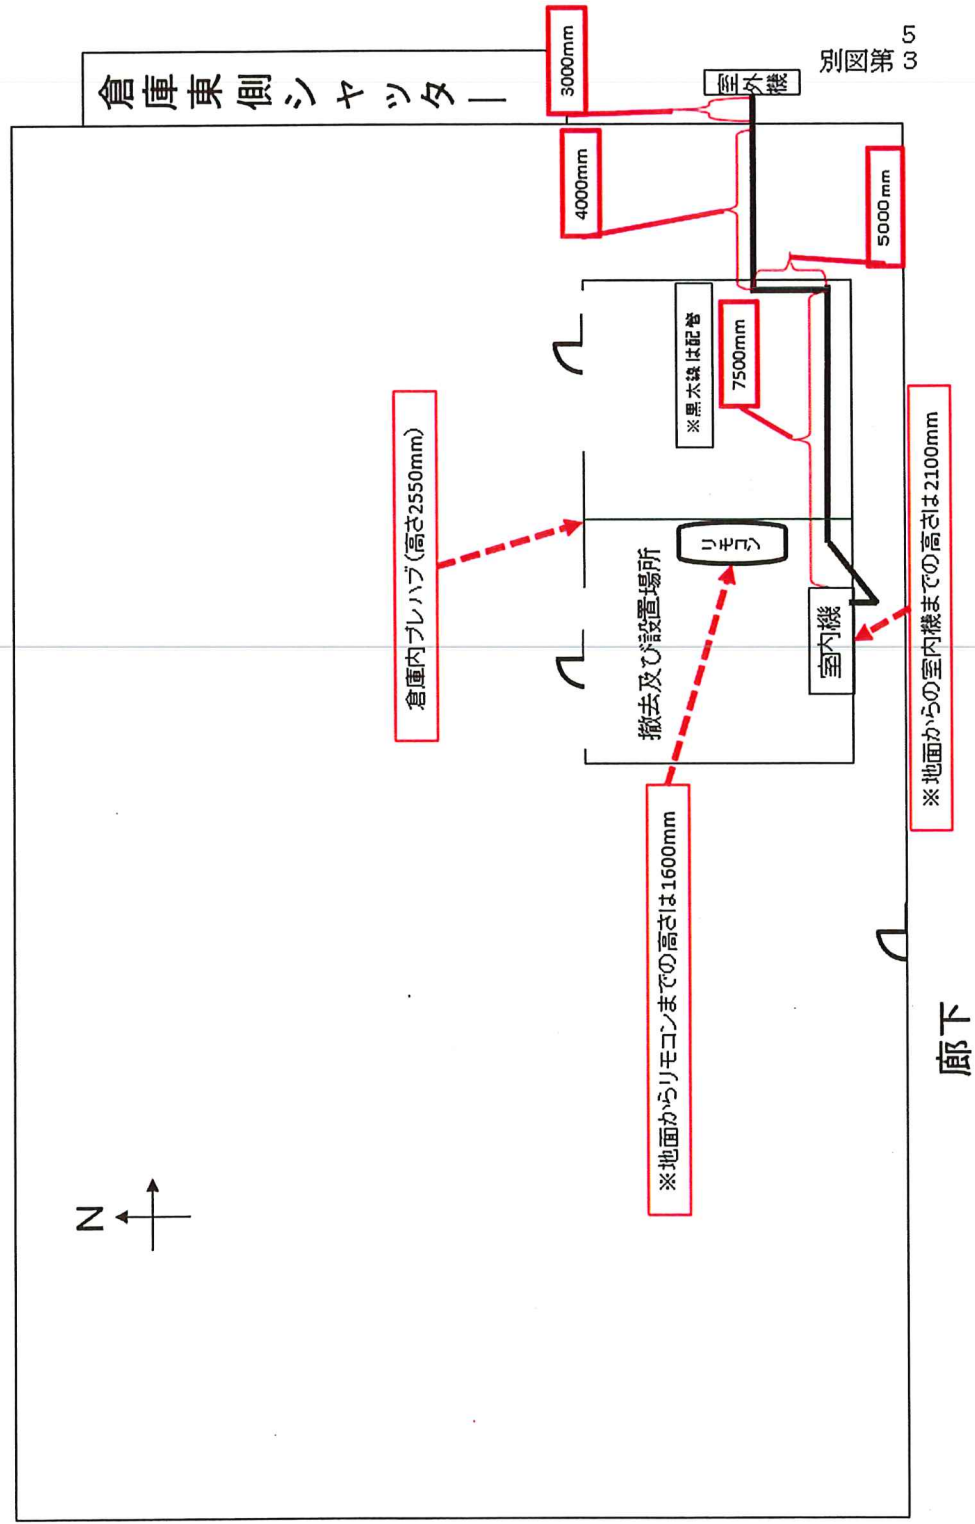

撤去および設置場所 (倉庫北側視,点)

