<table>
<tr><td colspan="4">航空自衛隊仕様書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役務仕様書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個別仕様書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td colspan="2">６１３０－４２７－３２７２－５</td><td>仕様書番号</td></tr>
<tr><td rowspan="6">件名</td><td rowspan="6">無停電電源装置の撤去及び運搬</td><td colspan="2">防北基ＬＰＳ－Ｘ６１０２７</td></tr>
<tr><td>承　認</td><td>令和　８年１０月　５日</td></tr>
<tr><td>作　成</td><td>令和　８年１０月　５日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">改　正</td><td>令和　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>令和　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部
隊等名</td><td>防府管制隊</td></tr>
</table>

1　総則

本仕様書は，航空自衛隊防府北基地防府管制隊で使用する無停電電源装置の撤去及び運搬について適用する。

2　役務に関する要求

2.1 役務の内容

既設無停電電源装置の撤去及び運搬

2.2 撤去場所

航空自衛隊防府北基地　送信所ＵＰＳ室（付図１～３）

2.3 運搬場所

航空自衛隊防府北基地　廃品庫（付図１）

2.4 撤去器材

無停電電源装置

2.5 撤去器材構成品

撤去器材構成品は，**表１**のとおりとする。

件名	無停電電源装置の撤去及び運搬

表１－撤去器材構成品

番号	撤去器材構成品名	型名又は物品番号	数量
1	無停電電源装置	U015A-62ME	１台
	寸法：高さ 1,960 ㎜ 幅 1,100㎜ 奥行 1,000㎜ 質量:1,200 kg		
2	蓄電池盤		１台
	寸法：高さ 1,960 ㎜ 幅 1,000㎜ 奥行 800㎜ 質量:500 kg		
3	蓄電池	MSE-50-12	30 個
	質量：600 kg		

2.6 履行期間

令和８年１２月５日～令和８年１２月７日

2.7 撤去作業

a) 構成品撤去に必要な物品及び器材は，契約の相手方が準備するものとする。

b) 撤去した蓄電池については，端子接続部に絶縁処理を施すものとする。

c) 撤去した器材については，官側の示す資材搬入場所へ運搬するものとする。

3 監督・検査

監督・検査は，補給本部の定める**地方調達に係る標準監督・検査実施要領**によるほか，この仕様書に基づき実施するものとする。

4 その他の指示

4.1 秘密保全

契約の相手方は，この契約により知り得た航空自衛隊に関する知識を漏えい又は，他に転用してはならない。

4.2 基地内立ち入り

契約の相手方は，監督官の指示した場所以外に立ち入ってはならない。

4.3 安全管理

契約の相手方は，役務の履行に際し環境保全，危害予防及び施設保護に努めるものとする。この際，契約の相手方の行為及びその責に起因して発生した事故並びに既存の設備に損傷を与えた場合は，契約の相手方の負担により原状に復するものとする。

4.4 仕様書の疑義

この仕様書及びこの仕様書に規定していない事項について疑義がある場合は，官側と協議のうえ官側の指示に従うものとする。

4.5 その他

役務の完了は，検査官による確認をもって完了とする。

付図１

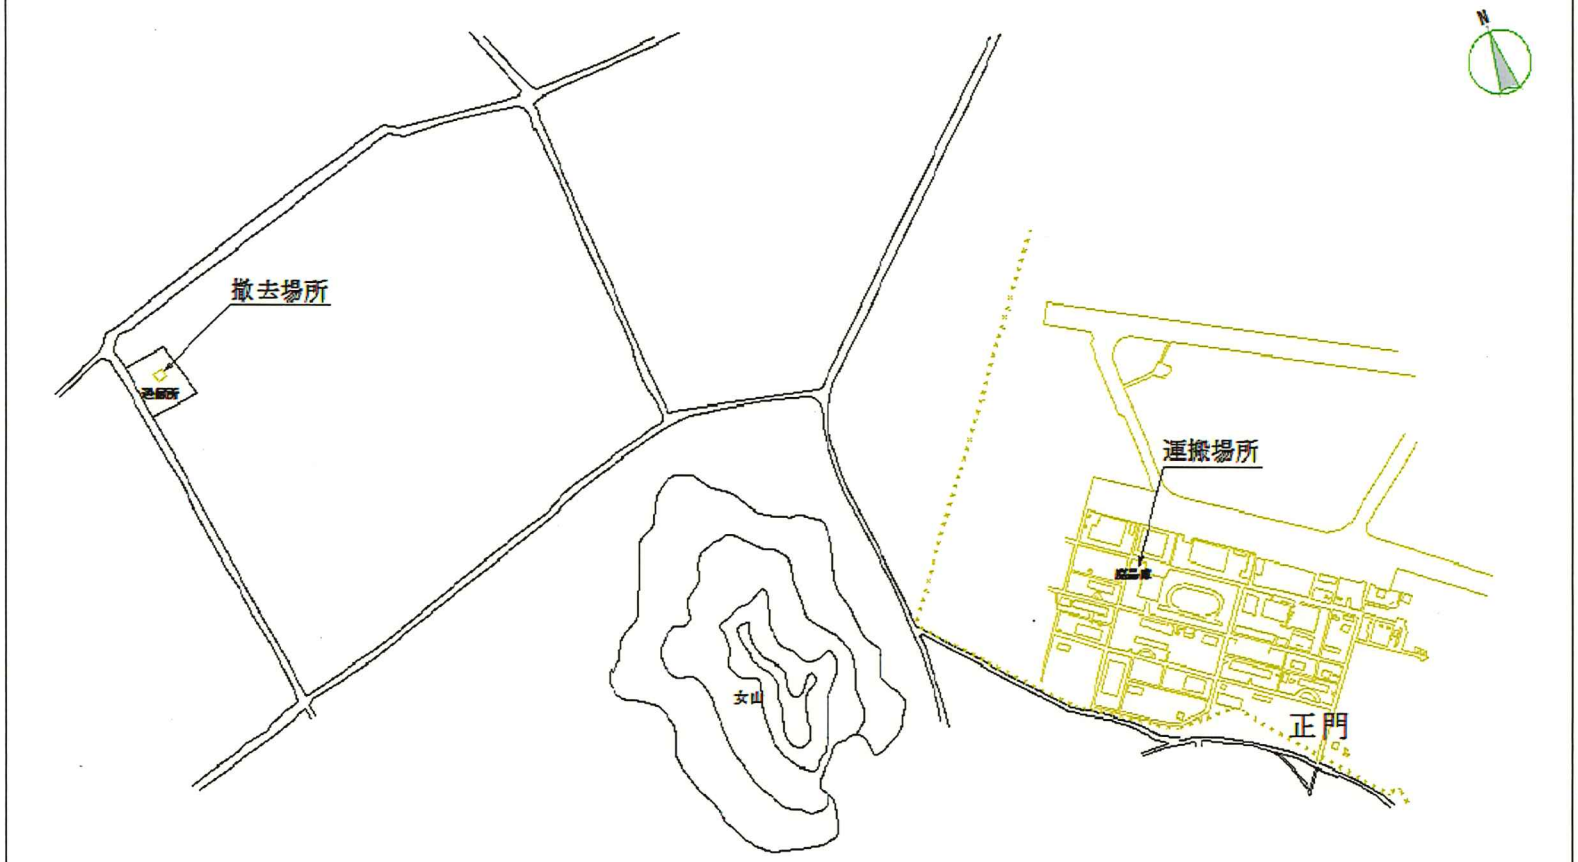

※撤去場所から運搬場所までの距離は約3.6Km

図名	役務履行場所位置関係図
防府北基地 防府管制隊	

付図２

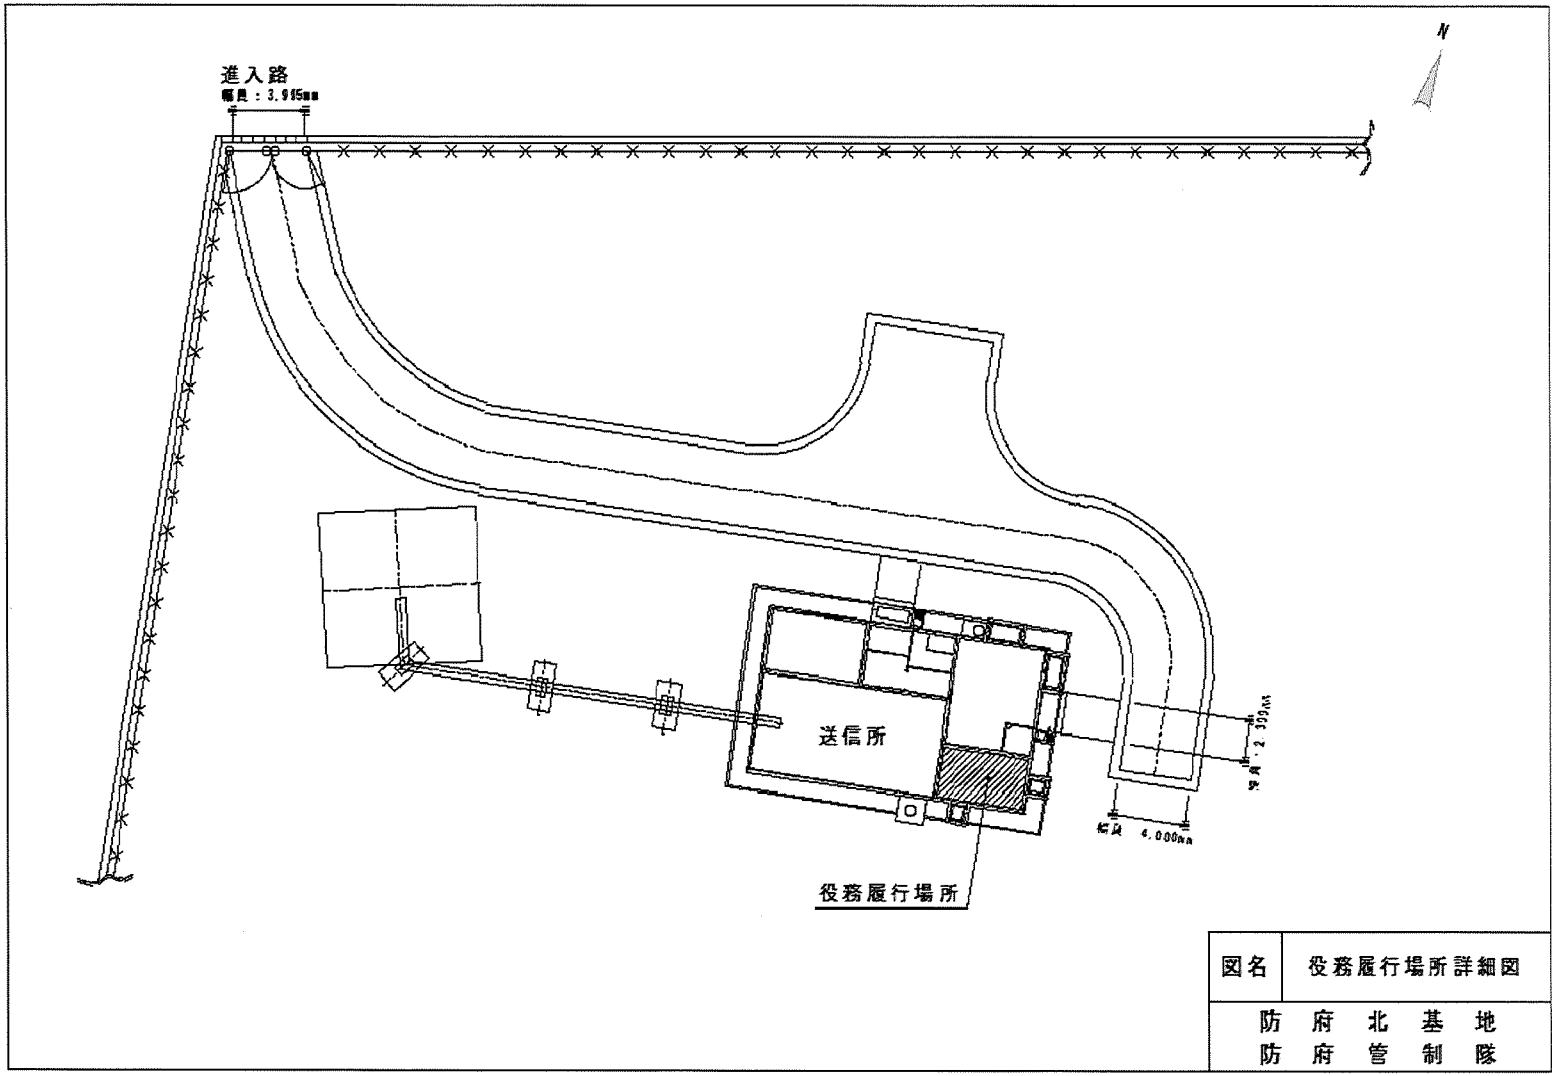

図名	役務履行場所詳細図
防府北基地 防府管制隊	

付図３

単位：mm

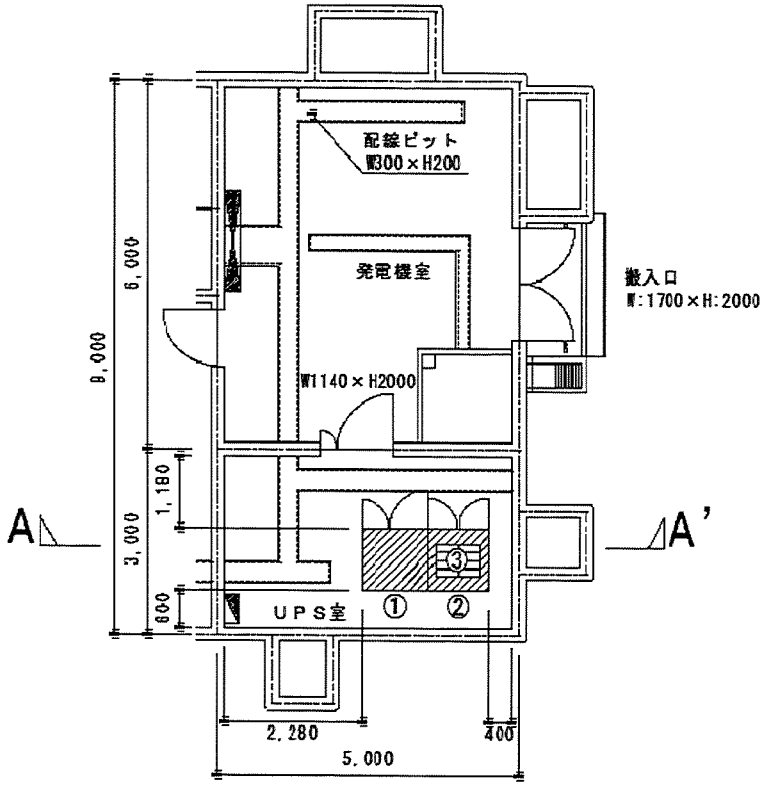

送信所ＵＰＳ室平面図

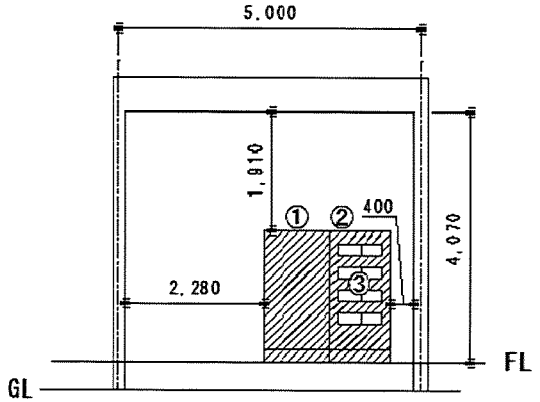

Ａ－Ａ’立面図

凡例

記号	名　称	数量
①	ＵＰＳ（ＣＶＣＦ）本体	1 EA
②	蓄電池盤	1 EA
③	蓄電池	30 EA

図名	撤去器材配置図
防府北基地 防府管制隊	