

契約担当官代理
航空自衛隊西部航空警戒管制団
契約班長 山村 直樹

公 告

下記により入札を実施するので、「入札(見積)及び契約心得」を同意のうえ参加すること。

記

- | | |
|-------------|---|
| 1 入札に付する事項 | 「消防用設備等点検」 |
| 2 入札方式 | 一般競争入札 |
| 3 入札日時 | 令和8年9月28日(月) 13時30分 |
| 4 入札場所 | 航空自衛隊西部航空警戒管制団 基地業務群会計隊 入札室 |
| 5 契約方法 | 確定契約 |
| 6 契約条項を示す場所 | 航空自衛隊西部航空警戒管制団 基地業務群会計隊 事務室 |
| 7 入札参加資格 | (1) 予算決算及び会計令(昭22勅165)第70条の規定に該当する者でないこと。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令(昭22勅165)第71条の規定に該当する者でないこと。
(3) 防衛省 防衛装備庁長官 から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得ない事由を防衛省 防衛装備庁長官 が認めた場合には、この限りではない。
(6) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされた九州沖縄地域の競争参加資格を有する者 |
| 8 入札方法 | 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額(当該金額に一元未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる)をもって、申し込みがあったものとする。なお、落札となるべき同価の入札をした者が2名以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 |
| 9 保証金等 | (1) 入札保証金: 予算決算及び会計令(昭22勅165)第77条第1項第2号により免除
(2) 契約保証金: 予算決算及び会計令(昭22勅165)第100条の3第3号により免除 |
| 10 入札の無効 | (1) 第5項に示す入札参加資格がない者のした入札
(2) 入札に関する条件(入札及び契約心得並びに本公告等)に示された条件等)に違反した入札 |
| 11 契約書等の作成 | 有 |
| 12 適用する契約条項 | 航空自衛隊標準契約(請書)条項委託契約条項及び適用契約条項並びに暴力団排除に関する特約条項(工事以外) |
| 13 履行期間 | 契約締結日 ~ 令和9年3月31日 |
| 14 履行場所 | 鹿児島県西之表市馬毛島字岬1-1 外736筆、里、水路 |
| 15 その他 | (1) 代理者による入札参加は、「委任状」及び代理者の印鑑を持参するものとする。
(2) 入札参加希望者は、入札開始前までにFAX等により、「資格審査結果通知書」の写しを提出するものとする。その際、下記問い合わせ先に到着の有無を確認するものとする。
(3) 郵便等による入札の場合は、郵便の遅延等による事故を防止し、入札に万全を期すため、努めて入札日の前日(土、日及び祝日を含まない)までに到着するよう、配達記録を有する手段により郵送すること。その際、送付する封筒の表側に「入札件名 ○月○日○○○○の入札書在中」と明記するとともに、事前に下記の担当者まで電話で連絡すること。
(4) 入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された金額に100分の5に相当する金額を徴収することとする。 |
| 16 お問い合わせ先 | 航空自衛隊西部航空警戒管制団 基地業務群 会計隊 契約班
816-0804
福岡県春日市原町3-1-1
担 当 : 中村 電話番号 092-581-4091 FAX番号 092-571-5594 |

入 札 書

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊西部航空警戒管制団
会計隊長 濱崎 祥幸 殿

申 込 者 住 所
会 社 名
代表者職位氏名

履行期間 契約締結日～令和9年3月31日		履行場所 鹿児島県西之表市馬毛島字岬1-1 外736筆、里、水路					
品 名 (件 名)	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
消防用設備等点検	仕様書のとおり	式	1				
	以下余白						
入 札 金 額 ￥							
備 考 (辞退理由等)							
貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承知のうえ、上記のとおり提出します。							

委任状

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊西部航空警戒管制団
会計隊長 瀨崎 祥幸 殿

下記の番号に ○ の付記のある
入札に関する権限を代理人 に委任します。

件名:消防用設備等点検

- 1 入札及び見積に関する事項
- 2 契約締結の権限
- 3 代金の請求及び領収に関する権限
- 4 復代理人選任の権限
- 5 上記の外、本件に付随する一切の権限

委任者 (住所)
(会社名)
(代表者名)

受任者 (住所)
(会社名)
(代理人)

価 格 調 査

辞退される場合は辞退理由に○を付けてください。

- | | |
|----------------|------------------|
| 1 取扱無 | 6 営業範囲以外（営業許可無し） |
| 2 納期内の納入不可 | 7 多忙のため |
| 3 納地への納入不可 | 8 その他（ |
| 4 見積期限内までの回答不可 | 9 入札参加資格 無 |
| 5 最低発注数量に満たない | |

住 所

会 社 名

代表者名

履行期間 契約締結日～令和9年3月31日

履行場所 鹿児島県西之表市馬毛島字岬1-1 外736筆、里、水路

品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
消防用設備等点検	仕様書のとおり	式	1			
内訳						
1 機器点検及び総合点検						
#106		式	1			
#108		式	1			
#104		式	1			
#105		式	1			
2 試験用ガス	仕様書のとおり	式	1			
3 直接物品費		式	1			
4 直接業務費		式	1			
5 一般管理費		式	1			
	以下余白					

航空自衛隊仕様書			
仕様書の 種類	内容による分類		役務仕様書
	性質による分類		個別仕様書
物品番号			仕様書番号
品 又 件 名 は 名	消防用設備等点検		西基施LP S-X-122
			承認 令和 6年 7月10日
			作成 令和 6年 6月12日
			改正 令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部 隊等名	西警団 基群 施設隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、消防法第17条の3の3規定に基づき、消防用設備等の点検を実施するものである。

2 履行場所

調達要領指定書による。

3 役務内容

調達要領指定書による。

4 特記事項

- 4.1 本内容の履行に当たっては、本仕様書及び設計図面によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築保全業務共通仕様書及び同解説」により実施するものとする。
- 4.2 本仕様書及び設計図面に明記なき事項であっても、技術的及び取り合わせ上実施すべき事項については、監督官との協議のうえ請負者の負担において実施するものとする。
- 4.3 請負者は、内容に関し疑義が生じた際は、監督官を通じ契約担当官と協議するものとする。
- 4.4 基地内の施設等に破損を与えないよう十分注意して実施するものとする。請負者の責に帰すべき理由において、万一破損させた際は、速やかに請負者の負担において原形に復旧するものとする。
- 4.5 点検に必要な資器材等は、契約相手方が負担するものとする。
- 4.6 各設備に関する事項は、調達要領指定書による。

品名又は件名	消防用設備等点検
--------	----------

5 管理事項

- 5.1 請負者は、消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書及び監督官の指示する書類を期日（別表のとおり）までに提出するものとする。
- 5.2 役務の写真については、着手前、完了後及び作業中の隠ぺいとなる箇所並びに監督官の指示する箇所を撮影し、ネガ又は可搬記憶媒体（CD-R等）と製本したアルバムを提出するものとする。
- 5.3 請負者は、すべての作業終了後、必要な書類を提出したのち検査官が実施する検査を受けるものとする。

6 一般事項

- 6.1 関係書類、パソコン及び可搬記憶媒体の適切な管理を行い情報流出の防止に万全を期するものとし、下記の事項を厳守すること。
 - a) パソコン及び可搬記憶媒体を基地内に持ち込む際は、監督官に申し出て必要な処置を行うこと。
 - b) 役務関係書類の作成等を行うパソコンについては、ファイル交換ソフトをインストールしていないものを使用し、パソコン内の役務に関するデータは検査終了後速やかに消去すること。
 - c) 官側に提出する可搬記憶媒体については、最新のウイルス対策ソフトで検索しウイルスがないことを確認したうえ提出すること。
- 6.2 請負者は、安全に十分留意するものとし、万一事故が発生した際は請負者の責任において適切に処置すること。
- 6.3 請負者は、設計図面等を当該役務関係者以外に貸出し、複写及び閲覧させてはならない。
- 6.4 請負者は、必要な資格を有した現場代理人又は主任技術者を指名し、現場に常駐させ、その作業の監督指導を徹底させること。

役務関係書類

書 類 名 称	期日	様式
工程表	着手前	契約相手方様式
着手届	着手日	官側様式
現場代理人等指名・変更通知書	着手前	〃
役務完了通知及び役務完了検査願書	完了後	〃
写真帳	完了後	契約相手方様式
引渡書	完了後	官側様式
打合せ簿	都度	〃
その他必要な書類	都度	〃

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	施設－70
	調 達 要 求 年 月 日	令和8年8月31日
	作 成 部 課	西警団 馬毛島先遣隊
	作 成 年 月 日	令和8年7月30日
品名又は件名	消防用設備等点検	
仕 様 書 番 号	西基施LPS-X-122	
指定事項 2 履行場所 鹿児島県西之表市馬毛島字岬1-1 外736筆、里、水路 （細部は別図第1のとおり） 3 役務内容 法令に基づく不活性ガス（窒素）消火設備総合点検を実施するものとする。 細部については、数量表及び別図第2～別図第5のとおりとする。 4 特記事項 4.6 各設備に関する事項 a) 不活性ガス（窒素）消火設備の窒素ガスによる放出試験の際は、窒素ガスが放出していることが確認できるよう細工を施すものとする。 b) 放出試験、作動試験に使用する窒素ガスボンベ及び必要器材等は、官側が指定する台船を利用して搬入する。ただし、契約相手方の負担において搬入手段を確保できる場合は、この限りではない。 c) 履行場所へは官側が利用する通勤船により移動するものとし、移動の際は監督官の指示に従うものとする。ただし、契約相手方の負担において移動手段を確保できる場合は、この限りではない。 d) 点検終了後は、点検結果報告書を作成し、監督官に提出するものとする。なお、完了検査は検査官の書類等の確認をもって行うものとし、令和9年3月31日までに完了させるものとする。 e) 履行場所において契約履行上直接又は間接的に知り得た事項について、関係者以外に漏洩してはならない。 f) 作業従事者については、日本国籍を有し、現在及び過去において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する団体等を結成し、又はこれに加入した者を除くものとする。		

1 0 6 (別図第 2)

名 称	摘 要	数量	単位	備 考
消火薬剤貯蔵容器		42	基	機械室 A : 19 本、 機械室 B : 6 本、 機械室 C : 6 本、 機械室 D : 11 本
容器弁開放装置	電磁式	42	個	
起動用操作箱	手動起動装置	4	個	
音響装置		4	組	制御盤内臓
制御盤	1 回線	4	面	予備電池
表示盤		1	面	火災受信機
圧力スイッチ		4	個	
逆止弁		4	個	
開口部自動閉鎖装置 (ピストンレリーザ)		11	個	
放出表示灯箱		4	個	
ヘッド		19	個	天井埋込 : 7 個 天井内及び O A フロア用 : 12 個
容器搬入		1	式	機械室 A、機械室 B、 機械室 C、機械室 D
作動試験		1	式	
放出試験		1	式	
放出試験用ガス容器		1	本	830/20.3m ³ 機械室 A、機械室 B、 機械室 C、機械室 D
作動試験用ガス容器	容器弁開放及び ダンパー作動用 窒素ガス	1	本	5000 (他施設兼用)
絶縁抵抗測定 及び配線点検		1	式	制御盤 4 面
定温式スポット型感知器		16	個	
光電式スポット型感知器		6	個	

#108 (別図第3)


名 称	摘 要	数量	単位	備 考
消火薬剤貯蔵容器		7	基	
容器弁開放装置	電磁式	7	個	
起動用操作箱	手動起動装置	1	個	
音響装置		1	組	制御盤内臓
制御盤	5回線以下	1	面	予備電池込み
表示盤		1	面	火災受信機
圧力スイッチ		1	個	
逆止弁		1	個	
開口部自動閉鎖装置 (ピストンレリーザ)	ダンパー開閉器	2	個	
放出表示灯		1	個	
ヘッド		5	個	天井埋込：2個 天井内及びOAフロア用：3個
容器搬入		1	式	
作動試験		1	式	
放出試験		1	式	
放出試験用ガス容器		1	本	83ℓ/20.3m ³
作動試験用ガス容器	容器弁開放及び ダンパー作動用 窒素ガス	1	本	500ℓ (他施設兼用)
絶縁抵抗測定 及び配線点検		1	式	
定温式スポット型感知器		2	個	
光電式スポット型感知器		1	個	

1 0 4 (別図第 4)


名 称	摘 要	数量	単位	備 考
消火薬剤貯蔵容器		293	基	機械室 2 : 180本、 機械室 3 : 107本、 機械室 4 : 6本
容器弁開放装置	ガス圧式	293	個	
	電磁式	4	個	
起動用ガス容器		4	基	
起動用操作箱	手動起動装置	4	個	
音響装置		2	面	
制御盤		2	面	
電源装置		2	組	
音声盤		10	個	スピーカー
表示盤		1	面	火災受信機
圧力スイッチ		4	個	
逆止弁	不環弁	3	個	
開口部自動閉鎖装置 (ピストンレリーザ)		24	個	
放出表示灯		8	個	
ヘッド		74	個	
容器搬入		1	式	消火ポンベ室 1、消火ポンベ室 2
作動試験		1	式	機械室 2、機械室 3、 機械室 4
放出試験		1	式	
放出試験用ガス容器		11	本	80ℓ/20.3m ³ 機械室 2 : 5本 機械室 3 : 5本 機械室 4 : 1本
作動試験用ガス容器	容器弁開放及び ダンパー作動用 窒素ガス	1	本	500ℓ (他施設兼用)
絶縁抵抗測定 及び配線点検		1	式	制御盤 2 面
定温式スポット型感知器		118	個	
光電式スポット型感知器	自動試験機能付	35	個	

1 0 5 (別図第 5)

名 称	摘 要	数量	単位	備 考
消火薬剤貯蔵容器		11	基	
容器弁開放装置	ガス式	11	個	
容器弁開放装置	電磁式	2	個	
起動用ガス容器		4	基	手動起動用含
起動用操作箱	手動起動装置	2	個	
音響装置		1	個	
制御盤	1 回線	1	面	
音声盤		6	面	スピーカー
表示盤		1	個	火災受信機
電源装置		1	個	蓄電池設備
圧力スイッチ		2	個	
逆止弁		2	個	
開口部自動閉鎖装置 (ピストンレリーザ)		2	個	
放出表示灯		3	個	
選択弁		2	個	
ヘッド		11	個	
容器搬入		1	式	
作動試験		1	式	
放出試験		1	式	機械室 1
放出試験用ガス容器		1	本	83ℓ/20.3m ³
作動試験用ガス容器	容器弁開放及び ダンパー作動用 窒素ガス	1	本	500ℓ (他施設兼用)
絶縁抵抗測定 及び配線点検		1	式	
定温式スポット型感知器		9	個	
光電式スポット型感知器		6	個	

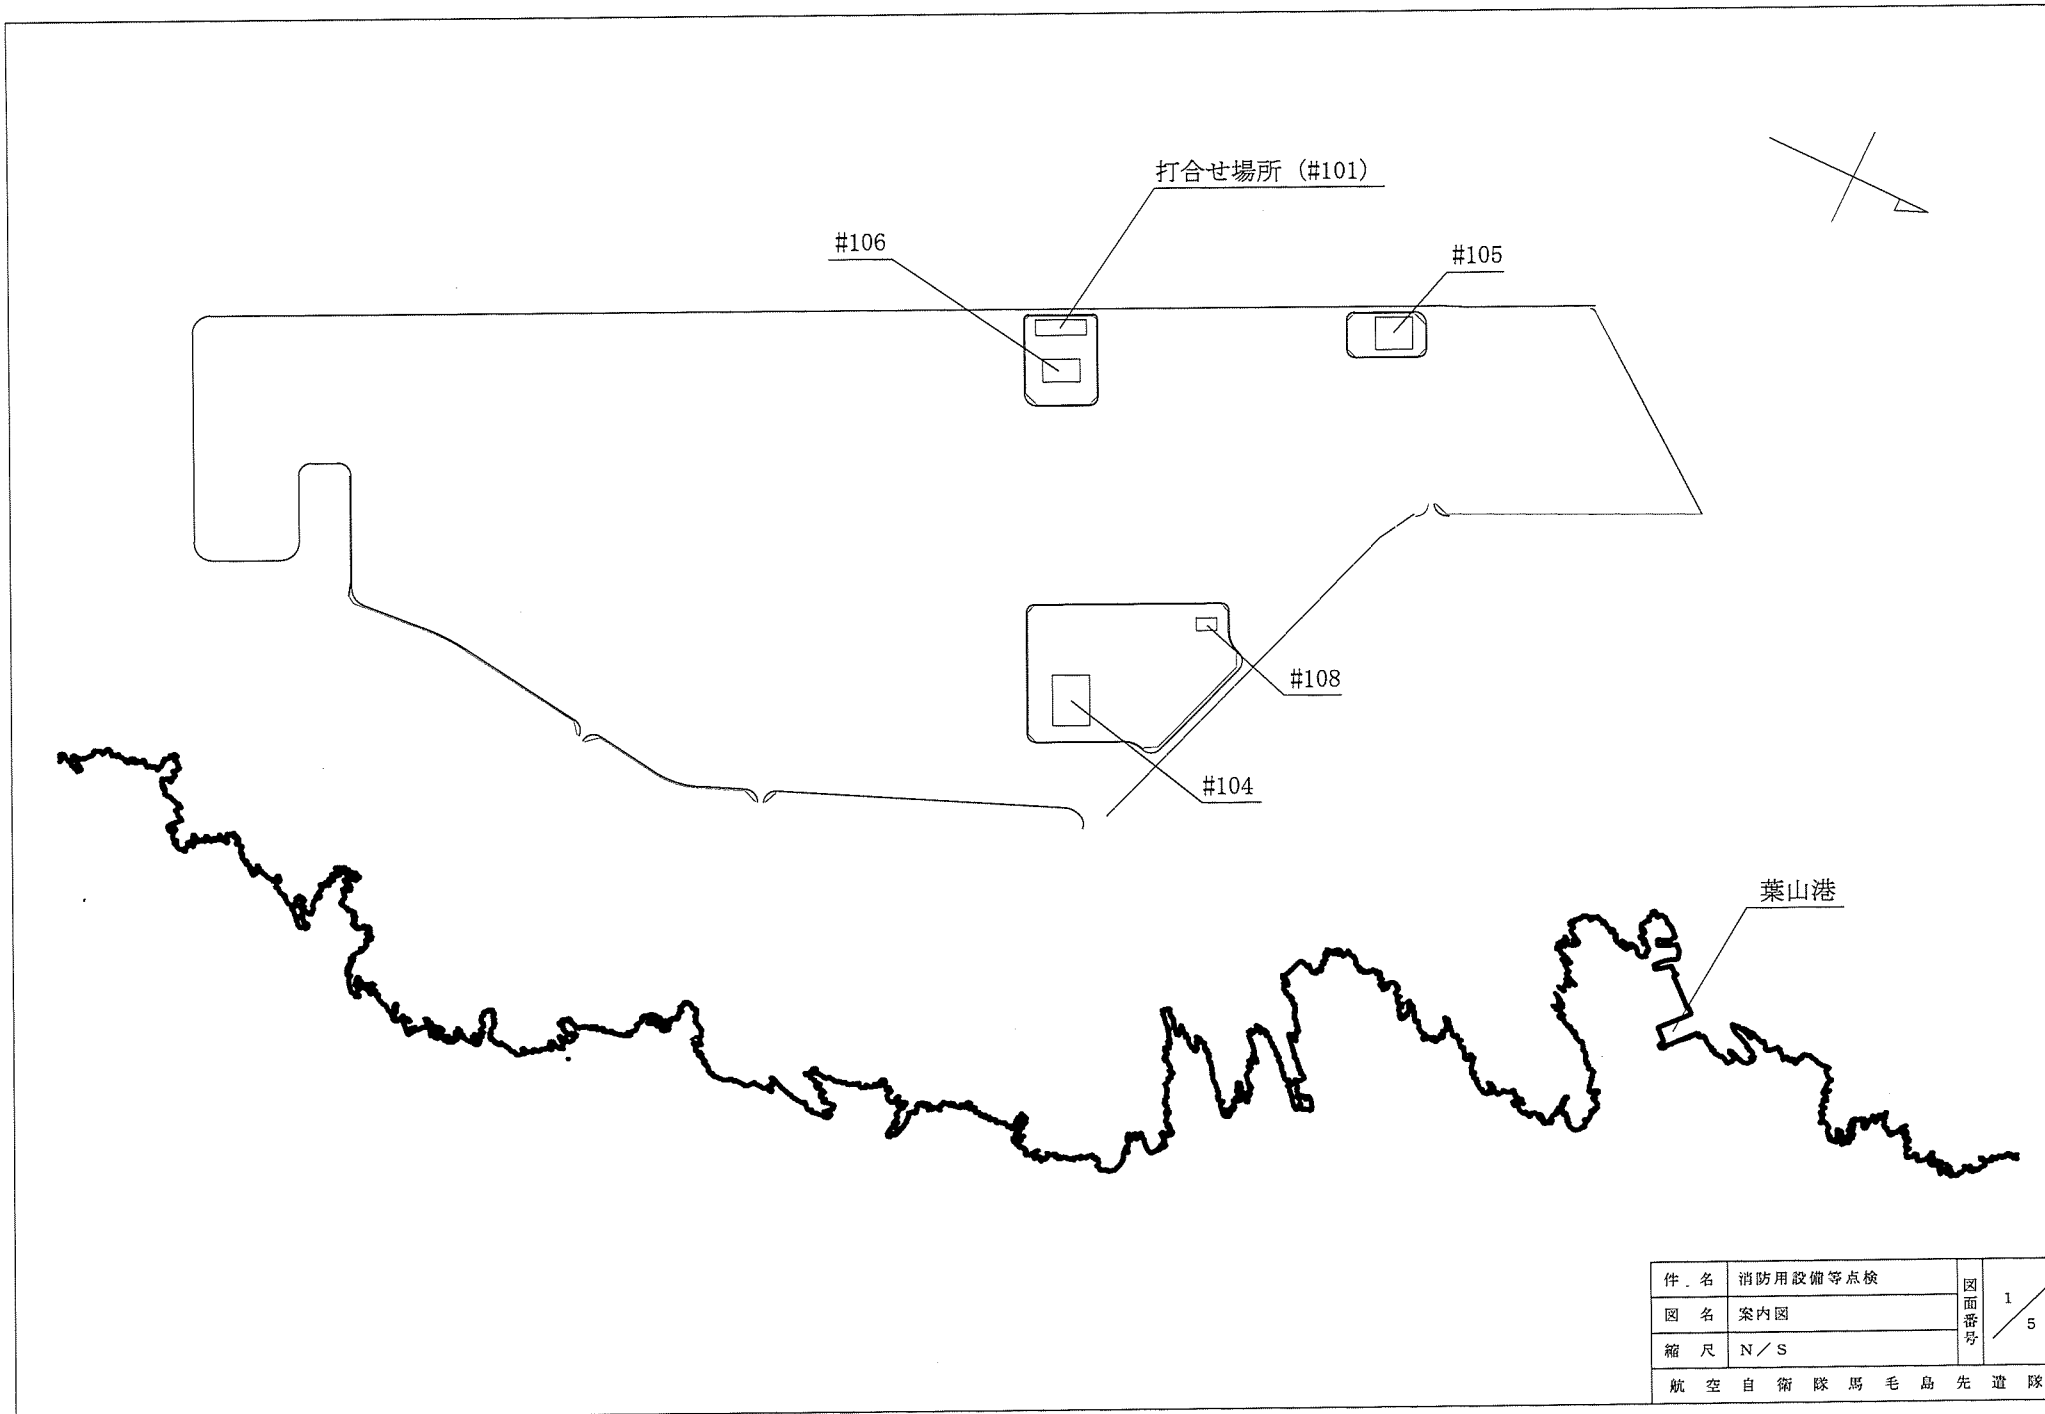

件 名	消防用設備等点検	図面 番号	1 5
図 名	案内図		
縮 尺	N / S		
航 空 自 衛 隊 馬 毛 島 先 遣 隊			

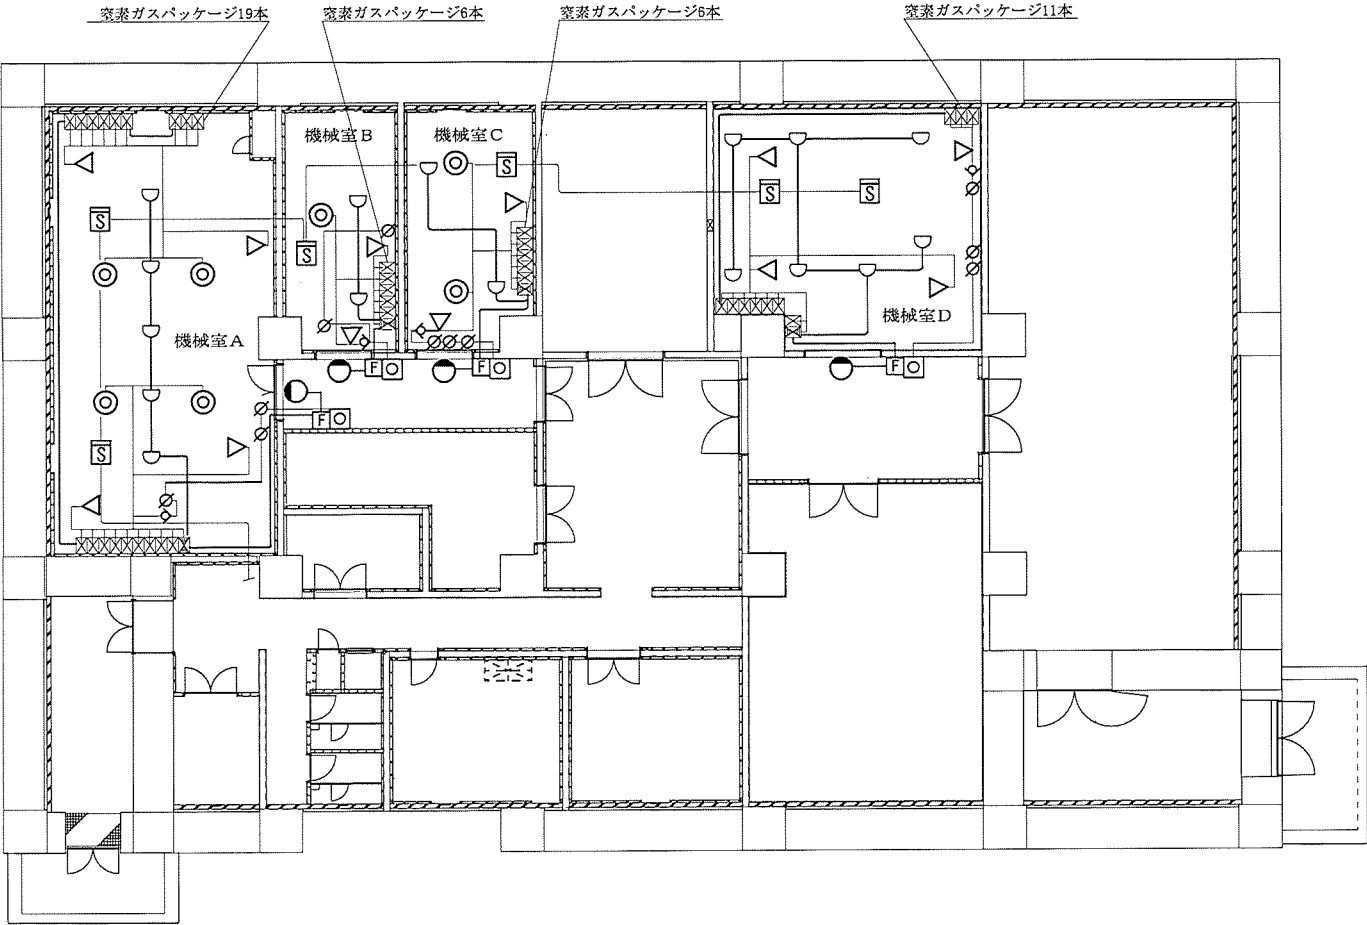


凡 例 (点検箇所)

記 号	名 称	適 用 等	数 量
☒	制御盤	窒素ガスパッケージ	4面
	音響装置	(ニッタン)	4組
	圧力スイッチ		4個
☒	消火薬剤貯蔵容器	窒素エキストラボックス	42基
	容器弁開放装置	電磁式	42個
≡≡≡	表示盤	火災受信機	1面
☐	起動用操作箱	手動起動装置	4個
↺	逆止弁		4個
⊗	開口部自動閉鎖装置	ピストンレリーザ	11個
○	放出表示灯		4個
⊙	ヘッド	天井埋込	19個
▷		天井内及びOAフロア内	
◡	定温式スポット型感知器		16個
☒	光電式スポット型感知器	自動試験機能付	6個
▱	容器搬入	機械室A、機械室B、機械室C、	1式
▱	作動試験	機械室D	1式
▱	放出試験		1式
▱	放出試験用ガス容器	SOL/20.3m³	4本
▱	作動試験用ガス容器	他施設兼用	1本
▱	絶縁抵抗測定及び配線点検	制御盤4面	1式

凡 例

記 号	名 称	数 量
☐	ダンパー復帰弁箱	4台

件 名	消防用設備等点検	図 面 番 号	2 / 5
図 名	#106		
縮 尺	N / S		
航 空 自 衛 隊 馬 毛 島 先 遣 隊			

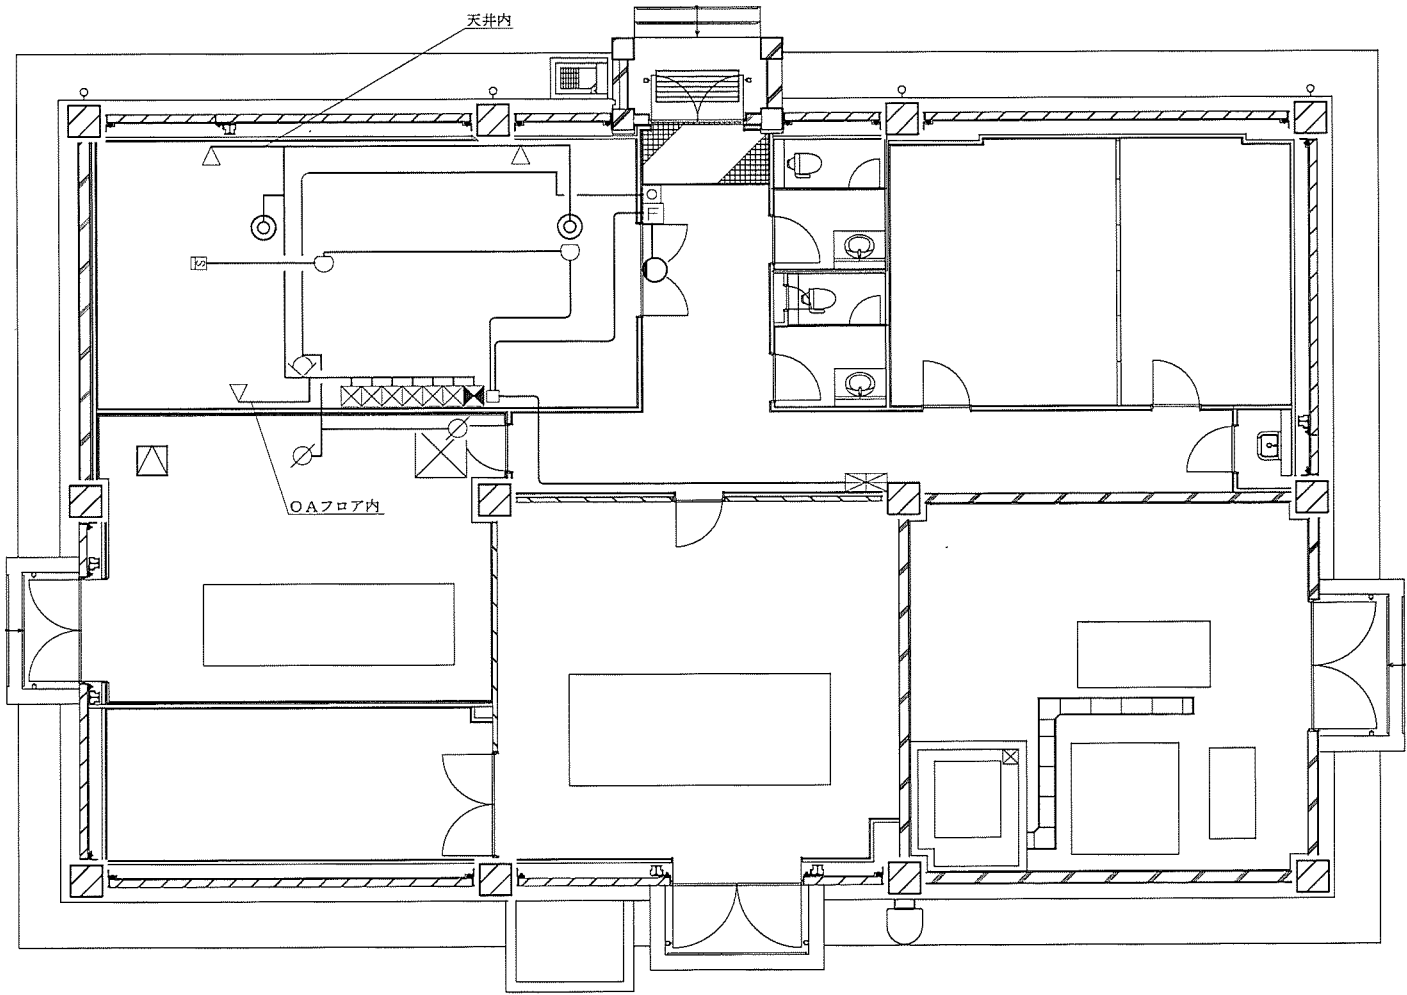


凡 例 (点検箇所)

記 号	名 称	摘 要 等	数 量
☒	制御盤 (薬剤貯蔵容器)	窒素ガスパッケージ	1面
	音響装置 (薬剤貯蔵容器)	(ニッタン)	1組
	圧力スイッチ		1個
☒	消火薬剤貯蔵容器	窒素エキストラボックス	7基
	容器弁開放装置	電磁式	7個
☒	表示盤	火災受信機	1面
☒	起動用操作箱	手動起動装置	1個
○	放出表示灯		1個
⊗	開口部自動閉鎖装置	ピストンレリーフ	2個
◎	放出ヘッド	天井埋込	5個
△	逆止弁	天井内及びOAフロア用	1個
◇	定温式スポット型感知器		2個
○	光電式スポット型感知器	自動試験機能付	1個
☒	容器搬入		1式
☒	作動試験		1式
☒	放出試験		1式
☒	放出試験用ガス容器	80L/20.3m ³	1本
☒	作動試験用ガス容器	他施設兼用	1本
☒	絶縁抵抗測定及び配線点検		1式

凡 例

記 号	名 称	数 量
☒	ダンパー復帰弁	1個

件 名	消防用設備等点検	図 面 番 号	3 / 5
図 名	#108		
縮 尺	N / S		
航 空 自 衛 隊 馬 毛 島 先 遣 隊			

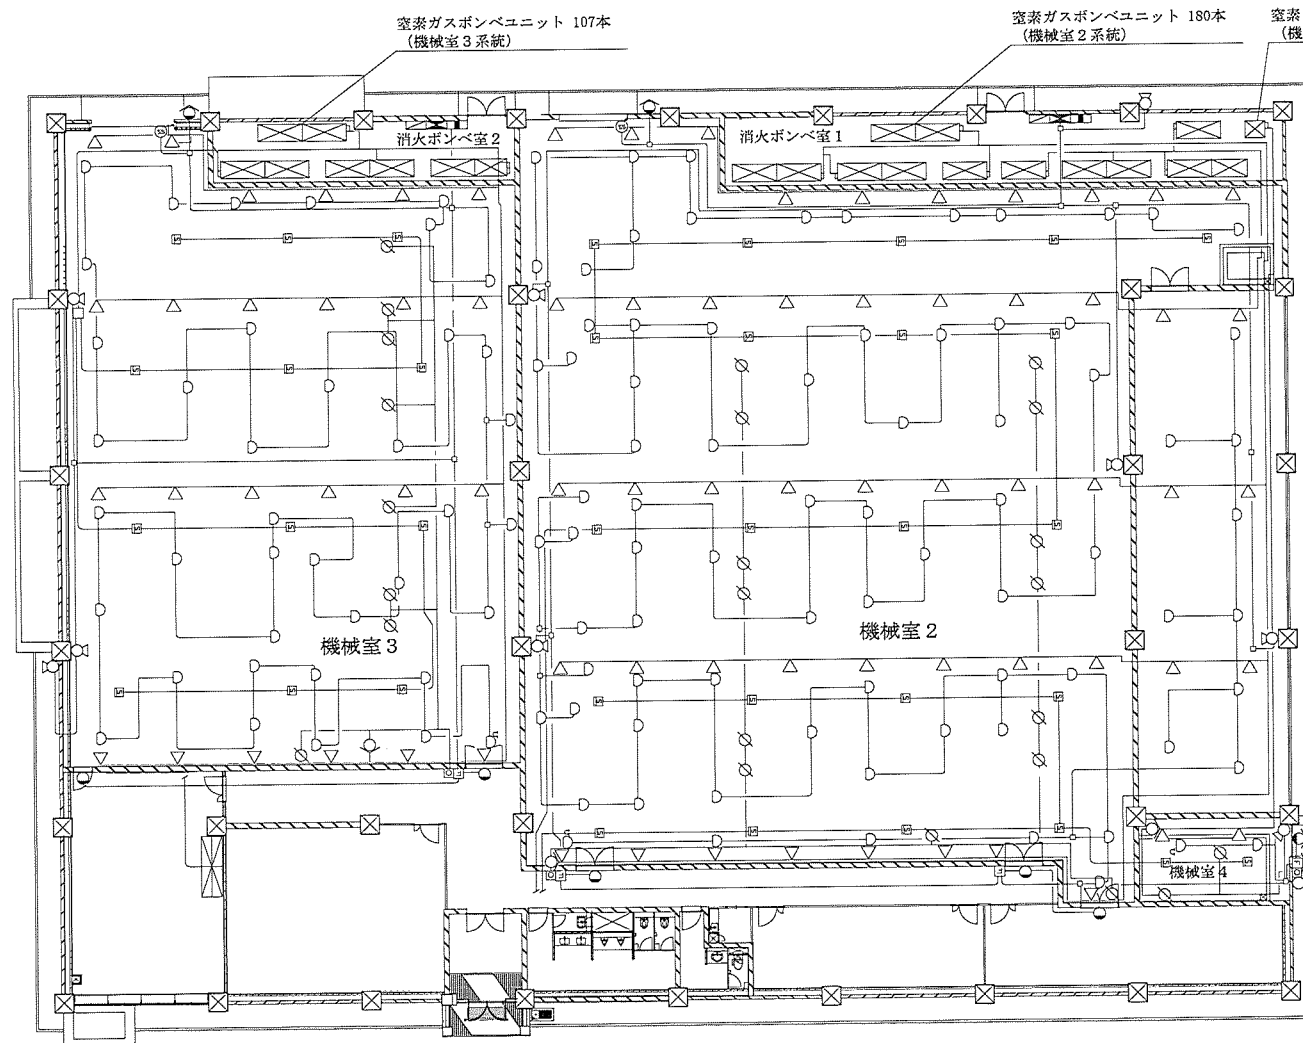


凡 例 (点検箇所)

記 号	名 称	摘 要 等	数 量
⊗	消火薬剤貯蔵容器	窒素ガスボンベユニット (ニッケン)	293基
	容器弁開放装置	ガス式	293個
	容器弁開放装置	電磁式	4個
	電源装置		2組
⊕	起動用ガス容器		4基
	圧力スイッチ		4個
	音響装置		2面
⊞	表示盤	火災受信機	1面
⊞	起動用操作箱	手動起動装置	4個
⊞	音声盤		10個
△	ヘッド		74個
○	放出表示灯	屋内型	8個
○	放出表示灯	防雨型	
⊗	開口部自動閉鎖装置	ピストンレリーザ	24個
○	逆止弁		3個
○	定温式スポット型感知器		118個
⊞	光電式スポット型感知器	自動試験機能付	35個
⊞	容器搬入	消火ポンプ室 1、2	1式
⊞	作動試験	機械室 2、機械室 3、	1式
⊞	放出試験	機械室 4	1式
⊞	放出試験用ガス容器	80L/20.3m ³	11本
⊞	作動試験用ガス容器	他施設兼用	1本
⊞	絶縁抵抗測定及び配線点検	制御盤 2面	1式


凡 例

記 号	名 称	数 量
⊞	ダンパー復帰弁箱	3箇所

件 名	消防用設備等点検	図面番号	4 / 5
図 名	#104		
縮 尺	N / S		
航空自衛隊馬毛島先遣隊			

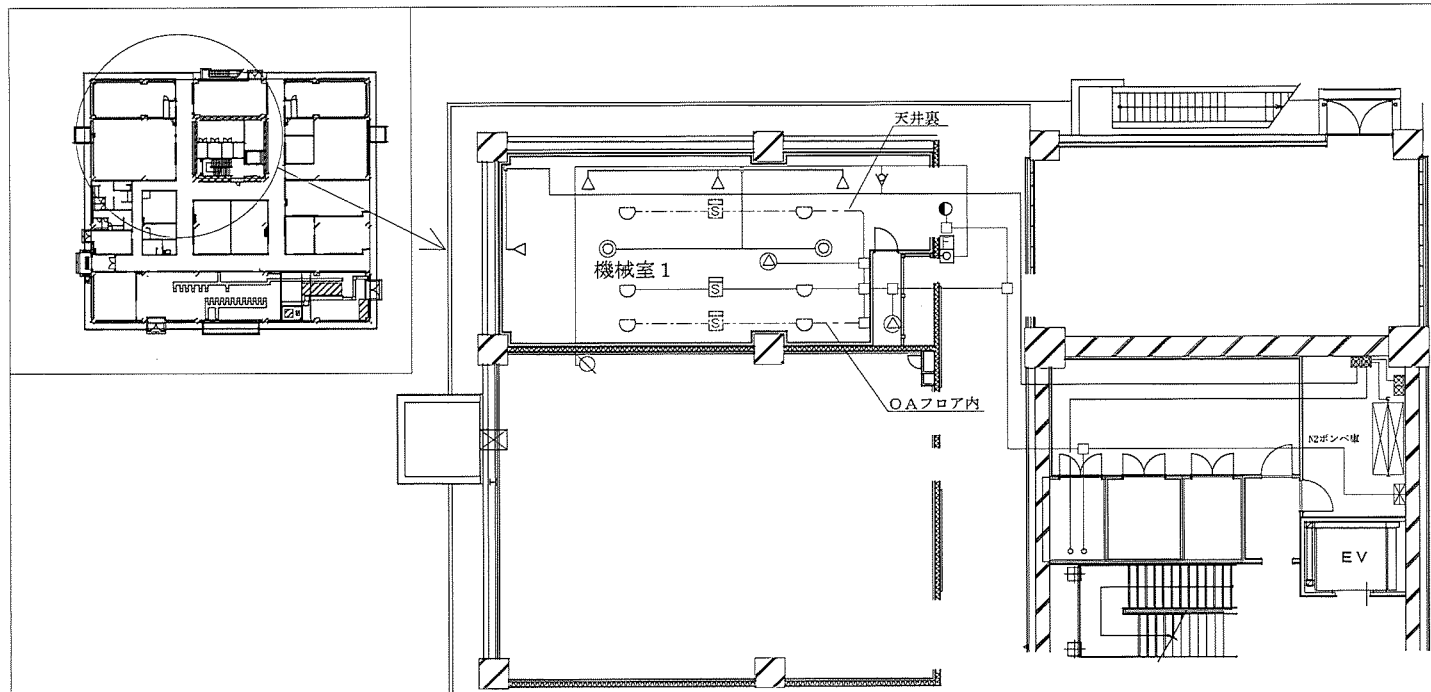

1 階平面図

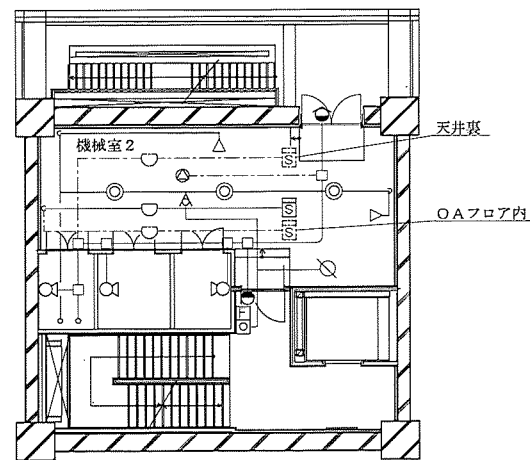

2 階平面図

凡 例 (点検箇所)

記 号	名 称	摘 要 等	数 量
☒	消火薬剤貯蔵容器	窒素ガスボンベユニット (ヤマトプロテック)	11基
☒	容器弁開放装置	ガス式	11基
☒	容器弁開放装置	電磁式	2個
☒	起動用ガス容器	手動起動用缶	4個
☒	圧カスイッチ		2個
☒	選択弁		2個
☒	制御盤	火災受信機	1面
☒	継電器盤	蓄電池設備	1面
☒	音響装置		1個
☒	表示盤	火災受信機	1面
☒	起動用操作箱	手動起動装置	2個
☒	音声盤	天井埋込型	6個
☒	ヘッド	壁付け型	6個
☒	ヘッド	天井面	11個
☒	ヘッド	OAフロア内、天井裏	11個
☒	放出表示灯	屋内型	3個
☒	放出表示灯	防雨型	3個
☒	開口部自動閉鎖装置	ピストンレリーザ	2個
☒	逆止弁		2個
☒	定温式スポット型感知器		9個
☒	光電式スポット型感知器	自動試験機能付	6個
☒	容器搬入		1式
☒	作動試験		1式
☒	放出試験	機械室1	1式
☒	放出試験用ガス容器	80L/20.3m ³	11本
☒	作動試験用ガス容器	他施設兼用	1本
☒	絶縁抵抗測定及び配線点検		1式

凡 例

記 号	名 称	数 量
☒	ダンパー復帰弁箱	2箇所
☒	手動起動容器	2基

件 名	消防用設備等点検	図 面 番 号	5 / 5
図 名	#105		
縮 尺	N / S		
航 空 自 衛 隊 馬 毛 島 先 遣 隊			