

工 事 仕 様 書

- 1 工事名
シャッター補修工事
- 2 工事場所
航空自衛隊 小牧基地
- 3 工期
令和8年 月 日 ～ 令和9年3月31日
- 4 工事概要
基地浴場、第1格納庫、空輸ターミナル及び救急車庫のシャッター補修
- 5 工事内容
施工場所の詳細及び更新部品については、図面により示す。

工 種	規 格 等	数 量	単 位	備 考
1 仮設工事				
養生・整理清掃後片付け		33.28	m	
2 建具工事				
(1) 基地浴場：SS-1	重量シャッター（電動）			文化シャッター製
ア 開閉機 更新	撤去規格：－ 更新規格：EGR-60XHG 手動 同等品以上	1	台	図面番号3
イ ローラチェーン 更新	#50 同等品以上	1	本	"
ウ ブラケット 更新	BR-175 35/40/30 同等品以上	2	枚	"
エ シャフト 更新	4B-40 同等品以上	1	本	"
オ フランジ 更新	BSB40 同等品以上	2	個	"
カ スプロケット 更新	#50 48T/φ40 同等品以上	1	個	"
キ 急降下防止装置 更新	50 ELCB型 同等品以上	1	台	"
(2) 第1格納庫：SS-2	重量スチールシャッター（電動、ヒューズ装置付）			鈴木シャッター製
ア 開閉機 更新	撤去規格：SG4026 更新規格：ULA-75SG 同等品以上	1	台	図面番号4
イ ローラチェーン 更新	#60 同等品以上	1	本	"
ウ 押しボタンスイッチ 更新	撤去規格：41-6368 (250V2A) 更新規格：PB-55UBP 3点式 同等品以上	1	個	"
エ ヒューズ装置 更新	露出型 スチール 同等品以上	1	個	"
オ ヒューズ閉鎖器 更新	EF-60 同等品以上	1	個	"
カ ヒューズメタル 更新	U-65 同等品以上	1	個	"
キ 吊元スラット加工取付		1	式	"
ク 天井解体復旧	石膏ボード10枚程度	1	式	"

工事名	シャッター補修工事	図面 番号	1/6
図面名称	工事仕様書1	縮 尺	
航空自衛隊	小牧基地	令和8年6月16日	

工 種	規 格 等	数 量	単 位	備 考
(3) 空輸ターミナル：OHD-1	オーバーヘッドドア（スタンダード型バランス式）			文化シャッター製
ア スプリング 更新	25φ用 同等品以上	2	本	図面番号5
イ シャフト 更新	φ25 W=3,500 同等品以上	2	本	"
ウ フランジ 更新	φ25 同等品以上	6	個	"
エ ドラム 更新	DNS4-13 同等品以上	2	個	"
オ 継手 更新	φ25 同等品以上	2	個	"
カ ワイヤ 更新	スチール φ4.0 H=3,500 同等品以上	2	本	"
キ 急降下防止装置 取付	WB型 同等品以上	1	セット	"
ク サイドヒンジ 更新	スチール 重量用 同等品以上	8	個	"
ケ 上ヒンジ 更新	スチール シングル用 同等品以上	2	個	"
コ ローラ 更新	φ14-140 スチール 2インチ 同等品以上	12	個	"
サ 水切りシール 更新	W=6,840 同等品以上	1	本	"
OHD-2	OHD-1更新部品と同等数量の部品の更新	1	式	"
(4) 救急車庫：OHD-3	オーバーヘッドドア（スタンダード型バランス式）			文化シャッター製
ア スプリング 更新	25φ用 同等品以上	2	本	図面番号6
イ シャフト 更新	φ25 W=4,200 同等品以上	1	本	"
ウ フランジ 更新	φ25 同等品以上	4	個	"
エ ドラム 更新	DNS4-13 同等品以上	2	個	"
オ ワイヤ 更新	スチール φ4.0 H=5,000 同等品以上	2	本	"
カ 急降下防止装置 取付	WB型 同等品以上	1	セット	"
キ サイドヒンジ 更新	スチール 重量用 同等品以上	10	個	"
ク 上ヒンジ 更新	スチール シングル用 同等品以上	2	個	"
ケ ローラ 更新	φ14-140 スチール 2インチ 同等品以上	14	個	"
コ 水切りシール 更新	W=4,025 同等品以上	1	本	"
OHD-4	OHD-3更新部品と同等の数量の部品の更新	1	式	"


6 共通事項

小牧基地ホームページ工事共通事項による。

7 特記事項

- (1) 本工事は、猛暑による作業不能日数を考慮した工事である。猛暑による作業不能日数：7日間（7月～9月の間）※詳細は、小牧基地（工事）共通事項による。
- (2) 本工事は、完全週休2日制（土日）の施行対象工事である。※詳細は、小牧基地（工事）共通事項による。
- (3) 本仕様書に示した材料については、監督官の承諾を得た場合に限り、当該材料に代えて同等又はそれ以上の性能を有する材料（以下「同等品以上」という。）を使用することができる。なお、同等品以上への変更に伴って生じる数量の変更及び追加工事等による請負金額の変更は行わないものとする。
- (4) 材料の所要量は、施工に伴い通常発生する材料の切り無駄等を考慮した数量を用意すること。
- (5) 本仕様書及び図面に明記なき事項といえども、技術的に当然必要な事項は、請負者の負担により実施するものとする。

工事名	シャッター補修工事	図面 番号	2/6
図面名称	工事仕様書2	縮 尺	— — —
航空自衛隊	小牧基地	令和8年6月16日	

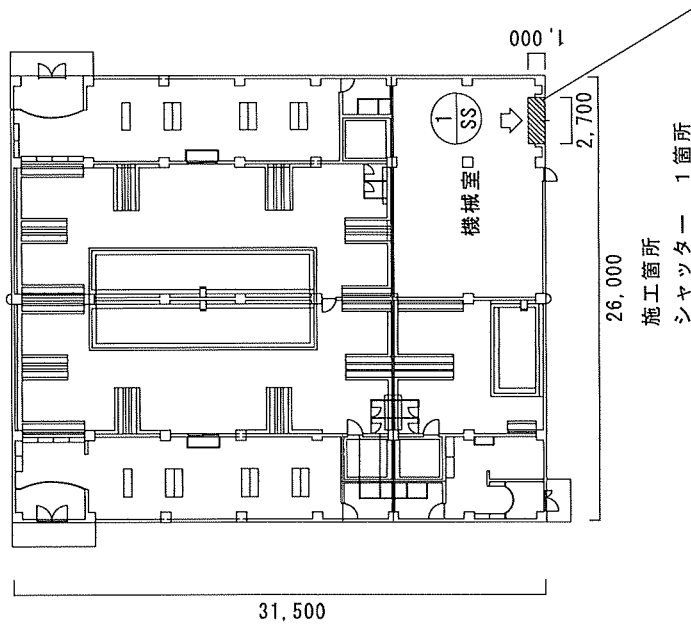

基地浴場平面図 S=1/300

凡例
養生・整理清掃後片付け

1
SS

重量シャッター (電動)

S=1/50

シャッター 更新

スプロケット及びローラチェーン 更新

開閉機、フランジ 更新

シャフト 更新

ブラケット 更新

急降下防止装置 更新

2,550

2,700

更新部品

ア 開閉機 1台 更新 (撤去規格: EGR-60XHG 手動式 同等品以上)

イ ローラチェーン 1本 更新 (#50 同等品以上)

ウ ブラケット 2枚 更新 (BR-175 35/40/30 同等品以上)


エ シャフト 1本 更新 (4B-40 同等品以上)

オ フランジ 2個 更新 (BSB40 同等品以上)

カ スプロケット 1個 更新 (#50 48T/Φ40 同等品以上)


キ 急降下防止装置 1台 更新 (50 ELCB型 同等品以上)

工事名	シャッター補修工事	図面番号	3/6
図面名称	基地浴場	縮尺	図示
航空自衛隊	小牧基地	令和8年6月16日	

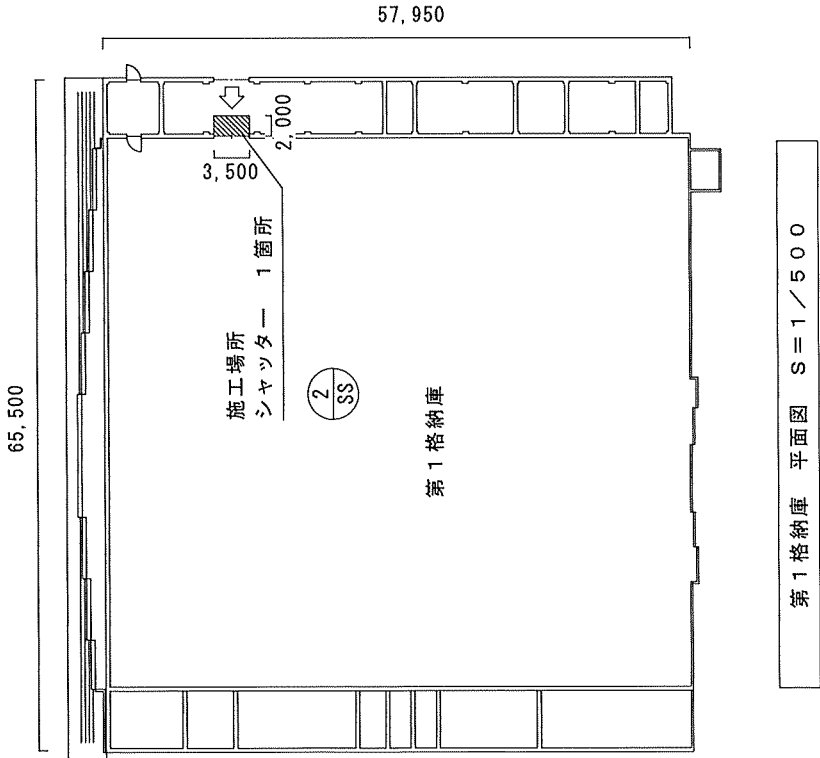


凡 例

養生・整理清掃後片付け

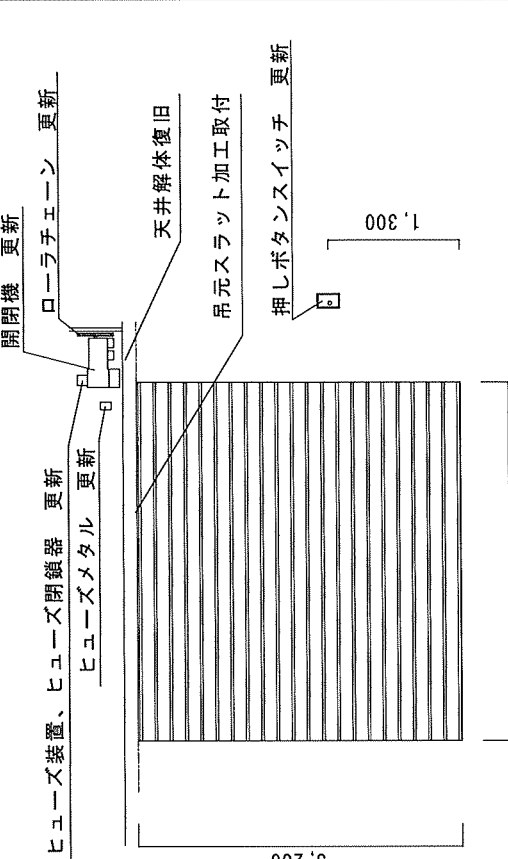重量スチールシャッター（電動、ヒューズ装置付）		S=1/50
更新部品 及び 補修内容	ア 開閉機 1台 更新 ※ （撤去規格：SG4026 更新規格：ULA-75SG 同等品以上）	
	イ ローラチェーン 1本 更新（#60 同等品以上）	
	ウ 押しボタンスイッチ 1個 更新 （撤去規格：41-6368 (250V2A) 更新規格：PB-55UBP 3点式 同等品以上）	
	エ ヒューズ装置 1個 更新（露出型 スチール 同等品以上）	
	オ ヒューズ閉鎖器 1個 更新（EF-60 同等品以上）	
	カ ヒューズメタル 1個 更新（U-65 同等品以上）	
	キ 吊元スラット加工取付 1式	
備考	ク 天井解体復旧 ※開閉機は重量物の為、設置箇所下部の天井ボードの取外しと再設置の必要有	



工事名	シャッター補修工事	図面 番号	4/6
図面名称	第1格納庫	縮 尺	
		図 示	
航空自衛隊	小牧基地	令和8年6月16日	

1 OHD 2 OHD		オーバーヘッドドア（スタンダード型バランス式）	S=1/50
更新部品 及び 補修内容	備考		
		ア スプリング 2本 更新 (25φ用 同等品以上)	
		イ シャフト 2本 更新 (Φ25 W=3,500 同等品以上)	
		ウ フランジ 6個 更新 (Φ25 同等品以上)	
		エ ドラム 2個 更新 (DNS4-13 同等品以上)	
更新部品 及び 補修内容	備考	オ 継手 2個 更新 (Φ25 同等品以上)	
		カ ワイヤ 2本 更新 (スチール Φ4.0 H=3,500 同等品以上)	
		キ 急降下防止装置 1セット 取付 (WB型 同等品以上)	
		ク サイドヒンジ 8個 更新 (スチール 重量用 同等品以上)	
		ケ 上ヒンジ 2個 更新 (スチール シングル用 同等品以上)	
更新部品 及び 補修内容	備考	コ ローラ 12個 更新 (Φ14-140 スチール 2インチ 同等品以上)	
		サ 水切りシール 1本 更新 (W=6,840 同等品以上)	
備考		上記の更新部品については、1枚のシャッターの部品数 補修内容は同サイズのシャッター2枚分の部品を更新する。	

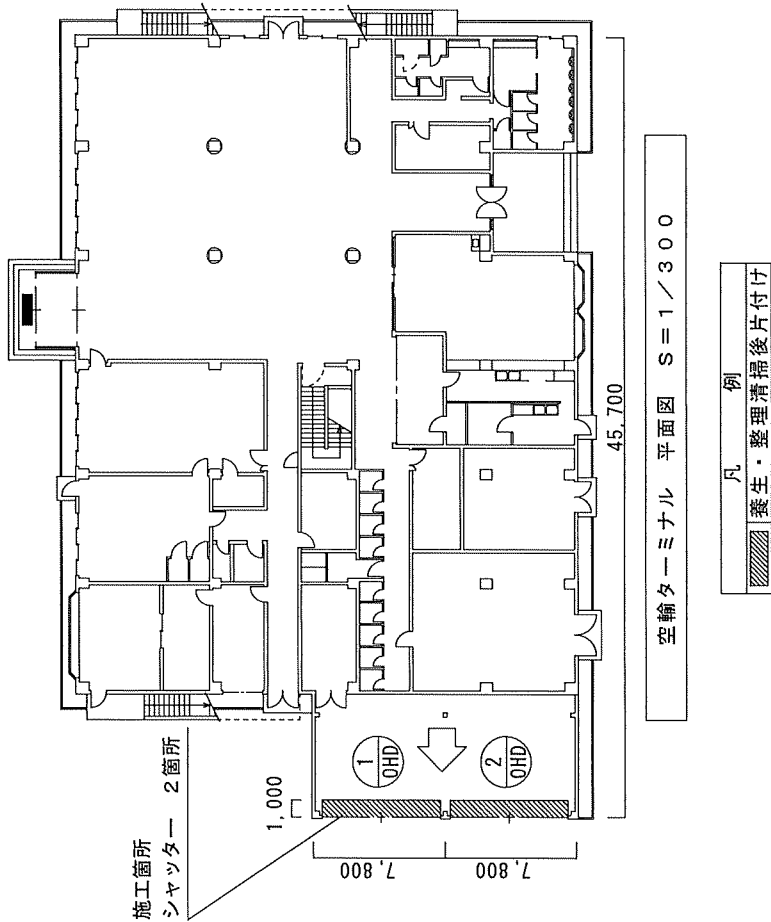

工事名	シャッター補修工事	図面番号	5/6
図面名称	空輸ターミナル	縮尺	図示
航空自衛隊 小牧基地	令和8年6月16日		

更新部品 及び 補修内容	ア	スプリング	2本	更新	(25Φ用 同等品以上)
	イ	シャフト	1本	更新	(Φ25 W=4, 200 同等品以上)
	ウ	フランジ	4個	更新	(Φ25 同等品以上)
	エ	ドラム	2個	更新	(DNS4-13 同等品以上)
	オ	ワイヤ	2本	更新	(スチール Φ4.0 H=5,000 同等品以上)
	カ	急降下防止装置	1セット	取付	(WB型 同等品以上)
	キ	サイドヒンジ	10個	更新	(スチール 重量用 同等品以上)
	ク	上ヒンジ	2個	更新	(スチール シングル用 同等品以上)
	ケ	ローラ	14個	更新	(Φ14-140 スチール 2インチ 同等品以上)
	水	切りシール	1本	更新	(W=4,025 同等品以上)
備考	上記の更新部品については、1枚のシャッターの部品数 補修内容は同サイズのシャッター2枚分の部品を更新する。				

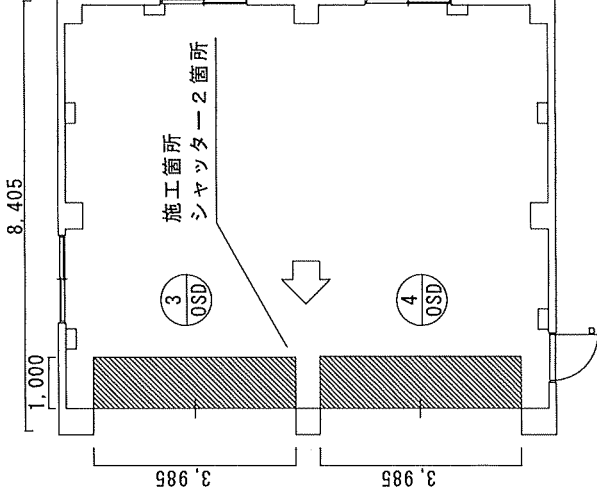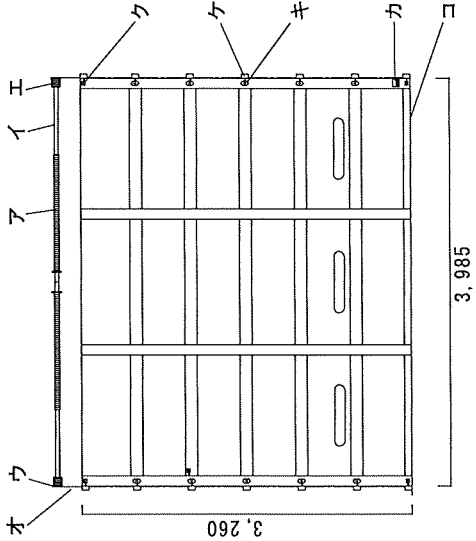

救急車庫 平面図 S=1/100

凡 例
養生・整理清掃後片付け

工事名	シャッター補修工事	図面 番号	6/6
図面名称	救急車庫	縮 尺	
		図 示	
航空自衛隊 小牧基地		令和8年6月16日	