

入札（見積）書

下記の貴公告、~~入札~~（見積）通知書に対して「入札及び契約心得」並びに入札条件等承諾の上、提出します。

契約担当官
航空自衛隊第1輸送航空隊
会計隊長 殿

令和8年9月9日

住所、会社名、代表者名

工 期	契約締結日～令和8年11月30日		工 事 場 所		航空自衛隊小牧基地		
品 名（件 名）	規 格		単位	数量	単 価	金 額	備 考
隊員食堂冷蔵庫ユニット等更新工事	仕様書のとおり		式	1			
	以下余白						
入札 （見積）金額	¥		(消費税及び地方消費税抜き)				

市価調査書

契約担当官
航空自衛隊第1輸送航空隊
会計隊長 殿

令和 年 月 日

住所、会社名、代表者名

工 期	契約締結日～令和8年11月30日	工 事 場 所		航空自衛隊小牧基地		
品 名(件 名)	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
隊員食堂冷蔵庫ユニット等更新工事	内訳書のとおり	式	1			
	以下余白					
＝大計(見積) 金額	¥ (消費税及び地方消費税抜き)					

内訳書

[illegible]

細目内訳書

番号	品 名	規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
	直接工事費			式	1			
		内訳のとおり						
	(内訳)							
1	建築工事							
(1)	養生・整理清掃後片づけ	室内		m ²	46			
		仕様書のとおり						
(2)	養生・整理清掃後片づけ	搬出入路部分		m ²	46			
		仕様書のとおり						
	小計							
2	電気設備工事							
(1)	撤去工事							
ア	制御用ケーブル	VCTF4C2mm ²		m	11.75			
		仕様書のとおり						
イ	制御ボックス	BRR1B2		台	1			
		仕様書のとおり						
ウ	運転リモコン	BRC13A1		個	1			
		仕様書のとおり						
(2)	配線工事							
ア	制御用ケーブル	VCTF4C2mm ²	又は同等品以上	m	11.75			
		仕様書のとおり						
イ	制御ボックス	ダイキン BRR5D2	又は同等品以上	台	1			
		仕様書のとおり						
ウ	運転リモコン	ダイキン BRC13G1	又は同等品以上	個	1			
		仕様書のとおり						
	小計							

細目内訳書

No 2

番号	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	機械設備工事						
(1)	撤去工事						
ア	中低温エアコン	LSVLP3A (庫内外ユニット)	台	1			
		仕様書のとおり					
イ	冷媒用断熱材被覆銅管	φ 9.52	m	13.60			
		仕様書のとおり					
ウ	冷媒用断熱材被覆銅管	φ 15.88	m	13.60			
		仕様書のとおり					
エ	屋外配管保温	SUSラッキング施工	式	1			
		仕様書のとおり					
(2)	配管工事						
ア	冷媒用断熱材被覆銅管	φ 9.52(既設配管支持金具再利用)	m	13.60			
		仕様書のとおり					
イ	冷媒用断熱材被覆銅管	φ 15.88(既設配管支持金具再利用)	m	13.60			
		仕様書のとおり					
ウ	ヒーター付ドレンホース	KWKD45D10	個	1			
		又は同等品以上					
		仕様書のとおり					
(3)	屋外配管保温工事	SUSラッキング施工	式	1			
		仕様書のとおり					
(4)	据え付け 中低温エアコン	庫内外ユニット ダイキン LSVLR3A	台	1			
		又は同等品以上					
		仕様書のとおり					
(5)	冷媒回収及び処理	R410A	式	1			
		仕様書のとおり					
(6)	気密試験		式	1			
		仕様書のとおり					
(7)	真空乾燥及び冷媒充填作業	R32	式	1			
		仕様書のとおり					
(8)	試運転調整		式	1			
		仕様書のとおり					
	小 計						

工 事 仕 様 書

- 1 工事名
隊員食堂冷蔵庫ユニット等更新工事
- 2 工事場所
航空自衛隊 小牧基地
- 3 工 期
令和8年 月 日 ～ 令和8年11月30日
- 4 工事概要
隊員食堂冷蔵庫内外ユニット及び付属機器の更新工事
- 5 工事内容

工 種	規 格 等	数量	単位	備 考
1 建築工事				
(1) 養生・整理清掃後片付け	室内	46	m ²	図面番号3
(2) 養生・整理清掃後片付け	搬出入路部分	46	m ²	図面番号3
2 電気設備工事				
(1) 撤去工事				
ア 制御用ケーブル	VCTF4C2mm ²	11.75	m	図面番号6
イ 制御ボックス	BRR1B2	1	台	図面番号4
ウ 運転リモコン	BRC13A1	1	個	図面番号4
(2) 配線工事				
ア 制御用ケーブル	VCTF4C2mm ² 同等品以上	11.75	m	図面番号6
イ 制御ボックス	ダイキン BRR5D2 同等品以上	1	台	図面番号4
ウ 運転リモコン	ダイキン BRC13G1 同等品以上	1	個	図面番号4
3 機械設備工事				
(1) 撤去工事				
ア 中低温エアコン	LSVLP3A (庫内外ユニット)	1	台	図面番号4
イ 冷媒用断熱材被覆銅管	φ9.52	13.60	m	図面番号5
ウ 冷媒用断熱材被覆銅管	φ15.88	13.60	m	図面番号5
エ 屋外配管保温	SUSラッキング施工	1	式	図面番号5
(2) 配管工事				
ア 冷媒用断熱材被覆銅管	φ9.52 (既設配管支持金具再利用)	13.60	m	図面番号5
イ 冷媒用断熱材被覆銅管	φ15.88 (既設配管支持金具再利用)	13.60	m	図面番号5
ウ ヒーター付ドレンホース	KWKD45D10又は同等品以上	1	個	図面番号5
(3) 屋外配管保温工事	SUSラッキング施工	1	式	図面番号5
(4) 据え付け				
中低温エアコン	庫内外ユニット ダイキン LSVLR3A 同等品以上	1	台	図面番号4
(5) 冷媒回収及び処理	R410A	1	式	
(6) 気密試験		1	式	
(7) 真空乾燥及び冷媒充填作業	R32	1	式	
(8) 試運転調整		1	式	

工事名	隊員食堂冷蔵庫 ユニット等更新工事	図面 番号	1 / 6
図面名称	工事仕様書①	縮 尺	
航空自衛隊 小牧基地		令和8年6月3日	


6 共通事項


小牧基地ホームページ記載のとおり。

7 特記事項

- (1) 本工事は、猛暑による作業不能日数を考慮した工事である。猛暑による作業不能日数：7日間（7月～9月の間）
- (2) 本工事は、完全週休2日制（土日）の施行対象工事である。
- (3) 本仕様書に示した材料については、監督官の承諾を得た場合に限り、当該材料に代えて同等又はそれ以上の性能を有する材料（以下「同等品以上」という。）を使用することができる。なお、同等品以上への変更に伴って生じる数量の変更及び追加工事等による請負金額の変更は行わないものとする。
- (4) 材料の所要量は、施工に伴い通常発生する材料の切り無駄等を考慮した数量を用意すること。
- (5) 本仕様書及び図面に明記なき事項といえども、技術的に当然必要な事項は、請負者の負担により実施するものとする。
- (6) 空調機基礎、ドレン管及び電気配線は再利用とし、不具合がある場所については、監督官と調整するものとする。
- (7) 施工中に、寸法及び位置の取り合いの変更が生じた場合は、監督官の承認後、実施するものとする。
- (8) 制御用ケーブルは配管と抱き合わせとし、天井裏の制御用ケーブルは、配管と抱き合わせ又はころがし配線とする。
- (9) 機器更新後、冷媒配管の接続及び漏洩確認を実施するとともに試運転調整を行うものとする。
- (10) 試運転調整の結果は請負者任意様式により監督官に提出するものとする。
- (11) フロン回収方法については、関係法令に基づき実施するものとする。なお、回収後の冷媒は適切に処理を実施し、処理証明書を監督官へ提出するものとする。


工事名	隊員食堂冷蔵庫 ユニット等更新工事	図面 番号	2 / 6
図面名称	工事仕様書②	縮 尺	
航空自衛隊 小牧基地		令和8年6月3日	

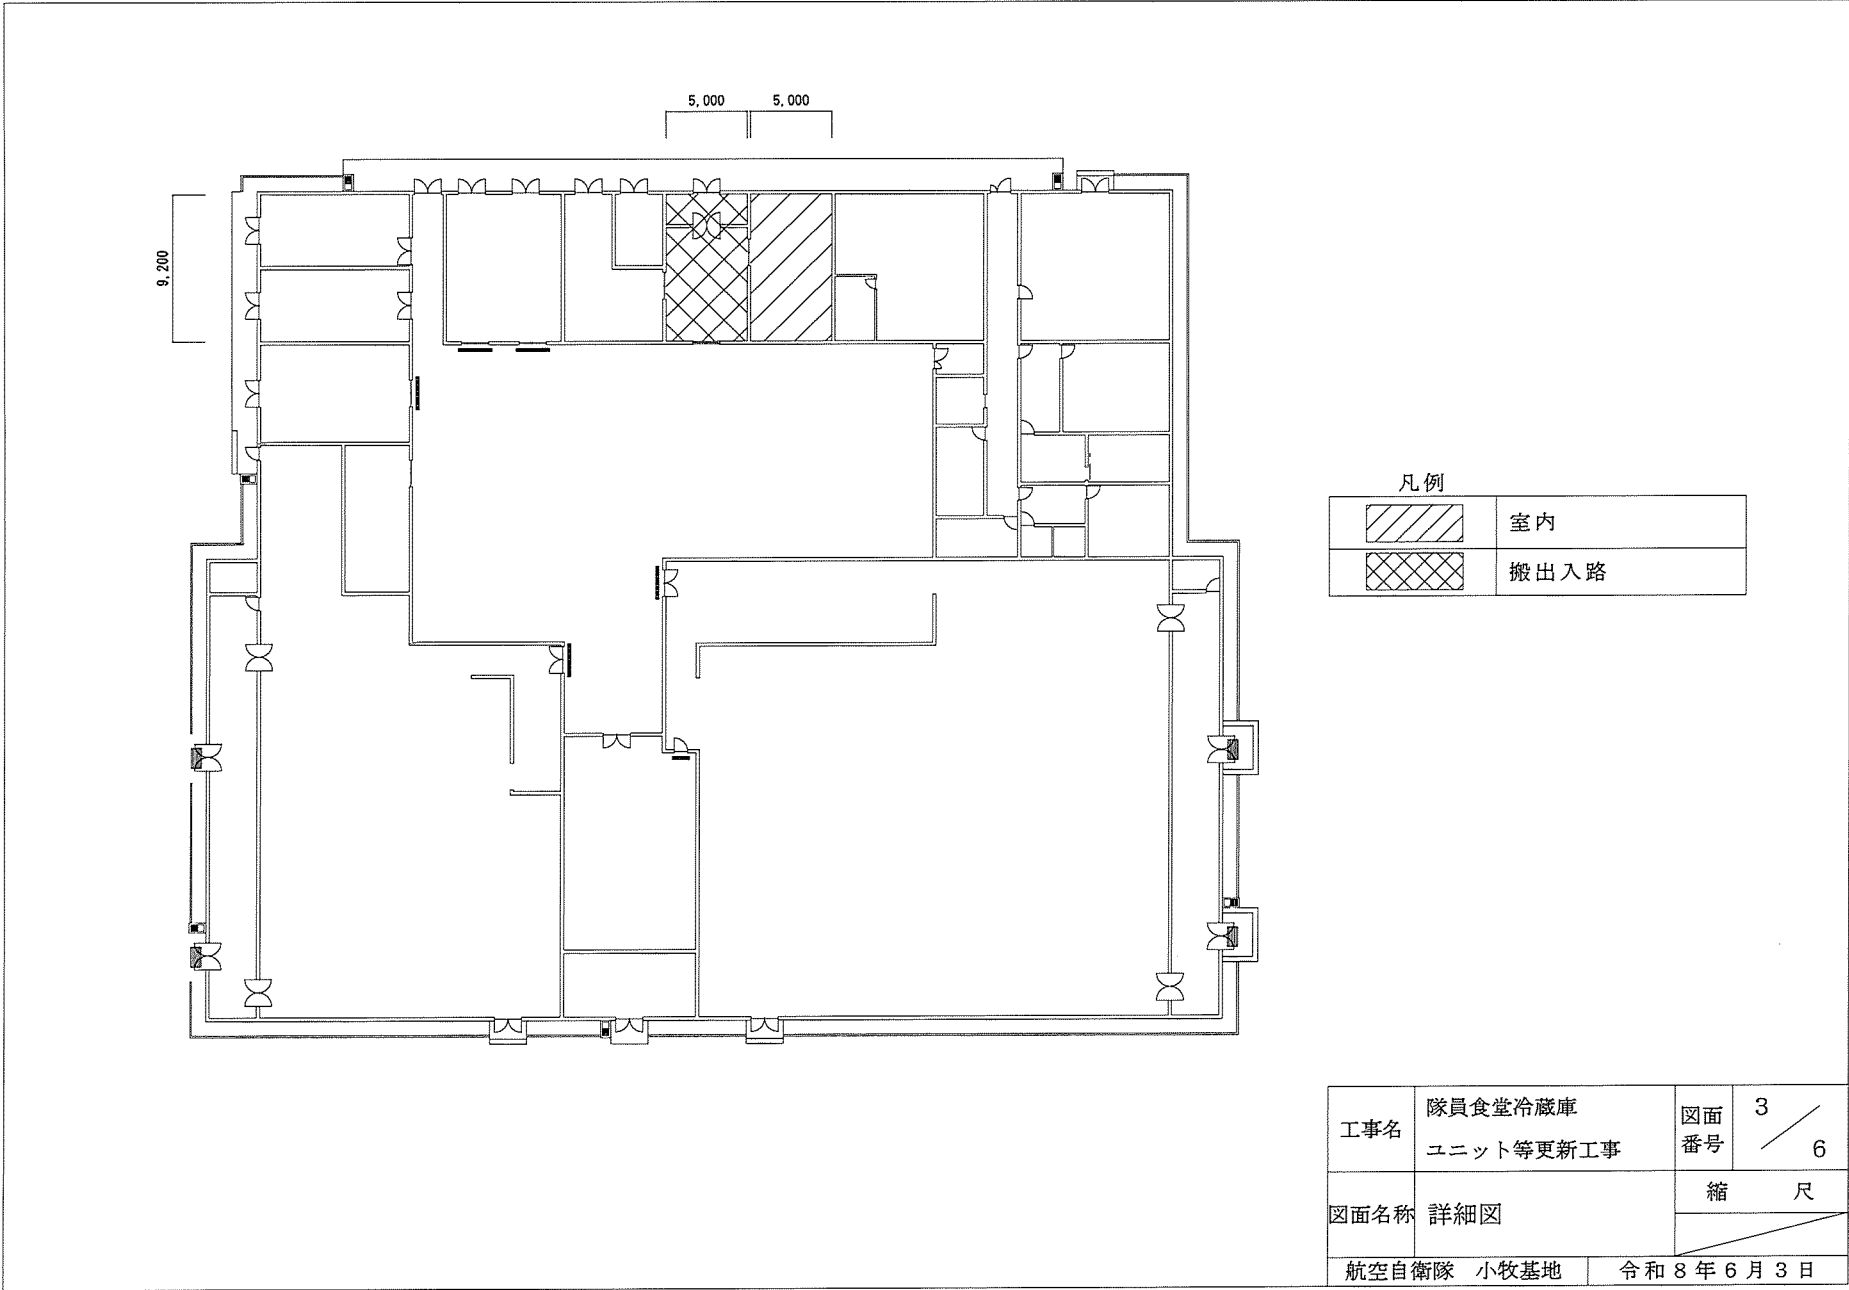

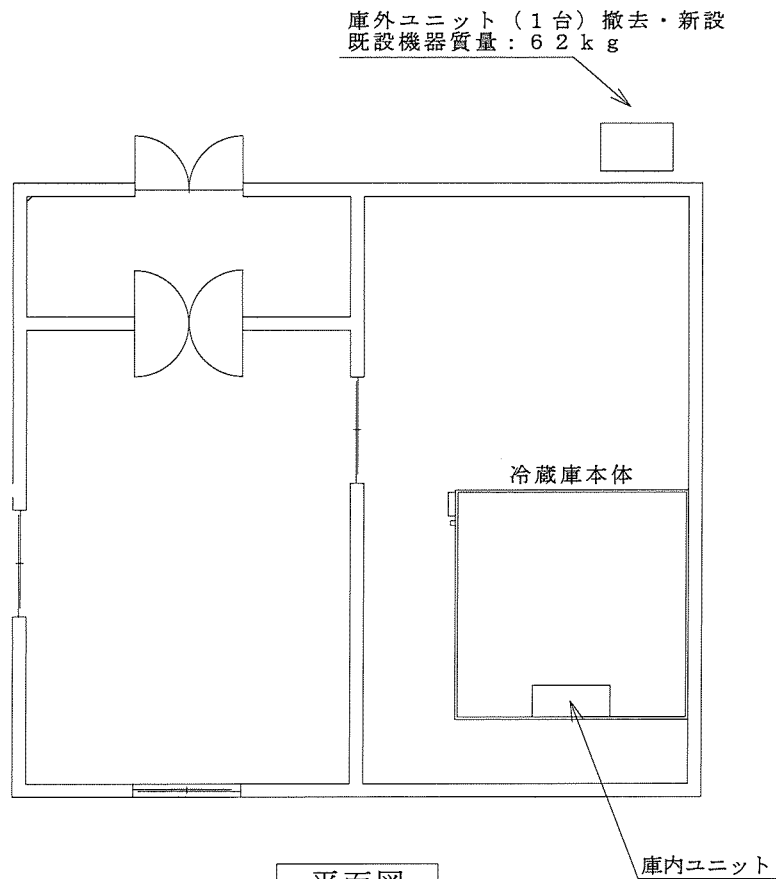


平面図

※冷蔵庫本体再利用

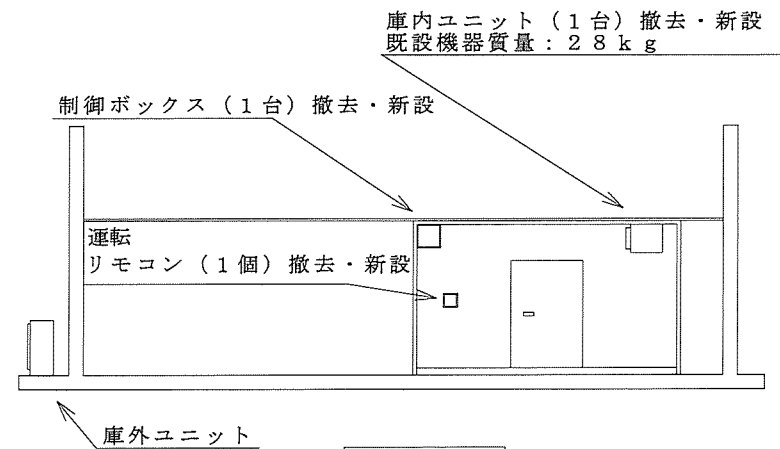


立面図

工事名	隊員食堂冷蔵庫 ユニット等更新工事	図面 番号	4 / 6
図面名称	冷蔵庫詳細図	縮 尺	
航空自衛隊 小牧基地		令和8年6月3日	

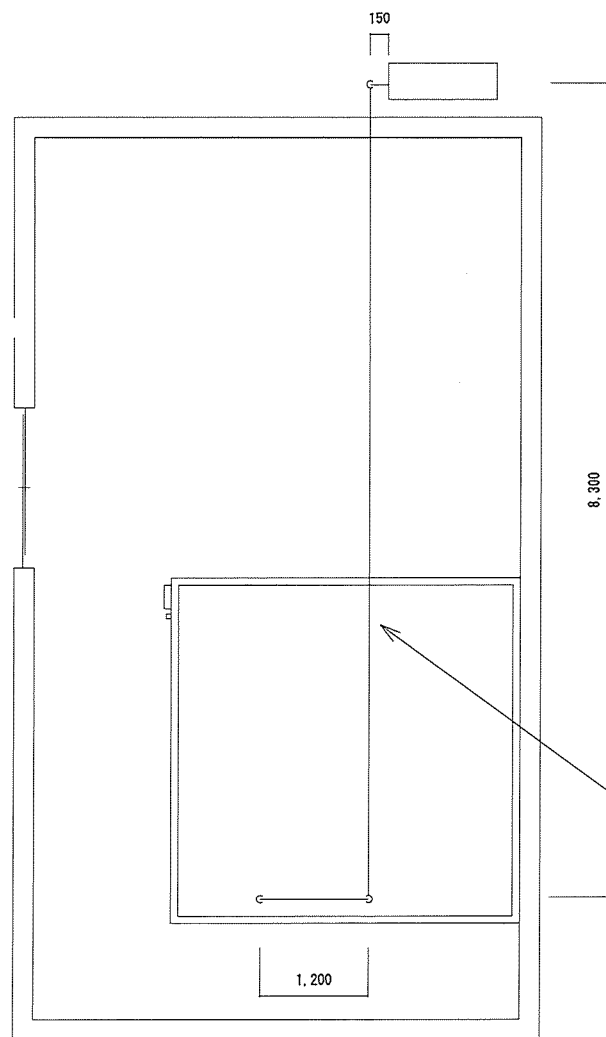

平面図

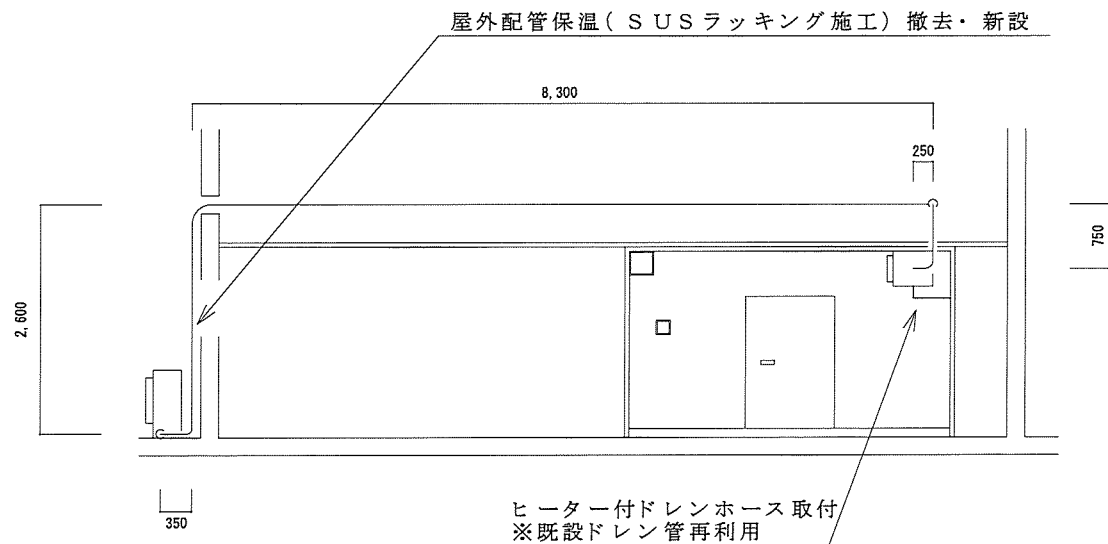


立面図

冷媒用断熱材被覆銅管
($\phi 9.52$, $\phi 15.88$) 撤去・新設


屋外配管保温 (SUS ラッキング施工) 撤去・新設

ヒーター付ドレンホース取付
※既設ドレン管再利用

工事名	隊員食堂冷蔵庫 ユニット等更新工事	図面 番号	5 / 6
図面名称	冷媒配管詳細図	縮 尺	
航空自衛隊 小牧基地		令和 8 年 6 月 3 日	

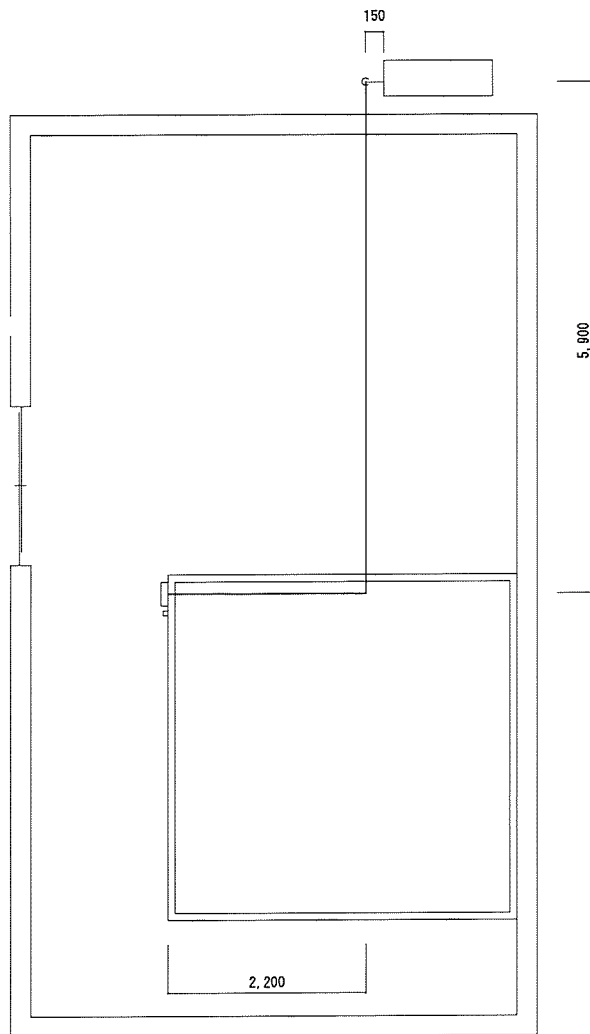

平面図

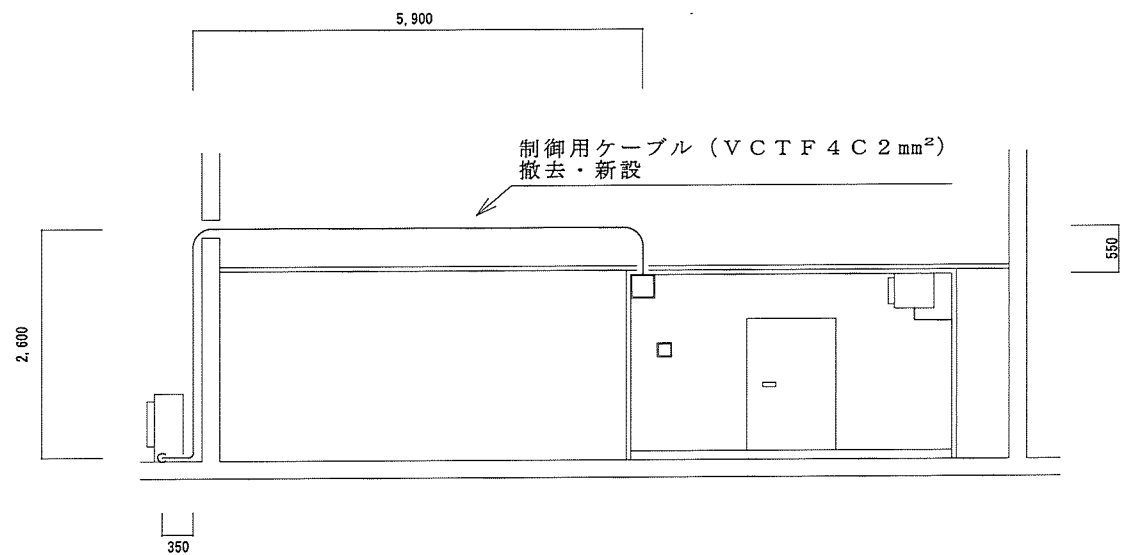

立面図

※配線は冷媒管共巻き及び天井転がし配線とする

工事名	隊員食堂冷蔵庫 ユニット等更新工事	図面 番号	6 / 6
図面名称	制御用ケーブル 撤去・新設詳細図	縮 尺	
航空自衛隊 小牧基地		令和 8 年 6 月 3 日	