

令和8年9月18日

契約担当官
航空自衛隊第6航空団
会計隊長 小澤 亮佑

「航空自衛隊小松基地第6航空団におけるオープンカウンター方式による見積依頼について」

オープンカウンター方式とは、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第5項の規定に基づき実施する随意契約における物品調達等の見積合わせにおいて、見積りを徴する相手方を特定することなく、見積合わせに参加を希望する者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式です。

本件は、当該方式による随意契約を前提とした見積依頼です。
有効な見積書をもって郵送等により申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

番号	種別	調達番号	件名	納地 (履行場所)	納期 (履行機関)	見積 依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積 合わせ の日時	防衛省 競争参加資格 (全庁統一資格)	参加 条件	同等品		担当
											可否	申請期限	
1	役務の提供	施設隊-47	# 153空調機補修	航空自衛隊 小松基地	契約締結日～ 令和9年3月31日	令和8年9月18日	令和8年10月7日	令和8年10月8日 10時00分	—	—	—	—	佐嶋

詳細については、小松基地HP掲載の調達情報「オープンカウンター方式による見積依頼について」及びオープンカウンター方式実施要領等によるほか、下記にお問合せ下さい。

仕様書等の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先(仕様書等を公表している場合を除く。)

〒923-8586
石川県小松市向本折町戊267
航空自衛隊小松基地第6航空団基地業務群会計隊契約班
電話0761-22-2101 内線239 FAX0761-22-2104

仕 様 書

1 役務件名

1 5 3 空調機補修

2 履行場所

航空自衛隊小松基地（細部は図面番号 1 / 2 による。）

3 役務概要

1 5 3 に設置の空調機の部品交換

4 規格及び数量

1 5 3

室外機 A C P 3 : R Z R P 8 0 B T E （ダイキン） × 1 台

品名	規格	数量	備考
圧縮機（スイング式圧縮機）	2 2 0 3 8 9 8	1 個	
圧縮機取付ボルト	2 1 1 9 8 0 9	3 個	
六角ナット	3 9 0 2 0 4 J	3 個	
防振ゴム	2 1 1 5 7 8 2	3 個	
電動弁本体	2 2 0 4 6 0 6	2 個	
電動弁コイル	2 2 0 4 6 1 3	2 個	
プリント基板組立品	2 5 6 0 1 7 7	1 個	
グリース ASSY（補用品）	2 1 2 6 2 1 8	1 個	
サーミスタ（外気）	2 3 1 4 1 7 8	1 個	
サーミスタ組立品	2 2 6 4 9 9 4	1 個	
熱交サーミスタ（中間）	2 2 5 7 2 9 9	1 個	
ファン電動機（直流）	2 2 6 5 0 1 2	1 個	
プロペラファン組立品	2 1 1 9 8 8 5	1 個	
ファン止めナット	8 4 7 0 0 3 J	1 個	
回転止め座金	0 6 5 0 3 2 J	1 個	
クロスフィン熱交換器組立品	2 2 6 3 9 0 8	1 個	
冷媒ガス	R 3 2	2. 9 kg	基準

※冷媒ガス回収及び破壊含む。

5 基地内共通事項及び一般共通事項

令和8年度施設工事及び施設役務に係る共通事項による。


6 特記事項

- (1) 交換部品の規格が廃番の場合は、官側の承認を得て、同等品または後継品を使用するものとする。
- (2) 冷媒ガスの数量については基準であり、請負者の実地確認にて充填及び回収等を実施するものとする。
- (3) 部品交換後に高真空蒸発脱水処理を行うとともに試運転を実施し、正常作動することを確認するものとする。
- (4) フロンガスを回収した場合は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律第64号）に基づき処理するものとする。
- (5) フロンガスを回収した場合は、回収したフロンガスのフロン回収証明書及びフロン破壊証明書を官側に提出するものとする。

なお、履行期限内にフロン破壊証明書を官側に提出することが不可能な場合は、フロン回収証明書をもって完了検査を受けるものとし、後日、官側に提出するものとする。


- (6) フロンガスを充填した場合は、フロン充填証明書を官側に提出するものとする。

案内図（石川県）

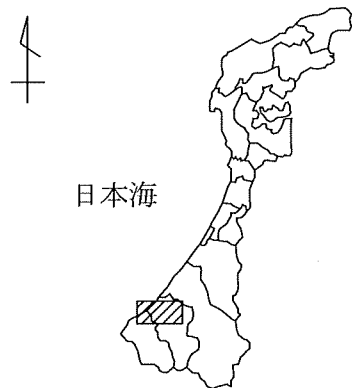


日本海


小松IC

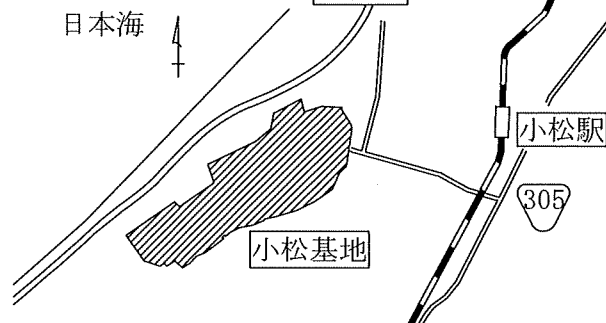

配置図①

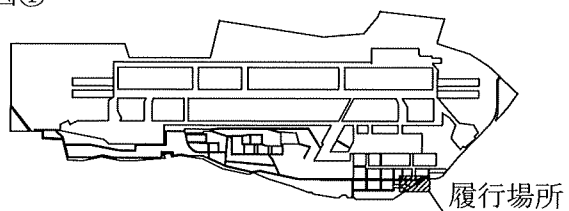


配置図②

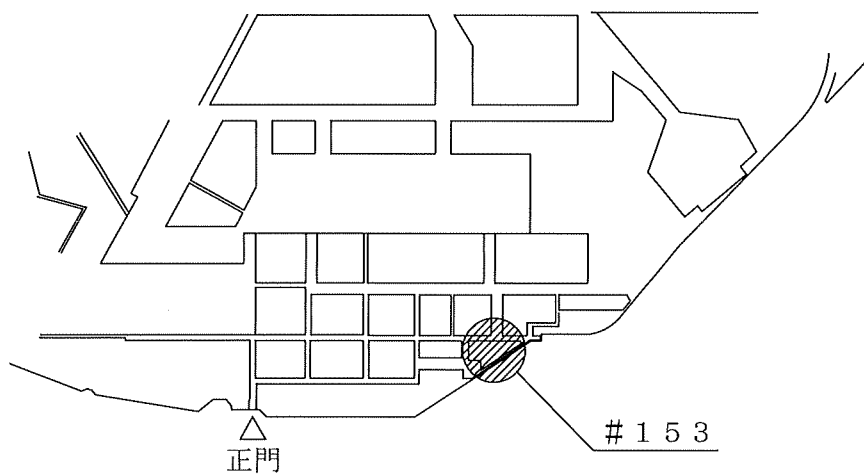

関係者以外不許複製


件名	#153 空調機補修	縮尺	no scale	図面番号	1/2
図面名	案内図 配置図	航空自衛隊小松基地		令和8年9月15日	

室外機：RZRP80BTE×1台

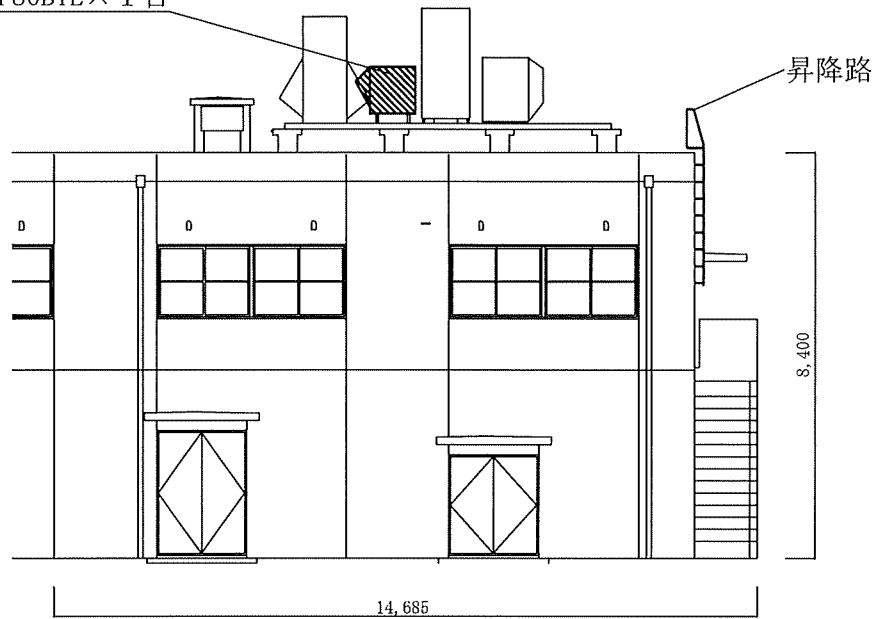

立面図 (S=1/150)

室外機：RZRP80BTE×1台

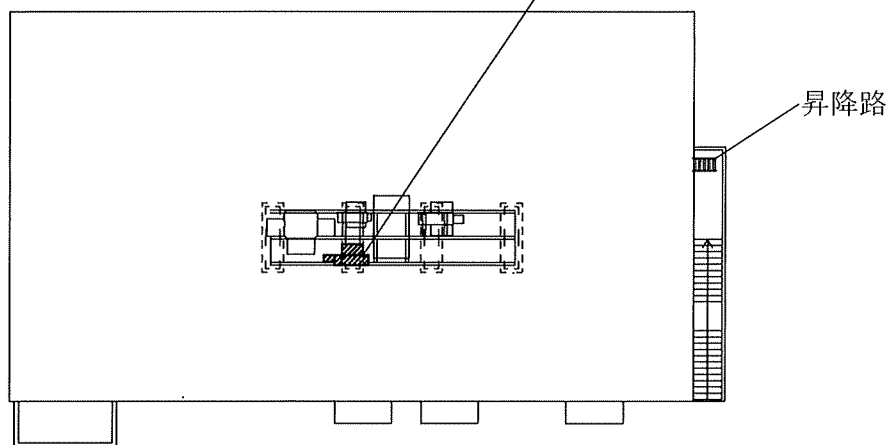

平面図 (S=1/150)

関係者以外不許複製

件名	#153空調機補修	縮尺	1/150	図面番号	2/2
図面名	機器配置図	航空自衛隊小松基地	令和8年9月15日		

見 積 書

貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承諾の上、下記のとおり提出します。

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊第6航空団
会計隊長 小澤 亮佑 殿

見 積 金 額 ￥ _____

[illegible]

内 訳 書

1

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	交換部品代						
(1)	圧縮機(スイング式 圧縮機)	仕様書のとおり 2203898	個	1			
(2)	圧縮機取付ボルト	仕様書のとおり 2119809	個	3			
(3)	六角ナット	仕様書のとおり 390204J	個	3			
(4)	防振ゴム	仕様書のとおり 2115782	個	3			
(5)	電動弁本体	仕様書のとおり 2204606	個	2			
(6)	電動弁コイル	仕様書のとおり 2204613	個	2			
(7)	プリント基板組立品	仕様書のとおり 2560177	個	1			
(8)	グリースASSY(補用 品)	仕様書のとおり 2126218	個	1			
(9)	サーミスタ(外気)	仕様書のとおり 2314178	個	1			
(10)	サーミスタ組立品	仕様書のとおり 2264994	個	1			
(11)	熱交サーミスタ(中 間)	仕様書のとおり 2257299	個	1			
(12)	ファン電動機(直 流)	仕様書のとおり 2265012	個	1			
					小 計		

内 訳 書

2.

[illegible]

市 価 調 査

貴通知・公告に対し、入札心得・契約条項等承諾の上、下記のとおり提出します。

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊第6航空団
会計隊長 小澤 亮佑 殿

住 所
会 社 名
代表者名

見 積 金 額 ￥

履 行 期 限	契約締結日～令和9年3月31日	履 行 場 所			航空自衛隊小松基地	
品 名 （ 件 名 ）	規 格	見 積				摘 要
		単位	数 量	単 価	金 額	
# 1 5 3 空調機補修	内訳書のとおり	式	1			
	－ 以 下 余 白 －					
備 考	税抜金額を記入					

市 場 調 査 内 訳 書

1

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1	交換部品代						
(1)	圧縮機(スイング式 圧縮機)	仕様書のとおり 2203898	個	1			
(2)	圧縮機取付ボルト	仕様書のとおり 2119809	個	3			
(3)	六角ナット	仕様書のとおり 390204J	個	3			
(4)	防振ゴム	仕様書のとおり 2115782	個	3			
(5)	電動弁本体	仕様書のとおり 2204606	個	2			
(6)	電動弁コイル	仕様書のとおり 2204613	個	2			
(7)	プリント基板組立品	仕様書のとおり 2560177	個	1			
(8)	グリースASSY(補用 品)	仕様書のとおり 2126218	個	1			
(9)	サーミスタ(外気)	仕様書のとおり 2314178	個	1			
(10)	サーミスタ組立品	仕様書のとおり 2264994	個	1			
(11)	熱交サーミスタ(中 間)	仕様書のとおり 2257299	個	1			
(12)	ファン電動機(直 流)	仕様書のとおり 2265012	個	1			
					小 計		

市 場 調 査 内 訳 書

2

NO	品 名(件名)	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
(13)	プロペラファン組立品						
(14)	ファン止めナット	仕様書のとおり 847003J	個	1			
(15)	回転止め座金	仕様書のとおり 065032J	個	1			
(16)	クロスフィン熱交換器組立品	仕様書のとおり 2263908	個	1			
(17)	冷媒ガス	仕様書のとおり R32	kg	3			
2	労務費	仕様書のとおり 撤去・取付費	式	1			
3	諸経費	仕様書のとおり	式	1			
	以下余白						
					小 計		
					合 計		