


契約担当官
航空自衛隊第4術科学学校
会計課長 加藤 弘助



公 告

下記により一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上、参加されたい。

記

- 1 競争入札に付する事項
 - (1) 品名(件名) : 吸収式冷凍機等修理
 - (2) 規格・単位・数量 : 仕様書のとおり
 - (3) 履行場所 : 航空自衛隊熊谷基地
 - (4) 履行期間 : 契約締結日 ～ 令和8年12月25日
- 2 入札日時 令和8年6月30日(火) 10時30分
- 3 入札場所 航空自衛隊熊谷基地会計課入札室
- 4 入札参加資格
 - (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと。
 - (2) 次の資格を付与されていること。
 - ア 資格 防衛省競争参加資格・全省庁統一資格
 - イ 年度 令和7.8.9年度
 - ウ 種別 役務の提供等
 - エ 地域 関東甲信越
 - オ 等級 A B C D
 - (3) 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
 - (4) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
 - (5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
- 5 入札方法 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数を切り捨てた後に得られる金額をもって、申込みがあったものとする。
- 6 保証金 入札保証金 免除
契約保証金 免除
- 7 契約方法 確定契約
- 8 決定方式 総額決定
- 9 入札の無効
 - (1) 4の参加資格のない者のした入札、又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。
 - (2) FAX等による入札は認めない。
- 10 契約書作成の有無 有
- 11 適用する契約条項 航空自衛隊標準契約(請書)条項、役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項の関係条項による。
- 12 契約条項を示す場所 航空自衛隊熊谷基地会計課及び熊谷基地ホームページ内
- 13 その他
 - (1) 入札参加希望者は、全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを入札日時までに提出すること。
 - (2) 代理人の入札参加は、委任状を持参すること。
 - (3) 郵便による入札を可とする。配達記録を有する手段により入札日時前日までに必着とする。
なお、抽選の場合で、くじを引かない者があるときは、予決令第八十三條二項により、入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
 - (4) 郵便等で提出する入札書は、入札投函用の封筒に1(1)に記載されている入札件名を明記して封をしたのち、その封筒を郵送用封筒の中に入れ発送すること。その際に使用する筆記具の色は問わないものとする。
 - (5) 本書記載事項の詳細、その他不明な点については会計課契約班に照会のこと。
電話 048-532-3554 (内線286 担当:高橋)

入 札 書

下記のとおり、「入札及び契約心得」並びに入札条件等承諾の上提出します。

契約担当官
航空自衛隊第4術科学学校
会計課長 加藤 弘 助 殿

令和8年6月30日

住 所
会 社 名
代表者名

履行期間	契約締結日 ～ 令和8年12月25日	履行場所		航空自衛隊熊谷基地	
品 名 (件 名)	規 格	単位	数量	単 価	金 額
吸収式冷凍機等修理	仕様書のとおり	式	1		
	以下余白				
入札金額	¥				

委任状

契約担当官
航空自衛隊第4術科学校
会計課長 加藤 弘助 殿

私は、印 を代理人と定め、

下記の権限を委任します。

記

吸収式冷凍機等修理
の入札に関する一切の件

令和8年6月30日

住 所
会 社 名
代表者名

価格調査書

契約担当官

航空自衛隊第4術科学校

會計課長　加藤　弘助　殿

令和8年6月26日

住所

会社名

代表者名

Y

品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
吸収式冷凍機等修理	仕様書のとおり 内訳書のとおり	式	1			
	以下余白					
履行期間	契約締結日 ～ 令和8年12月25日					
履行場所	航空自衛隊熊谷基地					

内 訳 書

名 称 (摘要)	数量	単位	単価	金額	備 考
吸収式冷凍機等修理					
(内訳)					
1. 修理場所 100					
パラジウムセル	2	個			
カートリッジヒータ	2	個			
真空圧力センサー	1	個			
窒素ガス	1	本			
交換作業費	1	式			
気密テスト・抽気作業	1	式			
試運転調整	1	式			
小 計 1					
2. 修理場所 402					
本体窒素加圧及び溶液採取作業	1	式			
溶液ポンプ切断・清掃口開口	1	式			
溶液フィルター開放清掃作業	1	式			
溶液ポンプ溶接取付・開口部復旧	1	式			
溶接部気密テスト	1	式			
溶接部塗装作業	1	式			
溶液ろ過再投入作業	1	式			
試運転調整	1	式			
小 計 2					
3. 修理場所 450					
冷水差圧スイッチ	1	個			
差圧タイマー	1	個			
交換作業費	1	式			
試運転調整	1	式			
小 計 3					
4. 修理場所 251					
ケーシング取外し・復旧	1	式			
保温材取外し・復旧	1	式			
吸収液融解作業	1	式			
試運転調整	1	式			
小 計 4					
5. 修理場所 100・402・450・251					
消耗品・工具損料 (100)	1	式			
消耗品・工具損料 (402)	1	式			
消耗品・工具損料 (450)	1	式			
消耗品・工具損料 (251)	1	式			
運搬交通費 (100・402・450・251)	1	式			
諸経費 (100・402・450・251)	1	式			
小 計 5					
合 計					

仕様書の種類	内容による分類 役務仕様書	仕様書番号	
	性質による分類 個別仕様書	熊基（施設）－L P S－X 0 1 4 4	
物品番号		承認	令和 8 年 6 月 2 3 日
件 名	吸収式冷凍機等修理	作成	令和 8 年 6 月 2 3 日
		改正	令和 年 月 日
		改正	令和 年 月 日
		作成部隊等名	第 4 術科学学校業務部施設課

1 総則

(1) 適用範囲
本仕様書は、航空自衛隊熊谷基地に設置されている吸収式冷凍機等の修理について適用する。

(2) 履行基準
本役務は、本仕様書及び次に示す法令等に基づき実施する。
ア 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版
イ その他関係法令

2 役務に関する要求

(1) 役務の内容
ア 役務場所
調達要領指定書による。
イ 対象機器及び細部場所
調達要領指定書による。
ウ 修理の細部内容
調達要領指定書による。

(2) 使用材料
調達要領指定書による。

3 品質保証

(1) 試験
公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）最新版に基づき実施する。

(2) 完了検査
ア 監督及び検査は、地方調達に係る標準監督・検査実施要領による。
イ 中間検査は、作業終了後に実施する。
ウ 完了検査は、すべての提出書類を提出後に実施する。

4 その他の指示

(1) 提出書類
受注者は、次に示す書類を提出するものとする。

番号	書類名	提出期限	部数	備考
1	実施工程表	速やかに	1	

件 名		吸収式冷凍機等修理		
2	業務責任者通知書	速やかに	1	社員証明書類を添付
3	材料検査願	材料検査日	1	搬入の都度
4	発生材報告書	完了検査日	1	
5	指定部分完了通知書	中間検査日	1	
6	完了通知書	完了検査日	1	
7	写真	完了検査日	1	製本版
8	打合せ簿	その都度	1	

(2) 発生材の処理

ア 発生材調書により官側が引き継ぐ発生材の金属類（有価物）は、監督官の指示した場所へ種別ごとに整理し、集積運搬するものとする。

イ 上記以外の発生材は場外処分とし、関係法令等に従い適正に処理するものとし、産業廃棄物管理票、産業廃棄物の収集運搬業及び処分業の各許可証の写しを提出するものとする。

(3) 秘密保全及び安全管理

ア 役務写真は、携帯電話等（携帯電話、スマートフォン及びタブレットなどの情報通信機器）での撮影を禁止する。ただし、電子黒板機器で、監督官の承認を受けたものを除く。

イ 写真の撮影は原則、材料検査、作業前、作業中、作業後及び中間検査時とし、作業に関係のない撮影を禁止する。

ウ 携帯電話等は車内又は建物内の指定場所に保管し、官側の事務所内へは持込まないこと。また、携帯電話等の通話及び使用は、屋外で行うこと。

エ 業務責任者は、作業現場の安全衛生に関する管理責任者となり、関係法令等に従って管理を行うとともに、常に安全確保に留意し、事故の防止に努めるものとする。

オ 本役務の履行に際して、基地内の物品及び施設等を汚損又は破損させた場合は、受注者の責任において、速やかに原形に修復するものとする。

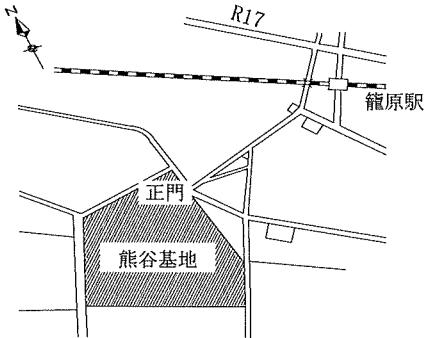
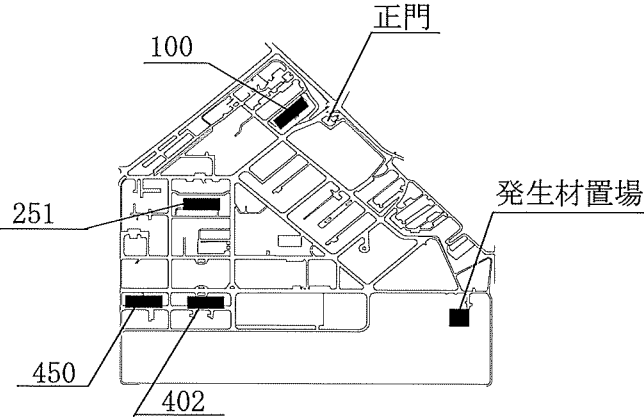
カ 受注者は、本仕様書に明示なき事項及び履行上疑義が生じる事項は、監督官に確認し、必要に応じて契約担当官と協議するものとする。

キ 本仕様書に明記なき事項といえども、技術的に当然必要な事項は、受注者の負担により実施するものとする。

(4) その他必要な事項

ア 入出門手続き及び車両の運行及び火気の使用等は、熊谷基地規則及び監督官の指示を厳守するものとする。

イ 役務場所及びその経路並びに厚生施設（売店）以外への立ち入りを禁止する。

調達要領指定書	発 簡 番 号			
	調 達 要 求 番 号	施－１３		
	調 達 要 求 年 月 日	令和 ８年 ６月 ２３日		
	作 成 部 課	第４術科学学校業務部施設課		
	作 成 年 月 日	令和 ８年 ６月 ２３日		
品 名 又 は 件 名	吸収式冷凍機等修理			
仕 様 書 番 号	熊基（施設）－ＬＰＳ－Ｘ０１４４			
指定事項：仕様書に記載する役務に関する要求の細部については、次のとおりとする。				
2				
(1) 役務の内容				
ア 役務場所				
 				
案内図		配置図		
イ 対象機器及び細部場所				
配置図番号	対 象 機 器	細部場所		
100	川重冷熱 ΣTAG－１５０EN５	１Ｆ機械室		
402	矢崎総業 CH－KG５０ST	１Ｆ機械室		
450	川重冷熱 SLB－１００A	１Ｆ機械室		
251	川重冷熱 SLA－１５０A	機械室		
ウ 修理の細部内容				
配置図番号	細 部 内 容			
100	・パラジウムセル、カートリッジヒータ及び真空圧力センサー交換			
	・気密テスト、抽気作業及び試運転			
	・その他上記以外の復旧に必要な作業			
402	・希溶液フィルター開放清掃及び溶液ポンプ切断・溶接取付作業			
	・溶液抜取及びろ過再投入作業			
	・溶接部気密テスト、塗装作業及び試運転			
	・その他上記以外の復旧に必要な作業			
450	・冷水差圧スイッチ及び差圧タイマー交換			
	・試運転			

2

450	・ 上記以外の復旧に必要な作業
251	・ ケーシング及び保温材取外し及び復旧・ 吸収液融解作業
	・ 試運転
	・ その他上記以外の復旧に必要な作業

(2) 使用材料

本修理に使用する部品は、次に記載する規格品、製造所の製品又は同等品以上とする。

配置図番号100				
品 名	規 格	数量	単位	備 考
パラジウムセル	pd6	2	個	
カートリッジヒータ	Φ14×L70 200V/30W SE-105-821	2	個	
真空圧力センサー	PA-858-102A-FC	1	個	
窒素ガス	7m ³	1	本	
上記以外の材料	JIS又はJAS規格品	一	式	同規格の無い製品を除く。

配置図番号450				
品 名	規 格	数量	単位	備 考
冷水差圧スイッチ	YPS-C104Q036	1	個	
差圧タイマー	H3CR-H8L-S AC200V	1	個	
上記以外の材料	JIS又はJAS規格品	一	式	同規格の無い製品を除く。