

航空自衛隊仕様書			
仕様書の 種 類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号	4110-NL1104-03-003		仕様書番号
品 名 又は 件 名	組み立て式冷蔵・冷凍庫借上げ		松基LPS-X00885
			承認 令和5年1月26日
			作成 令和5年1月23日
			改定 令和 年 月 日
			作成部 業務隊 隊等名

1 総則

1. 1 適用範囲 本仕様書は、航空自衛隊松島基地給食小隊において使用する組み立て式冷蔵・冷凍庫借上げについて適用する。

1. 2 借上げ場所

航空自衛隊松島基地業務隊給食小隊（詳細は別図のとおり。）

1. 3 借上げ期間（基準）

令和5年2月22日（水）～同年3月20日（月）

1. 4 借上げ器材搬入

令和5年2月22日（水）0815～1700までの間とする。

1. 5 借上げ器材搬出

令和5年3月20日（月）0815～1700の間もしくは、

令和5年3月22日（水）0815～1700の間とする。

天候不良等により上記の期間内に搬出困難と判断した場合は、監督官と協議のうえ、契約相手方の負担及び責任において残置するものとする。

2 役務に関する要求

2. 1 借上げ品目の規格及び数量については下表に示す。

分類番号：E-10-124

保存期間：5年

保存期間満了時期：2028. 3. 31

作成年度：2022年度

枚 数：3枚

開示判断：開示

件 名	組み立て式冷蔵・冷凍庫借上げ
-----	----------------

品名	規格
組み立て式冷蔵・冷凍庫	プレハブ式冷凍庫 2.0 坪×2 棟 パナソニック産機 システムズ株式会社 品番 PCU-SV300L 間口 3600+600×奥行き 1800×高さ 2260 単位mm 電源：単相 100V400W 三相 200V2460W/2470W ※同等品又は同等以上のもの可(他社の製品を含む)

2. 2 動作確認

- a) 契約相手方は、設置が完了したならば対象品の動作確認を行うものとし、その際に必要とされる電源への接続についても行うものとする。
- b) 動作確認の結果、異常が認められた場合は、速やかに良品と交換して、再度設置を実施し、動作確認を行うものとする。

3 監督、検査

- a) 監督及び検査は、契約担当官の定める監督・検査事務処理要領に基づき実施する。
- b) 契約相手方は、検査の結果不合格の場合は、遅滞なく修正作業を行い再検査を受けるものとする。

4 その他の指示



4. 1 必要資材及び責任の所在

作業実施にあたり、必要な資材は、契約相手方が全て準備するものとする。

4. 2 本役務に関し、官側の物品及び施設に対して損傷を与えた場合は、遅滞なく監督官に通報するとともに、契約相手方の責任において速やかに原形に復旧するものとする。

4. 3 管理要領

- a) 契約相手方は、本役務の履行にあたり監督官が指定した場所以外への立ち入りを原則として禁止する。
- b) 契約相手方は、本役務の履行にあたり知り得た航空自衛隊に関する情報を漏洩又は他に転用してはならない。
- c) 基地内における車両の運行については、基地規則に従うものとする。
- d) この仕様書に明記されていない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに監督官と協議するものとする。

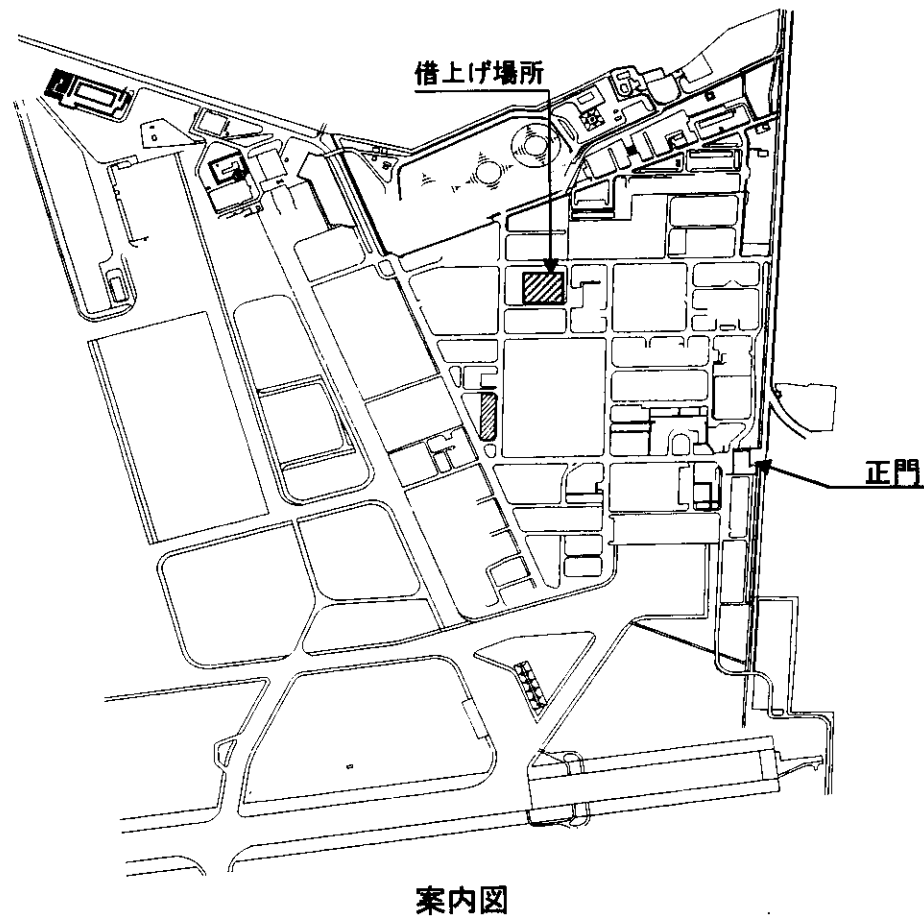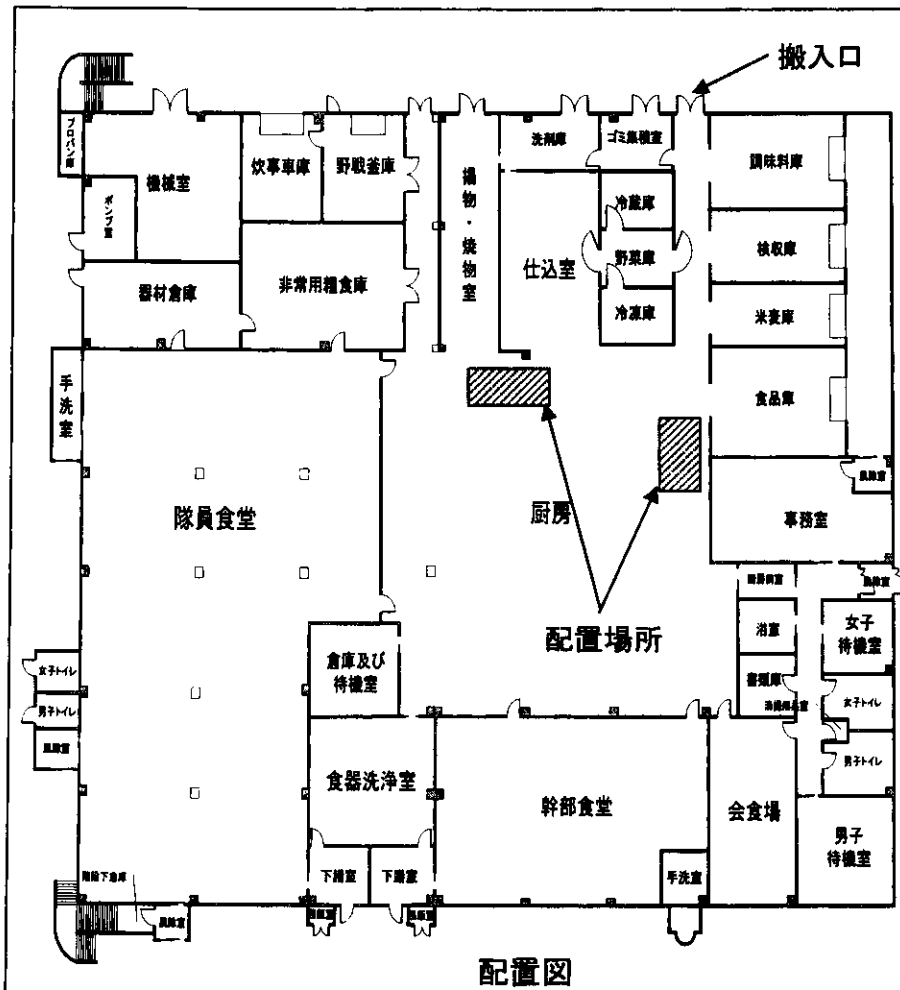

件 名	組み立て式冷蔵・冷凍庫借上げ
図面名	借上げ場所案内図及び配置図