

航 空 自 衛 隊 仕 様 書			
仕様書の 種 類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	地下タンク及び埋設配 管漏洩検査役務	美基 L P S - R 0 0 0 1 4	
		承 認	令和 8 年 7 月 1 6 日
		作 成	令和 8 年 7 月 1 6 日
		改 正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
		作成部隊等名	基地業務群施設隊

1 総則

1.1 適用範囲

本仕様書は、航空自衛隊美保基地において地下タンク及び埋設配管漏洩検査役務について適用する。

1.2 関連文書

- 消防法（昭和 2 3 年法律第 1 8 6 号）
- 危険物に関する規則（昭和 3 4 年総理府令第 5 5 号）

2 役務等に関する要求

2.1 役務履行場所

調達要領指定書による。

2.2 役務内容

調達要領指定書による。

2.3 漏洩検査

調達要領指定書による。

3 品質保証

3.1 監督検査

a) 監督

監督は直接監督方式で実施する。

b) 検査

直接検査方式及び資料検査方式とし、現場での整備状況の確認及び提出書類の確認をもって行う。

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類は、表 1 による。

表 1－提出書類

No.	書類名称	数量	提出時期
1	工程表	1 部	契約締結後速やかに
2	現場代理人等指名・変更通知書	1 部	契約締結後速やかに
3	略歴書	1 部	契約締結後速やかに
4	有資格者証明書	1 部	契約締結後速やかに
5	点検結果報告書	1 部	検査希望日の前日まで

品名又は件名	地下タンク及び埋設配管漏洩検査役務
--------	-------------------

6	役務完了通知及び役務完了検査願書	1 部	検査希望日の前日まで
7	引渡書	1 部	検査完了後速やかに
8	役務写真	1 部	検査希望日の前日まで

4.2 情報保全

情報保全の観点から以下の項目に該当する者は役務関係者として施設の立ち入りは認めないものとする。

- a) 発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者
- b) 国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者

4.3 その他必要な事項

- a) 本役務は、国土交通省大臣官房官庁営繕部「建築保全業務共通仕様書」によるほか図面及び仕様書により、監督官と調整の上、実施するものとする。
- b) 契約相手方は、官側から貸与された設計図書等を当該役務関係者以外に貸出し、複製又は閲覧させてはならない。
- c) 図面及び仕様書に明記なき事項といえども、技術上又は取り合わせ上当然実施すべき事項は、監督官と協議の上、契約相手方の負担において実施するものとする。
- d) 契約相手方の過失により既設建物等に損傷を与えた場合は、契約相手方の責任において速やかに原形に復旧するものとする。
- e) 本役務における資材等は全て契約相手方の負担とする。また、資材等の使用にあたっては、強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ環境負荷低減を考慮するものとする。
- f) 役務に必要な書類は、監督官の指示した期日までに提出するものとする。
- g) 契約相手方は、基地内で役務を行う場合、基地への立入り及び基地内での行動は当該基地の規則に従い、指定した場所以外に許可なく立入りしてはならない。
- h) 契約相手方は、常に資材等の整理整頓を行い、事故防止に十分注意をするものとし、必要に応じて標識、表示灯により、安全対策を講じるものとする。
- i) 役務写真は、各工程及び監督官の指示する現場を撮影し、カラーで製本し、1部提出するものとする。
- j) 契約相手方は、点検時に異常箇所等を発見した場合には、直ちに監督官に報告し、指示を受けるものとする。
- k) 検査する埋設配管内の残油の抜き取り等は、部隊側で実施するものとする。

4.4 仕様書の疑義

本役務履行中に、本仕様書について疑義が生じた場合又は明記されていないことが生じた場合は、監督官を通じて契約担当官と協議するものとする。

調 達 要 領 指 定 書	調 達 要 求 番 号	施設隊一役一 2 1
	調 達 要 求 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 6 日
	作 成 部 隊	第 3 輸送航空隊 施設隊
	作 成 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 6 日
品 名 又 は 件 名	地下タンク及び埋設配管漏洩検査役務	
仕 様 書 番 号	美基 L P S - R 0 0 0 1 4	
指定事項： 2.1 役務履行場所 役務履行場所は、図 1 による。 2.2 役務内容 a) 地下タンク漏洩検査 b) 埋設配管漏洩検査 2.3 漏洩検査 a) 漏洩検査対象燃料タンク等の数量は、表 1 による。 b) 漏洩検査対象燃料タンク等配置図は、図 2，図 3 による。		

表 1－漏洩検査対象燃料タンク等数量表

建物番号等	種目・規格	数量	単位	備考（検査時期）
①＃223 建物用	軽油 4 K L	1	基	残油量未定, 付属配管含む (令和 8 年 8 月)
②地燃スタンド	ガソリン 1 0 K L	1	基	地下タンク本体は 1 台 残油量未定, 付属配管含む。 (令和 8 年 9 月)
	軽油 1 0 K L	1	基	
③＃388 建物用	軽油 4 K L	1	基	残油量未定, 付属配管含む。 (令和 8 年 9 月)
④＃310 建物用	灯油 6 K L	1	基	残油量未定, 付属配管含む (令和 8 年 1 2 月)
⑤No. 6 タンク用	JP-4 200A×113.5m×1	1	系統	No. 6 タンク～＃391 ポンプ室 (令和 8 年 1 0 月)
⑥No. 7 タンク用	JP-4 200A×74.0m×1 200A×73.0m×1	2	系統	No. 7 タンク～＃391 ポンプ用 (令和 9 年 1 月)
⑦＃391 ポンプ室	JP-4 200A×192.3m×1	1	系統	＃391 ポンプ室～＃386 ポンプ室 (令和 8 年 1 0 月)
⑧＃391 ポンプ室、 No. 6 タンク用	JP-4 200A×379.8m×1 (173.3 m +206.5 m)	1	系統	＃391 ポンプ室, No. 6 タンク～ フィルターセパレーター (令和 8 年 1 0 月)
⑨アンローディングスタンド	JP-4 150A×39.2m×1 150A×46.3m×1 150A×60.6m×1	1	系統	＃391 ポンプ室～アンローディングスタンド (令和 8 年 1 0 月)
⑩フィルターセパレーター	JP-4 200A×35.1m×1	1	系統	＃391 ポンプ室～フィルターセパレーター (令和 9 年 1 月)
⑪5, 6 フィルスタンド	JP-4 200A×51.6m×1	1	系統	フィルターセパレーター～5, 6 フィルスタンド (令和 9 年 1 月)
⑫No. 7 タンク用フィルター セパレーター	JP-4 50A×20.4m×1 50A×19.6m×1	2	系統	No.7. タンク～スラッジ用フィルターセパレーター (令和 9 年 1 月)

⑬No. 5 タンク用	JP-4 200A×48.0m×2	2	系統	No. 5 タンク～#386 ポンプ室 (令和8年10月)
⑭3, 4 フィルタント	JP-4 200A×43.3m×1	1	系統	フィルタセパレーター～3, 4 フィル タント (令和8年10月)
⑮No. 6 タンク用	JP-4 200A×184.5m×1 200A×185.0m×1	2	系統	No. 6 タンク～#386 ポンプ室 (令和8年10月)

図1—美保基地 役務履行場所

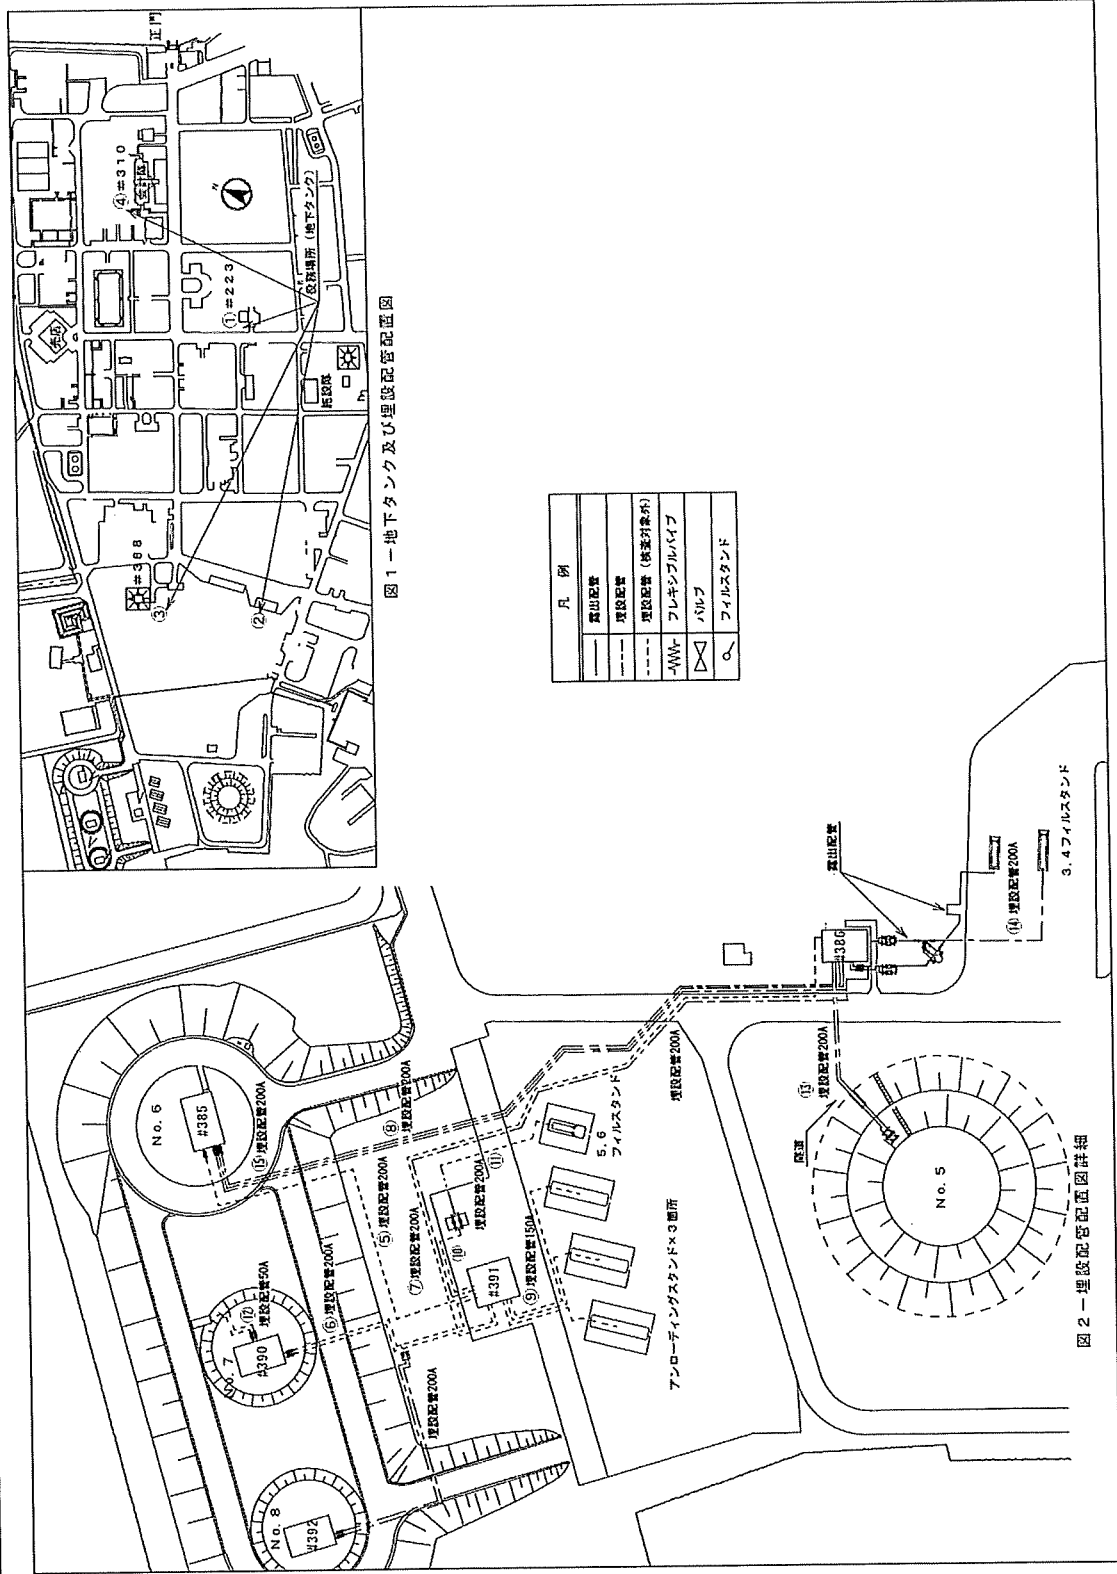


図2－漏洩検査対象燃料タンク等配置図

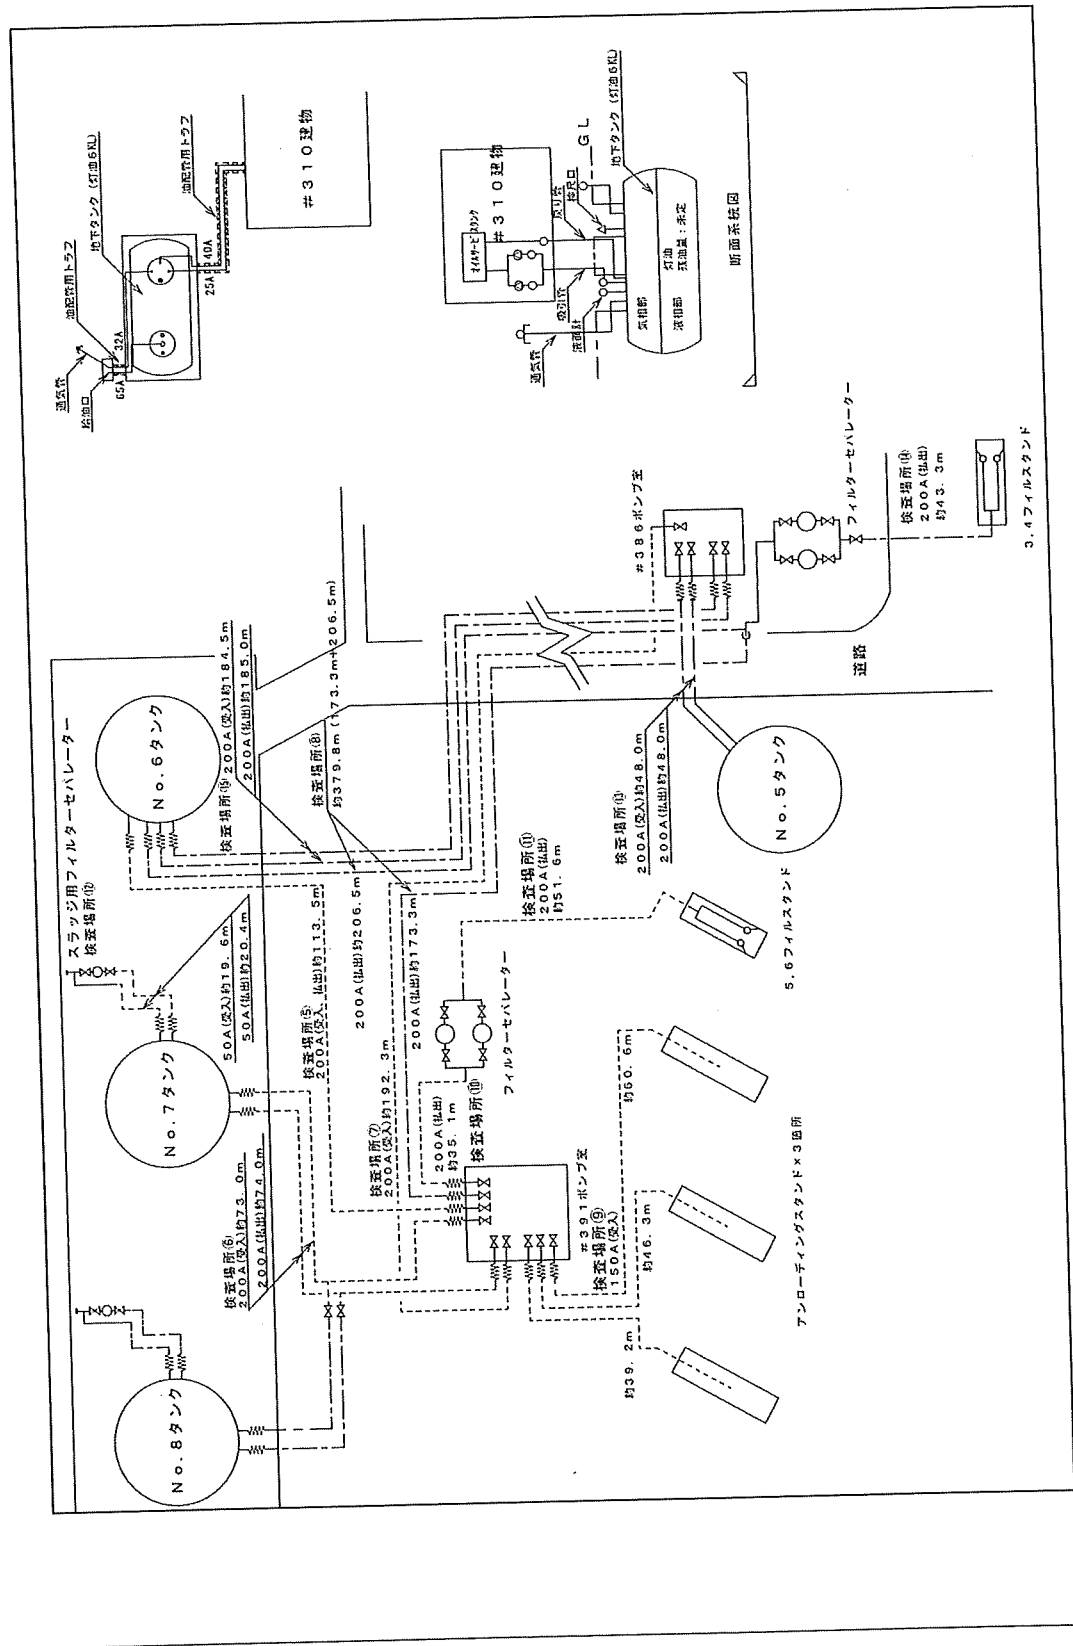


Figure 3 consists of four sub-diagrams, each showing the configuration of a fuel tank and its associated piping system. Each sub-diagram includes a plan view (平面系統図) and a cross-section view (断面系統図).

- ① 地下タンク、配管系統図 (No Scale):** The plan view shows a rectangular fuel tank with a central vent pipe (透気管) and several other pipes (e.g., 32A, 40A, 25A, 65A) connected to the building. The cross-section view shows the tank's internal structure, including the fuel tank (燃料タンク) and the vent pipe (透気管).
- ② 地下タンク、配管系統図 (No Scale):** The plan view shows a rectangular fuel tank with a central vent pipe (透気管) and several other pipes (e.g., 32A, 40A, 25A, 65A) connected to the building. The cross-section view shows the tank's internal structure, including the fuel tank (燃料タンク) and the vent pipe (透気管).
- ③ 地下タンク、配管系統図 (No Scale):** The plan view shows a rectangular fuel tank with a central vent pipe (透気管) and several other pipes (e.g., 32A, 40A, 25A, 65A) connected to the building. The cross-section view shows the tank's internal structure, including the fuel tank (燃料タンク) and the vent pipe (透気管).
- ④ 地下タンク、配管系統図 (No Scale):** The plan view shows a rectangular fuel tank with a central vent pipe (透気管) and several other pipes (e.g., 32A, 40A, 25A, 65A) connected to the building. The cross-section view shows the tank's internal structure, including the fuel tank (燃料タンク) and the vent pipe (透気管).