

特記仕様書

- 1 件 名 消防用設備等の機器点検及び総合点検
2 履行場所 航空自衛隊高尾山分屯基地
3 履行期限 令和9年3月31日まで
4 役務概要

ハロゲン化物消火設備、不活性ガス消火設備、自動火災報知設備、
屋内消火栓設備、排煙設備等の機器点検及び総合点検

- 5 一般仕様
- (1) 本役務は、建築保全業務共通仕様書（最新版）、特記仕様書及び
消防法第17条の3の3により実施するものとする。
- (2) 図面と仕様書の内容に相違又は疑義が生じた場合、役務打合せ簿
を作成し、監督官と協議し決定する。
- (3) 役務写真は、国土交通省大臣官房営繕部監修「営繕工事写真撮影
要領（最新版）」を準用し製本提出する。
- (4) 契約相手方は、関係者以外に図面等を貸出、複製及び閲覧させて
はならない。
- (5) 役務においては、周囲の工作物、埋設物等に損傷を与えないよう
に十分な配慮をするとともに状況に応じた適切な処置を講ずる。万
一、損傷を与えた場合は契約相手方負担で修復する。
- (6) 契約相手方は、業務関連書類を監督官が示す様式により指定期日
までに作成提出する。
- (7) 現場代理人は、契約の履行に関し、現場常駐を基準とし、現場管
理、監督官との連絡調整等を行うものとする。
- (8) 役務関係書類を作成するパソコンについては情報流出防止に万全
を期するためファイル交換ソフトをインストールしていないもの及
びウイルス対策ソフトは最新版を使用すること。
- (9) 本役務中の土曜日、日曜日及び祝日は作業不可能日とし、入出門
時間は8時30分～17時とする。（基準）
- (10) 基地入門は、防衛省整備計画局制定の「建築工事等の発注に係る
建築業者等の選定方法等についての運用について（最新版）」に該

当する国又は地域に該当する者は不可とし、それ以外の国又は地域
に該当する者は、入門時に在留証明書等、国籍が証明できる公的書
類を掲示するものとする。

6 名称及び数量

項目	内 容	完了時期
機器点検	図番1～42のとおり。	令和8年10月31日
総合点検	図番1、図番2、図番43～82のとおり。	令和9年3月31日

7 役務仕様

- (1) 契約相手方は、消防法施行規則第36条に基づく有資格者とする。
- (2) 契約相手方は、消防用設備等の点検にあたり、当該消防用設備等
を使用し、消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、設備の種
類等に応じ、消防予第172号で定める要領（点検の要領）に従い
確認する。
- (3) 自動火災報知設備の総合点検については煙感知器の感度試験を実
施する。
- (4) 総合点検の作動試験（放出試験）にて使用するガスは、窒素ガス
とし、契約相手側にて準備する。（10L型基準）
- (5) 各点検終了後、速やかに撤収及び片付けをし、原状復旧させるも
のとする。
- (6) 各点検終了した各設備ごとに封印シール等の貼付を確実に行うも
のとする。
- (7) 各点検終了後、消防法第17条の3に基づく消防用設備等点検
結果報告書（松江市北消防署長宛）に部隊名（所在地等を含む。）
を記載及び消防庁告示第14号に基づく点検表に点検結果を記載し
それぞれ2部作成し、監督官に提出するものとする。

対象物内訳書 1

建物 A

設備メーカー名	コーアツ		
ハロゲン化物消火設備 図面番号 5 ～ 8			
名 称	数量	単位	
消火剤貯蔵容器（ハロン 1 3 0 1）	1 1	基	
容器弁開放装置 電磁式	9	個	
容器弁開放装置 ガス式	1 1	個	
起動用ガス容器	9	個	
選択弁	9	個	
音響装置	1 4	組	
制御盤 9 回線	1	面	
音声盤	1	面	
表示盤	1	面	
電源装置	1	組	
圧カスイッチ	9	個	
起動用操作箱（ダンパー復旧弁箱）	1 8	個	
開口部自動閉鎖装置 （ピストンレリーザー・モーターダンパ）	2 2	個	
放出表示灯箱	1 8	個	
不還弁	9	個	
噴射ヘッド	3 5	個	
作動試験	1	式	

建物 A


設備メーカー名	エバラ製作所		
排煙設備 図面番号 9 ～ 1 1			
名	称	数量	単位
ダンパー（FD式）		3	個
排煙口		4	個
自然排煙口		4	組
防火シャッター（手動式）		3	枚
防火戸（片開き）		2	枚
排煙装置（モーター駆動）		1	台
排煙装置（起動盤）		1	面

設備メーカー名	エバラ製作所		
屋内消火栓設備 9 ～ 10			
名	称	数量	単位
加圧送水装置		1	組
制御盤		1	面
消火栓		6	組
音響装置		1	組
表示盤		1	面
水源		1	組
呼水装置		1	組


建物 A

設備メーカー名	ノーマ防災		
自動火災報知設備 図面番号 7 ～ 1 0			
名	称	数量	単位
受信機GR型 255アドレス		1	面
副受信機 25回線		1	面
煙感知器（自動試験機能付）		108	個
熱感知器（自動試験機能付）		30	個
二信号式煙感知器		33	個
発信機（P型1級）		7	個
表示灯		7	灯
音響装置		9	個
中継器		1	個
予備電源（受信機のみ）		1	組
常用電源		1	組
非常用電源（蓄電池設備）		1	組

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 3/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

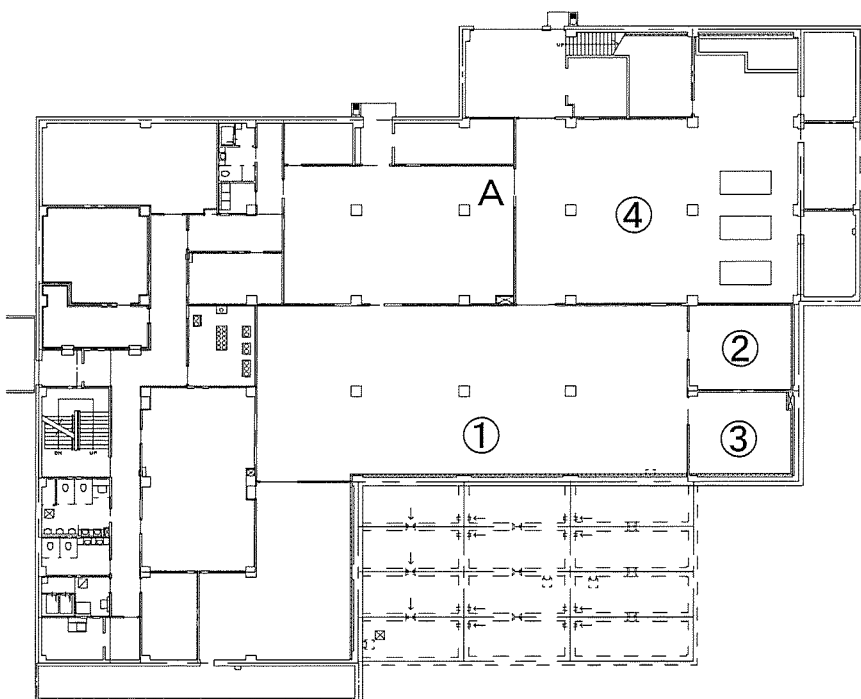

建物 A 1 階平面図

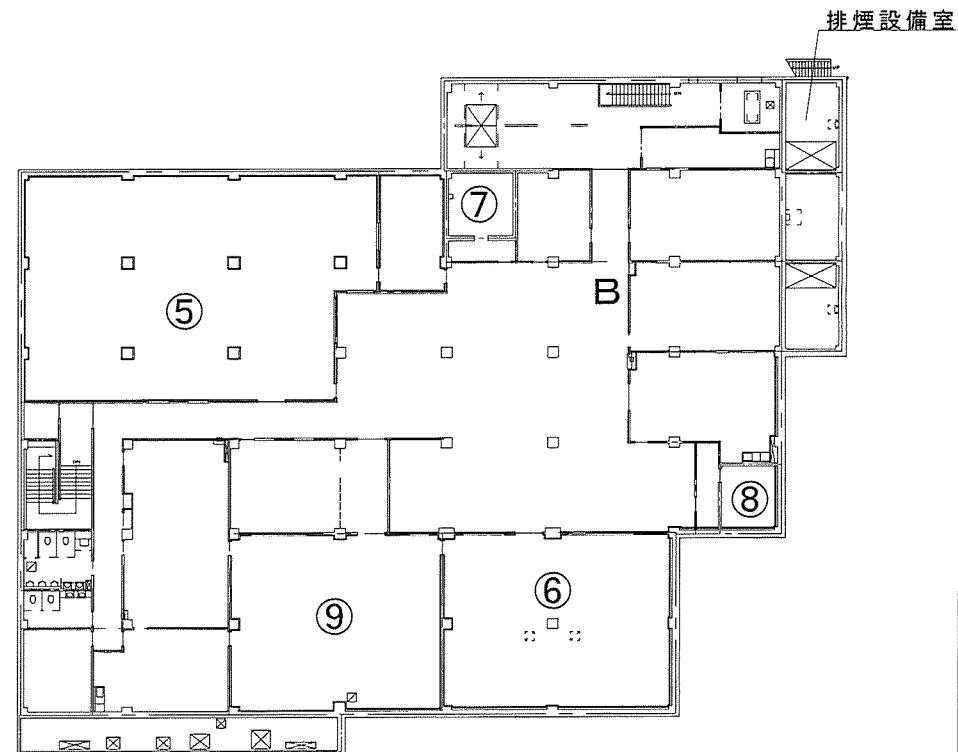


建物 A 2 階平面図

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
①	警戒区域番号	点検区域	9箇所
A B	排煙設備点検場所	点検個所	4箇所

建物 A 平面図

件 名	消防設備等の機器点検	図番
図 名	図示のとおり	4/82
縮 尺	Non Scale	

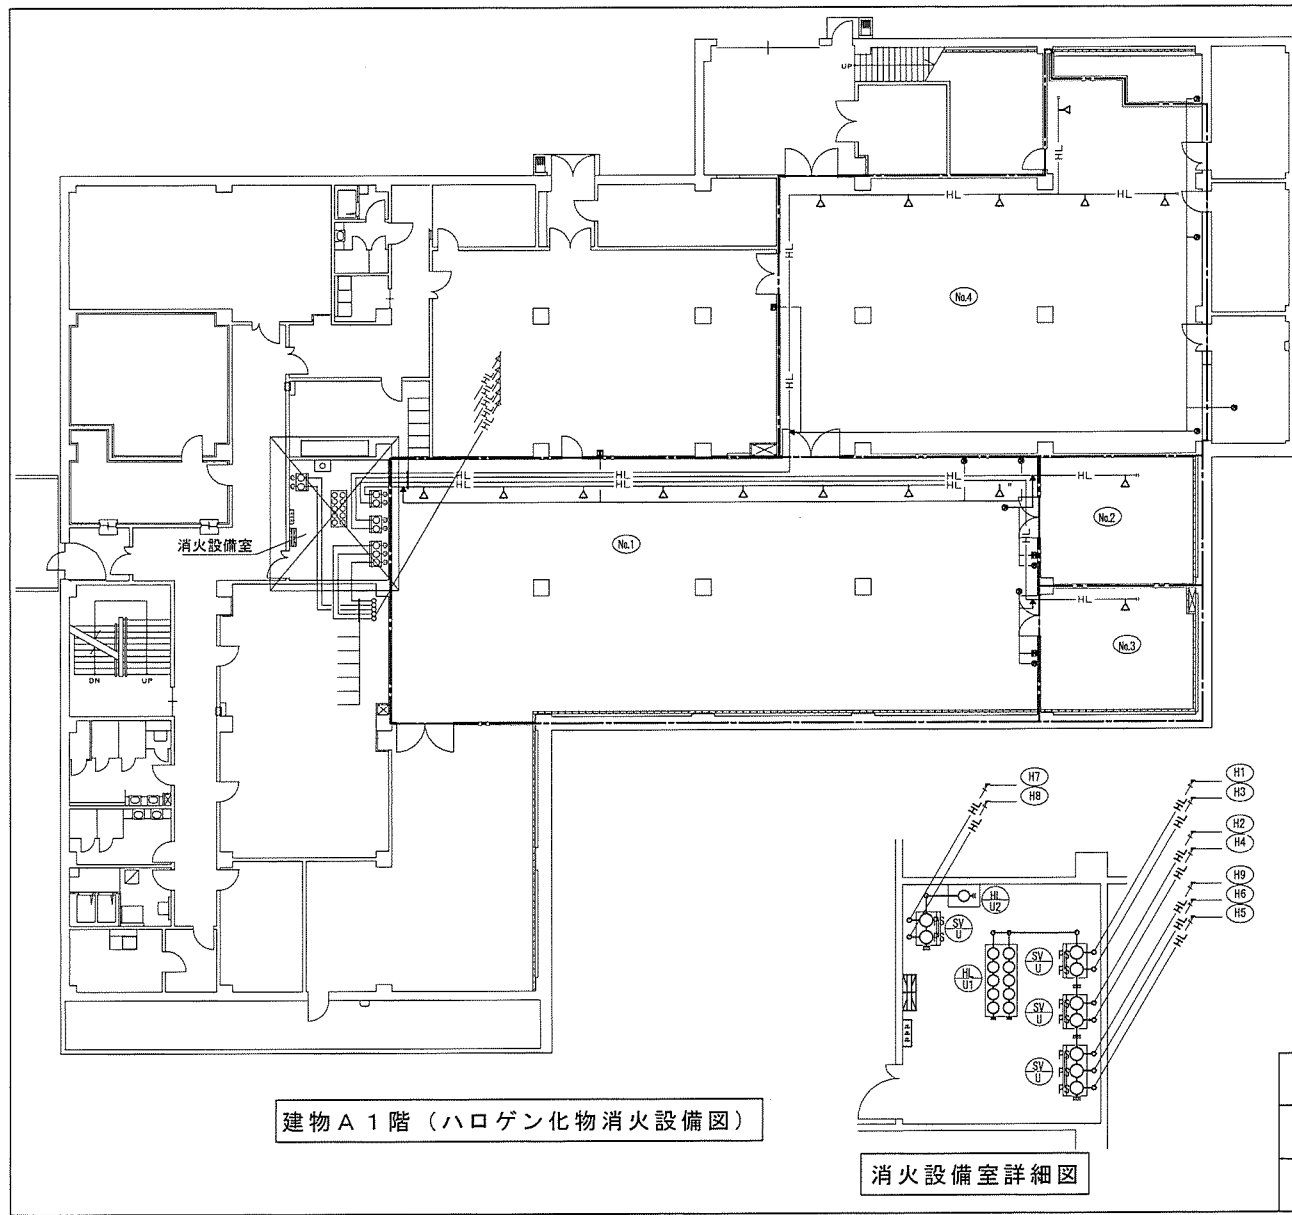


建物 A 1 階（ハロゲン化物消火設備図）

消火設備室詳細図

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
HL U1	消火剤貯蔵容器	ハロン1301 10本ユニット 60kg/68L	10基
	容器弁解放装置	ガス式	10個
HL U2	消火剤貯蔵容器	ハロン1301 1本ユニット 20kg/24L	1基
	容器弁解放装置	ガス式	1個
SV U	起動用ガス容器	起動用ガス容器	9個
	選択弁	選択弁	9個
	容器弁解放装置	電磁弁式	9個
[Symbol]	制御盤	9回線	1面
		音声盤	
		表示盤	
[Symbol]	電源装置	10Ah（露出型）	1個
No.	警戒区域番号	点検区域	4箇所
PS	圧カスイッチ		9個
[Symbol]	噴射ヘッド		16個
[Symbol]	ダンパー復旧弁箱		4個
•	開口部自動閉鎖装置	ピストンリリーザー ・モーターダンパ	10個
[Symbol]	不還弁	ストレーナー付	4個
[Symbol]	作動試験		1式


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	5/82
縮 尺	Non Scale	

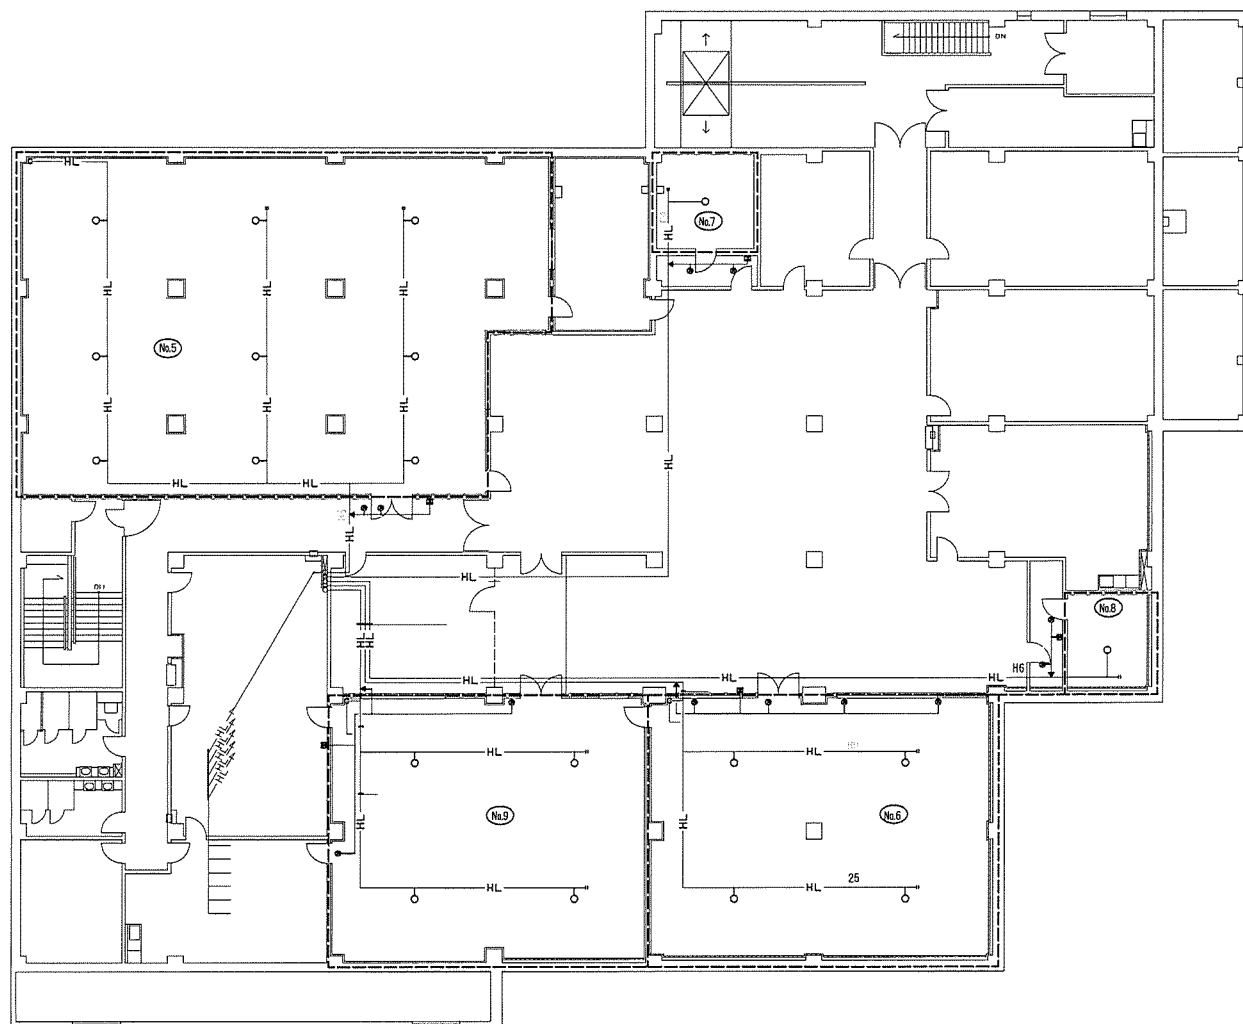

建物 A 2 階（ハロゲン化物消火設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
Ⓔ	警戒区域番号	点検区域	5箇所
—○	噴射ヘッド		19個
☒	ダンパー復旧弁箱		5個
•	開口部自動閉鎖装置	ピストンレリーフ・モニターダンパー	12個
⇄	不還弁	ストレーナー付	5個


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	6/82
縮 尺	Non Scale	

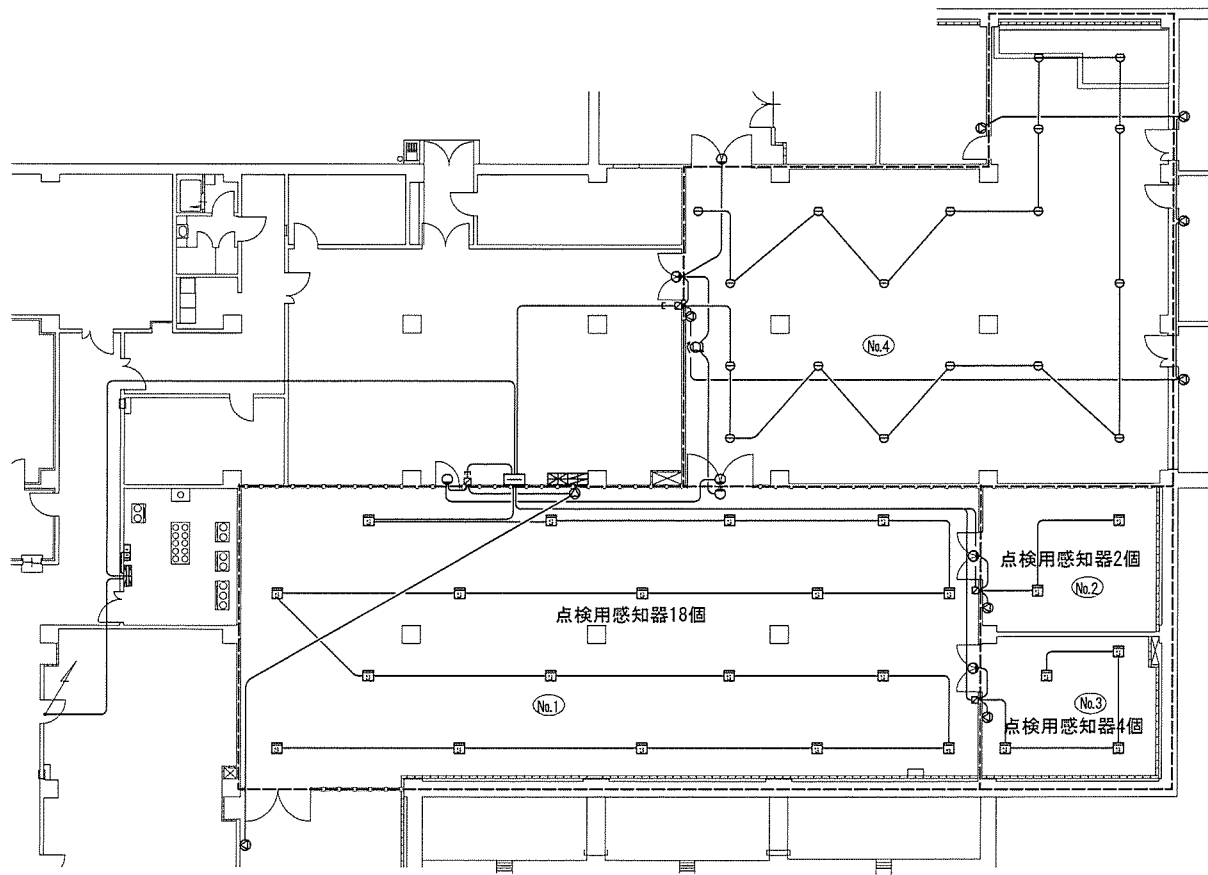

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
☐	煙感知器	二信号式	24個
◻	起動用操作箱		4 個
⊙	音響装置		9 個
◯	放出表示灯箱		7 個
○ _{No.}	警戒区域番号	点検区域	4 箇所

建物 A 1 階 ハロゲン化物消火設備
(自動火災報知設備)


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 7/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

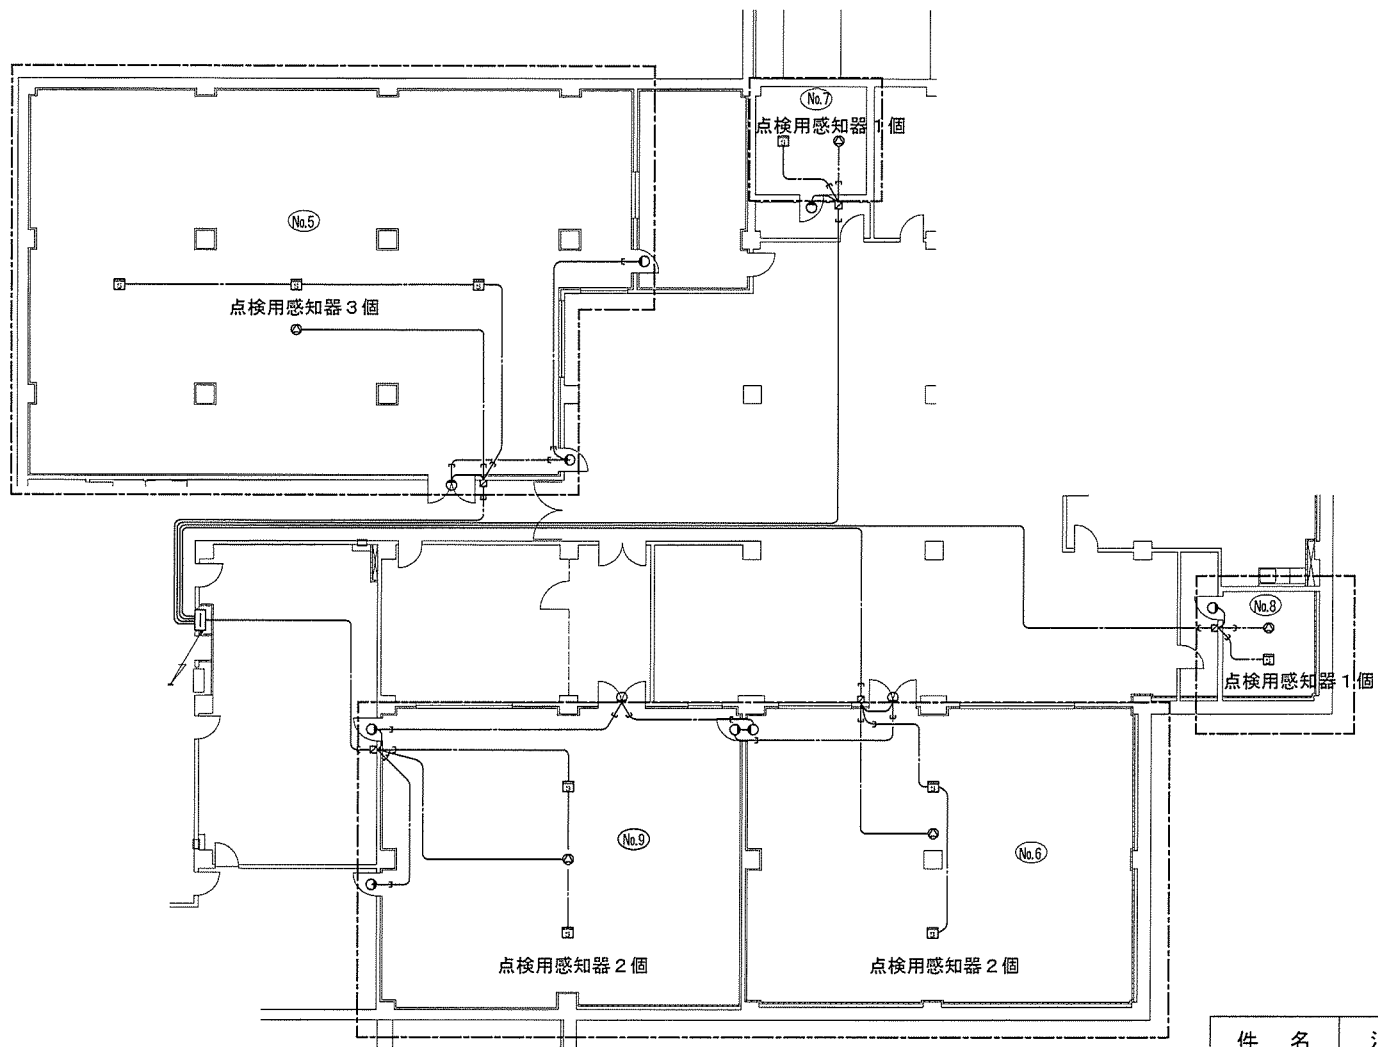

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
(No.)	警戒区域番号	点検区域	5箇所
[S]	煙感知器	二信号式	9個
[□]	起動用操作箱		5個
[○]	音響装置		5個
[●]	放出表示灯箱		11個

建物A 2階（ハロゲン化物消火設備図）
（自動火災報知設備図）

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 8/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	



常用電源×1✓
予備電源×1✓
非常用電源×1


作動式スポット×18


光電式煙×24

凡 例		備 考	数 量
記号	名 称		
	受信機（中継器含む）	GR型2557ドレ	1面
	音響装置	電鈴	2個
	差動式ｽﾎﾟｳﾄ型感知器	自動試験機能付	22個
	光電式煙感知器	自動試験機能付	61個
	定温式ｽﾎﾟｳﾄ型感知器	自動試験機能付	4個
	発信機（消火栓付）	表示灯、音響装置	4個
	防火シャッター	手動式	1枚
	防火戸	片開き	1枚


建物A1階（自動火災報知設備、防火排煙設備、屋内消火栓図）

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 9/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

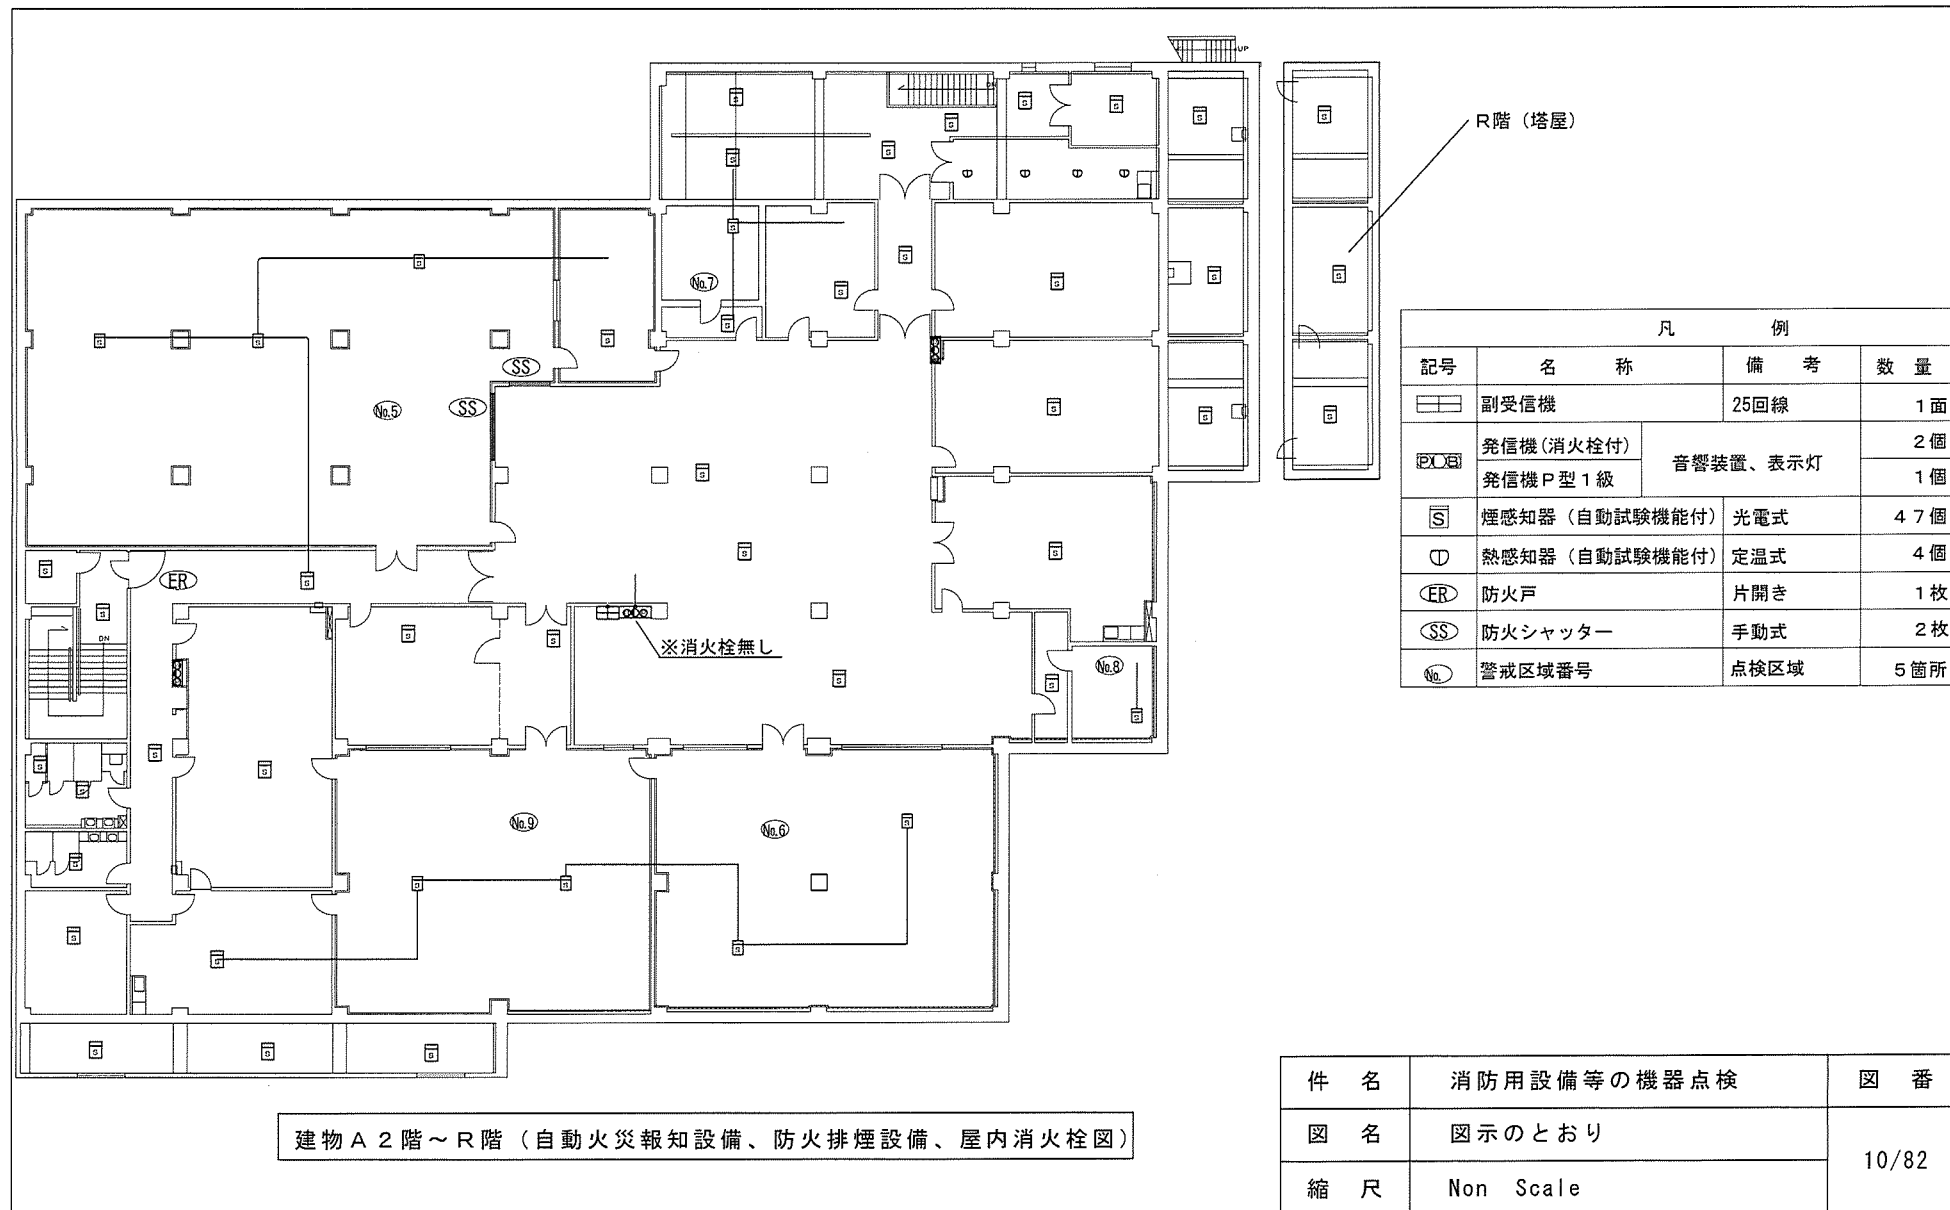

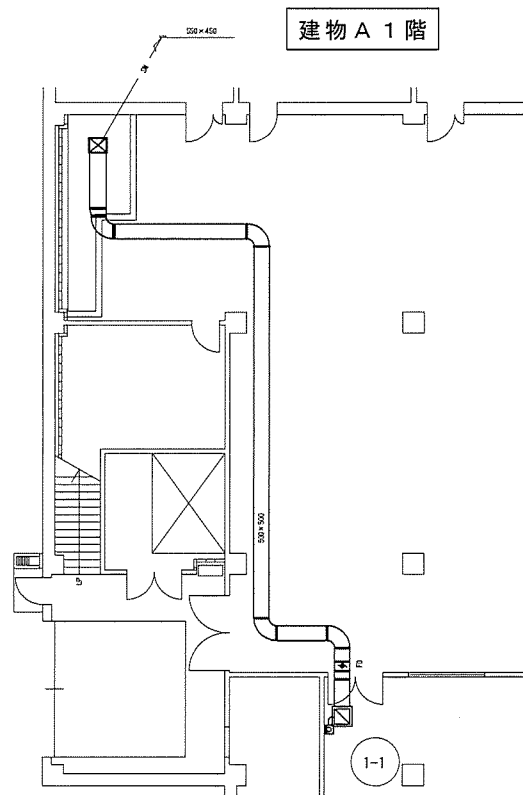

建物 A 1 階

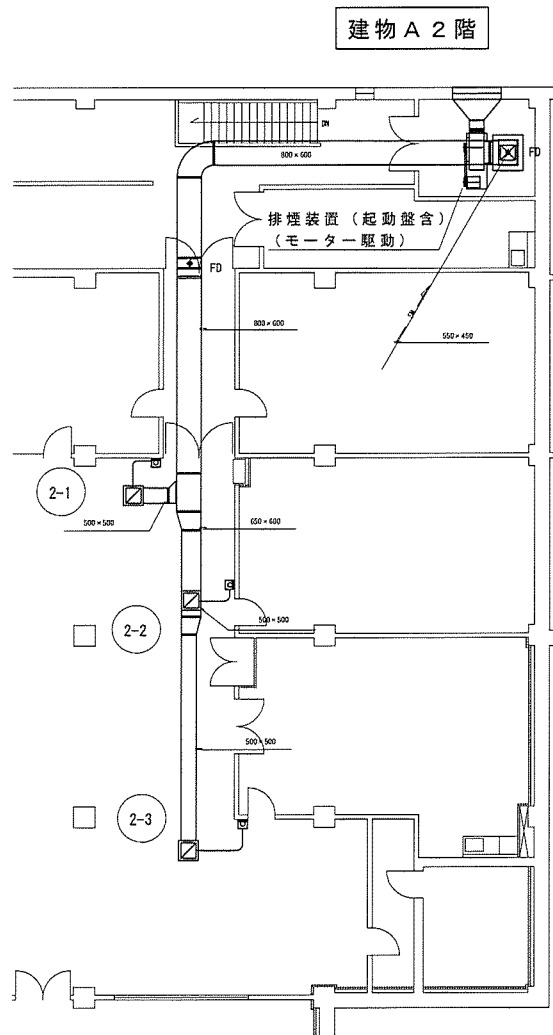

建物 A 2 階

排 煙 口		
記号	形 状	サイズ
①-1	パネル型	500×500
②-1	パネル型	500×500
②-2	パネル型	500×500
②-3	パネル型	500×500
☐ 排煙口手動開放装置		

建物 A 1、2 階（排煙設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
☐	ダンパー（FD式）		3個
☐	自然排煙口	パネル型 サイズ 500×500	4組
☐	排煙口		4個
	排煙装置（モーター駆動）		1台
	排煙装置（起動盤）		1面

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	11/82
縮 尺	Non Scale	

対象物内訳書 2


建物 B

設備メーカー名	コーアツ		
二酸化炭素消火設備 図面番号 14～17			
名 称	数量	単位	
消火剤貯蔵容器（二酸化炭素）	10	基	
容器弁開放装置 電磁式	4	個	
容器弁開放装置 ガス式	10	個	
起動用ガス容器	4	個	
起動用操作箱	6	個	
音響装置	18	組	
制御盤 4回線	1	面	
音声盤	1	面	
表示盤	1	面	
電源装置	1	組	
圧カスイッチ	4	個	
不還弁	2	個	
開口部自動閉鎖装置 （ピストンレリーザー・モーターダンパ）	11	個	
放出表示灯箱（隣接区画用含む）	20	個	
選択弁	4	個	
噴射ヘッド	9	個	
作動試験	1	式	


建物 B

設備メーカー名	ノーミ防災		
自動火災報知設備 図面番号 14～16、18～22			
名 称	数量	単位	
受信機P型1級 30回線	1	面	
差動式スポット型感知器	5	個	
煙感知器	48	個	
二信号式煙感知器	6	個	
発信機	4	個	
音響装置	5	個	
表示灯	4	灯	
常用電源	1	組	
予備電源（受信機のみ）	1	組	
非常用電源（蓄電池設備）	1	組	


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 12/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

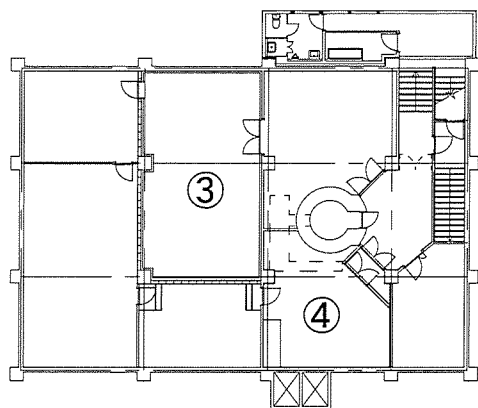

2 階平面図

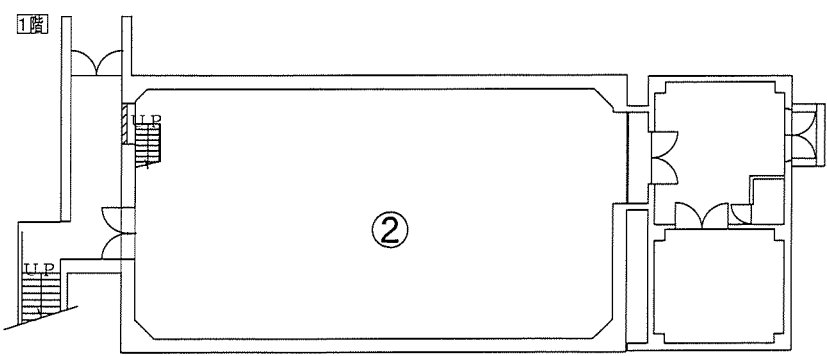

地下 1 階平面図

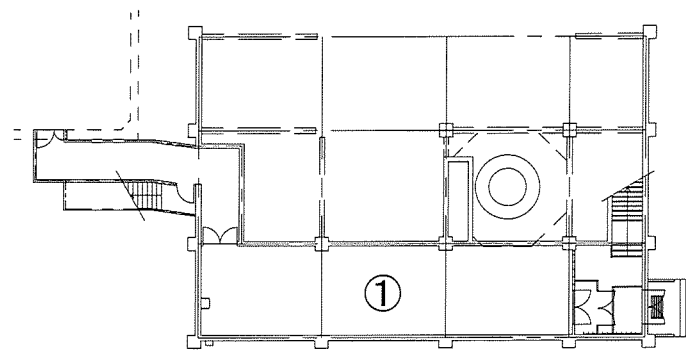


1 階平面図

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
①	警戒区域番号	点検区域	4 箇所


建物 B 平面図

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 13/82
図 面	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

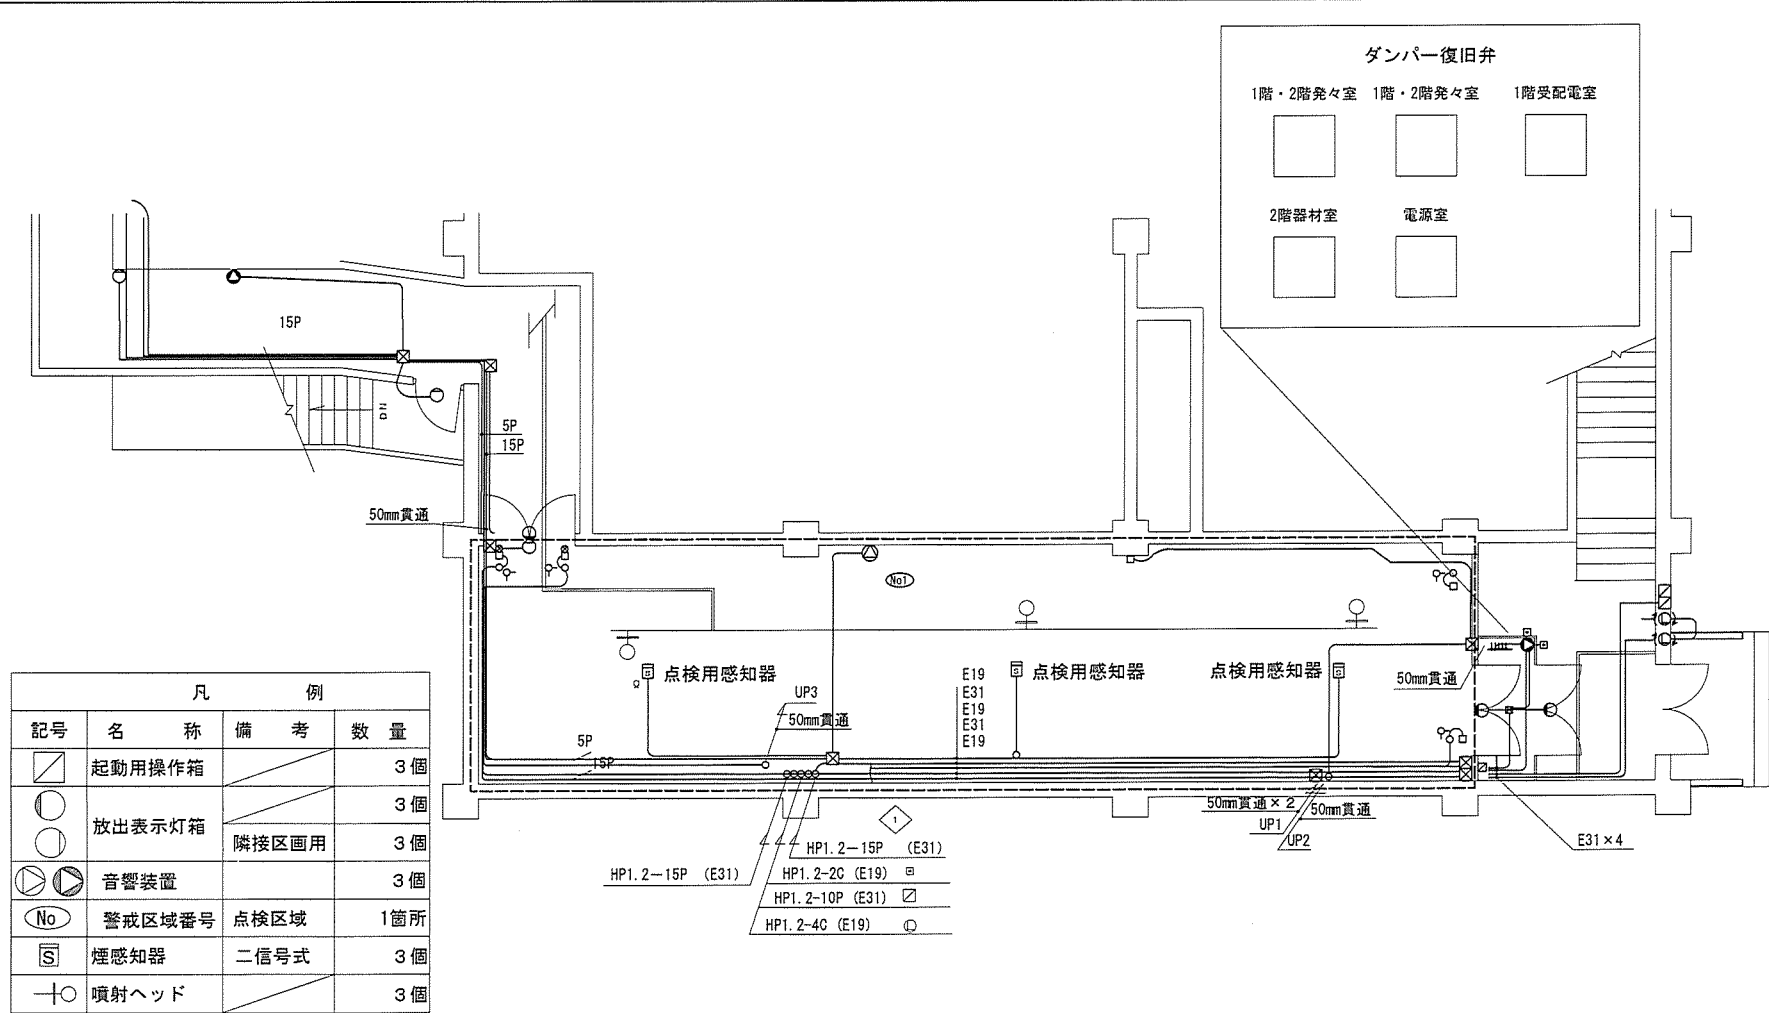


建物B 1階（二酸化炭素消火設備図）
（自動火災報知設備図）

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	14/82
縮 尺	Non Scale	

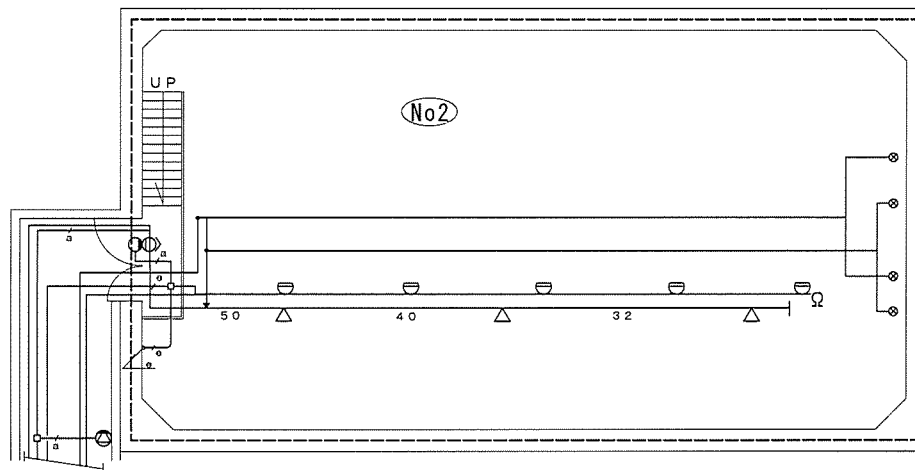

1 階(上部)


凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
○ ○	放出表示灯箱		7 個
⊙	音響装置		5 個
—△	噴射ヘッド		3 個
⊗	開口部自動閉鎖装置	ピストンリレーザ ・モーターダンパ	4 個
□	起動用操作箱		1 個
○No	警戒区域番号	点検区域	1 箇所



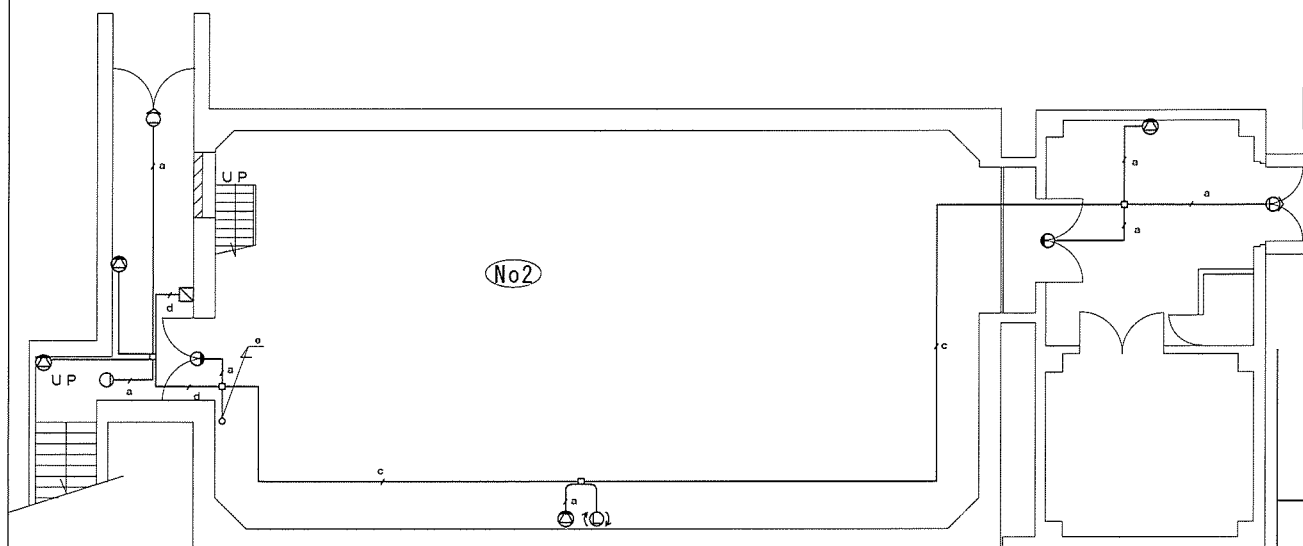


1 階(下部)


建物B地下1階（二酸化炭素消火設備図）
（自動火災報知設備図）

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	15/82
縮 尺	Non Scale	



凡 例					
記号	名 称		備 考	数 量	
	制御盤	制御盤	4 回線	1 面	
		音声盤			
		表示盤			
		電源装置			
	音響装置			2 個	
	音響装置			8 個	
	放出表示灯箱			3 個	
	放出表示灯箱			4 個	
	煙感知器			二信号式	3 個
	起動用操作箱			2 個	
	開口部自動閉鎖装置			ピストンリレーザー・モーターダンパ	7 個
	警戒区域番号			点検区域	2 箇所


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	16/82
縮 尺	Non Scale	

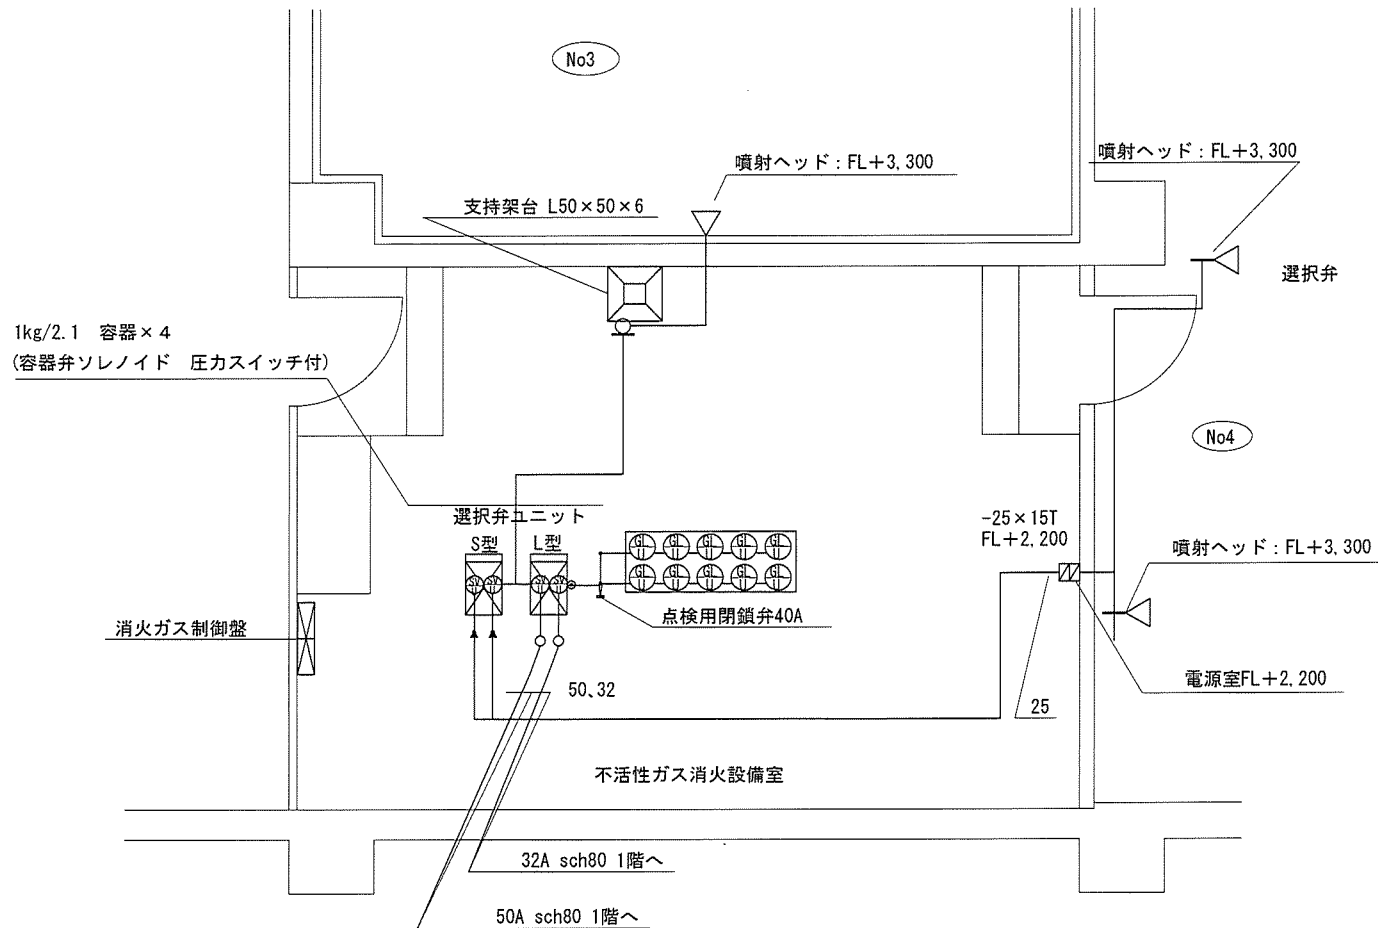

凡 例			
記号	名 称	備 考	備 考
—▷	噴射ヘッド	FL+3,300	3 個
GL	消火剤貯蔵容器	二酸化炭素	10 基
	容器弁開放装置	ガス式	10 個
SV	起動用ガス容器	二酸化炭素	4 本
	容器弁開放装置	電磁式	4 個
	圧カスイッチ	S型×2 L型×2	4 個
	不還弁	S型×1 L型×1	2 個
	選択弁	S型×2 L型×2	4 個
	作動試験		1 式
No	警戒区域番号	点検区域	2 箇所

建物B 2階 (二酸化炭素消火設備図)


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 17/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

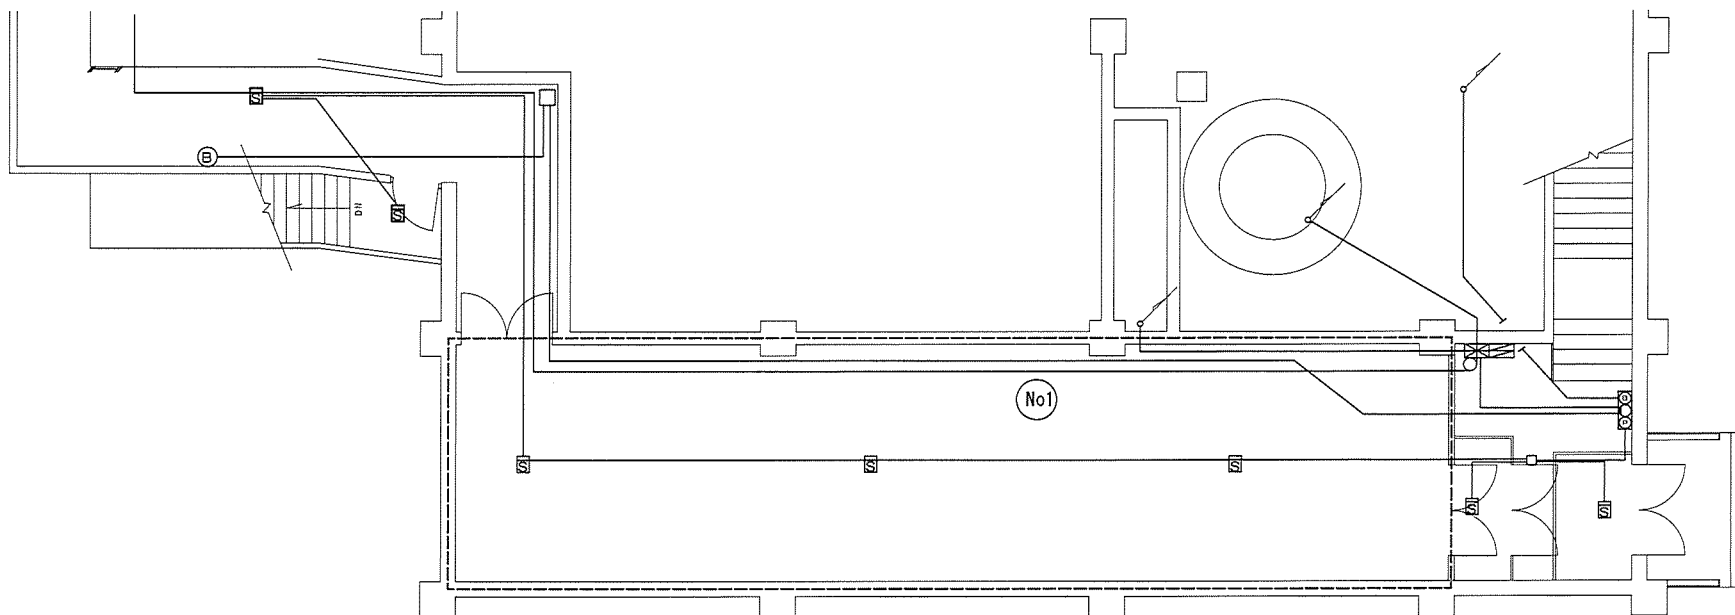


建物 B 1 階（自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
	発信機P型 1 級	表示灯、音響装置	1 個
	煙感知器		7 個
	音響装置	ベル	1 個
	受信機P型 1 級 30回線	表示灯	1 面
		常用電源	
		予備電源	
	警戒区域番号	点検区域	1 箇所

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 18/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

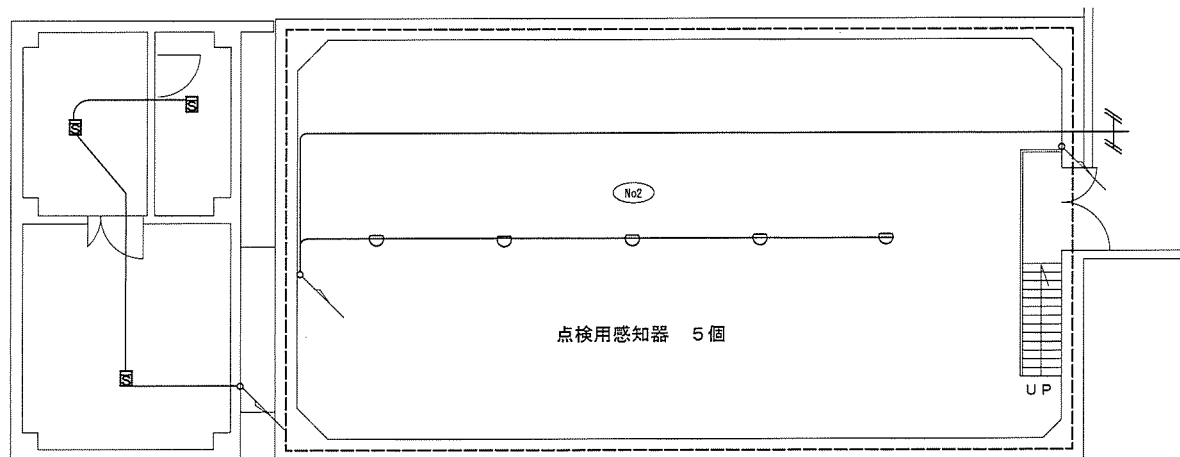

1階(上部)

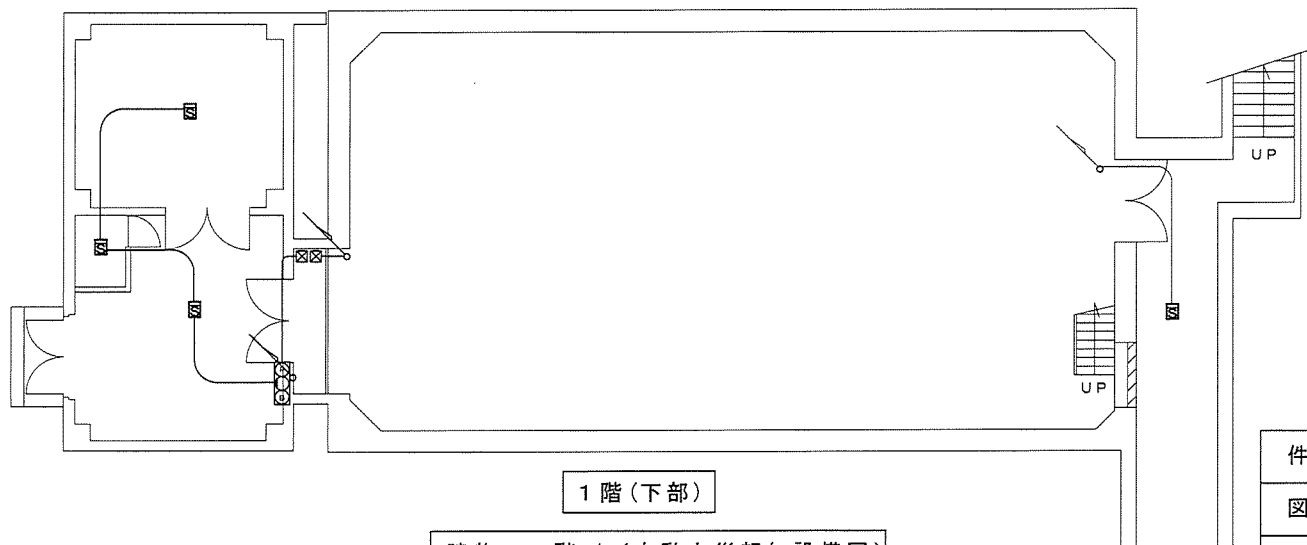


1階(下部)

建物B 1階-1 (自動火災報知設備図)

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
EXB	発信機P型 1 級	表示灯	1 個
		音響装置	
☐	熱感知器	差動式スポット型	5 個
○No	警戒区域番号	点検区域	1 箇所
☒	光電式煙感知器		7 個


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	19/82
縮 尺	Non Scale	

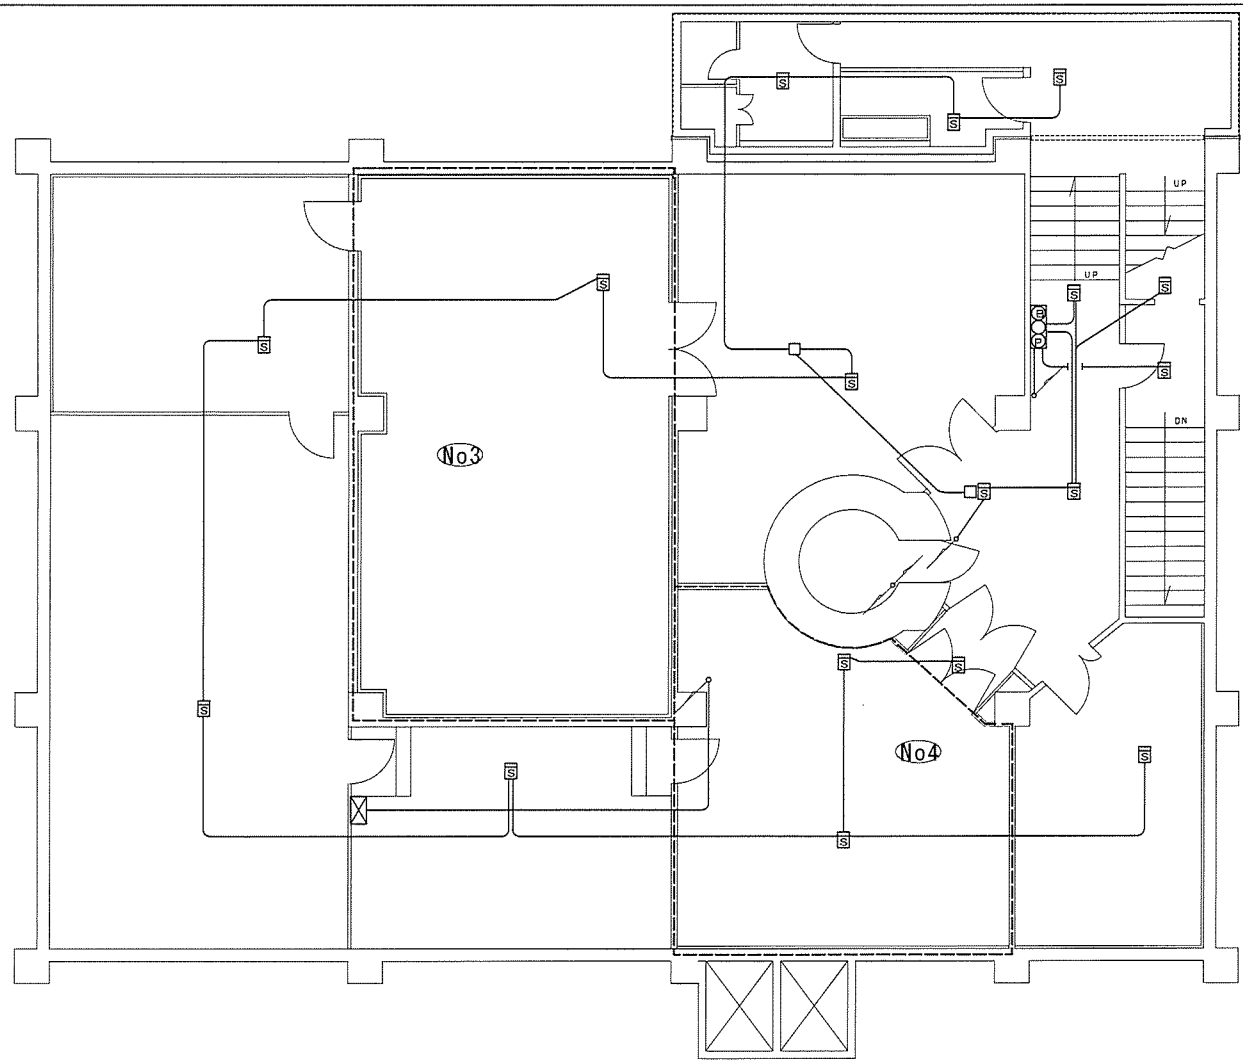

建物B 2階（自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
No	警戒区域番号	点検区域	2箇所
S	煙感知器		17個
⑥⑦⑧	発信機	表示灯、音響装置	1個


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 20/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

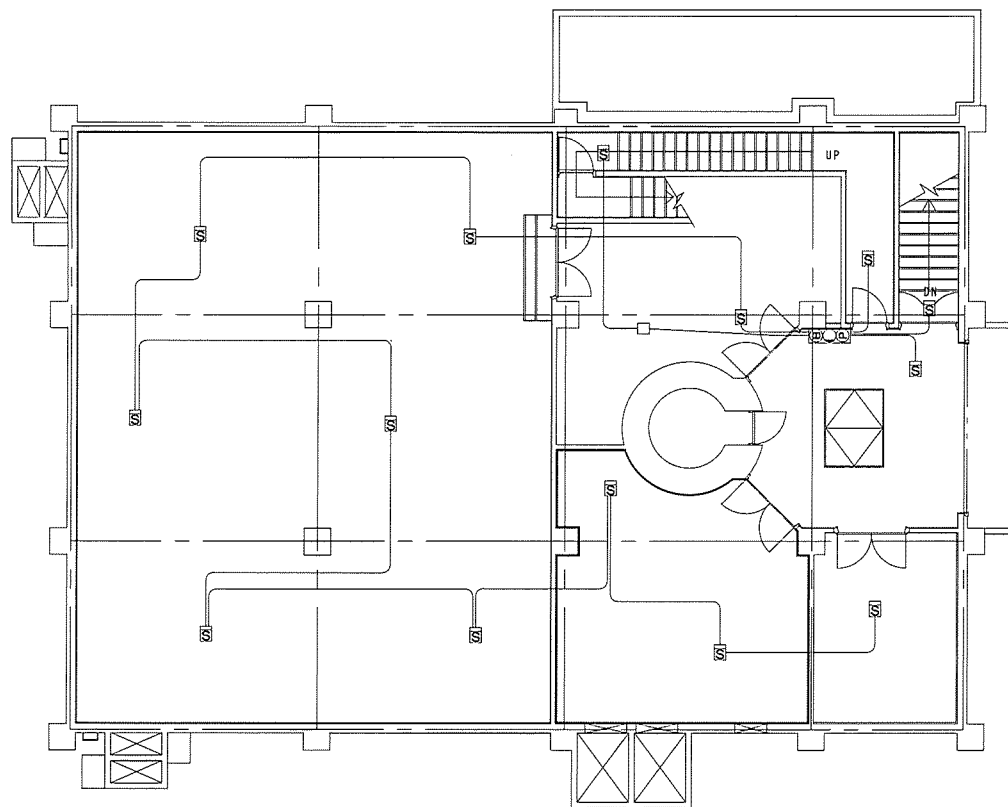

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
☼	光電式煙感知器		14個
☼○☼	P型1級発信機	表示灯、音響装置	1個

建物B 3階（自動火災報知設備図）

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 21/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

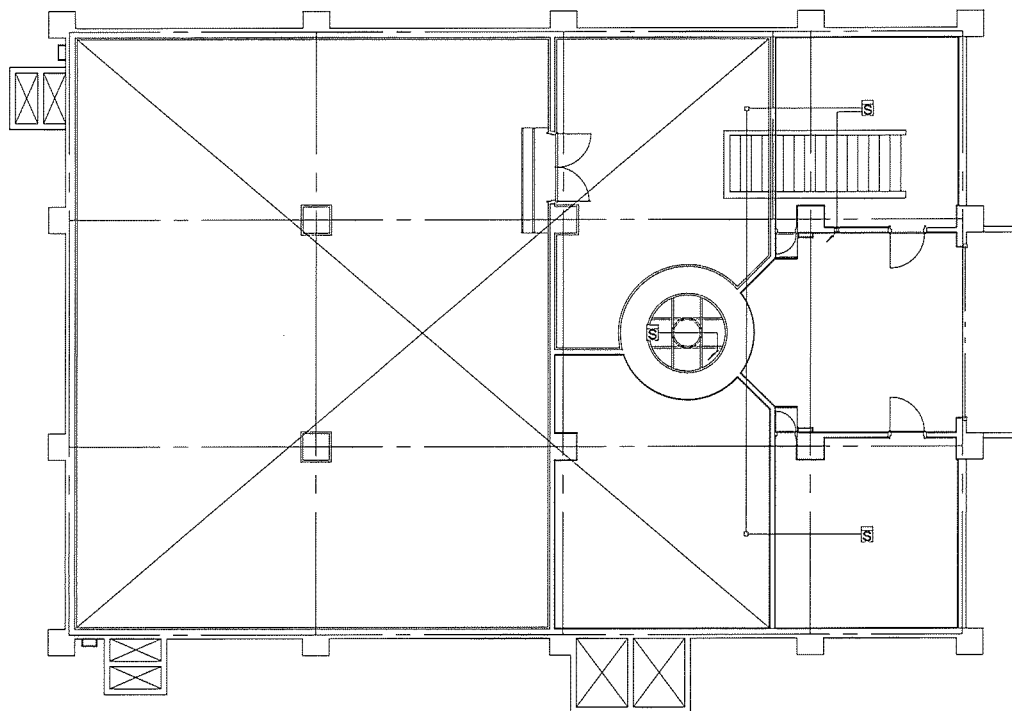

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
☐	光電式煙感知器		3個

建物B 4 階（自動火災報知設備図）

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 22/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

対象物内訳書 3

建物 C


設備メーカー名	ニッタン		
窒素ガス消火設備 図面番号 2 4			
名 称	数量	単位	
消火剤貯蔵容器（窒素ガス）	8	基	
容器弁開放装置 電磁式	3	個	
容器弁開放装置 ガス式	8	個	
起動用ガス容器	3	個	
起動用操作箱	3	個	
音響装置	4	組	
制御盤 4回線	1	面	
音声盤	1	面	
表示盤	1	面	
電源装置	1	組	
圧カスイッチ	3	個	
不還弁	4	個	
開口部自動閉鎖装置 （ピストンレリーザー・モーターダンパ）	8	個	
放出表示灯箱	4	個	
選択弁	3	個	
噴射ヘッド	8	個	
作動試験	1	式	

建物 C

設備メーカー名	ニッタン		
自動火災報知設備 図面番号 2 4 ～ 2 5			
名 称		数量	単位
受信機 P 型 2 級 3 回線		1	面
煙感知器		7	個
二信号式煙感知器		6	個
常用電源		1	組
予備電源（受信機のみ）		1	組
非常用電源（蓄電池設備）		1	組

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	23/82
縮 尺	Non Scale	


消火剤貯蔵容器 × 8
 容器弁開放装置（電磁式） × 3
 容器弁開放装置（ガス式） × 8
 起動用ガス容器 × 3
 選択弁 × 3
 圧力スイッチ × 3

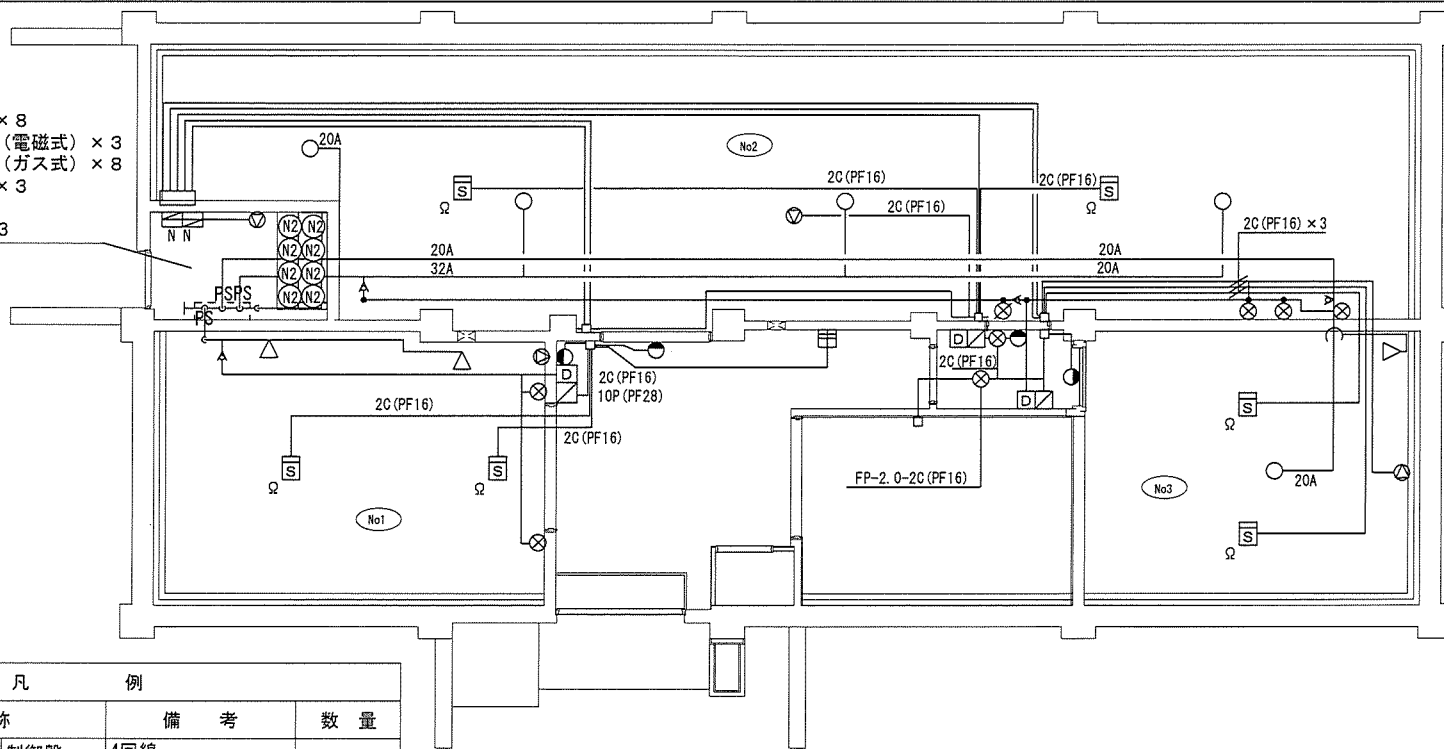

建物C（窒素ガス消火設備図）
 （自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
	制御盤	制御盤	4回線
		音声盤	
		表示盤	
		電源装置	
	開口部自動閉鎖装置	ピストンリレー・モーターダンパ	8個
	起動用操作箱		3個
	放出表示灯箱		4個
	噴射ヘッド		8個
	不還弁		4個
	煙感知器	二信号式	6個
	音響装置		4組
	作動試験		1式
	警戒区域番号	点検区域	3箇所

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	24/82
縮 尺	Non Scale	

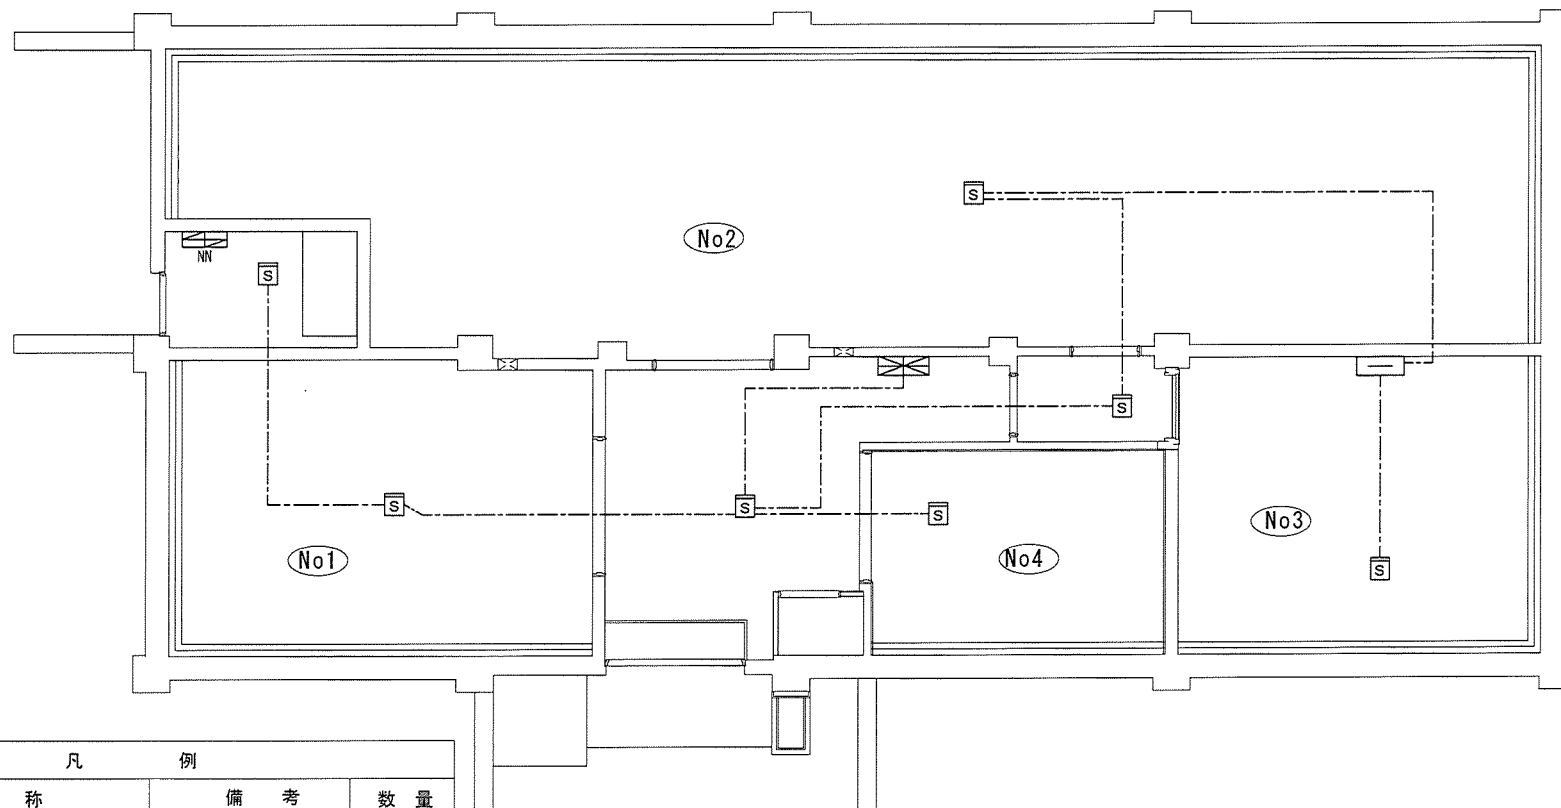

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
⊠	受信機P型2級	3回線	1面
		常用電源	
		予備電源	
		非常用電源	
S	煙感知器		7個

建物 C（自動火災報知設備図）

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	25/82
縮 尺	Non Scale	

対象物内訳書 4


建物 D

設備メーカー名	コアツ		
二酸化炭素消火設備 図面番号 27～29			
名 称	数量	単位	
消火剤貯蔵容器（二酸化炭素）	5	基	
容器弁開放装置 電磁式	2	個	
容器弁開放装置 ガス式	5	個	
起動用ガス容器	2	個	
起動用操作箱	4	個	
音響装置	7	個	
制御盤 4 回線	1	面	
音声盤	1	面	
表示盤	1	面	
電源装置	1	組	
圧カスイッチ	2	個	
不環弁	2	個	
開口部自動閉鎖装置 （ピストンレリーザー・モーターダンパ）	4	個	
放出表示灯箱	7	個	
選択弁	2	個	
噴射ヘッド	4	個	
作動試験	1	式	

建物 D

設備メーカー名	ノ一ミ防災		
自動火災報知設備 図面番号 27～32			
名 称		数量	単位
受信機P型1級 20回線		1	面
差動式スポット型感知器		10	個
煙感知器		1	個
二信号式煙感知器		3	個
発信機		3	個
音響装置		3	個
表示灯		3	個
常用電源		1	組
予備電源（受信機のみ）		1	組
非常用電源（蓄電池設備）		1	組


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	
		26/82

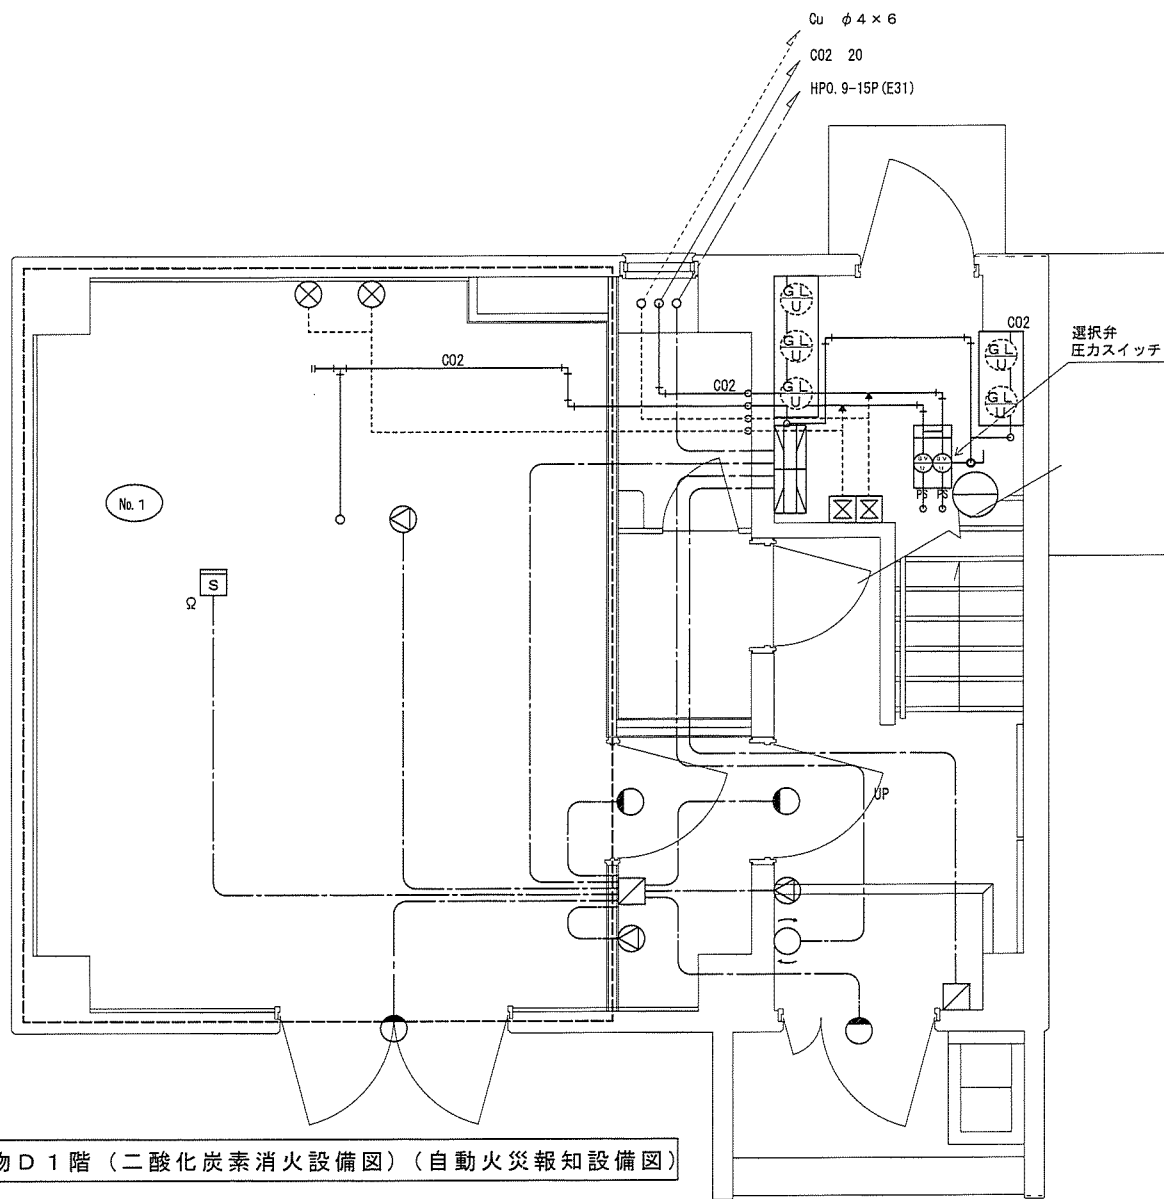

建物D 1階（二酸化炭素消火設備図）（自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
	制御盤	制御盤 音声盤 表示盤 電源装置	4回線 1面
(No. 1)	警戒区域番号	点検区域	1箇所
	開口部自動閉鎖装置	ピストンリレー ・モーターダンパ	2個
	放出表示灯箱		4個
	音響装置		3個
	煙感知器	二信号式	1個
	不環弁		2個
	消火剤貯蔵容器	二酸化炭素	5基
	容器弁開放装置	ガス式	5個
	起動用ガス容器		2本
	容器弁開放装置	電磁式	2個
	圧カスイッチ		2個
	選択弁		2個
	噴射ヘッド		1個
	起動用操作箱		2個
	作動試験		1式


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	27/82
縮 尺	Non Scale	

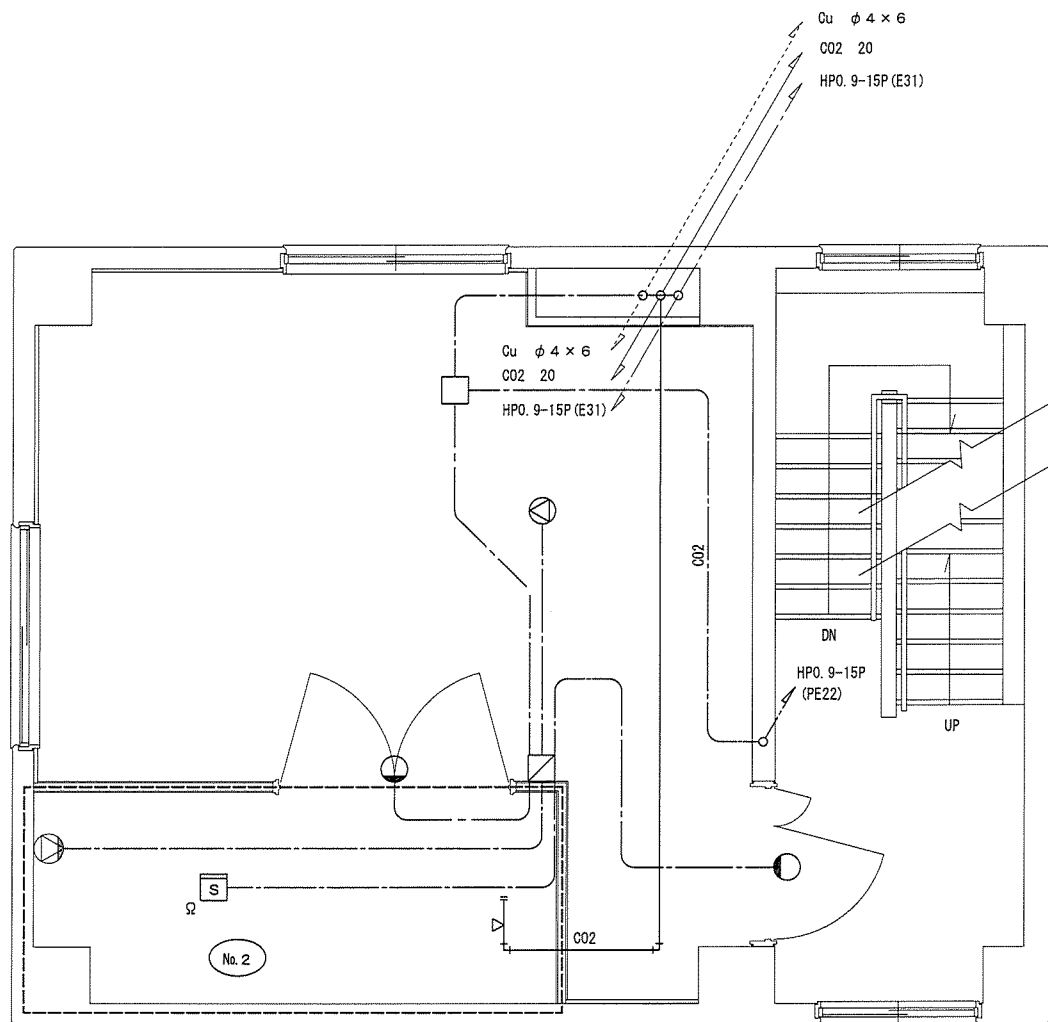

建物D 2階（二酸化炭素消火設備図）
 （自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
	起動用操作箱		1 個
	煙感知器	二信号式	1 個
	放出表示灯箱		2 個
	音響装置		2 個
	噴射ヘッド		1 個
	警戒区域番号	点検区域	1 箇所


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 28/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

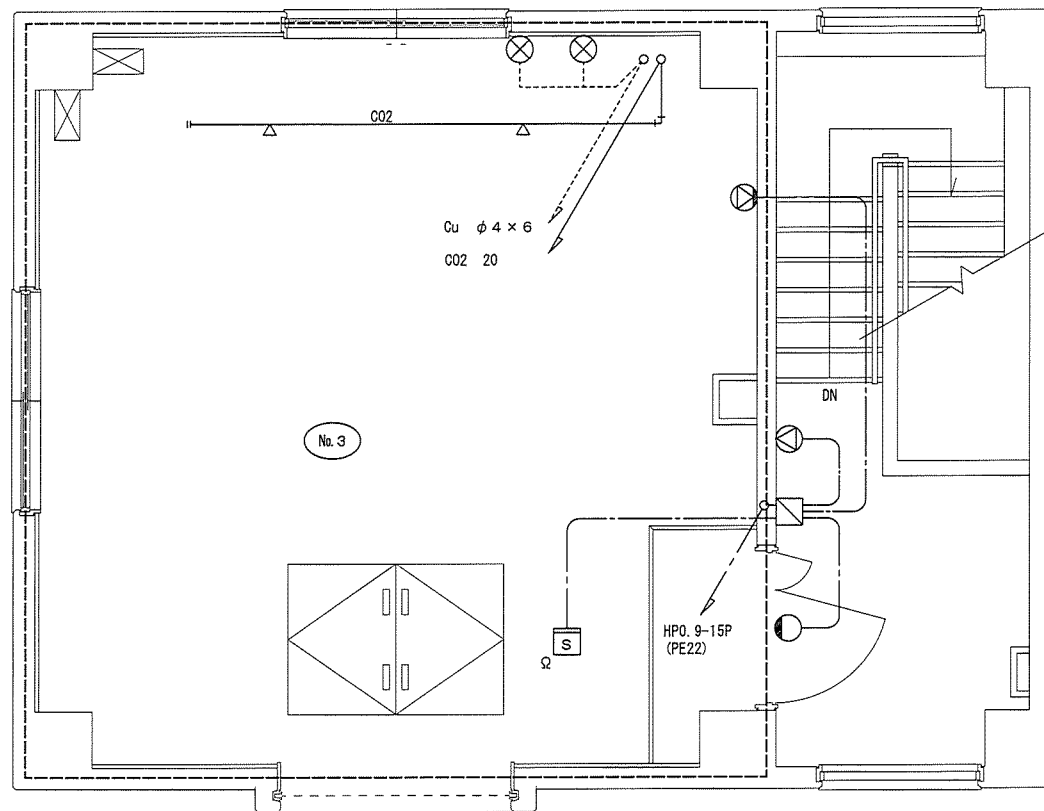

建物D 3階（二酸化炭素消火設備図）
（自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
	起動用操作箱		1 個
	煙感知器	二信号式	1 個
	放出表示灯箱		1 個
	音響装置		2 個
	噴射ヘッド		2 個
	開口部自動閉鎖装置	ピストンリレー・モーターダンパ	2 個
	警戒区域番号	点検区域	1 箇所


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 29/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

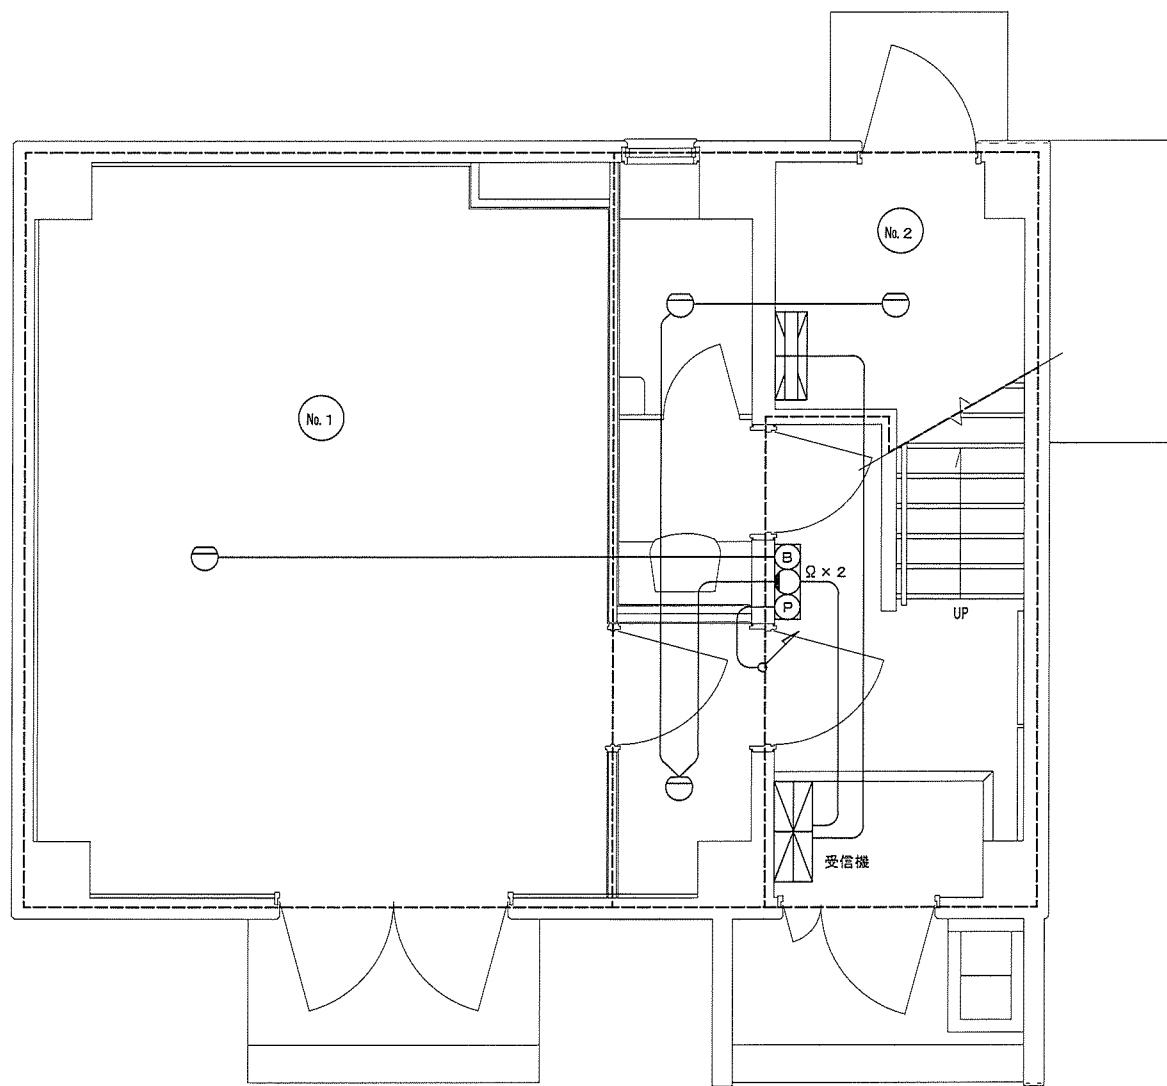

建物 D 1 階（自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
⊗	受信機P型 1 級	受信機	20 回線
		常用電源	
		予備電源	受信機のみ
		非常用電源	蓄電池設備
⊗	発信機P型 1 級	発信機 表示灯 音響装置	1 個
●	熱感知器	差動式スポット型	4 個
⊙	警戒区域番号	点検区域	2 箇所


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	30/82
縮 尺	Non Scale	

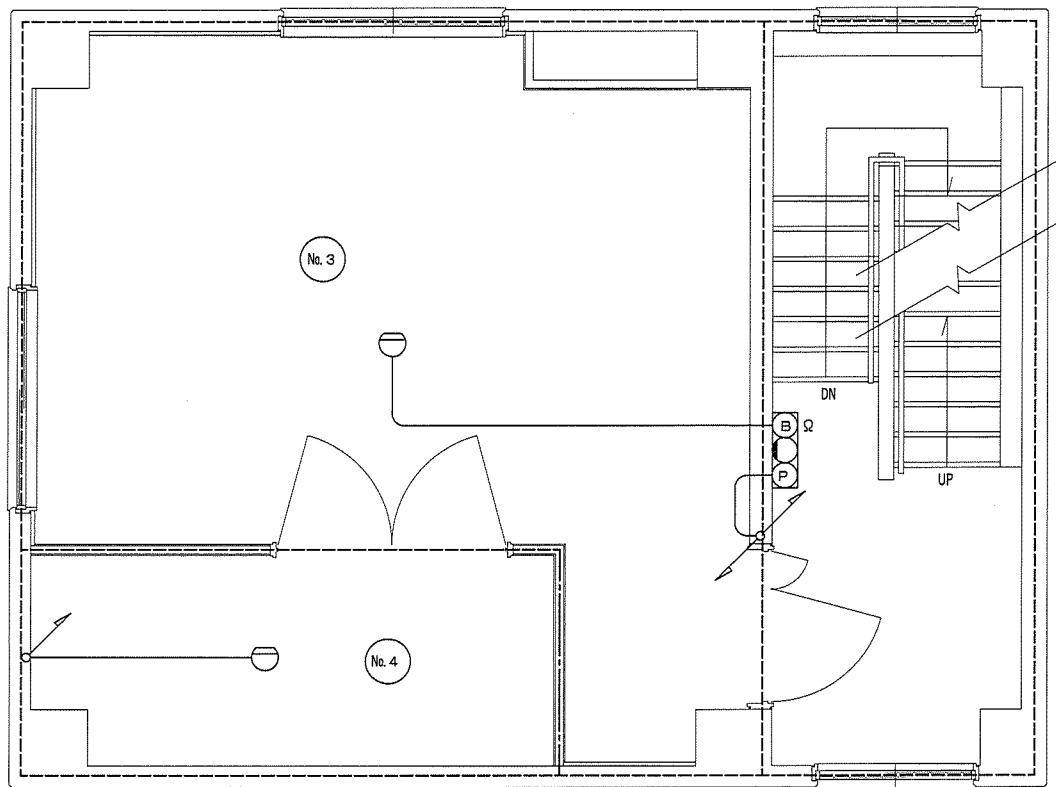

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
□○□	発信機P型 1 級	発信機	1 面
		表示灯	
		音響装置	
○	熱感知器	差動式スポット型	2 個
○	警戒区域番号	点検区域	2 箇所

建物 D 2 階（自動火災報知設備図）

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 31/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

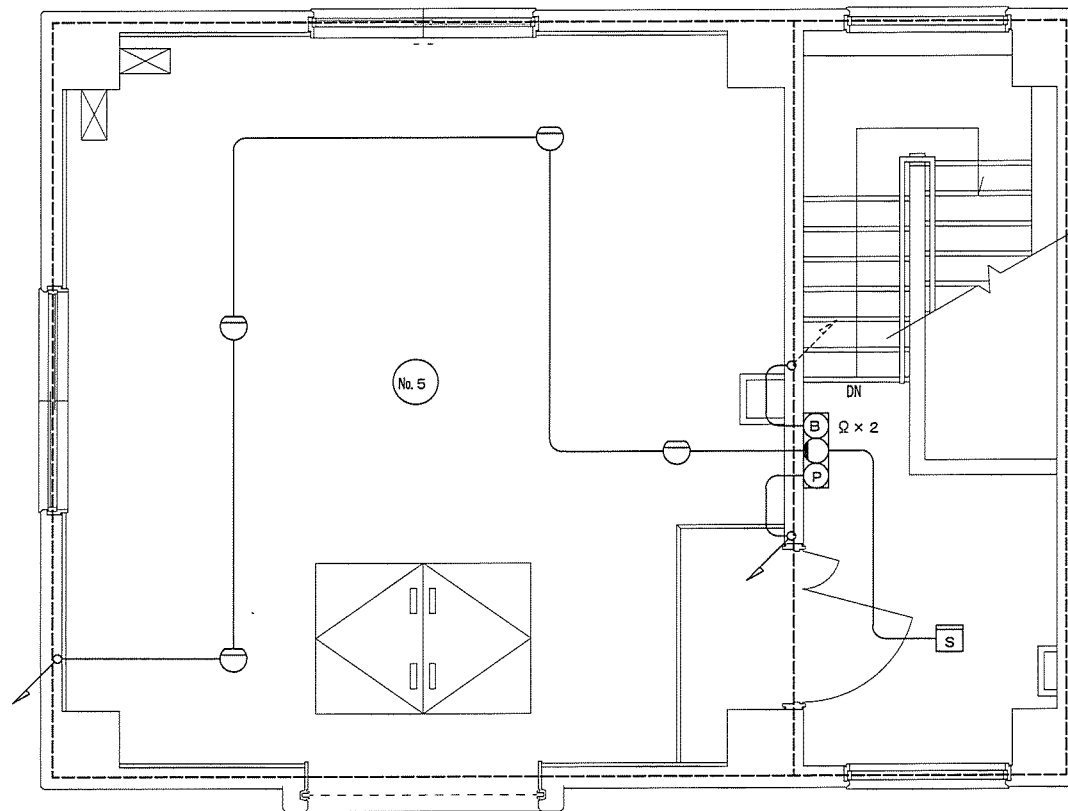

凡 例			
記号	名 称		備 考
EXE	発信機P型 1 級	発信機	
		表示灯	
		音響装置	
☐	熱感知器	差動式スポット型	4 個
S	煙感知器		1 個
No.	警戒区域番号		1 箇所

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	32/82
縮 尺	Non Scale	

対象物内訳書 5

建物 E、E'

設備メーカー名	テラル株式会社		
屋内消火栓設備 図面番号 3 4 ～ 3 9			
名	称	数量	単位
加圧送水装置		1	組
制御盤		1	面
消火栓		1 3	組
音響装置		1	組
表示盤		1	面
水源		1	組
呼水装置		1	組


建物 E、E'

設備メーカー名	ノーマ防災		
自動火災報知設備 図面番号 3 4 ～ 4 0			
名 称		数量	単位
受信機 P 型 1 級 5 0 回線		1	面
差動式スポット型感知器		8 0	個
定温式スポット型感知器		2 9	個
煙感知器（2 種、3 種）		7 6	個
差動式分布型感知器		1 6	個
発信機		1 3	個
音響装置		1 3	個
表示灯		1 3	灯
常用電源		1	組
予備電源（受信機のみ）		1	組
非常用電源（蓄電池設備）		1	組

建物 E、E'

設備メーカー名	エバラ製作所		
排煙設備 図面番号 3 4 ～ 3 9			
名 称		数量	単位
防火戸（片開き×2 両開き×20）		22	枚
防火シャッター（手動式）		2	枚


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	33/82
縮 尺	Non Scale	

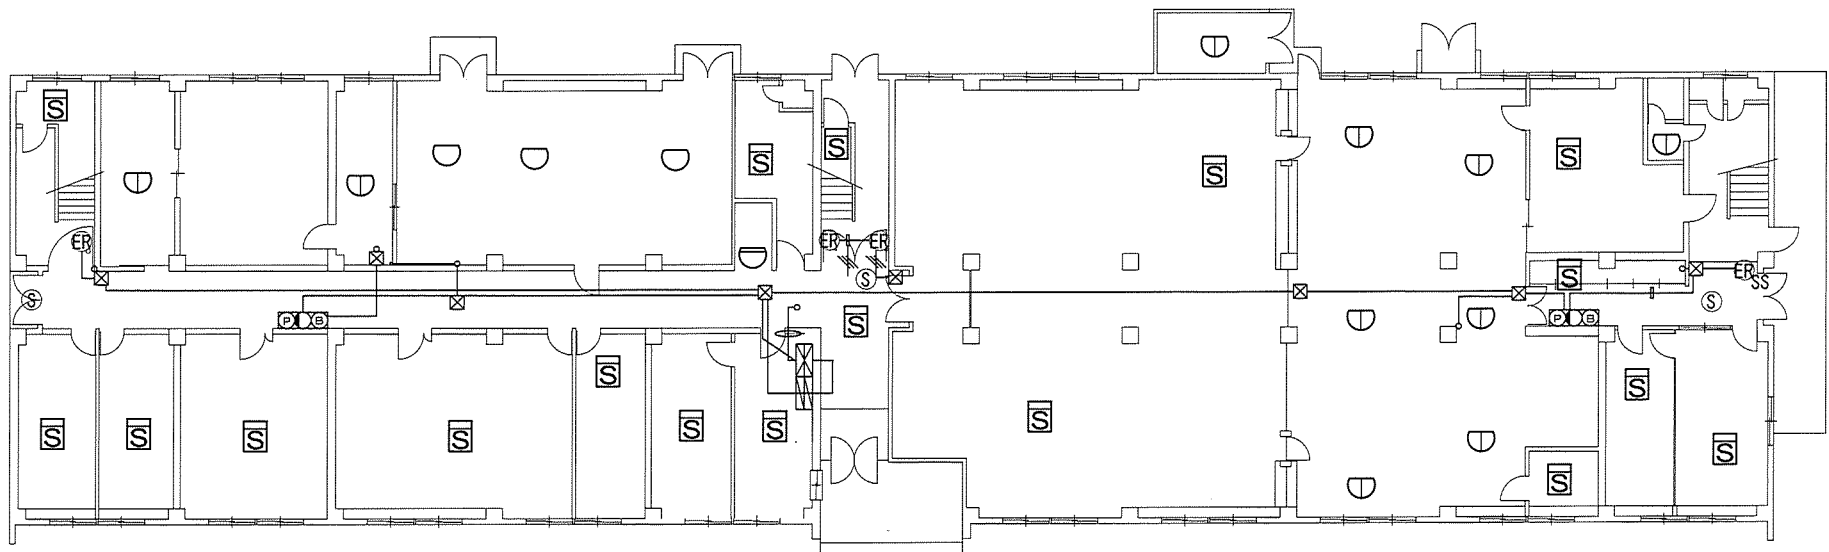

建物E 1階（自動火災報知設備、排煙設備、屋内消火栓設備図）

凡 例				凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量	記号	名 称	備 考	数 量
	複合盤P型 1級	受信機	50回線		光電式煙感知器（2種）	露出型	18個
		常用電源			光電式煙感知器（3種）	露出型	3個
		予備電源	受信機のみ		定温式スポット型	露出型	10個
		非常用電源	蓄電池設備		定温式スポット型（防水型）	露出型	3個
	発信機P型 1級	表示灯			差動式スポット型		1個
		音響装置					
		消火栓	起動装置付				
ER	防火戸	片開き×1 両開き×2	3枚				
ERSS	防火シャッター	手動式	1枚				


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	34/82
縮 尺	Non Scale	

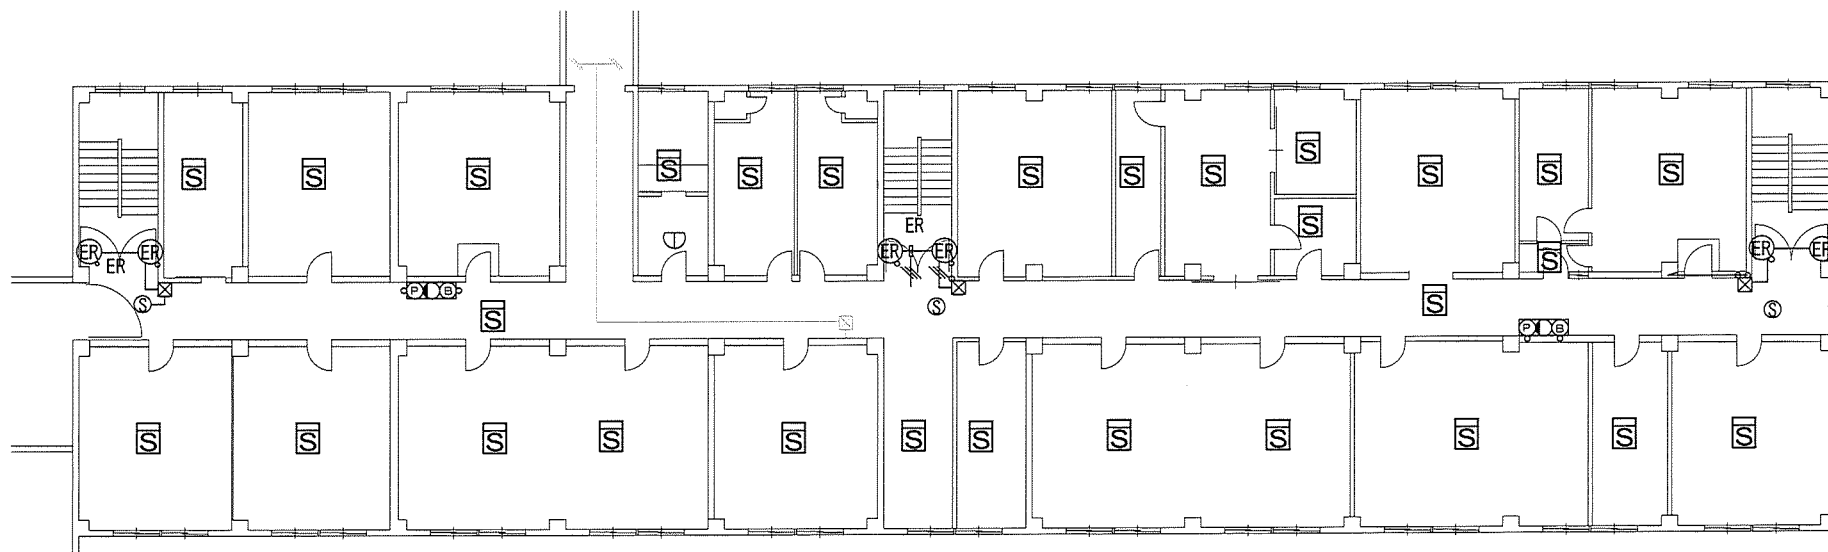

建物E 2階（自動火災報知設備、排煙設備、屋内消火栓設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
EXB	発信機P型1級 (消火栓付)	表示灯	2 個
		音響装置	
S	光電式煙感知器（2種）	露出型	29 個
⊙	光電式煙感知器（3種）	露出型	3 個
⌒	定温式スポット型	露出型	1 個
ER	防火戸用閉鎖装置露出型（1種）	両開き	6 枚


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 35/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

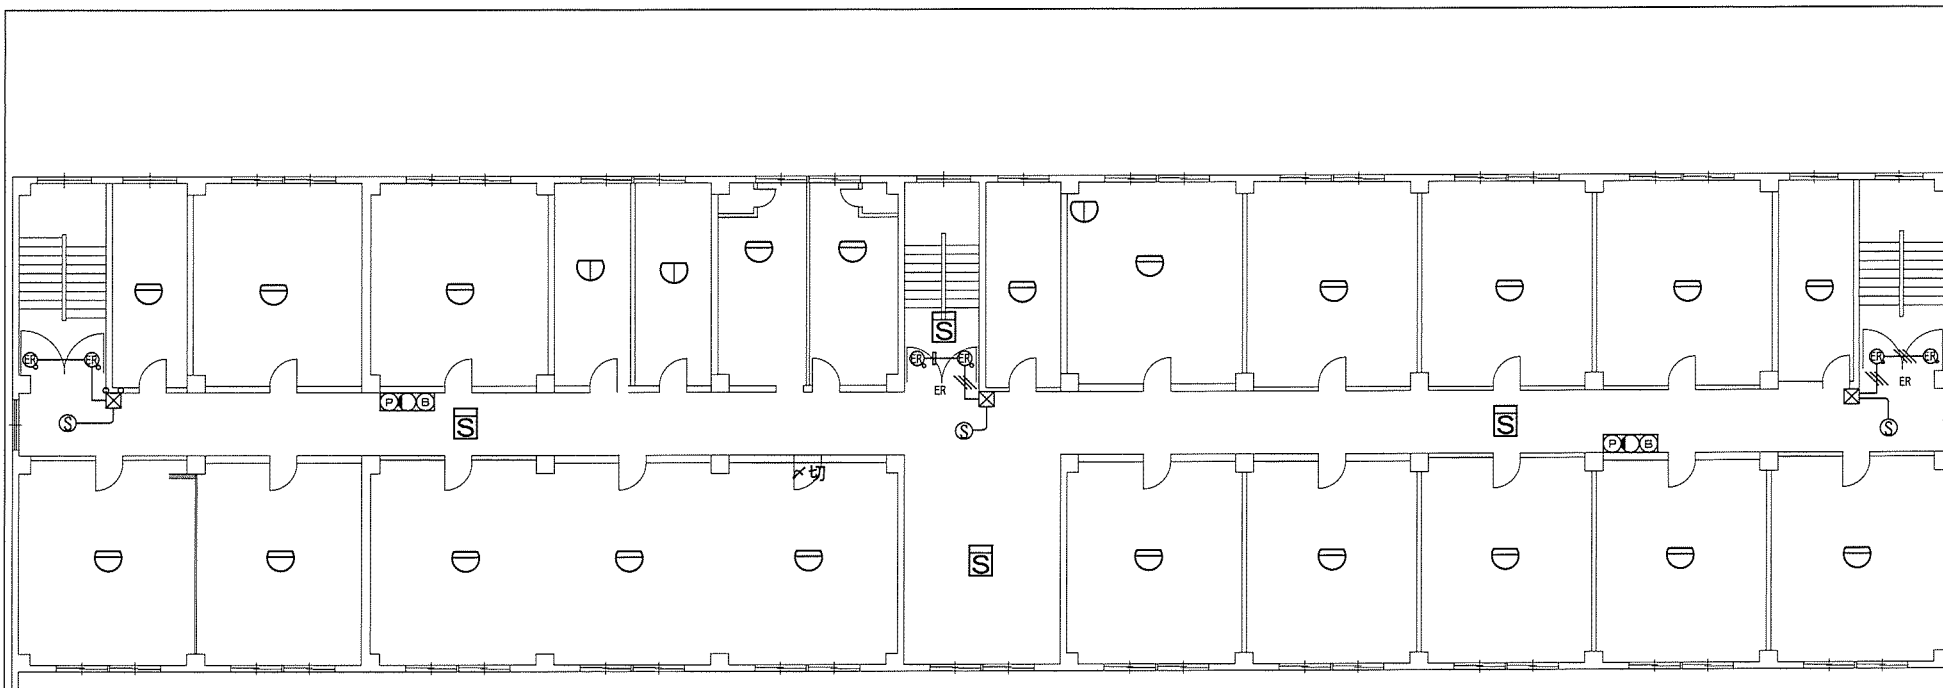

建物E 3階（自動火災報知設備、排煙設備、屋内消火栓設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数量
PX/E	発信機P型 1 級 (消火栓付)	表示灯	2 個
		音響装置	
S	光電式煙感知器 (2 種)	露出型	4 個
Ⓢ	光電式煙感知器 (3 種)	露出型	3 個
Ⓢ	定温式スポット型	露出型	3 個
Ⓢ	差動式スポット型		2 1 個
Ⓢ	防火戸用閉鎖装置露出型 (1 種)	両開き	6 枚


件 名	消防用設備等の機器点検	図 番 36/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

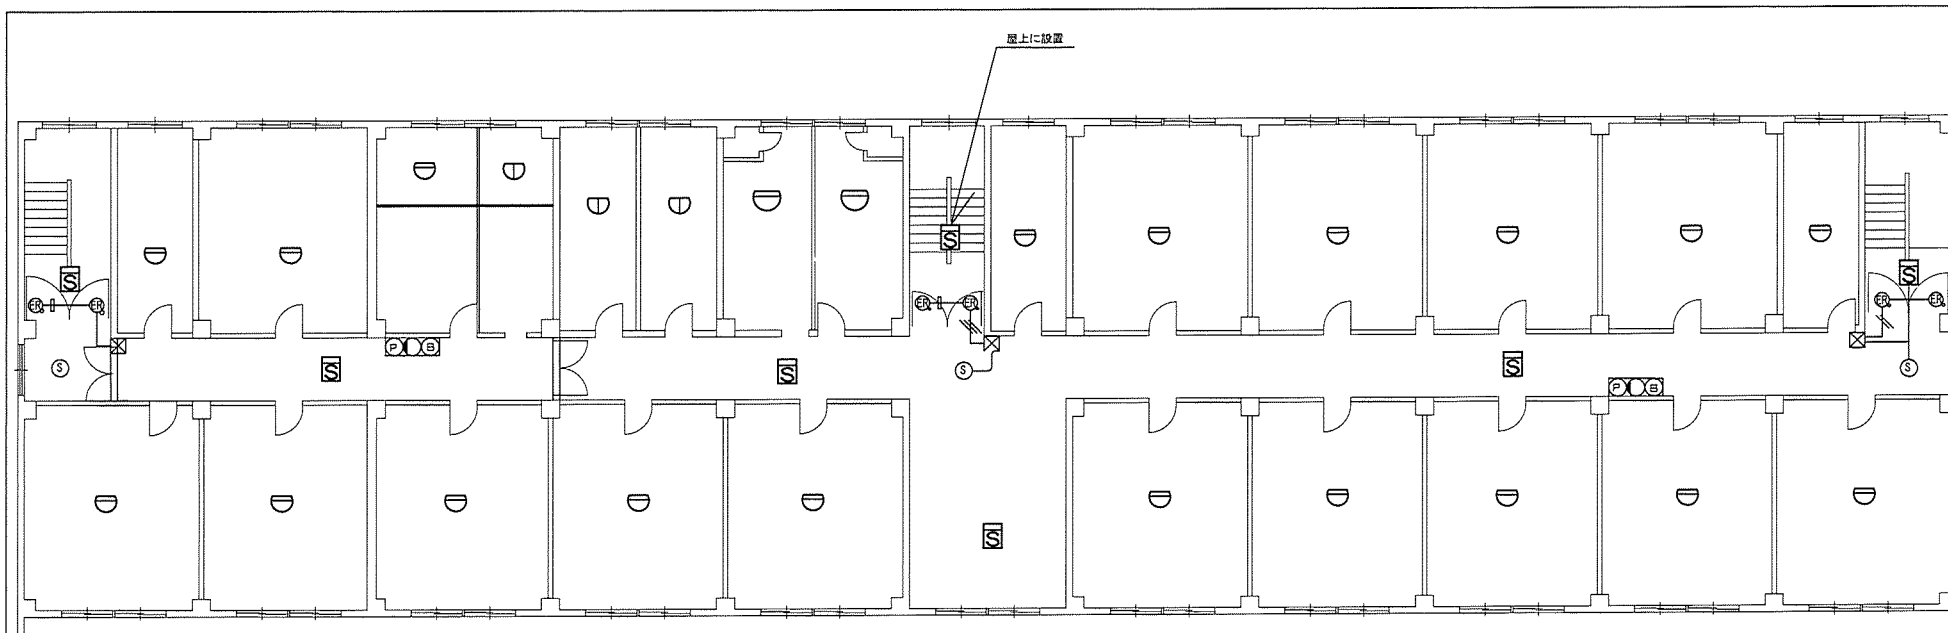



建物E 4 階（自動火災報知設備、排煙設備、屋内消火栓設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
PXE	発信機P型 1 級 (消火栓付)	表示灯	2 個
		音響装置	
S	光電式煙感知器（2 種）	露出型	7 個
③	光電式煙感知器（3 種）	露出型	3 個
⌒	定温式スポット型	露出型	3 個
⌒	差動式スポット型		2 1 個
E	防火戸用閉鎖装置露出型（1 種）	両開き	6 枚

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	37/82
縮 尺	Non Scale	

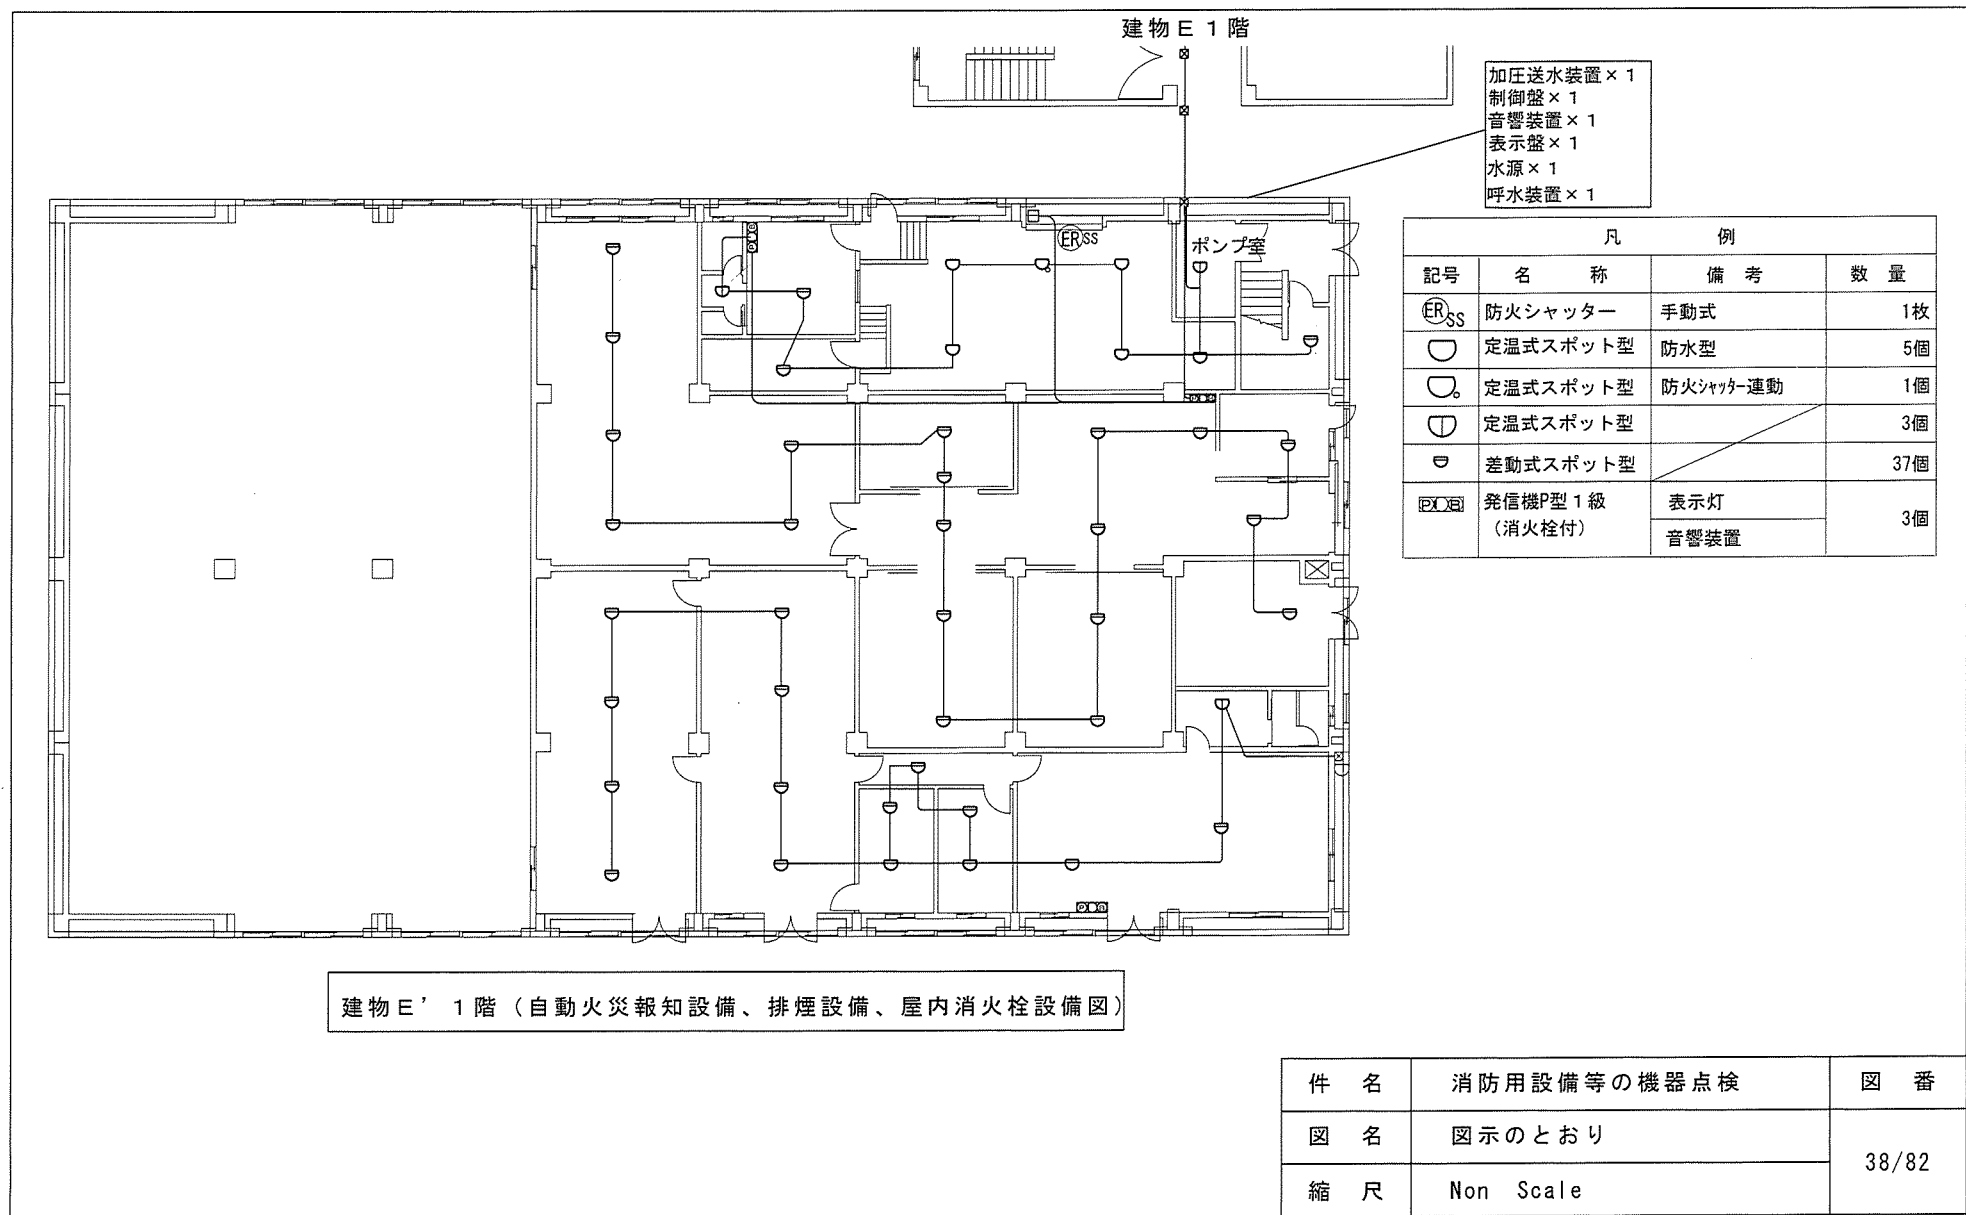

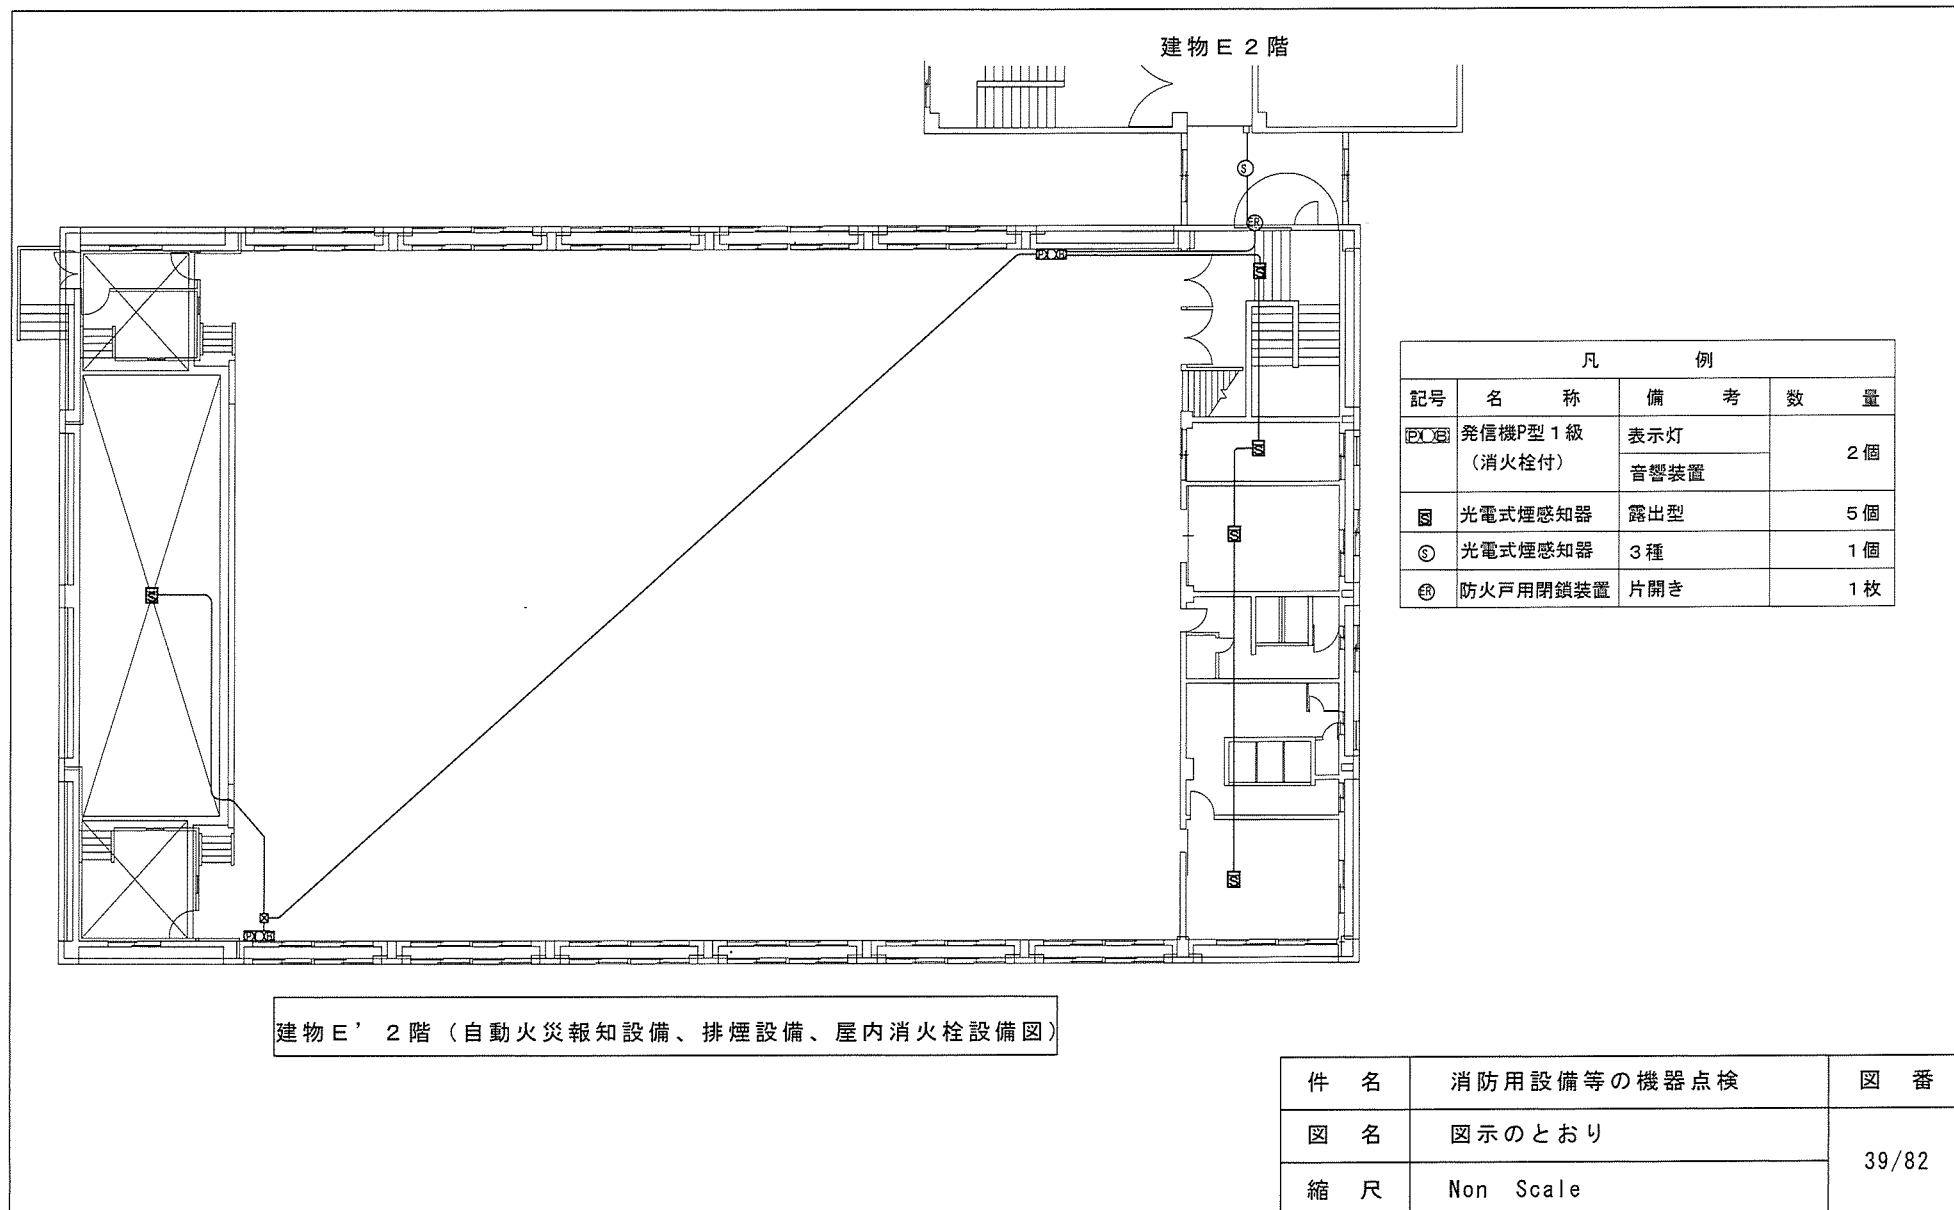

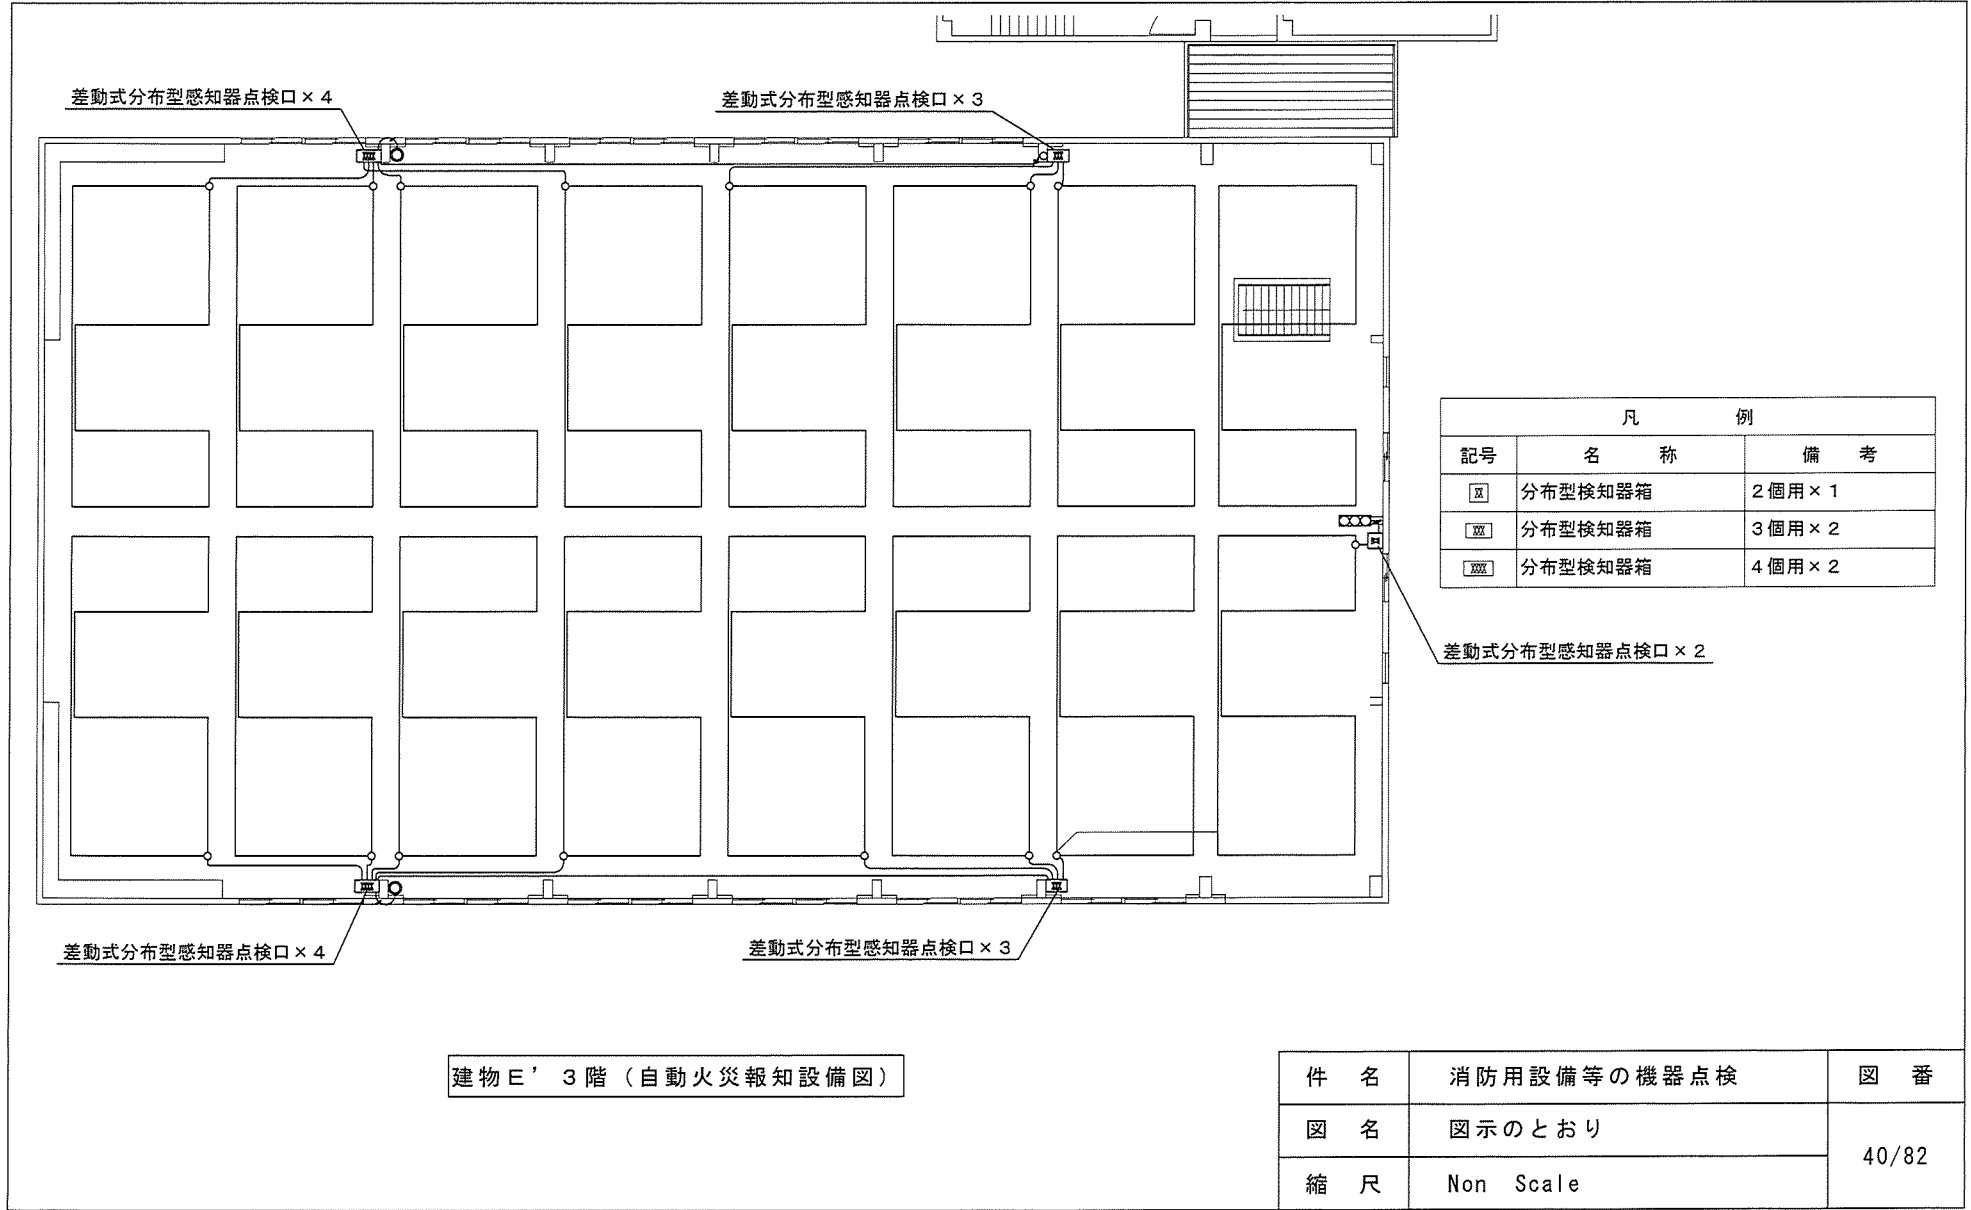


対象物内訳書 6

建物 F

設備メーカー名	ニッタン		
自動火災報知設備 図面番号 4 2			
名 称		数量	単位
受信機 P 型 2 級 5 回線		1	面
差動式スポット型感知器		4 3	個
定温式スポット感知器（防爆 1 含む）		5	個
煙感知器		3	個
発信機		2	個
音響装置		2	個
表示灯		2	灯
常用電源		1	組
予備電源（受信機のみ）		1	組
非常用電源（蓄電池設備）		1	組

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	41/82
縮 尺	Non Scale	

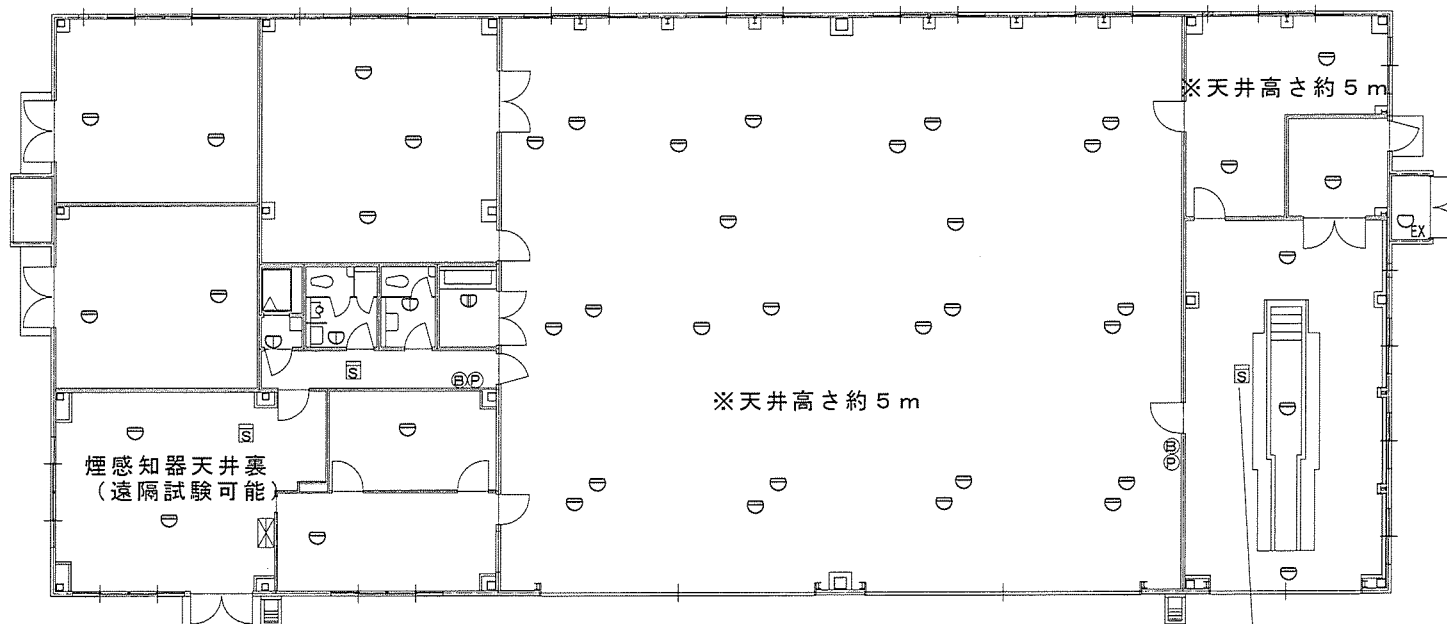

建物 F (自動火災報知設備図)

凡 例						
記号	名 称	備 考	数 量	名 称	備 考	数 量
㊦	P 型 2 級受信機	5 回線	1面	常用電源		1組
㊧	発信機、表示灯	音響装置	2個	予備電源	受信機のみ	1組
㊨	非常ベル(中継器)	遠隔試験可	2個	非常用電源		1組
㊩	差動式ｽﾎﾟｯﾄ型	2 種	43個			
㊪	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型	特種×2 1種×1	3個			
㊫	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型	耐酸 1 種	1個			
㊬ _{EX}	定温式ｽﾎﾟｯﾄ型	防爆 1 種	1個			
㊭	光電式ｽﾎﾟｯﾄ型	2 種	3個			

件 名	消防用設備等の機器点検	図 番
図 名	図示のとおり	42/82
縮 尺	Non Scale	

対象物内訳書 1

建物 A

設備メーカー名	コアアツ		
ハロゲン化物消火設備 図面番号 4 5 ～ 4 8			
名 称		数量	単位
消火剤貯蔵容器（ハロン1301）		1 1	基
容器弁開放装置 電磁式		9	個
容器弁開放装置 ガス式		1 1	個
起動用ガス容器		9	個
選択弁		9	個
音響装置		1 4	組
制御盤 9回線		1	面
音声盤		1	面
表示盤		1	面
電源装置		1	組
圧カスイッチ		9	個
不還弁		9	個
開口部自動閉鎖装置 （ピストンレリーザー・モーターダンパ）		2 2	個
放出表示灯箱		1 8	個
起動用操作箱（ダンパー復旧弁箱）		1 8	個
噴射ヘッド		3 5	個
作動試験		1	式
放出試験（窒素ガス）		1	式
放出試験（窒素ガス）10L		1	本

建物 A


設備メーカー名	エバラ製作所		
排煙設備 図面番号 4 9 ～ 5 1			
名	称	数量	単位
ダンパー（FD式）		3	個
排煙口		4	個
自然排煙口		4	組
防火シャッター（手動式）		3	枚
防火戸（片開き）		2	枚
排煙装置（モーター駆動）		1	台
排煙装置（起動盤）		1	面
各種動作確認等		1	式

設備メーカー名	エバラ製作所		
屋内消火栓設備 4 9 ～ 5 0			
名	称	数量	単位
加圧送水装置		1	組
制御盤		1	面
消火栓		6	組
音響装置		1	組
表示盤		1	面
水源		1	組
呼水装置		1	組
放水試験		1	式


建物 A

設備メーカー名	ノーミ防災		
自動火災報知設備 図面番号 4 7 ～ 5 0			
名 称		数量	単位
受信機GR型 255アドレス		1	面
副受信機 25回線		1	面
煙感知器（自動試験機能付）		108	個
熱感知器（自動試験機能付）		30	個
二信号式煙感知器		33	個
発信機（P型1級）		7	個
表示灯		7	灯
音響装置		9	個
中継器		1	個
予備電源（受信機のみ）		1	組
常用電源		1	組
非常用電源（蓄電池設備）		1	組
配線 総合点検 （絶縁抵抗測定及び配線点検）		1	式

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 43/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

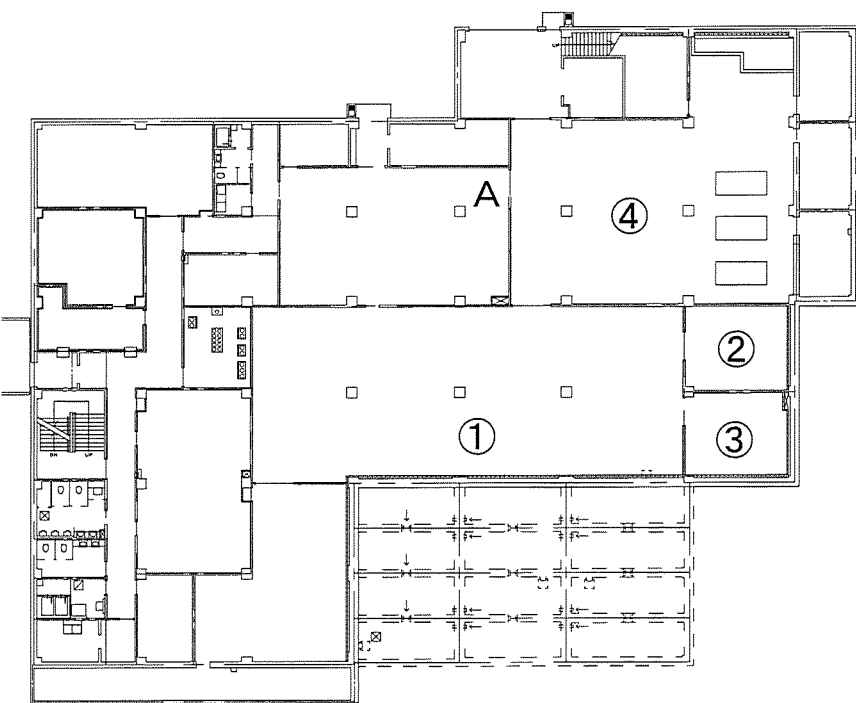

建物 A 1 階平面図

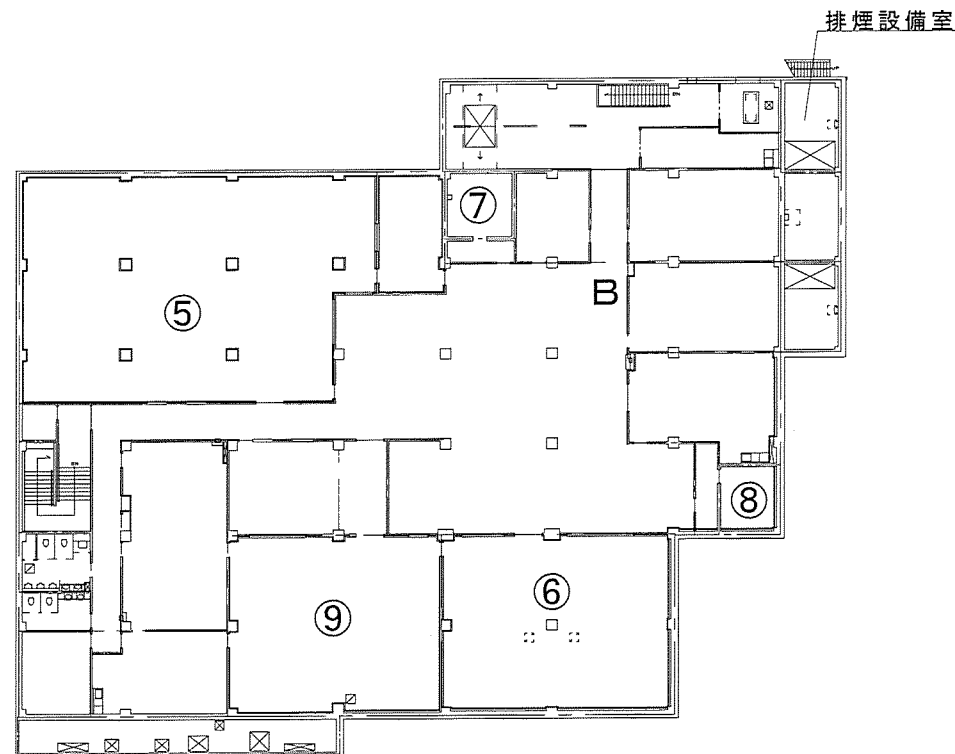


建物 A 2 階平面図

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
①	警戒区域番号	点検区域	9箇所
A B	排煙設備点検場所	点検箇所	4箇所

建物 A 平面図


件 名	消防設備等の総合点検	図番
図 名	図示のとおり	44/82
縮 尺	Non Scale	

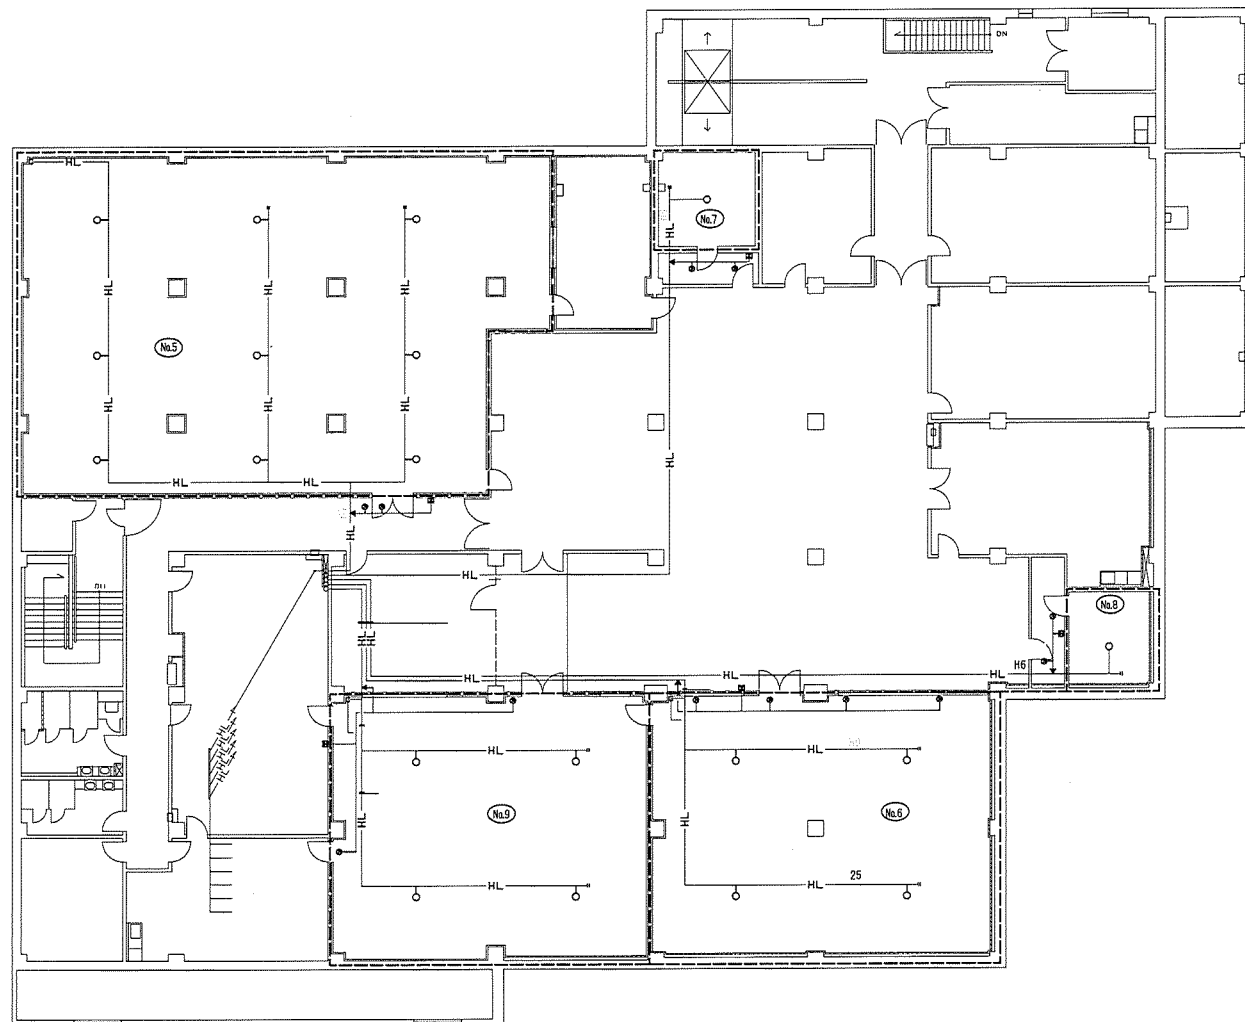

建物 A 2 階（ハロゲン化物消火設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
Ⓔ	警戒区域番号	点検区域	5箇所
—○	噴射ヘッド		19個
☒	ダンパー復旧弁箱		5個
•	開口部自動閉鎖装置	ピストンレリーザー・モーターダンパ	12個
→	不還弁	ストレーナー付	5個


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番
図 名	図示のとおり	46/82
縮 尺	Non Scale	

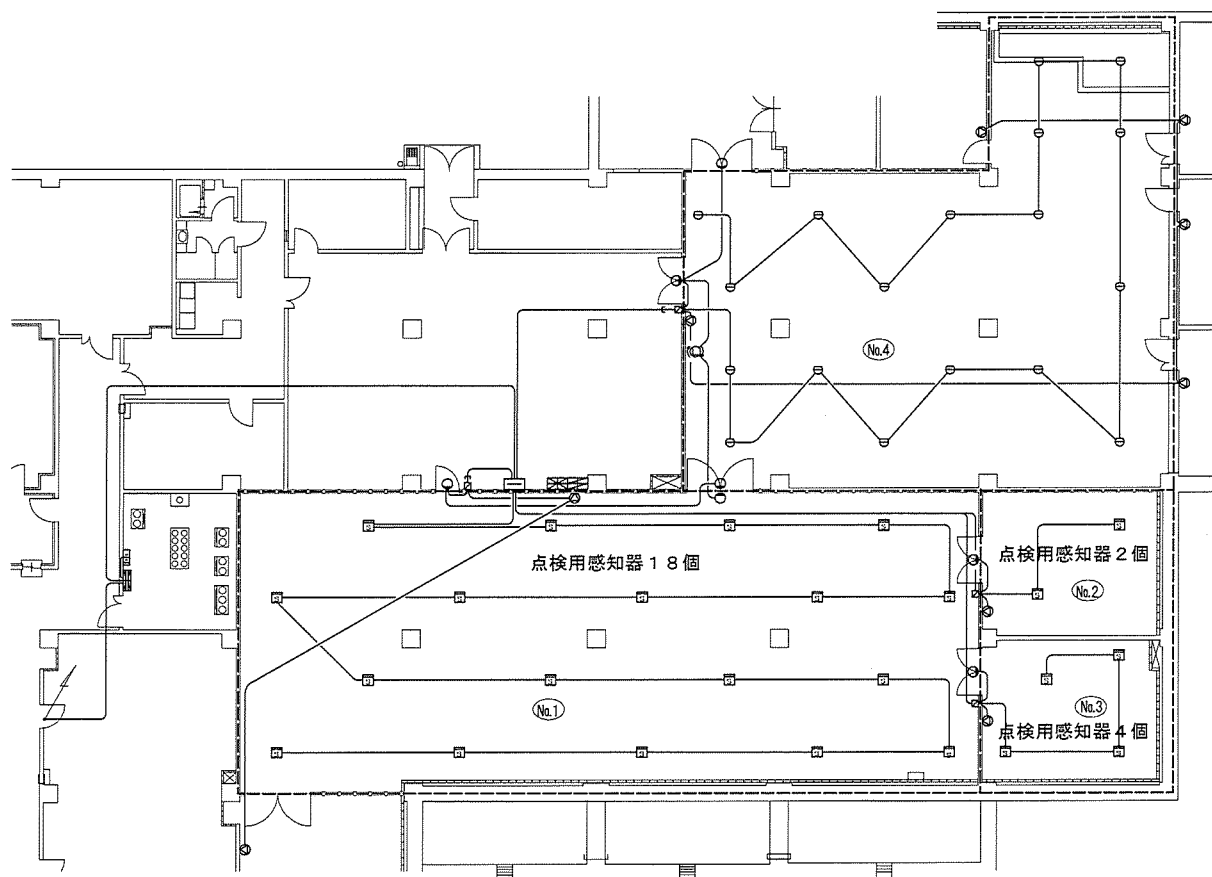

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
(No.)	警戒区域番号	点検区域	4箇所
□	起動用操作箱		4個
○	音響装置		9個
●	放出表示灯箱		7個
S	煙感知器	二信号式	24個

建物 A 1 階 ハロゲン化物消火設備
(自動火災報知設備)


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 47/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

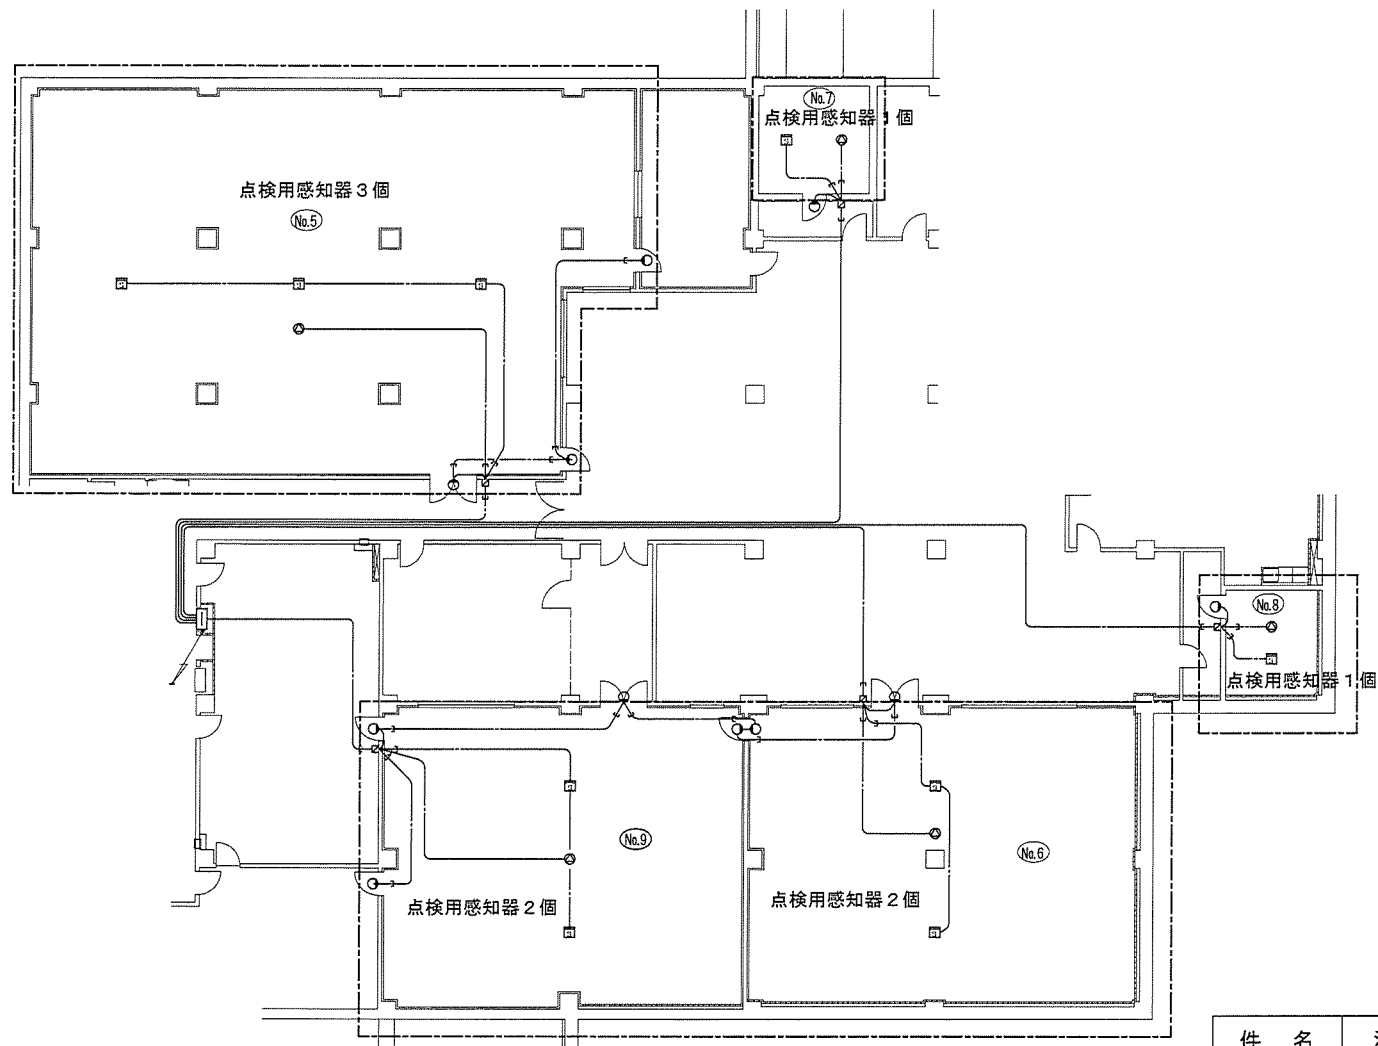

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
No.	警戒区域番号	点検区域	5箇所
○	放出表示灯箱		11個
□	起動用操作箱		5個
⊙	音響装置		5組
S	煙感知器	二信号式	9個


建物 A 2 階（ハロゲン化物消火設備図）
（自動火災報知設備図）



件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 48/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	



建物 A1階（自動火災報知設備、防火排煙設備、屋内消火栓図）

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 49/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

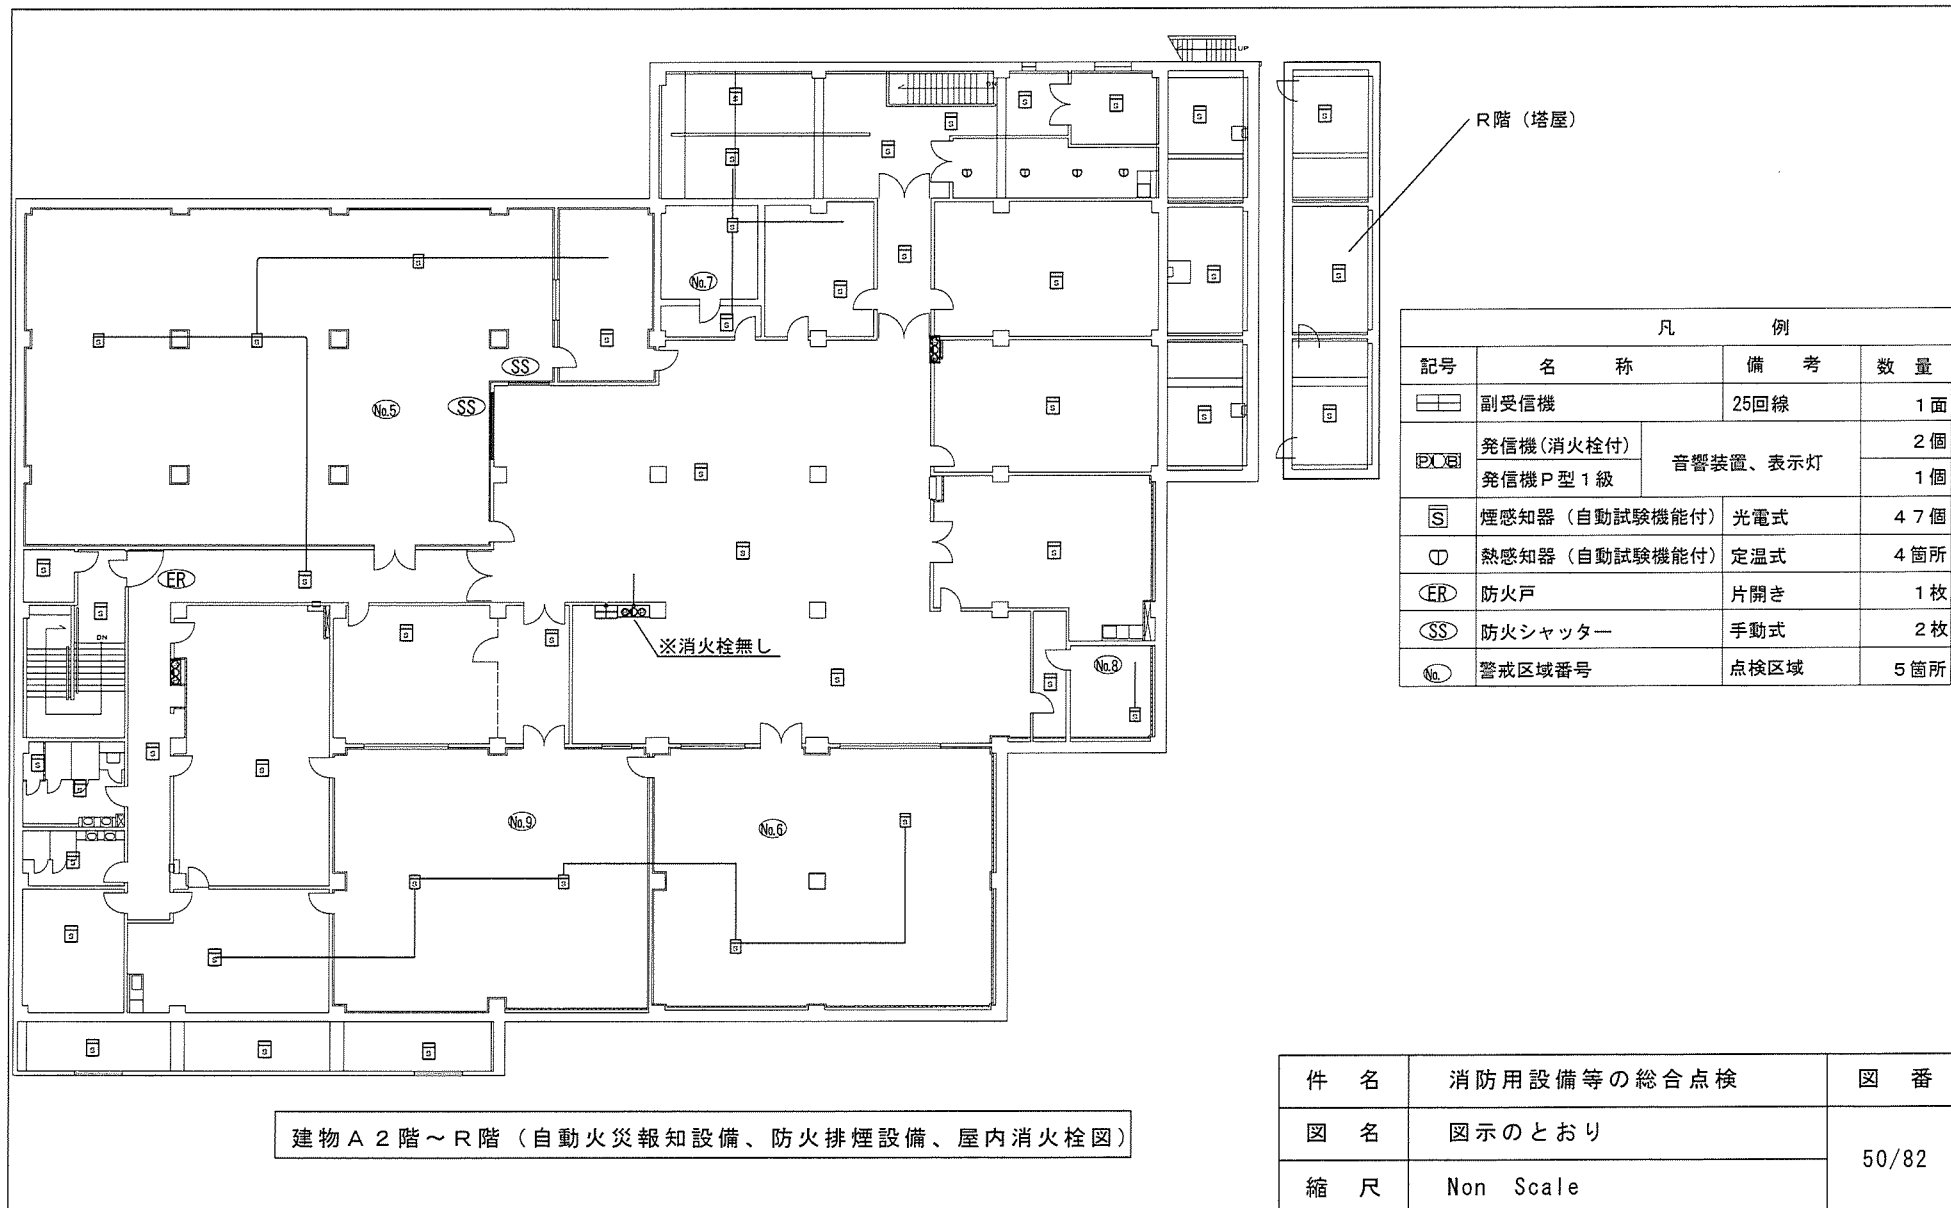

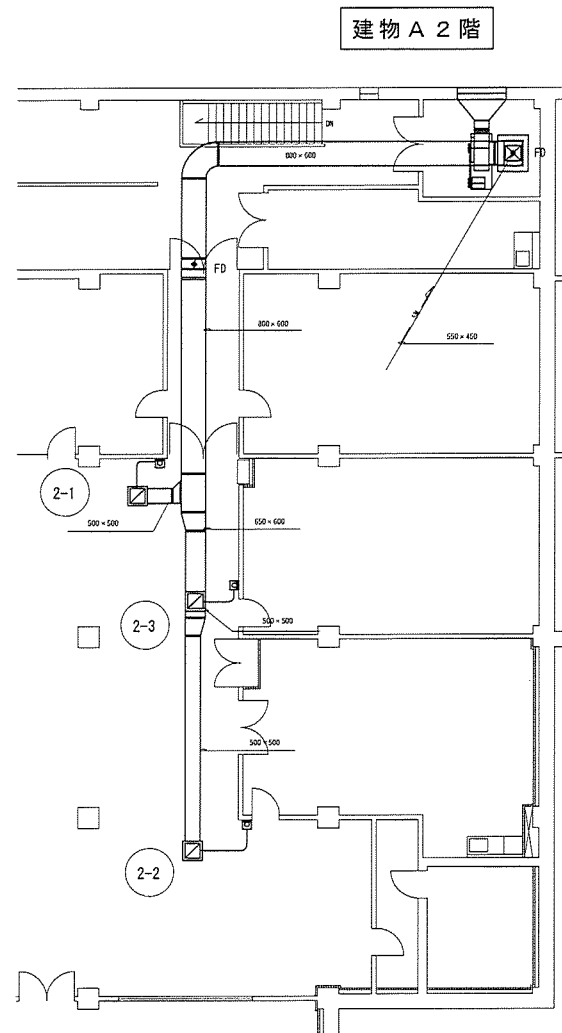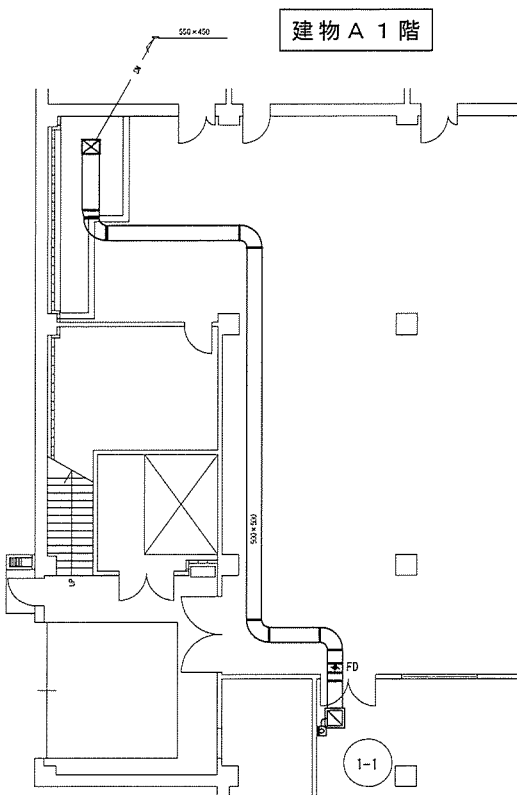

排 煙 口			
記号	部屋名	形 状	サイズ
①-1	事務室 3	パネル型	500×500
②-1	事務室 3	パネル型	500×500
②-2	事務室 3	パネル型	500×500
②-3	事務室 3	パネル型	500×500

 排煙口手動開放装置

建物 A 1、2 階（排煙設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
	ダンパー (FD式)		3個
	自然排煙口	パネル型 サイズ 500×500	4組
	排煙口		4個
	排煙装置 (モーター駆動)		1台
	排煙装置 (起動盤)		1面
	各種動作確認等		1式

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番
図 名	図示のとおり	51/82
縮 尺	Non Scale	

対象物内訳書 2


建物 B

設備メーカー名	コアアツ	
二酸化炭素消火設備 図面番号 5 4 ～ 5 7		
名 称	数量	単位
消火剤貯蔵容器（二酸化炭素）	1 0	基
容器弁開放装置 電磁式	4	個
容器弁開放装置 ガス式	1 0	個
起動用ガス容器	4	本
起動用操作箱	6	個
音響装置	1 8	組
制御盤 4 回線	1	面
音声盤	1	面
表示盤	1	面
電源装置	1	組
圧カスイッチ	4	個
不還弁	2	個
開口部自動閉鎖装置 （ピストンレリーザー・モーターダンパ）	1 1	個
放出表示灯箱（隣接区画用含む）	2 0	個
選択弁	4	個
噴射ヘッド	9	個
作動試験	1	式
容器搬入（窒素ガス）	1	式
放出試験（窒素ガス）	1	式
放出試験（窒素ガス）10L	1	本


建物 B

設備メーカー名	ノ一ミ防災	
自動火災報知設備 図面番号 5 4 ～ 5 6、5 8 ～ 6 2		
名 称	数量	単位
受信機P型1級 30回線	1	面
差動式スポット型感知器	5	個
煙感知器	4 8	個
二信号式煙感知器	6	個
発信機	4	個
音響装置	5	個
表示灯	4	灯
常用電源	1	組
予備電源（受信機のみ）	1	組
非常用電源（蓄電池設備）	1	組
配線 総合点検 （絶縁抵抗測定及び配線点検）	1	式


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 52/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

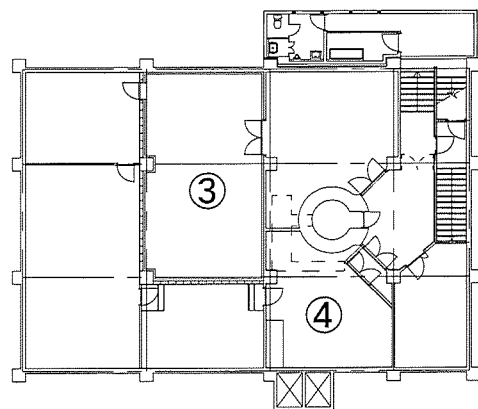

2 階平面図

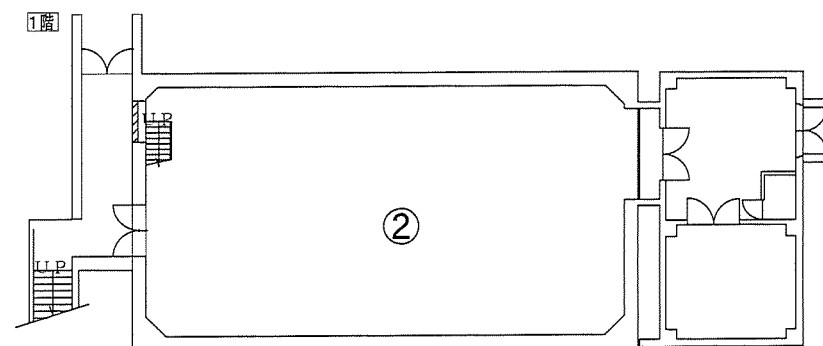

地下 1 階平面図

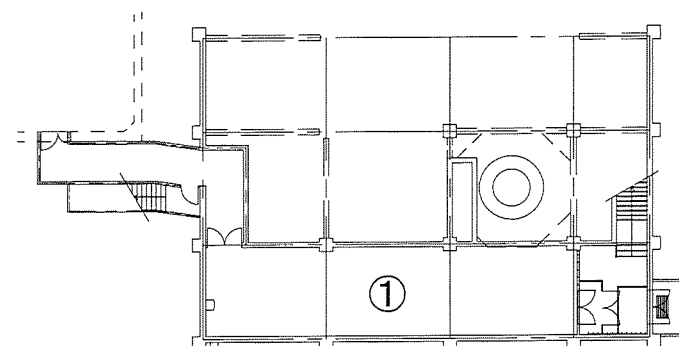


1 階平面図

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
①	警戒区域番号	点検区域	4箇所

建物B平面図


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番
図 面	図示のとおり	53/82
縮 尺	Non Scale	

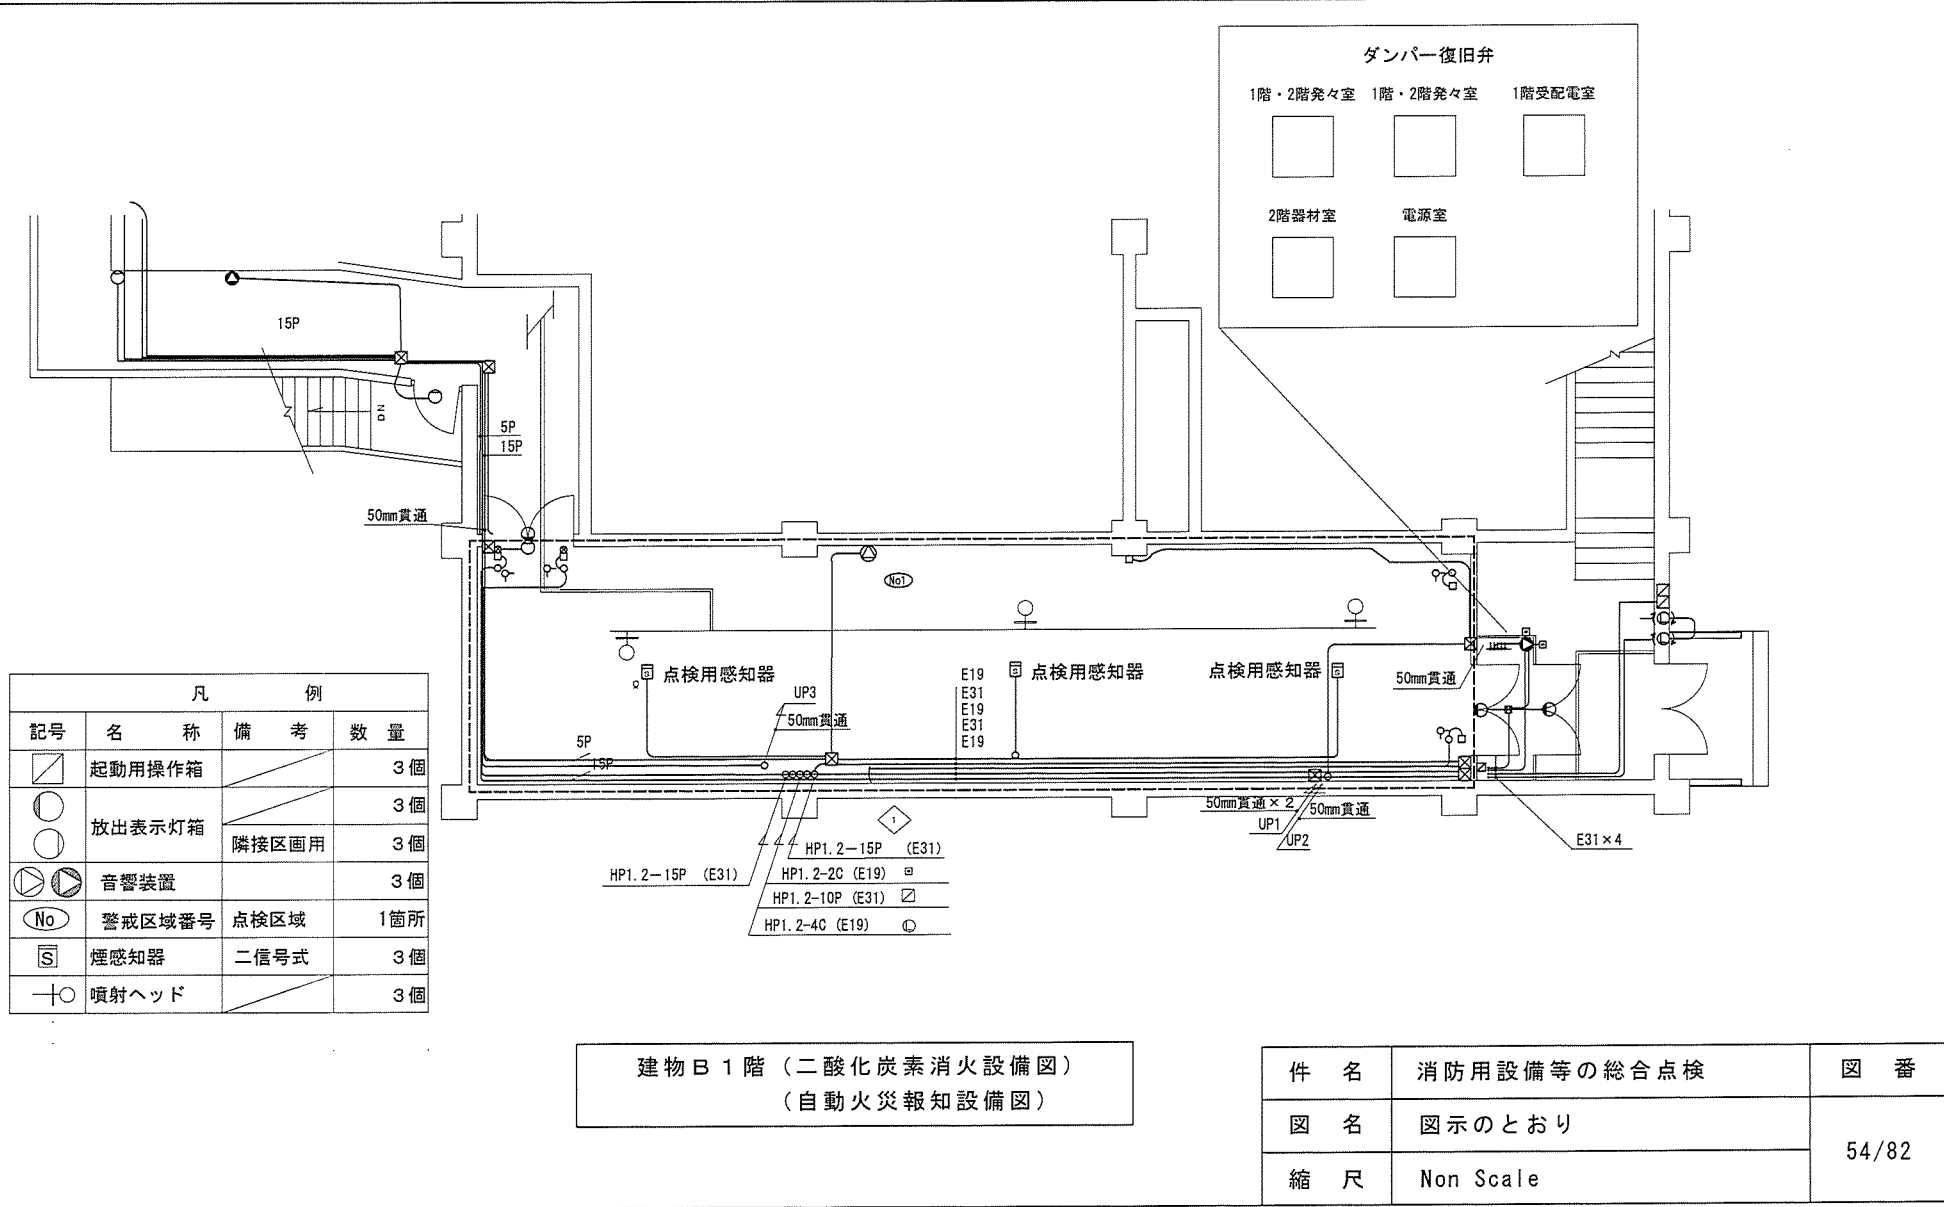

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
	起動用操作箱		3 個
	放出表示灯箱		3 個
	音響装置	隣接区画用	3 個
	警戒区域番号	点検区域	1箇所
	煙感知器	二信号式	3 個
	噴射ヘッド		3 個


建物B 1 階（二酸化炭素消火設備図）
（自動火災報知設備図）

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 54/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

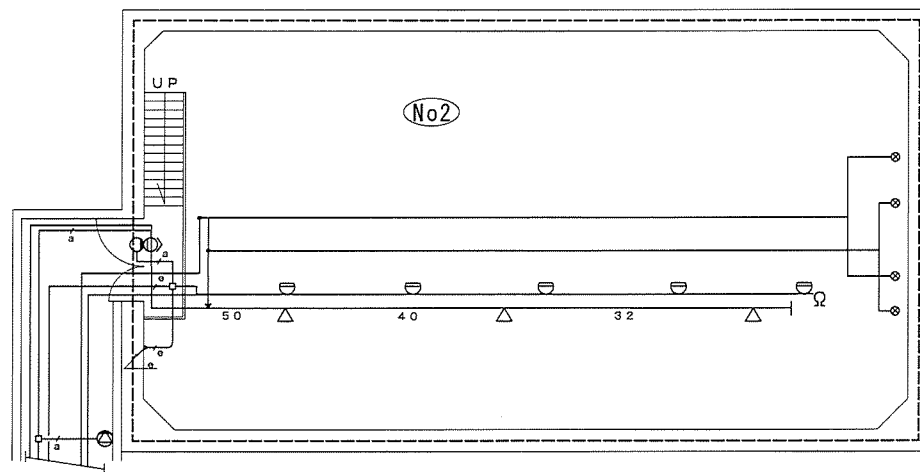

1 階(上部)


凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
● ○	放出表示灯箱		7 個
⊙	音響装置		5 個
—△	噴射ヘッド		3 個
⊗	開口部自動閉鎖装置	ピストンリレー・ モーターダンパ	4 個
□	起動用操作箱		1 個
○No	警戒区域番号	点検区域	1 箇所

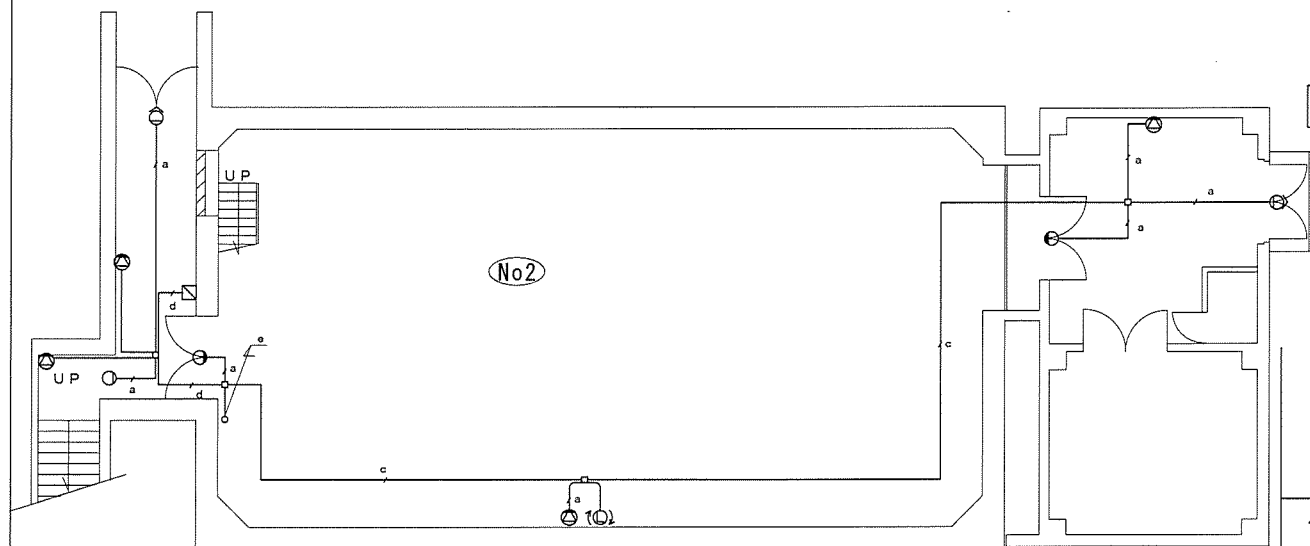

1 階(下部)

建物B地下1階（二酸化炭素消火設備図）
（自動火災報知設備図）


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番
図 名	図示のとおり	55/82
縮 尺	Non Scale	

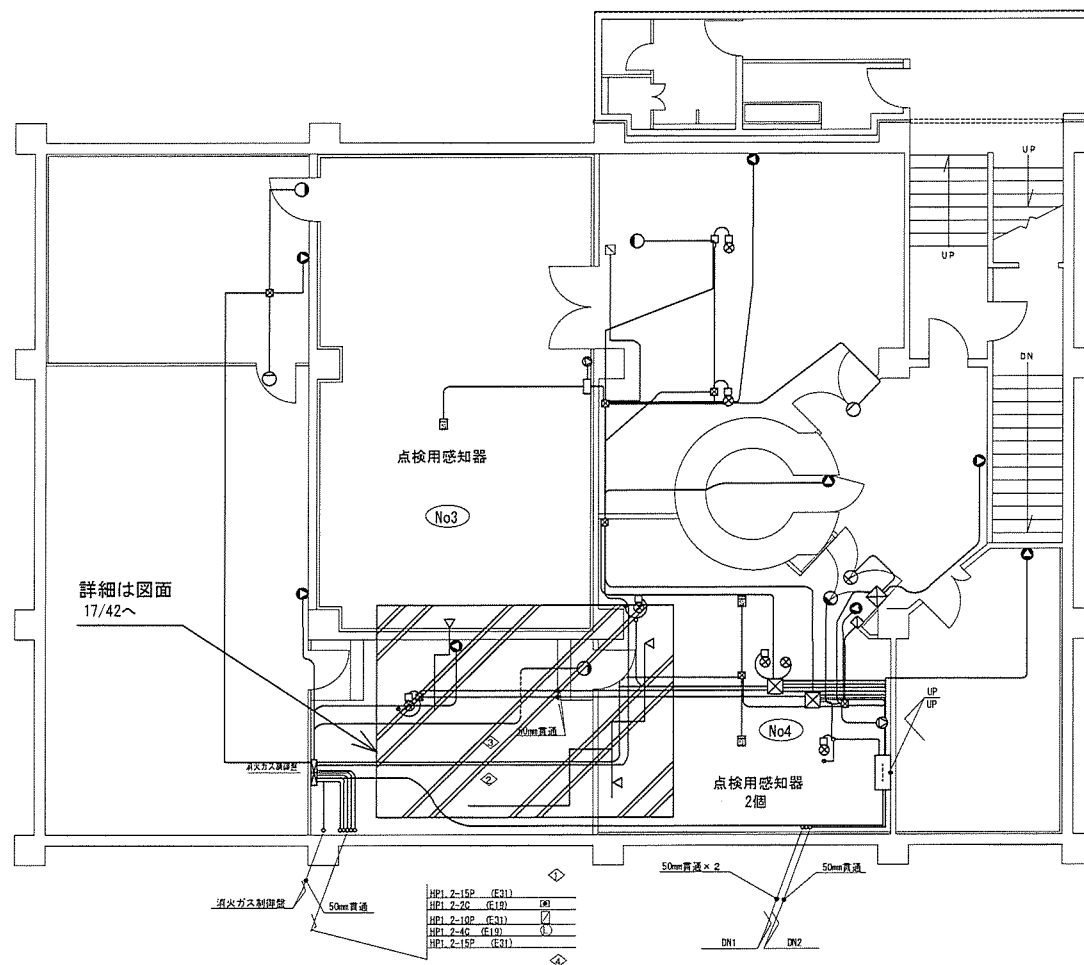


建物B 2階（二酸化炭素消火設備図）
（自動火災報知設備図）

凡 例				
記号	名 称		備 考	数 量
	制御盤	制御盤	4回線	1面
		音声盤		
		表示盤		
		電源装置		
	音響装置			2個
	音響装置			8個
	放出表示灯箱			3個
	放出表示灯箱			4個
	煙感知器		二信号式	3個
	起動用操作箱			2個
	開口部自動閉鎖装置		ピストンリレー・モーターダンパ	7個
	配線 総合点検 (絶縁抵抗測定及び配線点検)			1式
	警戒区域番号		点検区域	2箇所

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 56/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

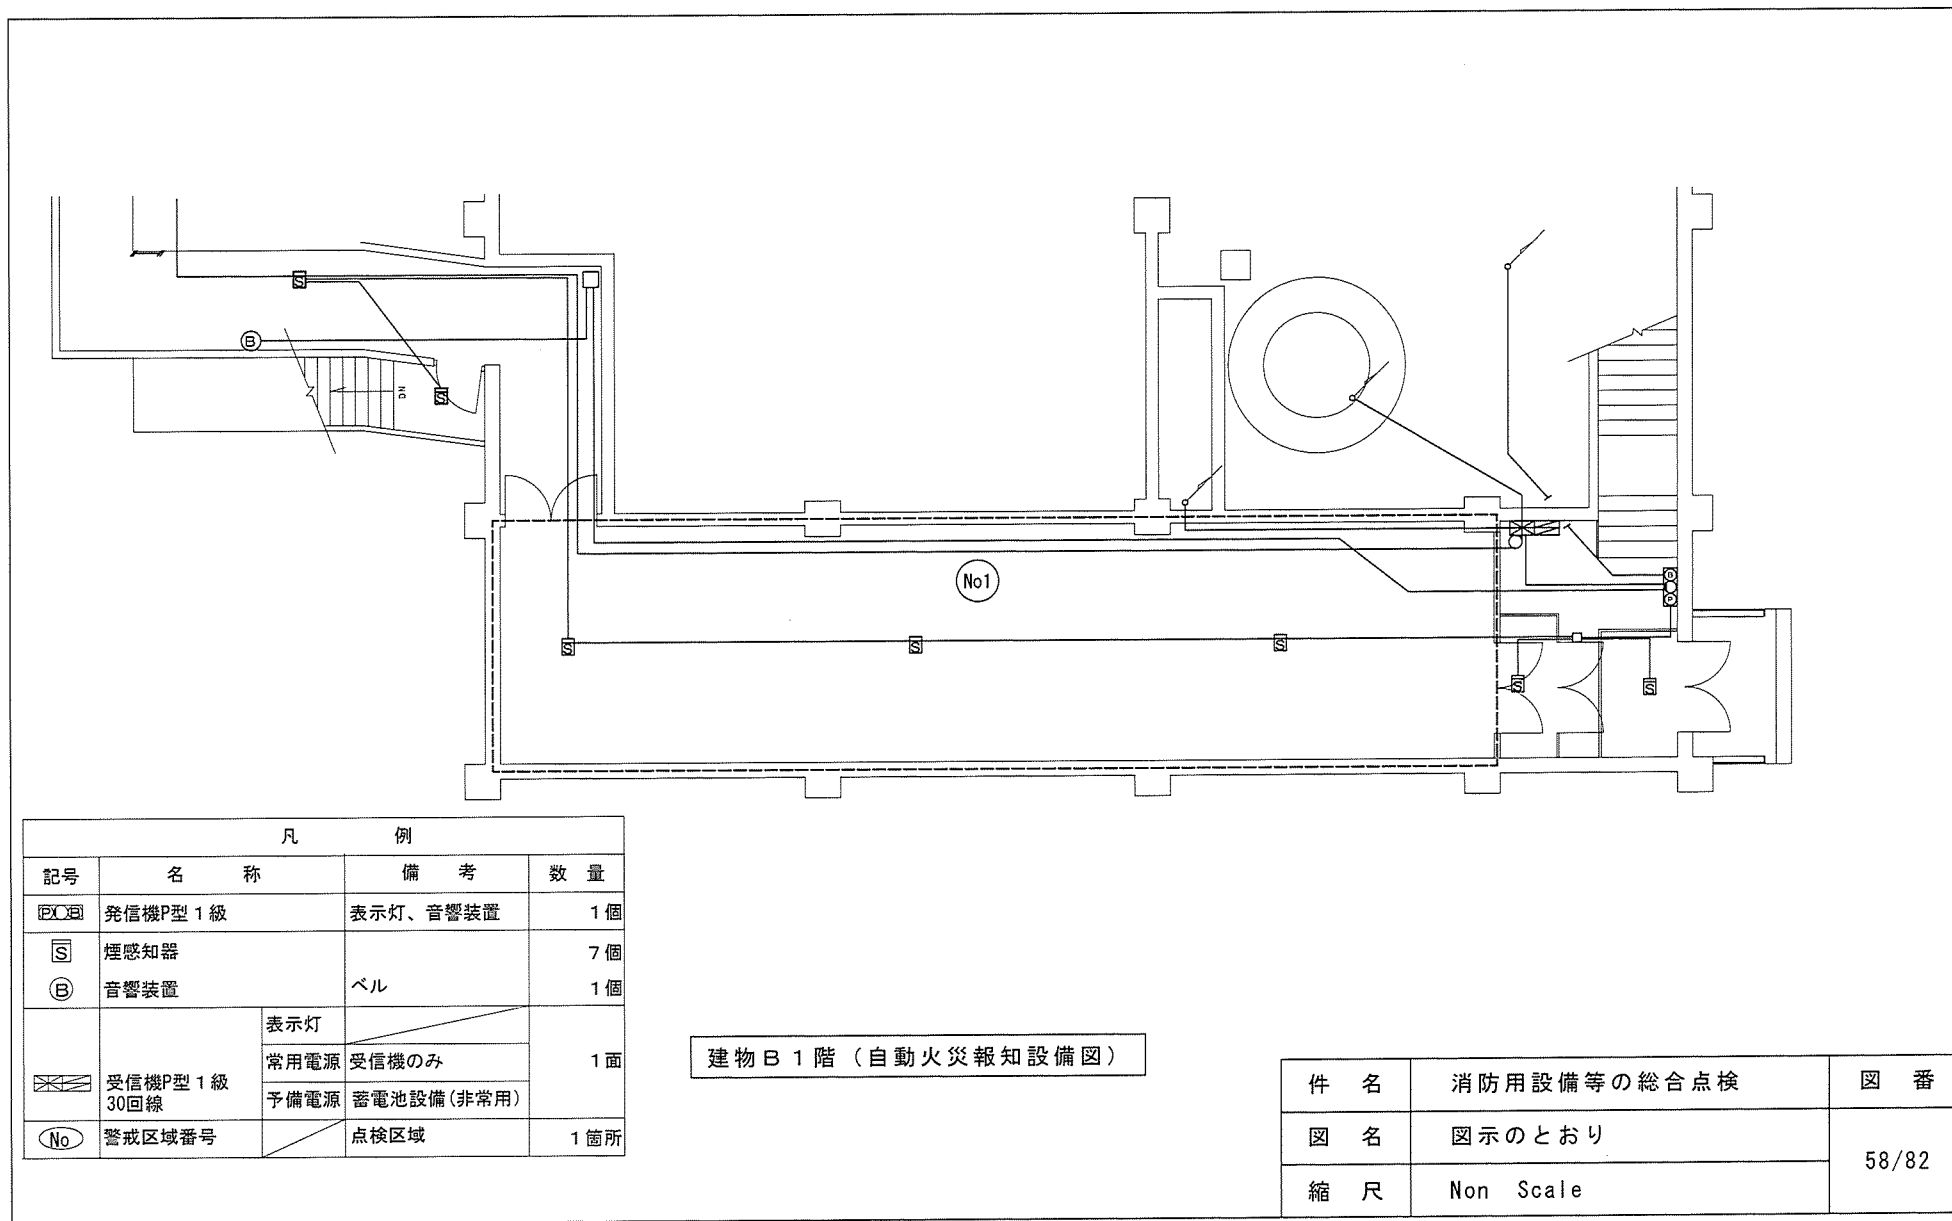

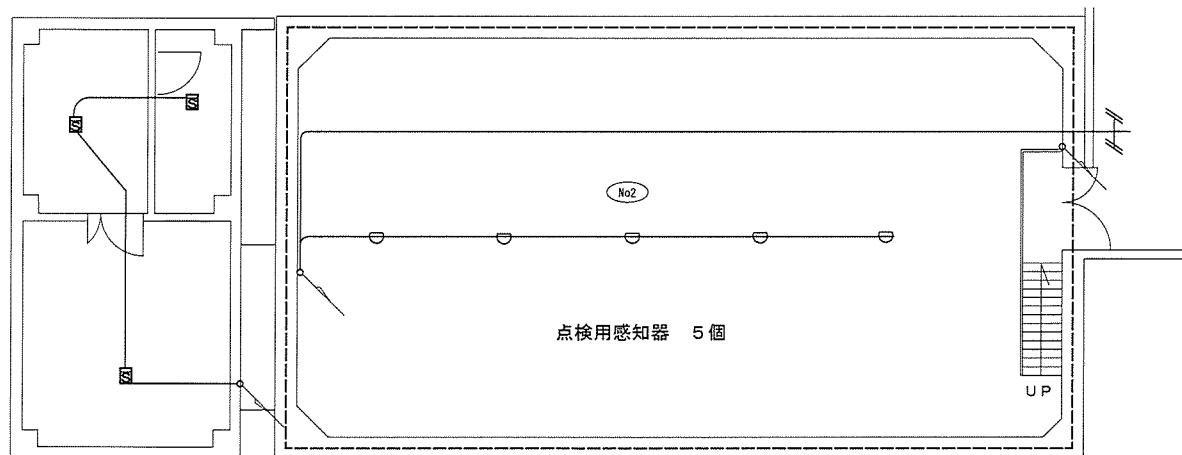

1 階(上部)




1 階(下部)

建物B 1階-1 (自動火災報知設備図)

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
☒	発信機P型1級	表示灯	1 個
		音響装置	
☐	熱感知器	差動式スポット型	5 個
○No	警戒区域番号	点検区域	1箇所
☒	光電式煙感知器		7 個


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 59/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

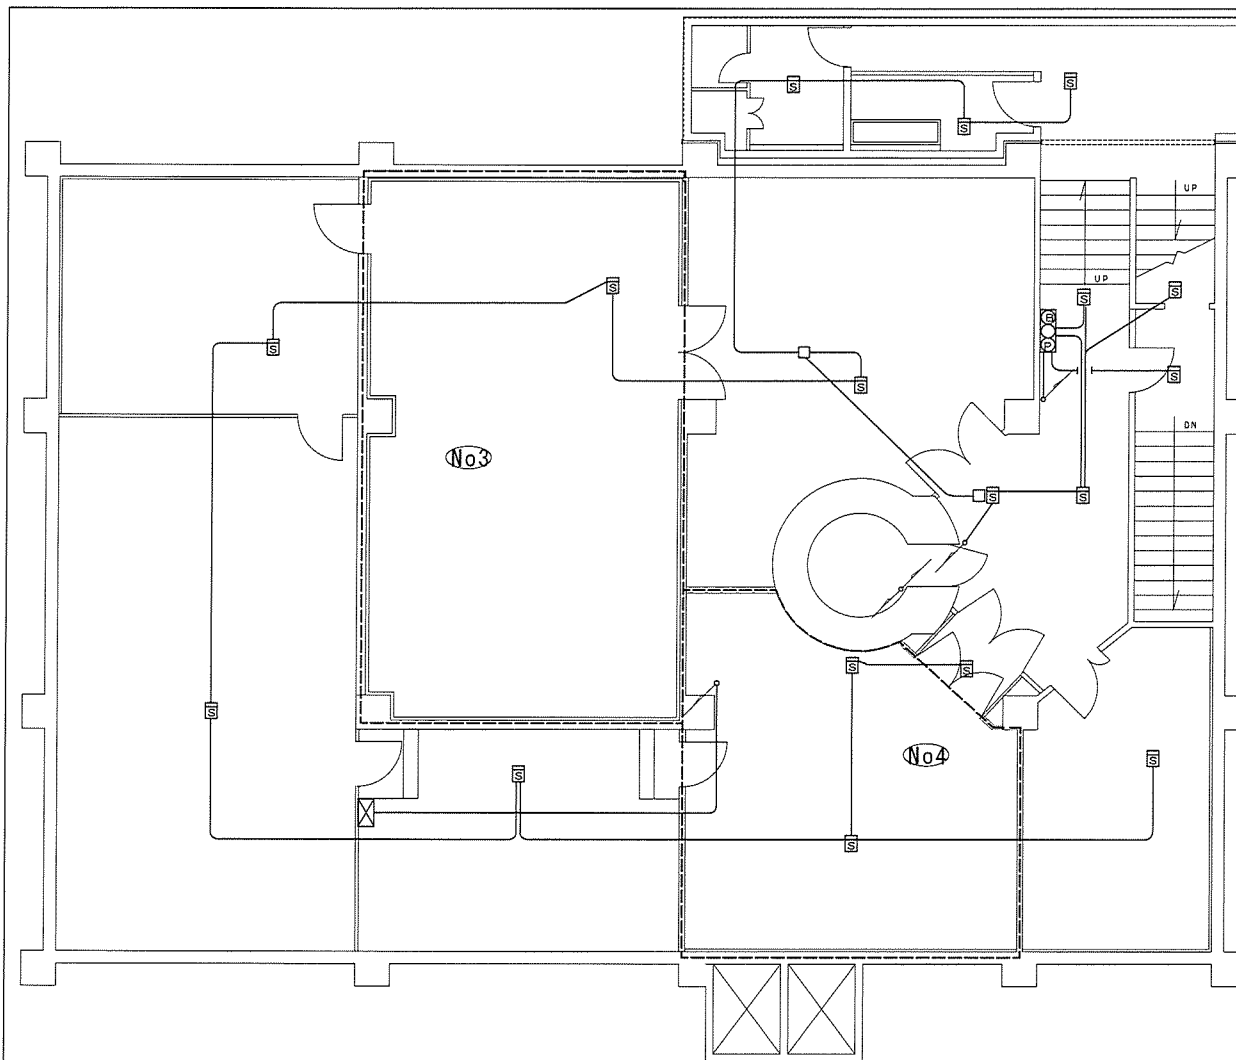

建物B 2階（自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
(No)	警戒区域番号	点検区域	2箇所
S	煙感知器		17個
XX	発信機	表示灯、音響装置	1個


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 60/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

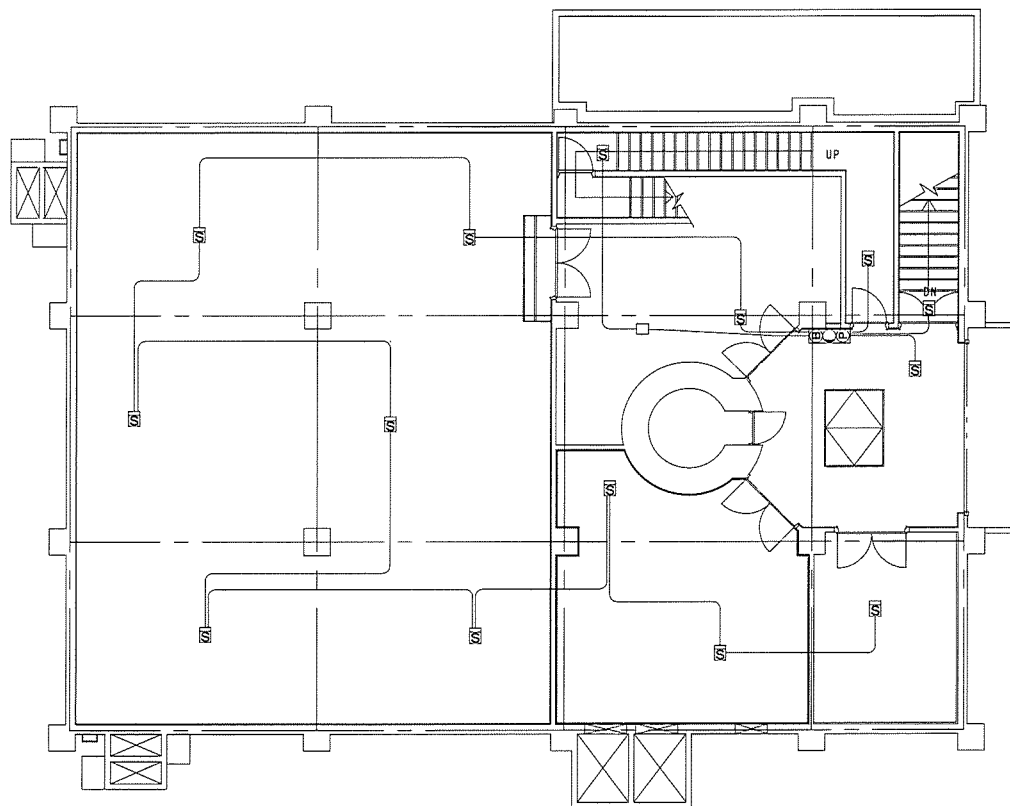

建物B 3階（自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
☼	光電式煙感知器		14個
☼☼	P型1級発信機	表示灯、音響装置	1個

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 61/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

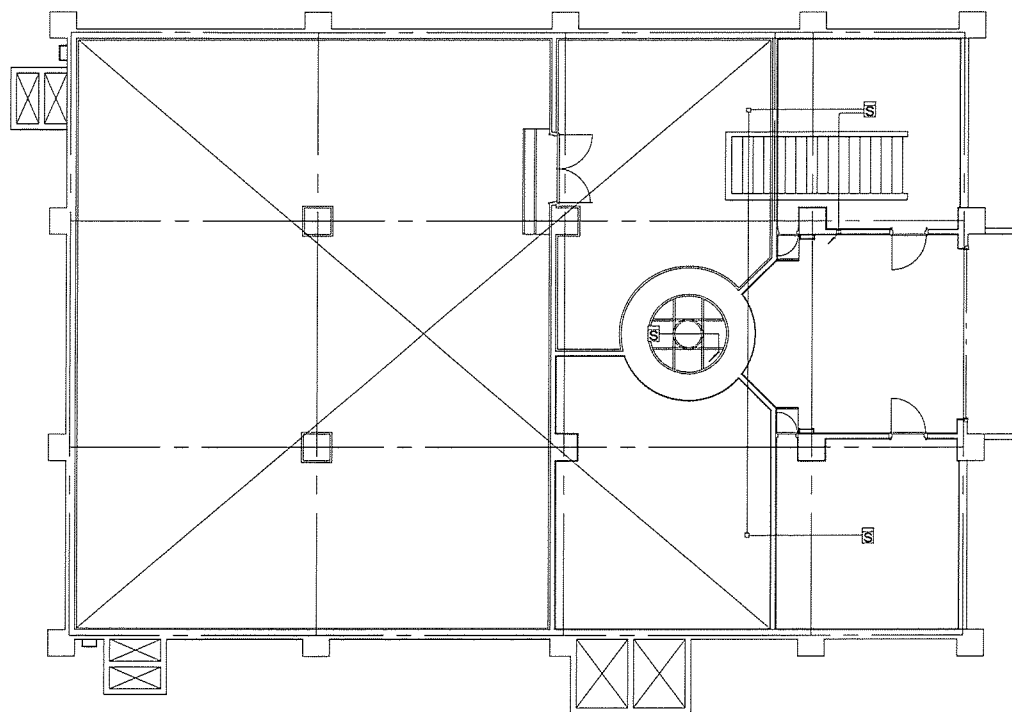

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
図	光電式煙感知器		3個

建物B 4階 (自動火災報知設備図)

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 62/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

対象物内訳書 3

建物 C


設備メーカー名	ニッタン	
窒素ガス消火設備 図面番号 6 4		
名 称	数量	単位
消火剤貯蔵容器（窒素ガス）	8	基
容器弁開放装置 電磁式	3	個
容器弁開放装置 ガス式	8	個
起動用ガス容器	3	本
起動用操作箱	3	個
音響装置	4	組
制御盤 4回線	1	面
音声盤	1	面
表示盤	1	面
電源装置	1	組
圧カスイッチ	3	個
不還弁	4	個
開口部自動閉鎖装置 （ピストンレリーザー・モーターダンパ）	8	個
放出表示灯箱	4	個
選択弁	3	個
噴射ヘッド	8	個
作動試験	1	式
容器搬入（窒素ガス）	1	式
放出試験（窒素ガス）	1	式
放出試験（窒素ガス）10L	1	本

建物 C

設備メーカー名	ニッタン		
自動火災報知設備 図面番号 6 4 ～ 6 5			
名 称		数量	単位
受信機 P 型 2 級 3 回線		1	面
煙感知器		7	個
二信号式煙感知器		6	個
常用電源		1	組
予備電源（受信機のみ）		1	組
非常用電源（蓄電池設備）		1	組
配線 総合点検 （絶縁抵抗個測定及び配線点検）		1	式

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番
図 名	図示のとおり	63/82
縮 尺	Non Scale	

消火剤貯蔵容器×8
 容器弁開放装置（電磁式）×3
 容器弁開放装置（ガス式）×8
 起動用ガス容器×3
 選択弁×3
 圧カスイッチ×3

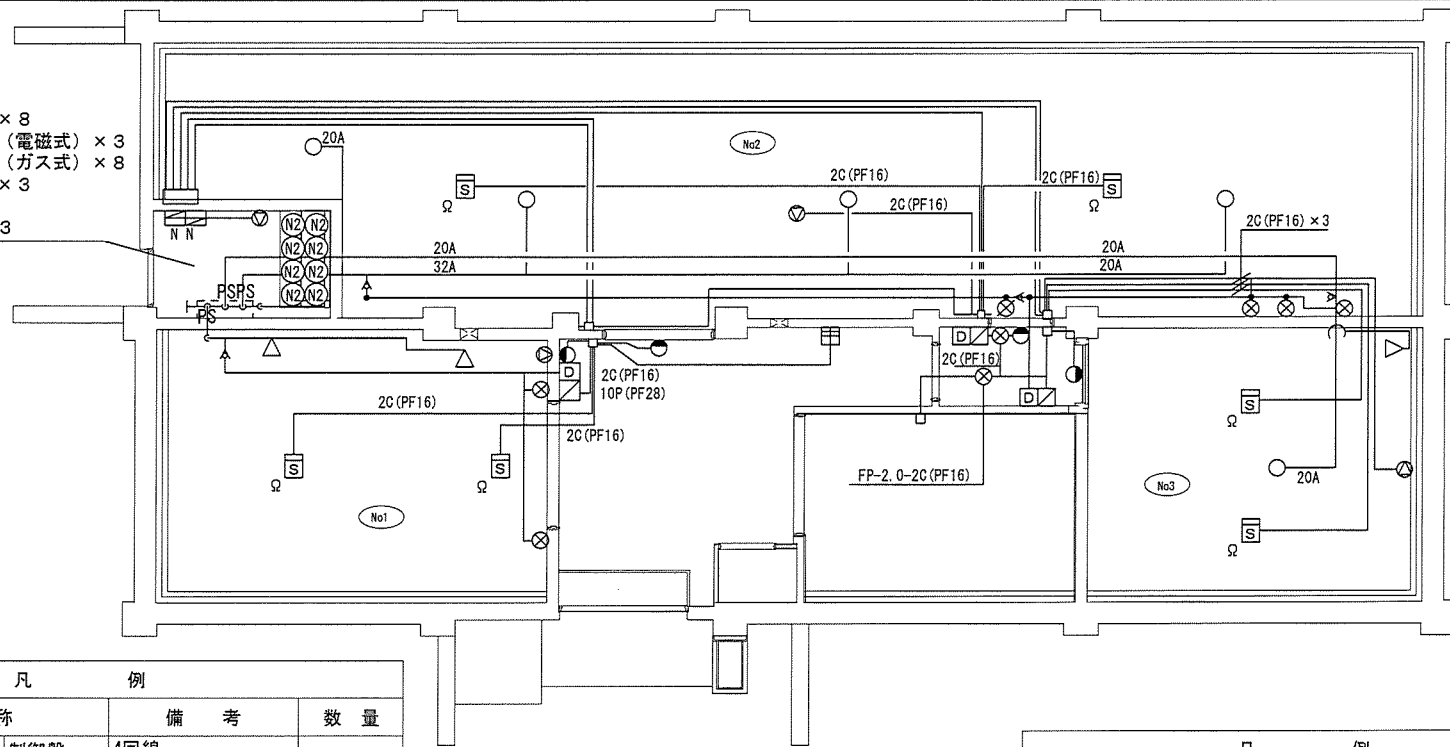


建物 C（窒素ガス消火設備図）
 （自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
	制御盤	制御盤	1 面
	音声盤	4回線	
	表示盤		
	電源装置		
	開口部自動閉鎖装置	ピストンリレー・モーターダンパ	8 個
	起動用操作箱		3 個
	放出表示灯箱		4 個
	噴射ヘッド		8 個
	不還弁		4 個
	煙感知器	二信号式	6 個
	音響装置		4 個
	配線 総合点検 （絶縁抵抗測定及び配線点検）		1 式
	警戒区域番号	点検区域	3 箇所

凡 例		
名 称	備 考	数 量
作動試験		1 式
容器搬入（窒素ガス）		1 式
放出試験（窒素ガス）		1 式
放出試験（窒素ガス）10L		1 本

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番
図 名	図示のとおり	64/82
縮 尺	Non Scale	

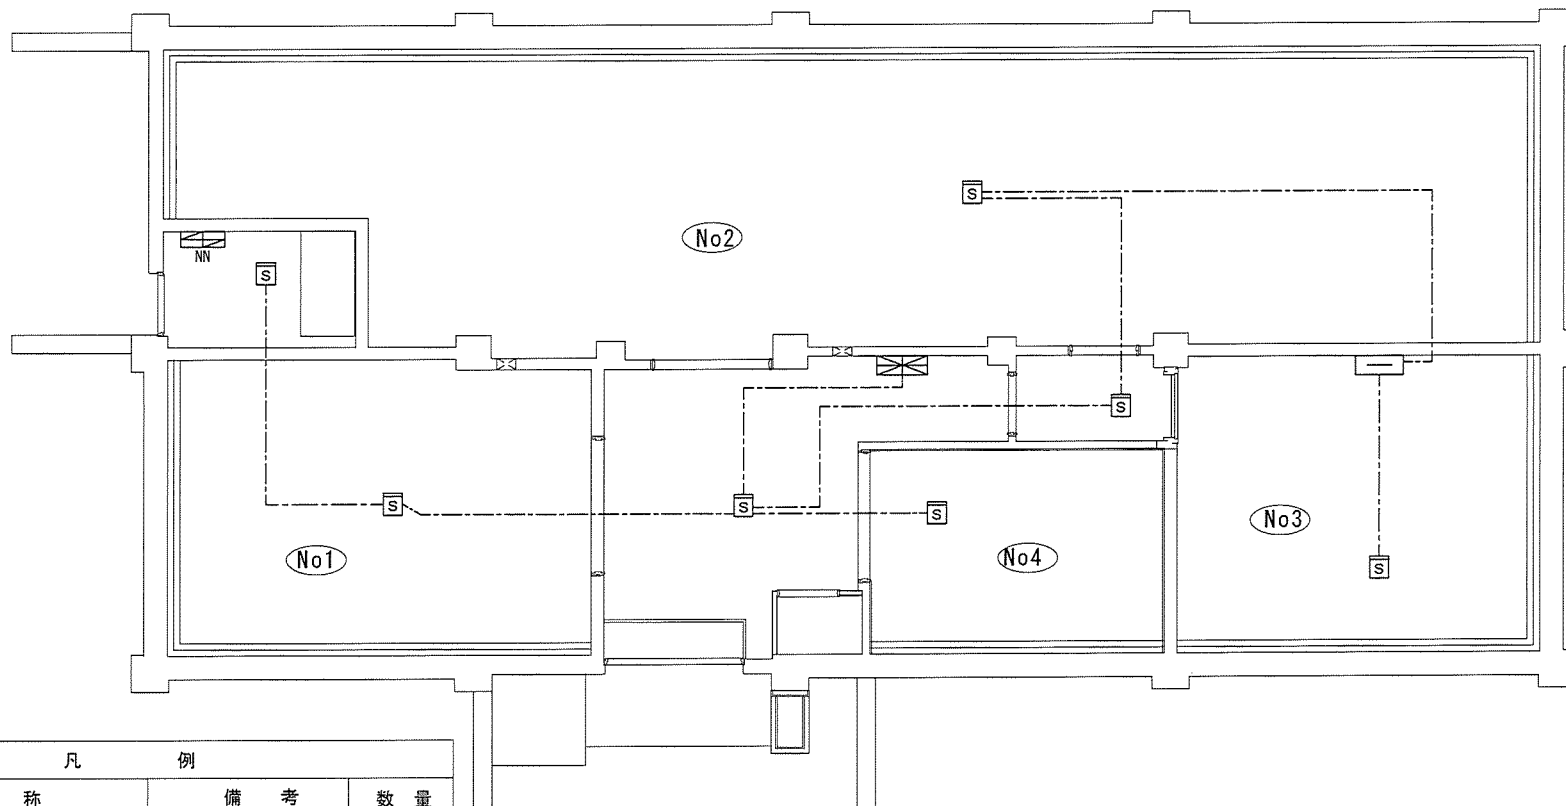

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
⊠	受信機P型2級	3回線	1 面
		常用電源	
		予備電源	
		非常用電源	
Ⓢ	煙感知器	蓄電池設備	7 個

建物 C (自動火災報知設備図)

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番
図 名	図示のとおり	65/82
縮 尺	Non Scale	

対象物内訳書 4


建物 D

設備メーカー名	コアツ	
二酸化炭素消火設備 図面番号 67～69		
名 称	数量	単位
消火剤貯蔵容器（二酸化炭素）	5	基
容器弁開放装置 電磁式	2	個
容器弁開放装置 ガス式	5	個
起動用ガス容器	2	本
起動用操作箱	4	個
音響装置	7	組
制御盤 4 回線	1	面
音声盤	1	面
表示盤	1	面
電源装置	1	組
圧カスイッチ	2	個
不環弁	2	個
開口部自動閉鎖装置 （ピストンレリザー・モーターダンパ）	4	個
放出表示灯箱	7	個
選択弁	2	個
噴射ヘッド	4	個
作動試験	1	式
容器搬入（窒素ガス）	1	式
放出試験（窒素ガス）	1	式
放出試験（窒素ガス）10L	1	本

建物 D


設備メーカー名	ノーマ防災	
自動火災報知設備 図面番号 67～72		
名 称	数量	単位
受信機 P 型 1 級 20 回線	1	面
差動式スポット型感知器	10	個
煙感知器	1	個
二信号式煙感知器	3	個
発信機	3	個
音響装置	3	個
表示灯	3	個
常用電源	1	組
予備電源（受信機のみ）	1	組
非常用電源（蓄電池設備）	1	組
配線 総合点検 （絶縁抵抗測定及び配線点検）	1	式

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 66/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

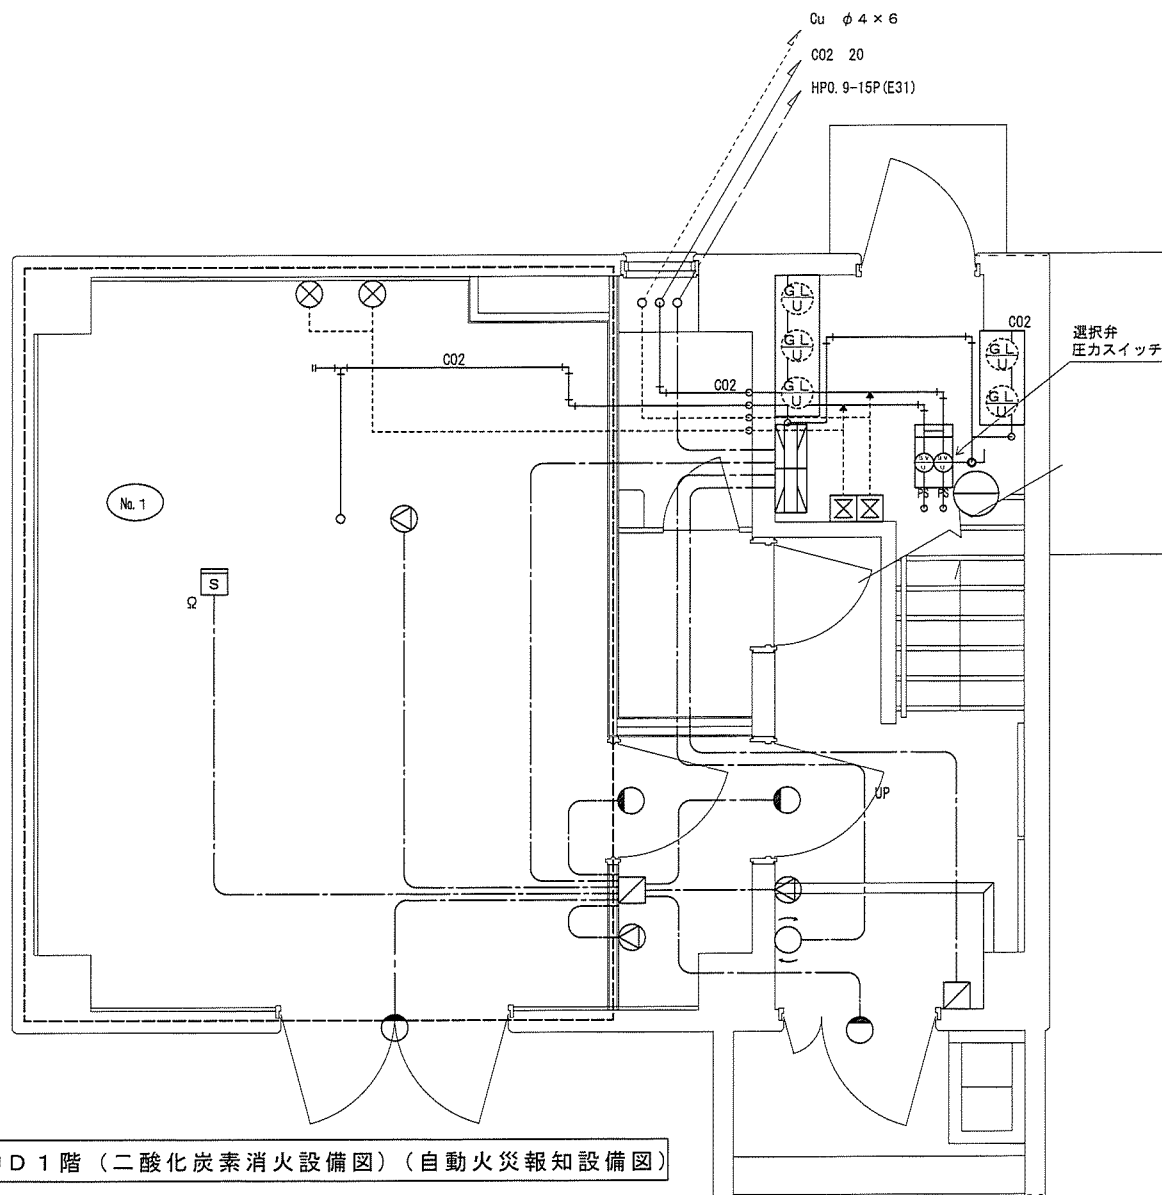

凡 例				
記号	名 称		備 考	数 量
	制御盤	制御盤 音声盤 表示盤 電源装置	4 回線	1 面
	警戒区域番号		点検区域	1 箇所
	開口部自動閉鎖装置		ピストンリリーザー ・モーターダンパ	2 個
	放出表示灯箱			4 個
	音響装置			3 個
	煙感知器		二信号式	1 個
	不環弁			2 個
	消火剤貯蔵容器		二酸化炭素	5 基
	容器弁開放装置		ガス式	5 個
	起動用ガス容器			2 本
	容器弁開放装置		電磁式	2 個
	圧カスイッチ			2 個
	選弁弁			2 個
	噴射ヘッド			1 個
	起動用操作箱			2 個
	作動試験			1 式
	放出試験 (窒素ガス)			1 式
	放出試験 (窒素ガス) 10 L			1 本
	容器搬入 (窒素ガス)			1 式
	配線 (総合点検 絶縁抵抗測定及び配線点検)			1 式


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番
図 名	図示のとおり	67/82
縮 尺	Non Scale	

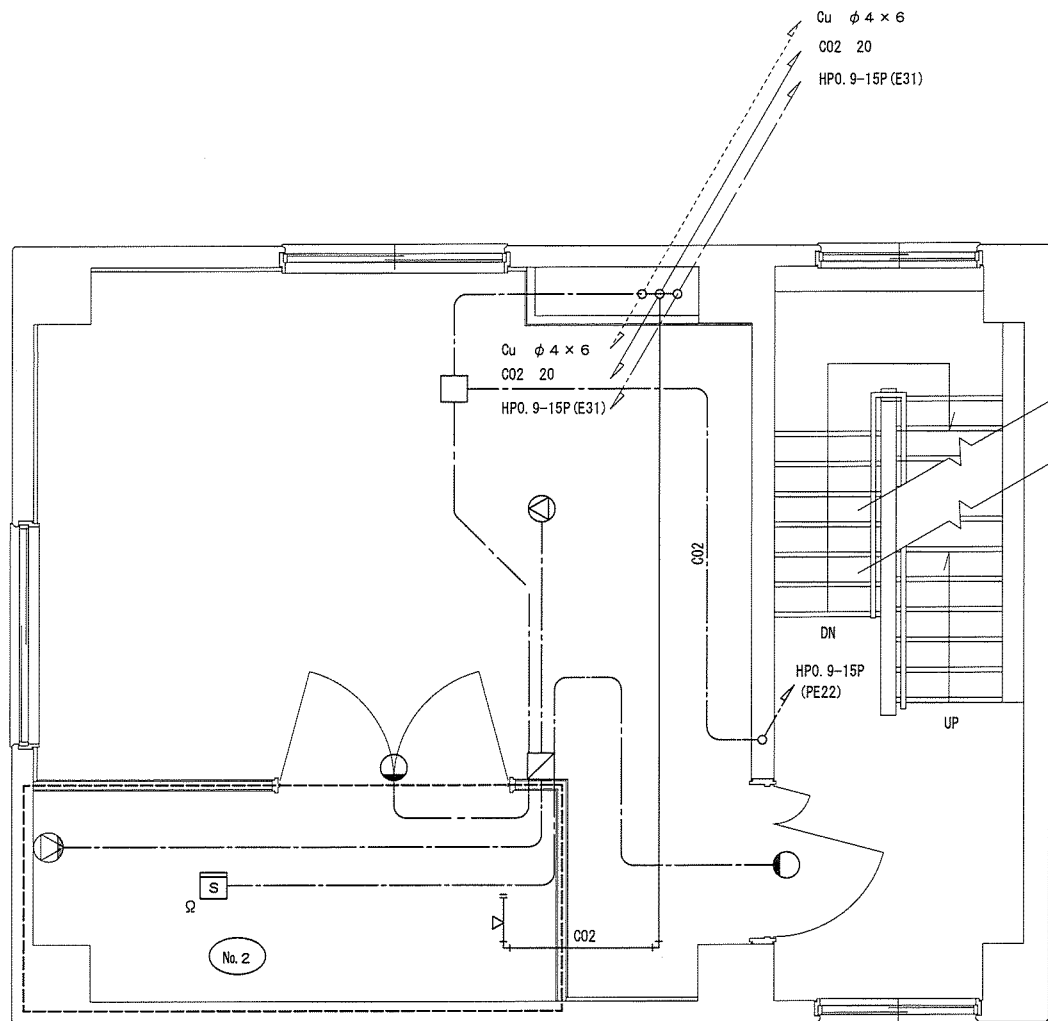

建物D 2階 (二酸化炭素消火設備図)
(自動火災報知設備図)

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
	起動用操作箱		1 個
	煙感知器	二信号式	1 個
	放出表示灯箱		2 個
	音響装置		2 個
	噴射ヘッド		1 個
	警戒区域番号	点検区域	1 箇所


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 68/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

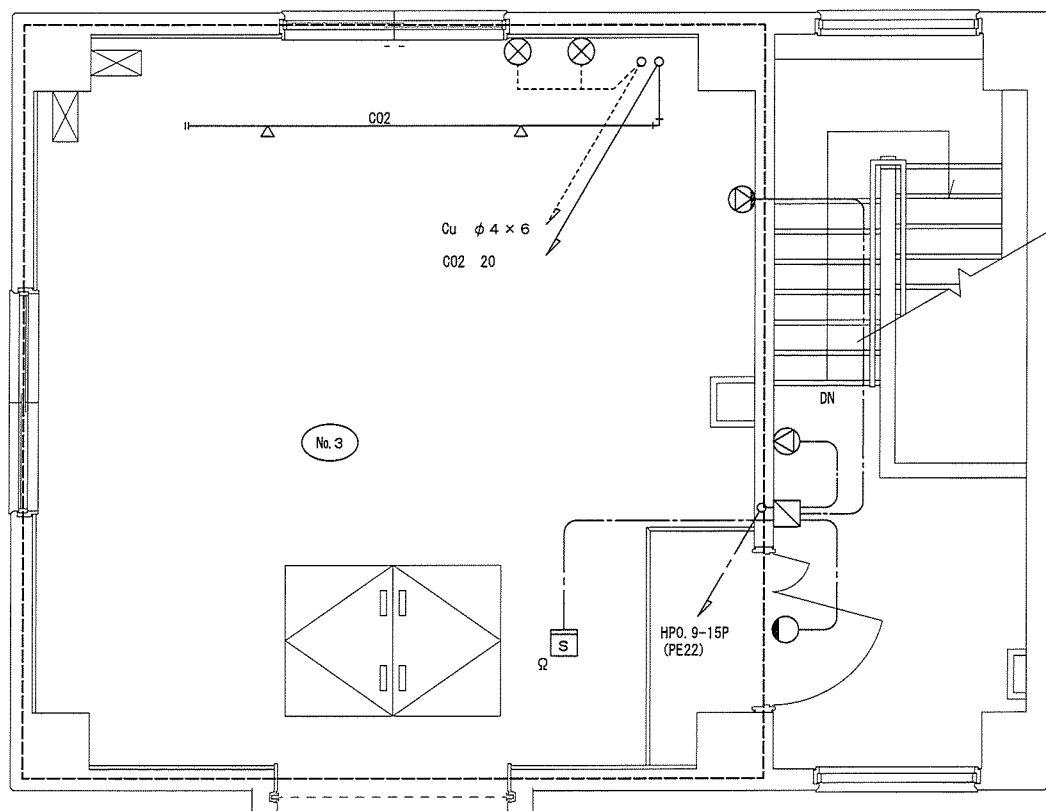

建物D 3階（二酸化炭素消火設備図）
（自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
	起動用操作箱		1 個
	煙感知器	二信号式	1 個
	放出表示灯箱		1 個
	音響装置		2 個
	噴射ヘッド		2 個
	開口部自動閉鎖装置	ピストンリリーザー・モーターダンパ	2 個
	警戒区域番号	点検区域	1 箇所


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 69/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

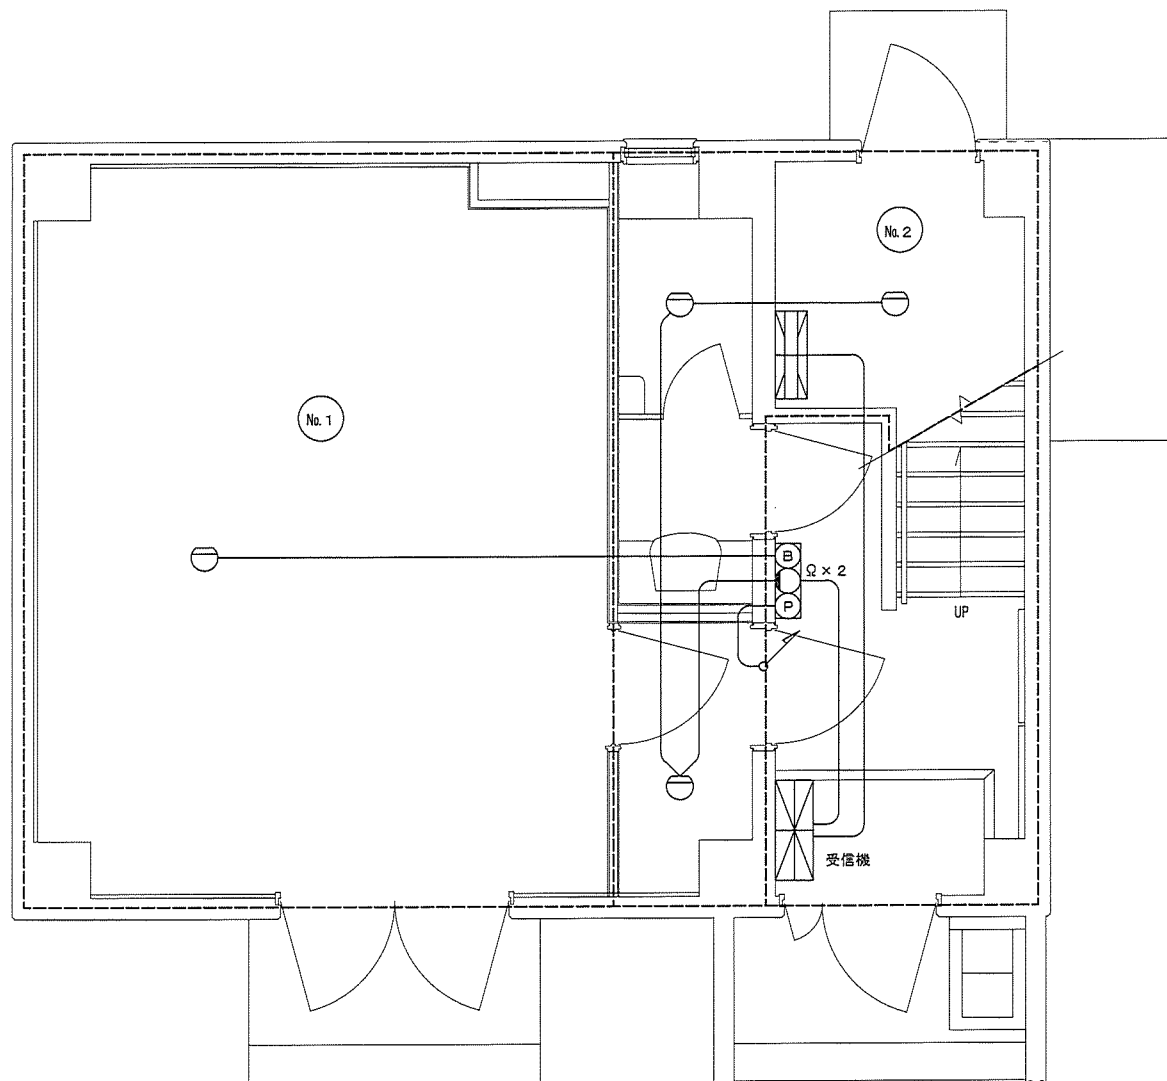

建物 D 1 階（自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
⊠	受信機P型1級	受信機	20回線
		常用電源	受信機のみ 蓄電池設備
		予備電源	
		非常用電源	
⊞	発信機P型1級	発信機 表示灯 音響装置	1個
○	熱感知器	差動式スポット型	4個
⊙	警戒区域番号	点検区域	2箇所


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番
図 名	図示のとおり	70/82
縮 尺	Non Scale	

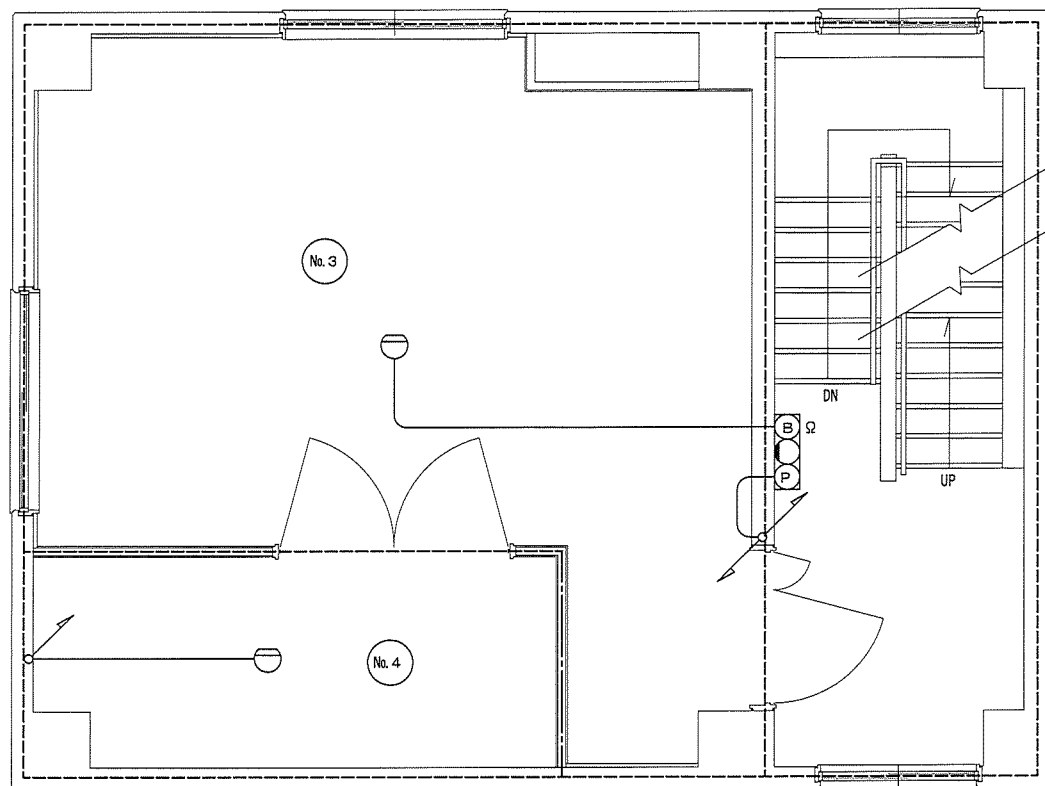

建物D 2階（自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
☒☒☒	発信機P型1級	発信機	1個
		表示灯	
		音響装置	
☐	熱感知器	差動式スポット型	2個
Ⓝ	警戒区域番号	点検区域	2箇所

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番
図 名	図示のとおり	71/82
縮 尺	Non Scale	

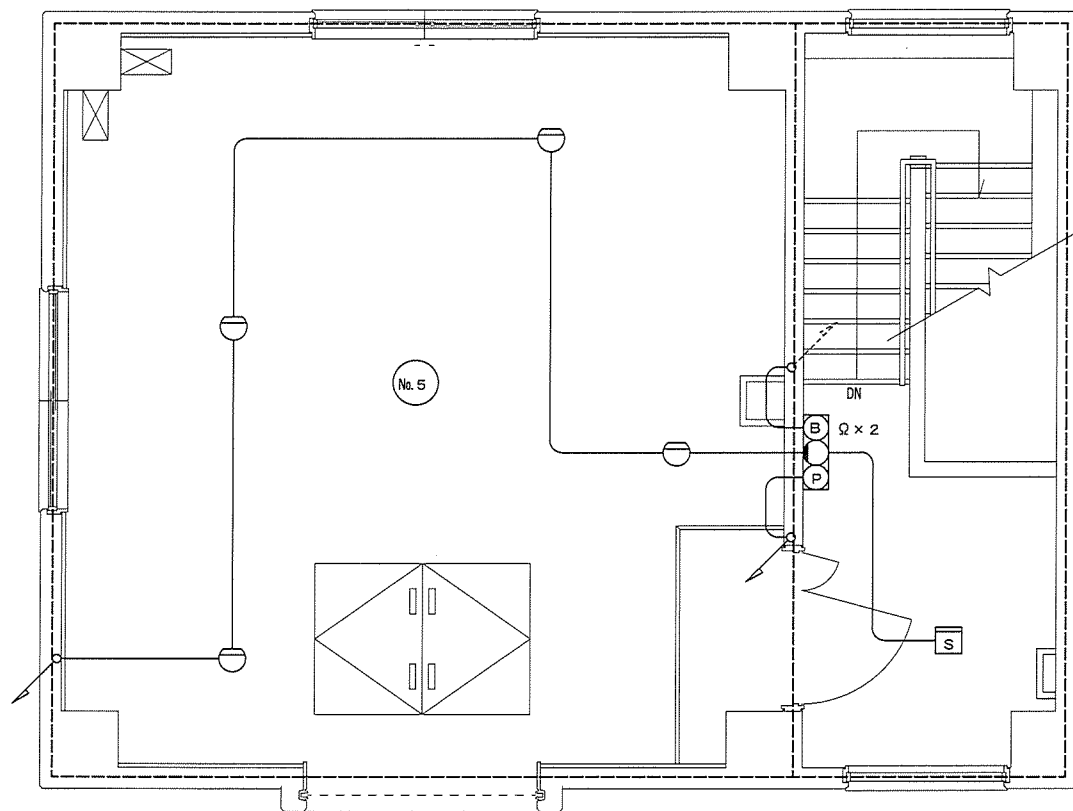

建物D 3階（自動火災報知設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
EXB	発信機P型 1 級	発信機 表示灯 音響装置	1 個
☐	熱感知器	差動式スポット型	4 個
S	煙感知器		1 個
No.	警戒区域番号		1 箇所

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番
図 名	図示のとおり	72/82
縮 尺	Non Scale	

対象物内訳書 5

建物 E、E'

設備メーカー名	テラル株式会社		
屋内消火栓設備 図面番号 7 4 ～ 7 9			
名	称	数量	単位
加圧送水装置		1	組
制御盤		1	面
消火栓		1 3	組
音響装置		1	組
表示盤		1	面
水源		1	組
呼水装置		1	組
放水試験		1	式


建物 E、E'

設備メーカー名	ノーミ防災		
自動火災報知設備 図面番号 74～80			
名	称	数量	単位
受信機P型1級50回線		1	面
差動式スポット型感知器		80	個
定温式スポット型感知器		29	個
煙感知器（2種、3種）		76	個
差動式分布型感知器		16	個
発信機		13	個
音響装置		13	個
表示灯		13	灯
常用電源		1	組
予備電源（受信機のみ）		1	組
非常用電源（蓄電池設備）		1	組
配線 総合点検 （絶縁抵抗測定及び配線点検）		1	式

建物 E、E'

設備メーカー名	エバラ製作所		
排煙設備 図面番号 7 4 ～ 7 9			
名 称		数量	単位
防火戸（片開き×2 両開き×20）		2 2	枚
防火シャッター閉鎖装置		2	枚
各種動作確認等		1	式


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 73/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

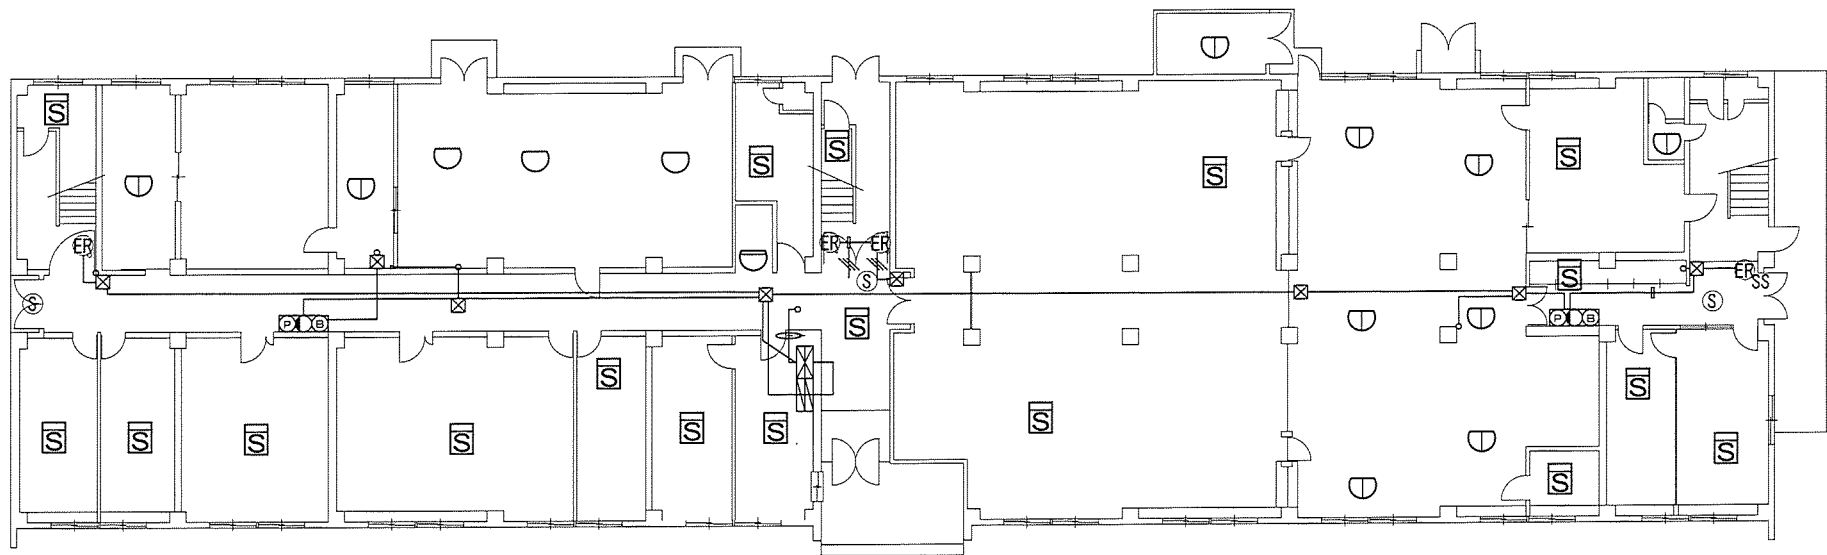

建物E 1階（自動火災報知設備、排煙設備、屋内消火栓設備図）

凡 例				凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量	記号	名 称	備 考	数 量
	複合P型 1 級	受信機	50回線		光電式煙感知器（2種）	露出型	18個
		常用電源			光電式煙感知器（3種）	露出型	3個
		予備電源	受信機のみ		定温式スポット型	露出型	10個
		非常用電源			定温式スポット型（防水型）	露出型	3個
	発信機P型 1 級	表示灯			差動式スポット型		1個
		音響装置			配線点検		1式
		消火栓	起動装置付		各種動作確認等		1式
	防火戸	片開き×1 両開き×2	3枚				
	防火シャッター	手動式	1枚				


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 74/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

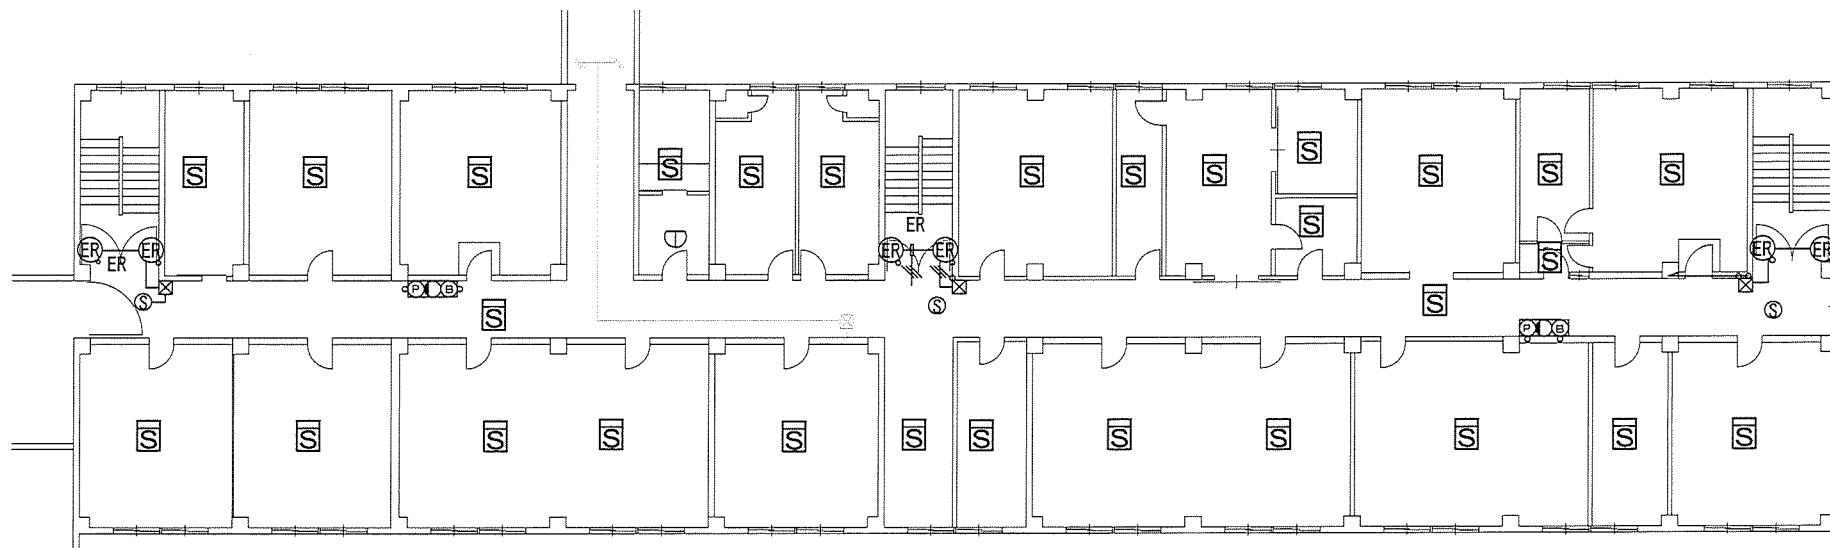

建物E 2階（自動火災報知設備、排煙設備、屋内消火栓設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
EXB	発信機P型 1 級 (消火栓付)	表示灯	2 個
		音響装置	
S	光電式煙感知器 (2 種)	露出型	2 9 個
Ⓢ	光電式煙感知器 (3 種)	露出型	3 個
Ⓣ	定温式スポット型	露出型	1 個
ER	防火戸用閉鎖装置露出型 (1 種)	両開き	6 枚


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 75/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

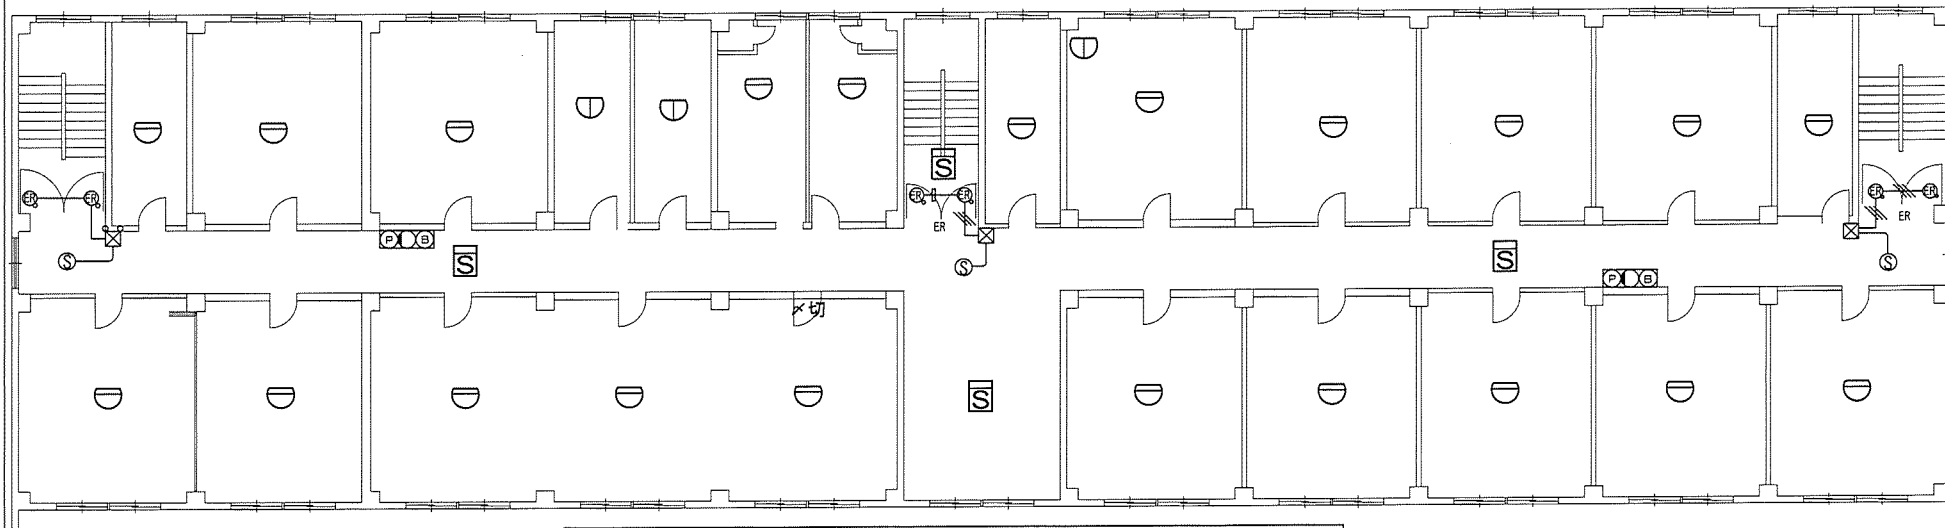

建物E 3階（自動火災報知設備、排煙設備、屋内消火栓設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
PXB	発信機P型 1 級 (消火栓付)	表示灯	2 個
		音響装置	
S	光電式煙感知器 (2 種)	露出型	4 個
⑤	光電式煙感知器 (3 種)	露出型	3 個
⌒	定温式スポット型	露出型	3 個
⌒	差動式スポット型		2 1 個
ER	防火戸用閉鎖装置露出型 (1 種)	両開き	6 枚


件 名	消防用設備等の総合点検	図 番
図 名	図示のとおり	76/82
縮 尺	Non Scale	

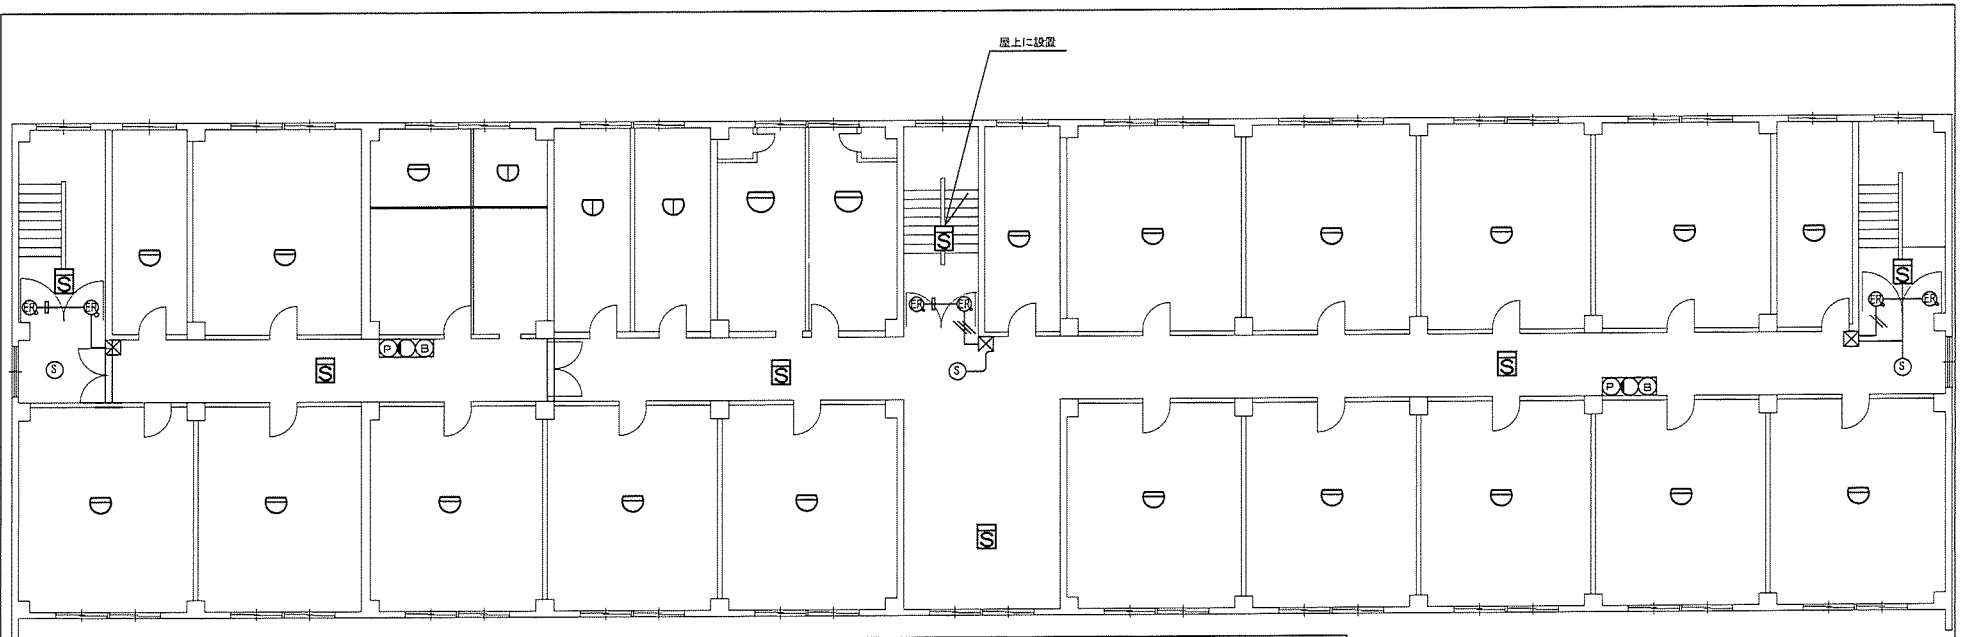



建物E 4階（自動火災報知設備、排煙設備、屋内消火栓設備図）

凡 例			
記号	名 称	備 考	数 量
PXB	発信機P型 1 級 (消火栓付)	表示灯	2 個
		音響装置	
S	光電式煙感知器 (2 種)	露出型	7 個
③	光電式煙感知器 (3 種)	露出型	3 個
⌒	定温式スポット型	露出型	3 個
⌒	差動式スポット型		2 1 個
E	防火戸用閉鎖装置露出型 (1 種)	両開き	6 枚

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 77/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	

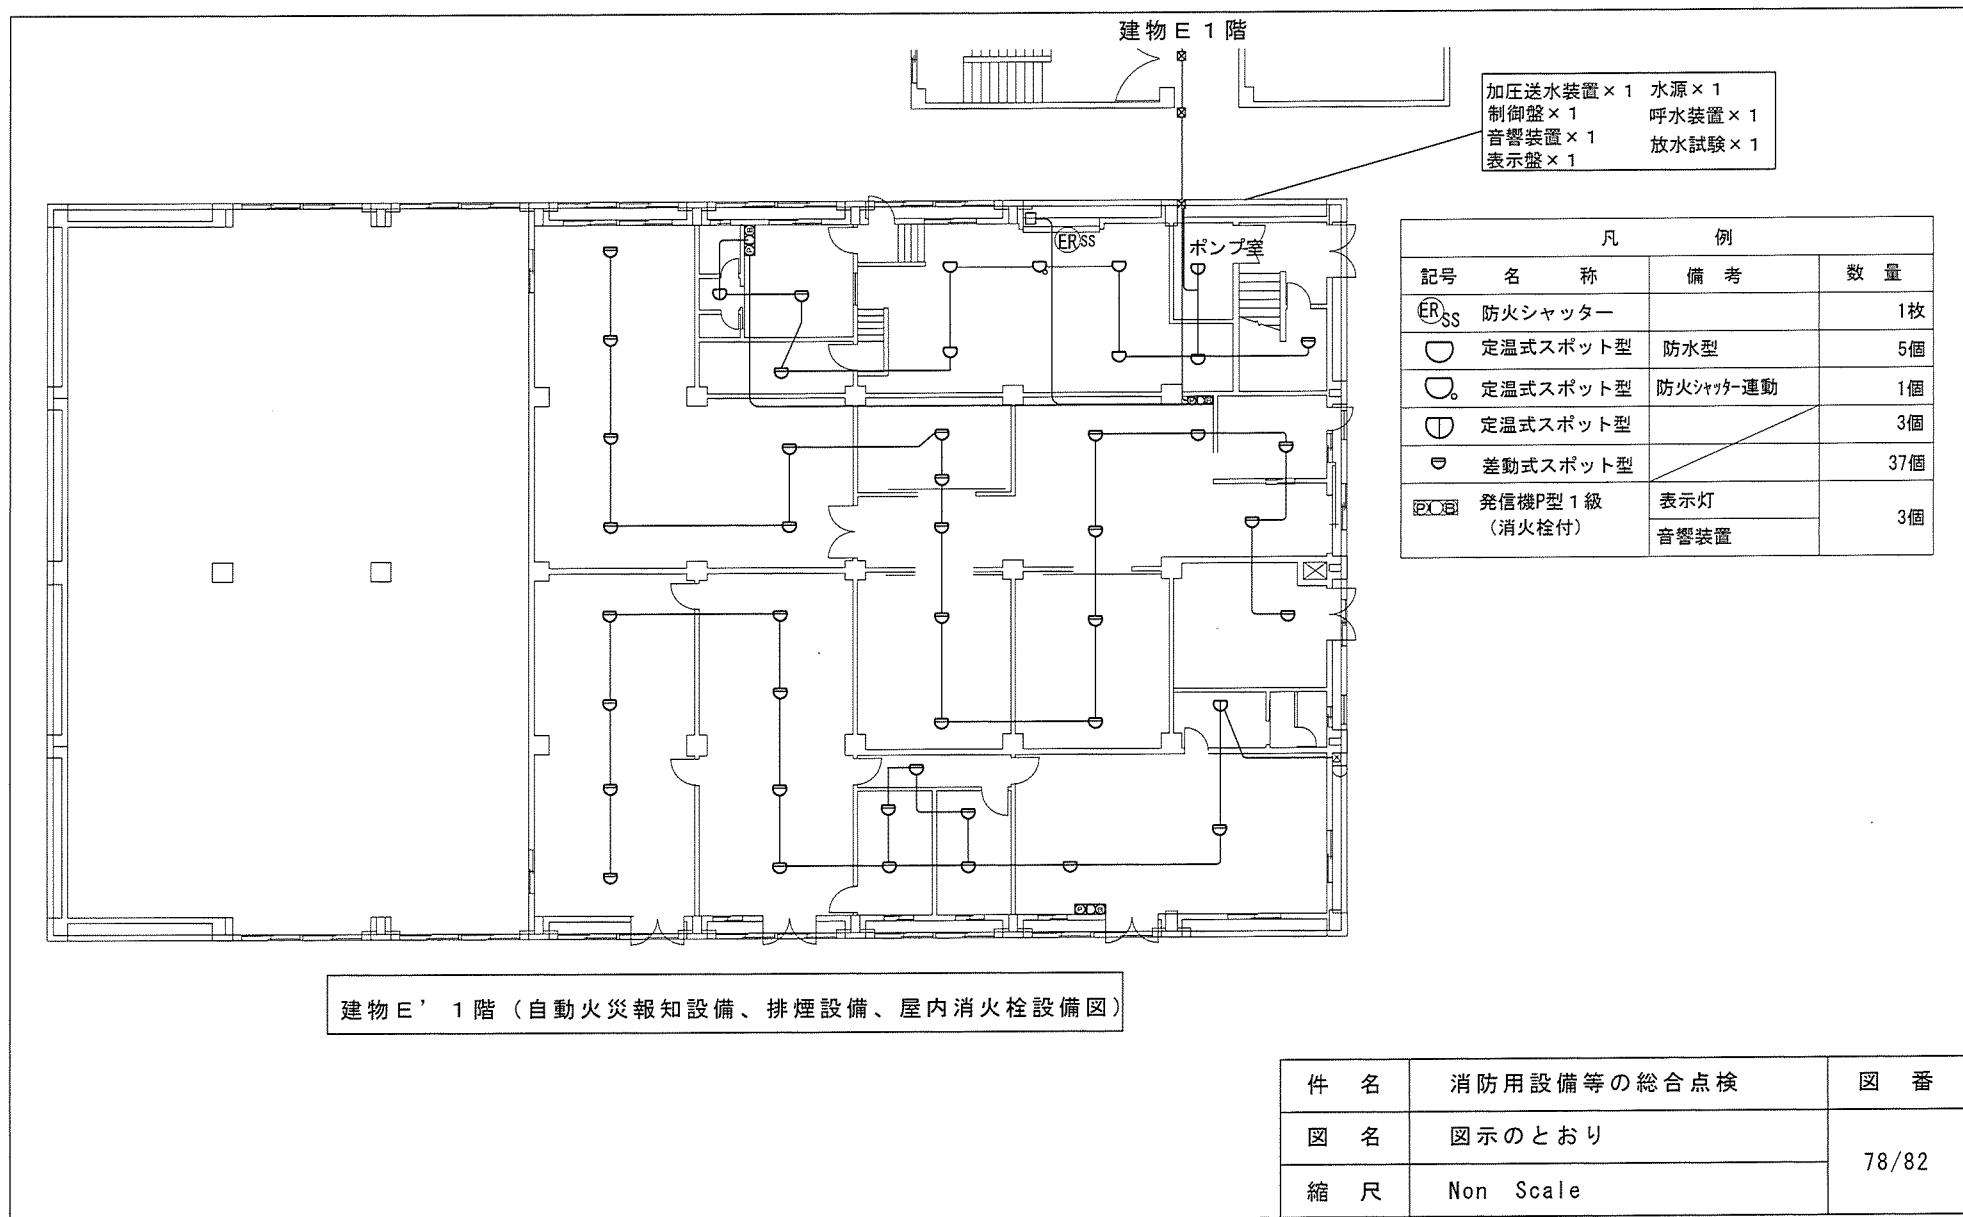

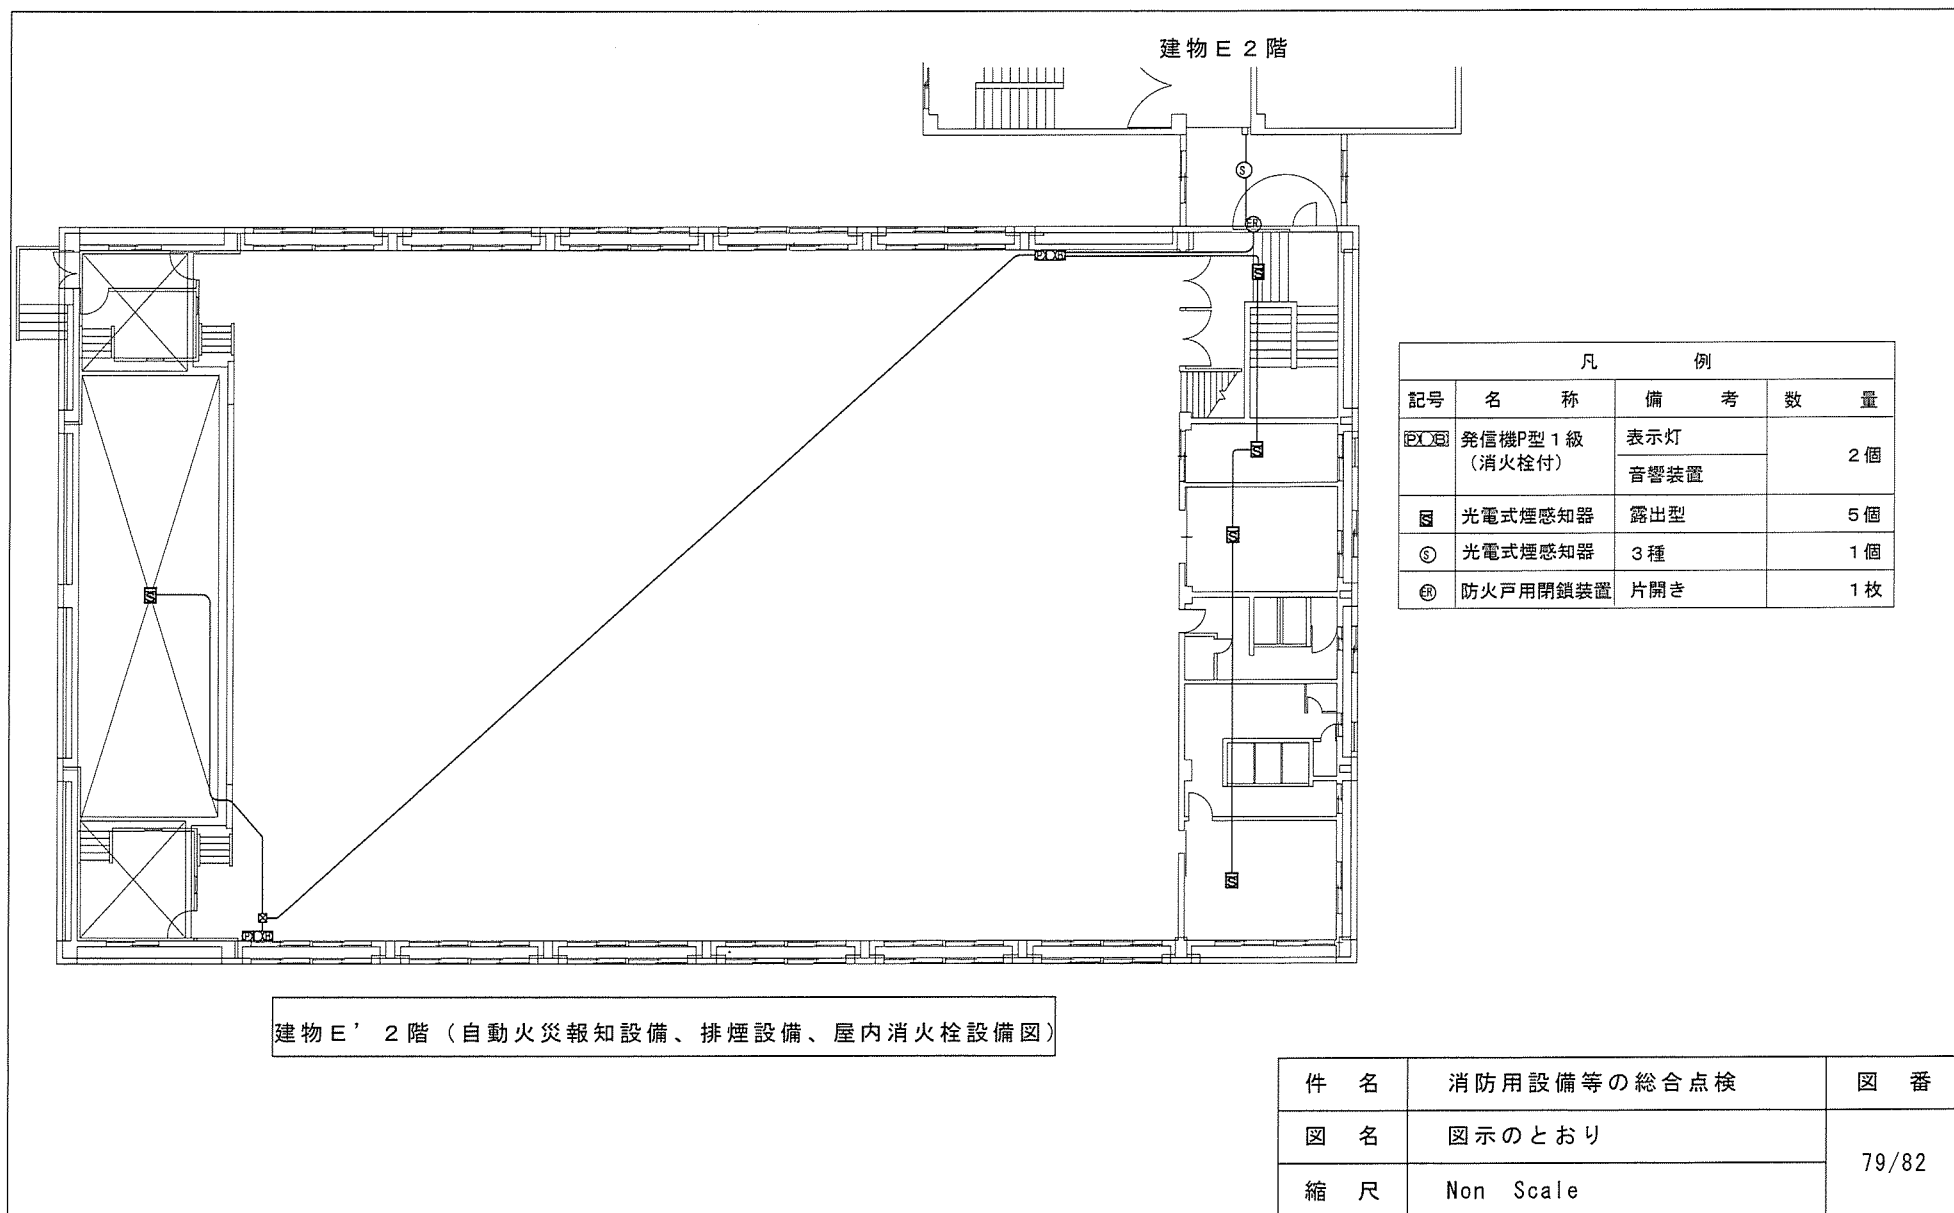

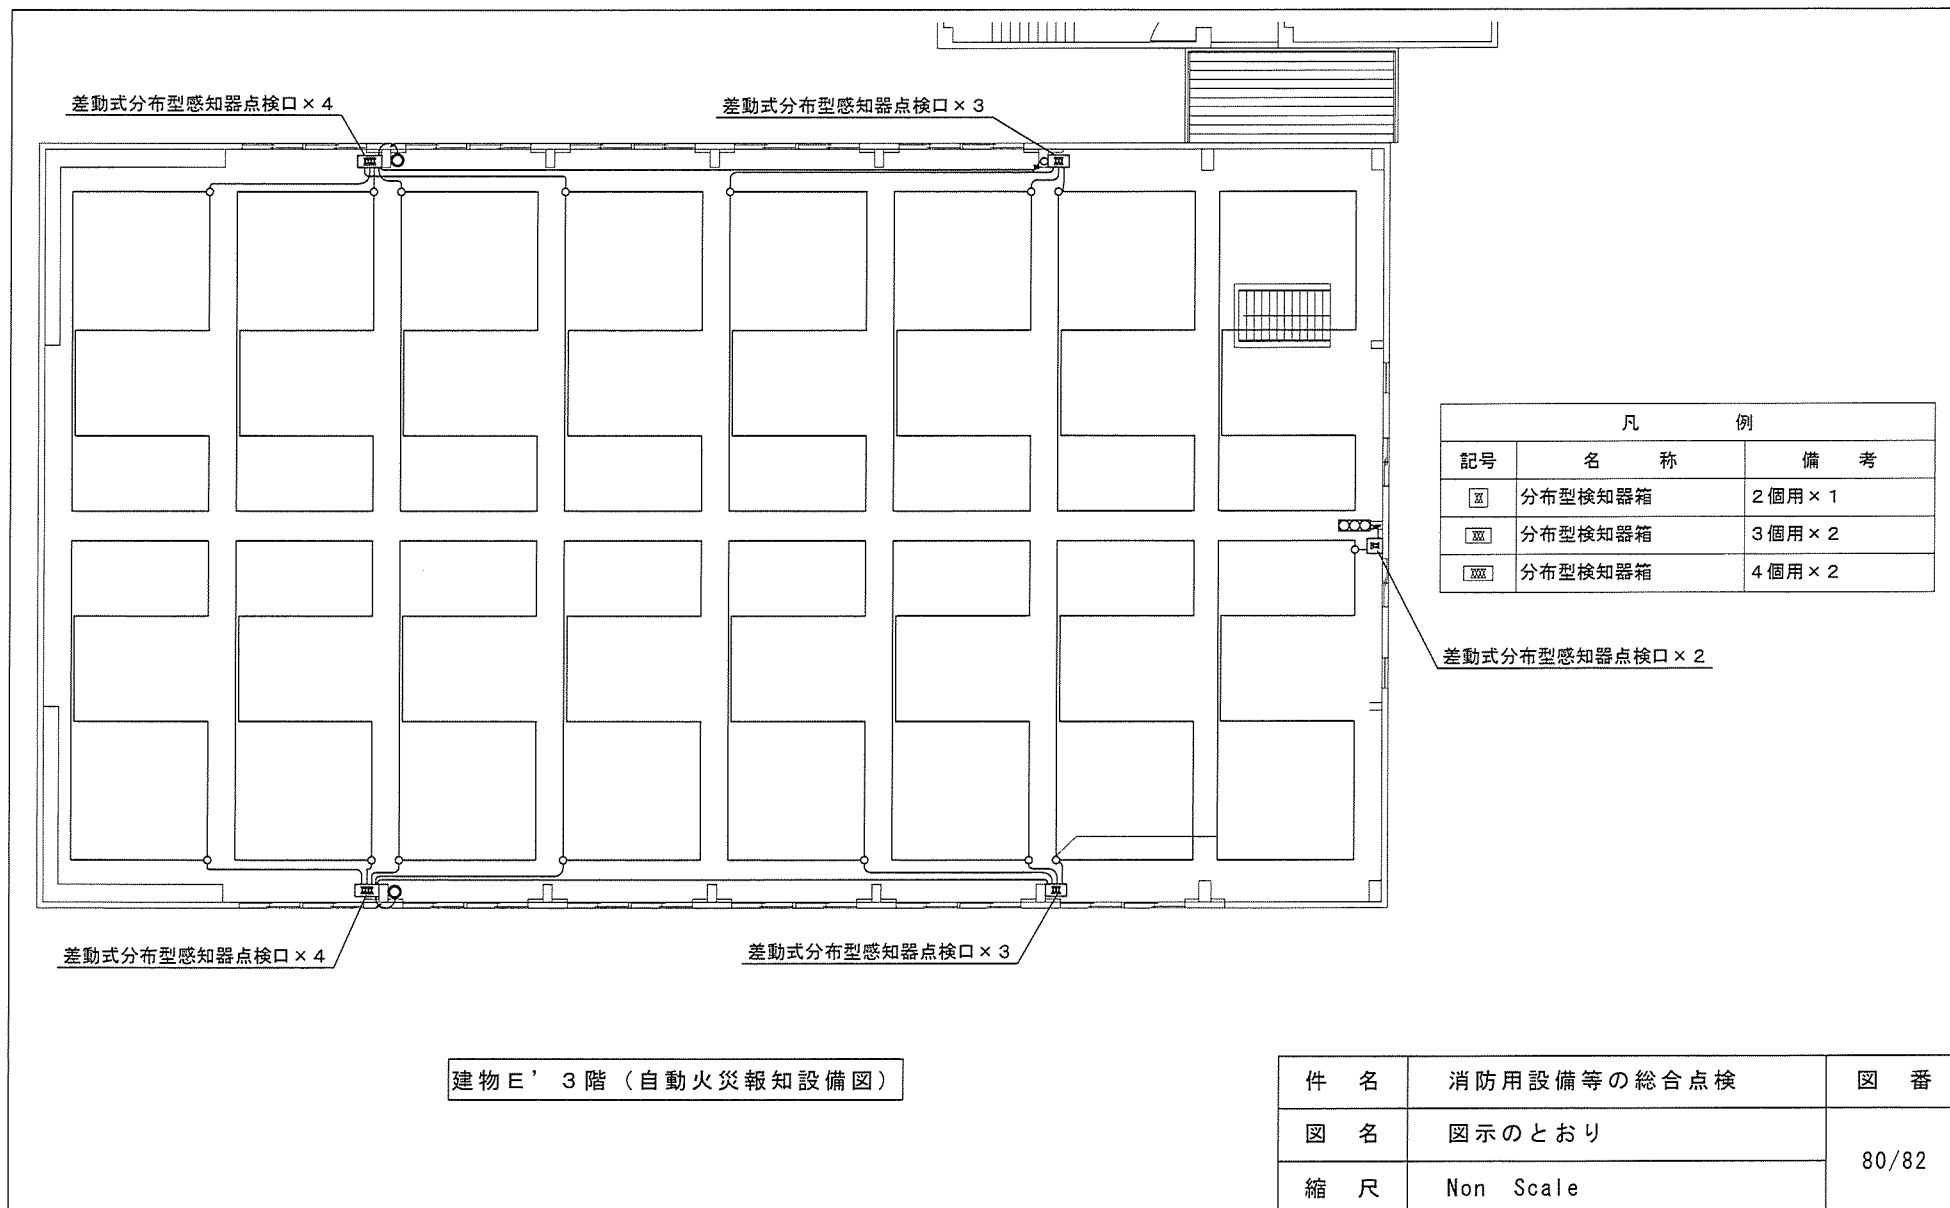


対象物内訳書 6

建物 F

設備メーカー名	ニッタン		
自動火災報知設備 図面番号 8 2			
名 称		数量	単位
受信機P型2級 5回線		1	面
差動式スポット型感知器		4 3	個
定温式スポット感知器（防爆1含む）		5	個
煙感知器		3	個
発信機		2	個
音響装置		2	個
表示灯		2	灯
常用電源		1	組
予備電源（受信機のみ）		1	組
非常用電源（蓄電池設備）		1	組
配線 総合点検 （絶縁抵抗測定及び配線点検）		1	式

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番
図 名	図示のとおり	81/82
縮 尺	Non Scale	

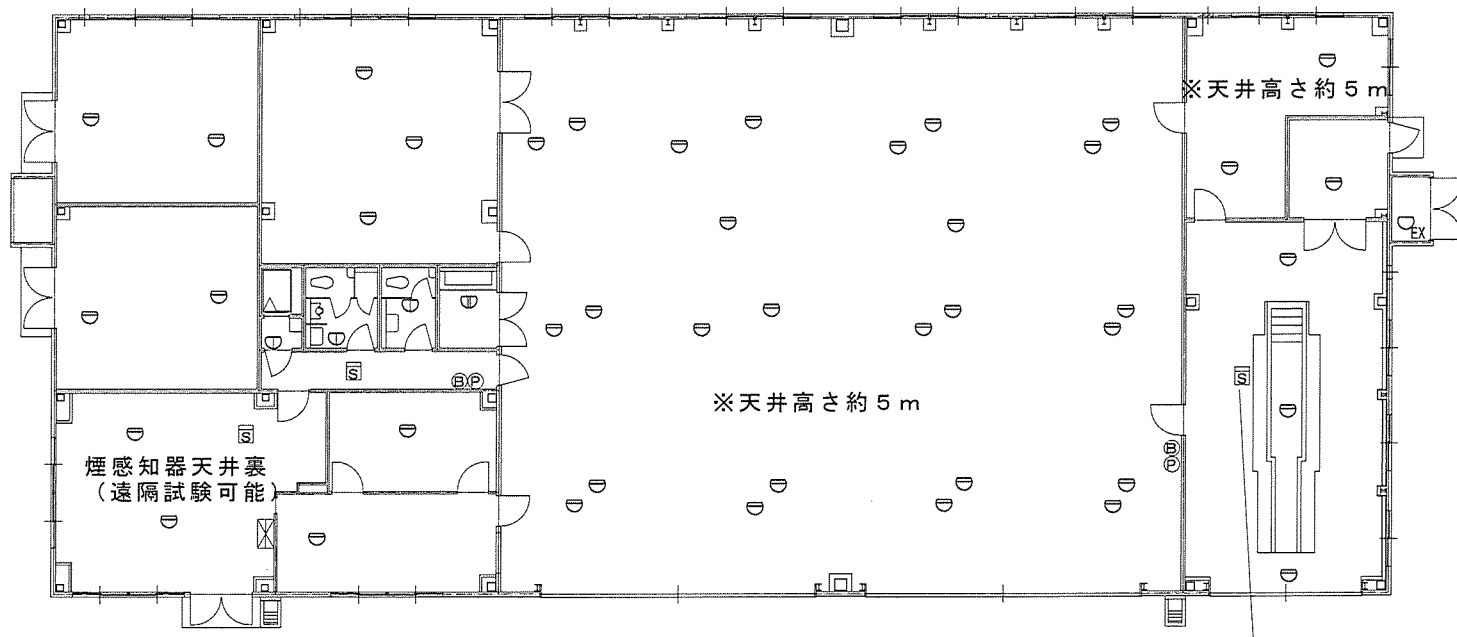

建物F（自動火災報知設備図）

※天井高さ約5m
煙感知器天井裏
（遠隔試験可能）

凡 例						
記号	名 称	備 考	数 量	名 称	備 考	数 量
☒	P型2級受信機	5回線	1面	常用電源		1組
Ⓢ	発信機、表示灯	音響装置	2個	予備電源	受信機のみ	1組
Ⓢ	非常ベル（中継器）	遠隔試験可	2個	非常用電源	蓄電池設備	1組
☐	差動式スモット型	2種	43個	配線点検		1式
☐	定温式スモット型	特種×2 1種×1	3個			
☐	定温式スモット型	耐酸1種	1個			
☐ _{EX}	定温式スモット型	防爆1種	1個			
☐	光電式スモット型	2種	3個			

件 名	消防用設備等の総合点検	図 番 82/82
図 名	図示のとおり	
縮 尺	Non Scale	