

公 告

下記により一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」を熟知の上参加されたい。

記

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 競 争 入 札 に
付 す る 事 項 | (1) 件 名 航空機掩体用A I A混合装置等の更新
(2) 履行期間 契約締結日～令和9年3月31日
(3) 履行場所 航空自衛隊三沢基地 |
| 2 入 札 日 時 | 令和8年9月11日（金）15時00分 |
| 3 入 札 場 所 | 航空自衛隊三沢基地（合同庁舎1階会計隊入札室） |
| 4 参 加 資 格 | (1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと。
(2) 防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のD等級以上に格付けされた東北の競争参加資格を有する者。
(3) 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長等から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。 |
| 5 入 札 方 法 | 落札判定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する金額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった価格の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 |
| 6 保 証 金 | 入札保証金及び契約保証金 免除 |
| 7 入 札 の 無 効 | 4の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に反した入札は、無効とする。 |
| 8 契約書等作成の有無 | 有 |
| 9 契 約 の 方 法 | 確定契約 |
| 10 契 約 条 項 を
示 す 場 所 | 航空自衛隊三沢基地第3航空団会計隊事務室
航空自衛隊三沢基地ホームページ |
| 11 郵便入札の可否 | 許可 ※ 事前に申し出ること。 |
| 12 そ の 他 | (1) 入札保証金の納付を免除してあるが、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金相当額を徴収する。
(2) 入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申し込みがあったものとする。

(3) 入札の参加を希望するものは、入札日までに、上記の参加資格の写しを契約担当官まで提出すること。
(4) 本書記載事項の詳細については、会計隊契約班に照会のこと。
TEL (0176) 53-4121（内線：3674）
FAX (0176) 53-5464 担当：櫻井 |

航 空 自 衛 隊 仕 様 書				
仕様書の 種 類	内容による分類		役務仕様書	
	性質による分類		個別仕様書	
物品番号	4930-426-7735-5		仕 様 書 番 号	
品 名 又は 件 名	航空機掩体用 A I A 混合装置 等の更新		三基 L P S - X 4 9 0 1 3 - 3	
			承 認	令和 6 年 7 月 2 2 日
			作 成	令和 6 年 7 月 2 2 日
			改 正	令和 7 年 7 月 1 0 日
				令和 8 年 6 月 1 7 日
			作成部 隊等名	第 3 航空団 整備補給群補給隊

1 総則

1.1 適用範囲

本仕様書は、航空自衛隊三沢基地が使用する航空機掩体用 A I A 混合装置（以下「混合装置」とする。）、A I A 混合異常表示ボックス（以下「混合異常表示ボックス」とする。）、A I A 混合装置制御盤（以下「制御盤」とする。）の更新について規定する。

1.2 用語の定義

航空機掩体用 A I A 混合装置等とは、混合装置、混合異常表示ボックス、制御盤、制御盤基礎、異常表示ボックス基礎、埋設ケーブル配管及びケーブル配線をいう。

1.3 寄託物品

品名	物 品 番 号	型 式	数量	一連番号
航空機掩 体用 A I A 混合装 置	4930-426-7735-5	混合装置 容積式流量計 3 1 形 (別図第 1)	1	K1101-1
		制御盤(別図第 2)	1	
		混合異常表示ボックス (別図第 3)	1	

2 役務に関する要求

2.1 役務の内容

役務の内容については次のとおりとする。

- 本役務に係る消防法上の各種手続き（申請及び届出等）は、契約相手方が行うものとする。
- 既設混合装置及び制御盤の撤去作業（別図第 4）
- 既設制御盤基礎の撤去作業（別図第 4）
- 新制御盤基礎及び異常表示ボックス基礎の設置作業（別図第 4，別図第 5，別図第 6）

品 名	航空機掩体用 A I A 混合装置等の更新
e)	寄託物品の航空機掩体用 A I A 混合装置の保管場所から設置場所への運搬及び設置作業（別図第 7）
f)	既設埋設ケーブル配管の撤去作業（別図第 8）
g)	新埋設ケーブル配管の掘削及び設置作業（別図第 8）
h)	埋設配管ケーブルの通線作業（別図第 8）
i)	新制御盤の設置作業（別図第 2，別図第 4）
j)	異常表示ボックスの設置作業（別図第 3，別図第 4）
k)	電気配線結線作業（別図第 9）
1)	混合装置への結線作業
2)	制御盤電気配線への結線作業
3)	異常表示ボックス電気配線への結線作業
l)	混合装置及び制御盤の試運転
1)	模擬信号による電氣的試験
2)	燃料事務所内監視装置との連動確認
3)	実液による動作確認
4)	F S I I 濃度検査による混合比率の確認

2.2 履行場所

航空自衛隊三沢基地（別図第 7）

2.3 材料

本役務に必要な工具，資材及び器材については，契約相手方が準備するものとする。

3 監督・検査

監督・検査は，契約担当官等の定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。

4 不具合発生時の処置

契約相手方は，撤去及び設置作業の実施にあたり，本仕様書で要求する撤去及び設置作業の対象部位以外に不具合を発見した場合及びその他の原因により作業の実施が困難な場合は，監督官を通じて申し出るものとする。

5 品質保証

完成検査終了後，引渡し日から起算して，1 年間品質保証するものである。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は次のとおりとする。

品 名	航空機掩体用 A I A 混合装置等の更新
-----	-----------------------


No	書 類 名	部数	備 考
1	自衛隊工事従事者入門申請書	3	部隊定型様式（証明写真 5 枚添付）
2	役務計画書	1	随意様式
3	役務工程表	1	随意様式
4	役務日誌	1	随意様式
5	役務写真	1	カラー印刷、アルバム整理
6	役務報告書	1	随意様式
7	完成通知書	1	随意様式
8	引渡書	1	部隊定型様式
9	臨時立入申請書	—	監督官の指示による。
10	その他官側の指示する書類	—	その都度指示

6.2 一般管理事項

- a) 本作業に際し、省防法その他関係法令、本仕様書及び図面に準拠し、かつ監督官の指示に従い作業すること。
- b) 本役務に関する作業の全責任は、契約相手方が有する。
- c) 故意又は過失により当該施設及び設備に損害を与えた場合は、契約相手方の責任のものと保障するものとする。
- d) 契約相手方は、基地諸規則を厳守し、燃料の漏洩等がないよう安全管理に十分留意するものとする。

7 疑義等


契約相手方は、本仕様書に明記のない事項及び疑義が生じた場合、官側と協議するものとする。

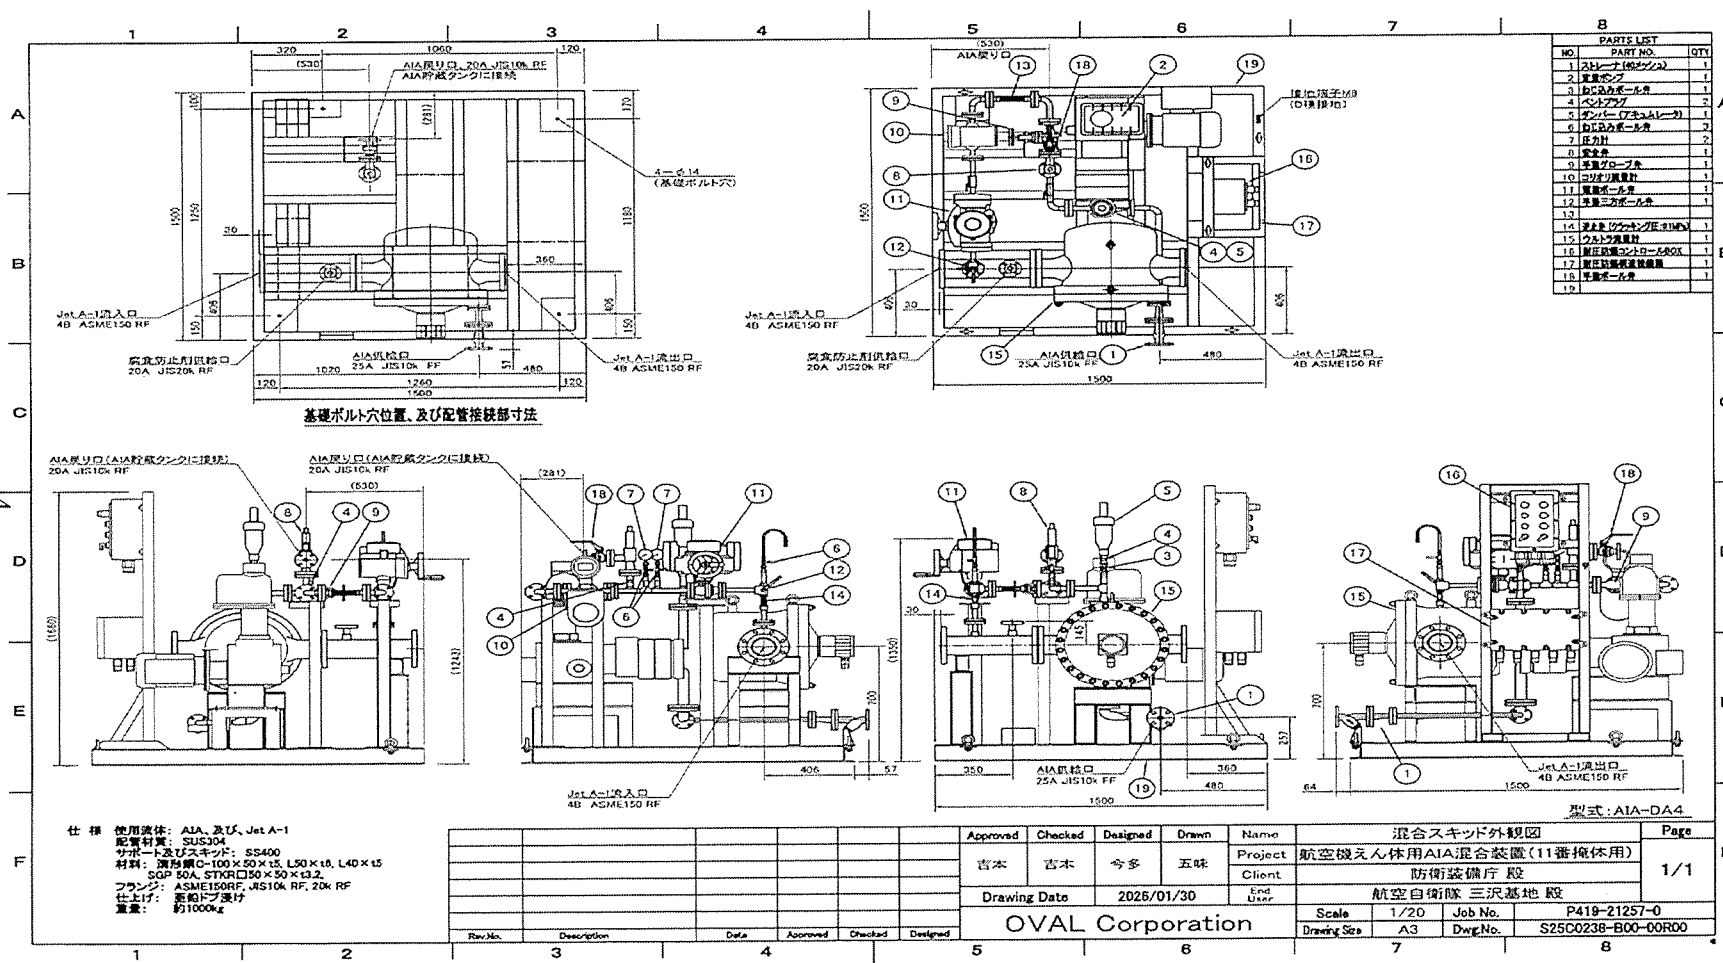


11番掩体A I A混合装置外観図


AIA混合装置制御盤外觀図

5

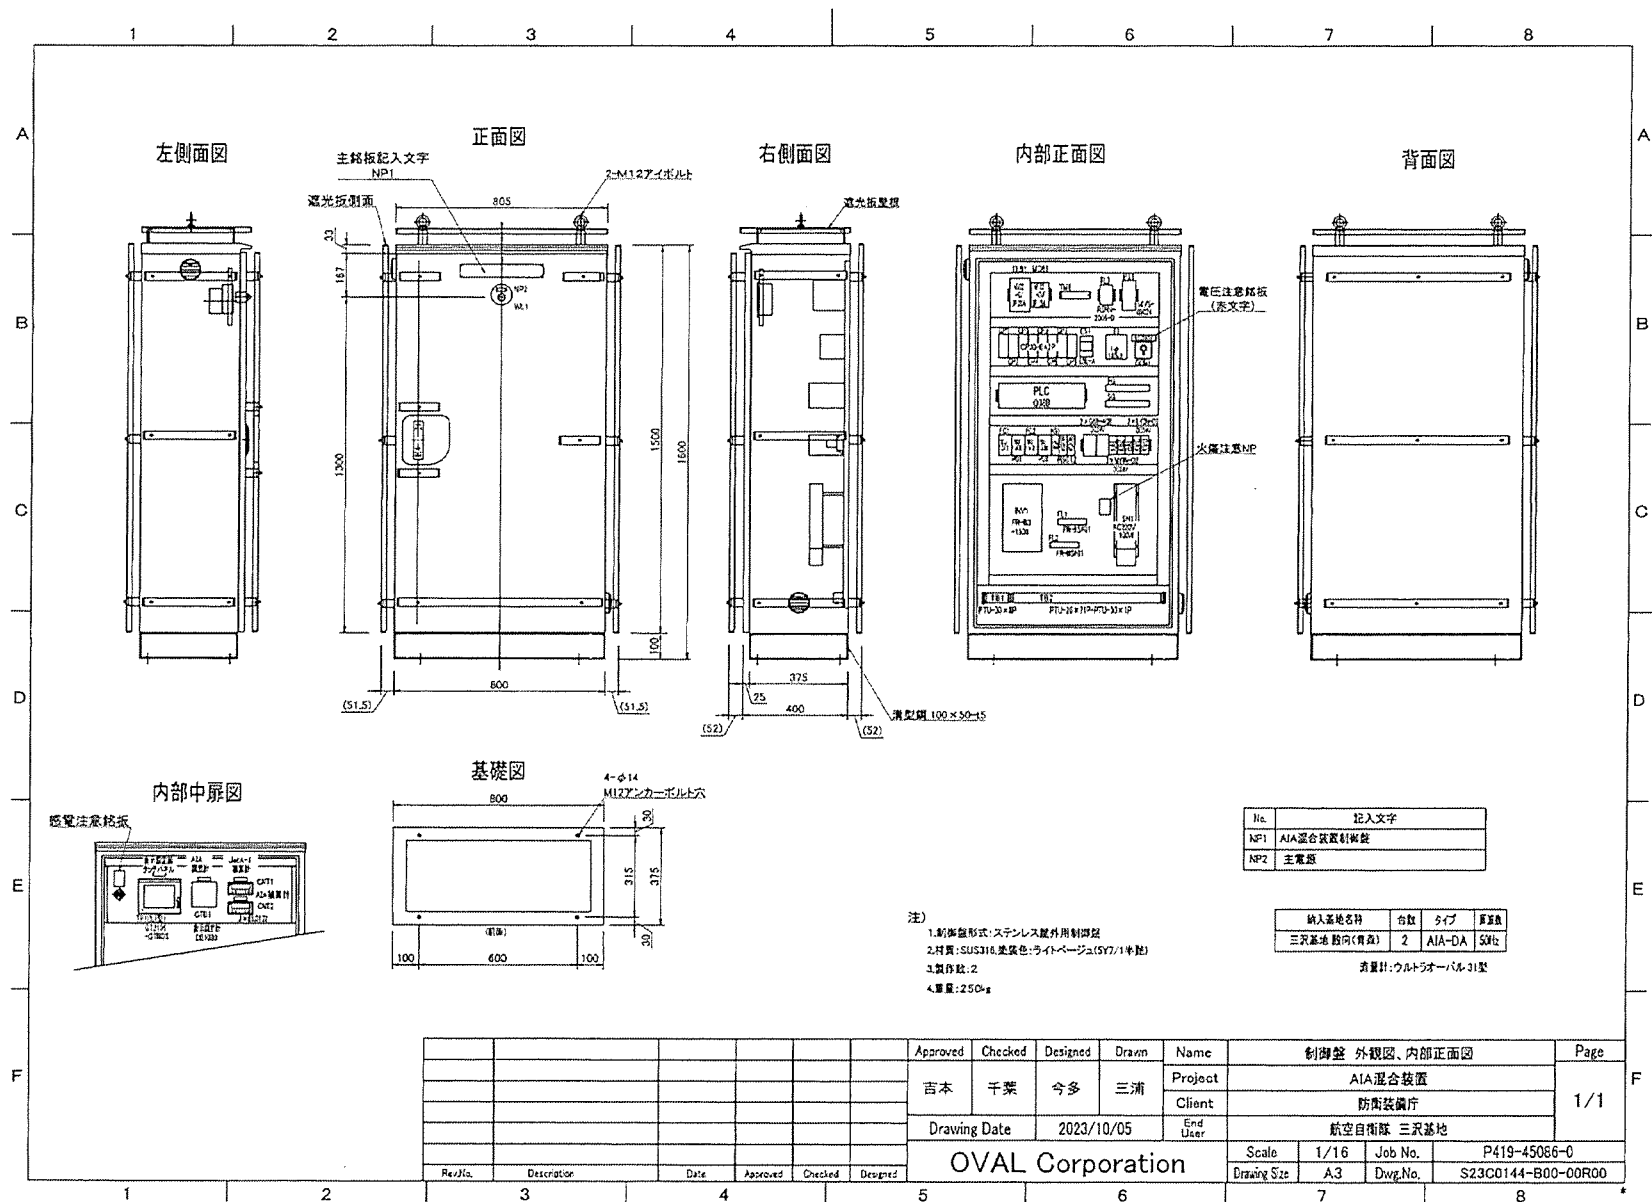


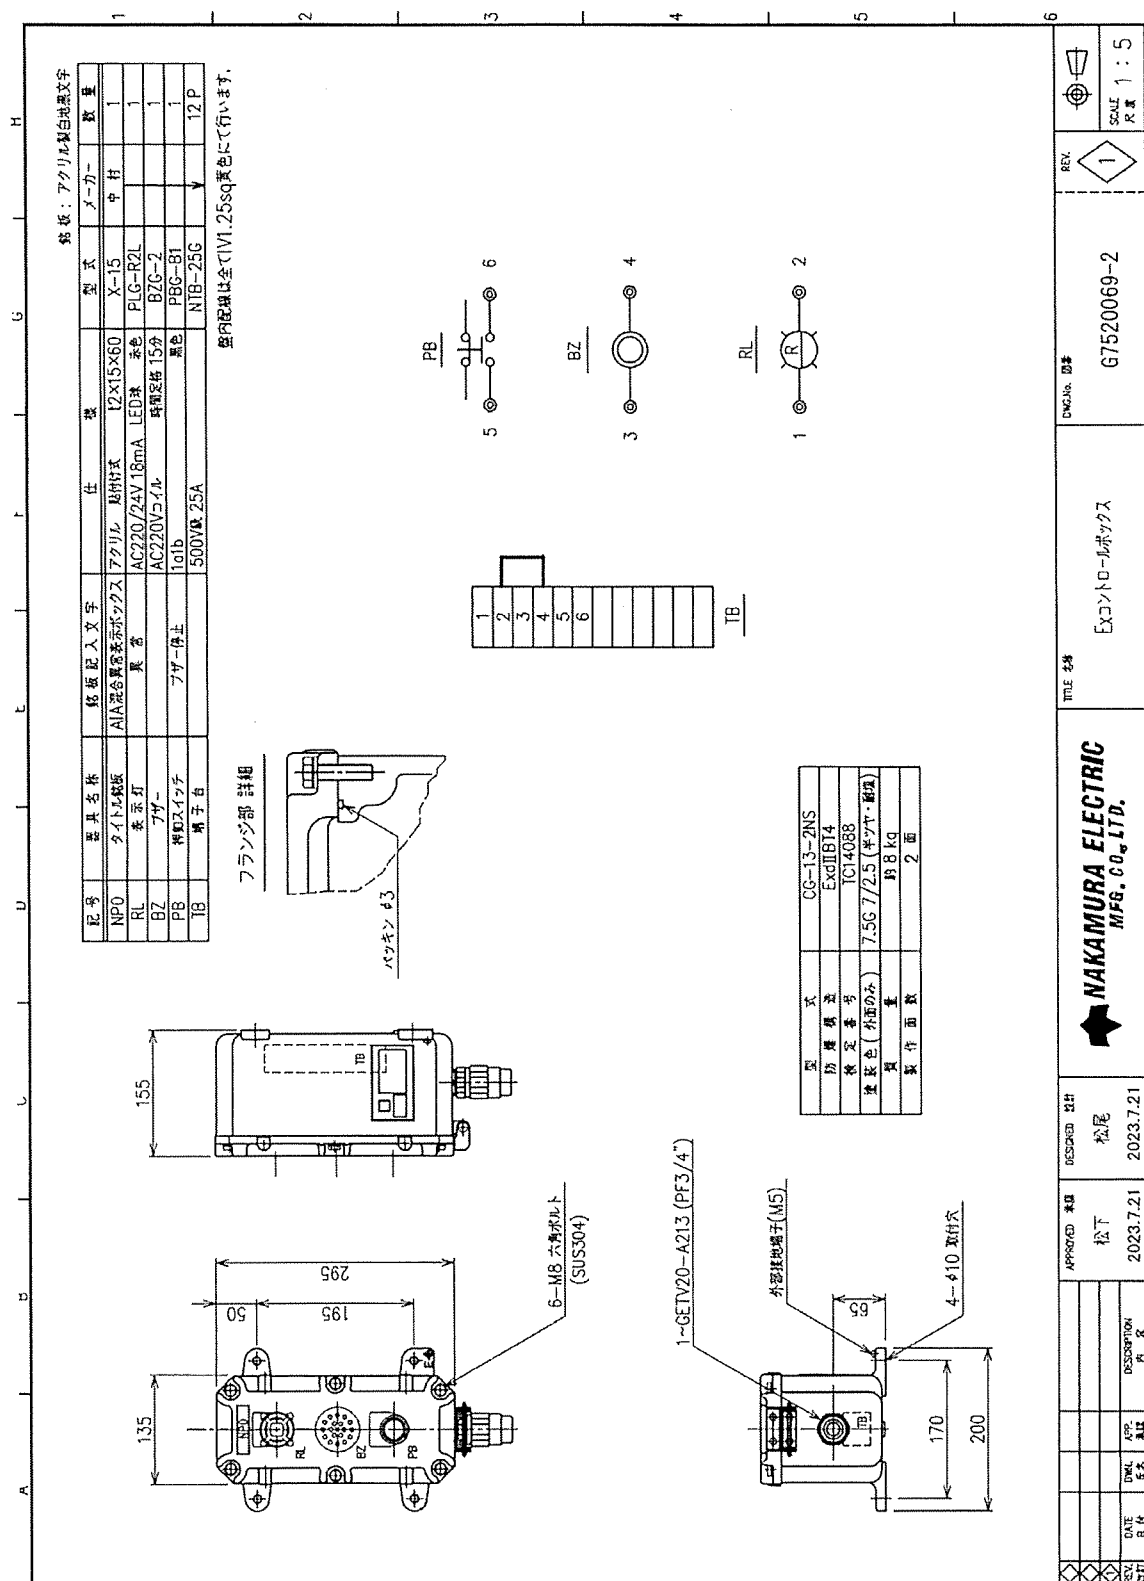


A I A混合異常表示ボックス外観図

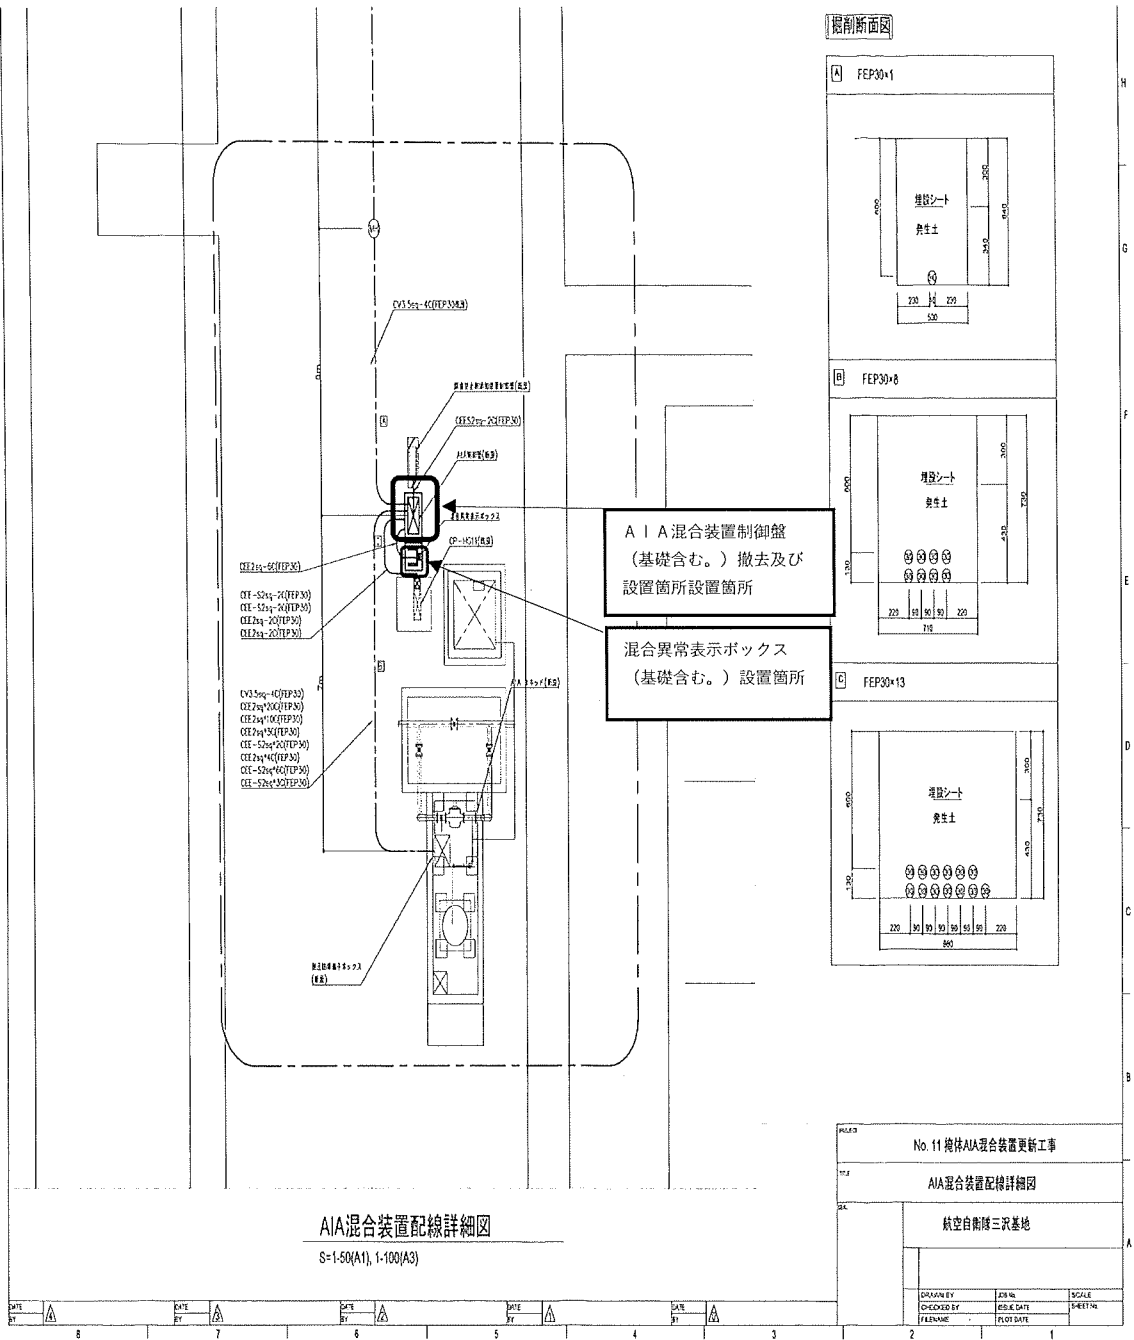


1 1 番掩体航空機掩体用AIA混合装置更新箇所詳細

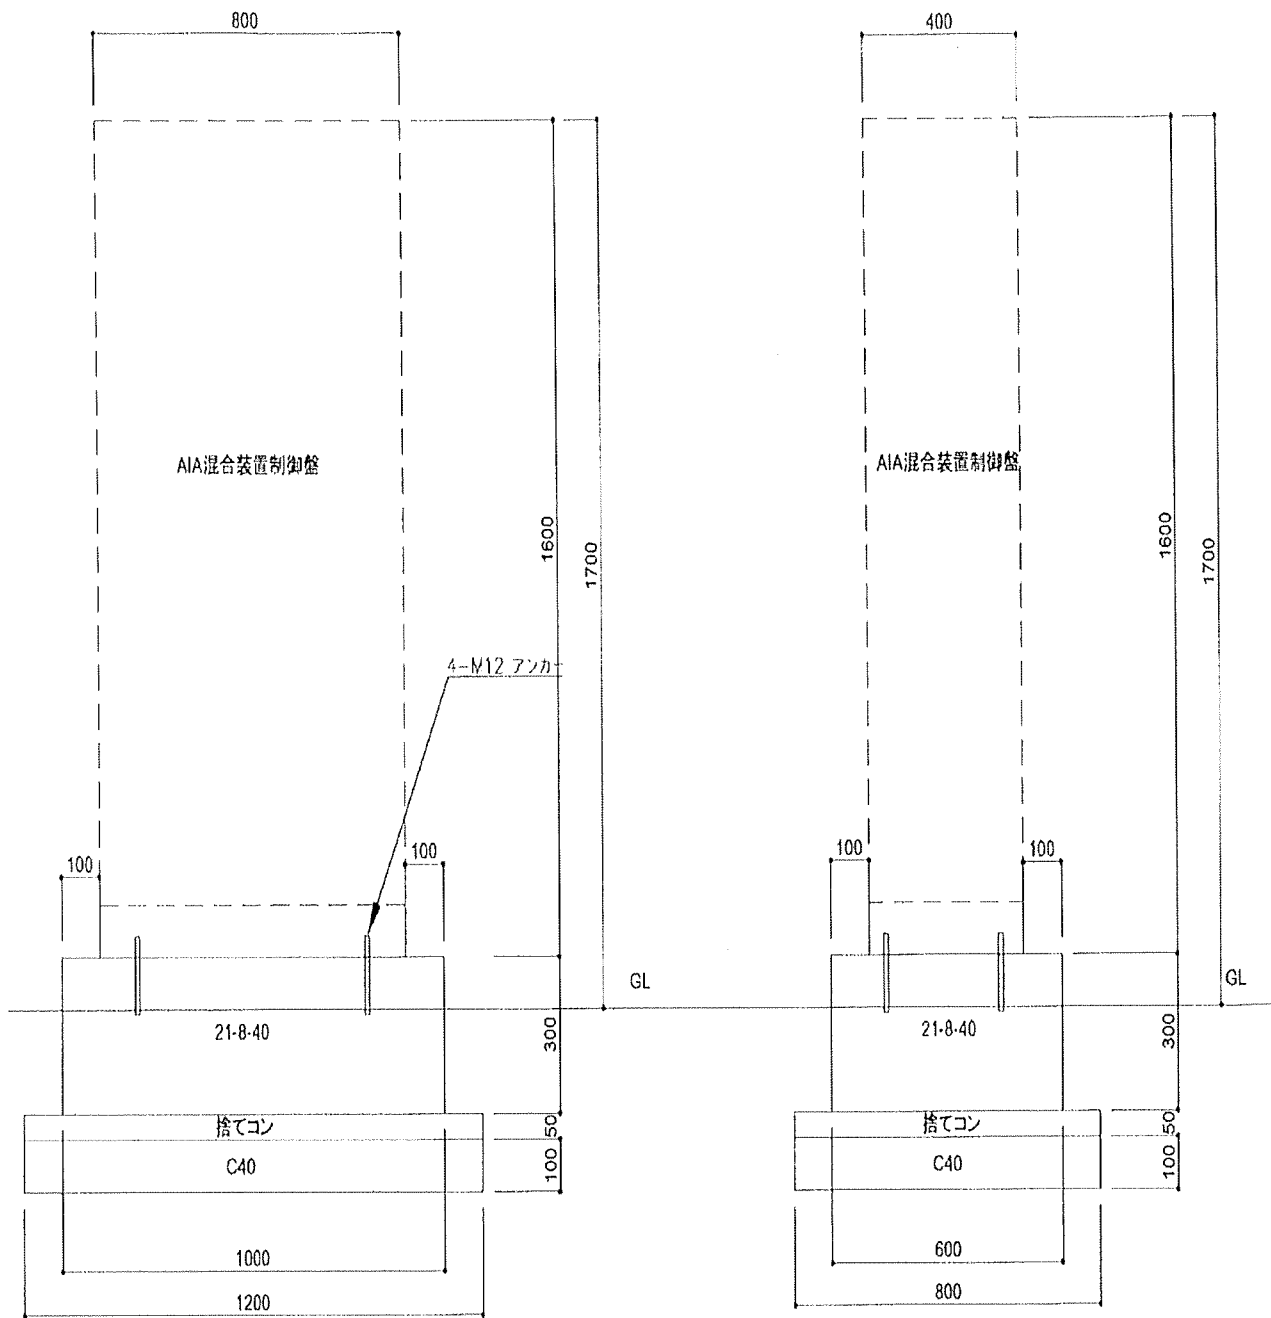


AIA混合装置制御盤基礎図

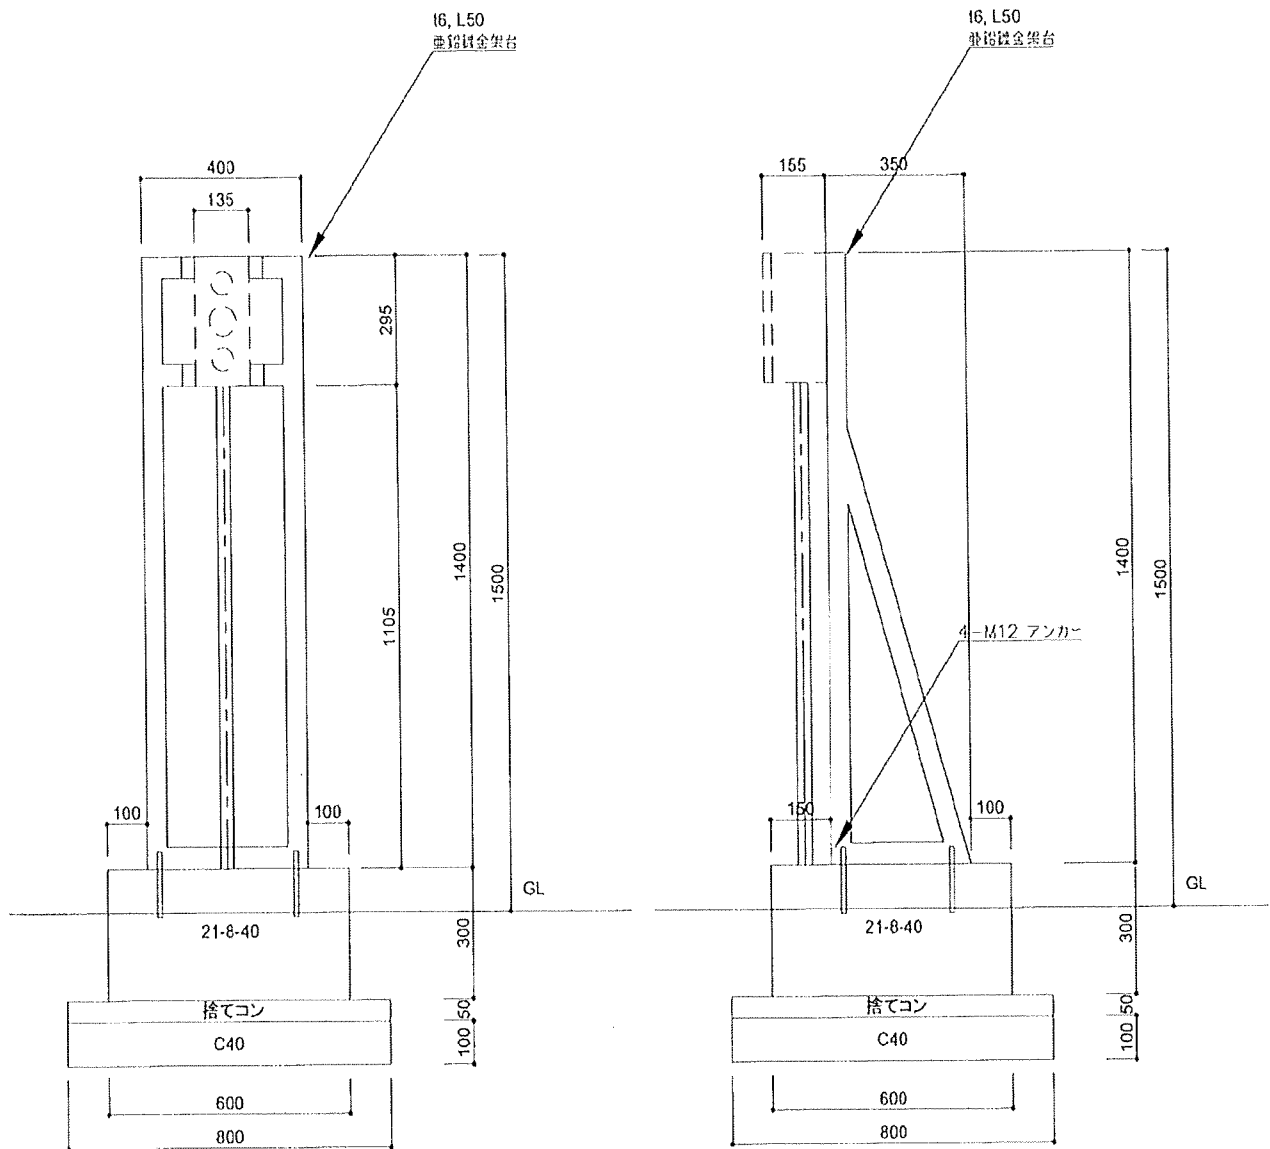


混合異常表示ボックス基礎図

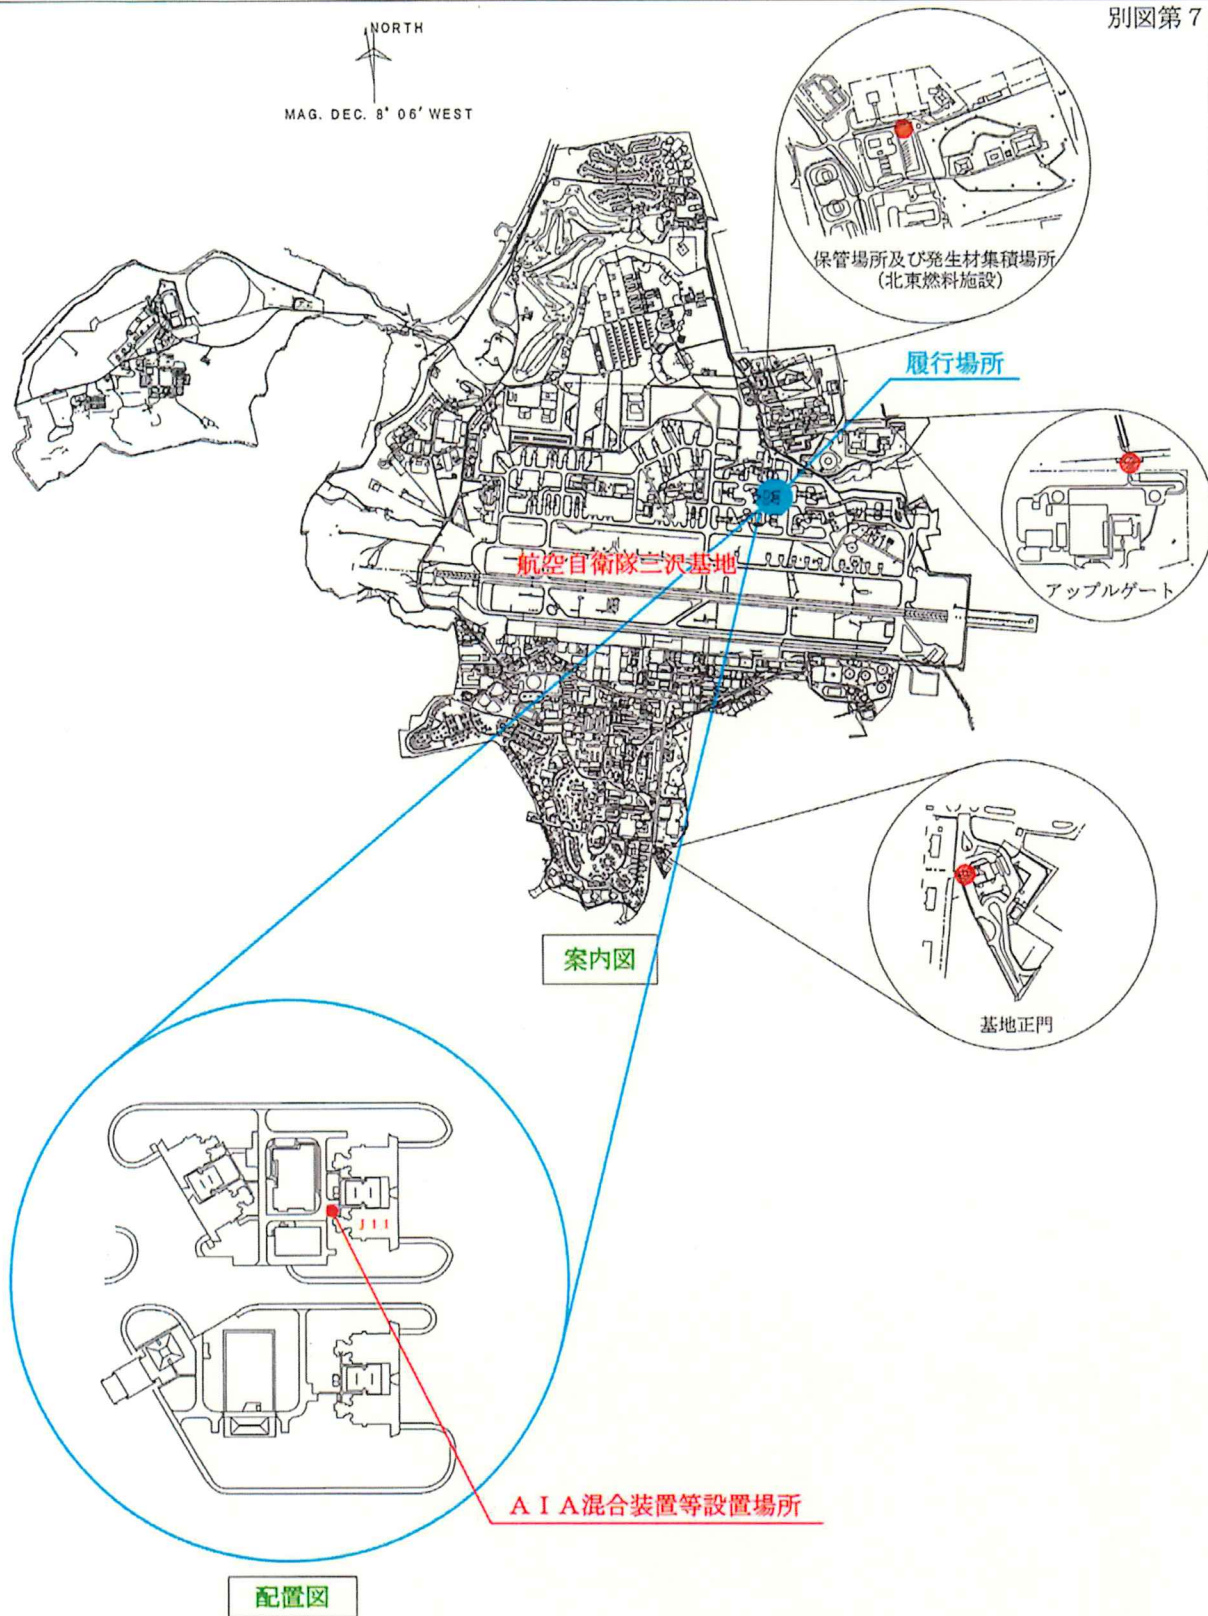

役務名称	航空機掩体用 A I A 混合装置等の更新		
件 名	案内図及び 配置図	縮 尺	N o n

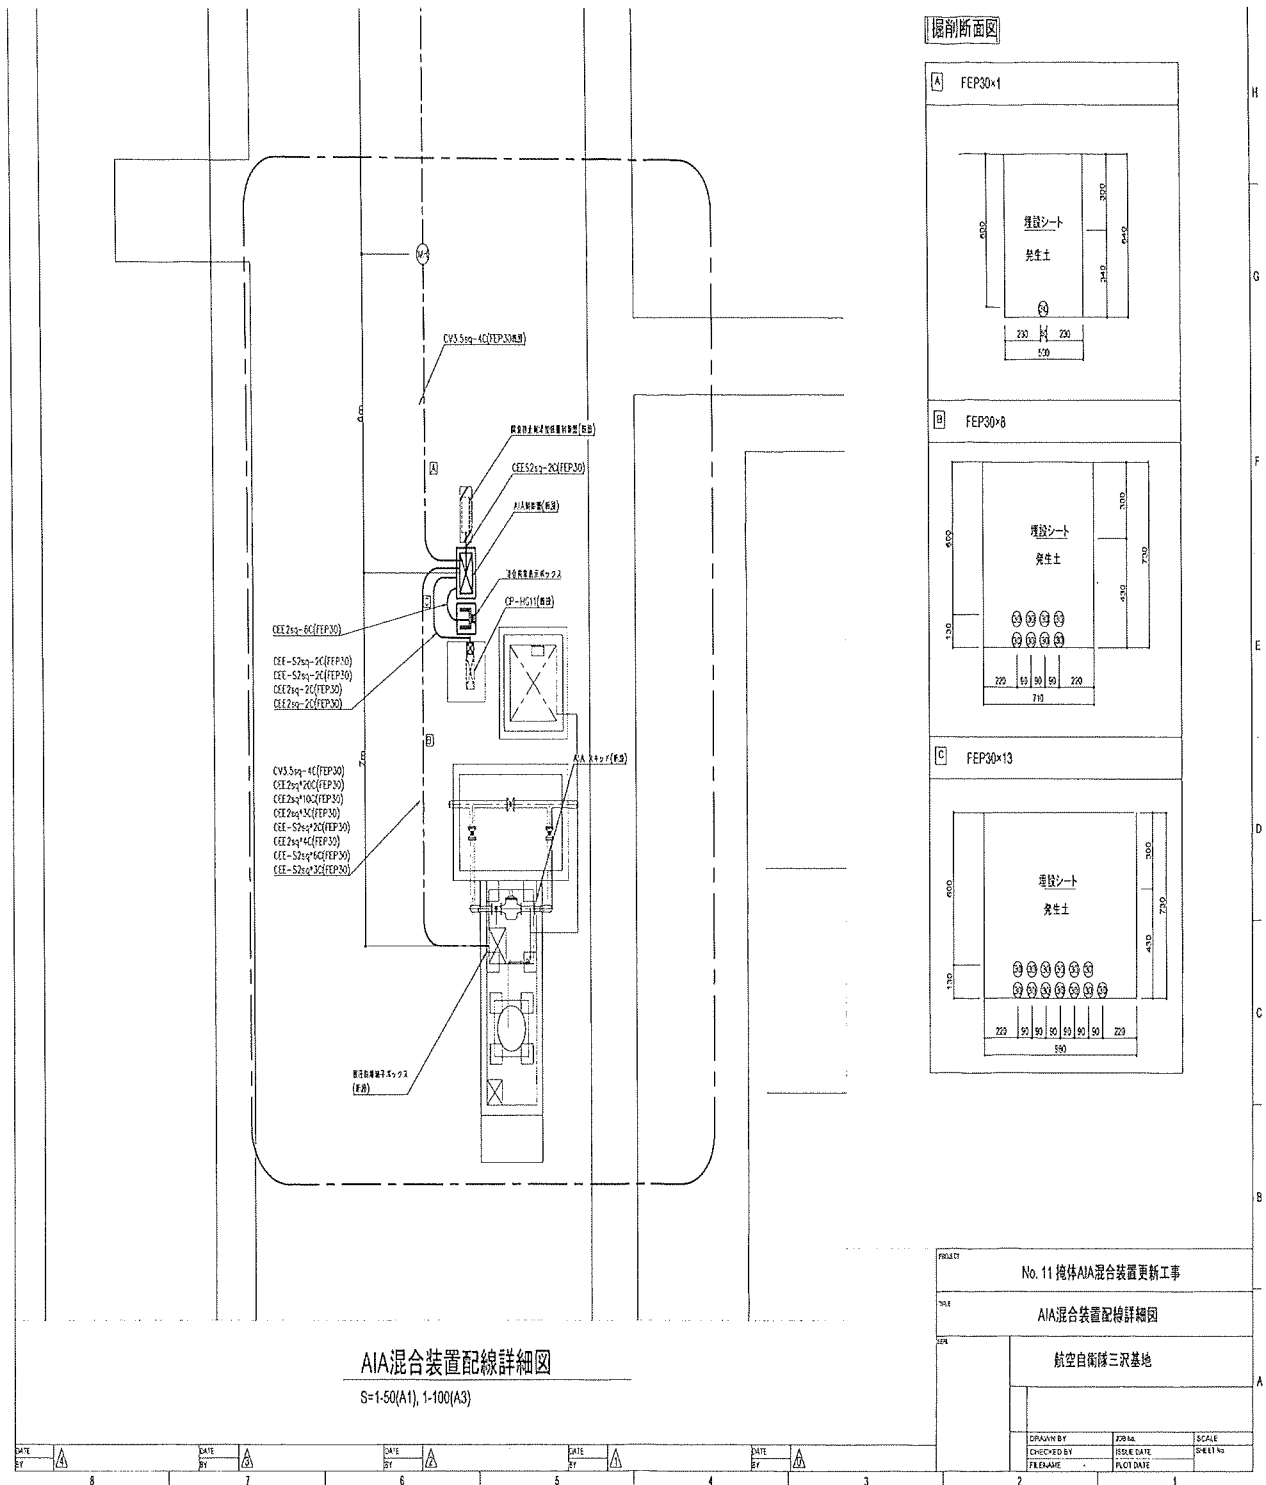

1 1 番掩体埋設ケーブル配置図及び掘削断面図

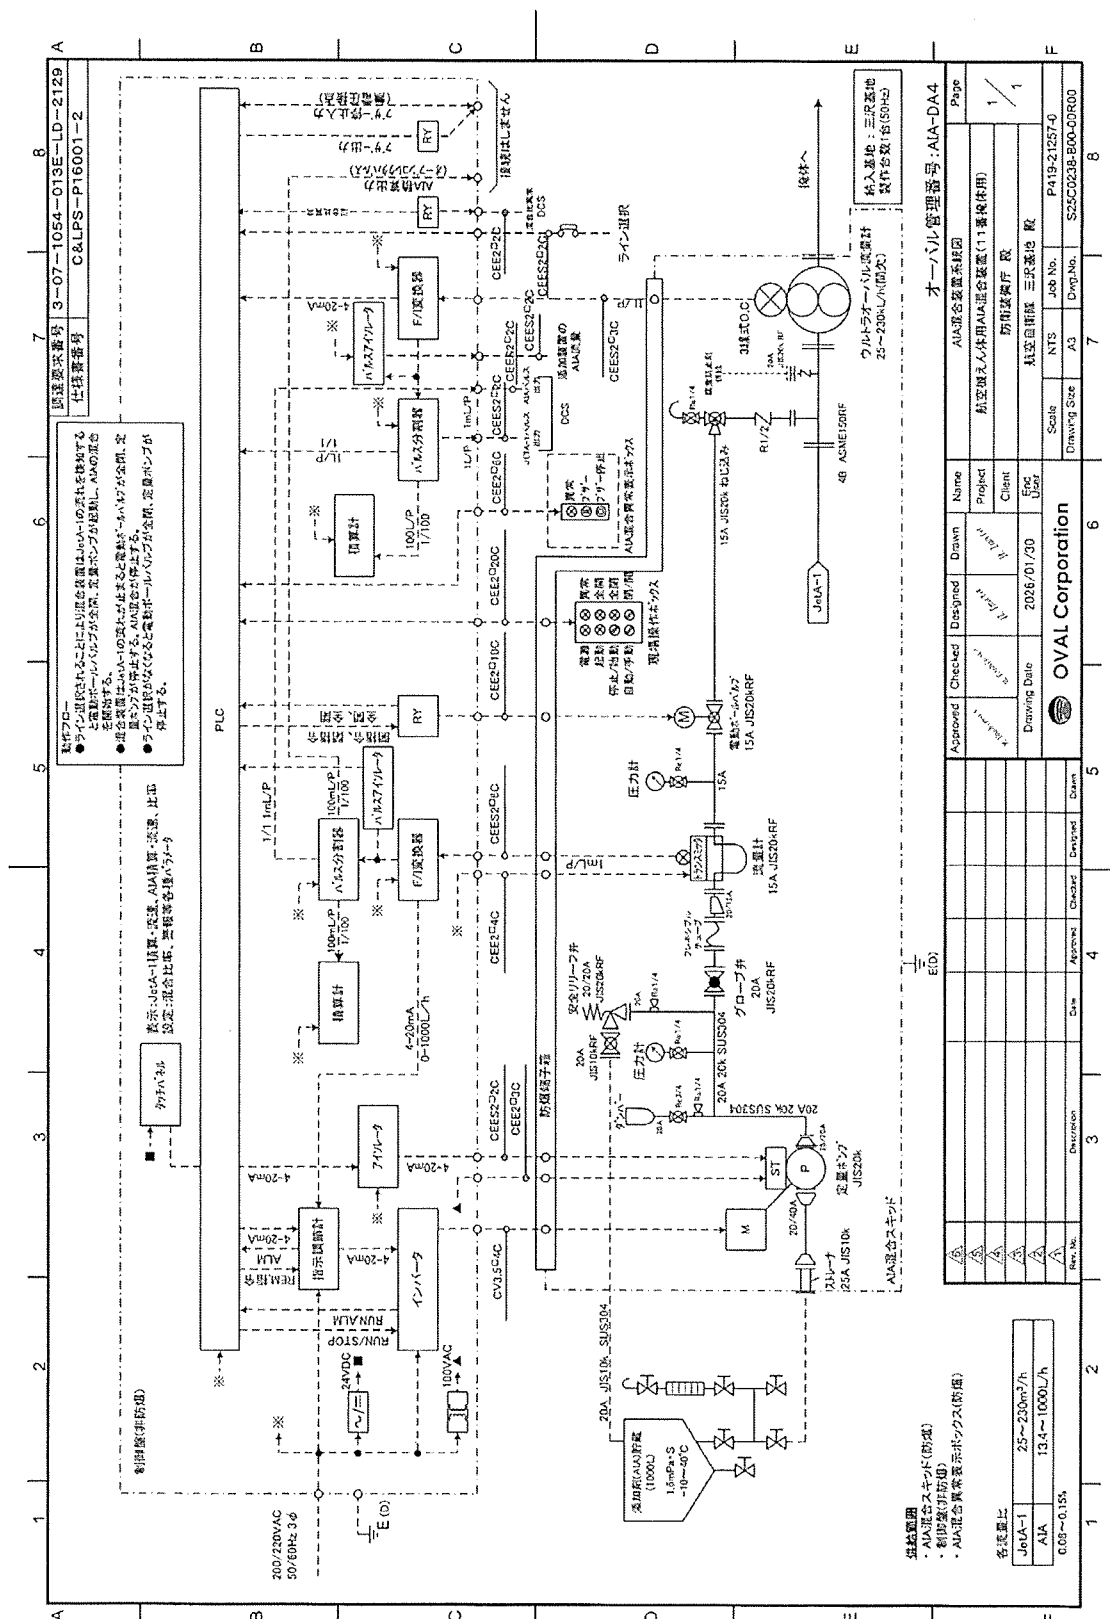

A I A混合装置系統図

入札書

令和 年 月 日

申込者住所
会社名
代表者氏名
担当者氏名
担当者連絡先

No	品名(件名)	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	航空機掩体用AIA 混合装置等の更新	仕様書のとおり	式	1			
		ー以下余白ー					
総 計		¥					
申込者の条件		履行期間:契約締結日～令和9年3月31日 履行場所:航空自衛隊三沢基地 (その他):税抜					