

仕 様 書

- 1 役務件名
保護継電器試験
- 2 履行場所
航空自衛隊 佐渡分屯基地（別図のとおり。）
- 3 履行期限
令和8年10月30日
- 4 役務概要
本役務は、航空自衛隊佐渡分屯基地において、1号柱、受配電室及び発電機室に使用する保護継電器の試験をするものである。
- 5 規格及び試験項目
別表のとおり。
- 6 一般共通事項
 - (1) 提出書類
別表のとおり。
 - (2) 契約相手方は、契約締結後速やかに、監督官に工程表の確認を受けるとともに、別表に示す書類を監督官に提出するものとする。
 - (3) 役務関係書類をPCで作成する場合については、最新のウィルス対策を実施し、ファイル交換ソフトをインストールしていないPCを使用するものとする。
 - (4) 役務写真については、国土交通省による写真撮影要領を原則とする。但し、写真撮影項目に関しては、監督官と調整の上実施するものとする。
 - (5) 契約相手方は、履行場所以外へは立入りしてはならない。
 - (6) 契約相手方は、関係法令に従い安全管理を行い、火災、盗難等の事故防止並びに建物、車両等に損傷を与えないように必要な処置を講ずるものとし、万一損傷を与えた場合には、契約相手方の負担において復旧するものとする。
 - (7) 契約相手方は、完了検査を受ける前に完了通知書を監督官に提出し、別表に示す書類提出後、現場代理人立会いのもと検査官の検査を受けるものとする。
 - (8) 本仕様書において疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。
- 7 特記事項
 - (1) 各機器の配置等の細部は、契約締結後、官側から示す。
 - (2) 試験日は、令和8年9月11日から同年9月12日、予備日として令和8年9月14日を基準とする。
 - (3) 契約相手方は、本役務に必要な1号柱の操作及び受電盤内の短絡接地を行うものとする。
 - (4) 本役務については、別表のとおり点検及び試験を実施するものとする。ただし、高圧連系保護ユニットは、過電圧、不足電圧、地絡方向、逆電力、地絡過電圧及び不足周波数継電器の複合型継電器である。
 - (5) 注油整備に使用油については、ペースプレー（二硫化モリブデン潤滑剤）（（株）ダイゴー コチリ事業部製）で行うものとする。
 - (6) 契約相手方は試験結果報告書を2部、監督官に提出するものとする。
 - (7) 官側の都合により試験日を変更する必要がある場合は、履行期限内において、契約相手方と再度日程を調整し行うものとする。

役務件名	保護継電器試験
作成年月日	令和8年7月6日
航空自衛隊佐渡分屯基地	

1 規格及び試験項目

機器名	製造会社	本体形式	数量	設置場所	点検及び試験項目			
					外観点検(需要設備)	絶縁抵抗測定		
受配電盤	別川製作所	—	1式	受配電室	外観点検	位相特性試験	最小動作電流試験	動作時間特性試験
地絡方向継電器	戸上電機	KL7-PSA-D2NI0LT	1	1号柱				
高圧連系保護ユニット	三菱電機	CPP1-A02D2	2	受配電室	過電圧、不足電圧、地絡方向、逆電力及び地絡過電圧継電器の試験項目に準ずる。 不足周波数継電器については、動作電圧特性試験、動作時間特性試験をする。			
不足電圧継電器	三菱電機	MUV-AIV-R	1	受配電室	動作電圧特性試験	動作時間特性試験		
過電流継電器	三菱電機	MOC-AIV-R	7	受配電室	遮断器結合動作試験	最小動作電流試験	動作時間特性試験	
地絡方向継電器	光商工	LDG-73-DC	3	受配電室	位相特性試験	最小動作電流試験	動作時間特性試験	
過電圧継電器	オムロン	K2ZC-K2VA-N	5	発電機室	遮断器結合動作試験	最小動作電流試験	動作時間特性試験	
不足電圧継電器	オムロン	K2ZC-K2VU-NS	5	発電機室	動作電圧特性試験	動作時間特性試験		
過電流継電器	オムロン	K2ZC-K2CA-N	5	発電機室	遮断器結合動作試験	最小動作電流試験	動作時間特性試験	
逆電力継電器	オムロン	K2ZC-K2WR-NR	5	発電機室	動作電圧特性試験	位相特性試験	動作時間特性試験	
地絡方向継電器	オムロン	K2ZC-K2GS-N	5	発電機室	動作電圧特性試験	動作時間特性試験		
地絡過電圧継電器	オムロン	K2ZC-K2GV-NC	1	発電機室	動作電圧特性試験	動作時間特性試験		
真空遮断機	富士電機	HA08	5	受配電室	注油整備			

2 提出書類


(1) 契約締結後1か月以内

① 臨時立入申請書	別表様式 1
② 着手届	別表様式 2
③ 工程表	別表様式 3 または様式任意
④ 現場代理人通知書及び略歴書	別表様式 4
⑤ 携帯型情報通信・記録機器持込み申請・許可書	別表様式 5


(2) 完了検査時

① 役務日誌	様式任意
② 役務写真	様式任意
③ 完了通知書	別表様式 6
④ 試験成績表 (2部)	様式任意

案内図

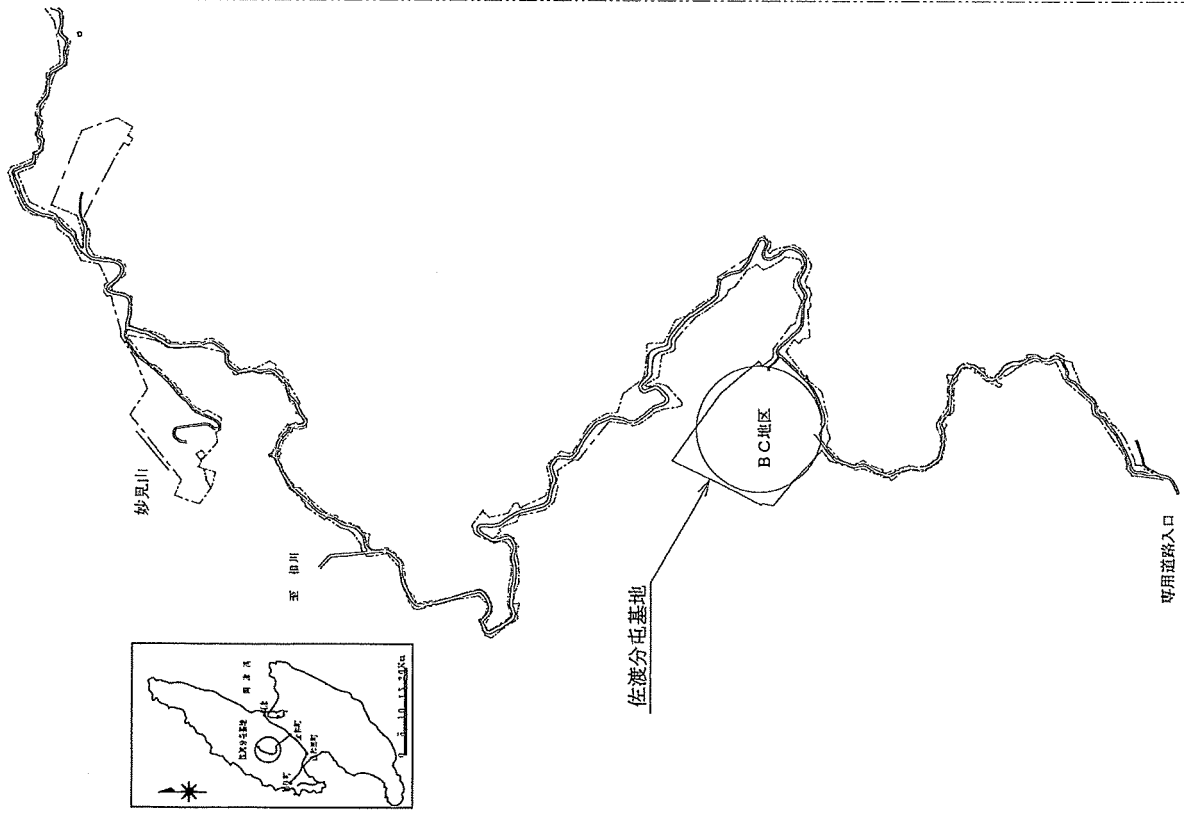

履行場所

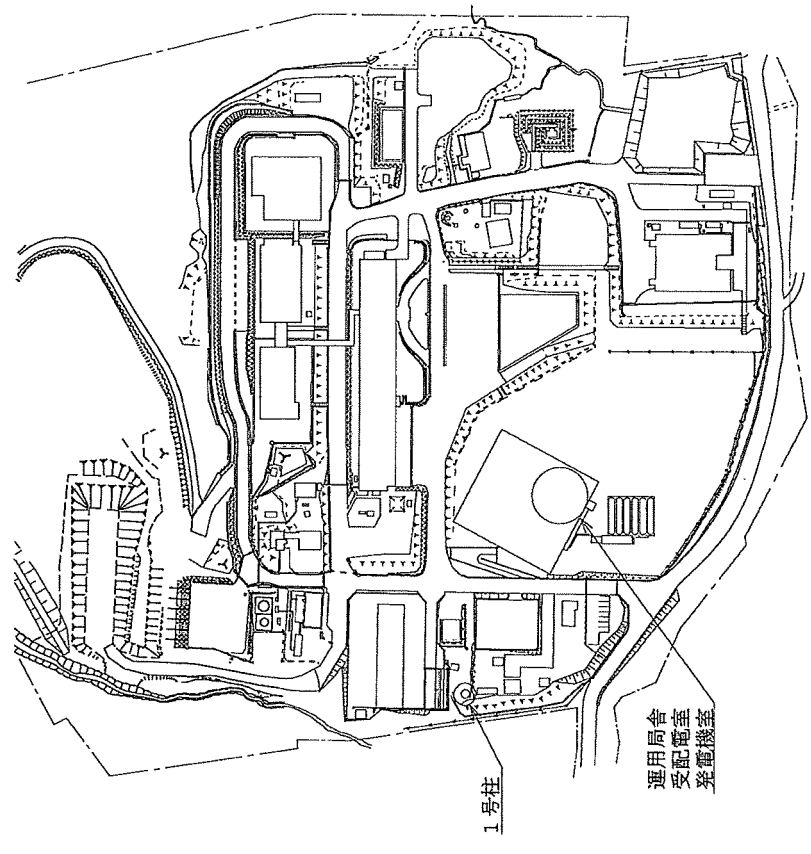

資料名	保護継電器試験
図面名称	案内・履行場所
図名	航空自衛隊佐渡分屯基地

確 認	申請担当者
	(Tel 340)

令和 年 月 日

臨時立入申請書

中部警戒航空管制団司令 殿
(装備部長気付)

管理者等

次のとおり、立入申請があったので進達する。

申請者

下記のとおり、立入りを申請する。

記

- 1 立入先 : 第46警戒隊立入禁止区域
2 立入期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
3 立入者 (名)

所 属 (会社名)	階 級 (職 名)	ふり が 氏 名	生年月日	認 識 番 号 (本籍地及び現住所)

4 立入目的 :

第 号

臨時立入許可証

申請のとおり、立入りを許可する。
年 月 日

中部航空警戒管制団司令

主 任 監督官	役 務 監督官

着 手 届

- 1 役 務 名 保護継電器試験
- 2 期 限 令和 年 月 日 から
令和 年 月 日 まで
- 3 請負金額 ￥ _____
(消費税込み)

上記役務を令和 年 月 日に着手いたしますのでお届けします。

令和 年 月 日

契約担当官 殿

請負者住所

会 社 名

氏 名

印

主 任 監督官	役 務 監督官

現場代理人等通知書

令和 年 月 日

契約担当官 殿

受注者 住所
 氏名

印

令和 年 月 日付をもって請負契約を締結した保護継電器試験について（契約書条項による）に基づき現場代理人等下記のとおり定めたので別紙経歴書を添えて通知します。

記

現場代理人氏名

※「資格者証（写し）」を添付する。

現場代理人
主任技術者
管理技術者
専門技術者

略歴書

- 1 氏名及び年月日
- 2 本籍地
- 3 現住所
- 4 学歴（最終学校名、学部学科名まで記入）
- 5 職歴（最新のものから順次記入し、純粹に建設工事に従事した職種及び地位を記入）
- 6 その他（公資格等を記入）

上記のとおり相違ありません。

令和 年 月 日

氏 名

印

携帯型情報通信・記録機器持込み申請・許可書

持込者	所 属（社 名）	階級（職員だけ）	氏名
日時 (期 間)			
場所	第 4 6 警戒隊 立入禁止区域		
器材名			
目的			
※条件変更等	1 許可された使用場所以外での 電源投入を禁止する。 2 使用目的以外の使用を禁止する。 3 必要に応じ、保存データの確認を 実施する。		
※使用許可	許可年月日 令和 年 月 日 第 4 6 警戒隊長 印		

