

契約担当官
航空自衛隊新潟救難隊
会計班長 野中 龍

公 告

下記により入札を実施するので「入札及び契約心得」を熟知のうえ参加されたい。

記

- 1 競争入札に付する事項
- | 件 名 | 納地（履行場所） | 納期（履行期間） |
|---------|-------------|------------|
| 保護継電器試験 | 航空自衛隊佐渡分屯基地 | 令和7年10月31日 |
- 2 入 札 方 式：一般競争入札
3 入 札 日 時：令和7年9月17日（水） 10時00分
4 入 札 場 所：航空自衛隊 新潟救難隊 幹部食堂
5 入札説明会： 有 （無）
6 入札参加資格：（1）予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者
（2）全省庁統一資格「役務の提供等」のA、B、C又はDに格付けされた関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
（3）防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
（4）前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係にあるものであって当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは役務請負について契約を行おうとする者でないこと。
（5）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
7 保 証 金：（1）入札保証金：免除
（2）契約保証金：免除
（ただし、入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金相当額（見積もる金額の100分の5以上）を徴収する。）
8 入札の無効：第6項の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9 契 約 方 法：確定契約
10 入 札 方 法：（1）総額決定
（2）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
11 契約書の作成： （有） 無
12 適用する契約条項：航空自衛隊標準契約（請書）条項役務供給契約（請書）条項及び適用契約条項の関係条項による。
13 契約条項を示す場所：航空自衛隊新潟救難隊会計班事務室及び新潟分屯基地ホームページ
14 そ の 他：（1）代理者の入札参加は、委任状を持参するものとする。
（2）郵送による入札の場合は、令和7年9月16日（火）までに必着のこと。
（3）問合せ先
航空自衛隊新潟救難隊会計班 担当者：（会計）渡部
電話番号：（代表）025-273-9211（内線）272
FAX番号：025-273-9212
※現在有効分の資格決定通知書（写し）を事前に提出すること。（FAX可）

市場価格調査書

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊新潟救難隊
会計班長 野中 龍 殿

住所、会社名、代表者名

※備考に受注後納品までの必要日数を記入してください。

納期（履行期限）	令和7年10月31日	納地（履行場所）	航空自衛隊 佐渡分屯基地			
品名（件名）	規格	単位	数量	単価	金額	備考
構内第1柱気中開閉器		台	1			
BC地区受電設備		台	3			
BC地区受電設備		台	7			
BC地区高压受電盤		台	1			
BC地区高压引込盤		台	2			
非常用予備発電機盤	OVR、UVR、OCR,RPR,DGR	台	5			
非常用予備発電機盤	OVGR	台	1			
高压負荷開閉器操作		式	1			
高压外観点検		式	1			
高压絶縁抵抗測定		式	1			
運搬費		式	1			
機器損料		式	1			
安全管理費		式	1			
報告書作成		式	1			
諸経費		式	1			
合計(税抜)	¥					

入 札 書

貴通知・公告に対して「入札及び契約心得」「契約条項」等を承諾の上提出します。

令和 7 年 9 月 17 日

契約担当官
航空自衛隊新潟救難隊
会計班長 野中 龍 殿

住所、会社名、代表者名

納 期（ 履 行 期 限 ）	令和7年10月31日		納 地（ 履 行 場 所 ）			航空自衛隊 佐渡分屯基地	
品 名（ 件 名 ）	規 格		単位	数量	単 価	金 額	備 考
保護継電器試験	仕様書のとおり		式	1			
以下余白							
入札金額(税抜)	¥						

代理人氏名

仕 様 書

- 1 役務件名
保護継電器試験
- 2 履行場所
航空自衛隊 佐渡分屯基地（別図のとおり。）
- 3 履行期限
令和7年10月31日
- 4 役務概要
本役務は、航空自衛隊佐渡分屯基地において、1号柱、受配電室及び発電機室に使用する保護継電器の試験をするものである。
- 5 規格及び試験項目
別表のとおり。
- 6 一般共通事項
 - (1) 提出書類
別表のとおり。
 - (2) 契約相手方は、契約締結後速やかに、監督官に工程表の確認を受けるとともに、別表に示す書類を監督官に提出するものとする。
 - (3) 役務関係書類をPCで作成する場合については、最新のウィルス対策を実施し、ファイル交換ソフトをインストールしていないPCを使用するものとする。
 - (4) 役務写真については、国土交通省による写真撮影要領を原則とする。但し、写真撮影項目に関しては、監督官と調整の上実施するものとする。
 - (5) 契約相手方は、履行場所以外へは立入りしてはならない。
 - (6) 契約相手方は、関係法令に従い安全管理を行い、火災、盗難等の事故防止並びに建物、車両等に損傷を与えないように必要な処置を講ずるものとし、万一損傷を与えた場合には、契約相手方の負担において復旧するものとする。
 - (7) 契約相手方は、完了検査を受ける前に完了通知書を監督官に提出し、別表に示す書類提出後、現場代理人立会いのもと検査官の検査を受けるものとする。
 - (8) 本仕様書において疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。
- 7 特記事項
 - (1) 各機器の配置等の細部は、契約締結後、官側から示す。
 - (2) 試験日は、令和7年9月26日から同年9月27日、予備日として令和7年9月29日を基準とする。
 - (3) 契約相手方は、本役務に必要な1号柱の操作及び受電盤内の短絡接地を行うものとする。
 - (4) 本役務については、別表のとおり点検及び試験を実施するものとする。ただし、高圧連系保護ユニットは、過電圧、不足電圧、地絡方向、逆電力、地絡過電圧及び不足周波数継電器の複合型継電器である。
 - (5) 契約相手方は試験結果報告書を2部、監督官に提出するものとする。
 - (6) 官側の都合により試験日を変更する必要がある場合は、履行期限内において、契約相手方と再度日程を調整し行うものとする。

役務件名	保護継電器試験
作成年月日	令和7年7月11日
航空自衛隊佐渡分屯基地	

1 規格及び試験項目

機器名		製造会社	本体形式	数量	設置場所	点検及び試験項目			
受配電盤	別川製作所	—	1式	受配電室	外観点検(需要設備)				
地絡方向継電器	戸上電機	KL1-PSA-D2N10LT	1	1号柱	外観点検	位相特性試験	最小動作電流試験	動作時間特性試験	
高圧連系保護ユニット	三菱電機	CPP1-A02D2	2	受配電室	過電圧、不足電圧、地絡方向、逆電力及び地絡過電圧継電器の試験項目に準ずる。 不足周波数継電器については、動作電圧特性試験、動作時間特性試験をする。				
不足電圧継電器	三菱電機	M0V-A1V-R	1	受配電室	動作電圧特性試験	動作時間特性試験			
過電流継電器	三菱電機	MOC-A1V-R	7	受配電室	遮断器結合動作試験	最小動作電流試験	動作時間特性試験		
地絡方向継電器	光商工	LDG-73-DC	3	受配電室	位相特性試験	最小動作電流試験	動作時間特性試験		
過電圧継電器	オムロン	K2ZC-K2VA-N	5	発電機室	遮断器結合動作試験	最小動作電流試験	動作時間特性試験		
不足電圧継電器	オムロン	K2ZC-K2VU-NS	5	発電機室	動作電圧特性試験	動作時間特性試験			
過電流継電器	オムロン	K2ZC-K2CA-N	5	発電機室	遮断器結合動作試験	最小動作電流試験	動作時間特性試験		
逆電力継電器	オムロン	K2ZC-K2WR-NR	5	発電機室	動作電圧特性試験	位相特性試験	動作時間特性試験		
地絡方向継電器	オムロン	K2ZC-K2GS-N	5	発電機室	動作電圧特性試験	動作時間特性試験			
地絡過電圧継電器	オムロン	K2ZC-K2GV-NC	1	発電機室	動作電圧特性試験	動作時間特性試験			

2 提出書類


(1) 契約締結後1か月以内

① 臨時立入申請書	別表様式1
② 着手届	別表様式2
③ 工程表	別表様式3または様式任意
④ 現場代理人通知書及び略歴書	別表様式4
⑤ 携帯型情報通信・記録機器持込み申請・許可書	別表様式5


(2) 完了検査時

① 役務日誌	様式任意
② 役務写真	様式任意
③ 完了通知書	別表様式6
④ 試験成績表(2部)	様式任意

案内図

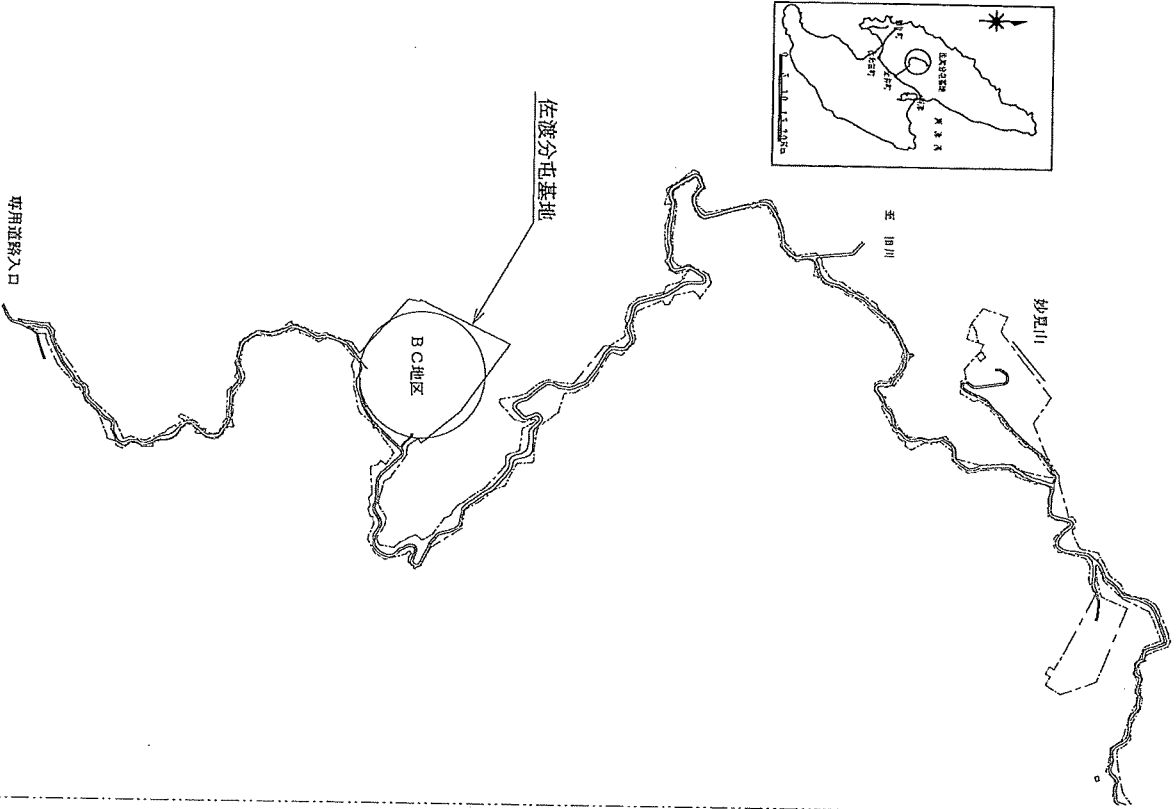

履行場所

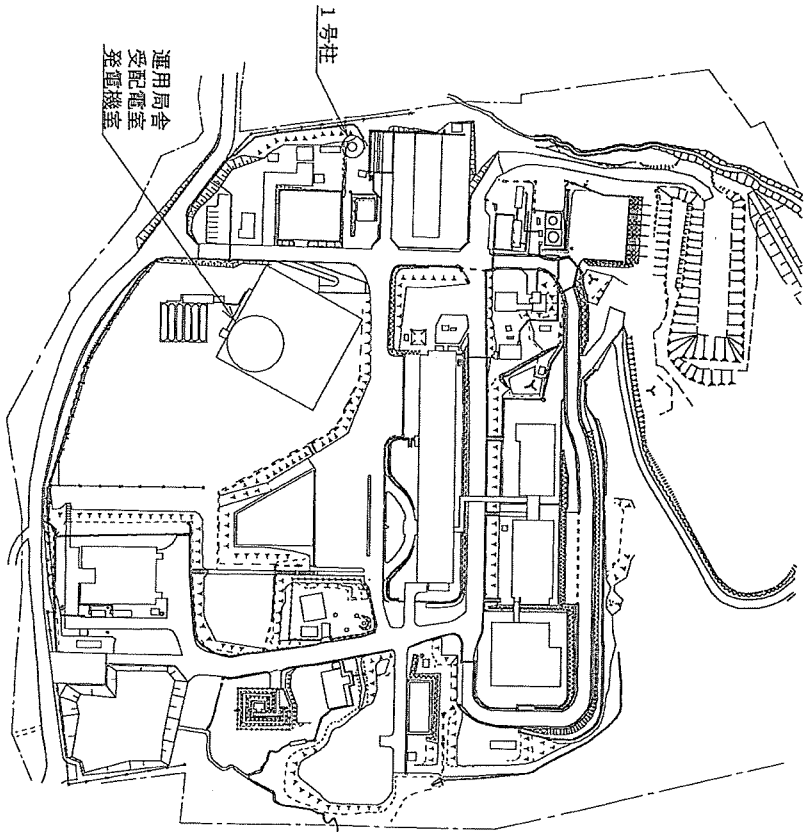

任務 件名	保護継電器試験
図面 名称	案内・履行場所
航空自衛隊佐渡分屯基地	