

見積依頼番号 OC-7

令和 6年 5月 14日

契約担当官
航空自衛隊第5航空団
会計隊長 越智靖彦



航空自衛隊新田原基地第5航空団におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

オープンカウンター方式とは、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第5項の規定に基づき実施する随意契約における物品調達等の見積合わせにおいて、見積りを徴する相手方を特定することなく、見積合わせに参加を希望する者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式です。

本件は、当該方式による随意契約を前提とした見積依頼です。

有効な見積書をもって郵送等により申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

番号	種別	調達番号	品名(件名)	納入 (履行) 場所	納期 (履行) 期間	見積 依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積 合わせ の日時	防衛省 競争参加資格 (全省庁統一資格)	参加 条件	備考
1	役務	B-30004	空調機の設置	航空自衛隊 新田原基地	R6.6.28	R6.5.14	R6.5.24 FAX可	R6.5.27 10:00		無し	担当:濱崎
			以下余白								

詳細については、オープンカウンター方式実施要領等によるほか、下記にお問い合わせください。

仕様書等の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先(仕様書等を公表してる場合を除く。)

〒889-1492 宮崎県児湯郡新富町大字新田19581

航空自衛隊第5航空団 基地業務群会計隊契約班

TEL:0983-35-1121 内線5737 FAX:0983-35-1805(直通)

見積書

令和 6 年 5 月 24 日

契約担当官
航空自衛隊第5航空団
会計隊長 越智 靖彦 殿

¥

(消費税別)

住 所
会 社 名
代 表 者 名

貴通知・公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承知の上、上記のとおり提出します。

履行期限：R6.6.28

内 訳

履行場所：航空自衛隊新田原基地

No	品名(件名)	規 格	単 位	数量	単価	金 額	備 考
1	空調機の設置	仕様書のとおり	式	1			
2		以下余白					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	合 計						

B 30004 -001
営舎用備品費

*同等品で見積もる場合、あらかじめ同等品確認申請書により確認を受けるものとする。

航空自衛隊仕様書		
仕様書の種類	内容による分類	装備品等仕様書
	性質による分類	個別仕様書
物品番号	7601-4120-NL5210-01-003	仕様書番号
品名又は件名	空調機の設置	新基LPS-B41002
		承認 令和 6年 1月17日
		作成 令和 5年11月30日
		改正
	作成部隊等名	第5航空団 管理隊

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊新田原基地における空調機の設置（以下“役務”という。）について規定する。

1.2 引用文書

この仕様書に引用する次の文章は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

なお、引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合（法令等を除く。）は、この仕様書に定める内容が優先する。

a) 法令等

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成13年法律64号）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令（平成13年政令第369号）

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則（平成26年経済産業省・環境省令第7号）

装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通達）（防経庁（事）第137号（令和4年3月31日））

2 製品及び役務に関する要求

調達要領指定書のとおり。

3 品質管理

3.1 監督・検査

監督・検査は、契約担当官の定める監督・検査事務処置要領により実施する。

4 その他の指示

4.1 安全管理等

a) 契約の相手方は、現場代理人及び現場作業員に対し、新田原基地部外者入門手続き等に関する達、その他関係法令法規類及び安全に関する教育を実施するとともに、常に安全に留意し、事故の防止に努めるものとする。

b) 作業場への現場作業者の出入りの管理、風紀、衛生の取り締まり及び火災、盗難、その他の事故防止については、契約の相手方の責任において実施するものとする。

c) 役務実施中、官側の管理する施設及び物品に損傷を与えた場合は、速やかに監督官

分類番号：E-10-124

保存期間：5年

保存期間満了時期：2029. 3. 31

作成年度：2023年度

枚数：2枚

開示判断：開示

件	名	空調機の設定
---	---	--------

へ報告し、契約の相手方の負担において原状回復を行うものとする。

4.2 その他必要な事項

4.2.1 立ち入り

基地内の立ち入りは、新田原基地部外者入門手続きに関する達に従い、定められた地域以外に立ち入ってはならないものとする。また、本役務実施中は、関係部署以外への立ち入りを原則として禁止する。

なお、やむを得ず関係部署以外へ立ち入りを必要とする場合は、監督官の指示を受けるものとする。

4.2.2 情報保全

基地へ入門する車両にドライブレコーダーを搭載している場合、入門前にドライブレコーダーの電源を切り、機能の無効化措置を実施するものとする。

なお、ドライブレコーダー機能の無効化措置の履行状況については、監督官に確認を受けるものとする。

4.2.3 官側における支援

契約の相手方は、現場作業において支援を必要とする場合には、監督官へ事前に調整のうえ、次の事項については、無償で支援を受けることができる。ただし、後片付け及び盗難防止処置については、契約の相手方の責任のもと行うものとし、官側は一切の責任を負わない。

- a) 役務実施場所への立ち入りに関する事項
- b) 水及び電気の使用

4.2.4 特記事項

- a) この使用書及び図面に記載している寸法等については、標準寸法であるため、実際の作業に関しては、必ず現地調査を実施し、採寸するものとする。
- b) 納品後、1年以内に製品の欠陥により不具合が生じた場合は、無償にて修理を実施するものとする。
- c) この仕様書又は契約の履行に際し疑義が生じた場合は、速やかに契約担当官と協議するものとする。

調達要領指定書	発簡番号				
	調達要領番号	B-30004			
	調達要求年月日	令和6年5月9日			
	作成部課	修理隊			
	作成年月日	令和6年4月17日			
品名	空調機の設置				
仕様書番号	新基LPS-B41002				
指定事項：					
2 製品及び役務に関する要求					
2.1 製品の内容					
製品は、下記のを基準とし、同等以上のものとする。					
a) 空調機規格					
品名	製造会社	規格	数量	単位	備考
空調機 (室内機及び室外機)	株式会社ダイキン工業	S224ATES-W	1	台	単相 100V
	株式会社三菱電機	MSZ-GV2224-W			
b) 付属品					
付属品は、下記のを基準とし、同等以上のものとする。					
品名	規格等	数量	単位	備考	
ドレンアップキット		1	式		
冷房配管	6.4φ/9.5φ	1	式	13m程度 ライトカバー保温	
ドレン配管	VPφ20	1	式	13m程度	
内外渡り線	VVFφ2.0×3C	1	式	13m程度	
電源配線 コンセント	VVFφ2.0×3C	1	式	12m程度 VE-22配管含む	
消耗品・雑材料		1	式	サドルバンド等	
外部配管	SUSラッキング	1	式	5m程度	
室外機用架台		1	式	L450×W150×H120	
2.2 役務実施場所					
航空自衛隊新田原基地（別図第1及び別図第2のとおり。）					
2.3 役務の内容					
a) 別図第1～9の箇所に取付品を取り付ける。また、取付品の室外機には金具を取付け建物の壁に固定し、転倒を防止する。					
b) 女性更衣室内の天井ボードに室内機電源配線用貫通穴φ12，冷媒配管，ドレン配管及び渡り線用貫通穴φ85，女性更衣室窓のアルミパネルに冷媒配管，ドレン配管及び渡り線用貫通穴φ100，電源室内の既設金属製シャッター付ダクトに電源線用貫通穴φ36の計4箇所に穴をあける。					
c) 空調機を試運転し、関連する箇所に異常がない事を確認する。					

分類番号：E-10-124

作成年度：2024年度


保存期間：5年

枚数：10枚

保存期間満了時期：2030.3.31


開示判断：開示

別図第1

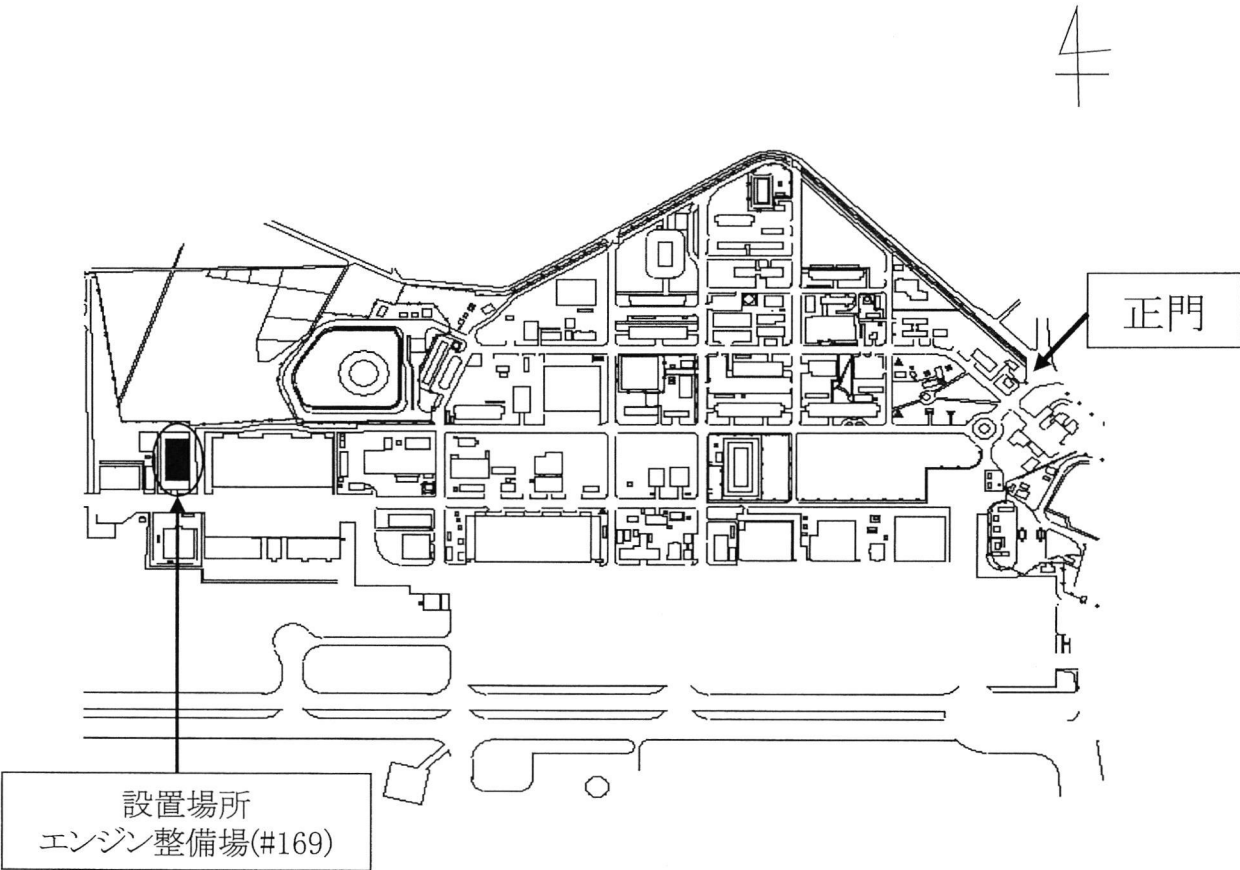


空調機設置場所(詳細図)

平面図

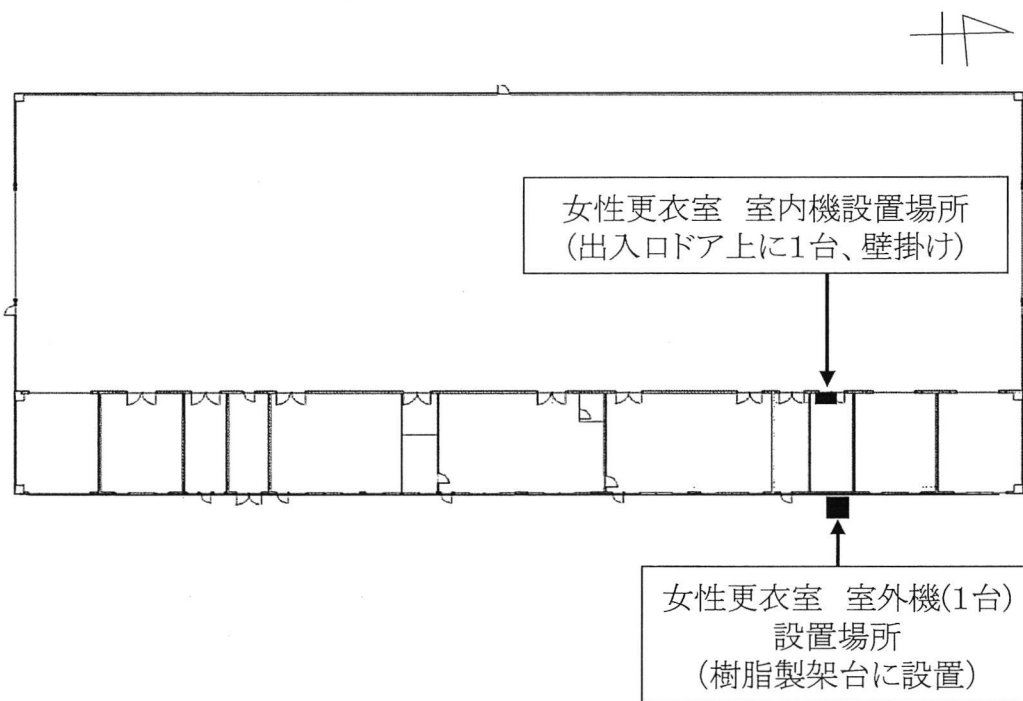


立面図(南側)

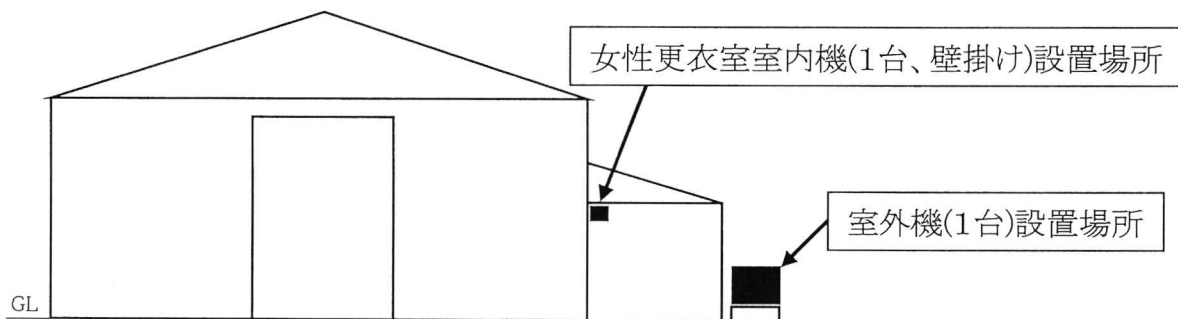


女性更衣室平面図

- 1 室内機(ドレンアップキット付)1台を取付金具を使用し出入口ドア上側に取付ける。
- 2 室外機は、新設樹脂製架台上に設置し、金具を取付け建物の壁に固定し転倒を防止する。
- 3 冷媒配管、ドレン配管、渡り線及び電源配線は天井内に配置する。
- 4 取外し式リモコンを出入口ドア左側壁に設置する。


単位：mm

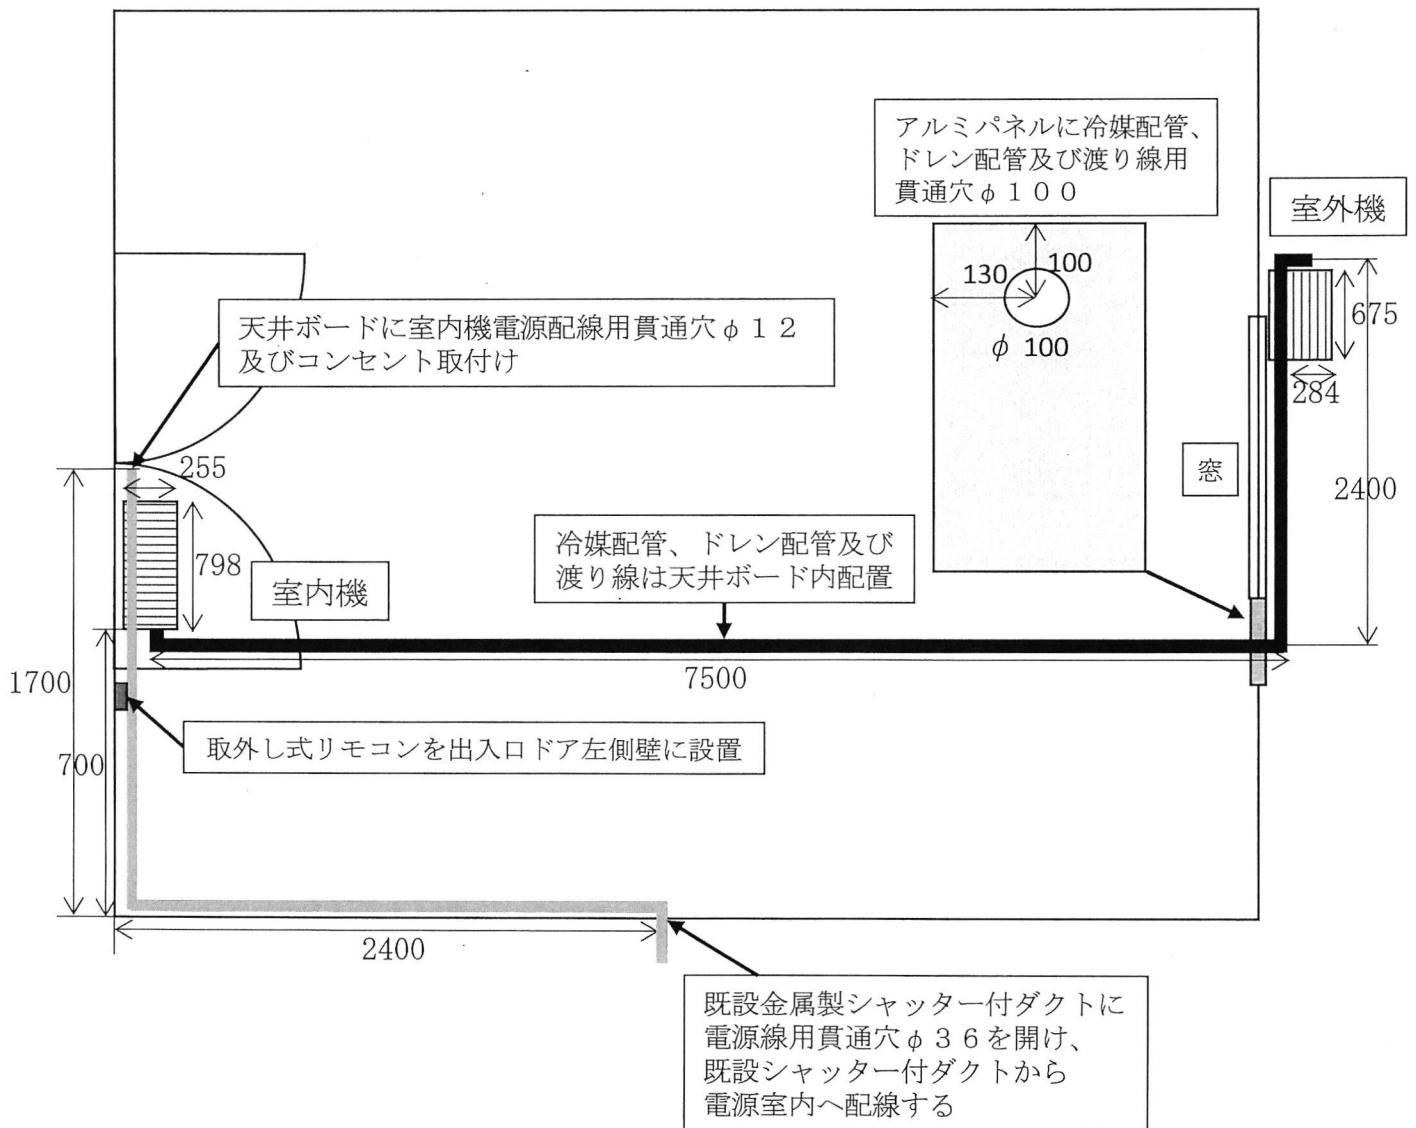


女性更衣室外 立面図(東側)

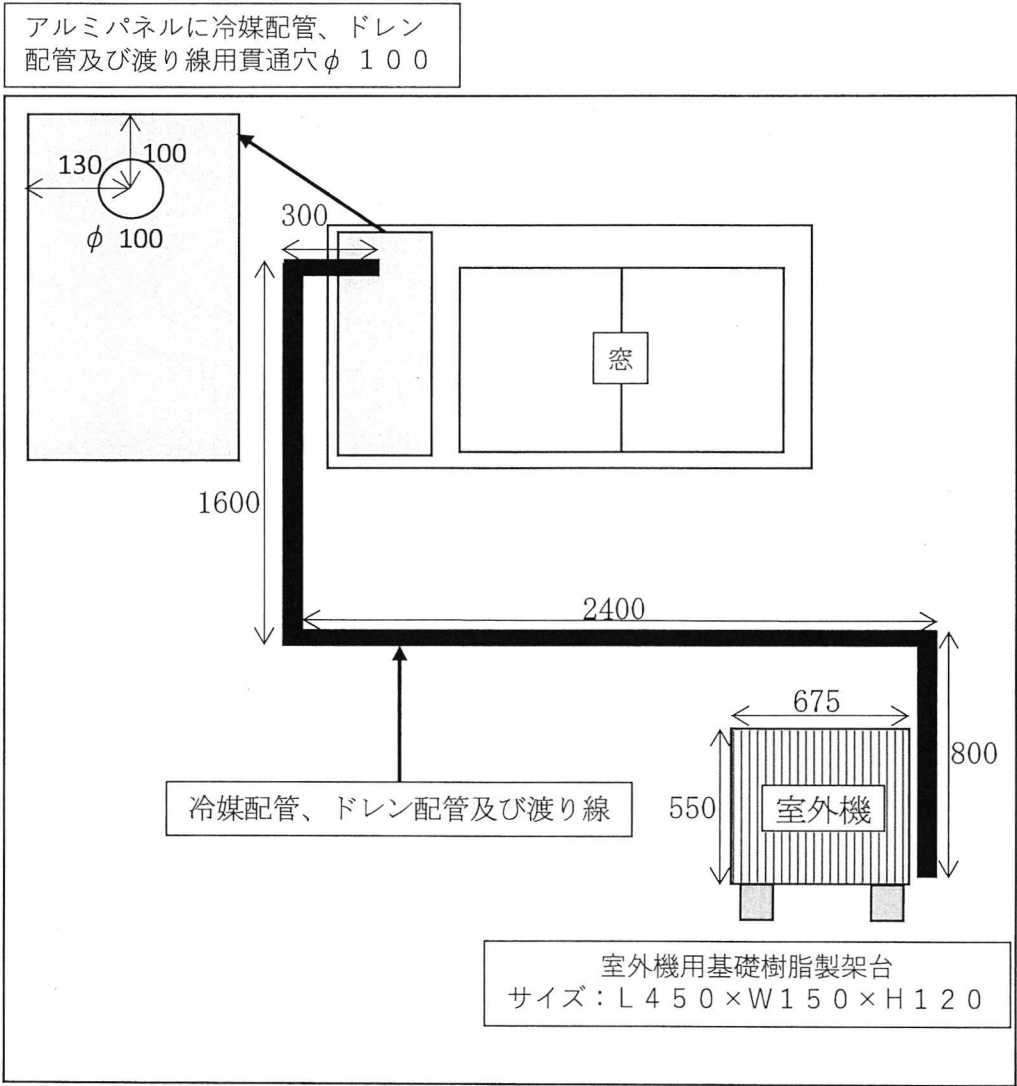


女性更衣室内 立面図(西側)

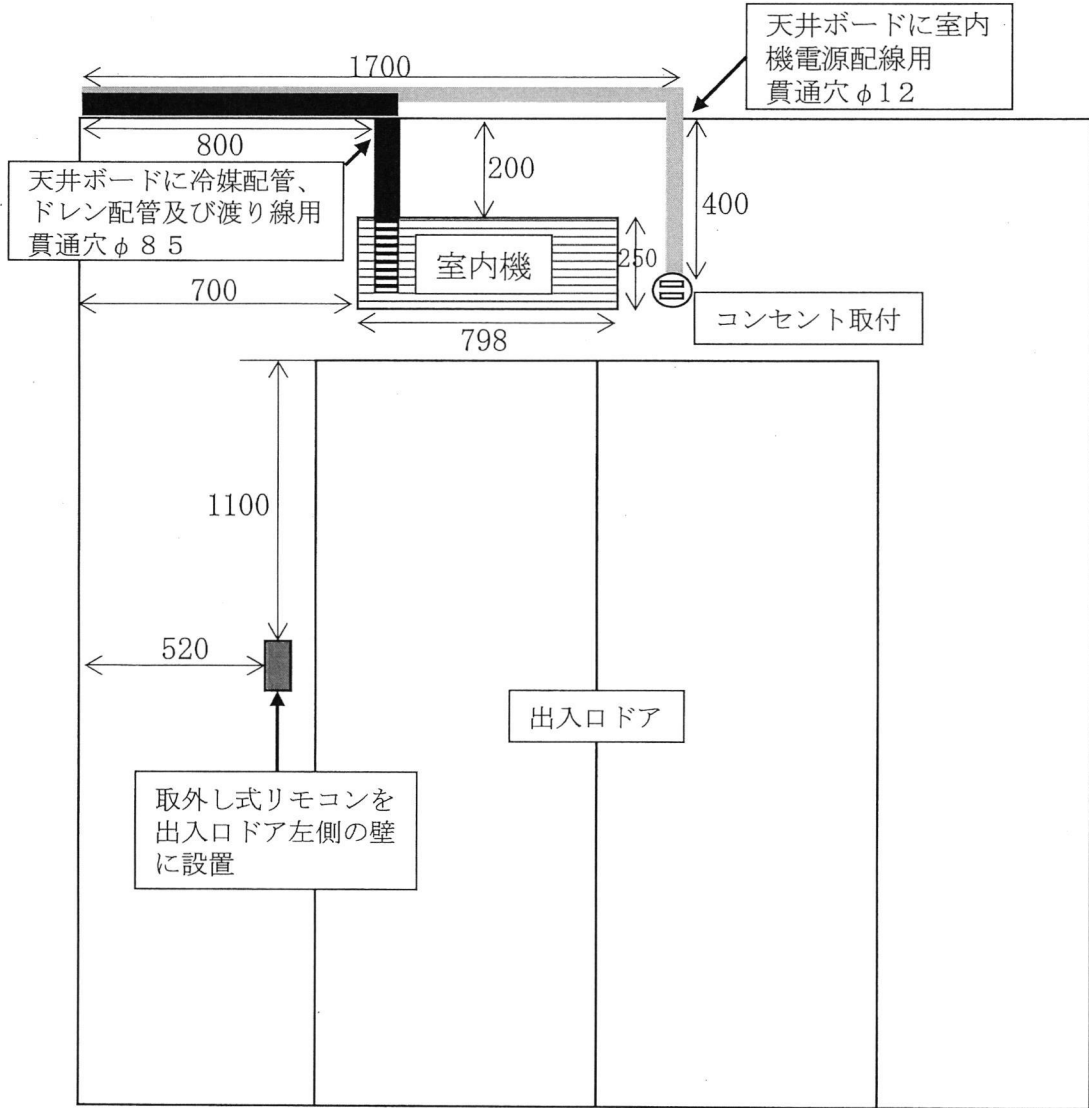


女性更衣室内 立面図(南側)

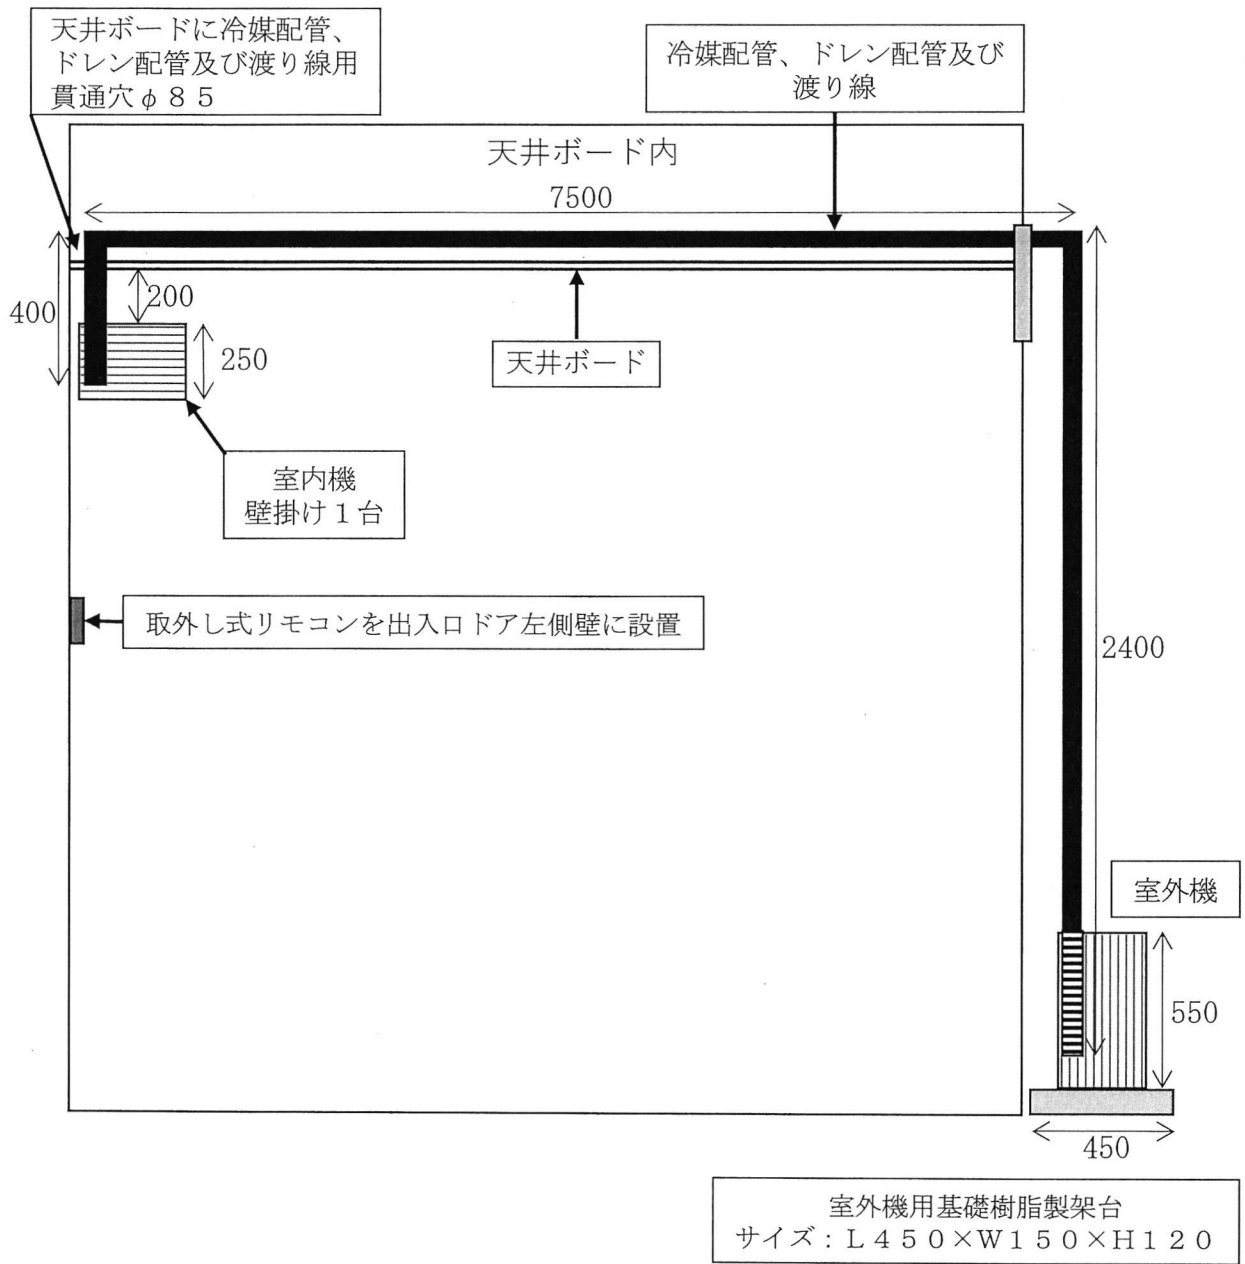

電源室平面図

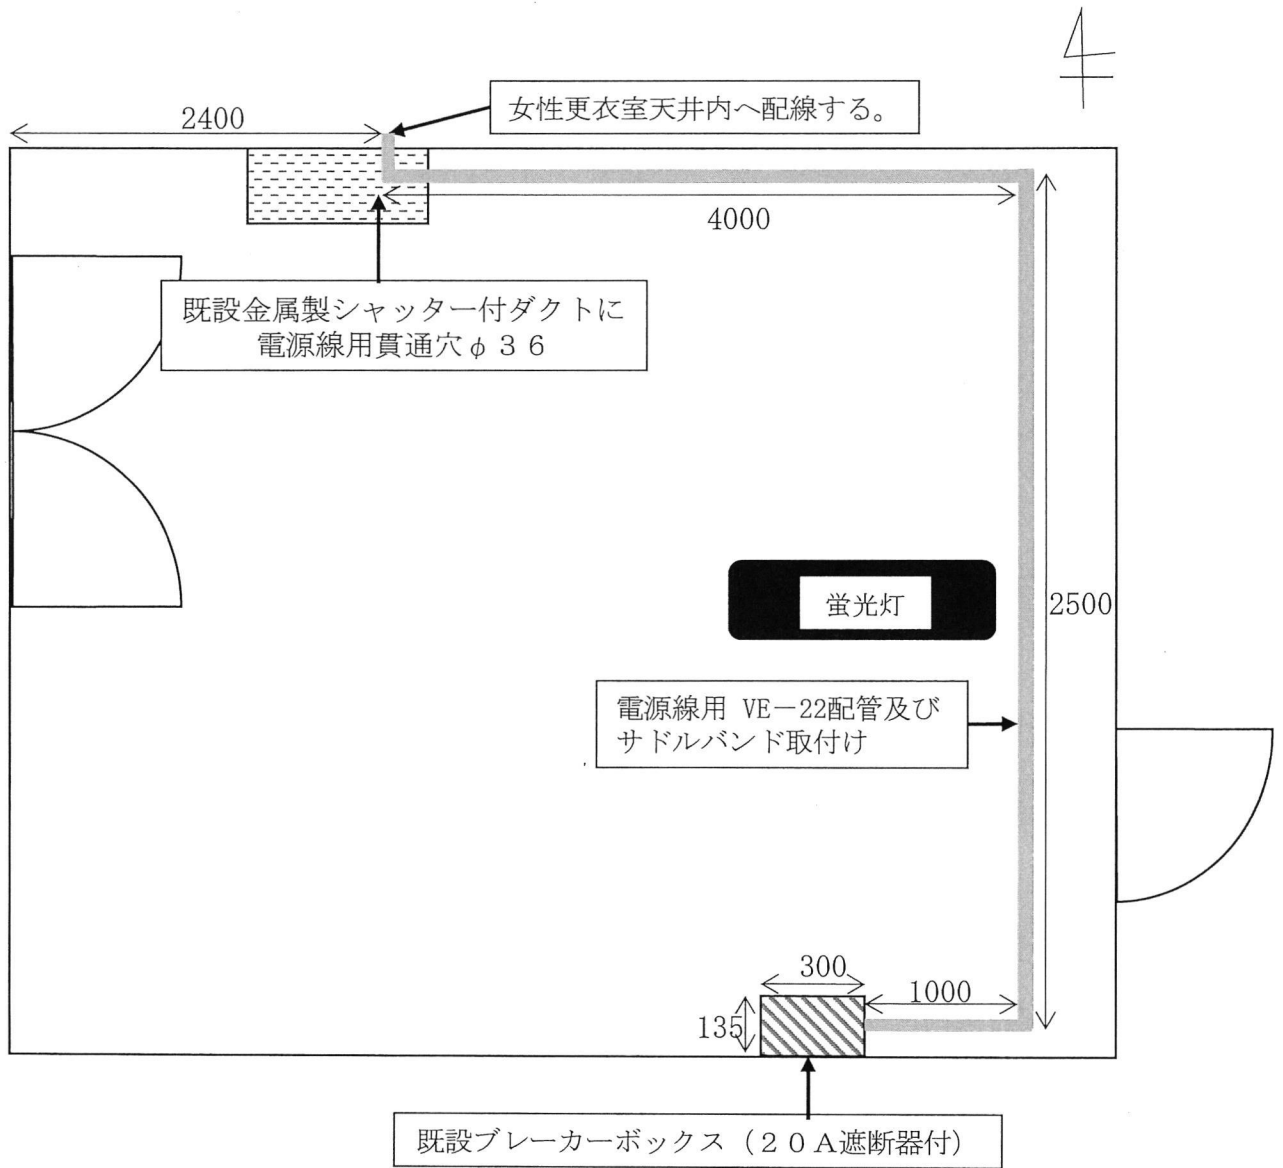

電源室立面図(北側)

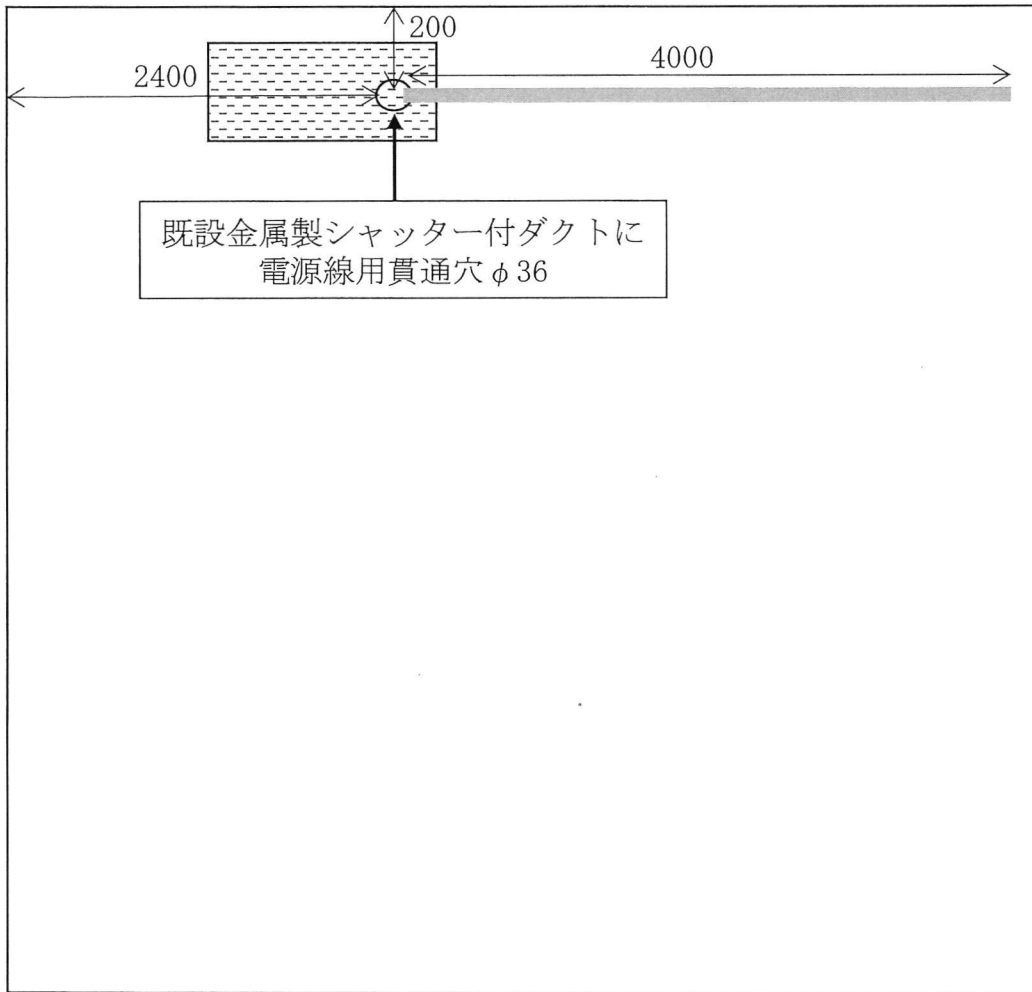

電源室立面図(南側)

