

公 告

下記により入札を実施するので、入札及び契約心得（地方調達）（平成31年4月1日）を熟知の上、参加されたい。

- 1 入 札 方 式
- 一般競争入札
- 2 入札に付する事項

件 名	規 格	数 量	納 地	納 期	摘 要
高速水槽換気ファン設備の故障に伴う動力操作盤P-2盤交換及び有圧換気扇シャッター交換役務	仕様書のとおり	1 件	防衛装備庁艦艇装備研究所 (目黒地区)	令和9年3月26日	

- 3 入 札
- ① 日 時 令和8年7月28日（火） 14時00分
（ただし、郵便による入札は事前に了承を得るものとし、「書留」にて入札期日の前日までに必着するよう当方「分任支出負担行為担当官」あてに送付すること。（初度入札のみ有効。））
② 場 所 防衛装備庁艦艇装備研究所（目黒地区）入札室（庁舎2階）
（東京都目黒区中目黒2-2-1）
- 4 参 加 資 格
- ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
③ 令和7・8・9防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」の「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされ関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
④ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は防衛装備庁長官官房会計官から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者（以下「指名停止期間中の者」という。）でないこと。
⑤ 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
⑦ 都道府県警察から、暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者でないこと。
- 5 入 札 方 法
- 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、各入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載すること。
- 6 保 証 金
- ① 入札保証金 免 除
② 契約保証金 免 除
- 7 入 札 の 無 効
- 4の参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に反した入札又は入札後契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者のした入札は無効とする。
- 8 契約書作成の必要の有無
- 有
- 9 契約をしようとする基本契約条項等
- 役務請負契約条項
談合等の不正行為に関する特約条項
暴力団排除に関する特約条項

10 落札者が正当な理由なく契約を結ばない場合には、落札金額の100分の5以上の金額を違約金として徴収する。

11 その他

① 電子入札・開札システムの利用

本件は、政府電子調達（GEP S）を利用する案件である。なお、電子入札・開札システムの障害により、入札取りやめ、本公告が変更となる場合がある。

《電子入札による入札書受領期間》

公告日から令和8年7月27日（月）17時00分まで（行政機関の休日を除く）。また、電子入札・開札システムにより難い者は、担当官の承諾を受けて、紙入札方式に代えるものとする。この場合、令和8年7月21日（火）17時00分までに下記問い合わせ先に「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。

② 端数処理

入札書に記載された金額の110/100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって、申し込みがあったものとする。

③

原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は防衛装備庁長官官房会計官が認めた場合には、この限りではない。

④ 提出資料

（1）防衛省競争参加資格の資格審査結果通知書の写しを入札日の前日までに提出するものとする。

（2）指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる場合は、下請負確認申請書を入札日の2日前までに提出するものとする。

（3）委任状については、入札日までに提出するものとする。

⑤

参考見積書は、令和8年7月10日（金）までに提出するものとする。

⑥

指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせる者と、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせない者との入札になる場合には、指名停止期間中の者にこの契約の一部を請け負わせる者の入札は認めない。

⑦

契約締結後、指名停止期間中の者にこの契約の全部又は一部を請け負わせることとなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することがある。

⑧

契約後、指名停止期間中の者に下請負をさせる場合は、「入札及び契約心得（地方調達）」に定める下請負承認を得るものとし、変更契約を行い特定費目の代金の確定に関する特約条項を付するものとする。

なお、特定費目の代金の確定にあたっては、下請負者が履行に要した製造原価等が確認できる書類を提出するものとする。

⑨

「入札及び契約心得（地方調達）」10.6に該当する場合は、「資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項」を別途適用する。

落札者が中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者である場合は、別に定める「中小企業者に関する質問及び回答」を提出し、「債権譲渡制限特約の部分的解除のための特殊条項」を別途適用する。

⑩ 本書記載事項については総務課調達係に照会のこと

〒153-8630

住所 東京都目黒区中目黒2-2-1

TEL 03-5721-7005（内線7062）

防衛装備庁仕様書

			1 / 9
品 件 名	高速水槽換気ファン設備の故障に伴う動力操作盤 P-2盤及び有圧換気扇シャッター交換役務	仕様書番号	SE-08-1-A1-0082
		作成年月日	令和8年6月8日
		作成部課名	艦艇装備研究所 総務課用度係

1 総則

1. 1 適用範囲

本仕様書は、高速水槽換気ファン設備の故障に伴う動力操作盤 P-2盤及び有圧換気扇シャッター交換役務（以下、「本役務」という。）について規定する。

1. 2 引用文書

この仕様書で参考とする次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

- (1) 「電気設備に関する技術基準を定める省令」（平成9年通商産業省令第52号）
- (2) 「電気設備の技術基準の解釈」（20130215 商局第4号。平成25年3月14日）
- (3) 高速水槽換気ファンの点検調査報告書
- (4) 技本目黒（17）37号館改修等電気工事（平成17年度）

2 役務に関する要求

2. 1 役務の概要

本役務は、高速水槽内に設置されている換気ファンの不具合（換気ファンの運転時に保護(2E)リレーが作動しトリップする現象、換気制御盤内のブレーカーが過電流によって遮断される現象）について点検調査の結果、各種制御リレー及び制御回路等の経年劣化によるものと考えられるため、動力操作盤P-2盤の交換を行うものである。併せて、有圧換気扇シャッターが運転時に開放しない箇所があるため交換する。

2. 2 役務内容

- (1) 本役務の盤図を作成し、官側の電気主任技術者の確認を得ること。
- (2) 別図2、別図3、別図4を参考に動力操作盤P-2盤について別表1の交換部品の交換及び、別図5を参考に有圧換気扇送風機シャッター2台の更新を行うものとする。なお、交換部品は契約相手方が準備すること。
- (3) 交換作業終了後、官側の立ち会いのもと、正常に高速水槽換気ファンが作動することを確認すること及び動力操作盤P-2盤の絶縁測定を行うこと。

9 枚中の 2 枚

(4) 上記(3)作業終了後に官側の立ち会いのもと、動力操作盤 P－2 盤の連動試験を行い、正常に動作することを確認すること。

(5) 作業終了後に交換作業中の写真、盤図、絶縁測定結果及び連動試験結果をまとめた作業報告書を作成し官に提出すること。

2.3 役務実施場所

東京都目黒区中目黒 2－2－1 防衛装備庁艦艇装備研究所(目黒地区)304 号館
詳細は、別図 1 及び別図 2 による。

2.4 役務期間

契約締結後から令和 9 年 3 月 26 日（金）までの間とし、土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の 8：30～17：15 とする。実施時期については、事前に官と調整するものとする。

3 検査

検査は、2.2 項について、立ち会い及び作業報告書により実施する。

4 貸付文書

貸付文書は、表 1 のとおりとする。

表 1 貸付文書

番号	名称	数量	引渡時期	引渡場所	返納時期	返納場所	有償無償の別
1	高速水槽換気ファンの点検調査報告書	1 部	契約相手方の申請後速やかに	防衛装備庁艦艇装備研究所（目黒地区）	納期まで	防衛装備庁艦艇装備研究所（目黒地区）	無償
2	技本目黒（17）37 号館改修等電気工事（平成 17 年度）	1 部					

5 提出書類


提出書類は、表 2 のとおりとする。

表 2 提出書類

番号	名称	数量	提出時期	提出場所	備考
1	作業報告書	1 部	検査実施前	防衛装備庁艦艇装備研究所（目黒地区）	紙媒体 A4 版にする。作業写真添付すること。盤図を含む。


6 その他の指示

- (1) 本役務を実施するにあたり、官の規則等を遵守すること。作業に際し、第二種電気工事士免状以上の資格を有している者が施工すること。
- (2) 作業現場は、常に諸材料、その他の整理及び清掃を行い、火災等の事故防止に万全を期するとともに、作業完了に際しては、作業現場の後片づけ及び清掃を実施する。
- (3) 役務にあたっては必要な機器等は契約相手方で準備する。
- (4) 作業場所及び許可された場所以外への無断立入等は厳禁とする。
- (5) 契約相手方は、作業中、不可抗力以外で器物及び施設等に損害を与えた場合は、その責任を負うものとする。契約相手方は、役務期間中において施設及び器材等に損傷等を与えた場合は、契約相手方の責任において、原状回復義務を負うものとする。
- (6) 契約相手方は、本役務を実施するにあたり、官の保有する施設、設備及び文書等を使用する必要がある場合は、あらかじめ官と十分調整の上、官の規則を遵守し、無償で支援を受けることができるものとする。
- (7) 本役務により生じた発生材は、官と調整の上、契約相手方の責任において適切に廃棄、処分するものとする。
- (8) この仕様書について疑義が生じた場合は、速やかに官と協議するものとする。

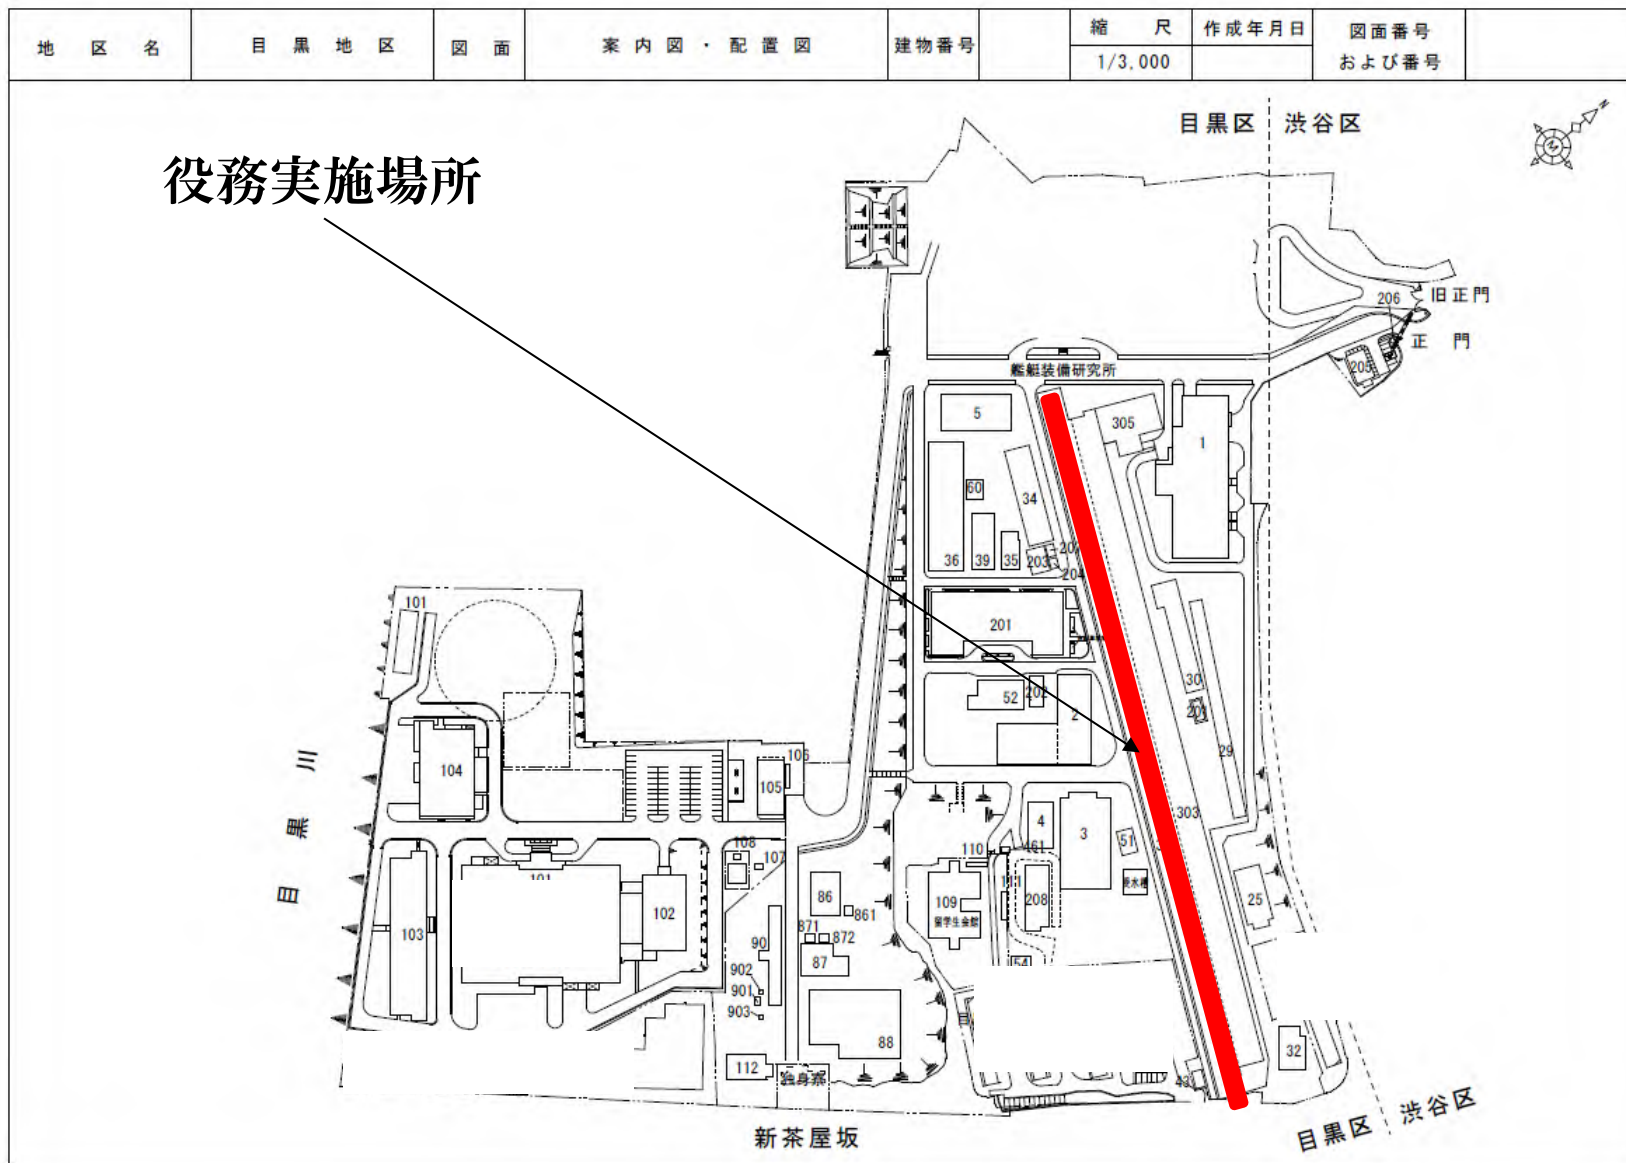

9枚中の4枚
別図1

高速水槽換気ファン設備平面図

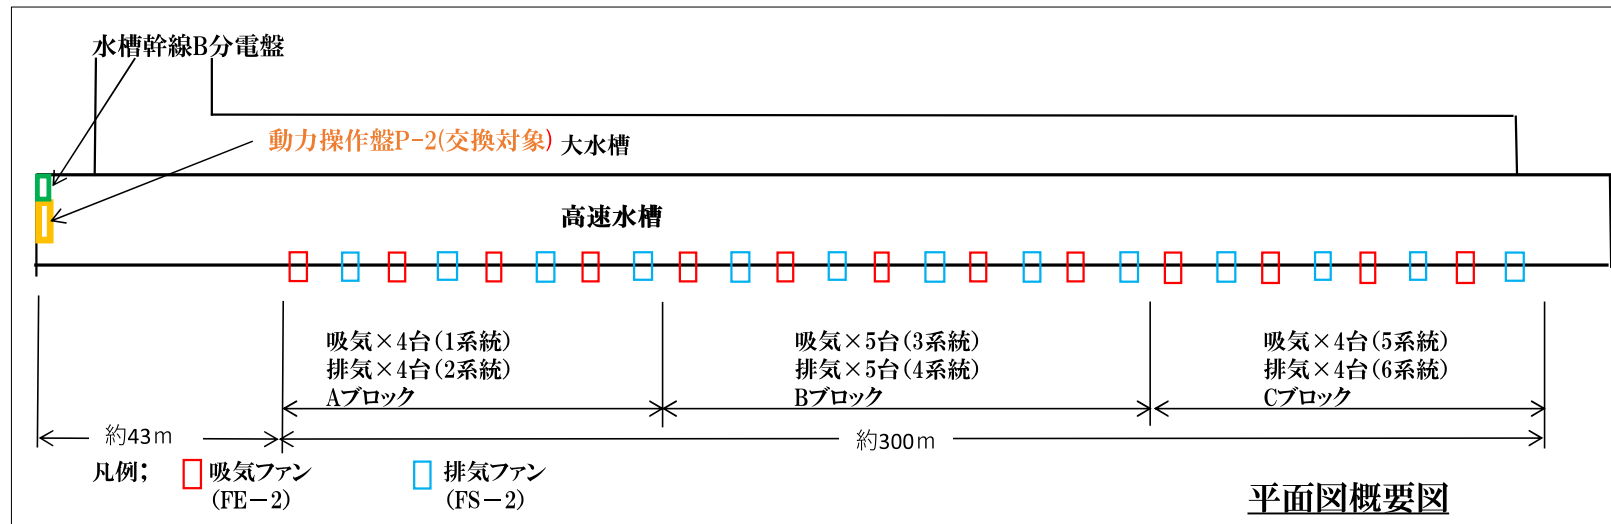


(注記)

- ①電源は、3相200Vでファン及びシャッター用コンセントへ接続。
- ②コンセントより、吸気ファン61Wに、排気ファン62Wに接続。
- ③運転は、換気制御盤より6系統で行っている。
- ④換気ファンの台数は吸気ファン13台、排気ファン13台。





動力操作盤P-2
交換対象

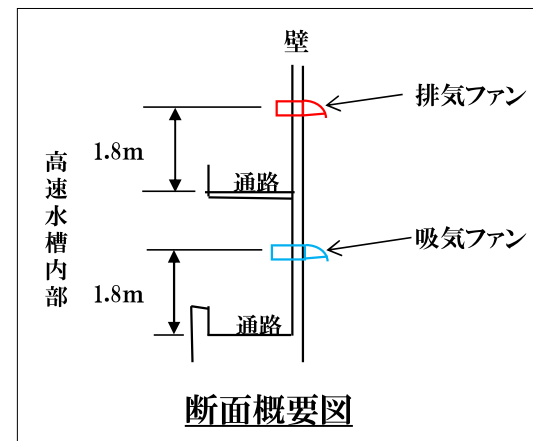



9枚中の5枚
別図2

動力操作盤 P-2盤 単線結線図

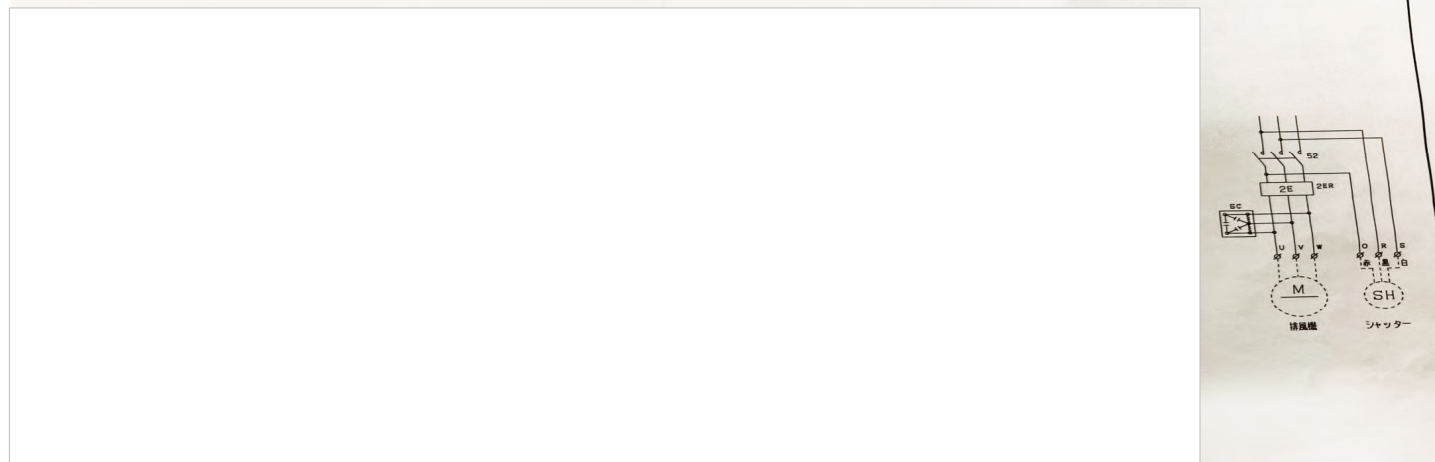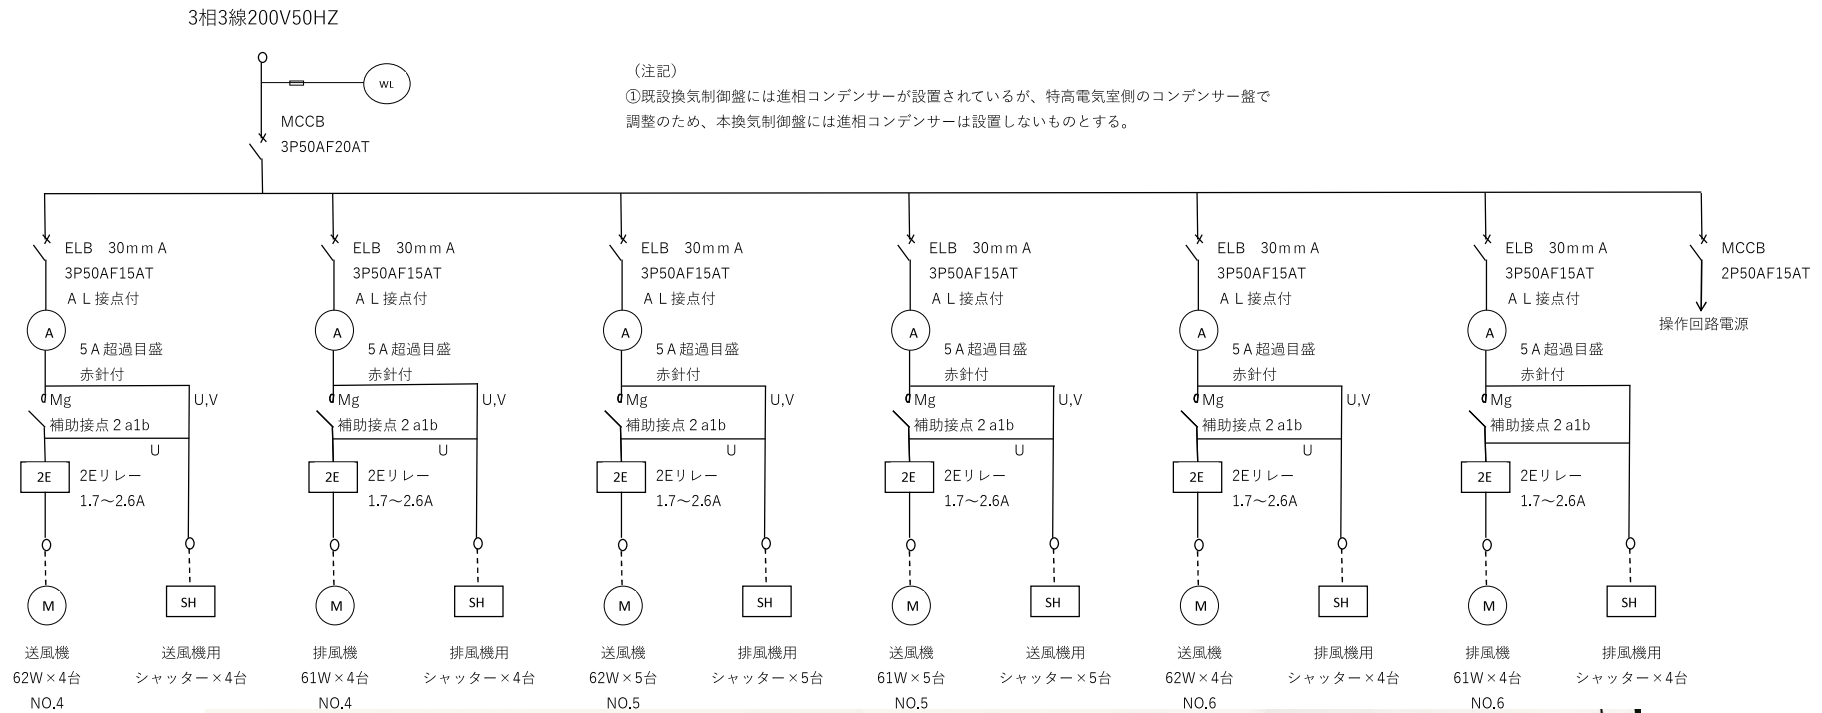


9 枚中の6枚
別図 3

動力操作盤 P-2盤 回路図

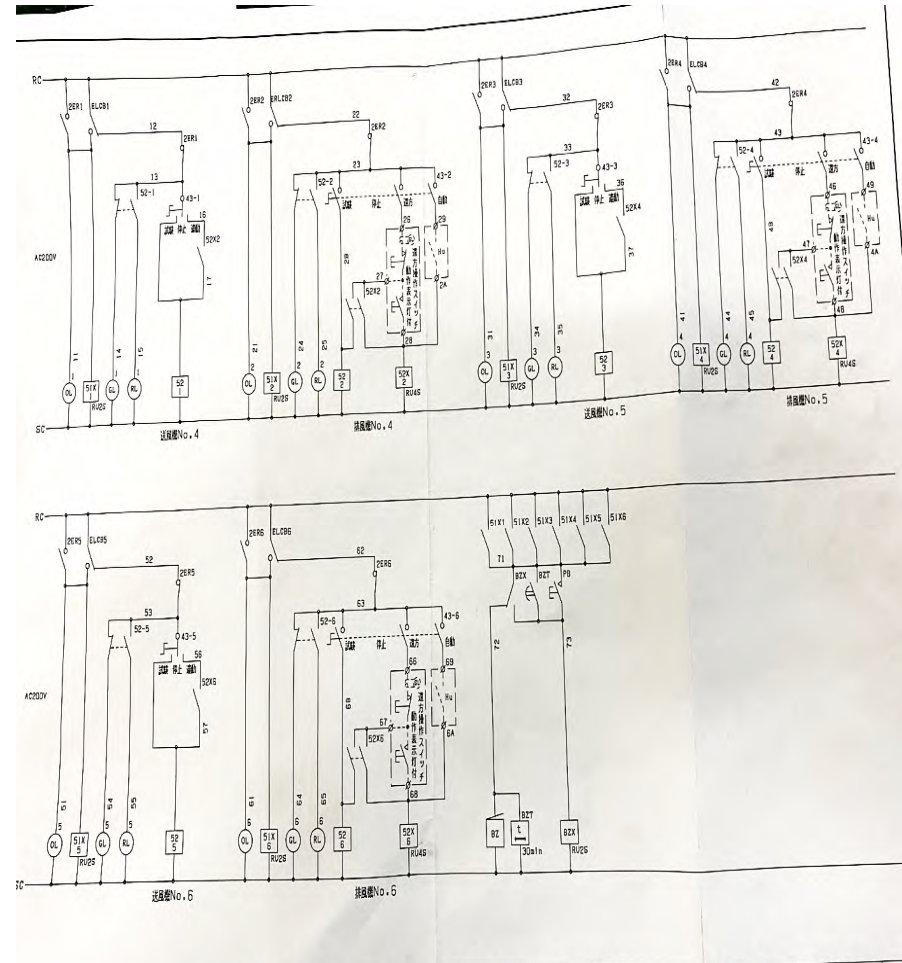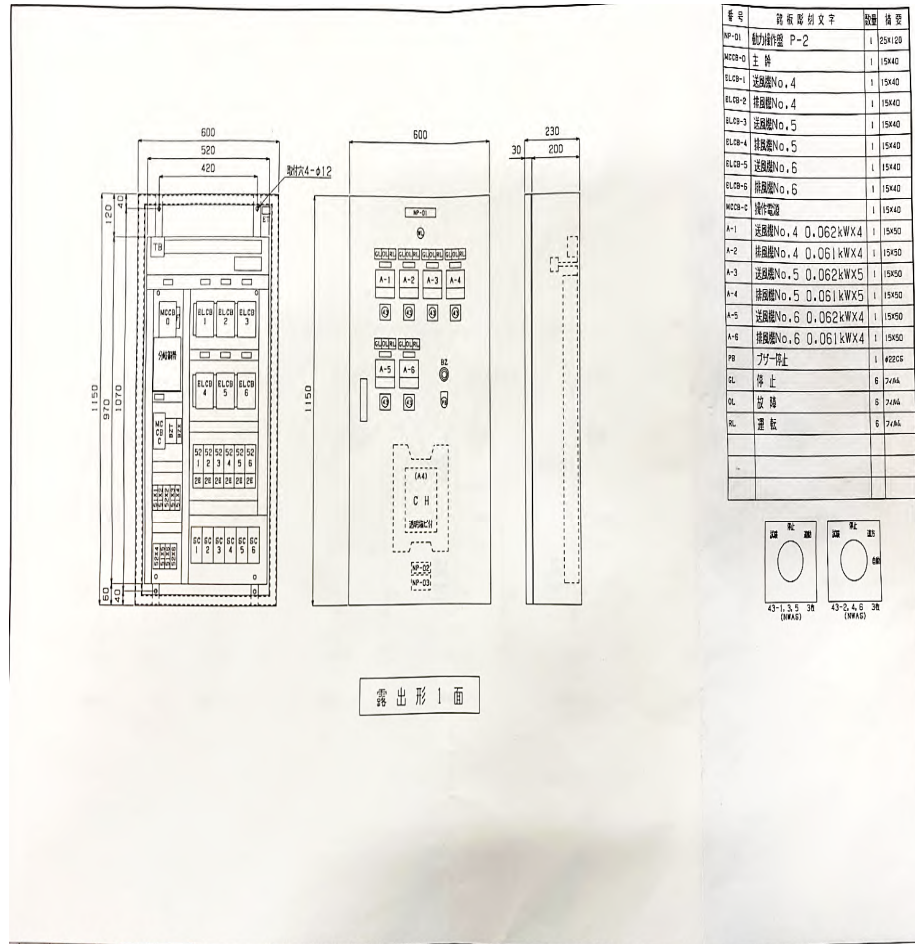

平面図概要図

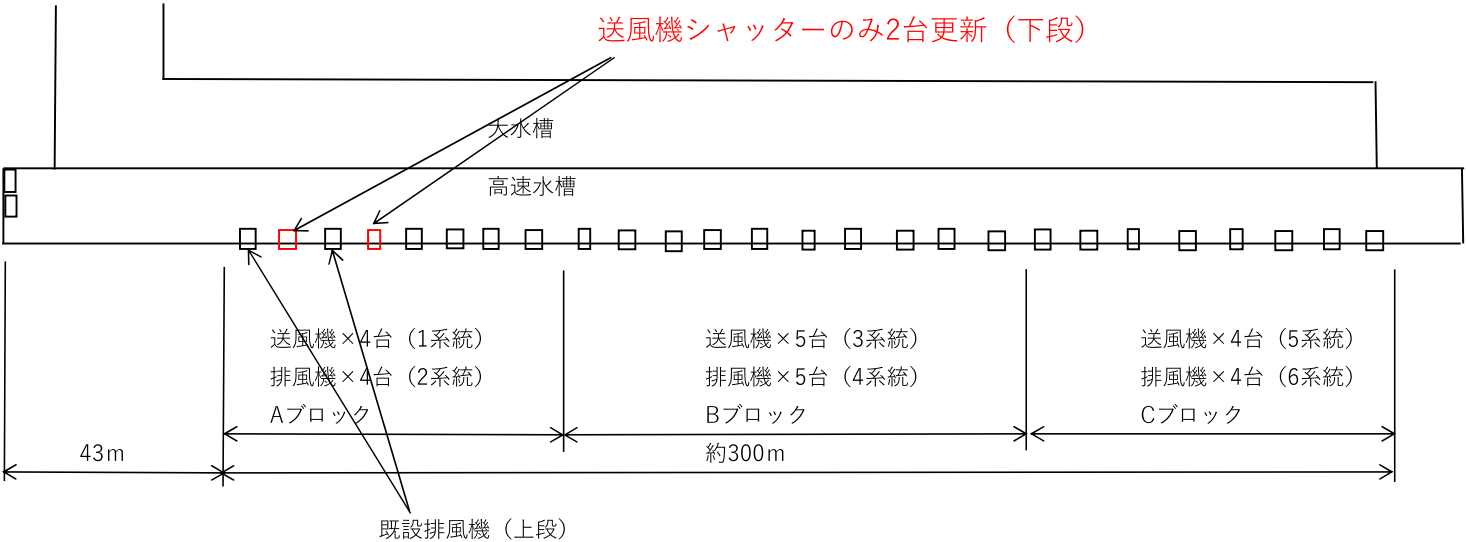


凡例 ; □ 送風機用シャッター2台のみ更新

(注記)

- ①電源は、3相200Vでファン及びシャッター用コンセントへ接続。
- ②コンセントより送風機61Wに、排風機62W、シャッターに接続。
- ③運転は、換気制御盤より6系統で行っている。
- ④ファンの全台数は送風機13台、排風機13台。
- ⑤既設送風機PS-30SMTA3（三菱電機製）

既設ファン61W PS—30SMTA3（シャッター付）三菱電機製
2台交換

断面概要図

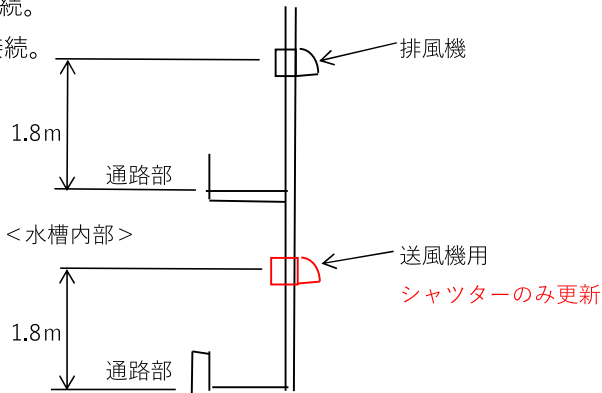

動力操作盤P－2盤 交換部品表

品 名	製 造	仕 様	数量	摘 要
動力操作盤 P-2				(既設建物D)
配線用遮断器	富 士	EA53C 3P50/20A	1	MCCB-O
配線用遮断器	富 士	EC53C-K(TB) 3P50/15A 30mA	6	ELCB-1.2.3.4.5.6
配線用遮断器	富 士	EA52C 2P50/15A	1	MCCB-C
電磁開閉器	富 士	SW-0/2E AC200V 2ER=1.7A	6	52.2ER-1.2.3.4.5.6
電磁接触器用追加補助接点	富 士	SZ-A11 1a1b	6	52.2ER-I.2.3.4.5.6
電流計	三 菱	YS-8NAA 5A超過目盛,赤針付	6	A-1,2.3,4.5.6
タイマ	富 士	MS4SA-AP AC100～240V	1	BZT
補助リレー	和泉電気	RU4S AC200V	3	X
補助リレー	和泉電気	RU2S AC200V	7	X
ヒューズ台	キムデン	F-10BS 250V 10A	1	F
端子台	春 日	3P90A,36P30A	1	TB
端子台	春 日	14P20A	1	TB
表示灯(LED)	富 士	DR22DOL-W AC220V	1	WL
表示灯(LED)角形	富 士	DR22F4M-G AC220V	6	GL
表示灯(LED)角形	富 士	DR22F4M-A AC220V	6	OL
表示灯(LED)角形	富 士	DR22F4M-R AC220V	6	RL
セレクトスイッチ	和泉電気	ASW320 3ノッチ 1-0-1	3	43-1,3,5
セレクトスイッチ	和泉電気	ASW44S-411 4ノッチ 1-1-1-1	3	43-2,4,6
セレクトスイッチ用プレート	和泉電気	NWAS-0	6	43-1,2,3,4,5,6
押釦スイッチ	和泉電気	ABW110R 1a	1	PB
ブザー	コピシ	BZ-34 AC200V	1	BZ

公 告	番 号	公 告 第 号					
	年 月 日	令 和 年 月 日					
入札書 令和8年7月28日 分任支出負担行為担当官 防衛装備庁艦艇装備研究所 総務課長 北村 優子 殿 住 所 社 名 代 表 者 名 担 当 者 名 連 絡 先 貴庁「入札及び契約心得(地方調達)」及び基本契約条項 等を承諾のうえ下記のとおり入札します。							
金 額 ￥			納 地	防衛装備庁艦艇装備研究所 (目黒地区)			
			履行期限	令和9年3月26日			
			業者コード				
品 件 名		規 格	数量・単位	単 価	金 額		
高速水槽換気ファン設備の故障に伴う動力操作盤P-2盤交換及び有圧換気扇シャッター交換役務			1 件				
計							

(注) 単価及び金額欄には、見積った契約金額の100／110に相当する金額を記入すること。

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官
防衛装備庁艦艇装備研究所
総務課長 北村 優子 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担当者名
連 絡 先

紙入札方式参加承諾願

下記の入札に係り、政府電子調達（G E P S）利用せず、紙入札書による入札を実施することについて、承諾を頂きたく本書を提出いたします。

- 1 件名、公告番号、公告年月日
- 2 入札日時
- 3 政府電子調達（G E P S）を利用しない理由
- 4 今後の導入予定について

郵便による入札について

1 郵便による入札方法

一般書留郵便・簡易書留郵便又は配達証明のいずれかの方法により入札日の前日(前日が「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という)の場合には、その直近の休日でない日)までに必着のこと。

また、宛先は「防衛装備庁 艦艇装備研究所 分任支出負担行為担当官」とすること。

2 郵送する書類等

① 入札書

3 封筒について

① 前項①を入れる封筒(以下「内封筒」という。)については、長3(縦235mm×横120mm)程度とし、表面に公告番号、件名及び「入札書在中」と明記のうえ、必ず封印すること。

② 封印した内封筒を外封筒に入れ、外封筒にも「入札書在中」と記載のうえ送付すること。

4 入札の回数

初度入札のみを有効とし、再入札等は辞退したものとして取り扱う。

5 入札の無効

郵便入札の執行については、公告7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなかった場合は無効とする。

6 その他

① 郵送による入札を希望する場合は、事前に官の了承を得るものとする。

② 郵送先は次のとおりとする。

〒153-8630


東京都目黒区中目黒2-2-1

防衛装備庁艦艇装備研究所 分任支出負担行為担当官 宛


「入札書在中」

《参考》 ※ あくまでも例なので、縦横等は随意


内封筒(表)
長3程度

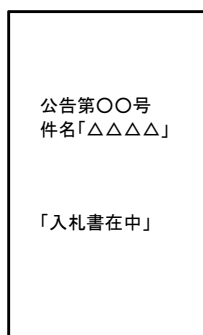


又は

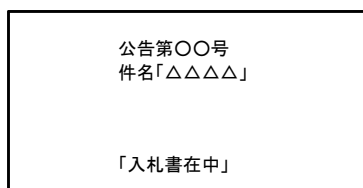

内封筒(裏)

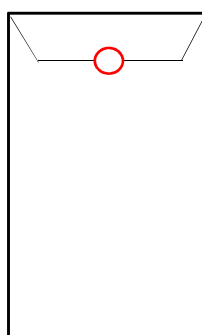

又は

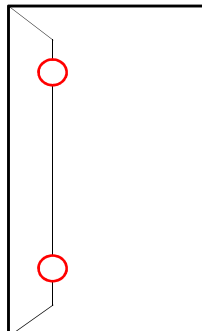

外封筒
(内封筒が入るサイズ)

