

防衛省情報本部におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領(<https://www.mod.go.jp/dih/open-zissi.pdf>)に基づく手続きが必要です。
- 2 本方式は随意契約を前提とした見積り依頼であり、有効な見積書を持って申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約相手方とします。

3 件名等

件名	消防設備保守点検（機器点検）役務
規格	別添見積書参照
数量	別添見積書参照
納期（履行期限）	契約締結日～令和5年10月31日
納地（履行場所）	情報本部（太刀洗通信所川内通信支所）
添付書類	見積書、参考見積書、仕様書
同等品審査申請書提出期限	—
参考見積書提出期限	令和5年5月29日（月）10時00分
見積書提出期限	令和5年5月29日（月）10時00分
防衛省競争参加資格	—
決定方式	総価

- 4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先
防衛省情報本部ホームページ(<https://www.mod.go.jp/dih/service.html>)
〒162-8806 東京都新宿区市谷本村町5番1号
防衛省情報本部総務部会計課（担当：大西（おおにし））
電話：03-3268-3111（内線31752） 直通FAX：03-5225-9641

見 積 書

令和 年 月 日

支出負担行為担当官
防衛省情報本部
総務部長 伊藤 敬信 殿

住 所
会 社 名
代表者名

(税抜)

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
消防設備保守点検（機器点検）役務	仕様書のとおり (DIH-LY-230002)	式	1			
	以下余白					
合 計						
納 期 : 契約締結日～令和5年10月31日		納 地 : 情報本部（太刀洗通信所川内通信支所）				

- ・「暴力団排除に関し、入札及び契約心得を承諾しております。」
 - ・「暴力団排除に関する特約事項を承諾しております。」
- ※ 見積価格は、（ 税 込 ・ 税 抜 ） の価格で計上

参 考 見 積 書

令和 年 月 日

支出負担行為担当官
防 衛 省 情 報 本 部
総 務 部 長 伊 藤 敬 信 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

(税抜)

内 訳

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
消防設備保守点検（機器点検）役務	仕様書のとおり (DIH-LY-230002)	式	1			
	以下余白					
合 計						
納 期 : 契約締結日～令和5年10月31日		納 地 : 情報本部（太刀洗通信所川内通信支所）				

- ・「暴力団排除に関し、入札及び契約心得を承諾しております。」
 - ・「暴力団排除に関する特約事項を承諾しております。」
- ※ 見積価格は、（ 税 込 ・ 税 抜 ） の価格で計上

調達要求番号：2023-7025

情報本部仕様書			
物品番号		仕様書番号	
品名 又は 件名	消防設備保守点検（機器点検）役務	D I H - L Y - 2 3 0 0 0 2	
		大臣承認	令和 5年 月 日
		作成	令和 5年 5月 23日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成	情報本部太刀洗通信所		

1. 総則

1.1 適用範囲 この仕様書は、情報本部太刀洗通信所川内通信支所の消防設備点検役務について適用する。

1.2 引用文書等

1.2.1 引用文書 この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に定める範囲内においてこの仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。ただし本役務の履行中に、引用文書に定める法令等に変更があった場合は、その最新版が優先されるものとする。

a) 法令等

- ・消防法

2. 本役務に関する要求

2.1 本役務は、情報本部太刀洗通信所川内通信支所で保有する消防設備の保守点検を目的とする。

2.2 点検は、消防法第17条に基づくハロン化物消化設備（ハロン1301）の機器点検を行うものとする。

2.3 役務対象品目及び数量等 役務対象品目及び数量等は、別紙「情報本部太刀洗通信所（川内）消防設備点検（機器点検）項目」による。

3. 品質保証

3.1 監督・検査 契約相手方は、本役務の監督及び検査について、支出負担行為担当官の定める監督及び検査実施要領により、監督及び検査を受けるものとする。

4. その他の指示

4.1 提出書類 表1に示す書類を提出（送信）するものとする。なお、細部は官側との調整による。

表1 提出書類

番号	書類名	部数	提出時期	媒体 (ファイル形式)	提出先	備考
1	消防設備点検 結果報告書	1	役務終了後速やかに	PDF	太刀洗通信所 川内通信支所	点検作業内容
2	役務写真	1	役務終了後速やかに	PDF	太刀洗通信所 川内通信支所	工程前後

4.2 情報の保全等 情報の保全等は次のとおりとする。

- a) 契約相手方は、役務履行上、直接又は間接的に知り得た事項について関係者以外に漏らしてはならない。
- b) 契約相手方は、本役務の履行にあたり、電子計算機又は可搬記憶媒体の持ち込み及び持ち込み使用することが必要な場合は、事前に官側と調整し許可を得るものとする。
- c) 役務従事者は、日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊することを主張した団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力してはならない。

4.3 火気の使用 火気を使用する場合には、当該部隊の責任者の許可を得るとともに、火気の取扱に十分注意し、適切な消火設備等を設けるなど火災防止処置を講じること。

4.4 立入禁止場所への立入 契約相手方は、本役務の履行にあたり、立入禁止場所への立入が必要な場合は、事前に申請を行い、許可を得るものとする。

4.5 官側の支援 契約相手方は現地における官側の支援を必要とする場合には、官側と調整し、無償で官側の支援を受けることができる。

- a) 現地における官側が保有する電話、電力、水等の使用
- b) 現地における本役務の履行に必要な、官有器材及び施設の利用
- c) 現地における本役務の履行に必要な、データ及び資料等の提示
- d) その他、支出負担行為担当官が必要と認めた事項

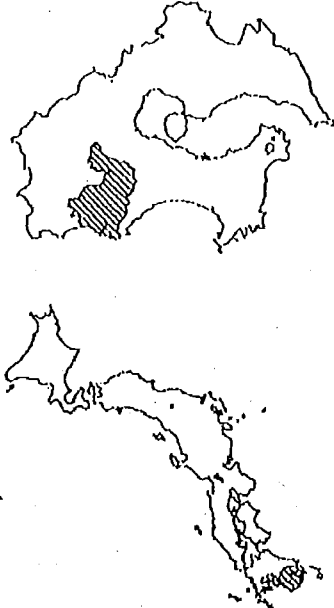
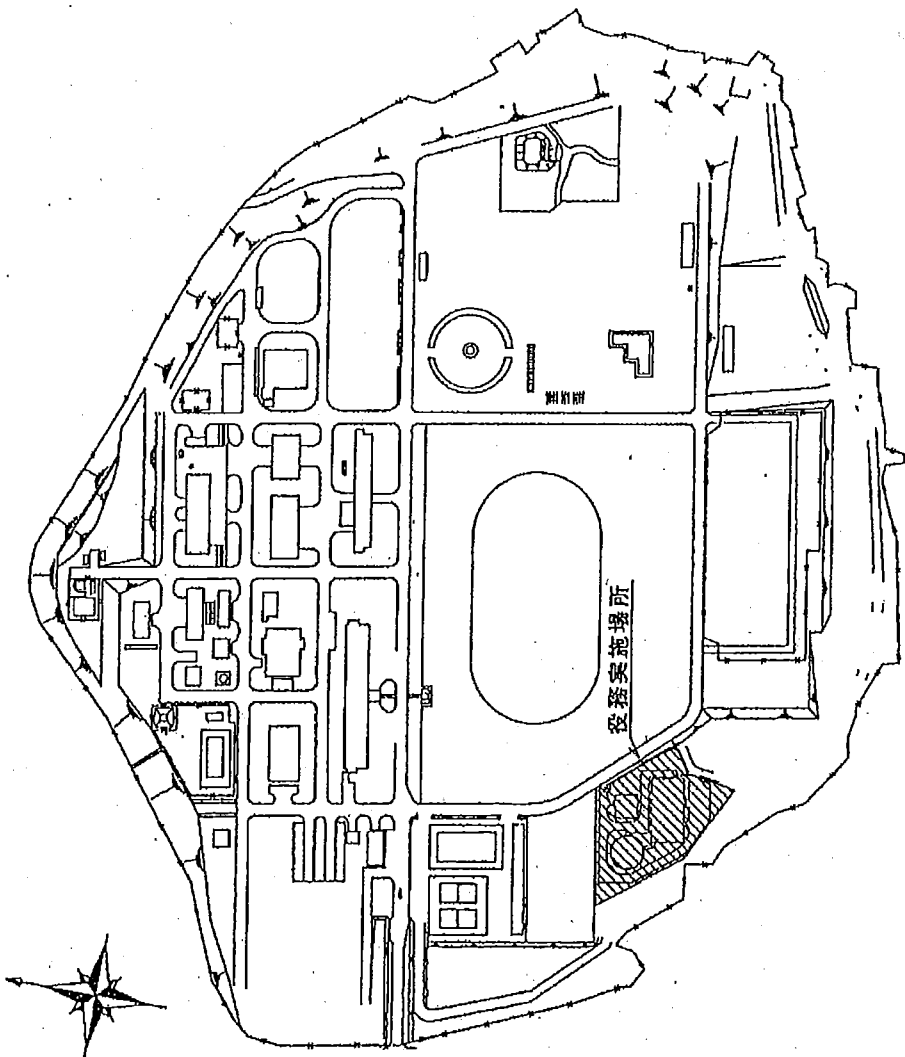
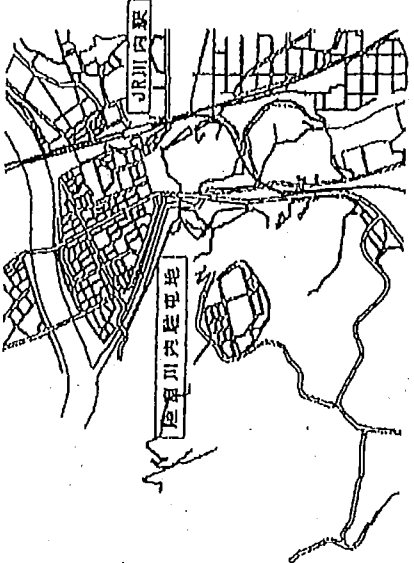
4.6 仕様書の疑義 この仕様書に疑義を生じた場合には、速やかに支出負担行為担当官と協議するものとする。

4.7 添付書類 「役務場所案内図」

情報本部太刀洗通信所（川内）

消防設備点検（機器点検）項目

項目	単位	数量	記事
ハロゲン化物消火設備			
消火薬剤貯蔵容器	本	6	
起動用ガス容器	本	2	
起動装置関係	容器弁開放器	台	3
	起動用操作箱	面	3
	感知器	個	6
	感知器	個	6
制御コントロール関係	制御盤	面	1
	継電器盤	面	1
	音声装置	組	1
	警報表示	面	1
	圧力スイッチ	個	3
	閉鎖装置	個	4
	不還弁	個	2
	放出表示灯	台	7
	復旧弁箱	個	3
警報装置	スピーカー	個	5
選択弁（ガス圧式）	台	2	
噴射ヘッド	個	12	
連動試験	系統	3	
常用電源	式	1	
非常電源（内臓型）	式	1	

部隊名	太刀洗通信所 川内通信支所	役務名称	情報本部太刀洗通信所川内通信支所 消防設備保守点検（機器点検）役務	図面名称	役務場所案内図
<p>4</p>  <p>鹿児島県薩摩川内市</p>					
<p>住所：鹿児島県薩摩川内市冷水町 539-2</p>  <p>案内図 N.S.</p>					