

調達要求番号：５１－０８－０６０２－４０６３

情 報 本 部 仕 様 書			
品 名 又は 件 名	地上局（飯岡）浄化槽の保守点検 及び清掃	仕 様 書 番 号	
		D I H－L G－0 3 1 1 8 L	
		大 臣 承 認	平成 年 月 日
		作 成	平成１６年 １月２６日
		改 正	平成３１年 ４月 ９日
			令和 ２年 ４月３０日
			令和 ５年 １月２４日
作 成	情報本部画像・地理部		

1. 総則

1.1 適用範囲 この仕様書は、浄化槽の保守点検及び清掃に係わる役務（以下、本役務という。）について規定する。

1.2 引用文書等

1.2.1 この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札時又は見積書の提出時における最新版とする。

ただし、本役務の履行中に、引用文書に定める法令等に変更があった場合は、その最新版が優先されるものとする。

a) 法令等

浄化槽法（昭和五十八年五月十八日法律第四十三号）

浄化槽法施行規則（昭和五十九年三月三十日厚生省令第十七号）

2. 本役務に関する要求

2.1 役務内容

2.1.1 対象設備 契約の相手方が本役務を実施する対象設備は表１のとおりとする。

表１ 対象設備

番号	品 名	処 理 方 式	人 槽	単位	数量	製 造	備 考
1	浄化槽	小型合併嫌気ろ床 接触ばっ気方式	7人槽	基	1	アムズ	地下タンク式 4．5 m ³

2.1.2 浄化槽の保守点検 契約の相手方が実施する保守点検の項目及び内容は、表２及び付図１のとおりとする。

表 2 保守点検の項目及び内容

No	点 検 項 目	点 検 内 容	回数	時期 (基準)
1	共通事項	・浄化槽周辺（悪臭の発生）の確認 ・流入，流出部，各室の接続部の破損，つまり確認 ・水中ポンプの作動確認	4 回	6 月 9 月 1 2 月 3 月
2	腐敗室・沈でん分離室	・スカム（堆積物）厚，汚でい厚の測定		
3	接触ばっ気槽	・施回流，活性汚でい及び生物膜の生育の確認		
4	接触材・逆洗装置	・逆洗，洗浄の確認		
5	沈殿槽	・スカム（堆積物）の発生の確認		
6	放流水	・蚊及びハエ等の発生の確認 ・透視度，PH，亜硝酸性窒素，残留塩素の測定		
7	ばっ気水	・DO（溶存酸素濃度）の測定		
8	消毒槽	・消毒の実施，スカム（堆積物）の発生及び汚泥の堆積の確認		
9	その他	・ブロワー（送風機）及び散気管の確認		

2.1.3 清掃 契約の相手方が実施する清掃作業の項目及び内容は，**表 3**のとおりとする。

表 3 清掃作業の項目及び内容

No	作 業 項 目	作 業 内 容	回 数	予定時期
1	槽内の沈殿物（汚泥）及び浮上したスカム（堆積物）	・バキューム車による抜き取り及び汚泥物の処分	1 回	3 月
2	槽内の各装置・槽壁	・洗浄及びサカマキガイ駆除		

2.1.4 法定検査の一括契約 契約の相手方は，対象設備が受検する法定検査（**浄化槽法第 11 条検査**）の手続きの代行を公益社団法人千葉県浄化槽検査センターに対し実施するものとする。

2.2 実施時期 本役務の実施時期の細部については，官側と調整するものとする。

2.3 本役務実施場所 本役務を実施する場所は，千葉県旭市塙三番割情報本部飯岡地上局（防衛省防衛装備庁次世代装備研究所敷地内）内の**付図 2**に示す場所とする。

3. 品質保証

3.1 監督・検査 契約の相手方は，本役務の監督及び検査については，支出負担行為担当官等の定める監督及び検査実施要領により，監督及び検査を受けるものとする。

4 その他の指示

4.1 情報の保全 契約の相手方は、契約履行上、直接又は間接的に知り得た事項について関係者以外に漏らしてはならない。


4.2 官側の支援 契約の相手方は、次の事項について、官側の支援を必要とする場合は、官側と調整し、無償で官側の支援を受けることができる。

- a) 現地における官側が保有する電話、電力、水等の使用
- b) 現地における現地作業に必要な、官有器材及び施設等の利用
- c) その他、支出負担行為担当官等が必要と認めた事項

4.3 養生 契約の相手方は、施設等を破損することのないよう養生するものとし、破損した場合は監督官へ報告するとともに契約相手方の責任のもと原状回復するものとする。

なお、養生に必要な材料は、契約相手方が準備するものとする。

4.4 仕様書の疑義 契約の相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに支出負担行為担当官と協議するものとする。

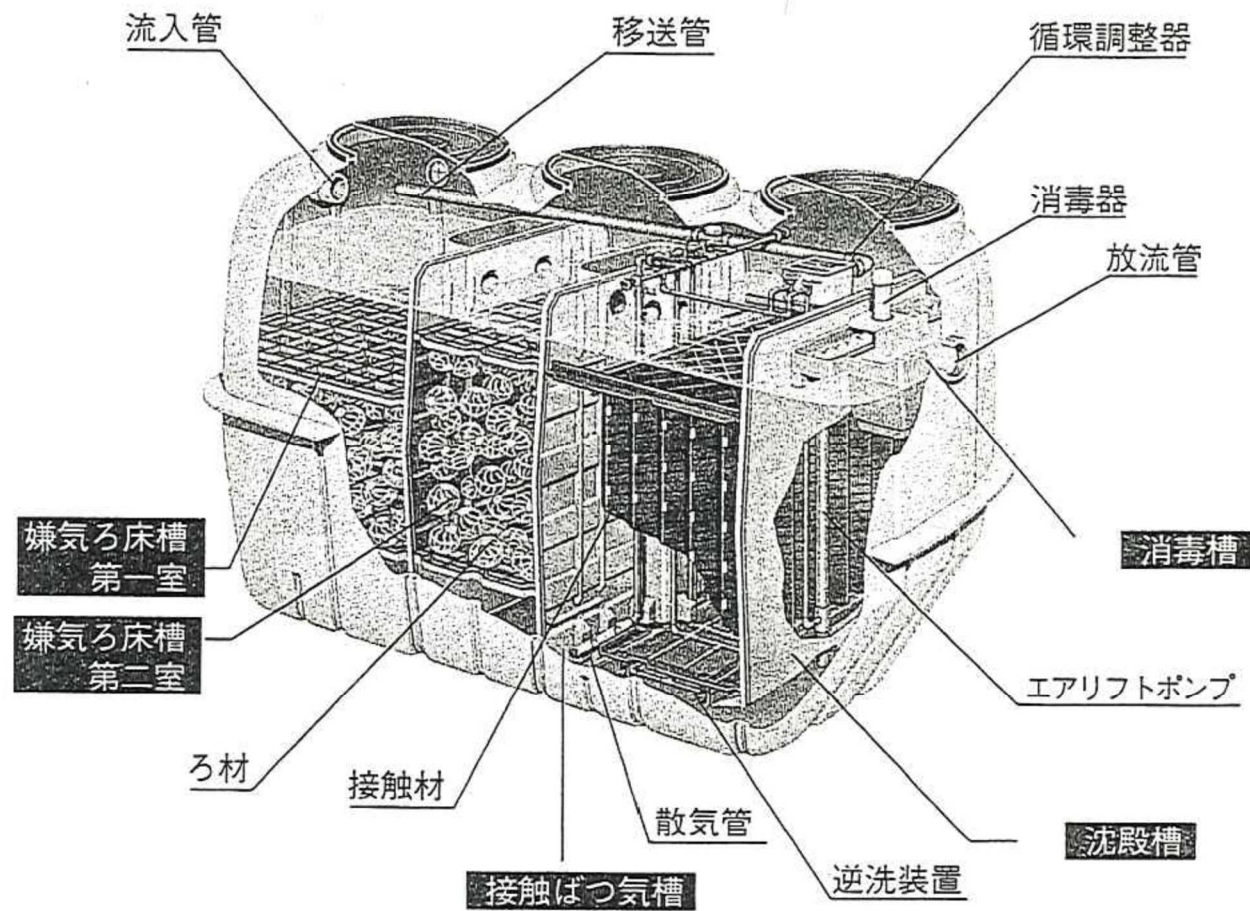

付図 1 浄化槽構造図
(全幅 1340mm×全長 2950 mm×全高 1780 mm)

