

作成年月日：令和 8 年 6 月 8 日

作成者：陸上自衛隊高射学校総務部管理課

仕様書番号：2026-13



8 号幹部外来他火災受信機交換工事

件名	8 号幹部外来他火災受信機交換工事	図面番号	1 / 3
図面名称	表紙	縮尺	—


仕 様 書

- 1 件 名 : 8号幹部外来他火災受信機交換工事
- 2 場 所 : 千葉県千葉市若葉区若松町902
- 3 工事概要 : P型1級複合盤受信機(5回線・10回線・20回線)3箇所交換 一式
- 4 一般事項
- (1) 本工事は、仕様書及び図面によるほか、国土交通省の示す公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)及び公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)に基づき実施する。
 - (2) 本工事において、仕様書と現場との内容に相違がある場合、その他疑義が生じた場合は監督官と協議をした上で、その指示に従い実施する。
 - (3) 本工事において、自衛隊施設の水道・電気等を使用する場合は、あらかじめ目的・期間及び計画等について監督官の承認を受けるものとする。ただし、これらに係る光熱水料等は請負者の負担とする。
 - (4) 工事写真は、着工前、各工程毎、完了後及び完了後に隠蔽となる部分、その他監督官の指示する箇所を撮影し、写真はカラー(サービス版)とし、1部(台紙貼付等)を提出するものとする。
 - (5) 本工事に使用する資材等はすべて新品とし、監督官の検査に合格したものを使用する。
 - (6) 本工事実施にあたり、当然必要と思われる事項は監督官の指示を受け、請負者の責任において実施する。また施工中に既存部分等を損傷または汚損等した場合は、請負者の責任において原状復旧するほか、必要に応じ損害補償を行うものとする。
 - (7) 本工事の着手に先立ち、監督官と工程について調整後、工程表その他、監督官の指示する書類を作成・提出する。
 - (8) 工事については、早朝・夜間等を行わないものとし、やむを得ず実施する場合は事前に監督官と調整する。
 - (9) 現場管理に当たっては、安全確保を全てに優先し、現場の整理整頓・危害予防及び火災予防等に十分注意しなければならない。
 - (10) 産業廃棄物等については、法令等に基づき場外搬出処分とし、工期までにマニフェスト(A・E)の写しを監督官に提出する。また、鉄屑類は官側へ引渡すこと。
- 5 特記事項
- (1) 官側が示す各建物に設置してあるP型1級複合盤受信機の撤去・交換を実施すること。
 - (2) 受信機本体は壁取付形のため、既存アンカーを利用し強固に固定すること。
 - (3) 交換後は関係法令に基づき各試験を行い、正常に作動することを確認すること。
 - (4) 8号、53号及び56号建物に設置する火災受信機は、請負者が管轄の消防署へ着手10日前までに着工届出書、本体設置完了後4日以内に設置届出書をそれぞれ届出するものとする。
 - (5) 消防署の消防設備完了検査については官側と調整の上、請負者が消防署と日程調整を行い、消防設備完了検査を行うものとする。(リモート検査も可能とする。)
 - (6) 本工事場所のうち、立入制限区域があることから工事実施前に官側が要求する立入申請を提出するものとする。また、携帯電話等の持込みは禁止であり、通信機器の持込みが必要な場合は

立入申請と合わせて通信機器持込み申請を官側へ提出すること。申請許可には約3ヶ月を要するため、工期に余裕を持って工事を実施するものとする。

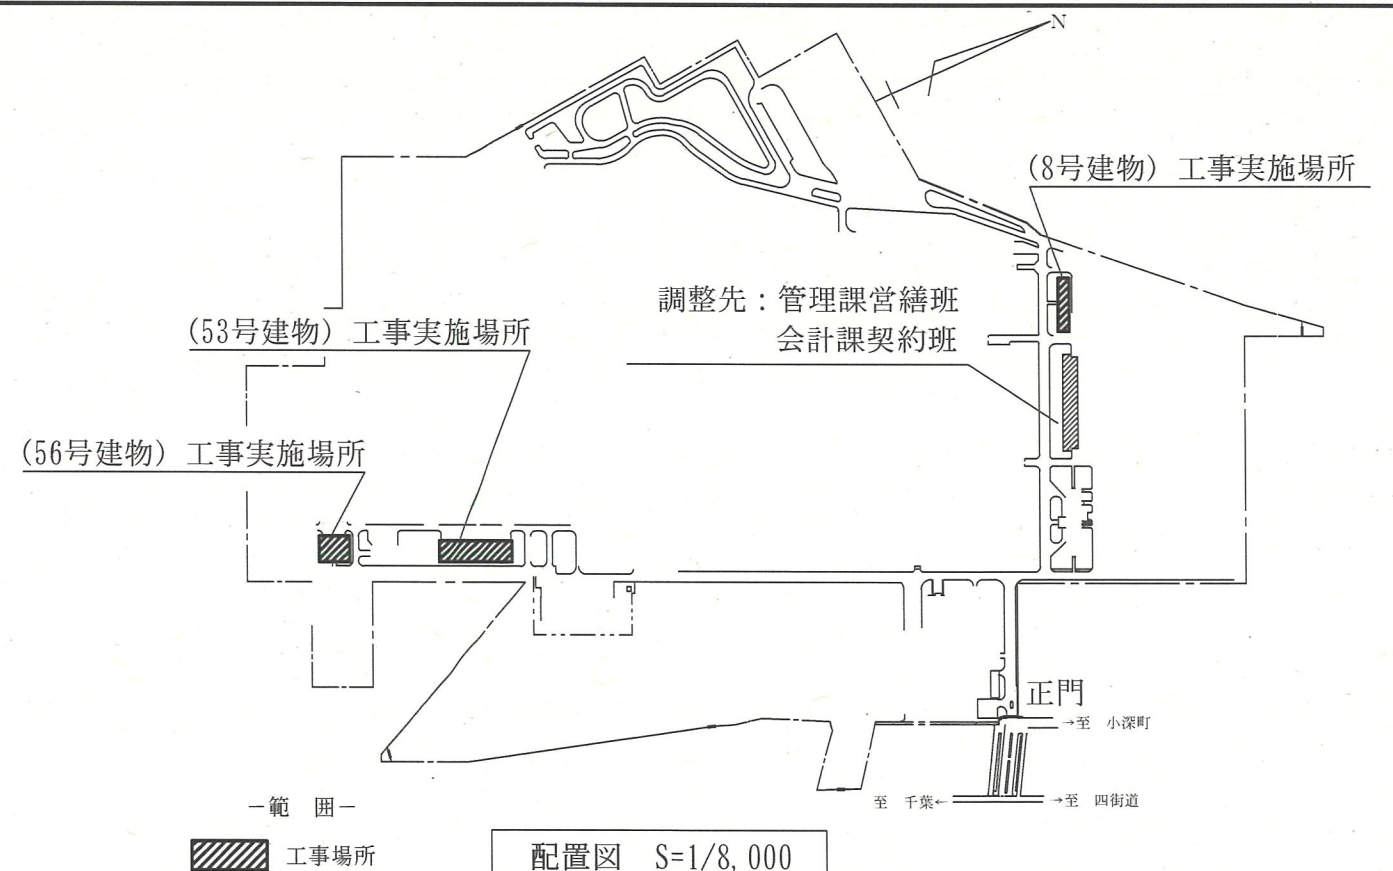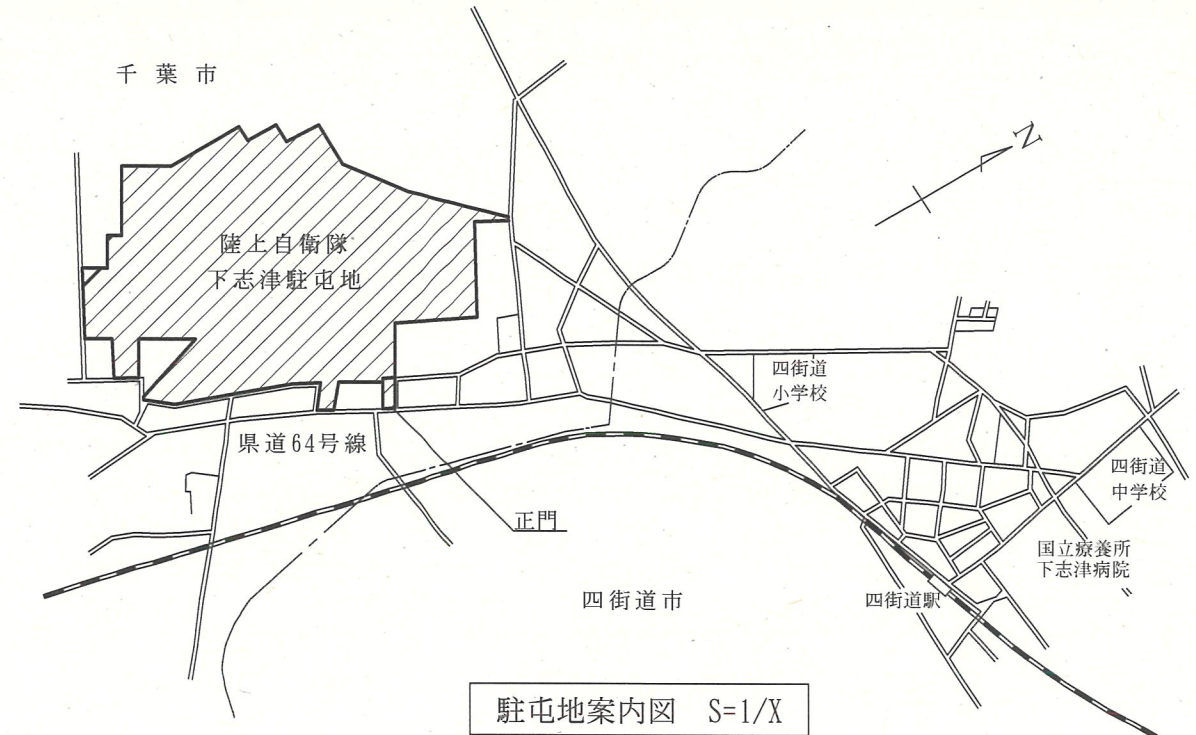


件 名	8号幹部外来他火災受信機交換工事	図面番号	2 / 3
図名名称	仕様書・案内図・配置図	縮 尺	図 示

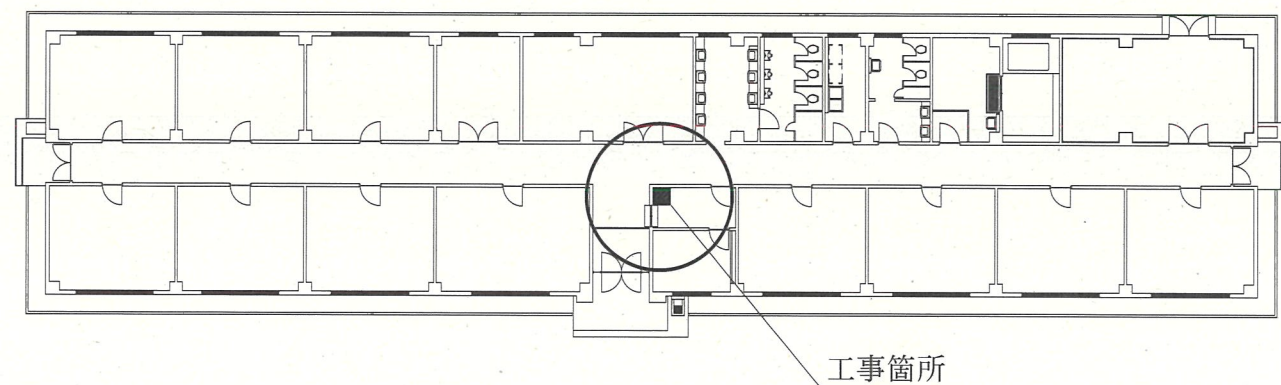

8号建物1階 平面図 S=1 : 350

(8号建物) 交換品一覧表


品 名	規 格	型 式	数 量	備 考
火災受信機	P型1級複合盤受信機 (5回線)	ニッタン製・1PM3-5LA	1台	同等品以上 (他社製品含む)
地区ベル	DC25V×150φ	ニッタン製・BD-6-24-11	2個	同等品以上 (他社製品含む)

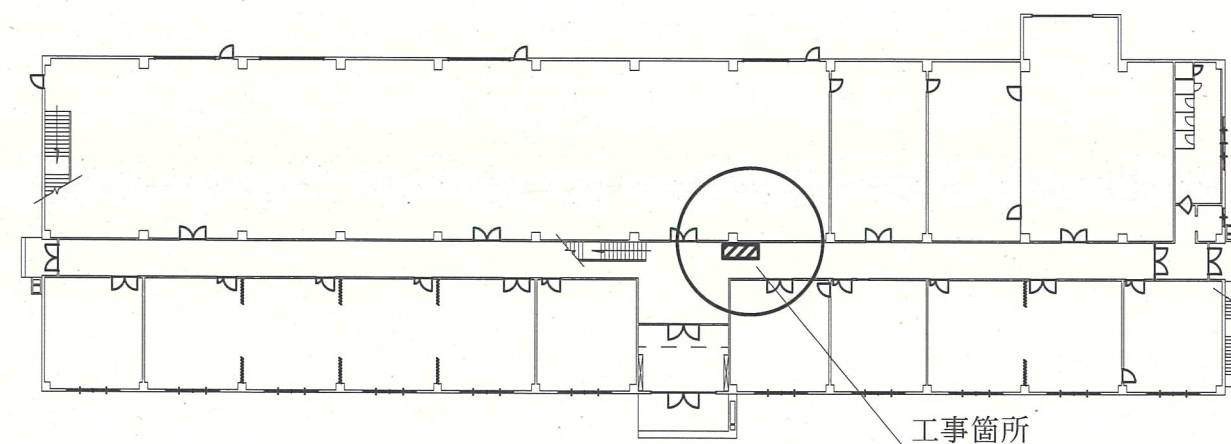

53号建物1階 平面図 S=1 : 500

(53号建物) 交換品一覧表

品 名	規 格	型 式	数 量	備 考
火災受信機	P型1級複合盤受信機 (20回線)	ニッタン製・1PV0-20YB	1台	同等品以上 (他社製品含む)
地区ベル	DC25V×150φ	ニッタン製・BD-6-24-11	6個	同等品以上 (他社製品含む)

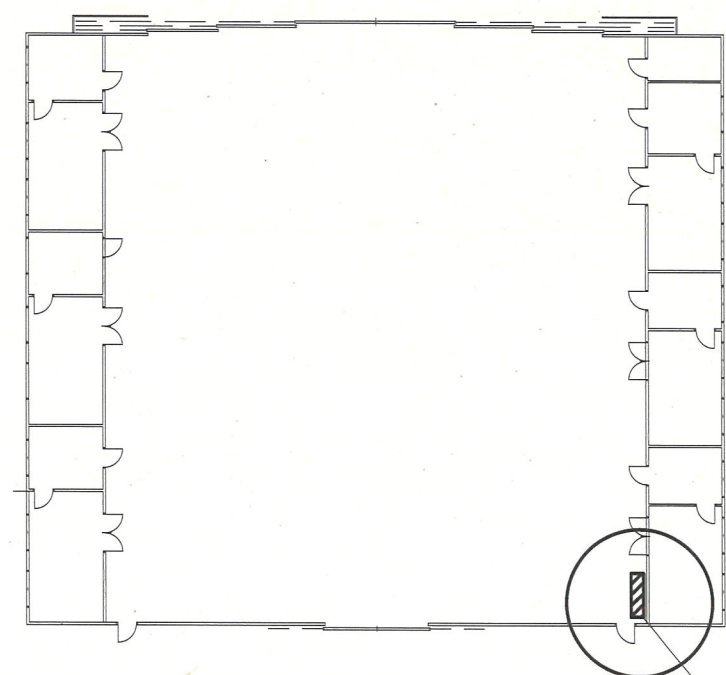

56号建物1階 平面図 S=1 : 350

(56号建物) 交換品一覧表

品 名	規 格	型 式	数 量	備 考
火災受信機	P型1級複合盤受信機 (10回線)	ニッタン製・1PM3-5LA	1台	同等品以上 (他社製品含む)
発信機	P型1級発信機	ニッタン製・1MM1W-01	4個	同等品以上 (他社製品含む)
地区ベル	DC25V×150φ	ニッタン製・BD-6-24-11	4個	同等品以上 (他社製品含む)
表示灯	LED付	ニッタン製・PL-R4	4個	同等品以上 (他社製品含む)

件 名	8号幹部外来他火災受信機交換工事	図面番号	3 / 3
図名名称	平面図・交換品一覧表	縮 尺	図 示