特　記　仕　様　書

仕様書番号
第CH-KS-039号

1　工事件名：　#53病院照明器具補修工事（その７）

2　工事場所：　世田谷区池尻1-2-24　自衛隊中央病院

3　工事概要：　＃53病院照明器具１，５７５台交換に伴う電気設備工事　一式

章	項目	内容
4 一般共通事項	1 総則	本工事は、本仕様書、図面、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」及び「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」及び関係法令等に基づき施工する。
	2 疑義及び軽微な変更	本仕様書、図面に明記のない事項及び疑義を生じた場合、又は現場の納まり状況等により軽微な変更の必要性が生じた場合には、監督官と協議し、その指示により施工する。但し、請負金額等の変更は行わない。
	3 材料	本工事に使用する資材は、標準仕様書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし、間接資材については現場代理人が確認し、監督官へ報告するものとする。
	4 現場管理	(1)　作業現場は、整理整頓及び作業終了後は清掃を行い火災等の事故防止に努める。 (2)　危険性のある場所には、危険標示等の処置を行う。 (3)　作業現場及び許可された場所以外への無断立ち入りは厳禁とする。 (4)　工事中に施設等に損害を与えた場合には、速やかに監督官に通報すると共に、請負業者の責任において損害の事項に対し賠償するものとする。 (5)　病院内においては不織布マスクを着用するものとする。 (6)　指定場所以外での喫煙を禁ずる。 (7)　本工事における下請業者との管理体制を明確にするため、施工体制台帳を提出し監督官の承諾を受けるものとする。 (8)　その他、官側の規則等に従う。
	5 工事書類	本工事に必要な書類は、監督官の指示に従い遅延なく作成し提出すること。
	6 工事写真	施工写真は、請負業者により撮影（デジタルカメラ撮影可）し、工事アルバム等に整理し監督官に提出する。

分類	規格	撮影箇所	提出部数
着工前	ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾄｻｰﾋﾞｽ版以上	監督官の指示による。	1　部
施工中			
完成時			

章	項目	内容
	7 電気・水道	本工事に必要な電気・水道については、請負業者が用意するものとする。
	8 発生材	(1)　金属類については「発生材調書」と共に官側に引継ぐものとし、器具本体と安定器は別々に官側の指定する場所に集積する。 (2)　蛍光灯管及びその他の廃棄物については請負業者の責任において合法的に処分し、終了後は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写しを提出する。
	9 完成検査	本工事完成後、特記仕様書及び図面等に基づき、請負業者・監督官が立会いの上、検査官が指定した日時に行う。
	10 保障	本工事完成後１年間における施工の不備等による損傷は請負業者の負担とし、無償で復旧するものとする。
	11 技能等	請負業者は関係法令の定めるところによる資格及び技能を有し、本工事を施工する能力を有するものとする。

章	項目	内容
5 特記事項	1 電気工事	(1) 本工事に使用する器具は照明器具表のとおりとし、同等品以上を使用する場合は監督官の承諾を得るものとする。 (2) 埋込型器具については納まりよく施工し、金属線ぴへの取付けは現場合わせとする。 (3) 照明器具設置後、結線及び点灯確認を確実に実施する。 (4) ＤＬ取付後は反射部を清潔な布で清掃する。
	2 撤去工事	撤去した蛍光灯器具用安定器については製造業者のＰＣＢ含有有無証明書を監督官へ提出する。
	3 その他	(1) 平日の0830～1700とするも、病院運営上平日実施出来ない場所については土、日、祝日又は夜間の施工とする。 (2) 取付場所の状況（開口等）により、天井加工及び隠ぺい部材を要する場合においては請負業者の負担において施工するものとする。 (3) 本工事間、病院内においては工事件名・業者名を記載した腕章又はＩＤパスケースを見える位置に装着すること。腕章等については請負業者において準備すること。 (4) 入札参加前に確実に現場確認を実施し、不適合品があれば指摘し交換すること。その際、請負金額等の変更は行わない。 (5) 契約後１週間以内に監督官に連絡し、工程表を作成し提出（契約後２週間以内）すること。その後工程表を提出後に作業可否等の調整を行う。

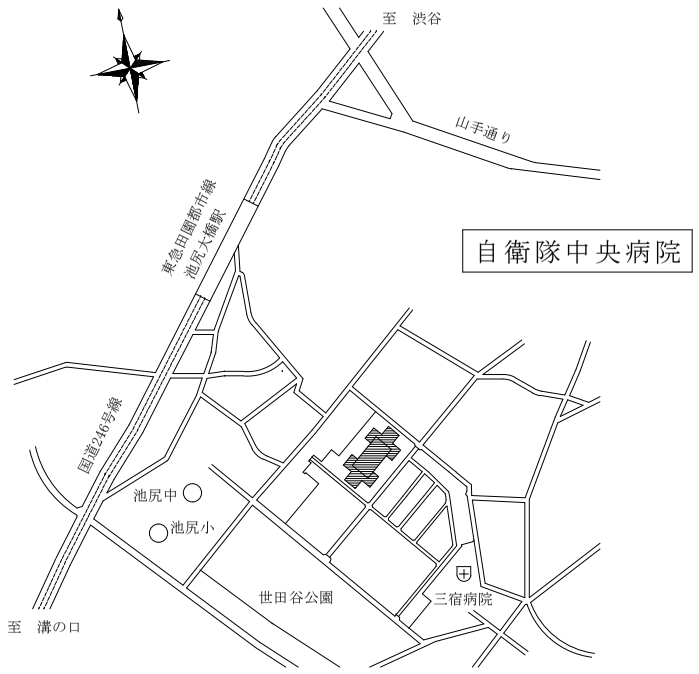

案内図　S=1/X

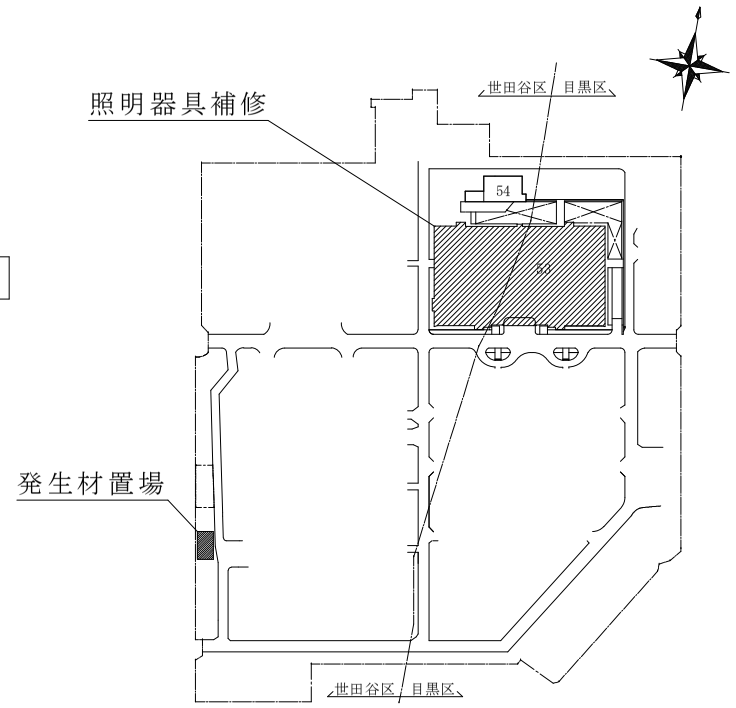

配置図：1/5000

工事件名	#53病院照明器具補修工事（その７）	図面番号	1／5
種別	特記仕様書・案内図・配置図	縮尺	―
自衛隊中央病院		令和８年７月９日	

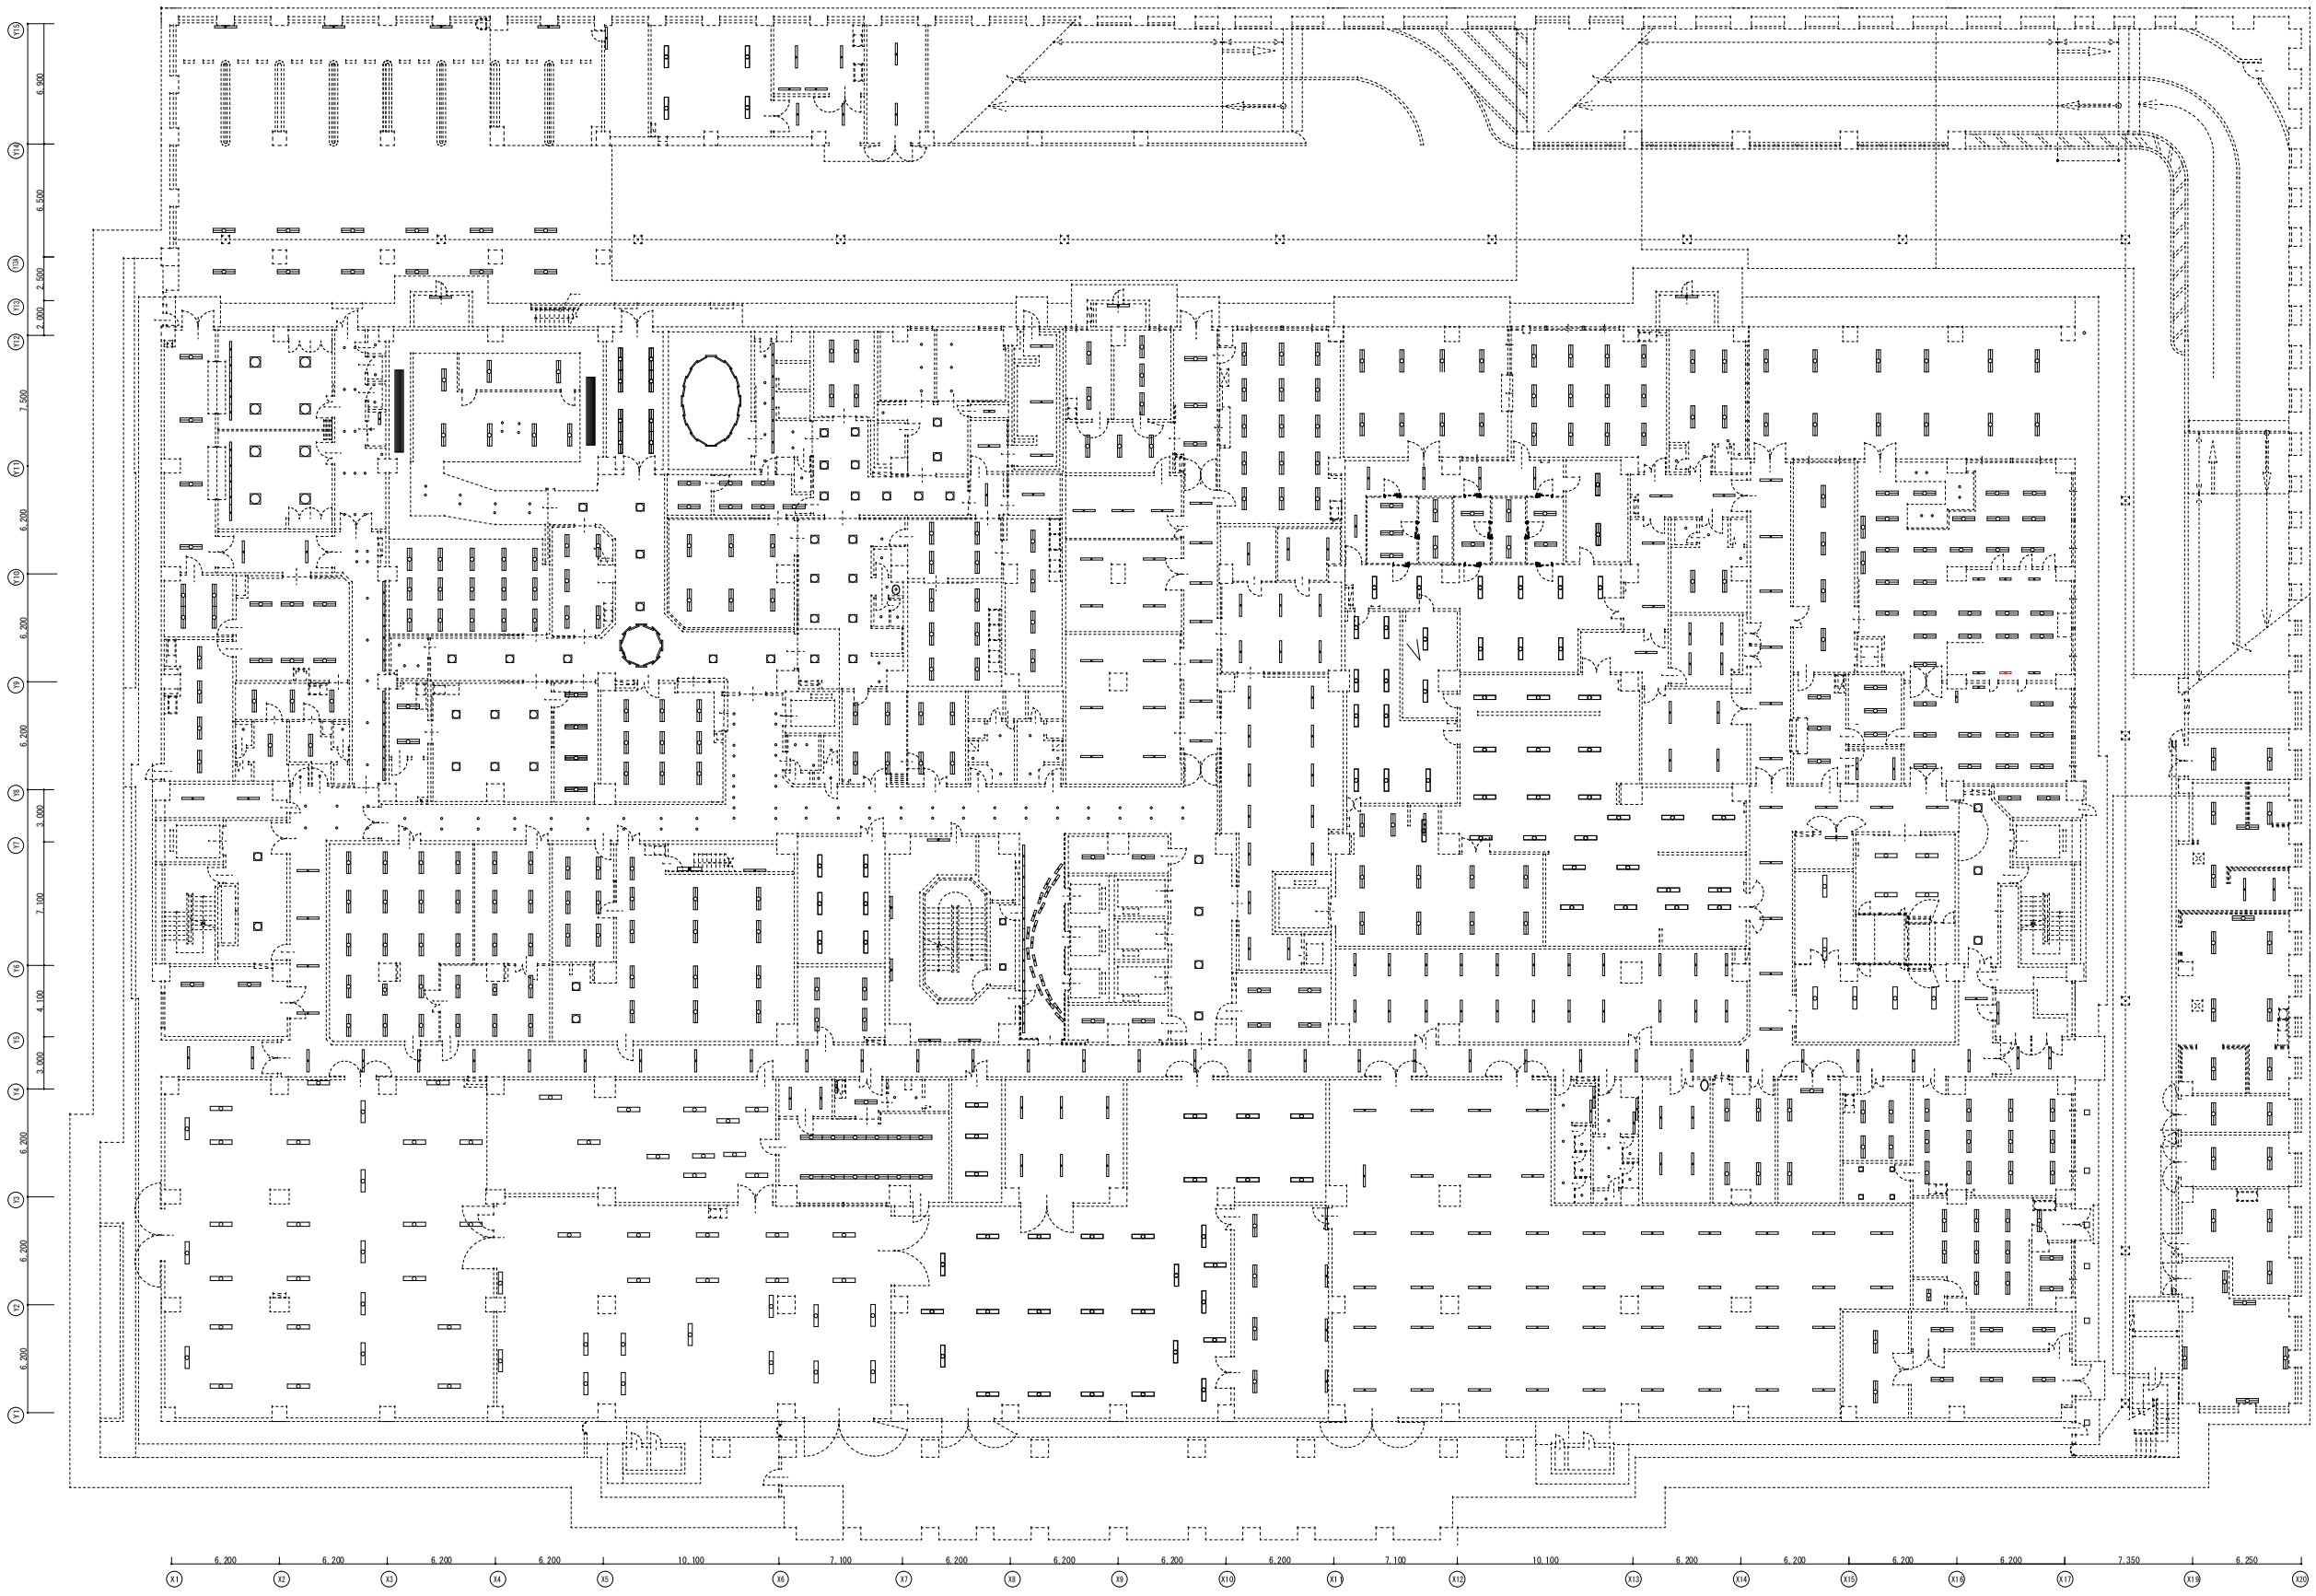

凡　例

記　号	名　称	備　考
○	照明器具	蛍光灯　16W×1

工事件名	#53病院照明器具補修工事（その７）	図面番号	２／５
種　別	病院地下1階平面図	縮　尺	1:400
自　衛　隊　中　央　病　院		令和　８　年　７　月　９　日	

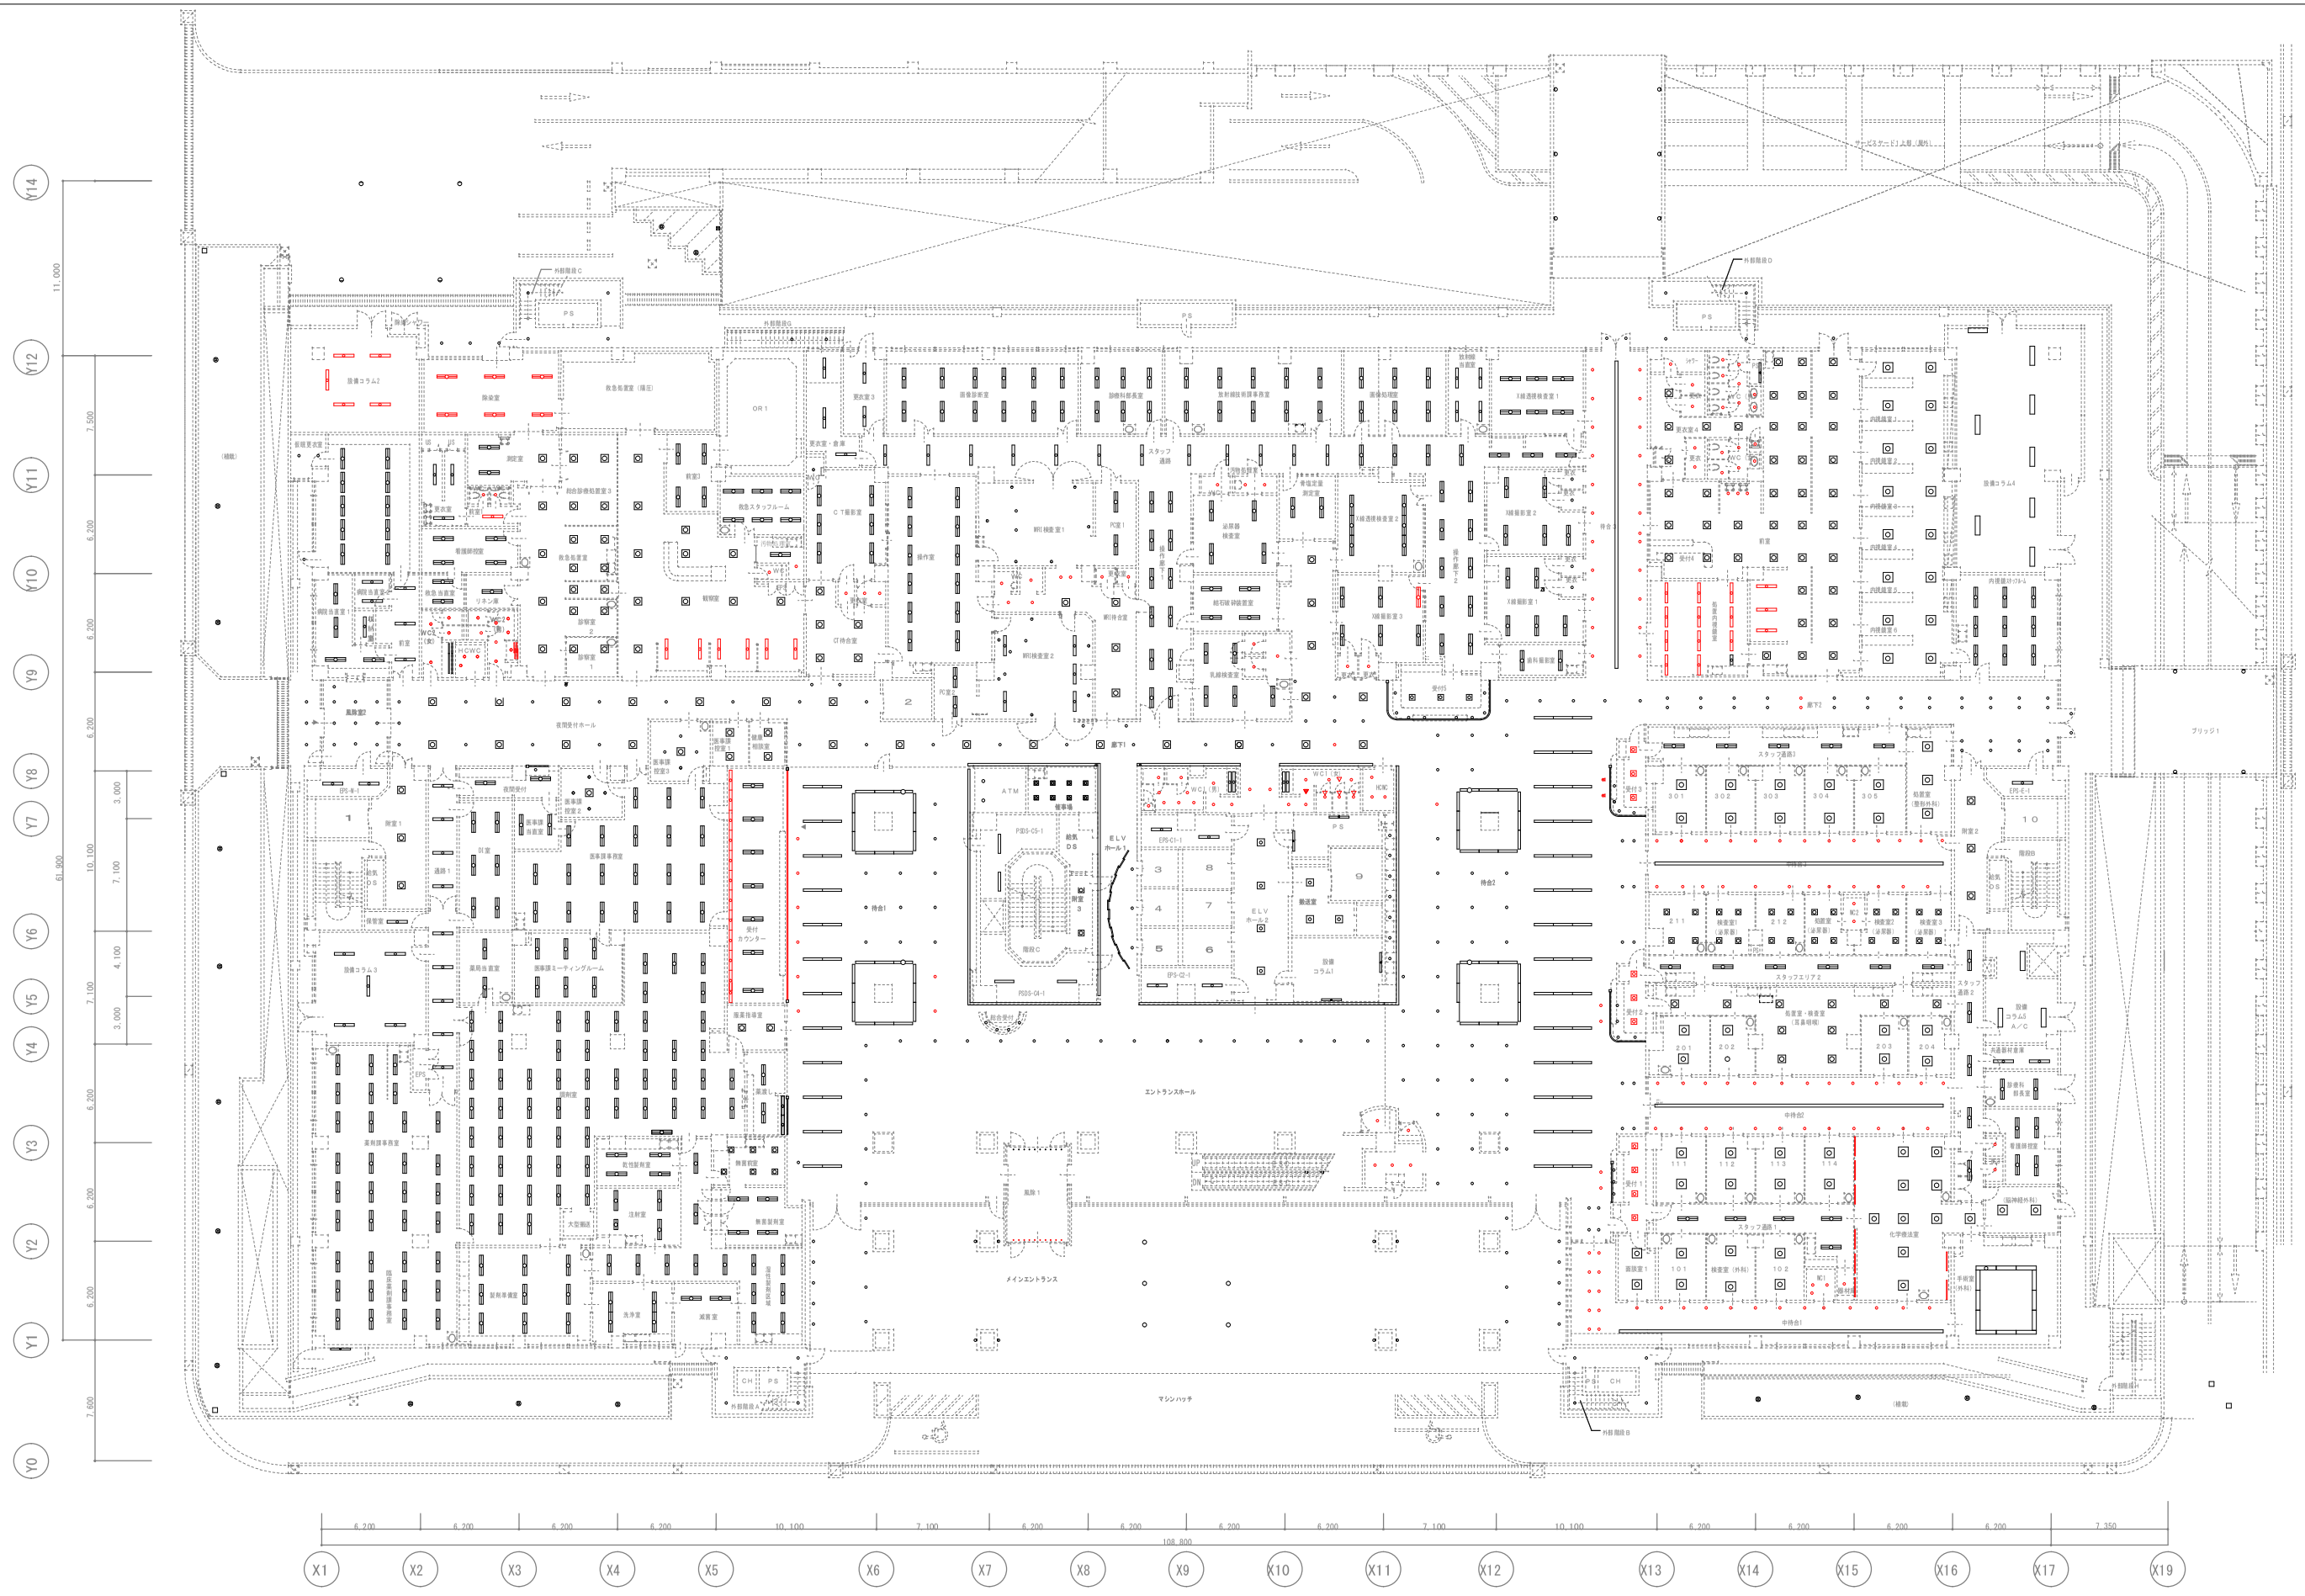

凡　例

記　号	名　称	備　考	記　号	名　称	備　考	記　号	名　称	備　考
	照明器具	蛍光灯　16W×1		照明器具	蛍光灯　32W×1		照明器具	角型天井埋込
	照明器具	蛍光灯　16W×2		照明器具	蛍光灯　32W×2	●	照明器具	ＤＬ

工事件名	#53病院照明器具補修工事（その７）	図　面 番　号	３／５
種　　別	病院1階平面図	縮　尺	1:400
自　衛　隊　中　央　病　院		令和　８　年　７　月　９　日	

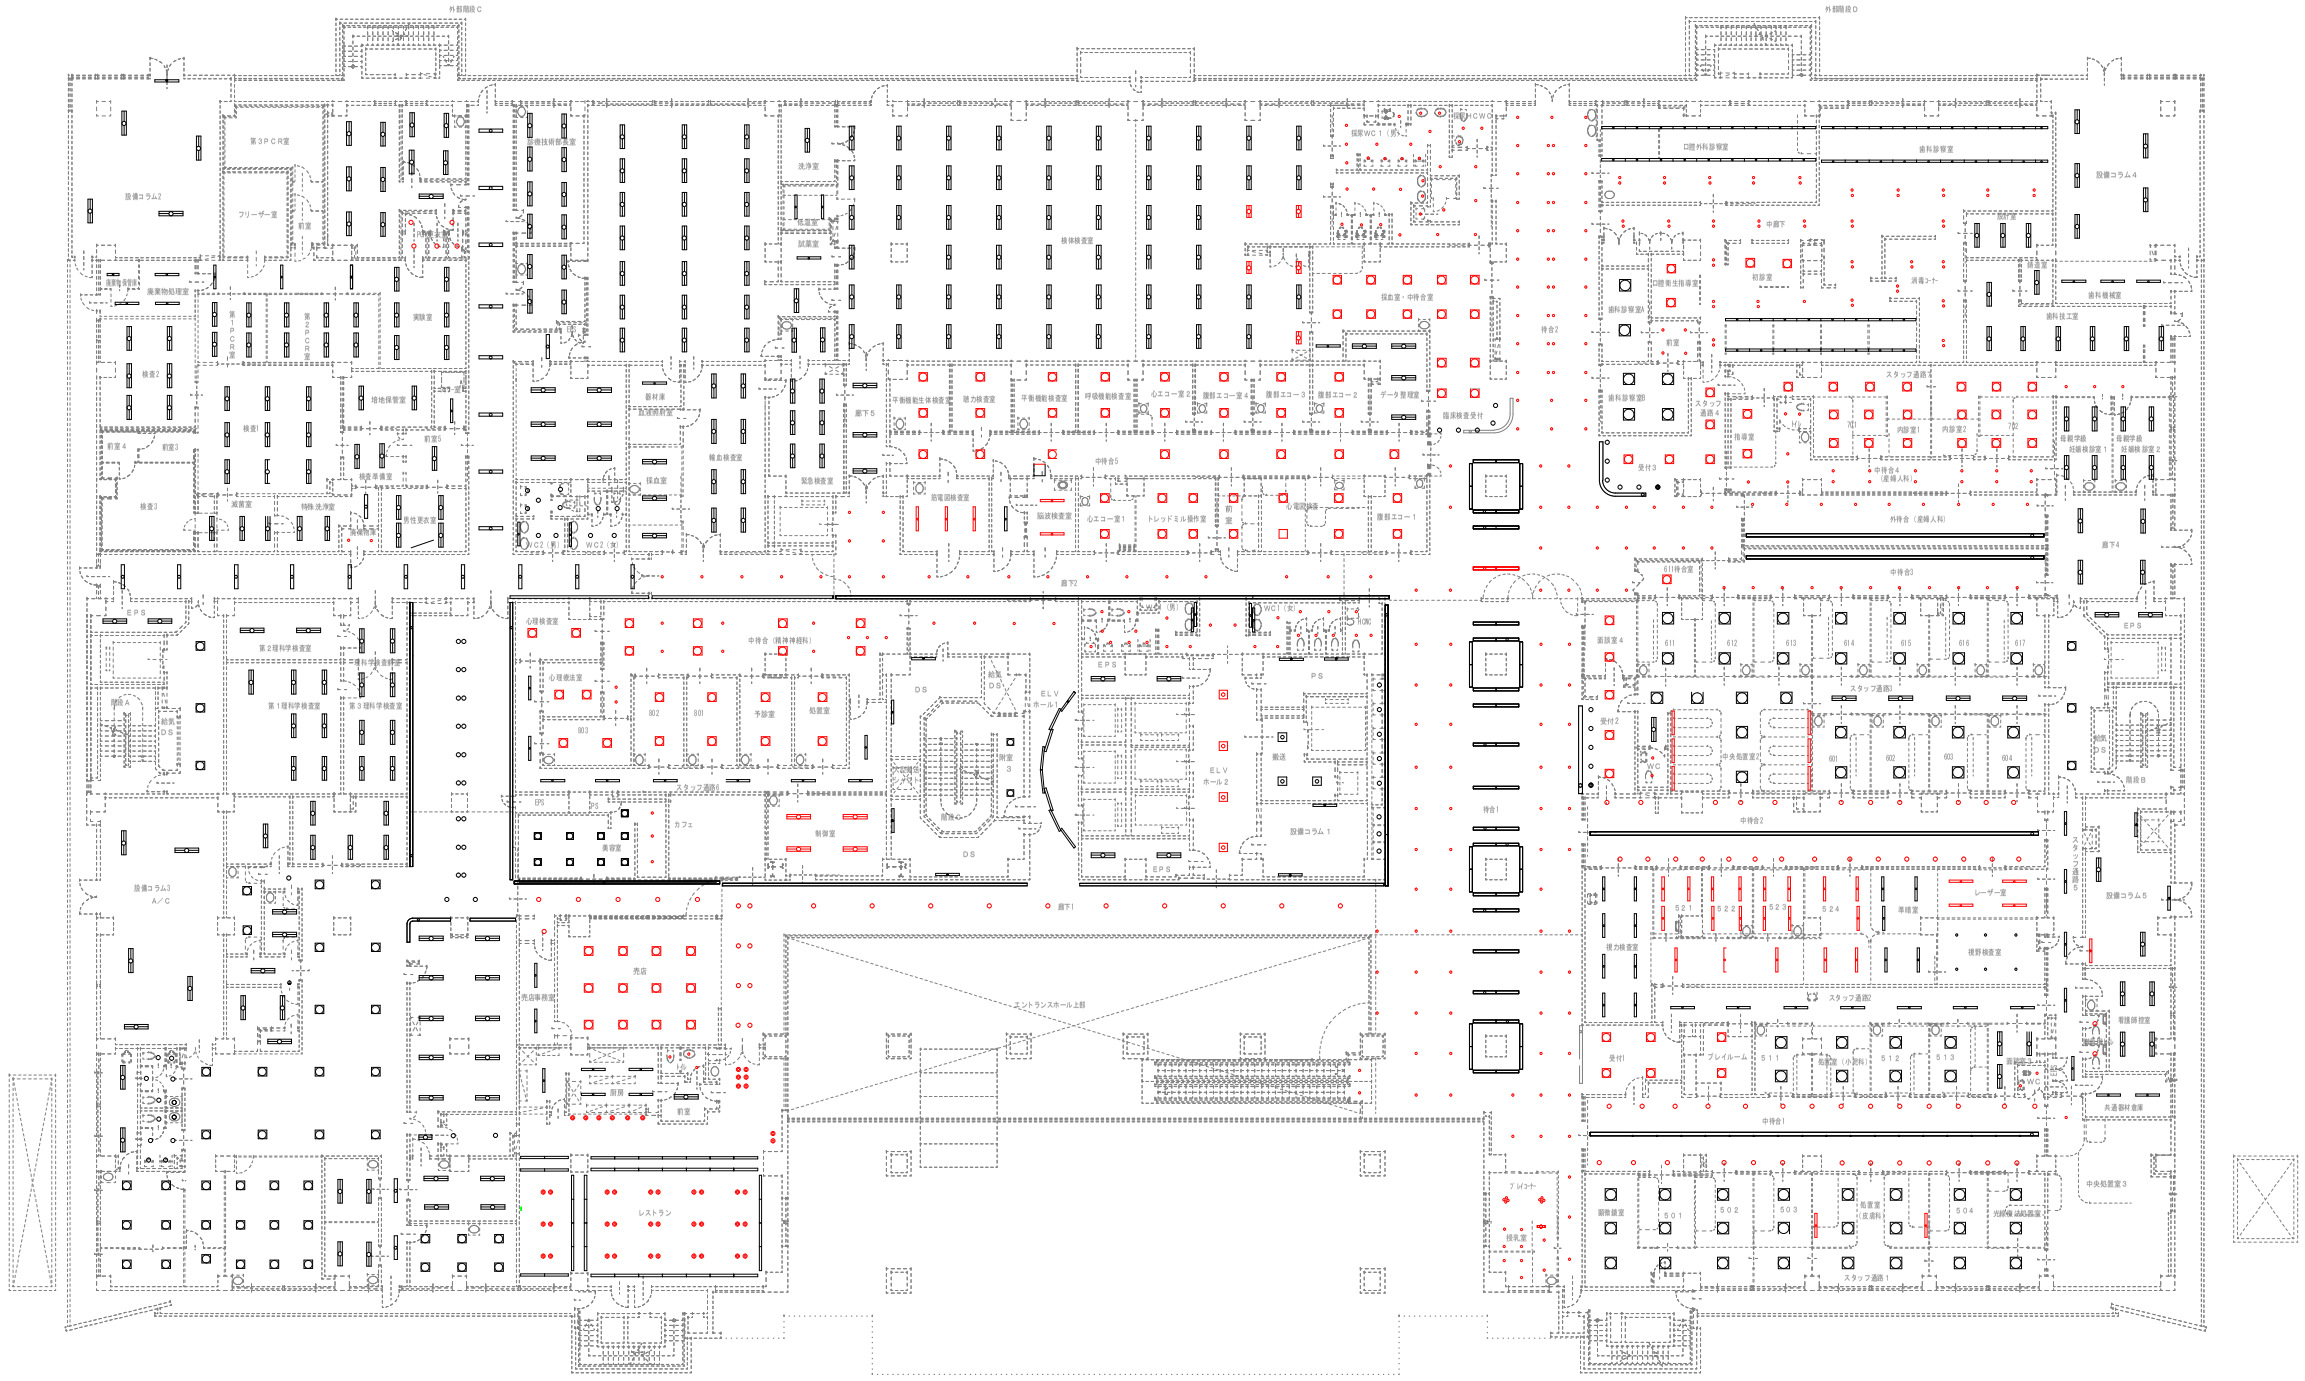

凡　例

記　号	名　称	備　考	記　号	名　称	備　考	記　号	名　称	備　考
	照明器具	蛍光灯　16W×1		照明器具	蛍光灯　32W×1		照明器具	角型天井埋込
	照明器具	蛍光灯　16W×2		照明器具	蛍光灯　32W×2	●	照明器具	ＤＬ

工事件名	#53病院照明器具補修工事（その７）	図　面 番　号	４／５
種　　別	病院2階平面図	縮　尺	1:400
自　衛　隊　中　央　病　院		令和　８　年　７　月　９　日	

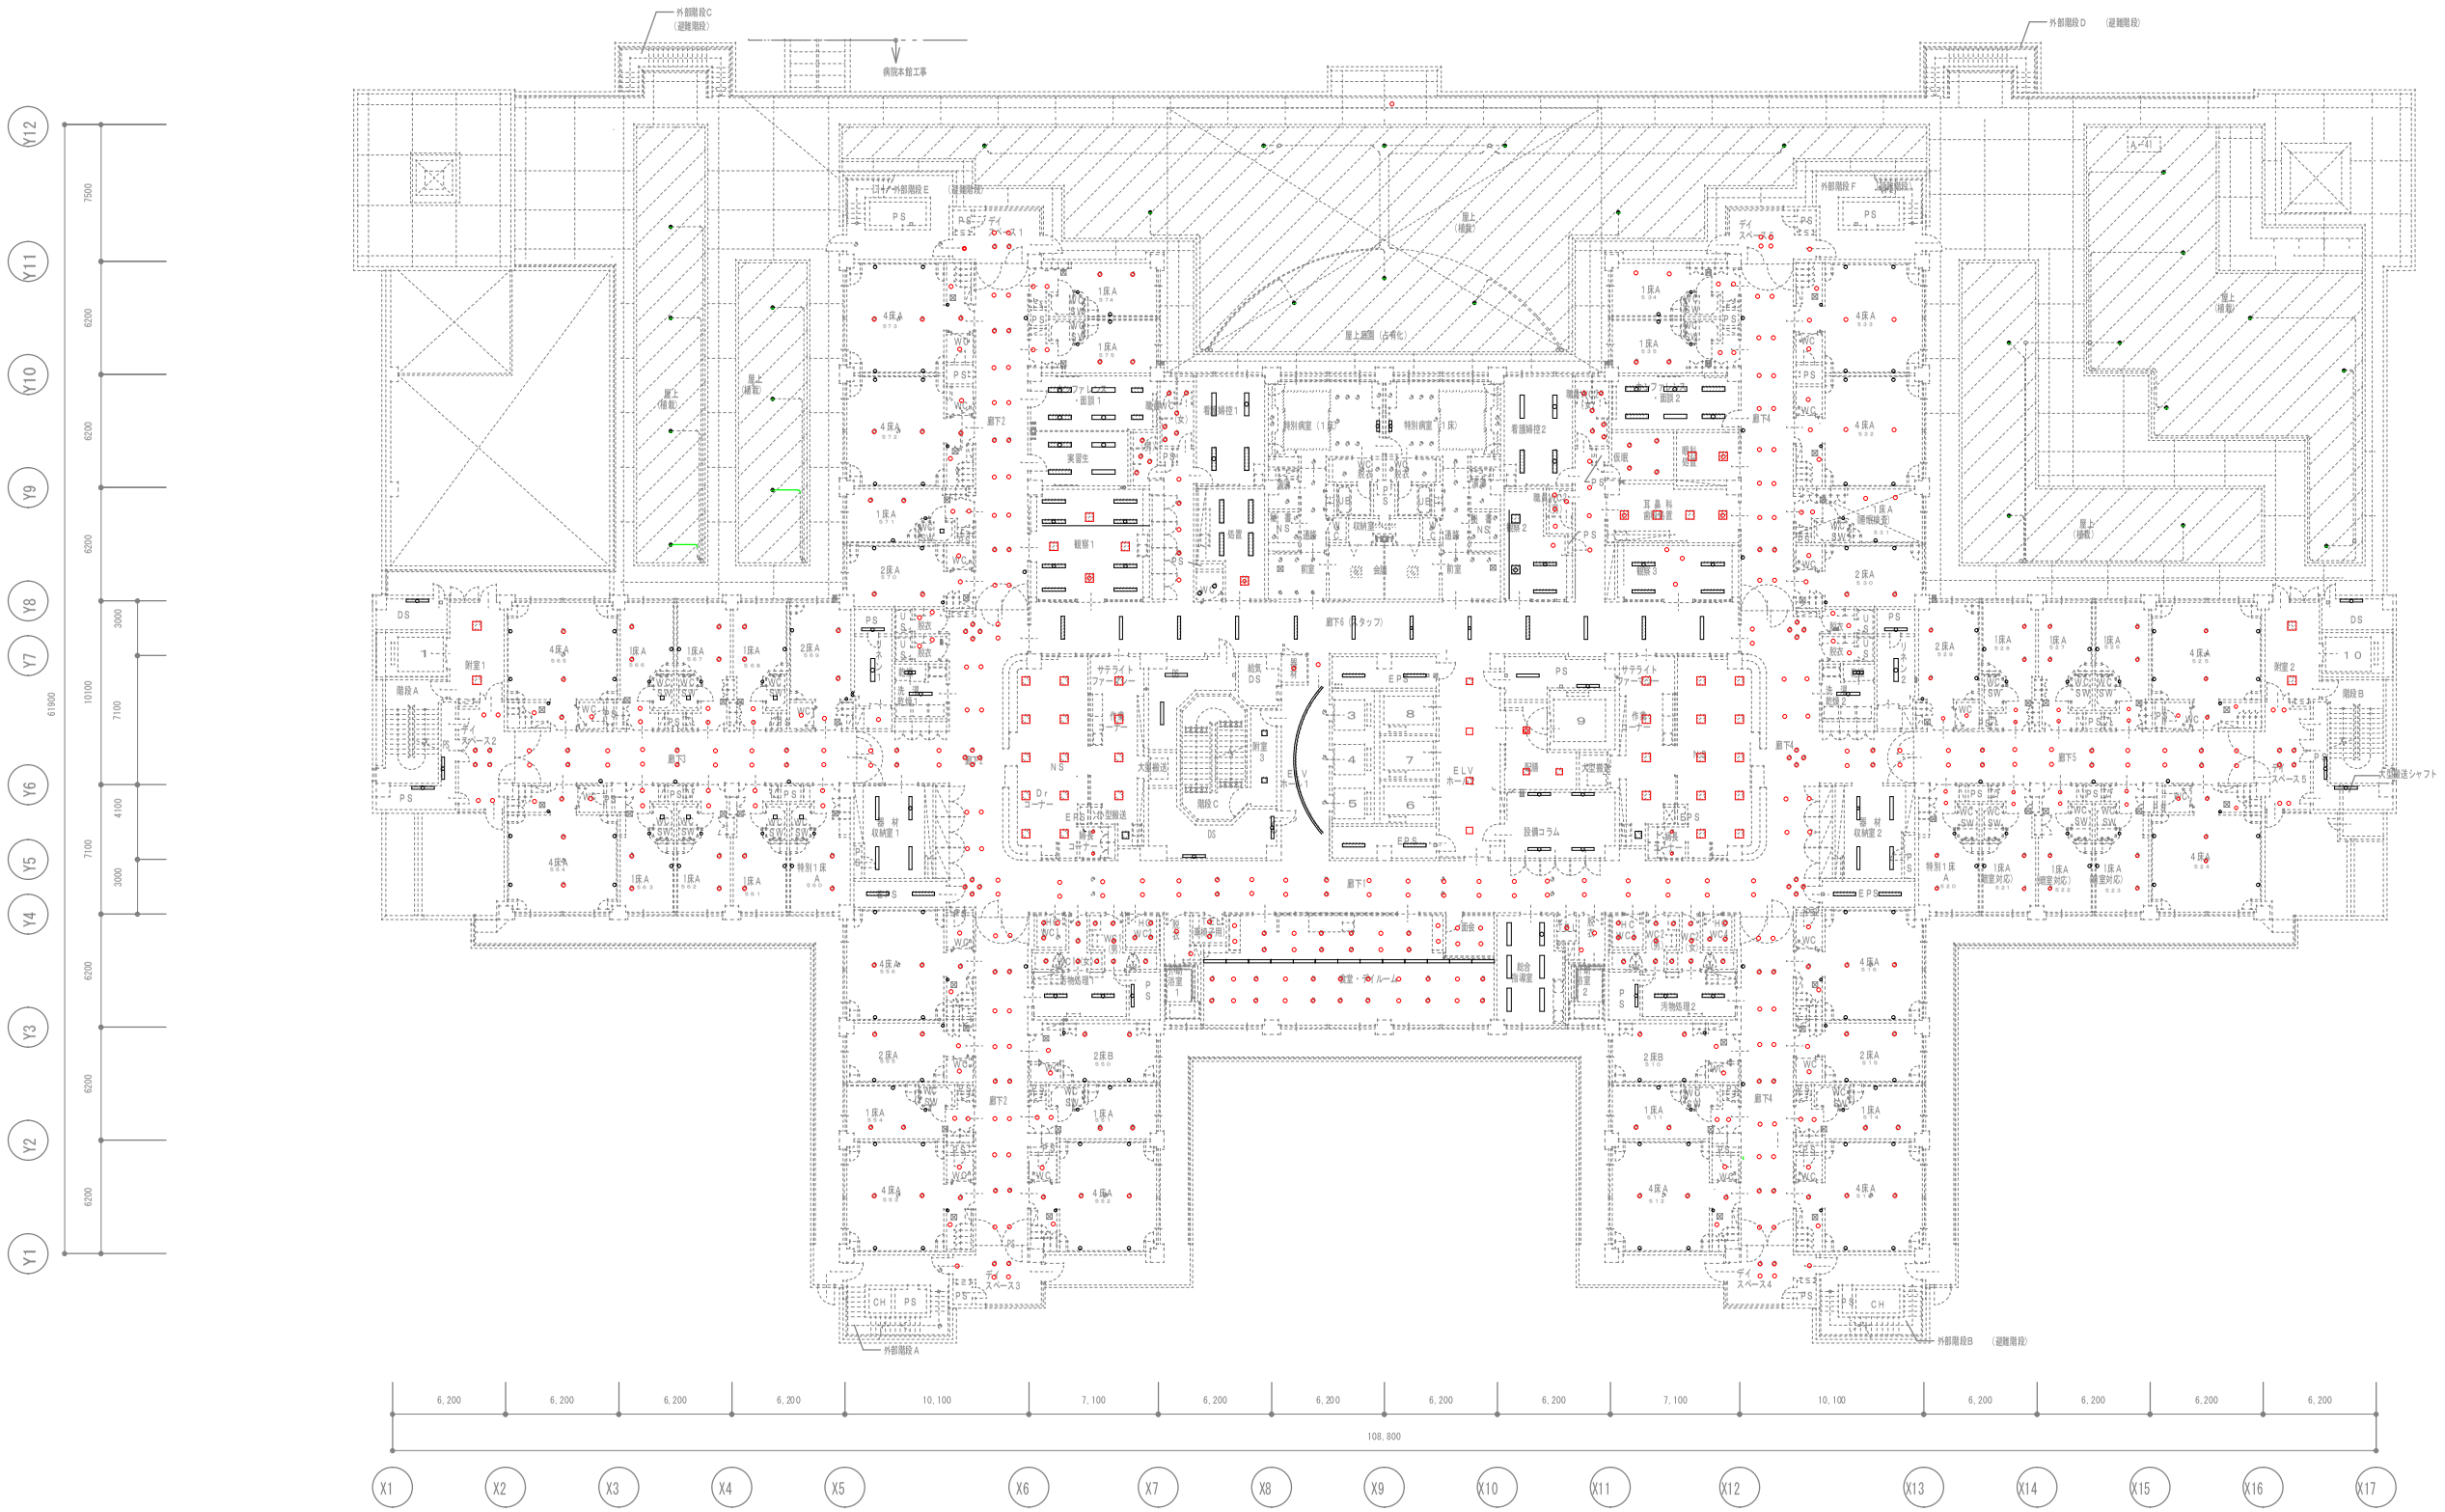

凡　例

記　号	名　称	備　考
◯	照明器具	角型天井埋込
○	照明器具	ＤＬ

工事件名	#53病院照明器具補修工事（その７）	図面番号	５／５
種　別	病院５階平面図	縮　尺	1:400
自　衛　隊　中　央　病　院		令和　８　年　７　月　９　日	

部屋別照明器具台数

						洗濯室
	地下１階					
	器 具 名 称		形状		数量	
1	器具本体　東芝　LEET-21204WS　同等品以上		直付形	W120	1	1
	ベースライト　東芝　LEEM-20084N-H6-LS9　同等品以上		FL+2,600		1	1

部屋別照明器具台数

1階

					医事	外来(共通)									外来	共用部門									内視鏡部門					救急部門					画像診断部門			
					受付カウンター	受付1・2・3	中待合1	中待合2	中待合3	WC1	WC2	WC3	器材庫	化学療法室	廊下1・WC前	待合1	待合2	待合3	自販機・TELコーナー	設備コラム2	WC1(男)(女)・HCWC	WC2(男)(女)・HCWC	廊下2	受付4・前室	処置内視鏡室	更衣室廊下・更衣室	WC(男)(女)・シャワー室	PS	除染室	前室1	監察室	WC(前室1)	汚物処理室・WC(汚物処理室)	X線撮影室3	乳線検査室	MRI待合・更衣室・WC	CT待合室・更衣室
	器具名称	形状		数量																																		
2	東芝 LEKR416323N-LD9 同等品以上	埋込下面開放 FL+2,600	W150 F-41123 乳白	20																					14						6							
3	東芝 LEKTW423524N-LS9 同等品以上	直付形 FL+2,600	W230 防湿・防雨型	6																									6									
4	東芝 LEKR415323N-LD9 同等品以上	埋込下面開放 FL+2,600	W150	1																										1								
5	東芝 LEKT407694HN-LS9 同等品以上	直付形 FL+2,600	W70	23	23																																	
6	東芝 LEKT207323N-LD9 同等品以上	直付形 FL+2,600	W70	4	2																	2																
7	三菱 EL-LYB4002B AHX (39N4) 同等品以上	埋込下面開放 FL+2,600	W220 B4332A 乳白	1																															1			
8	パナソニック NNF41875 LT1 同等品以上	壁直付形		8										8																								
9	東芝 LEKT415524HN-LS9 同等品以上	直付形 反射笠	W150	5																5																		
10	器具本体 東芝 LEER-73531 同等品以上 光源ﾕﾆｯﾄ 東芝 LEEM-G-70301N-LD9 同等品以上	天井埋込カバー付 FL+2,600	□350	10		10																																
11	東芝 LEKD203025NV-LS9 同等品以上	DL FL+2,600	φ150	208			23	25	25	3	2	2	1		3	8	7	23	5		22	15	2	3		4	15					2	2	2	3	8	3

部屋別照明器具台数

2階

	器具名称	形状		数量	微生物検査部門																外来（精神科）																	外来（小児科）								外来（眼科）						
					PCR更衣室	廃棄物庫	検体検査室	臨床検査受付	採血室・中待合室	採尿WC1（男）（女）	採尿HCWC	腹部エコー室2・3・4 心エコー室2	呼吸機能検査室	平衡機能・平衡機能生体	聴力検査室	腹部エコー室1 心エコー	心電図検査室・前室	トレッドミル検査	脳波検査・操作室	筋電図検査室	中待合5	中待合（精神神経科）	心理検査室	心理療法室	801・2・3	予診室	処置室	制御室	受付1・2・3	顕微鏡室	501	502・503	504	処置室（皮膚科）	光線療法処置室	中央処置室3	スタッフ通路1	プレイルーム	511・512	処置室（小児科）	513	面談室3・WC	プレイコーナー	授乳室	スタッフ通路2	視力検査室	521～524	準暗室	視野検査室	レーザー室	中待合1・2	611待合室
12	東芝　LEKR426694HN-LD9　同等品以上	F-42123（28個）は官給品支給	W220 F-42123　乳白	29																							4					2													19			4		
13	東芝　LEKR222323N-LD9　同等品以上	埋込下面開放形	W220	5			5																																												
14	東芝　LEKT207323N-LD9　同等品以上	直付形 FL+2,600	W70	2																																															
15	パナソニック　NNF41875　同等品以上	壁直付形 ベットライト		6																																															
16	パナソニック　XND1019WVZ LE9　同等品以上	DL FL+2,600	φ85	44																																															
17	パナソニック　直管LEDランプ交換ユニット特注　同等品以上	リニューアルキット		5															2	3																														
	パナソニック　LDL40SN/29/38K　同等品以上	埋込型　細部現地合わせ		10															4	6																														
18	三菱　MY-L450501/N　AHTN　同等品以上	直付形	W70	1																																															
19	東芝　LEKR745851FN-LD9　同等品以上	天井埋込カバー付 FL+2,600	□450	132				4	10			8	2	4	2	4	6	4			8	8	2	2	6	2	2		10							2												1
20	東芝　LEKD203025NV-LD9　同等品以上	DL FL+2,600	φ150	441	5	2				29	3											11																	2	8	9						53	

部屋別照明器具台数

2階

外来（産婦人科）

	器具名称	形状		面談室4	中央処置室2	スタッフ通路3・トイレ	中待合3（内科）	701	702	内診室1・2	指導室	中待合4・トイレ	スタッフ通路7	スタッフ通路4	外待合（産婦人科）	前室	口腔衛生指導	初診室	口腔外科診療室	歯科診察室	中廊下・消毒コーナー	設備コラム5	ELVホール1	ELVホール2	待合2	WC1（男）（女）	HCWC	廊下1	廊下2	職員用トイレ	売店・売店事務室	厨房・前室・トイレ	レストラン	美容室
12	東芝　LEKR426694HN-LD9　同等品以上	F-42123（28個）は官給品支給	W220 F-42123　乳白																															
13	東芝　LEKR222323N-LD9　同等品以上	埋込下面開放形	W220																															
14	東芝　LEKT207323N-LD9　同等品以上	直付形 FL+2,600	W70																						2									
15	パナソニック　NNF41875　同等品以上	壁直付形 ベットライト			6																													
16	パナソニック　XND1019WVZ LE9　同等品以上	DL FL+2,600	φ85																														44	
17	パナソニック　直管LEDランプ交換ユニット特注　同等品以上 パナソニック　LDL40SN/29/38K　同等品以上	リニューアルキット 埋込型　細部現地合わせ																																
18	三菱　MY-L450501/N　AHTN　同等品以上	直付形	W70																			1												
19	東芝　LEKR745851FN-LD9　同等品以上	天井埋込カバー付 FL+2,600	□450	2				4	4	4	2		7	2			2	2						4							12			
20	東芝　LEKD203025NV-LD9　同等品以上	DL FL+2,600	φ150			2	11					17	3		9	4		6	10	10	34		4		71	21	3	24	21	2		3		3

部屋別照明器具台数

5階

	器具名称	形状		数量	ナースステーション（西）	作業コーナーサテライトファーマシー	婦長コーナー	観察1	処置	処置WC	職員WC1（男）（女）	通路（WC前）	器材	脱衣	HCWC1・2	WC1（男）（女）	脱衣	TEL（車椅子用）	デイスペース1・2・3	廊下2	廊下3	550号室	551号室	552号室	553号室	554号室	555号室	556号室	560号室	561号室	562号室	563号室	564号室	565号室	566号室	567号室	568号室	569号室	570号室	571号室	572号室	573号室	574号室	575号室
					外科・胸部外科・麻酔科																																							
21	東芝 LEKR745851FN-LD9 同等品以上	埋込カバー付		50	10	4		4	1																																			
22	東芝 LEKD203025NV-LD9 同等品以上	DL	φ150	573			2			2	10	5	1	4	6	10	2	2	18	67	18	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4

部屋別照明器具台数

	5階			脳外科・眼科・耳鼻科・歯科																																														
				ナースステーション（東）	作業コーナー サテライトファーマシー	婦長コーナー	眼科処置	耳鼻科・歯科処置	観察3	仮眠	職員WC2（男）（女）	通路（WC前）	脱衣	HCWC3・4	WC2（男）（女）	脱衣	TEL	デイスペース4・5・6	廊下4	廊下5	510号室	511号室	512号室	513号室	514号室	515号室	516号室	520号室	521号室	522号室	523号室	524号室	525号室	526号室	527号室	528号室	529号室	530号室	531号室	532号室	533号室	534号室	535号室	食堂・デイルーム	面会	廊下1	廊下6	ELVホール2	附室1・2・3	配膳室
	器具名称	形状																																															
21	東芝 LEKR745851FN-LD9 同等品以上	埋込カバー付		10	4		2	4																																							4	4	3
22	東芝 LEKD203025NV-LD9 同等品以上	DL	φ150			2			3	4	10	5	4	6	10	2	1	18	66	18	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	38	4	36	1			