

公 告

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊中央会計隊
契約科長 宮内 修嗣

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
4K6Z13B04360		4L611AC0109 0001					
品名 または 件名							
追悼式用物品借上げ及び設営撤去							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST						
納地または工事場所			引 渡 場 所				
市ヶ谷			現地				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
			令和6年10月19日（土）～令和6年10月26日（土）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊中央会計隊契約科事務室及び中会ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsdf/dc/cfin/html/>)

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和6年10月8日（火）10時30分 中央会計隊入札室（E－1棟 6F）

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 入札の方法

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときには、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(2) 契約書作成の要否

ア 契約金額が50万円以上の場合は請書、150万円を超えた場合は契約書を作成し提出すること。
契約書等の記載要領等の細部については、落札決定後落札者に説明する。

イ 適用する条項

駐屯地用標準契約書
「役務請負契約条項」
「談合等の不正行為に関する特約条項」
「暴力団排除に関する特約条項」

(3) その他

ア 競争参加資格の年度は令和04・05・06年度とする。
イ 入札及び契約に関する詳細は「入札及び契約心得」を閲覧されたい。
ウ 郵便による入札は、予め郵送を担当者に連絡の上、入札開始日の前日17時00分（前日が休日及び休養日の場合は、その前日）までに担当者必着分を有効とする。
エ 代理による入札は、入札時まで委任状を提出すること。

オ 入札に参加する者は、入札までに「資格審査結果通知書（写）」を提出すること。（メール又はFAX可）

カ 郵便入札があった場合の再度入札は別途執行日時を示して後日執行する。

キ その他の項目については別紙による。

ク 不明事項等の問い合わせ先

中央会計隊契約科第3班 岡村

(TEL : 03-3268-3111内線47557)

(FAX : 03-5269-5135(直通))

仕様書に関する問い合わせ先 志村

(TEL : 03-3268-3111内線40343)

1 競争に参加する者に必要な事項

- (1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令165号）第70条の規定に該当しないものであること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
- (3) 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
- (4) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係または、人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (5) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負について認めない。ただし真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合は、この限りでない。
- (6) 第4号の「資本関係又は、人的関係にある」場合とは、入札及び契約心得第3章第12項第2号に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
- (7) 下請負を行わせる場合は、日本国内に所在する国内事業者に請け負わせるものとし、2次下請負以下も同様とする。

2 入札の無効

- (1) 第1項に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は入札に関する条件に反した入札
- (2) 入札金額が明瞭でない入札及び入札者が誰であるか識別しがたい入札
- (3) 電報及び電話による入札
- (4) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があつた場合または契約に反する事態が生じた場合

3 違約金

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものともみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
追悼式用物品借上げ及び設営撤去		陸幕厚－C－Z－600010	
		防衛大臣承認	年 月 日
		作 成	令和6年 9月18日
		変 更	年 月 日
		作成部隊等名	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、追悼式用物品借上げ及び設営撤去（以下、“本役務”という。）について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 役務に関する要求

2.1 借上器材

借上器材は、表1による。

表1－借上器材

番号	品 目	数量	規 格 等 (基準)
1	パワーアンプ	2	8Ω300W 2CH仕様
2	スピーカー	4	2Way 許容入力 12インチ 8Ω・300Wクラス 大テント内设営用（スピーカースタンドを含む）
3	ワイヤレス ハンドマイク	6	1.2G帯仕様（スイッチ有）（交換用バッテリー含む） ウィンドスクリーン付 遺族用2本 音楽集音用2本 予備2本
4	ワイヤレス チューナー	6	1.2G帯 XLR入出力 （外部アンテナ等含む）
5	トランス ミッター 一式	3	電波：1.2G帯仕様（スイッチ付） 100V仕様（アンテナ・送信器・受信器・接続ケーブル等含む）（音楽隊用モニター、音楽隊集音、予備1台）
6	スピーカーケーブル	一式	必要数
7	マイクスタンド	2	遺族用1本（マイクダブル ストレート型） 献花台中央予備1本（マイクダブル プーム型）
8	卓上スタンド	2	司会2本 （有線マイク用）

表1ー借上器材（続き）

番号	品 目	数量	規 格 等 （基準）
9	コンデンサ型グース ネック型マイクロホ ン	6	接続ケーブル、フロアスタンドツインタイプ・ウィンドスク リーン黒(ヒビノ 4018-DF-F 相当) 献花台中央マイク用2本、 予備1本 司会者用2本 予備1本)
10	単独ファンタム電源 ユニット一式	3	コンデンサ型グースネック司会者用マイクロホン荒天時に 大講堂で使用 司会用2台 予備1台
11	有線ハンドマイク	6	単一指向性 ウィンドスクリーン付 司会2本(スイッチ有) 献花台中央予備2本(スイッチ無し) 予備2本(スイッチ有) 各種バックアップ用
12	カフスイッチ	2	司会者用 2台 (ファンタム電源使用可能品)
13	マイクケーブル	一式	必要数
14	マルチケーブル	一式	必要数
15	業務用 CDプレーヤー	1	遠隔リモート操作による頭だし再生及びシングル再生が可 能な物(遠隔リモート器も含む、TASCAM CD-500B 相当)
16	16chミキサー	2	メイン器1台 サブ器1台 グラフィックイコライザー付
17	12chミキサー	1	集中器用
18	音声分配器	3	テレビ報道用1台 報道用1台 音声分配器1台
19	ステレオミキサー アンプ	1	ステレオ入力2 モノラル入力2/出力10 報道用 出力が+20dBu 以上出力できる物 (TASCAM DA6 相当)
20	小型ミキサー	1	コンパクトミキサー 入力6 出力3程度
21	ポータブル アンプ付スピーカー	4	出力AC60W DC20W バッテリー兼用型 バッテリーで8時間以上継続可能なもの(交換用バッテリー 含む)
22	グラフィック イコライザー	1	各テント音声分配用
23	ポータブル電源	1	商用電源及び番号5、20、21、22がバッテリー駆動で 4時間以上連続可能なもの(交換用バッテリー、電源コード リール50m含む) 各テント音声分配用
24	発動発電機	3	2kVA インバーター型 燃料、仮設分電盤までの電源コ ード含む 統制所用1台 放送用2台
25	無停電電源装置(UPS)	3	停電時において、放送器材一式が発動発電器に切替まで瞬断 を発生させない及び持続時間5分以上(本体電源コード含 む) 統制所1台、 放送席2台

表 1ー借上器材（続き）

番号	品 目	数量	規 格 等（基準）
26	モニタースピーカー	2	場内放送確認用 統制所 1 台 放送席 1 台 (YAMAHA MS101Ⅲ相当)
27	監視カメラ一式	4	監視用カメラ本体 4 台、(フルHD、フルタイム動画) ケーブル、リモコン、カメラ取り付け用三脚等付属品含む モニター (ディスプレイスタンド壁寄せタイプ) 統制所用: 48in 1 台 通信所用: 42in 1 台 10in 1 台 HDMI マルチ画面分割器 2 台 各種必要ケーブル含む
28	仮設電源ケーブル延長一式	1	放送席 (統制所) 図 5 による。
29	テント (大)	4	サイズ: 約 360cm×約 720cm、全高約 310cm、柱 6 本
30	テント (中)	2	サイズ: 約 360cm×約 540cm、全高約 310cm、柱 6 本
31	テント (小)	1	サイズ: 約 270cm×約 360cm、全高約 280cm、柱 4 本
32	横幕 (大/透明)	8	2 張 3 方向囲 東屋 2 方向囲
33	横幕 (大/白色)	8	2 張 4 方向囲
34	横幕 (中/白色)	8	2 張 4 方向囲
35	テーブル	12	サイズ: 約 45cm×約 180cm 本部席 6 台 放送席 4 台 報道席 2 台
36	椅子	35	本部席: 25 脚 放送席: 10 脚
37	パレット (簀の子) 一式	1	器材必要数 放送席 床下放送器材防水対策用

2.2 借上期間

令和 6 年 10 月 19～20 日 (設営)、10 月 21～25 日 (予行)、10 月 26 日 (追悼式本番)、
10 月 26 日追悼式終了後 (撤収)、時間については、官側との調整による。

2.3 設営場所

設営場所は、市ヶ谷駐屯地メモリアルゾーンとする。

2.4 放送器材等

使用する放送器材等は、「表 1ー借上器材」による。

なお、構成配置図及び各種システム構成図は、図 1 から図 6 による。

2.4.1 パワーアンプ

故障を考慮し、4 チャンネルを 2 チャンネル毎に、器材を個別に使用するものとする。

2.4.2 ケーブル等

ノイズを軽減させる為シールド型を使用し、接続等はキャノン仕様を基準とするものとする。

なお、各種ケーブルの敷設ルート等については、官側と調整するものとする。

2.4.3 1.2G 帯ワイヤレスマイクの電波使用申請

1.2G 帯ワイヤレスマイク等の電波使用申請は、契約の相手方が事前に申請するものとする。

2.4.4 マイク等の設営

マイク等の設営は、次による。

なお、細部の設営場所は、官側との調整による。

2.4.4.1 献花台中央マイク

グースネック型マイクをツインで使用し、スタンドは、ツインタイプ式フロアスタンドを使用するものとする。

また、スタンドを固定させる為に、ウェイトバックを使用する。

なお、音声に風の雑音などが入る場合には、予備の有線マイクをダブルで使用するものとする。

2.4.4.2 遺族用マイク

ワイヤレスマイク2本を使用し、スタンドは、ダブルマイク仕様のストレート型を使用するものとし、受信用アンテナは、ワイヤレスマイクが受信出来る位置に設営するものとする。

2.4.4.3 司会用マイク

司会用グースネック型マイクにカフスイッチを付けた物を2本使用し、音声に風の雑音などが入る場合には、予備の有線マイク2本を使用するものとする。

また、荒天時においては、司会用（グースネック型）マイク及びカフスイッチにファンタム電源を接続し、A棟大講堂に移設するものとする。

2.4.4.4 音楽隊の音楽集音用マイク

ワイヤレスマイク2本を東屋側テント全面上部の骨組みにワイヤレスマイクをマイク・クリップ等で取り付け、受信用アンテナは、ワイヤレスマイクが受信出来る位置に取り付けるものとする。

なお、細部の設営場所については、官側との調整による。

2.4.5 監視カメラ

解像度は、フルHD及びフルタイムで動画が確認出来る器材を使用し、更に防水対応又は防水処置等が可能なものとし設営場所は、地点③④番は大天幕の骨組上部に取り付け、その他は目立たない場所に設営するものとする。

また、リモコン操作（PTZ：パン、チルト、ズーム、オートフォーカス）が可能なものとし、統制所、放送席においては、HDMI対応の画面分割器で4分割に合成させた映像をそれぞれのモニターに投影させる。

なお、パソコンによるカメラ操作は不可とし、細部設営場所については官側との調整による。

2.4.6 器材等の防水処置

器材等の防水処置は、各種接続コネクタ、マイク（ウィンドスクリーン等）及び各種器材等、故障の原因にならないように施すものとする。

また、放送席の器材において、雨対策用にパレット（簀の子）の上に器材を設営し、防水対策を施すものとする。

2.4.7 仮設電源ケーブル延長一式の設営について

臨時に指定された分電盤から電源ケーブルを延長させ、統制所及び放送席の各種器材に対して電気を供給させる為、アース付き仮設分岐ボックスを設置する。

また、仮設分岐ボックス内の主幹ブレーカには漏電遮断器を取付、併せて子ブレーカ4器を取付て、4分配させる。

さらに、子ブレーカから延長させた電源ケーブルに、統制所2口1組、放送席2口2組、報道エリア2口1組をそれぞれに設置したコンセントの先に、無停電電源装置を統制所1台、放送席に2台を接続し、無停電電源装置に延長コードを接続する。

なお、電源ケーブルの端子接続等は、電気工事士の有資格者が行うものとする。

- a) 電源ケーブル、各種部材等は使用する電力量に対して余裕を持たせること。
- b) 設営終了後、電気工作物等に対して、絶縁抵抗測定及び電圧測定を実施し、異常の無い事を確認し、官側へ報告するものとする。
- c) 細部の設営場所は、官側との調整による。

2.4.8 放送器材等の動作点検及び不具合の対応

契約の相手方は、予行及び本番期間中毎日の動作点検及び調整、オペレート担当者補助等を行い、課業開始30分前には、使用可能な状態にするものとし、細部日程については、官側との調整による。

なお、不具合及び故障事故等に対応可能な人員を配置するものとする。

2.5 テントの共通規格等

表1ー借上器材の番号29から34番のテントの共通規格等は、次による。

なお、テントは、式典に相応しい整備の行き届いたものとし、それぞれの柱に約20kgのテントウェイトを設置し、白色の化粧を実施するものとする。

- a) 幕体は、同一の白色とし、ポリエステル7号防水加工とする。
- b) 透明横幕は、大テント2張を3方向に取り付ける。

また、白色横幕は大テント2張りおよび中テント2張りを4方向に取り付ける。

- c) 東屋においては、大の透明幕3幕を使用して2方向に取り付ける。
- d) 支柱は、白色の化粧を実施するものとする。

3 品質保証

3.1 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等（以下、“担当官”という。）が定める監督・検査実施要領による。

4 その他の指示

4.1 器材の状態等

各種マイク、マイクスタンド、ウィンドスクリーン及び各種ケーブル等は、黒色を基調とし、式典に相応しい外観を有するものとする。

また、錆及び汚れが無く、塗装の剥がれ等が無い、整備された物とする。

4.2 設営及び撤収

設営及び撤収は、契約の相手方が実施するものとする。期間中の設営の変更に常時対応できるよう、設営要員が待機すること。設営終了時間は1700とする。

なお、細部は、官側との調整による。

4.3 設営に必要な器材及び資材等

設営に必要な器材及び資材等は、契約の相手方が用意するものとする。

4.4 提出書類

提出書類は、“放送器材の構成図及び器材一覧表”1式とし、陸上幕僚監部人事教育部に提出するものとし、細部は、官側との調整による。

4.5 官側の支援事項

契約の相手方は、本役務の履行に当たり、次の事項について官側が認める場合、支援を受けることができる。

- a) 官側の保有する施設、設備、機器、電力、用水などの使用及び操作に関する事項

b) その他本役務履行に必要な事項

4.7 不具合などの処理

本役務の履行に当たり、不具合等が発生した場合は、速やかに担当官の指示を受けるものとする。

4.8 担当部署

陸上幕僚監部人事教育部厚生課家族支援班 遺族援護担当 03(3268)3111 (内線 41063)

4.9 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 の 8.3 による。

放送器材の全般配置図

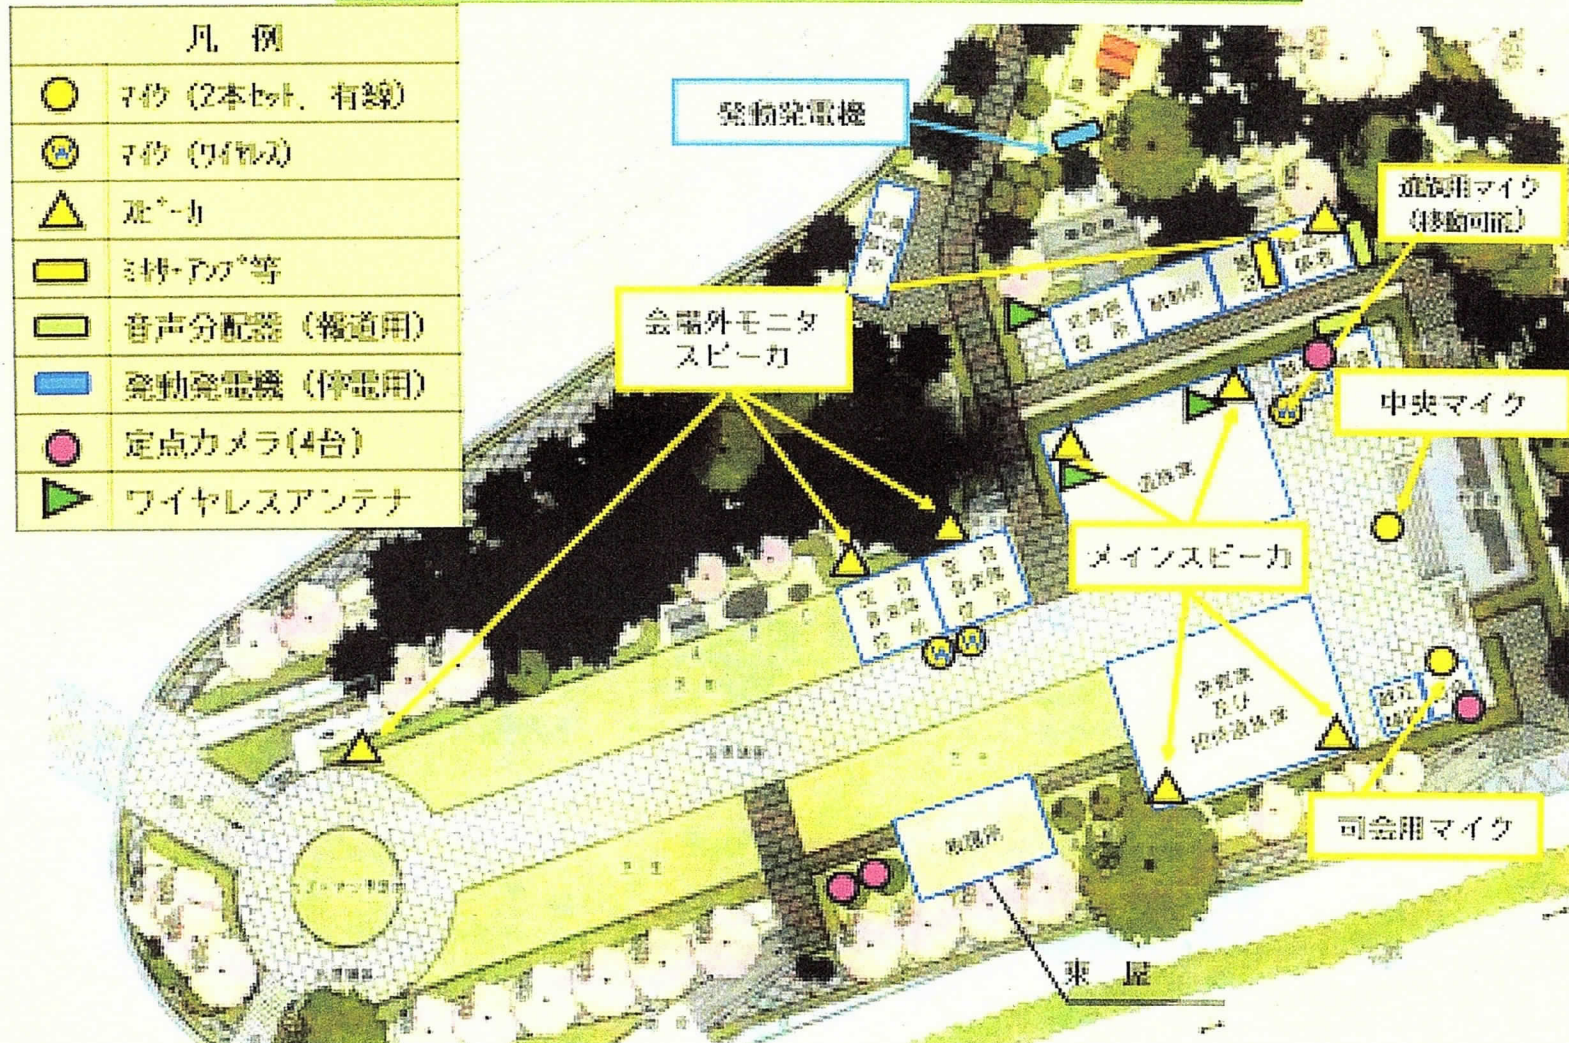


図 1ー放送設備 (晴・雨天時、メモリアルゾーン) 全般配置図

追悼式放送システム構成図

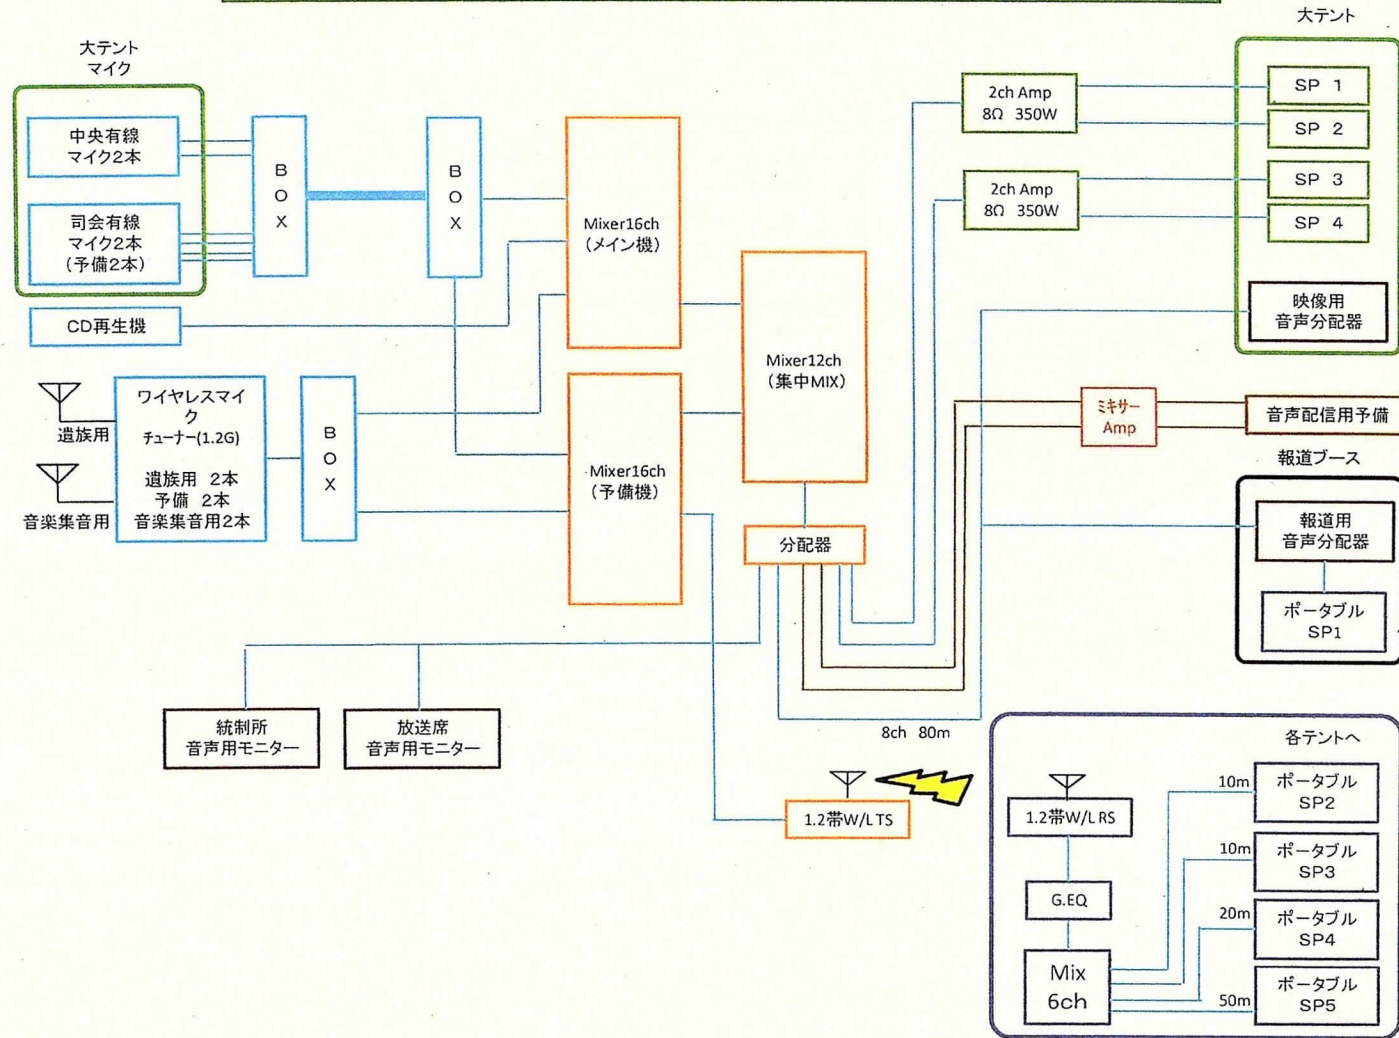


図2-1 追悼式放送システム構成図

監視カメラ配置図

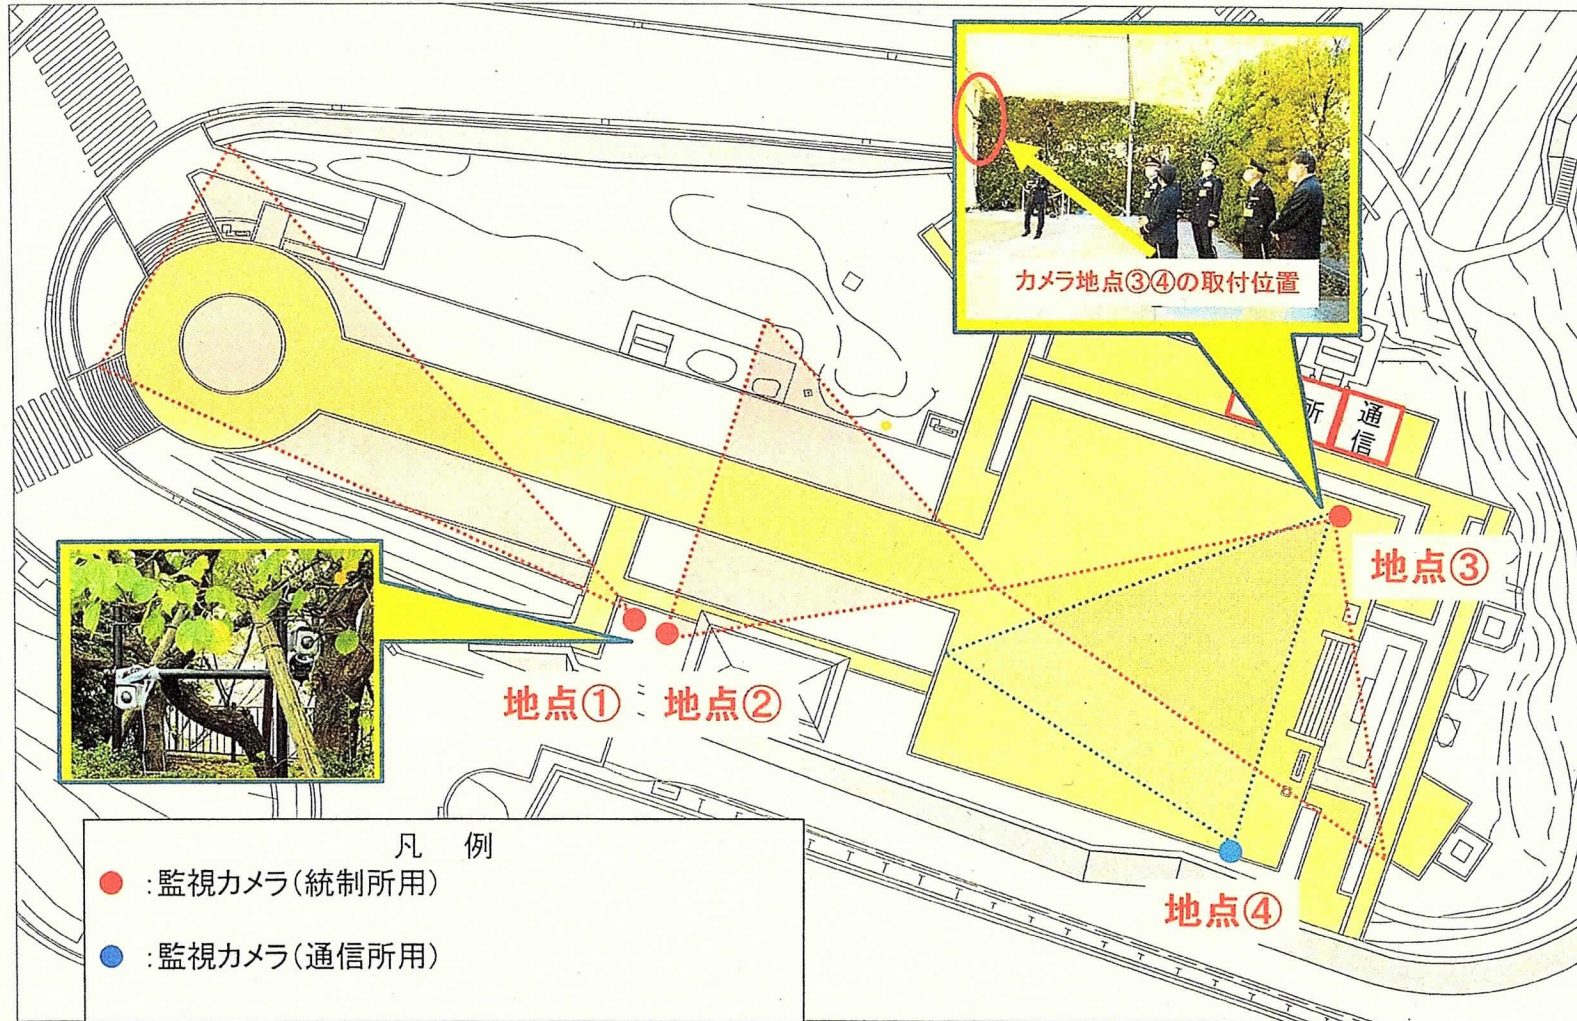


図 3 - 監視カメラ配置図

監視カメラ構成図


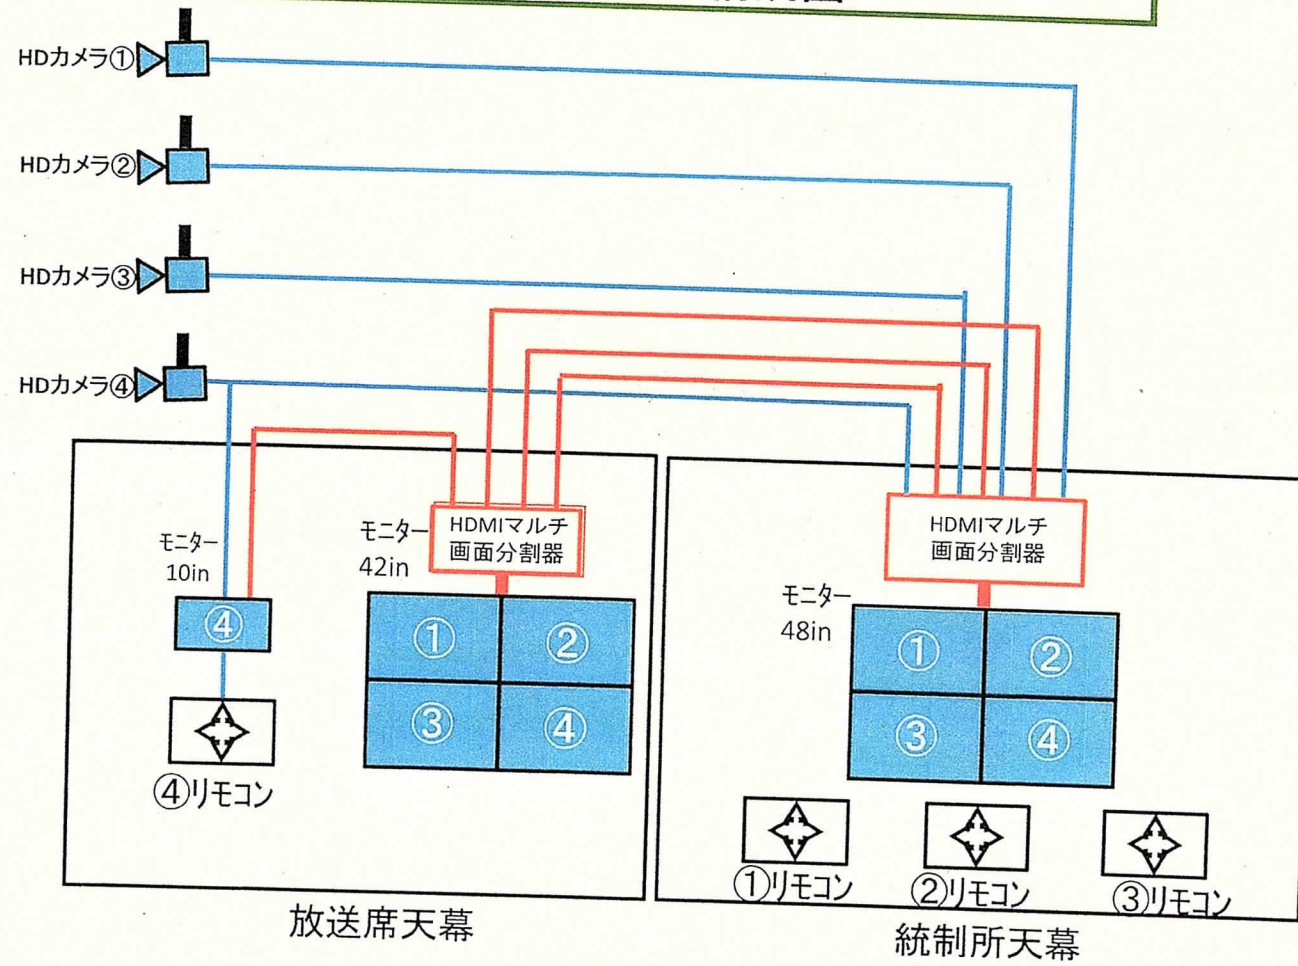


図 4-1 監視カメラ構成図

追悼式仮設電源構成図

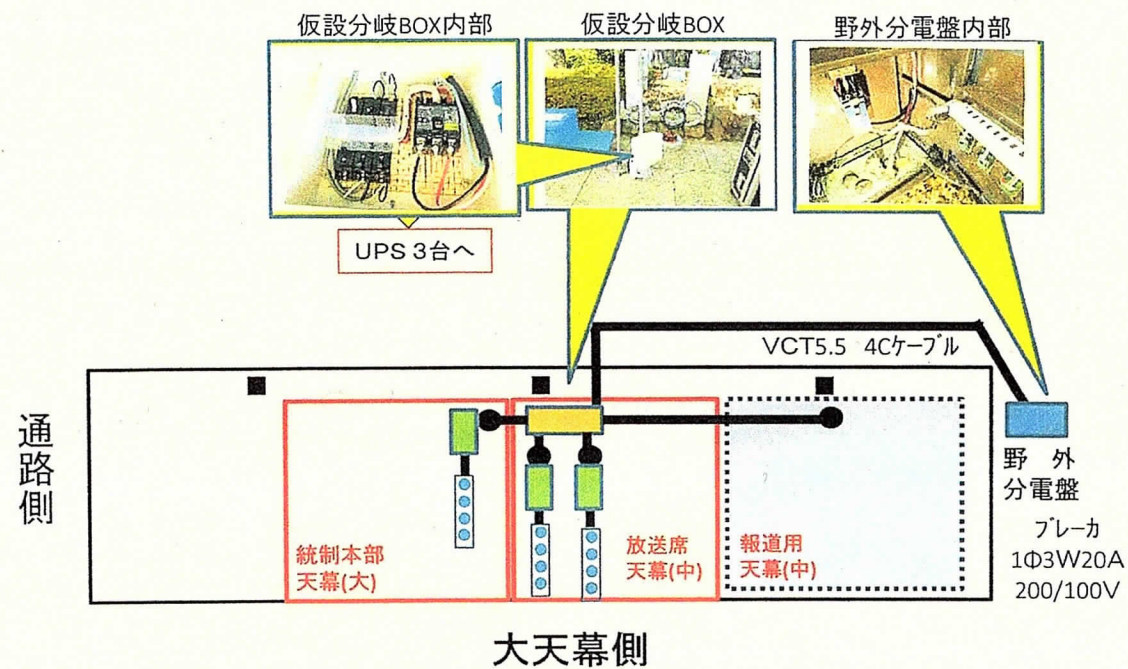

凡 例

- | | |
|-----------|---------|
| : 野外分電盤 | : UPS |
| : ケーブル | : コンセント |
| : 仮設分岐BOX | : 延長タップ |

図 5-1 仮設電源構成図

メモリアルゾーンテント配置図

天幕数量

大テント / 4
中テント / 2
小テント / 1

東屋用横幕(透明)
/ 2(360 / 720)


大横幕(白色) / 8
中横幕(白色) / 6
大横幕(透明) / 6

白色幕 ———

透明幕 ———

横幕無 ———

図—6 テント配置図

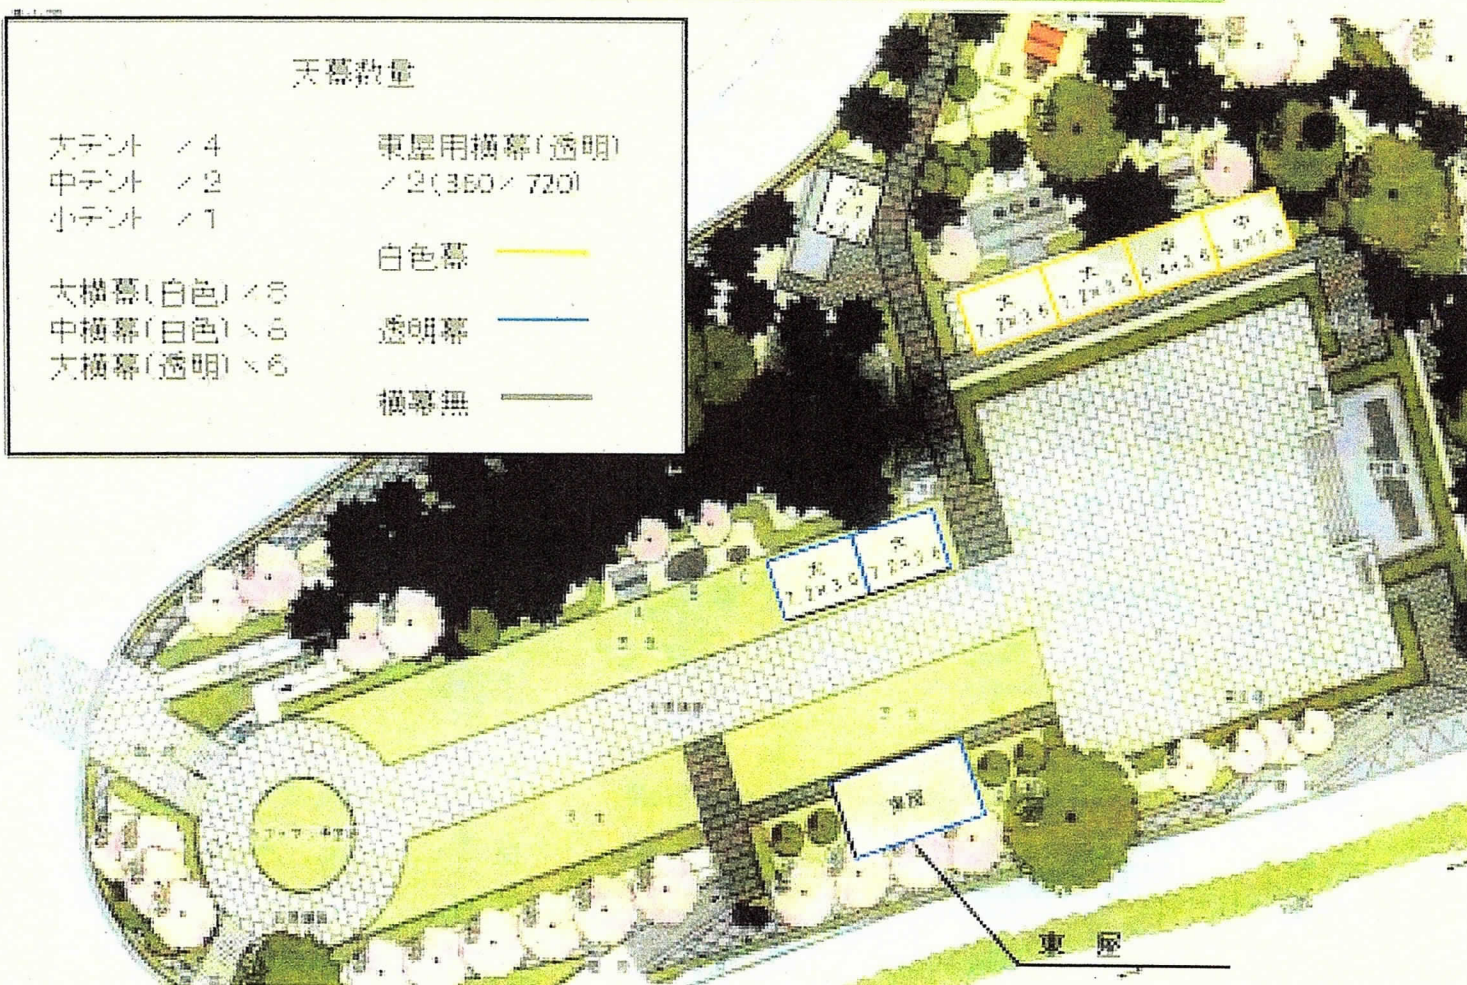

追悼式現場写真

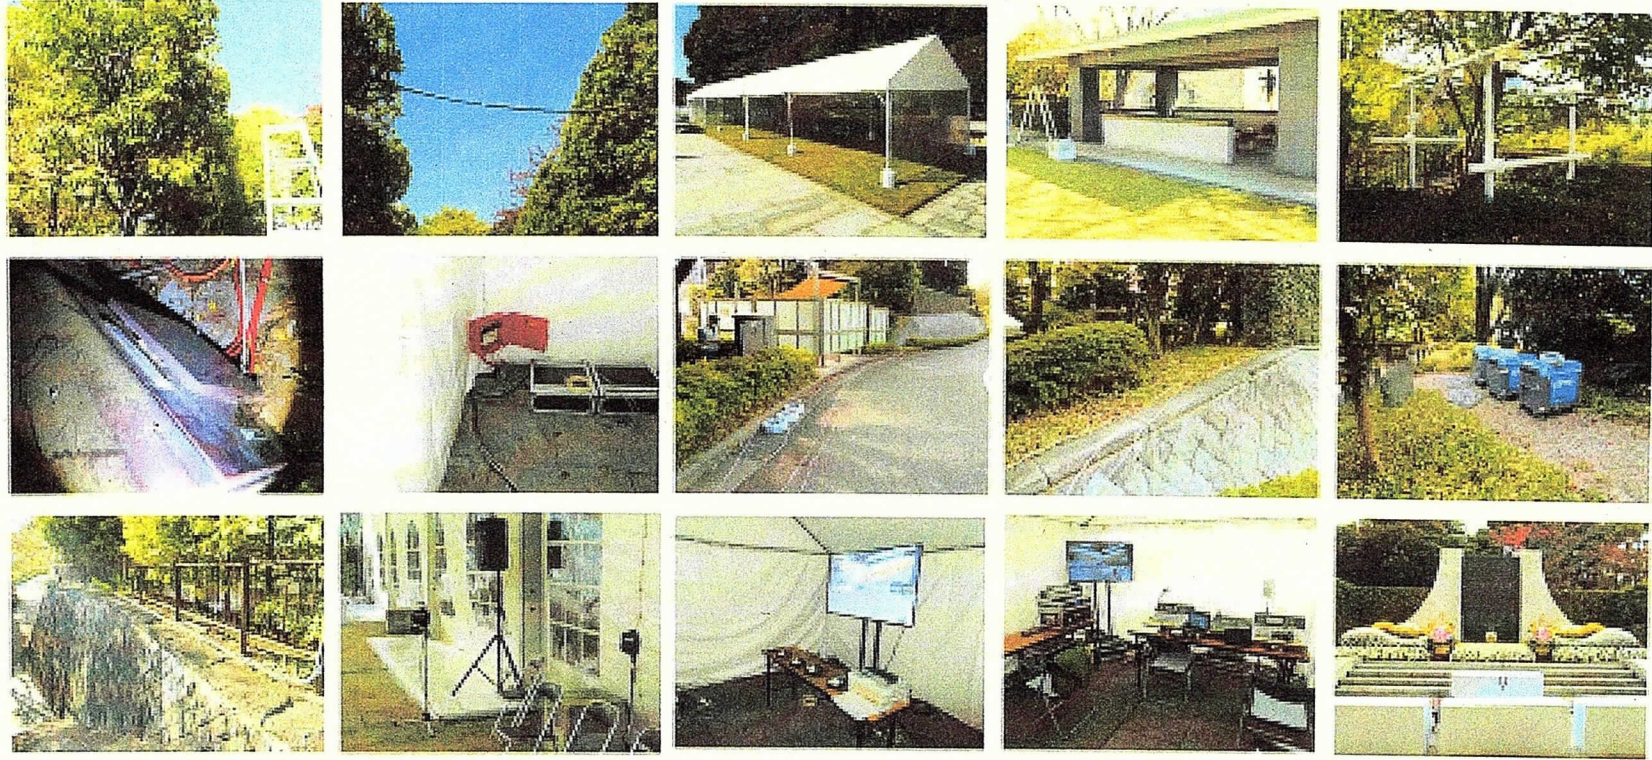


図6-1 追悼式現場写真

入 札 書

件名：追悼式用物品借上げ及び設営撤去

金額： (税抜)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
追悼式用物品借上げ及び 設営撤去	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納入場所	市ヶ谷	納 期		6. 11. 19～6. 11. 26	
入札（契約）保証金	免 除	入札（見積）書有効期間			

上記の通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ
見積いたします。

また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された
暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和 6年 10月 8日

分任支出負担行為担当官

陸上自衛隊中央会計隊

契約科長 宮内 修嗣 殿

住 所：

会 社 名：

代 表 者：

発行責任者： (TEL)

担 当 者： (TEL)

委任状

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊中央会計隊
契約科長 宮内 修嗣 殿

住 所 :
会 社 名 :
代表者名 :
担当者名 :
連 絡 先 :

令和 年度の入札等について、入札書又は見積書の提出に関し、
令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間
を代理人と定め下記の権限を委任します。

記

- 1 入札書提出の件
- 2 見積書提出の件
- 3 その他上記委任事項に関する一切の件

令和 年 月 日

委 任 者

受 任 者