

柏高射教育訓練場電気料



陸上自衛隊 需品学校

関係者以外不許複製

件名	柏高射教育訓練場電気料	図面番号	1 / 3
図面名称	表紙	縮尺	—

仕 様 書

- 1 件 名：柏高射教育訓練場電気料
- 2 需要場所：千葉県柏市大室1739 陸上自衛隊柏高射教育訓練場
- 3 概 要
業種及び用途：官公署
- 4 仕 様
 - (1) 供給電気方式等
 - ア 電気方式：交流三相3線式
 - イ 供給電圧（標準電圧）：6,000V
 - ウ 計量電圧（標準電圧）：6,000V
 - エ 標準周波数：50Hz
 - オ 受電方式：1回線受電
 - カ 蓄熱式不荷設備の有無：無し
 - (2) 電力使用量
 - ア 契約電力：71kw
 - イ 予定電力使用量：135,479kwh
(月別予定電力使用量：「補足資料」参照)
 - (3) 使用期間
 - 自 令和4年10月 1日 0時
 - 至 令和5年 3月31日 24時
 - (4) 電力量検針
 - ア 自動検針装置：有り
 - イ 検針方式：遠隔自動検針
 - ウ 計量器：電力需給用複合計器
 - (5) 需給地点
配置図参照
 - (6) 電気工作物の財産分界点
配置図参照
 - (7) 保安上の責任分界点
配置図参照
 - (8) その他
 - ア 力率は、自動力率調整装置を設置し、使用期間中100パーセントを保持する予定。
 - イ 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者が定める特定規模需要の標準（託送）供給条件による。なお、入札価格の算定にあたっては、力率は項目アのとおりとし、燃料費調整、太陽光発電促進賦課金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

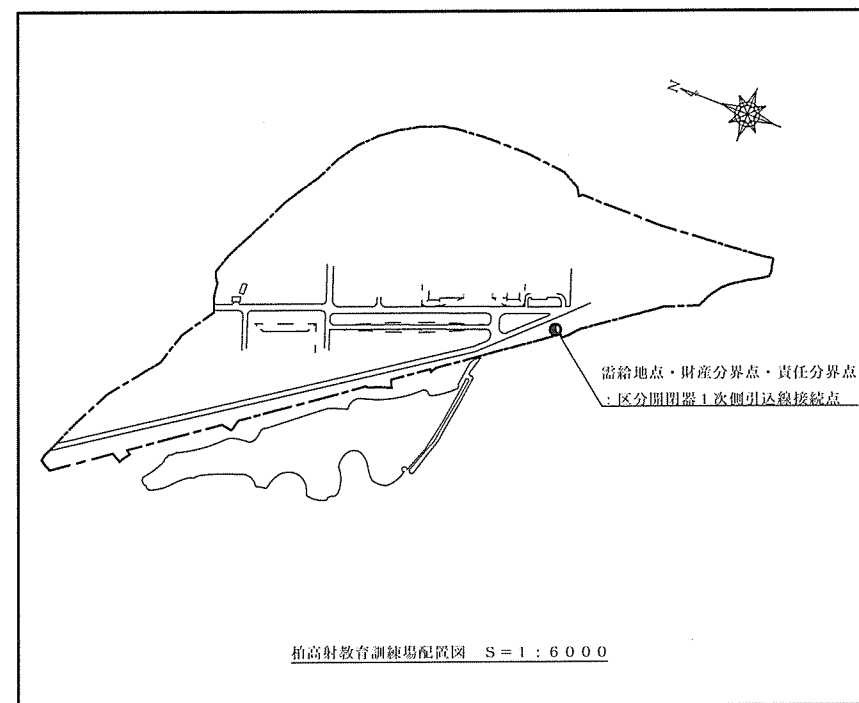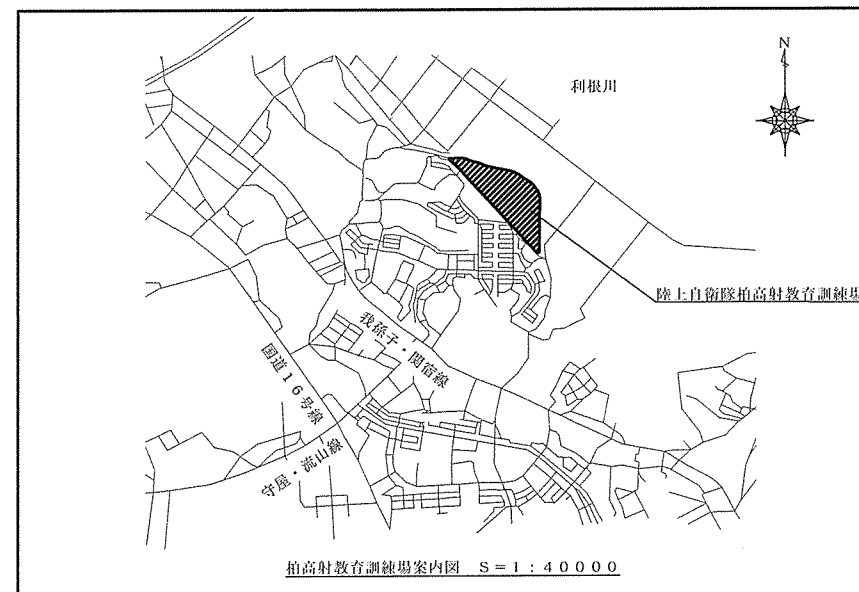

件 名	柏高射教育訓練場電気料	図面 番号	2 / 3
図 面 名 称	仕様書・案内図・配置図	縮 尺	図 示

月別予定電力使用量

月	4' 予定電気使用量 (KWH)	3' 電気使用量 (KWH)	2' 電気使用量 (KWH)	平均力率 (%)
1 0	17,867	19,242	16,491	100
1 1	18,985	20,879	17,090	100
1 2	21,893	21,893	19,925	100
1	22,106	22,106	21,583	100
2	27,492	27,492	24,140	100
3	27,136	31,299	20,369	100
計	135,479	142,911	119,598	