

調達要求番号：2PRZ1AK0006

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	MSY7100000003	仕様書番号
ボール箱，粉末経口補水剤用	EM-T130746	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	令和 元年11月22日
	変 更	年 月 日
	作成部隊等名	関東補給処用賀支処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，関東補給処用賀支処において使用するボール箱について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

JIS Z 1506 外装用ダンボール箱

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 製品に関する要求

2.1 材料

材料は，C5B¹⁾とする。

注¹⁾ Cライナー・5もんめ(170 g/m²~180 g/m²)・BF(Bフルート)

2.2 加工方法

加工方法は，折り加工及びのり付けを十分に施すものとする。

2.3 構造・形状・寸法

構造，形状及び寸法は，図1による。

2.4 数量

数量は，1000個単位で作成するものとする。

2.5 外観

外観は，きず，汚れなどの欠点がなく，仕上げが良好なものとする。

3 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、25枚を1組とするほか、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5 その他の指示

5.1 承認用図面等

契約の相手方は、製造に先立ち承認用図面3部及び承認用見本1個を契約担当官等に提出し、仕上げ、構造及び外観について承認を得なければならない。ただし、GLT-CG-Z000001の6.6に該当する場合は、承認用図面等を省略することができる。



5.2 提出書類

提出書類は、図2によるものとし、納品書に添付するものとする。ただし、使用期限、ロット番号等がない製品については、図2の該当欄に斜線を付すものとする。

5.3 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

単位 mm

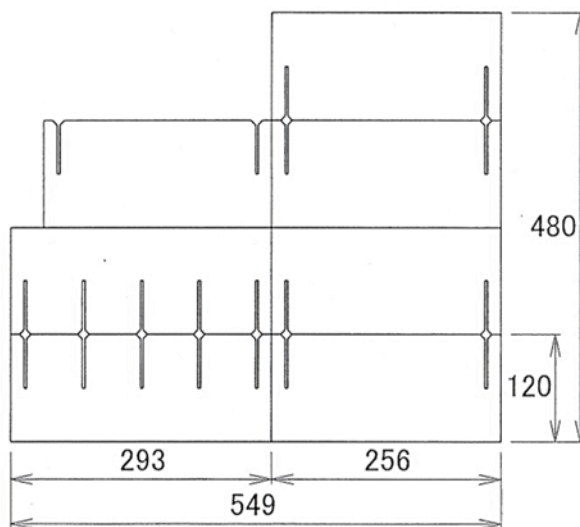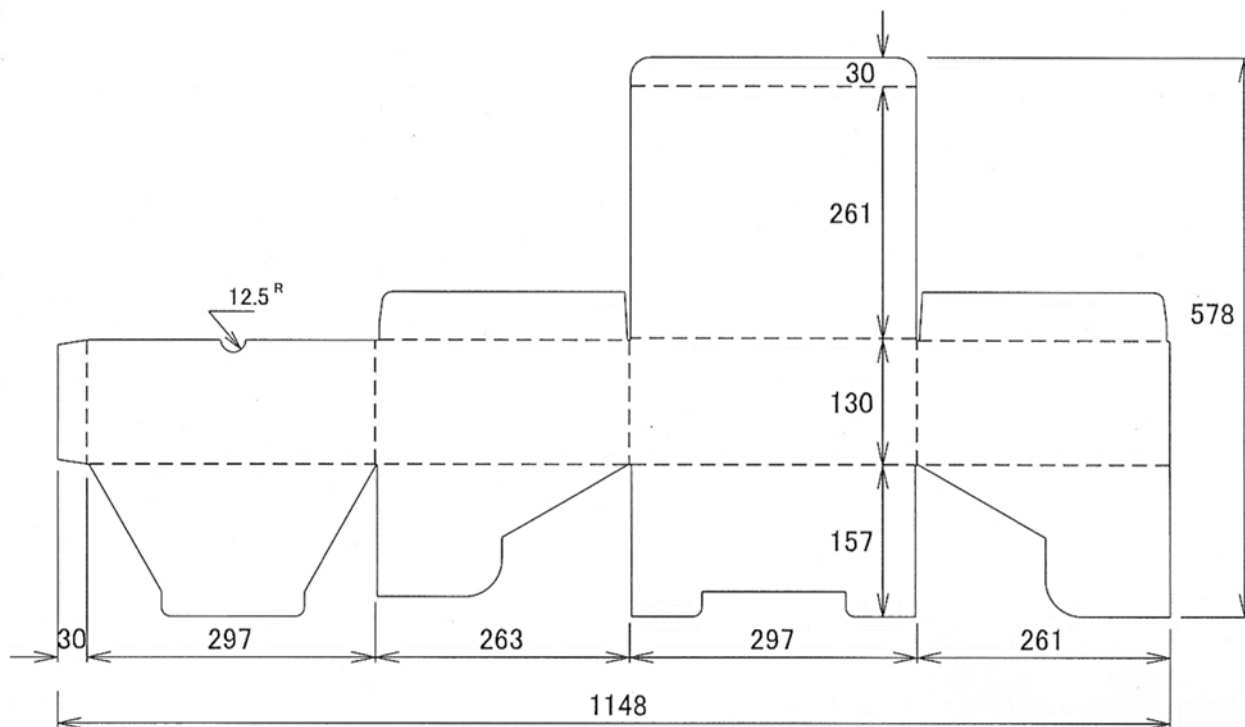

注記 寸法の許容差は、J I S Z 1 5 0 6 の 8 b) による。

図1—構造・形状・寸法

納 入 品 証 明 書

住 所
会 社 名
代表者名

契 約 番 号
調 達 要 求 番 号

	物品番号	品名・規格	数量	製造会社名	製造年月	使用期限	ロット番号
1							
2							
3							
4							

・
・
・

納入品は、上記内容に相違ありません

(元号) 年 月 日

図2－納入品証明書