

見 積 依 頼 書

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処用賀支処
会計課長 今西 耕平

以下のとおり見積を依頼します。

1 見積依頼

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6PRX1GE00300		6PSF1A20019 0001				E8-15				
品名 または 件名										
空気調節装置補修										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST							0		
納地または工事場所				引 渡 場 所						
関東処 用賀支				用賀支 総 管理課 営繕班						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
用賀支 総 管理課 営繕班				令和8年8月7日（金）						

2 契約条項を示す場所

陸上自衛隊 会計課事務室（ホームページ https://www.mod.go.jp/gsdf/eae/eadep/tyokai/yooga/keiyaku_top.html）

3 説明会及び提出の日時場所

説明会日時場所：

提出日時場所 ： 令和8年6月30日（火）10時00分 会計課事務室

4 決定方式及び契約方式

決定方式：総品目総額 契約方式：随意契約

5 注意事項

- 令和8年6月30日（火）10時00分までに見積書の提出をお願いします。
提出の方法は下記のメールアドレスへ見積書等のデータを送信すること。
この際、電話で一報を入れるようお願いいたします。（※FAXも可とする）
 - 参加する者に必要な事項
契約担当官から又は防衛省としての指名停止等の措置を受けている者でないこと。
 - 見積りの方法
見積書には、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を記載してください。
 - 見積書の無効
ア 注意事項に示した参加する者に必要な資格のない者が提出した見積書
イ 見積金額が明瞭でない見積書及び見積りした者が誰であるか識別しがたい見積
 - 本方式は随意契約を前提として見積依頼（オープンカウンター方式）であり、有効な見積書をもって申し込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申し込みをした者を契約の相手方とします。
 - 見積書の提出をもって「駐屯地標準契約書（物品売買契約条項又は役務請負契約条項）」、「談合等の不正行為に関する特約条項」および「暴力団排除に関する特約条項」の内容について誓約したものと見なします。
この際、下記のメールアドレスへデータを送信し、電話で一報を入れるようお願いいたします。
 - 契約手続きに関する問い合わせ先
〒158-0098 東京都世田谷区上用賀1-20-1
陸上自衛隊関東補給処用賀支処 総務部会計課契約班
担当：根本 TEL：03-3429-5241（内線 373）
FAX：03-3429-5245
MAIL：youga-eadep@inet.gsdf.mod.go.jp
- ※仕様については 営繕班 加賀谷（内線321）までお問い合わせください。

見 積 書

調達要求番号	6PS5FA20019	契約実施計画番号	6PRX1GE00300
--------	-------------	----------	--------------

金額¥

品 名	規 格	単位	数量	単価	金 額	備考
空気調節装置補修	仕様書のとおり	ST	1			
	以下余白					
合 計						
納 入 場 所	関東補給処用賀支処管理課			納期	令和8年8月7日	
入札(契約)保証金	免 除		入札(見積)書有効期間			

令和8年6月30日

分任契約担当官
陸上自衛隊関東補給処用賀支処
会 計 課 長 今 西 耕 平 殿

住 所
会 社 名
代表者名
担 当 者
担当者連絡先

表 紙 含 : (5枚)
仕様書番号 : 第E8-15号
作成年月日 : 令和8年6月19日
作成部隊名 : 関東補給処用賀支処
総務部管理課

空気調節装置補修 仕 様 書

保存期間 : 5年 (14. 3. 31まで保存)

件 名	空気調節装置補修	図面番号	1 / 5
図面名称	表 紙	縮 尺	

仕 様 書

- 1 件 名 空気調節装置補修
- 2 場 所 東京都世田谷区上用賀1丁目20番1号 陸上自衛隊用賀駐屯地
- 3 工 期 契約日～R 8. 8. 31
- 4 概 要 空気調節装置 室内機の部品交換及び点検 一式
(現在、室内リモコンにてエラーコードP 5 (ドレンオーバーフロー保護作動・漏水異常) が表示中)

共 通 仕 様 書

1 一般共通事項

(1) 総 則

本仕様書に記載してある事項のほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「各種工事標準仕様書」、一般財団法人建築保全センター編集「建築保全業務共通仕様書(最新版)」及び官側の指示による。

(2) 適 用

ア 本仕様書は、陸上自衛隊用賀駐屯地において実施する空気調節装置補修に関する業務に適用する。

イ 本仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。

(3) 受注者の負担の範囲

ア 業務の実施に必要な施設の電気、ガス、水道等の使用に係る費用は、受注者の負担とする。ただし、点検保守対象設備の試運転及び清掃業務に関する必要最小限の電気、ガス水道等の使用を除く。

イ 点検に必要な工具等の器材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。

ウ 作業に必要な消耗部品、材料、油脂等は、受注者の負担とする。ただし、支給材料を除く。

(4) 疑義に対する協議等

本仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合は、官側と協議し、その指示に従い実施する。

(5) 報告書の書式等

報告書の書式は、別に定めがある場合を除き、事前に監督官の承諾を得る。

(6) 関係法令等の遵守

業務の実施にあたり、駐屯地の規定を遵守するとともに適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。

件 名	空気調節装置補修	図面番号	2 / 5
図面名称	共 通 仕 様 書	縮 尺	

(7) 業務担当者

ア 受注者は、現場代理人を定め、官側に届け出る。また、現場代理人を変更する場合も同様とする。

イ 現場代理人は、業務担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。
なお、現場代理人は、業務担当者を兼ねることができる。

ウ 業務担当者は、その作業等の内容に応じ、必要な知識及び技能を有するものとする。

エ 官側は、業務担当者の業務不履行、著しく不適格と明らかに認められる者があった場合には、その理由を明示し、必要な措置を求めることができる。
その場合、受注者は、業務に支障をきたさないように必要な措置を行わなければならない。

(8) 業務条件

業務を行う時間は、原則として平日08時15分～17時00分までとする。なお、業務日時を変更する場合は、事前に監督官の承諾をうけること。

(9) 安全管理

ア 業務の実施にあたっては、常に整理整頓を行い、危険な場所には必要な安全措置を講じ事故防止に努める。

イ 受注者側の不注意により建物等を損傷させた場合は、受注者の責任において原状に復旧すること。

(10) 保全の措置

許可を受けていない場所への立入は、厳禁とする。ただし、業務に際して立入りの必要が生じた場合は、官側と調整し所定の手続きをすること。

(11) 関連業務との調整

本業務とは、契約外で関連及び調整を生じる業務が発生した場合については、官側と協議しその指示に従うこと。

(12) 提出書類

官側の指定するものとする。官側より受けた仕様書等はすべて受注者等に残してはならない。関連した情報が漏洩した場合は、受注者がすべて責任を負うこと。

(13) 写真撮影

業務の実施に伴い、作業前・作業後及び作業中の隠蔽となる箇所、材料搬入、主要な作業段階の実施状況、その他官側の指示した箇所を撮影し、写真帳（A4版）に整理し、完了検査前に監督官に1部提出すること。

(14) 廃棄物の処理

業務の実施に伴い発生した金属類の発生材については、監督官の指示する場所に集積し、発生材調書とともに官側に引き継ぐものとする。その他の発生した産業廃棄物等についても、官側に引き継ぐものとする。

件 名	空気調節装置補修	図面番号	3 / 5
図面名称	共 通 仕 様 書	縮 尺	

特 記 仕 様 書

1 対象設備

(1) 対象設備は下表のとおりとする。

本部隊舎（設置年度 平成29年度）

・空気調節装置

設置場所		設 備 名	型式	台数
階	室名			
2	事務室	マルチパッケージ型室内機 4方向天井カセット型	三菱電機(株) PL-ERP80EA	1

・交換部品

ア ドレンポンプ 1個

イ フロートスイッチ 1個

2 業務要領

(1) 部品交換後、試運転調整を実施する。


(2) 作業の実施日及び実施時間帯については、事前に監督官と十分に調整する。

(3) 仕様書に記載又は指示のない事項でも、技術的に当然なすべき事項は、積極的に実施すること。


(4) その他の不具合事項を確認した場合は、復旧見積を提出すること。

(5) その他不明な点や細部については、官側の指示によるものとする。

件 名	空気調節装置補修	図面番号	4 / 5
図面名称	特 記 仕 様 書	縮 尺	

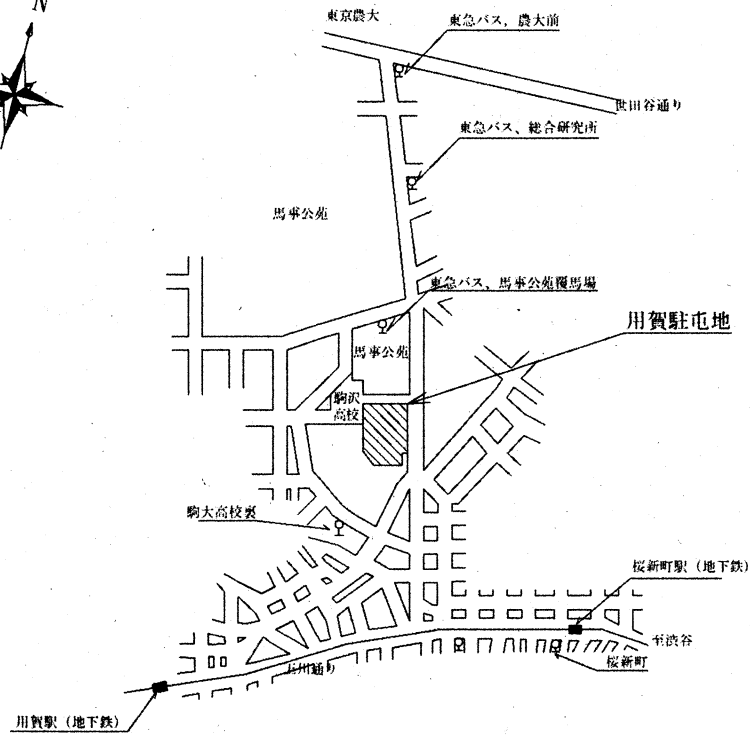

案内図 S = 1 : X

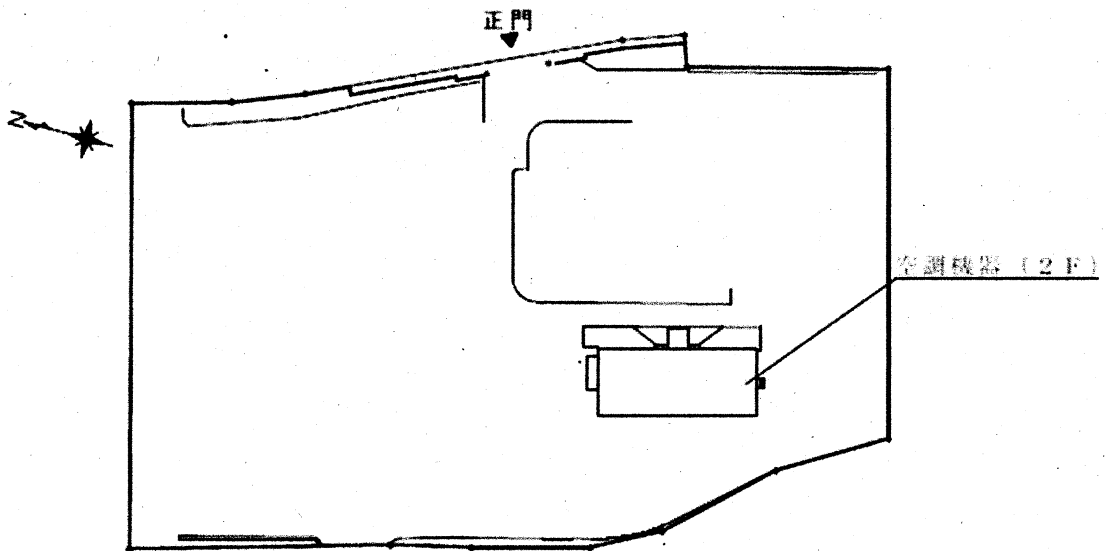

配置図 S = 1 : X

件 名	空気調節装置補修	図面番号	5 / 5
図面名称	案 内 図 ・ 配 置 図	縮 尺	