

(1) 陸上自衛隊宇都宮駐屯地
で使用する電気
(再生可能エネルギー比率 60%以上)

仕様書番号：第 7 号
作成年月日： 5. 1. 23
作成責任者：技官 小嶋 有一

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 で使用する電気

宇都宮駐屯地業務隊

仕 様 書

1 件 名 陸上自衛隊宇都宮駐屯地で使用する電気

2 概 要

- (1) 需要場所 陸上自衛隊宇都宮駐屯地
栃木県宇都宮市茂原1-5-45
- (2) 業種及び用途 官公署（国家事務）

3 仕 様

(1) 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数及び電気方式

- ア 供給電気方式 交流3相3線式
- イ 供給電圧（標準電圧） 6,000ボルト
- ウ 計量電圧（標準電圧） 6,000ボルト
- エ 標準周波数 50ヘルツ
- オ 電気方式 1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量

- ア 契約電力 970キロワット
(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。)

- イ 予定使用電力量 3,510,413キロワット時
(月別の予定使用電力量は、別紙第1のとおり)

ウ 実績使用電力量等

- (ア) 最大電力 950キロワット（令和4年8月実績）

- (イ) 使用電力量 3,492,948キロワット時

- a 夏季ピーク時 155,356キロワット時

- b 夏季昼間 512,981キロワット時

- c その他季昼間 1,398,177キロワット時

- d 夜間 1,426,434キロワット時

(令和3年11月1日～令和4年10月31日までの実績)

エ 令和3年度月別最大電力及び最大日負荷曲線

別紙第2及び別紙第3のとおり

オ 令和4年度月別最大電力及び最大日負荷曲線

別紙第4及び別紙第5のとおり

(3) 使用期間

令和5年4月1日 00:00 ～ 令和6年3月31日 24:00

(4) 電力量等の検針

自動検針装置	有り
電力会社の検針方法	遠隔自動検針
計量器の構成	三菱電機（株）複合計器
型番	WP3ES-R形
交流3相3線式	110ボルト 5アンペア 50ヘルツ
計器定数	1,000パルス/キロワット秒
	1,000パルス/キロバール秒
VCT	6,600/110ボルト
	200/5アンペア

(5) 需給地点

需要場所における陸上自衛隊宇都宮駐屯地の施設した高圧気中開閉器と東京電力株式会社が施設した架空引込線との接続点

(6) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

(7) 保安上の責任分界点

電気工作物の財産分界点に同じ

4 その他

(1) 力率は、力率調整装置を設置しており、使用期間中は100パーセントを保持する予定

(2) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。

(3) 入札金額の算定に当たっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

(4) 電気の調達に係る契約については、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針（令和4年2月25日閣議決定）2.（1）にいう裾切り方式による。この場合において、入札に参加する者に必要な資格を設定するに当たっては、環境省の示す基準に準拠するものとする。

(5) 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再生可能エネルギー比率60%とすること。

参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要

Going 100%-RE100

<https://www.there100.org/technical-guidance>

(6) 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書面で提出すること。

参照：別紙第6 特定電源割当証明書様式例

月別予定使用電力量

(令和6年4月～令和7年3月)

項目 月	使用電力量 (キロワット時)	ピーク時間電力量 (キロワット時)	夏季昼間電力量 (キロワット時)	その他季節間電力量 (キロワット時)	夜間電力量 (キロワット時)	備考
4	227, 927			134, 579	93, 348	
5	206, 238			113, 337	92, 901	
6	285, 960			187, 534	98, 426	
7	415, 337	56, 783	188, 699		169, 855	
8	372, 664	51, 271	171, 904		149, 489	
9	331, 057	48, 079	154, 943		128, 035	
10	244, 418			146, 444	97, 974	
11	244, 813			145, 326	99, 487	
12	296, 871			173, 317	123, 554	
1	308, 871			166, 659	142, 212	
2	296, 338			168, 049	128, 289	
3	279, 919			169, 923	109, 996	
合 計	3, 510, 413	156, 133	515, 546	1, 405, 168	1, 433, 566	

(注) ピーク時間 : 令和6年7月1日から令和6年9月30日までの期間における、毎日午後1時から午後4時までの時間。

ただし、下記の休日等に定める日の該当する時間を除く。

夏季昼間時間 : 令和6年7月1日から令和6年9月30日までの期間における、毎日午前8時から午後10時までの時間。

ただし、ピーク時間および下記の休日等に定める日の該当する時間を除く。


その他季節間時間 : 令和6年4月1日から令和6年6月30日までの期間及び令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間における、毎日午前8時から午後10時までの時間。

ただし、下記の休日等に定める日の該当する時間を除く。

夜間時間 : ピーク時間、夏季昼間時間およびその他季節間時間以外の時間。

休日等 : 日曜日、祝日（「国民の祝日に関する法律」に規定する休日）および1月2日・3日、5月1日・2日、12月30日。


令和 3 年度 月別最大電力負荷曲線

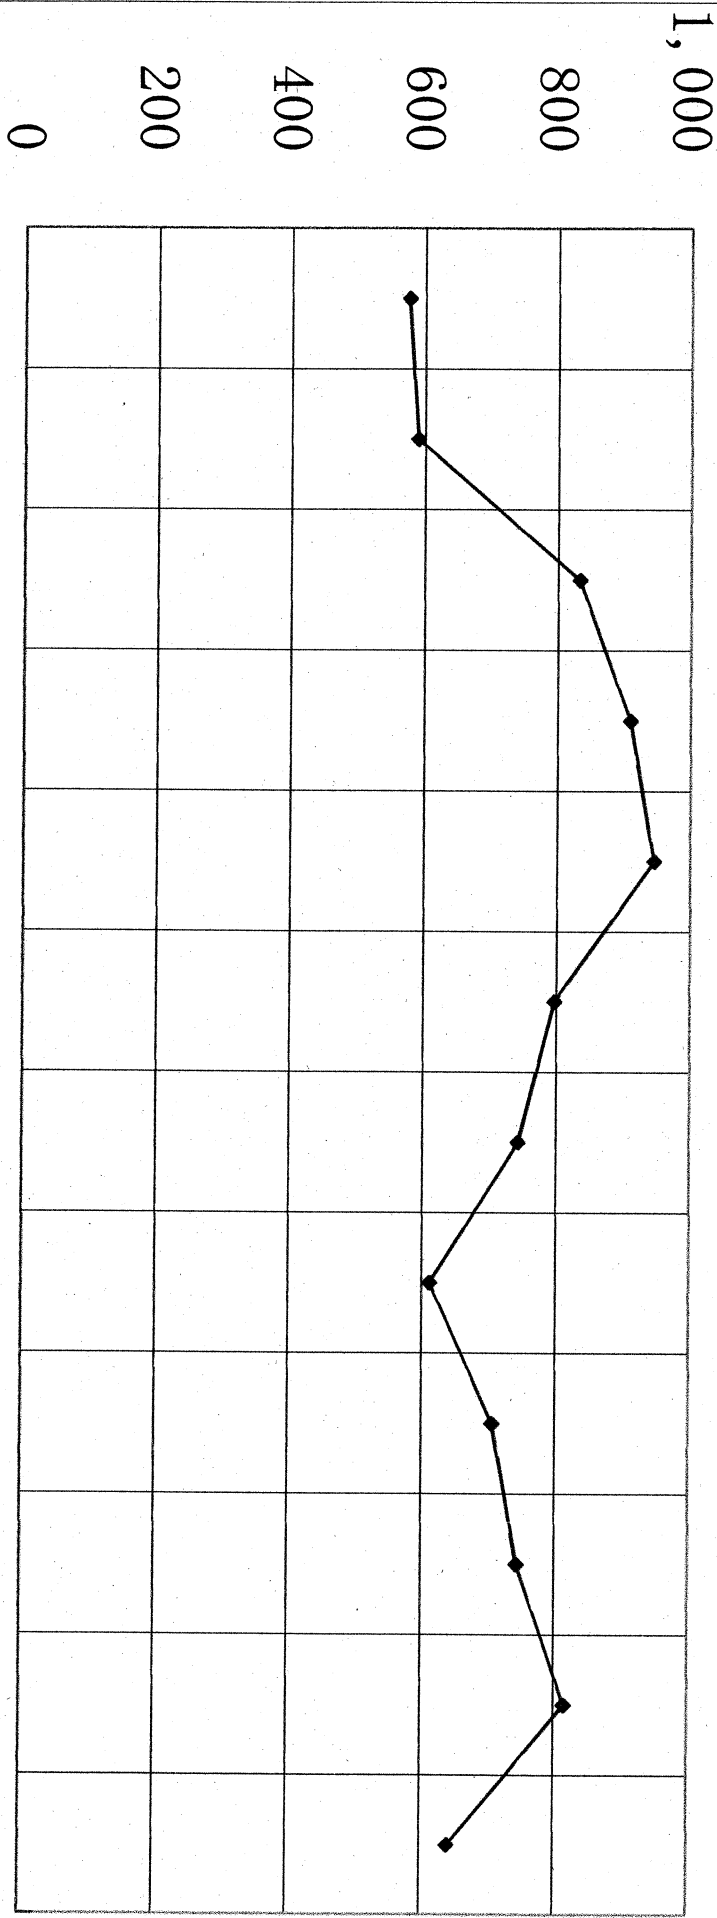

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


令和 3 年度最大電力 (kW)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		576	590	833	910	946	797	744	612	706	744	816	641

令和 3 年度 夏季最大電力日負荷曲線

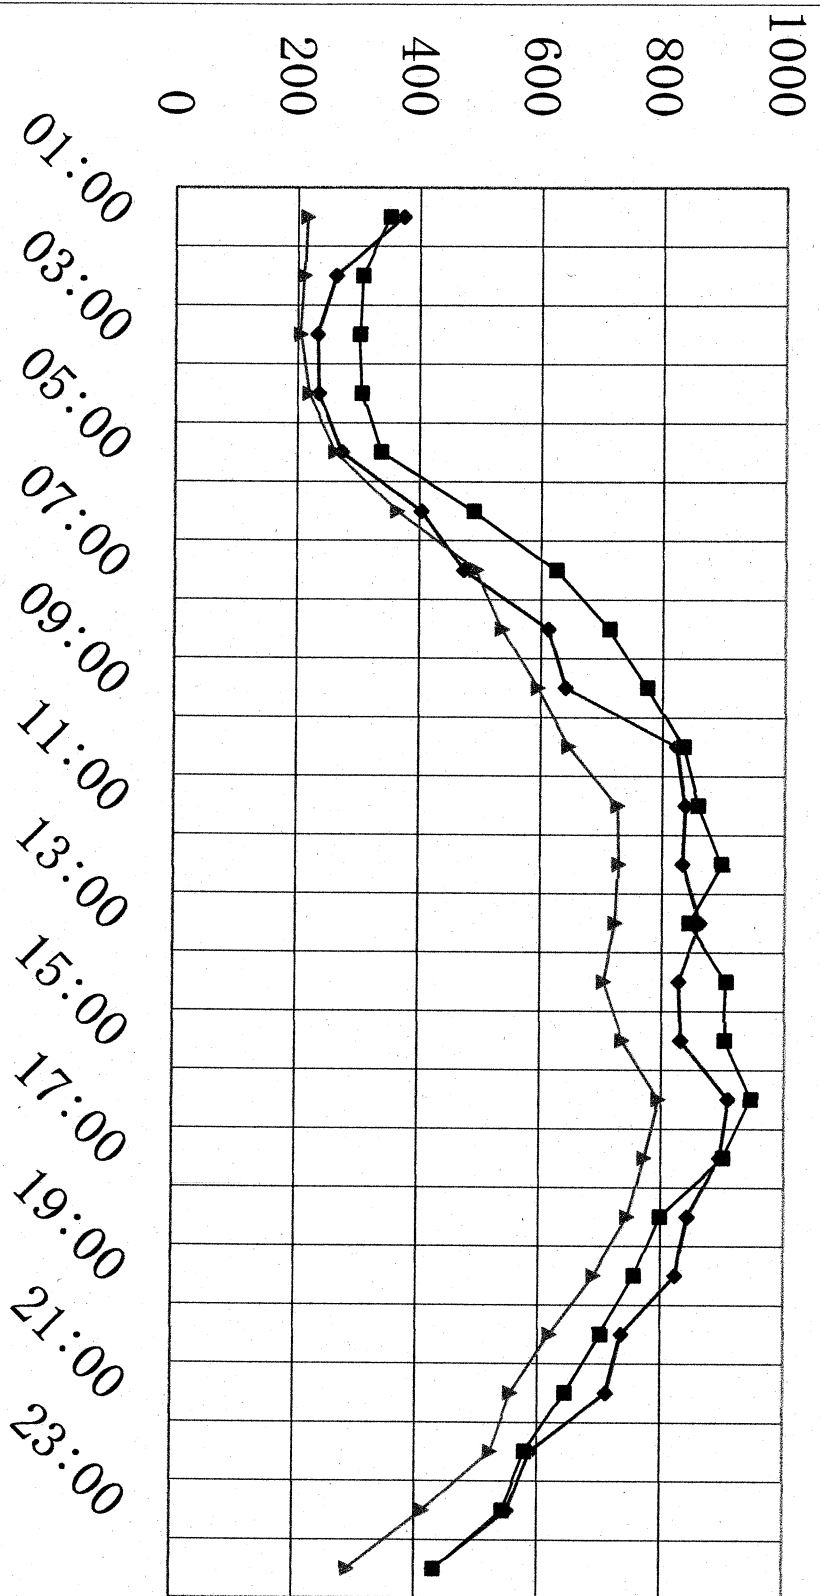


日 時	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00
令和 3 年 7 月 19 日	373	263	233	235	273	403	473	613	641	824	838	834	862	828	832	910	896	844	824	736	712	589	551	431
令和 3 年 8 月 4 日	352	306	302	306	336	490	624	712	776	834	860	898	844	906	902	946	902	798	758	702	644	580	542	432
令和 3 年 9 月 22 日	216	212	206	220	264	364	493	537	595	647	727	729	725	705	737	797	773	747	691	619	557	523	413	292

令和4年度 月別最大電力負荷曲線

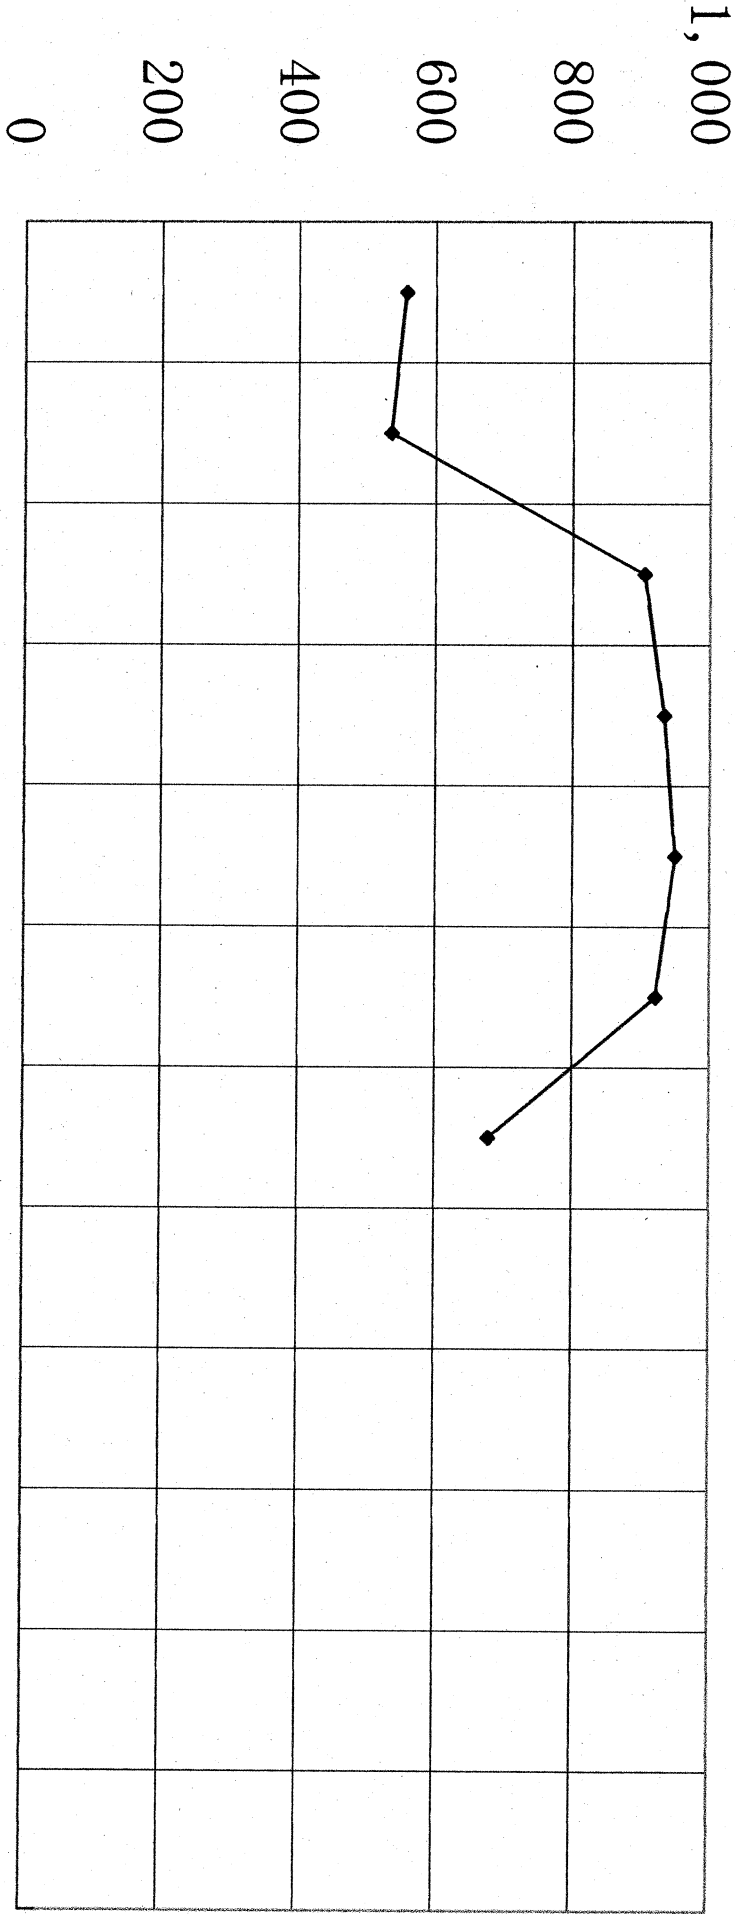

令和4年度最大電力 (kW)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		557	535	905	934	950	922	679					

令和 4 年度 夏季最大電力日負荷曲線

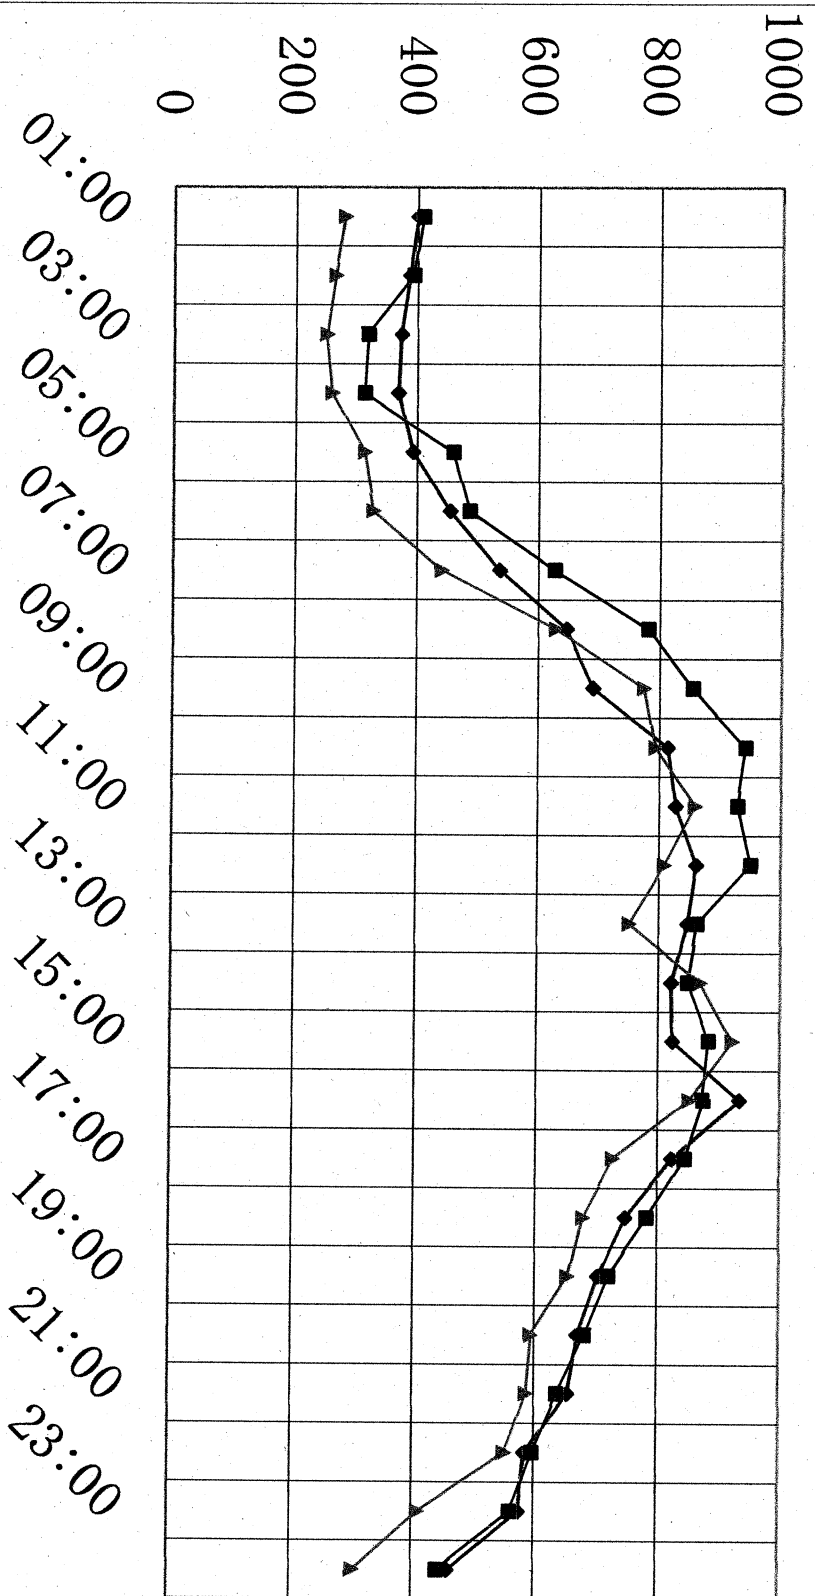

日 時	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00
令和 4 年 7 月 25 日	401	387	373	369	393	455	537	647	691	814	828	862	848	822	824	934	824	748	704	671	655	585	575	459
令和 4 年 8 月 3 日	408	394	318	312	460	486	628	782	854	942	928	950	864	848	884	874	844	784	720	682	638	596	562	440
令和 4 年 9 月 13 日	281	265	251	261	313	329	441	629	776	794	860	810	752	870	922	852	728	679	655	595	587	553	409	303

提出様式例

〇〇年〇月〇日

特定電源割当証明書

●●●●
〇〇 〇〇 様

〇〇県〇〇市〇〇
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇

〇〇年〇半期に以下の通り●●●●●に電力を供給したことをここに証する。
また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。

1 お客様情報
お客様番号 〇〇〇〇
需要施設名 〇〇〇〇
需要施設住所 〇〇県〇〇市〇〇
契約電力 〇〇〇〇kW

2 供給期間
〇〇年〇月〇日～〇月〇日

3 再生可能エネルギー由来電力量の情報（各月の内訳は別紙のとおり）

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累積
再エネ由来電力量 (kWh)【A】													
供給電力量 (kWh)【B】													
再エネ比率 (%)【A/B】													

【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳（〇月）

1 再エネ電気

供給元発電所名	住 所	再生可能エネルギー源種類	割当電力量 (kWh)
〇〇発電所	〇〇県〇〇市〇〇	水力	〇〇
合計 (kWh)			

2 証書による環境価値移転量（環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載）

供給元発電所名	住 所	再生可能エネルギー源種類	環境価値移転量	発電期間	認証番号
〇〇発電所	〇〇県〇〇市〇〇	太陽光	〇〇	〇年〇月〇日～〇年〇月〇日	〇〇
合計 (kWh)					

総計 (kWh)

(2) 陸上自衛隊宇都宮駐屯地
で使用する電気
(再生可能エネルギー比率30%以上)

仕様書番号：第 8 号
作成年月日： 5. 1. 23
作成責任者：技官 小嶋 有一

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 で使用する電気

宇都宮駐屯地業務隊

仕 様 書

1 件 名 陸上自衛隊宇都宮駐屯地で使用する電気

2 概 要

- (1) 需要場所 陸上自衛隊宇都宮駐屯地
栃木県宇都宮市茂原 1-5-45
- (2) 業種及び用途 官公署（国家事務）

3 仕 様

(1) 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数及び電気方式

- ア 供給電気方式 交流 3 相 3 線式
- イ 供給電圧（標準電圧） 6, 0 0 0 ボルト
- ウ 計量電圧（標準電圧） 6, 0 0 0 ボルト
- エ 標準周波数 5 0 ヘルツ
- オ 電気方式 1 回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量

- ア 契約電力 9 7 0 キロワット
(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。)
- イ 予定使用電力量 3, 5 1 0, 4 1 3 キロワット時
(月別の予定使用電力量は、別紙第 1 のとおり)

ウ 実績使用電力量等

- (ア) 最大電力 9 5 0 キロワット（令和 4 年 8 月実績）
- (イ) 使用電力量 3, 4 9 2, 9 4 8 キロワット時
- a 夏季ピーク時 1 5 5, 3 5 6 キロワット時
- b 夏季昼間 5 1 2, 9 8 1 キロワット時
- c その他季昼間 1, 3 9 8, 1 7 7 キロワット時
- d 夜間 1, 4 2 6, 4 3 4 キロワット時

(令和 3 年 1 1 月 1 日～令和 4 年 1 0 月 3 1 日までの実績)

エ 令和 3 年度月別最大電力及び最大日負荷曲線

別紙第 2 及び別紙第 3 のとおり

オ 令和 4 年度月別最大電力及び最大日負荷曲線

別紙第 4 及び別紙第 5 のとおり

(3) 使用期間

令和 5 年 4 月 1 日 0 0 : 0 0 ～ 令和 6 年 3 月 3 1 日 2 4 : 0 0

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有り

電力会社の検針方法 遠隔自動検針

計量器の構成 三菱電機（株）複合計器

型番 WP3ES-R形

交流3相3線式 110ボルト 5アンペア 50ヘルツ

計器定数 1,000パルス/キロワット秒

1,000パルス/キロバール秒

VCT 6,600/110ボルト

200/5アンペア

(5) 需給地点

需要場所における陸上自衛隊宇都宮駐屯地の施設した高圧気中開閉器と東京電力株式会社が施設した架空引込線との接続点

(6) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

(7) 保安上の責任分界点

電気工作物の財産分界点に同じ

4 その他

(1) 力率は、力率調整装置を設置しており、使用期間中は100パーセントを保持する予定

(2) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。

(3) 入札金額の算定に当たっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

(4) 電気の調達に係る契約については、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針（令和4年2月25日閣議決定）2.（1）にいう裾切り方式による。この場合において、入札に参加する者に必要な資格を設定するに当たっては、環境省の示す基準に準拠するものとする。

(5) 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再生可能エネルギー比率30%とすること。

参照：「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の概要

Going 100%-RE100

<https://www.there100.org/technical-guidance>

(6) 供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について確認できる資料を、書面で提出すること。

参照：別紙第6 特定電源割当証明書様式例

月別予定使用電力量

別紙第1

(令和6年4月～令和7年3月)

項目 月	使用電力量 (キロワット時)	ピーク時間電力量 (キロワット時)	夏季昼間電力量 (キロワット時)	その他季節間電力量 (キロワット時)	夜間電力量 (キロワット時)	備考
4	227, 927			134, 579	93, 348	
5	206, 238			113, 337	92, 901	
6	285, 960			187, 534	98, 426	
7	415, 337	56, 783	188, 699		169, 855	
8	372, 664	51, 271	171, 904		149, 489	
9	331, 057	48, 079	154, 943		128, 035	
10	244, 418			146, 444	97, 974	
11	244, 813			145, 326	99, 487	
12	296, 871			173, 317	123, 554	
1	308, 871			166, 659	142, 212	
2	296, 338			168, 049	128, 289	
3	279, 919			169, 923	109, 996	
合 計	3, 510, 413	156, 133	515, 546	1, 405, 168	1, 433, 566	

(注) ピーク時間 : 令和6年7月1日から令和6年9月30日までの期間における、毎日午後1時から午後4時までの時間。

ただし、下記の休日等に定める日の該当する時間を除く。

夏季昼間時間 : 令和6年7月1日から令和6年9月30日までの期間における、毎日午前8時から午後10時までの時間。


ただし、ピーク時間および下記の休日等に定める日の該当する時間を除く。

その他季節間時間 : 令和6年4月1日から令和6年6月30日までの期間及び令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間における、毎日午前8時から午後10時までの時間。

ただし、下記の休日等に定める日の該当する時間を除く。


夜間時間 : ピーク時間、夏季昼間時間およびその他季節間時間以外の時間。
休日等 : 日曜日、祝日（「国民の祝日に関する法律」に規定する休日）および1月2日・3日、5月1日・2日、12月30日。

令和3年度 月別最大電力負荷曲線

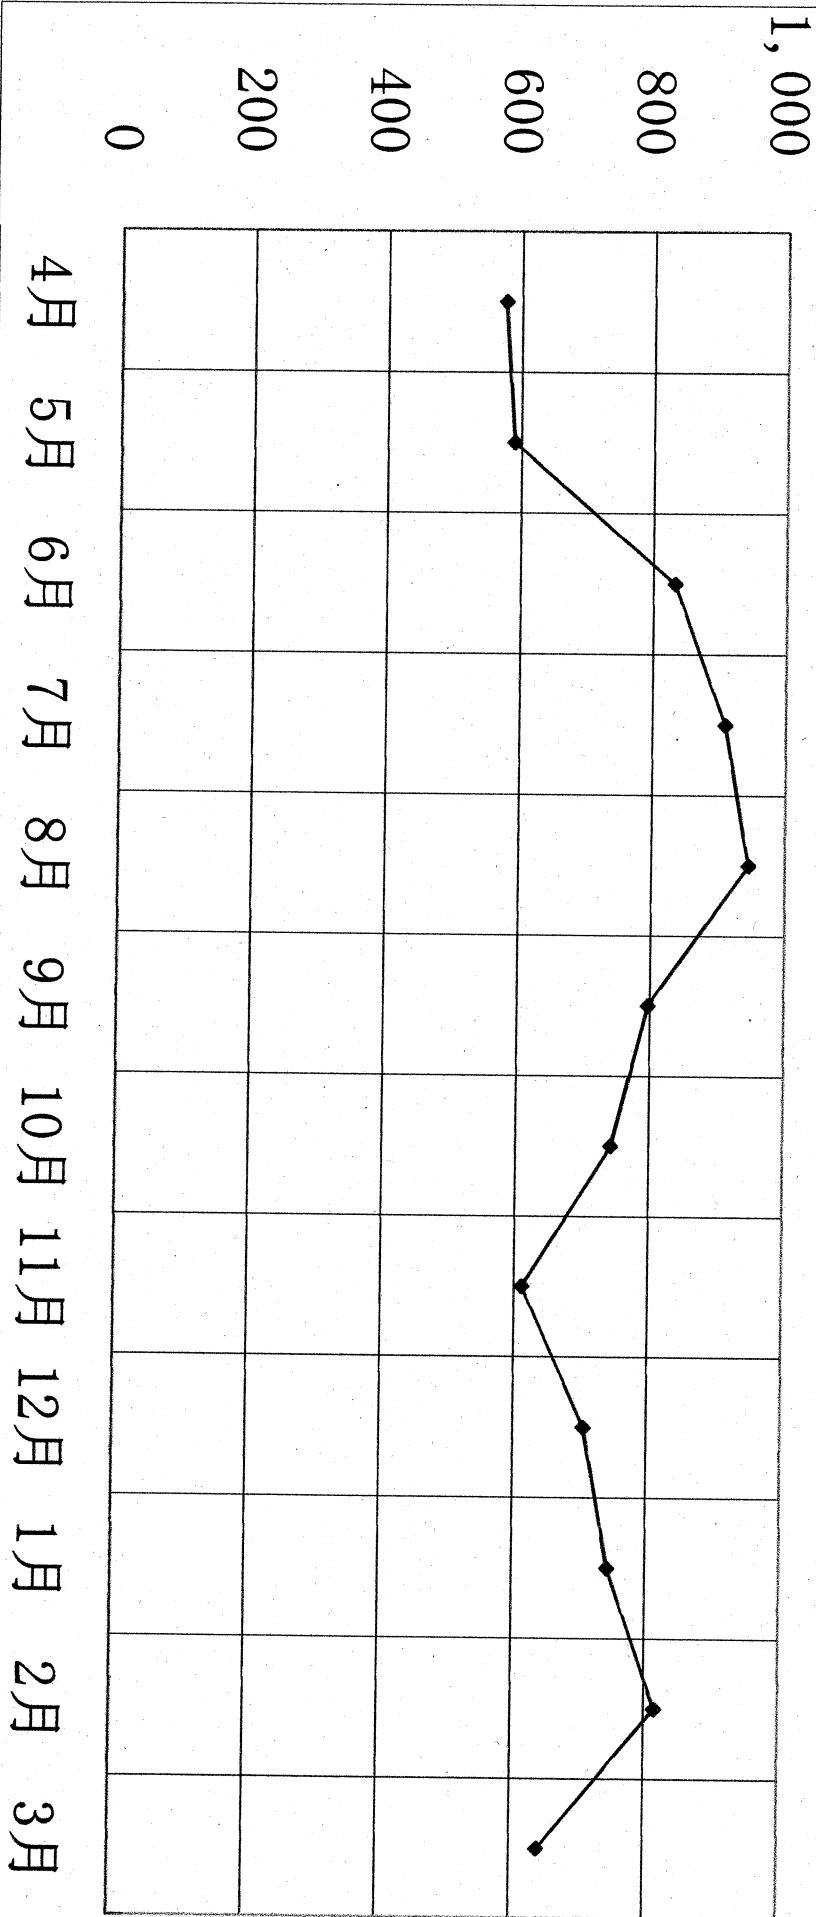


令和3年度最大電力 (kW)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		576	590	833	910	946	797	744	612	706	744	816	641

令和3年度 夏季最大電力日負荷曲線

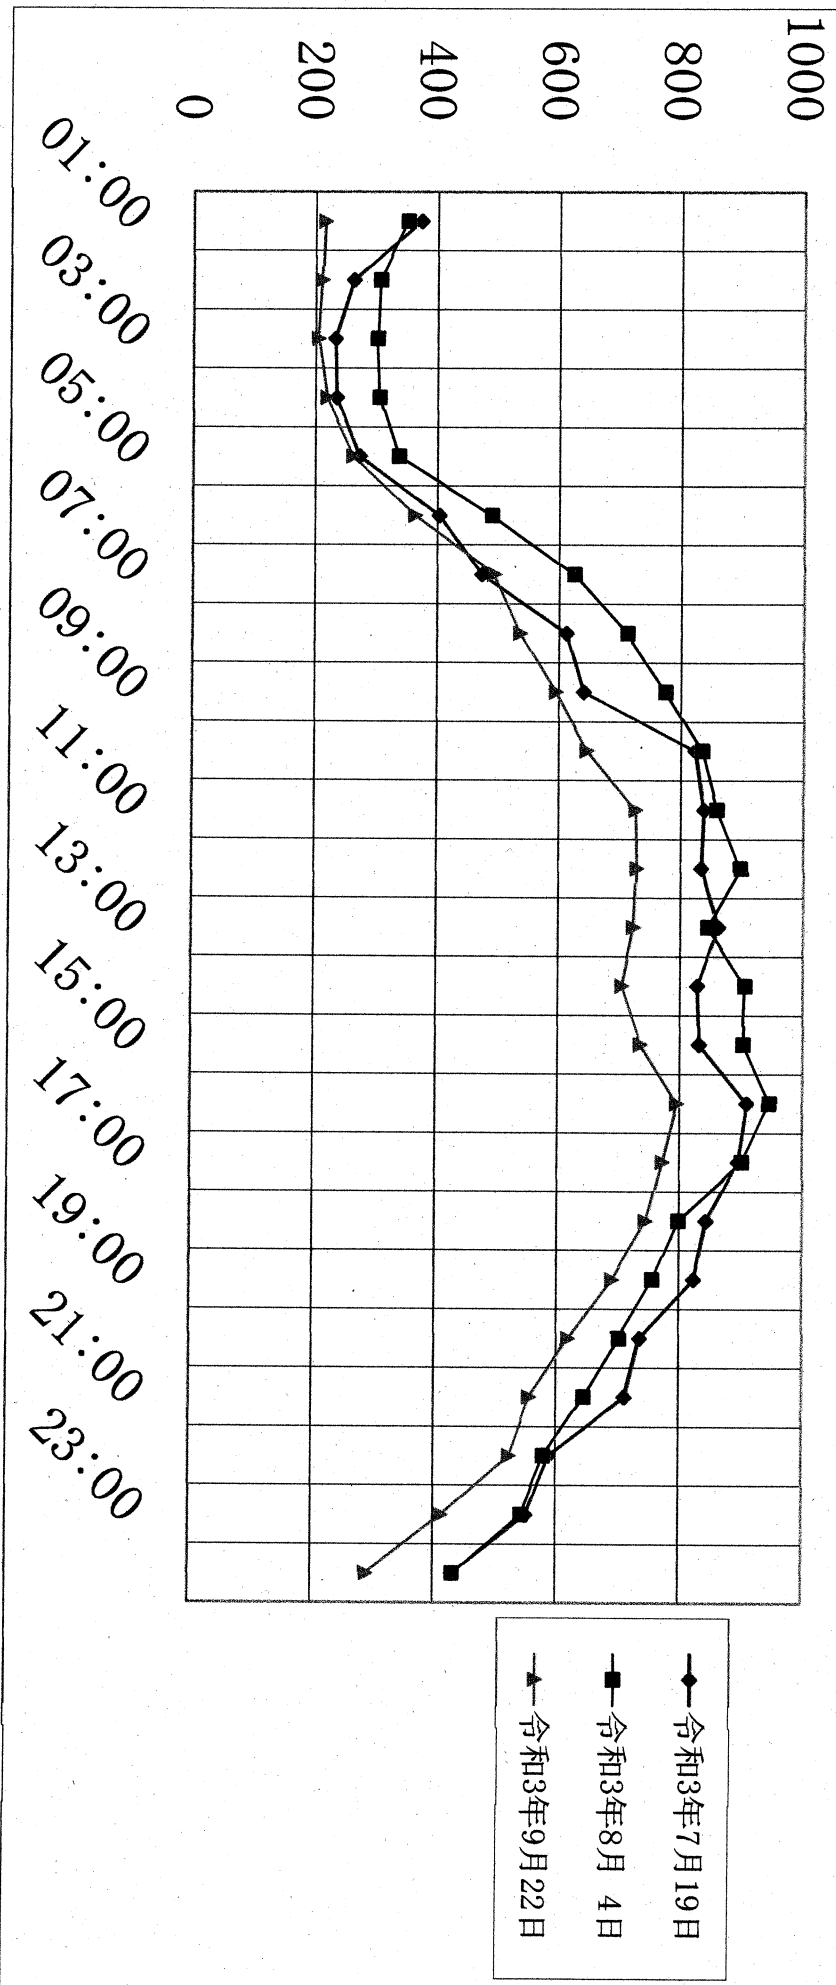


令和4年度 月別最大電力負荷曲線

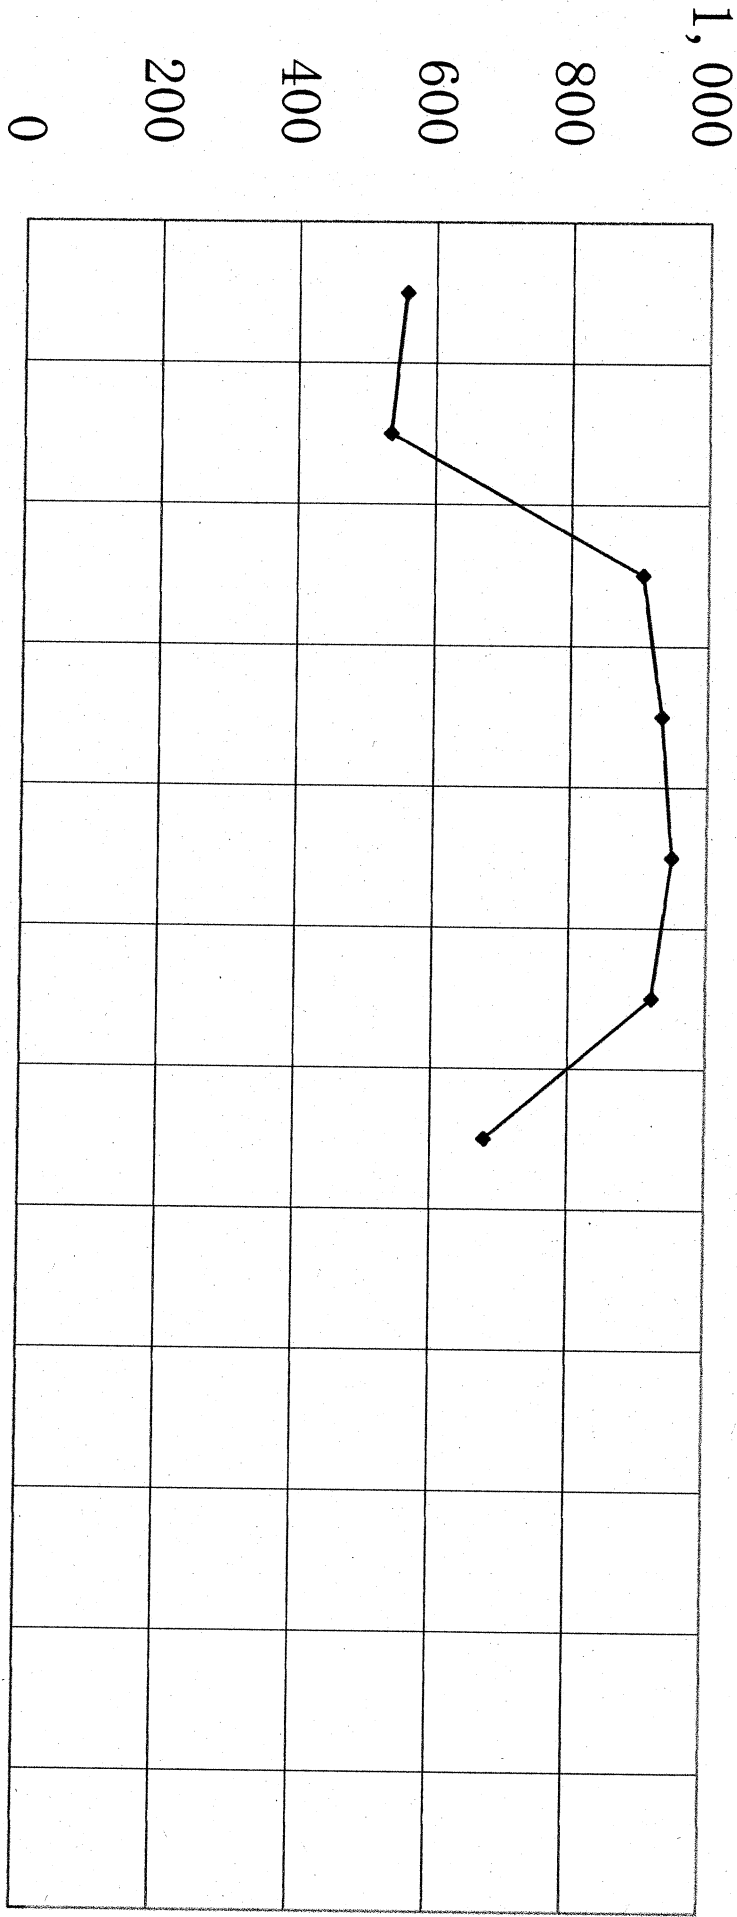

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和4年度最大電力 (kW)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		557	535	905	934	950	922	679					

令和 4 年度 夏季最大電力日負荷曲線

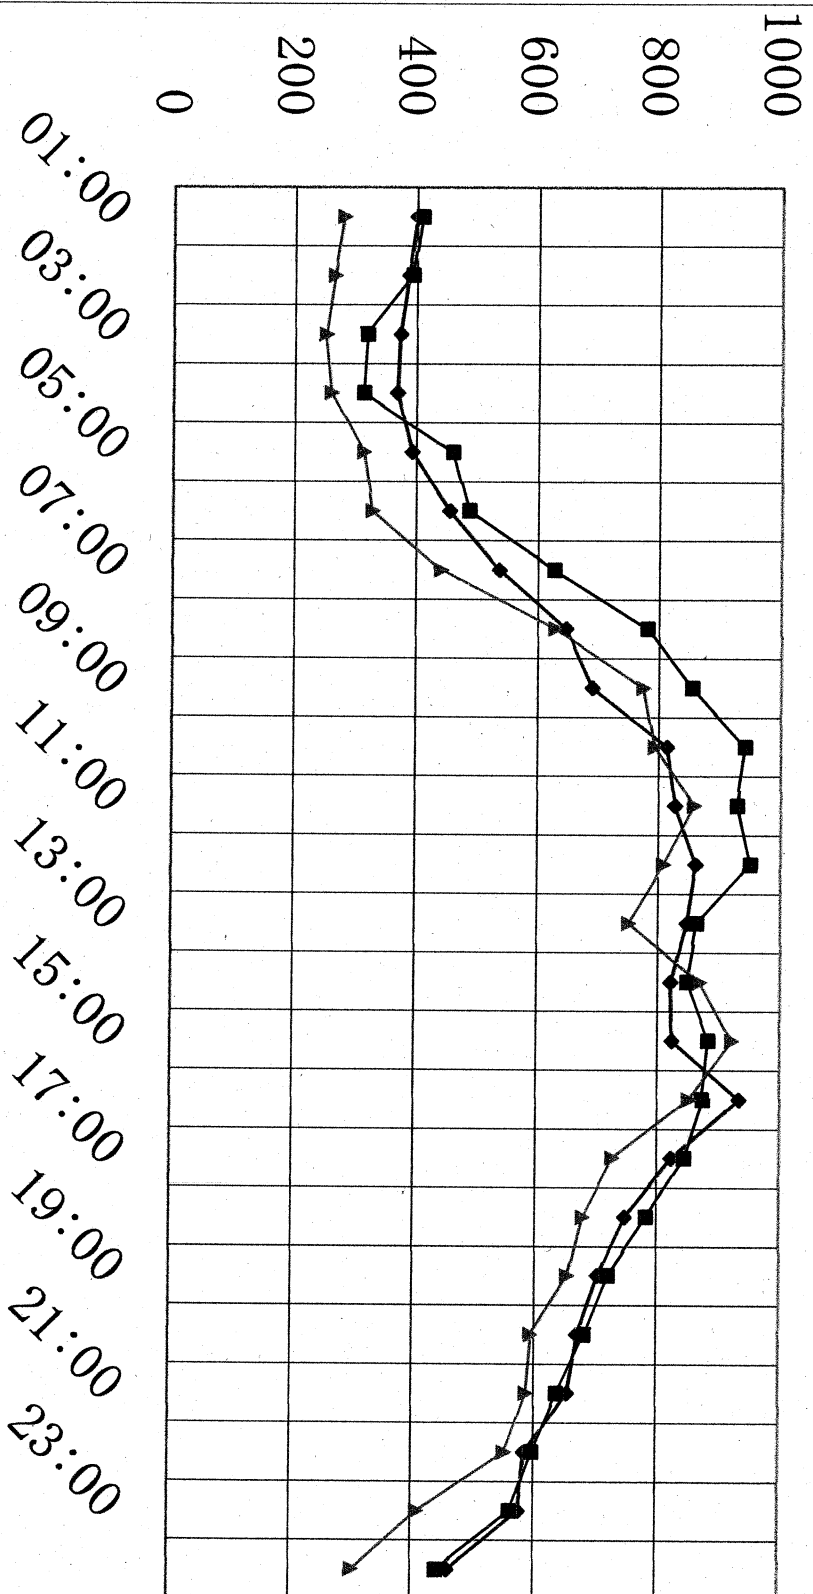

日 時	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00
令和 4 年 7 月 25 日	401	387	373	369	393	455	537	647	691	814	828	862	848	822	824	934	824	748	704	671	655	585	575	459
令和 4 年 8 月 3 日	408	394	318	312	460	486	628	782	854	942	928	950	864	848	884	874	844	784	720	682	638	596	562	440
令和 4 年 9 月 13 日	281	265	251	261	313	329	441	629	776	794	860	810	752	870	922	852	728	679	655	595	587	553	409	303

提出様式例

〇〇年〇月〇日

特定電源割当証明書

●●●●●
〇〇 〇〇 様

〇〇県〇〇市〇〇
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇

〇〇年〇半期に以下の通り●●●●●に電力を供給したことをここに証する。
また、供給電源情報に記載の割当電力量に係る環境価値について、●●●●●に移転したことと、いかなる第三者へも移転されていないことをここに証する。

1 お客様情報

お客様番号 〇〇〇〇
需要施設名 〇〇〇〇
需要施設住所 〇〇県〇〇市〇〇
契約電力 〇〇〇〇kW

2 供給期間

〇〇年〇月〇日～〇月〇日

3 再生可能エネルギー由来電力量の情報（各月の内訳は別紙のとおり）

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	累積
再エネ由来電力量 (kWh) 【A】													
供給電力量 (kWh) 【B】													
再エネ比率 (%) 【A/B】													

【別紙】再生可能エネルギー由来電力量の内訳（〇月）

1 再エネ電気

供給元発電所名	住 所	再生可能エネルギー源種類	割当電力量 (kWh)
〇〇発電所	〇〇県〇〇市〇〇	水力	〇〇
合計 (kWh)			

2 証書による環境価値移転量（環境価値を持つ証書を用いた電力メニューを提供する場合のみ記載）

供給元発電所名	住 所	再生可能エネルギー源種類	環境価値移転量	発電期間	認証番号
〇〇発電所	〇〇県〇〇市〇〇	太陽光	〇〇	〇年〇月〇日～〇年〇月〇日	〇〇
合計 (kWh)					

総計 (kWh)

(3) 陸上自衛隊宇都宮駐屯地
で使用する電気
(再生可能エネルギー比率 0 %以上)

仕様書番号：第 9 号
作成年月日： 5. 1. 23
作成責任者：技官 小嶋 有一

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 で使用する電気

宇都宮駐屯地業務隊

仕 様 書

1 件 名 陸上自衛隊宇都宮駐屯地で使用する電気

2 概 要

- (1) 需要場所 陸上自衛隊宇都宮駐屯地
栃木県宇都宮市茂原 1 - 5 - 4 5
- (2) 業種及び用途 官公署 (国家事務)

3 仕 様

(1) 供給電気方式、供給電圧 (標準電圧)、計量電圧 (標準電圧)、標準周波数及び電気方式

- ア 供給電気方式 交流 3 相 3 線式
- イ 供給電圧 (標準電圧) 6, 0 0 0 ボルト
- ウ 計量電圧 (標準電圧) 6, 0 0 0 ボルト
- エ 標準周波数 5 0 ヘルツ
- オ 電気方式 1 回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量

- ア 契約電力 9 7 0 キロワット
(契約電力とは、契約上使用できる電気の最大電力をいい、計量器により計測される値が原則としてこれを超えないものとする。)

- イ 予定使用電力量 3, 5 1 0, 4 1 3 キロワット時
(月別の予定使用電力量は、別紙第 1 のとおり)

ウ 実績使用電力量等

- (ア) 最大電力 9 5 0 キロワット (令和 4 年 8 月実績)

- (イ) 使用電力量 3, 4 9 2, 9 4 8 キロワット時

- a 夏季ピーク時 1 5 5, 3 5 6 キロワット時

- b 夏季昼間 5 1 2, 9 8 1 キロワット時

- c その他季昼間 1, 3 9 8, 1 7 7 キロワット時

- d 夜間 1, 4 2 6, 4 3 4 キロワット時

(令和 3 年 1 1 月 1 日～令和 4 年 1 0 月 3 1 日までの実績)

エ 令和 3 年度月別最大電力及び最大日負荷曲線

別紙第 2 及び別紙第 3 のとおり

オ 令和 4 年度月別最大電力及び最大日負荷曲線

別紙第 4 及び別紙第 5 のとおり

(3) 使用期間

令和 5 年 4 月 1 日 0 0 : 0 0 ～ 令和 6 年 3 月 3 1 日 2 4 : 0 0

(4) 電力量等の検針

自動検針装置 有り

電力会社の検針方法 遠隔自動検針

計量器の構成 三菱電機（株）複合計器

型番 WP3ES-R形

交流3相3線式 110ボルト 5アンペア 50ヘルツ

計器定数 1,000パルス/キロワット秒

1,000パルス/キロバール秒

VCT 6,600/110ボルト

200/5アンペア

(5) 需給地点

需要場所における陸上自衛隊宇都宮駐屯地の施設した高圧気中開閉器と東京電力株式会社が施設した架空引込線との接続点

(6) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

(7) 保安上の責任分界点

電気工作物の財産分界点に同じ

4 その他

(1) 力率は、力率調整装置を設置しており、使用期間中は100パーセントを保持する予定

(2) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。

(3) 入札金額の算定に当たっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。

月 別 予 定 使 用 電 力 量

(令和6年4月～令和7年3月)

項目 月	使用電力量 (キロワット時)	ピーク時間電力量 (キロワット時)	夏季昼間電力量 (キロワット時)	その他季節間電力量 (キロワット時)	夜間電力量 (キロワット時)	備 考
4	227, 927				93, 348	
5	206, 238				92, 901	
6	285, 960			187, 534	98, 426	
7	415, 337	56, 783	188, 699		169, 855	
8	372, 664	51, 271	171, 904		149, 489	
9	331, 057	48, 079	154, 943		128, 035	
10	244, 418			146, 444	97, 974	
11	244, 813			145, 326	99, 487	
12	296, 871			173, 317	123, 554	
1	308, 871			166, 659	142, 212	
2	296, 338			168, 049	128, 289	
3	279, 919			169, 923	109, 996	
合 計	3, 510, 413	156, 133	515, 546	1, 405, 168	1, 433, 566	

(注) ピーク時間 : 令和6年7月1日から令和6年9月30日までの期間における、毎日午後1時から午後4時までの時間。

ただし、下記の休日等に定める日の該当する時間を除く。

夏季昼間時間 : 令和6年7月1日から令和6年9月30日までの期間における、毎日午前8時から午後10時までの時間。

ただし、ピーク時間および下記の休日等に定める日の該当する時間を除く。

その他季節間時間 : 令和6年4月1日から令和6年6月30日までの期間及び令和6年10月1日から令和7年3月31日までの期間

における、毎日午前8時から午後10時までの時間。


ただし、下記の休日等に定める日の該当する時間を除く。

夜間時間 : ピーク時間、夏季昼間時間およびその他季節間時間以外の時間。

休日等 : 日曜日、祝日（「国民の祝日に関する法律」に規定する休日）および1月2日・3日、5月1日・2日、

12月30日。


令和3年度 月別最大電力負荷曲線

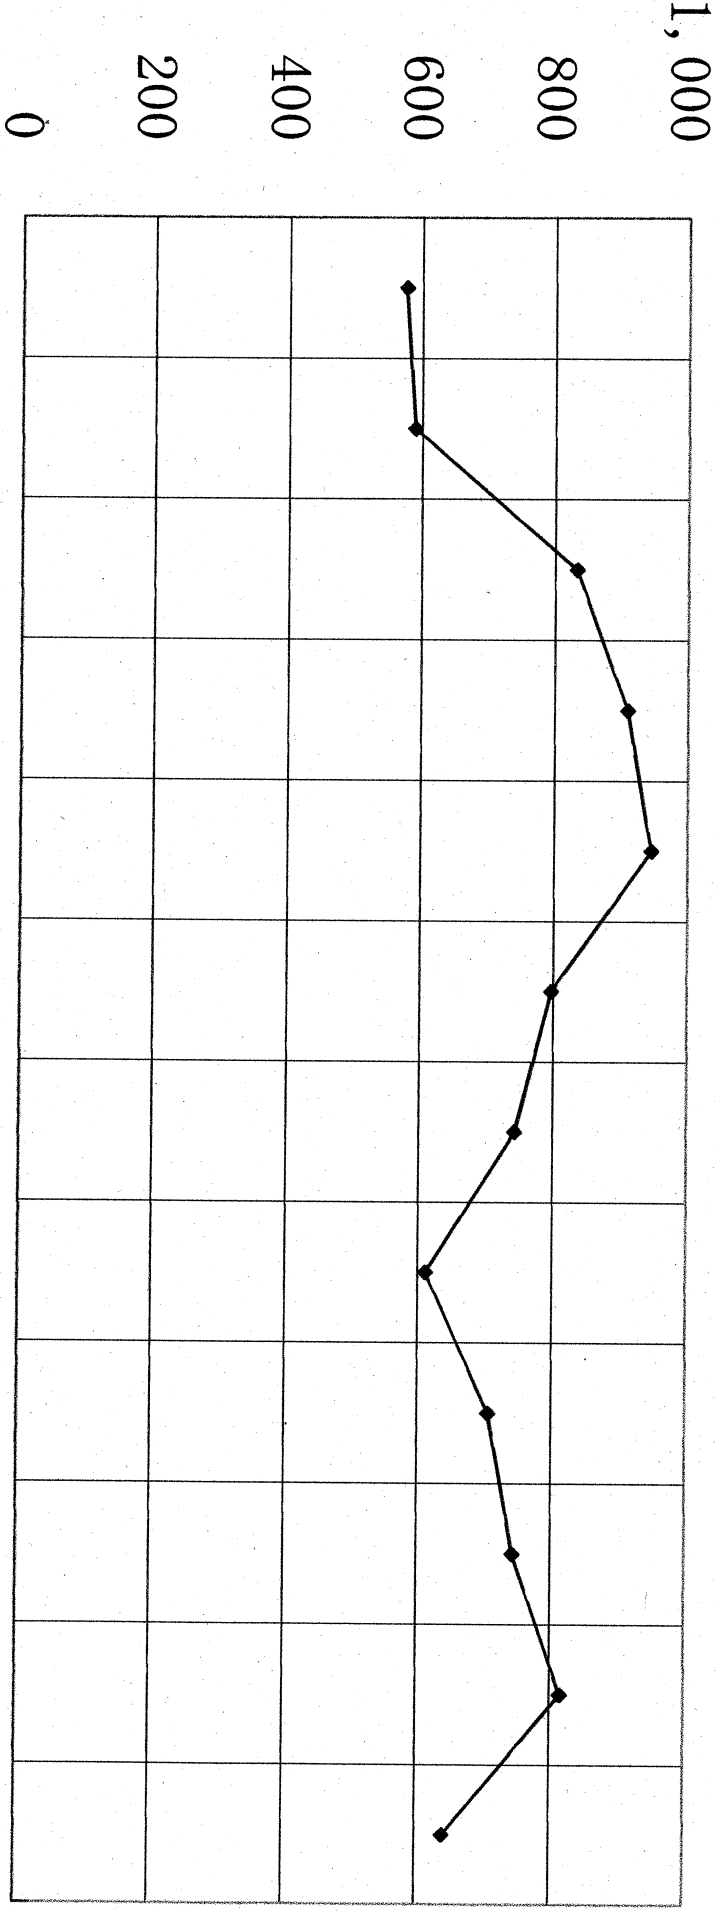

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月


令和3年度最大電力 (kW)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		576	590	833	910	946	797	744	612	706	744	816	641

令和 3 年度 夏季最大電力日負荷曲線

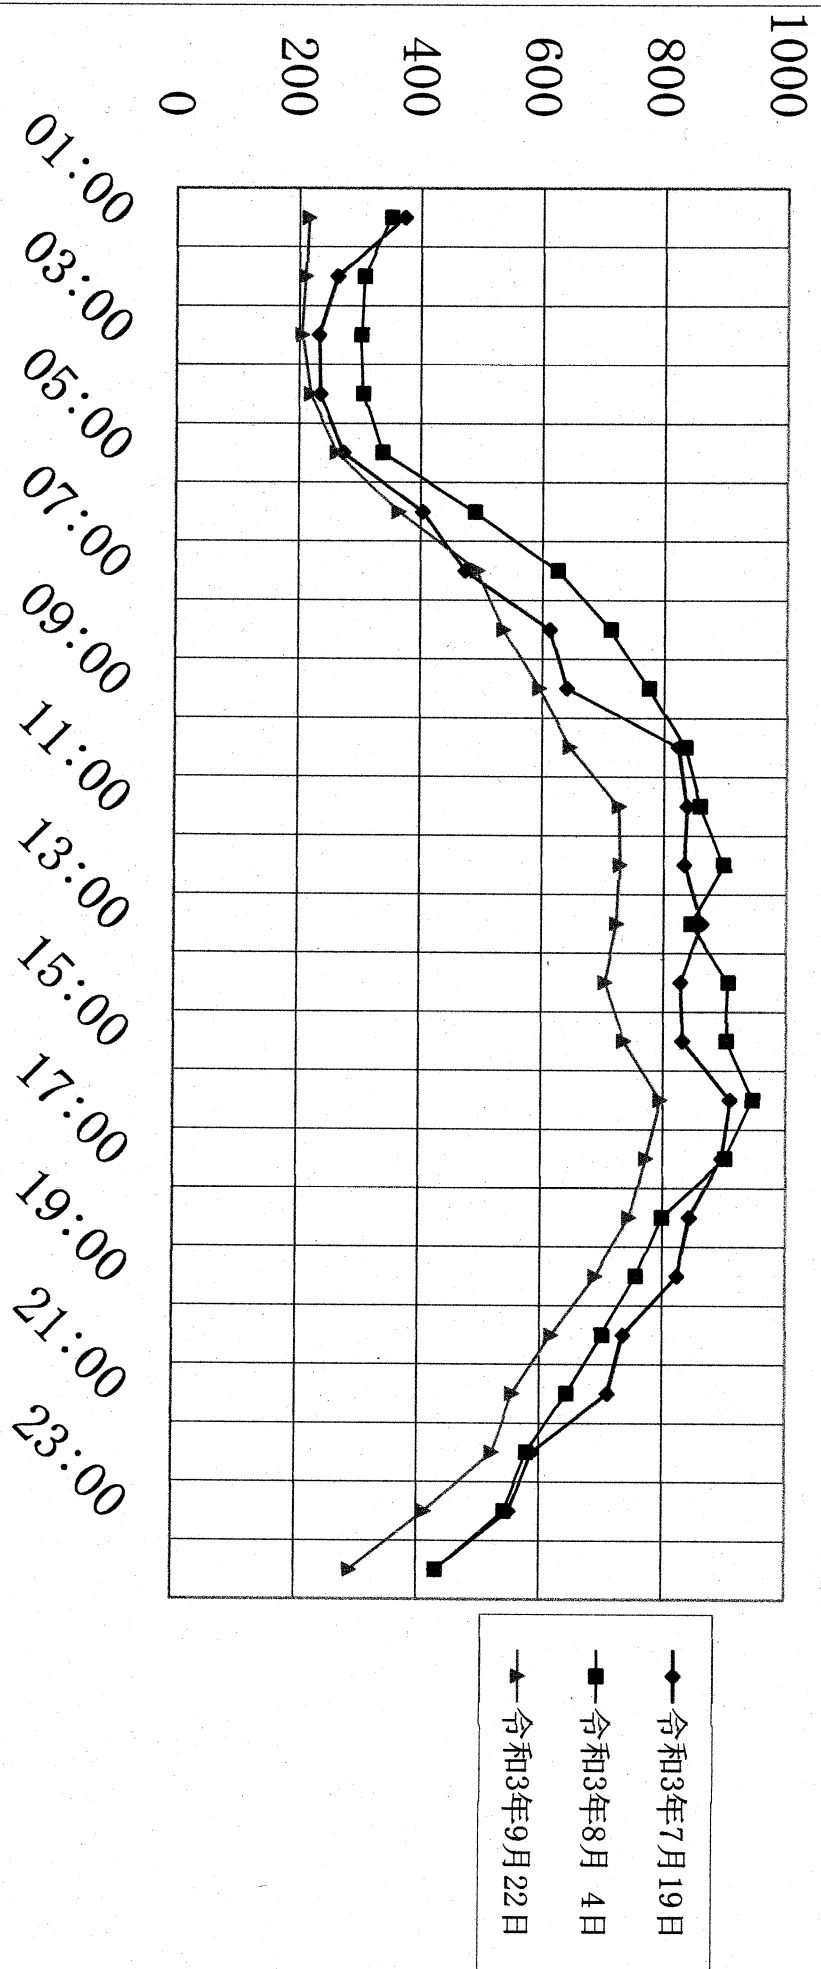

日 時	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00
令和 3 年 7 月 19 日	373	263	233	235	273	403	473	613	641	824	838	834	862	828	832	910	896	844	824	736	712	589	551	431
令和 3 年 8 月 4 日	352	306	302	306	336	490	624	712	776	834	860	898	844	906	902	946	902	798	758	702	644	580	542	432
令和 3 年 9 月 22 日	216	212	206	220	264	364	493	537	595	647	727	729	725	705	737	797	773	747	691	619	557	523	413	292


令和 4 年度 月別最大電力負荷曲線

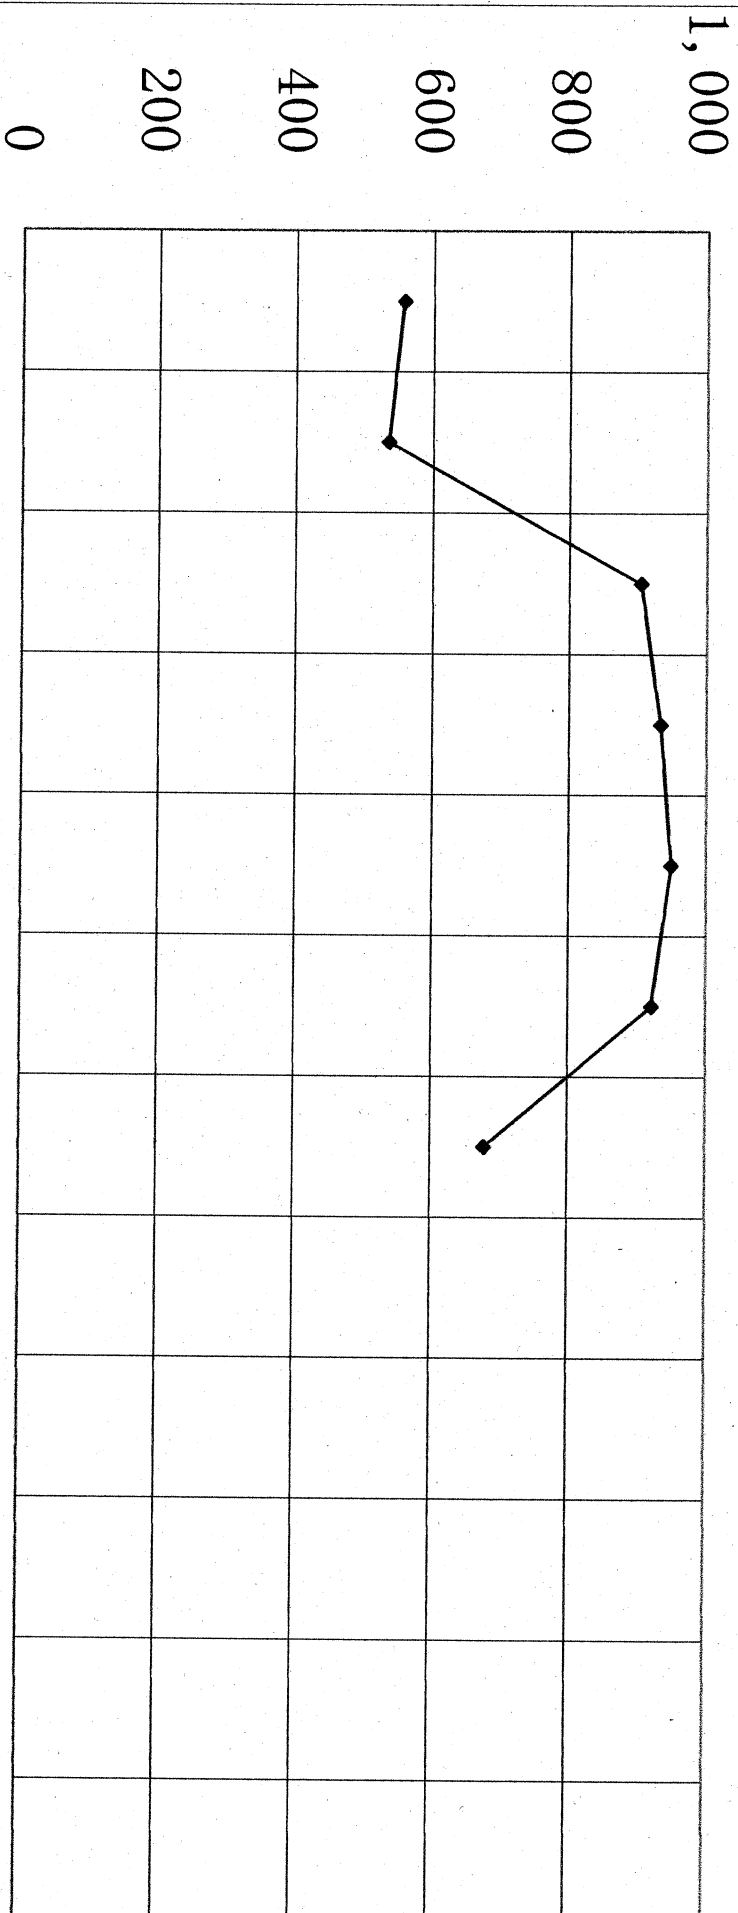

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和 4 年度最大電力 (kW)		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		557	535	905	934	950	922	679					

令和 4 年度 夏季最大電力日負荷曲線

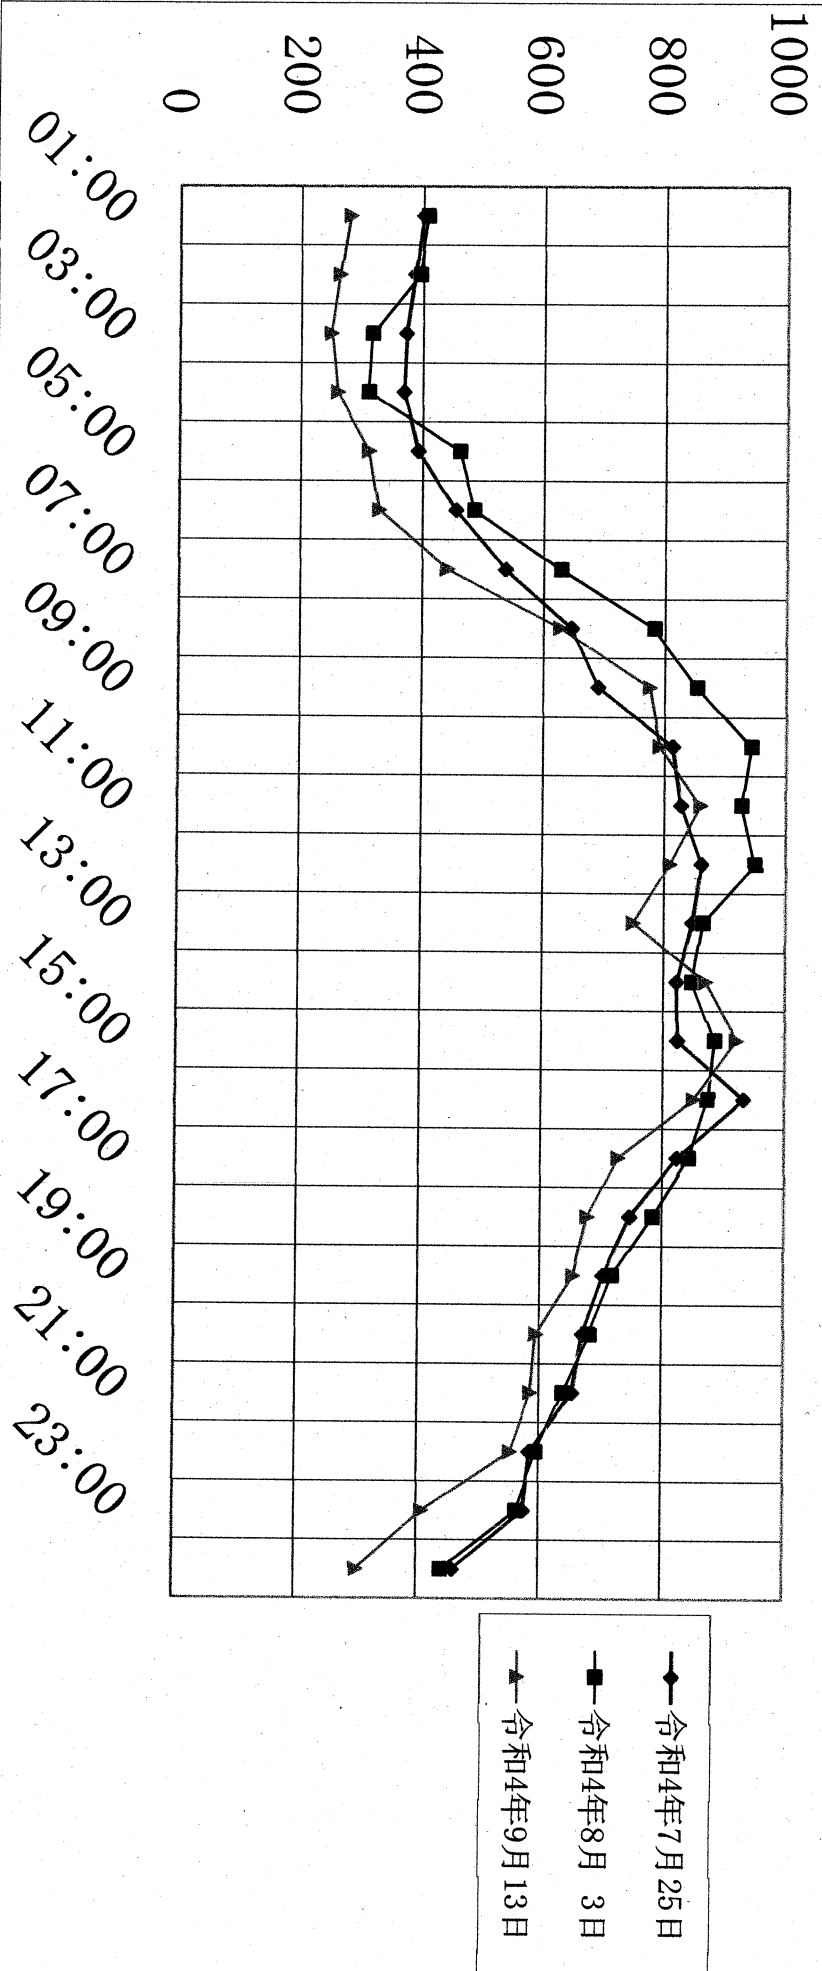

日 時	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	24:00
令和 4 年 7 月 25 日	401	387	373	369	393	455	537	647	691	814	828	862	848	822	824	934	824	748	704	671	655	585	575	459
令和 4 年 8 月 3 日	408	394	318	312	460	486	628	782	854	942	928	950	864	848	884	874	844	784	720	682	638	596	562	440
令和 4 年 9 月 13 日	281	265	251	261	313	329	441	629	776	794	860	810	752	870	922	852	728	679	655	595	587	553	409	303