

柳沢受宿舎1・2号棟給湯器交換

業務隊長	厚生科長	厚生班長				
管理科長	営繕班長	基地対環保	企画係長	管財係	設計者	
件 名	柳沢宿舎 1・2 号棟給湯器交換		図面番号	1 / 4		
図面名	仕様書		縮 尺	—		
陸上自衛隊相馬原駐屯地業務隊管理科			令和 5 年 5 月			

仕 様 書

1 工事件名 柳沢宿舎1・2号棟給湯器交換

2 工事場所 群馬県北群馬郡榛東村山子田2536-1

陸上自衛隊相馬原駐屯地柳沢宿舎1号棟及び2号棟

3 工事概要 給湯器交換 32戸

4 一般事項

(1) 本仕様書は、陸上自衛隊相馬原駐屯地柳沢宿舎において実施する「柳沢宿舎1・2号棟受宿舍給湯器交換」について必要な事項を規定する。

(2) 本工事は、設計図書に記載してある事項のほか、「公共建築工事共通仕様書（機械設備工事編及び電気設備工事編）、公共建築改修工事共通仕様書（機械設備工事編及び電気設備工事編）及び関係法令等に基づき実施すること。

(3) 本仕様書に記載なき事項で、技術上当然実施すべき事項については、確実に実施すること。また、内容に疑義が生じた場合は、速やかに監督官と協議し、その指示に従うこと。

(4) 業務日時は、原則として平日の8：15～17：00までとする。なお、業務の都合上、日時を変更する必要がある場合は、事前に監督官と協議すること。

(5) 本工事で使用する材料は、仮設材、再使用品を除き全て新品を使用し、監督官の検査を受け、合格したものを使用すること。

(6) 受注者は工事を行う場合の宿舎への立入り及び宿舎内での行動は、監督官の指示を遵守して行うこと。

(7) 許可を受けていない場所への立入りは厳禁とする。ただし、業務に際して立入りの必要が生じた場合は、監督官と調整し所要の手続きを行うこと。

(8) 業務作業者は、その作業内容に応じ、必要な知識及び技能を有すること。また、法令等により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が作業を行うこと。

(9) 工事期間中は、宿舎及び入居者に被害を与えないよう十分注意し作業を実施することとし、万一損傷、障害を与えた場合は速やかに監督官に報告するものとし、受注者の責任において復旧、補償するものとする。

(10) 本仕様書は、当工事関係者以外に貸出、複写、回覧させてはならないものとし、関連した情報が漏洩した際には、受注者が全て責任をとること。

(11) 工事写真等は、施工前、施工後及び施工中の隠蔽部となる箇所や、主要な作業段階の実施状況、その他監督官の指示するものを撮影し、写真帳（A4版）に整理し、竣工検査前に監督官に提出すること。

(12) 本工事により発生した金属類発生材については、監督官の指示する場所集積し、発生材調査とともに官側へ引継ぐこと。その他の廃材については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理し、マニフェスト等の写しを契約工期内に監督官に提出すること。

6 特記仕様

- (1) 本工事を行う対象機器は、以下のとおり。
ノーリツ GT-1628SAWX-T BL
- (2) 使用材料は、下記規格と同等品以上とする。

No.	品 名	規 格	数 量
1	RF給湯付風呂釜潜熱回収型16号	ノーリツ GT-1660SAWX-2BL 16A LP	32台
2	熱源機部材リモコン	ノーリツ RC-J101S-FCN	32個
3	RF・FF給湯付風呂用部材リモコン	ノーリツ RC-J101M-FCN	32個
4	RF・FF給湯付風呂用部材配管カバー	ハイカンハ H68-K 800-W	32個

(3) 既存撤去の際は、他の部位に損傷を与えないように十分注意すること。


(4) 給湯器接続部からガス漏れ及び漏水がないよう確実に接続すること。

(5) 施工完了後、試験調整運転を実施し、異常が無いことを確認すること。

(6) 本工事施工箇所以外で不良箇所が判明した場合は、監督官へ報告するとともに、修理見積書を作成し提出すること。

(7) 本工事における施工保証は、自然災害を除き、竣工検査合格後1年間とする。


件 名	柳沢宿舎1・2号棟給湯器交換	図面番号	2/4
図面名	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊相馬原駐屯地業務隊管理科		令和5年5月	

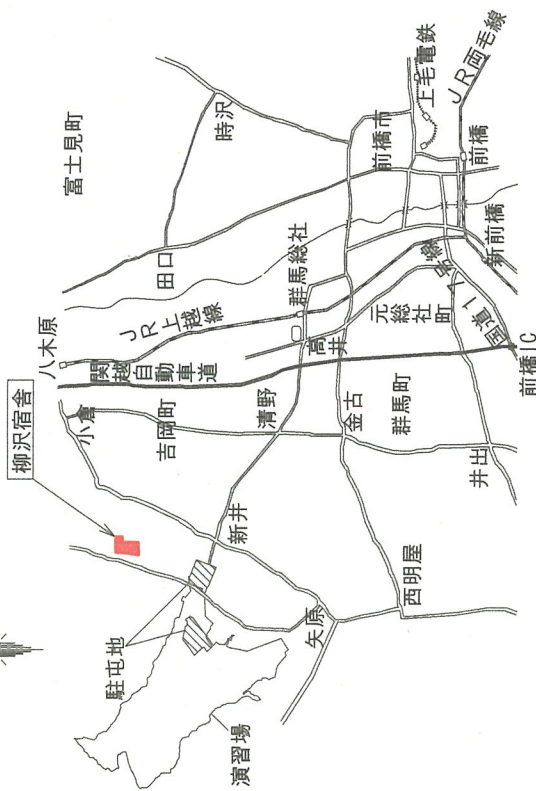

柳沢宿舎案内図 S=1/Non


凡 例

記号	名 称
	施工場所

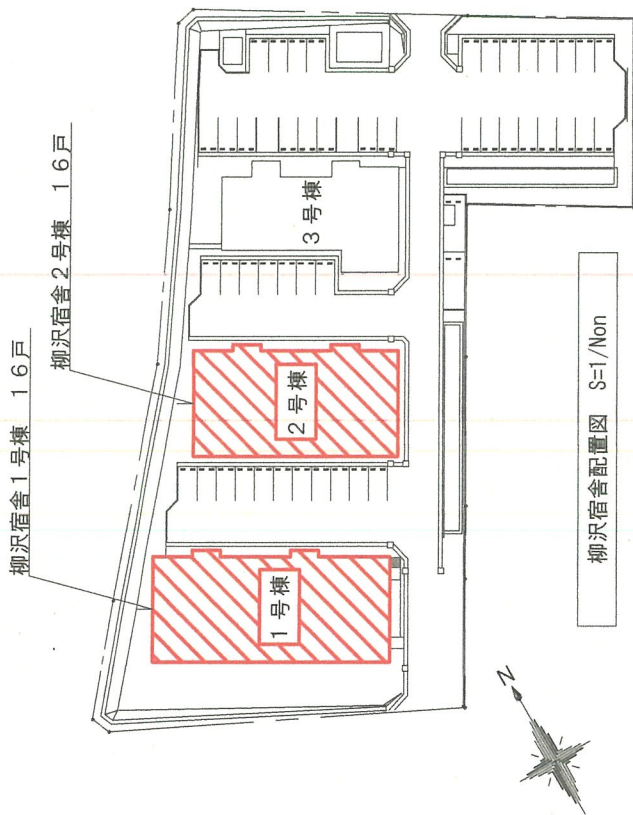


柳沢宿舎配置図 S=1/Non

件 名	柳沢宿舎 1・2号棟給湯器交換	図面番号	3/4
図面名	案内図・配置図	縮 尺	図 示
陸上自衛隊相馬原駐屯地業務隊管理科		令和5年5月	

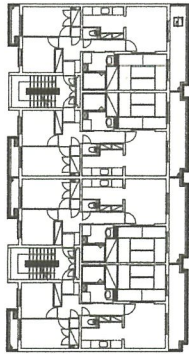


2F~4F

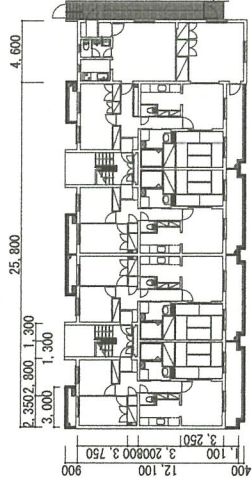

1F


柳沢宿舎1号棟 平面図 S=1/Non

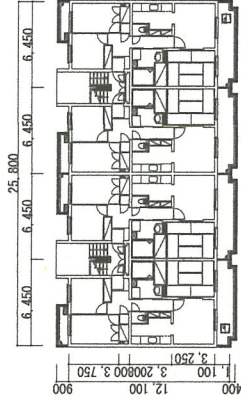

1F~4F


柳沢宿舎2号棟 平面図 S=1/Non

給湯器撤去新設 (既設配管へ接続)

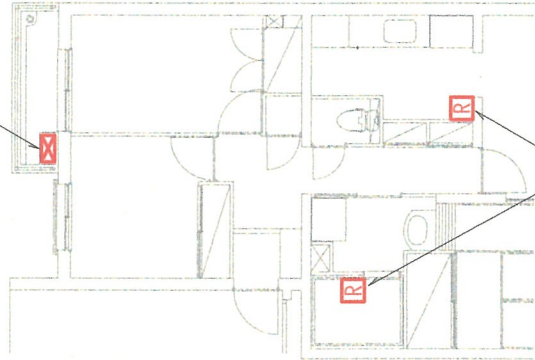

リモコン撤去新設 (既設配線へ接続)

交換対象機器配置図 S=1/Non

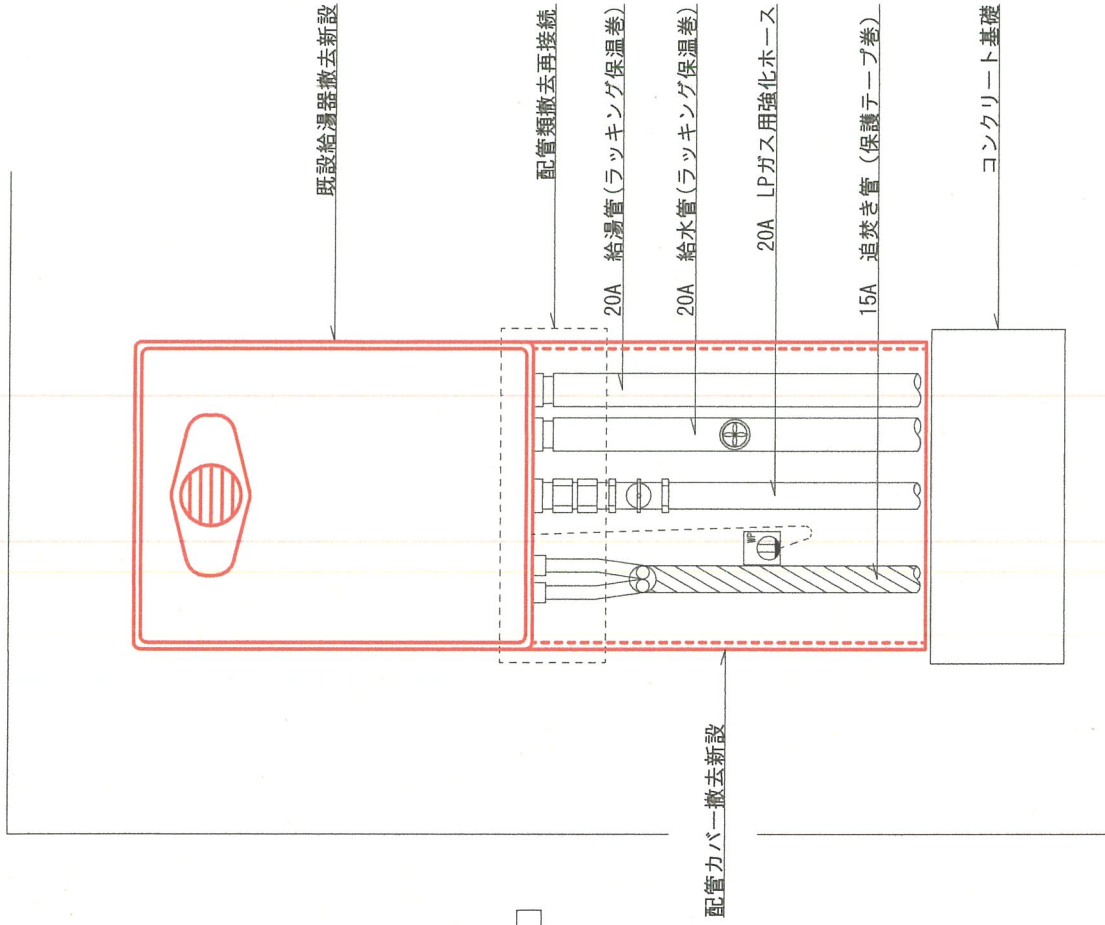

屋外設置給湯器詳細図 S=1/Non

件名	柳沢宿舎1・2号棟給湯器交換	図面番号	4/4
図面名	平面図 他	縮尺	図示
陸上自衛隊相馬原駐屯地業務隊管理科		令和5年5月	