

調達要求番号：3PX01AD0167

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
131号建物空調機更新工事		管－87	
		作成	令和5年12月
		変更	
		作成部隊等名	霞ヶ浦駐屯地業務隊

1 適用範囲

本仕様書は、131号建物空調機更新工事について適用する。

2 実施場所

茨城県土浦市右廻2410 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地

3 その他

内容は、図面による。

図面番号	図 面 名 称
1／2	特記仕様書
2／2	案内図・配置図
3／3	131号建物平面図・詳細平面図・系統図

イ

新設機器は、承認図を提出し監督官の承認後に発注すること。

機種	積算参考機種	能力	電源	備考
ACR	日立 RPK-GP40RGHJ1 室内機 RPK-GP40K1 室外機 RAS-GP40RGHJ	冷房能力 3.6kw 暖房能力 4.0kw	単相200V	壁掛け

2

場 所

茨城県土浦市右廻2410 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地 131号建物

3

概 要

空調機更新（ACR） 1台

4

一般事項

(1)

本工事は、本仕様書、他、国土交通省大臣官庁営繕部制定公共建築工事標準仕様書及び公共建築改修工事標準仕様書（現行版）による。

(2)

図面と特記仕様書との内容に相違又は明示なき場合、疑義が生じた場合には、監督官と協議を行い指示に従うこと。

(3)

請負者は、本工事の実施に関し十分な知識、経験及び技術を有し、工事を遂行できるものとする。

(4)

本工事に使用する材料はすべて新品とし、監督官の検査を受け合格したものを使用する。

(5)

現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり関係法令を遵守し行う。また、火災等の事故防止に努めるとともに、工事現場及び許可された場所以外への無断立入りを厳禁する。

(6)

着手に先立ち、事前に現地を確認すること。また、本工事は図面より現地の取り合いを優先すること。

(7)

必要に応じ、既存施設部分について適切な養生を行うとともに、完成に際しては当該工事に関する部分の適切な後片付け及び清掃を行うものとする。

(8)

本工事に必要な書類等は、監督官の指示に従い遅滞なく提出する。

(9)

工事書類は、カラーサービスマン程度とし、施工前・施工中・施工後及びその他監督官が指示するものを、工事アルバム（A4縦型）に整理の上1部提出する。

(10)

発生材の金属類については、監督官に指定された場所（霞ヶ浦駐屯地内）に整理集積し、発生材調書とともに引継ぐこととする。その他については、請負者の責任において場外処分とする。

5

特記事項

(1)

交換機器

ア

既存空調機諸元（冷暖兼用壁掛形）

機番	製造所・機種	能力	冷媒	電源	冷媒管	数量	重量
ACR	室内機 (株)日立製作所 RPK-35HJ5	冷 3150kcal/h 暖 3550kcal/h	フロン R22	AC1φ200V50	φ12.7 φ6.35	1台 1台	23kg 49kg

件 名

131号建物空調機更新工事

図面番号

1/3


名 称

特記仕様書

縮 尺

—


陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊



霞ヶ浦駐屯地




案内図

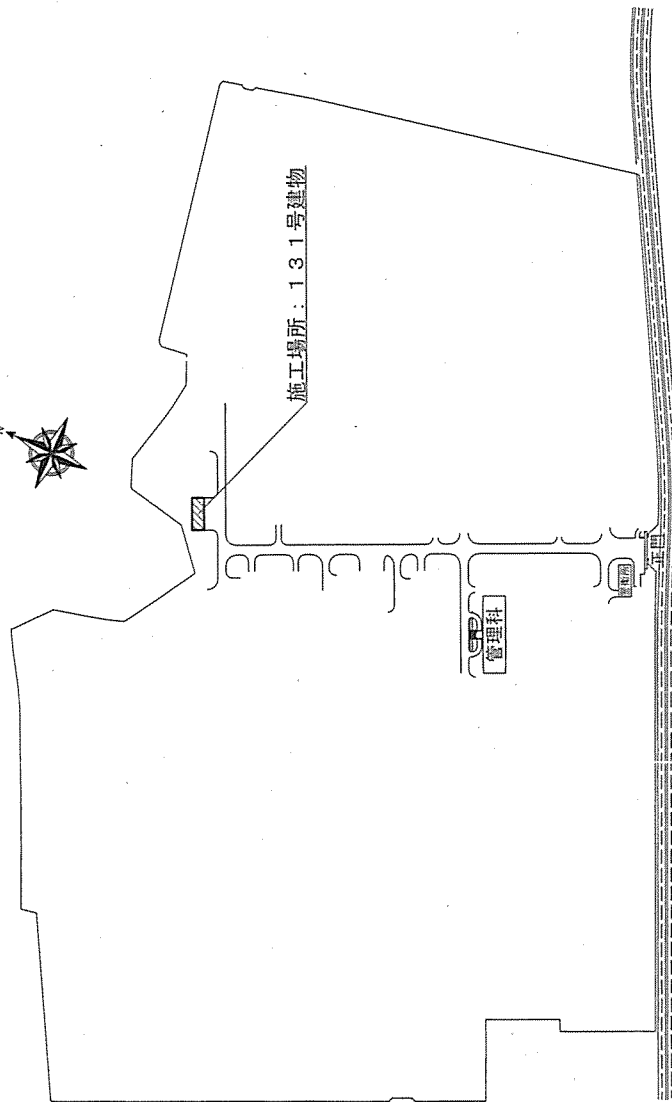


配置図


件 名	131号建物空調機更新工事	図面番号	2/3
図面名	案内図・配置図	縮 尺	1/X
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊			

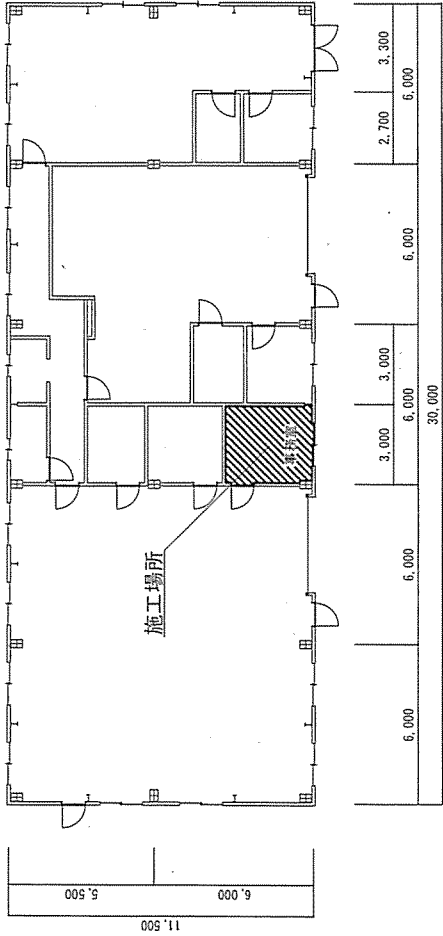

平面図 S = 1 : 200

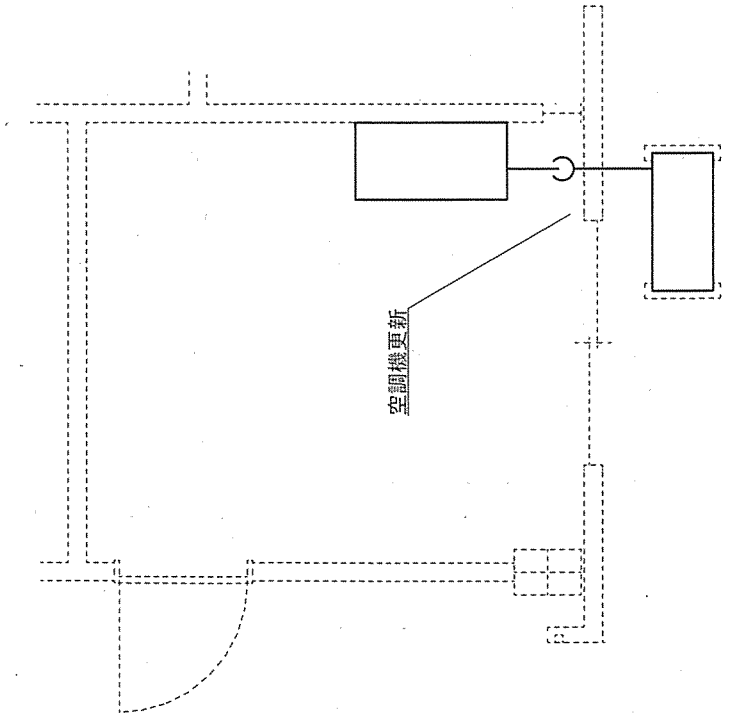

詳細平面図 S = 1 : X

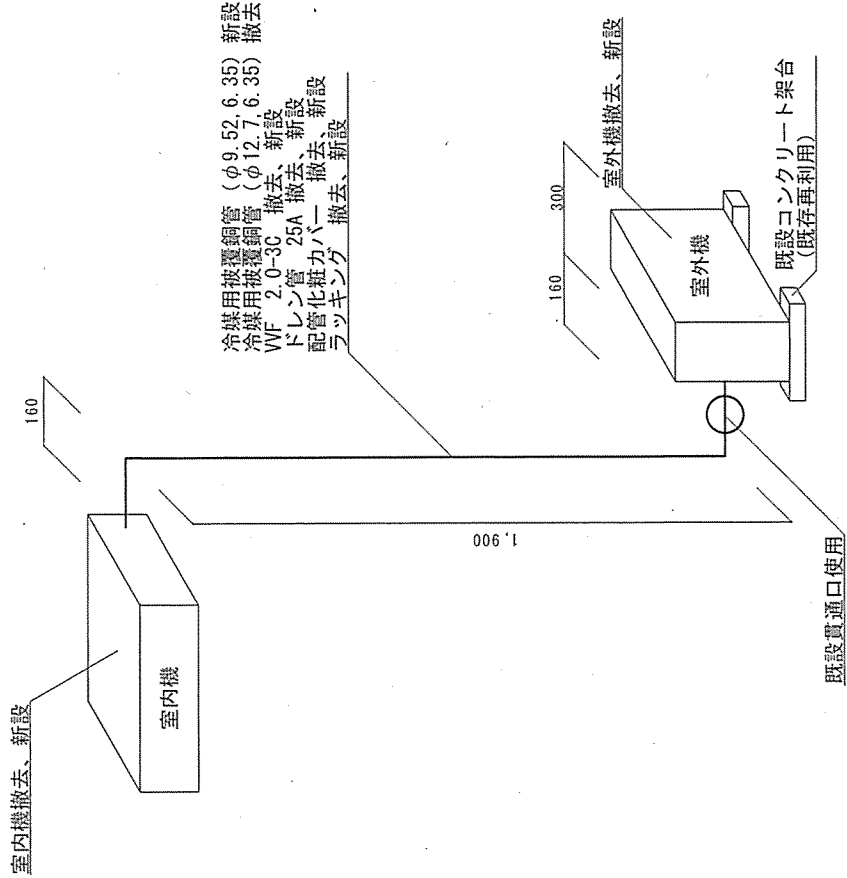

系統図 S = 1 : X

冷媒用被覆銅管 (φ9.52 6.35) 新設
冷媒用被覆銅管 (φ12.7 6.35) 撤去
VWF 2.0-3C 撤去、新設
ドレン管 25A 撤去、新設
配管化粧カバー 撤去、新設
ラッキング 撤去、新設

件名	131号建物空調機更新工事	図面番号	3 / 3
図面名	131号建物平面図・詳細平面図・系統図	縮尺	図示
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊			