

# 屋内訓練場他照明器具改修工事

|         |                  |      |      |
|---------|------------------|------|------|
| 件 名     | 屋内訓練場他照明器具改修工事   |      |      |
| 図 面 名 称 | 表 紙              |      |      |
| 仕様書番号   | 45               | 図面番号 | 1/13 |
| 作成年月日   | R5.11.8          | 縮 尺  | —    |
| 作成部隊名   | 陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊管理科 |      |      |

1 工事名称

屋内訓練場他照明器具改修工事

2 工事場所

埼玉県さいたま市北区日進町1-40-7 陸上自衛隊大宮駐屯地

3 工事概要

屋内訓練場、器材教場、建物照明器具LED化改修 計390台

4 一般事項

- (1) 本仕様書は、隊舎照明器具LED化改修工事について適用する。
- (2) 本工事は、本仕様書による他、国土交通省制定の公共建築工事標準仕様書等を準拠するものとする。
- (3) 本仕様の施工に関して、十分な知識、経験及び技術を有し、かつ施工を完全に遂行できるものとする。
- (4) 特記なき限り、本件に使用する材料はすべて新品とし、監督職員の検査を受けて合格したものを使用する。
- (5) 現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり関連法令を厳守し行う。現場代理人は、作業の工程ごとに安全に対する検討を行い、必要な措置を講じる等安全管理を徹底させる。
- (6) 着工に先立ち、監督職員と協議のうえ計画工程表を作成し提出するほか、監督職員に示される着工届、現場代理人指名通知書等の書類を速やかに提出する。
- (7) 工事写真は、施工前・施工中・施工後、隠ぺいとなる箇所、材料及び監督職員が指示するものを工事用アルバム（A4縦型）に整理のうえ提出する。
- (8) 図面と仕様書の内容に相違又は明示無き場合若しくは疑いを生じた場合は、監督職員と協議のうえ内容を確認する。
- (9) 本仕様書及び設計図書に記載なき事項といえども技術上当然必要とする事項については、請負者の負担において実施すること。
- (10) 請負者は、工事に際して駐屯地等内での行動は、監督職員の指示に従うとともに、施工地域以外への立入りは行わない。
- (11) 請負者は、本工事に関する事柄について、その内容が流出しないよう処置を講ずる。
- (12) 既存施設、設備等の保護には十分注意し、損傷等させた場合は請負者の負担において早期に補修し、原形に復旧する。
- (13) 事故発生時には、速やかに監督職員に報告する。
- (14) 本工事に必要な電気、水等は請負者において負担する。但し、新設を行う機器の試運転調整等での運転に必要な電気、水等の使用については、その限りではない。
- (15) 撤去等により発生した金属類発生材（鉄くず）については、監督職員の指示する場所へ搬入するとともに、発生材調書を提出する。その他発生材は、請負者の負担において、関係法令の定めに従い適正に処理するものとする。
- (16) 本仕様書及び図面に記載する数量は近似値とし、事前に施工数量の調査を行い、監督職員と相互確認を行う。

5 特記事項

(1) 電気工事


- ア 建物内の照明器具をLED器具へ更新する。
- イ 既設器具及び新設LED器具については、本仕様書の照明器具配置図を参照すること。※新設LED器具については、参考品とし同等品以上とする。
- ウ 新設LED器具の選定実施後速やかに、器具一覧表を提出し監督職員の承認を得ること。また、選定実施のうち天井裏高さの確認も含むこととする。
- エ 新設LED器具設置に必要なとなる消耗品等については、全て請負者の責任において準備すること。
- オ 取付完了後、絶縁抵抗試験及び全数点灯試験を行う。なお、絶縁抵抗試験は電灯回路毎行う。

(2) その他

- ア 契約後、速やかに監督官と日程調整を実施すること。
- イ 各作業に際し、適切な資格を有する者が作業を行うこと。
- ウ 当該工事に必要な雑材料についても、全て請負者で用意する。
- エ 廃材等は監督職員の指示する場所へまとめて保管すること。また、屋外で保管する場合はシートなどを掛ける等の安全対策を実施すること。
- オ 竣工検査合格後、当該工事での新規部品及び施工上の欠陥によるとみられる不具合の発生について請負者は、1年間その責を負うものとする。
- カ 作業日については原則、平日に行うものとする。ただしやむを得ず休日及び祝日に実施する場合は、監督官と要調整する。

|       |                |      |      |
|-------|----------------|------|------|
| 件名    | 屋内訓練場他照明器具改修工事 |      |      |
| 図面名称  | 仕様書            |      |      |
| 仕様書番号 | 45             | 図面番号 | 2/13 |
| 作成年月日 | R5.11.8        | 縮尺   | 図示   |
| 作成部隊名 | 陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊  |      |      |


大宮駐屯地

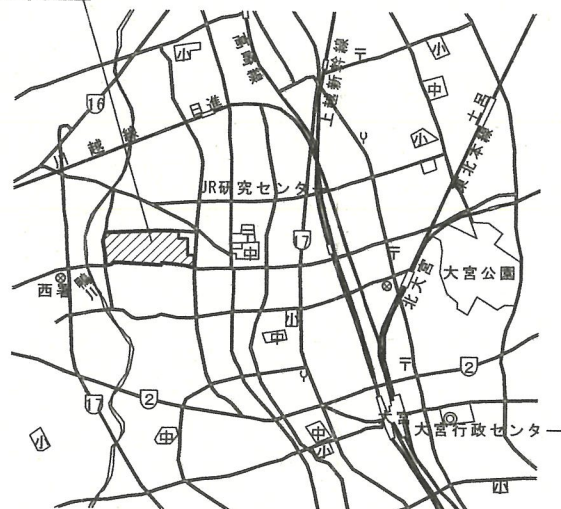

案内図 (S=1/70,000)




器材教場

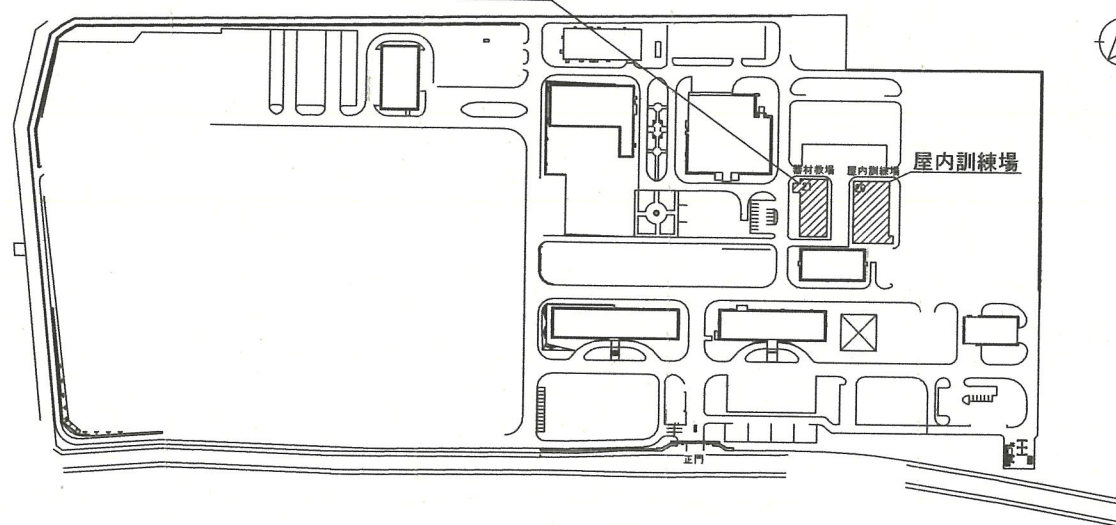


配置図 (S=1/3,000)



|         |                |         |      |
|---------|----------------|---------|------|
| 件 名     | 屋内訓練場他照明器具改修工事 |         |      |
| 図 面 名 称 | 案内図・配置図        |         |      |
| 仕様書番号   | 45             | 図 面 番 号 | 3/13 |
| 作成年月日   | R5.11.8        | 縮 尺     | 図 示  |
| 作成部隊名   | 陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊  |         |      |

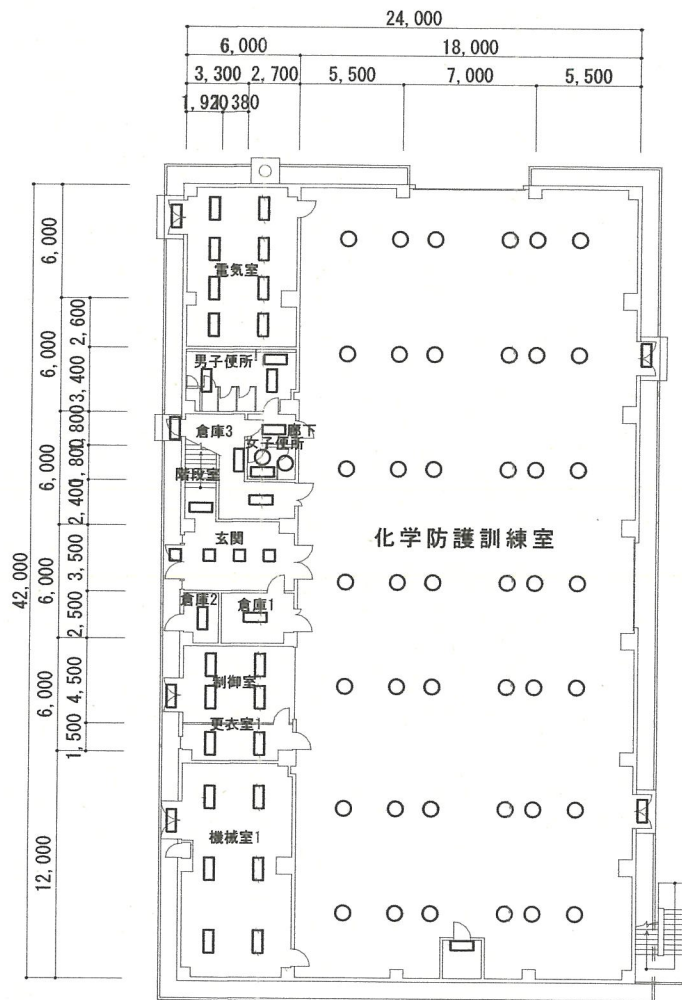

屋内訓練場 1階平面図

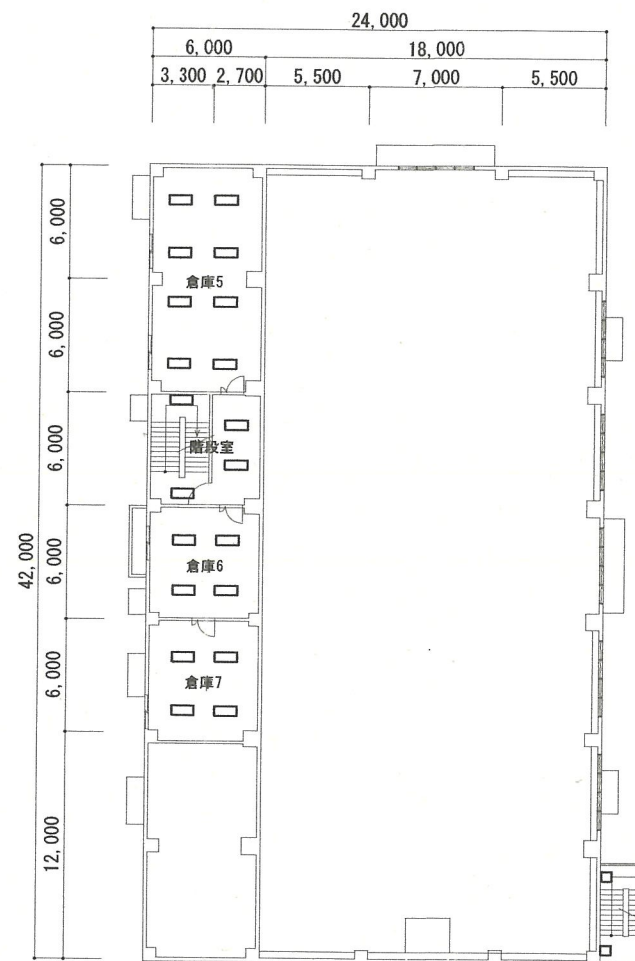

屋内訓練場 2階平面図

|         |                |         |      |
|---------|----------------|---------|------|
| 件 名     | 屋内訓練場他照明器具改修工事 |         |      |
| 図 面 名 称 | 平面図            |         |      |
| 仕様書番号   | 45             | 図 面 番 号 | 4/13 |
| 作成年月日   | R5.11.8        | 縮 尺     | 図 示  |
| 作成部隊名   | 陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊  |         |      |





屋内訓練場 3階平面図

|         |                |         |      |
|---------|----------------|---------|------|
| 件 名     | 屋内訓練場他照明器具改修工事 |         |      |
| 図 面 名 称 | 平面図            |         |      |
| 仕様書番号   | 45             | 図 面 番 号 | 5/13 |
| 作成年月日   | R5.11.8        | 縮 尺     | 図 示  |
| 作成部隊名   | 陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊  |         |      |

照明器具諸元

|   | 既設型番                           | 器具仕様             | 数量   | 新設型番               |
|---|--------------------------------|------------------|------|--------------------|
| ① | FRS19-321PN25<br>32W×1         | 天井埋込             | 28台  | XLX410AENPLE9 P95  |
| ② | FRS19-322PN25<br>32W×2         | 天井埋込             | 3台   | XLX450AHNULE9 P95  |
| ③ | FRS15-322PN25<br>32W×2         | 天井埋込             | 11台  | XLX450DHNULE9 P97  |
| ④ | FRL8-P363<br>36W×3             | 天井埋込             | 3台   | XL373PEXCDK9 P235  |
| ⑤ | FRS11D181<br>18W×1             | 天井埋込             | 11台  | NY56058K P685      |
| ⑥ | SP-FRL8-P363<br>36W×3          | SUS製<br>天井埋込     | 1台   | XL373PEXCDK9 P235  |
| ⑦ | FSR2-321PH25<br>32W×1          | 天井直付             | 3台   | NNF41231CLE9 P258  |
| ⑧ | FSR2-321PH25<br>32W×1          | 二種金属線び           | 29台  | NNF41231CLE9 P258  |
| ⑨ | FSR2-322PH25<br>32W×2          | 二種金属線び           | 4台   | NNF42001JLE9 P257  |
| ⑩ | FSS-9MPA-322PH25<br>32W×2      | 天井直付             | 7台   | NNF42001JLE9 P257  |
| ⑪ | FSS-9MPA-322PN25<br>32W×2      | 天井直付             | 28台  | NNF42001JLE9 P257  |
| ⑫ | SP-F8S3-321PH25<br>32W×1       | FL+2500          | 2台   | NNF42001JLE9 P257  |
| ⑬ | F8F2RP-201GL15<br>20W×1        | FL+2200          | 16台  | NNFW21800KLE9 P417 |
| ⑭ | F8F5-201GL15<br>20W×1          | FL+1800          | 4台   | NNFW21800KLE9 P417 |
| ⑮ | SP-F8F5-321PN25<br>32W×1       | FL+1800          | 1台   | NNFW41800CLE9 P417 |
| ⑯ | FRS19-321-PH25<br>32W×1        | 天井埋込             | 3台   | XLX420PENTLE9 P117 |
| ⑰ | HPJ1-300<br>MH300W×1           | ガード付<br>FL+4500  |      |                    |
| ⑱ | K1-FSR2-321PH25<br>32W×1       | レース              | 2台   | NNFG41039CLE9 P479 |
| ⑲ | K1-FRS19-321PH25<br>32W×1      | バッテリー<br>天井埋込    | 25台  | XLG441PGNJLE9 P483 |
| ⑳ | K1-FRS19-322PH25<br>32W×2      | バッテリー<br>天井埋込    | 4台   | XLG411PGNJLE9 P483 |
| ㉑ | K1-FRS15-322PH25<br>32W×2      | バッテリー<br>天井埋込    | 5台   | XLG411PGNJLE9 P483 |
| ㉒ | K1-FSR2-322PH25<br>32W×2       | バッテリー<br>二種金属線び  | 2台   | XLG411PGNJLE9 P483 |
| ㉓ | K1-IRS1-20<br>32W×2            | バッテリー<br>天井埋込    |      |                    |
| ㉔ | SP-K1-FSS9MPA-322PH25<br>1L20W | バッテリー<br>天井埋込    | 15台  | XLG413UGNLE9 P488  |
| ㉕ | K1-FSS4-202GL15<br>20W×2       | バッテリー<br>天井埋込    | 1台   | XLG443UGNLE9 P488  |
| ㉖ | K1-FSS9-321PN15<br>32W×1       | バッテリー<br>天井直付    | 2台   | XLG413UGNLE9 P488  |
| ㉗ | SK1-FST10-321PN15<br>32W×1     | バッテリー<br>FL+2500 | 2台   | NNFF21835TLE9 P506 |
| ㉘ | FRS19-322PH25<br>32W×2         | 天井埋込             | 8台   | XLX450UHNPLE9 P125 |
|   |                                | 合計               | 220台 |                    |

照明器具諸元

|   | 既設型番             | 器具仕様        | 数量 | 新設型番              |
|---|------------------|-------------|----|-------------------|
| ㉙ | SP-1<br>MH300W×1 | 密閉型<br>天井直付 |    |                   |
| ㉚ | SP-2<br>MH300W×1 | 天井直付        |    |                   |
| ㉛ | SP-3<br>1L100W   | 天井直付        |    |                   |
| ㉜ | SP-4<br>40W×1    | 天井直付        | 1台 | NNN61711WLE1 P639 |
|   |                  |             |    |                   |
|   |                  |             |    |                   |
|   |                  | 合計          | 1台 |                   |

※新設型番についてはカタログ参考であり、同等品以上を新設する。

|         |                |         |      |
|---------|----------------|---------|------|
| 件 名     | 屋内訓練場他照明器具改修工事 |         |      |
| 図 面 名 称 | 平面図            |         |      |
| 仕様書番号   | 45             | 図 面 番 号 | 6/13 |
| 作成年月日   | R5.11.8        | 縮 尺     | 図 示  |
| 作成部隊名   | 陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊  |         |      |



| 器具取付表 |
|-------|
|       |

[illegible]


|       |                |      |      |
|-------|----------------|------|------|
| 件 名   | 屋內訓練場他照明器具改修工事 |      |      |
| 図面名称  | 器具取付表 屋內訓練場    |      |      |
| 仕様書番号 | 45             | 図面番号 | 7/13 |
| 作成年月日 | R5. 11. 8      | 縮 尺  | —    |
| 作成部隊  | 陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊  |      |      |




|                         |                                                        |                                                                                                                          |                                                      |                        |                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|
| FL32A-1 SP-FB03-321PN20 | FL32A-1 FSS9MPA-321PN25<br>FL32W-2 FSS9MPA-322PN25     | FL32A-1 FSR2-321PN25<br>FL32W-1 FSR2-322PN25                                                                             | FL32A-1 FSR15-321PN25<br>FL32W-1 FSR15-322PN25       | FL32W-2 FSR15-322PN25  | FL32A-2 FSR15F1A-322PN25 |
|                         |                                                        |                                                                                                                          |                                                      |                        |                          |
| FL32W-1 FB2RP-201GL15   | FL20A-1 EBF6-201GL15<br>FL40W-1SFBF6-321PN25           | FL32W-1 SP-K1-FSS9MPA-321P2530<br>FL32A-2 SP-K1-FSS9MPA-322P2530<br>FL40W-2 SK1-FSS4-202GL15<br>FL40W-1 SK1-FSS4-401RH15 | FL32A-1 K1-FSR19-321PN25<br>FL32W-2 K1-FSR19-322PN25 | FL18W-1 FSR11-0101GL15 | FL32A-2 K1-FSR15-322PN25 |
|                         |                                                        |                                                                                                                          |                                                      |                        |                          |
| FL40W SK1-FSS12-401RH   | SP-1 MF300W-1 200V<br>SP-2 MF300W-1 電動器具用(1160W)用 200V | FL32A-1 SP21P-300<br>FL20A-1 K1-FSR11-20                                                                                 | FL32W-2 K1-FSR2-322PN25                              | SP-3 FL100W 100V       |                          |
|                         |                                                        |                                                                                                                          |                                                      |                        |                          |
| 電動器具用                   | 安全器具用(急用)<br>電動器具用(急用)<br>屋内用器具用LED<br>空床用             | 天井用                                                                                                                      | 天井用器具用LED<br>空床用                                     |                        | 電動器具用器具用<br>(400W)用      |
| SP-4 FL40W-1            | FLP2-5 天井用                                             | FPL36Wx2 FRLB-P363PH                                                                                                     | SP-4 FPL30Wx2 SP-FRLB-P363PH                         |                        |                          |
|                         |                                                        |                                                                                                                          |                                                      |                        |                          |
| 安全器具用器具用                | LED<br>電動器具用                                           |                                                                                                                          | 天井用器具用LED<br>空床用                                     |                        |                          |

|       |                |      |      |
|-------|----------------|------|------|
| 件 名   | 屋内訓練場他照明器具改修工事 |      |      |
| 図面名称  | 器具取付表 屋内訓練場    |      |      |
| 仕様書番号 | 45             | 図面番号 | 8/13 |
| 作成年月日 | R5.11.8        | 縮 尺  | —    |
| 作成部隊  | 陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊  |      |      |



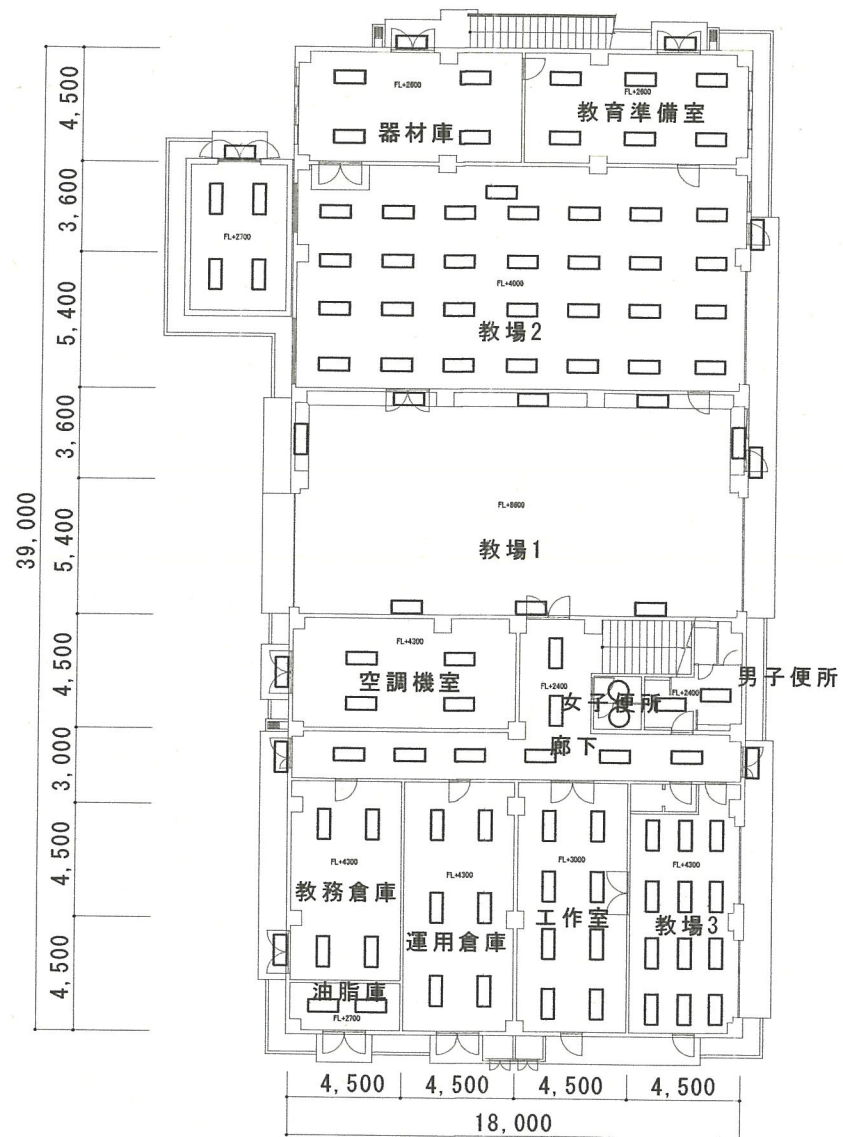

|         |                |         |      |
|---------|----------------|---------|------|
| 件 名     | 屋内訓練場他照明器具改修工事 |         |      |
| 図 面 名 称 | 平面図            |         |      |
| 仕様書番号   | 45             | 図 面 番 号 | 9/13 |
| 作成年月日   | R5.11.8        | 縮 尺     | 図 示  |
| 作成部隊名   | 陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊  |         |      |

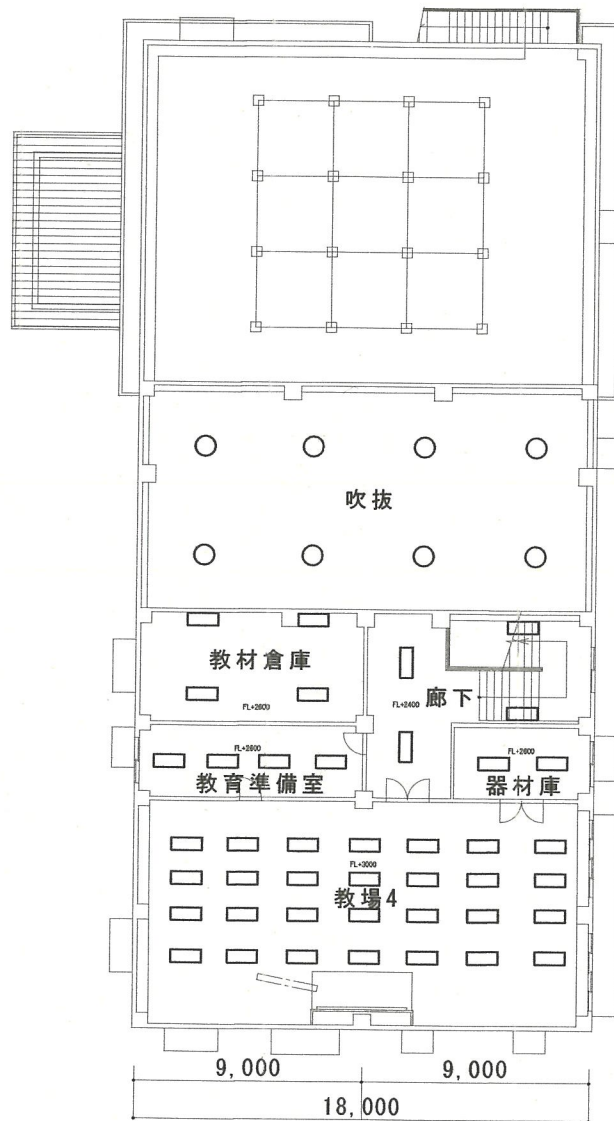

器材教場 2階平面図

# 照明器具諸元

|    | 既設型番                      | 器具仕様             | 数量   | 新設型番               |
|----|---------------------------|------------------|------|--------------------|
| ①  | FRS19-321PN25<br>40W×1    | 天井埋込             | 4台   | XLX420PENTLE9 P117 |
| ②  | FRS19-322PN25<br>32W×2    | 天井埋込             | 74台  | XLX450PHNPLE9 P117 |
| ③  | FRS10-321PN25<br>32W×1    | 天井埋込             | 4台   | XLX420PENTLE9 P117 |
| ④  | SP-FBS3-321PN25<br>32W×1  | ガード付<br>FL+2500  | 8台   | NNF41231CLE9 P258  |
| ⑤  | FBF2RP-201GL15<br>20W×1   | ステンレス<br>FL+2500 | 14台  | NNFW21885LE9 P418  |
| ⑥  | FBF6-201GH15<br>20W×1     | FL+2000          | 2台   | NNFW21800KLE9 P417 |
| ⑦  | K1-FST10-321RH25<br>32W×1 | FL+2500          | 2台   | NNFF21835TLE9 P506 |
| ⑧  | FRS19-321PH25<br>32W×1    | 天井埋込             | 1台   | XLX410AENPLE9 P95  |
| ⑨  | FSR2-321PH25<br>32W×1     | レース              | 16台  | NNF41231CLE9 P258  |
| ⑩  | SP-1<br>400W×1            | 天井直付             |      |                    |
| ⑪  | SP-2<br>400W×1            | 天井直付             |      |                    |
| ⑫  | F-XP401<br>40W×1          | 天井直付             | 2台   | NNF41056JLE9 P257  |
| ⑬  | K1-FRS15-322PH25<br>32W×2 | 天井埋込             | 6台   | XLG451PGNJLE9 P477 |
| ⑭  | FSR2-321PH25<br>32W×1     | 天井直付             | 11台  | NNF41231CLE9 P258  |
| ⑮  | K1-FRS19-321PN25<br>32W×1 | バッテリー<br>天井埋込    | 4台   | XLG451PGNJLE9 P477 |
| ⑯  | FSR2-322PN25<br>32W×2     | レース              | 12台  | NNF42001JLE9 P257  |
| ⑰  | FBC9-0181<br>18W×1        | 防湿型<br>天井直付      | 1台   | NNFW21825LE9 P418  |
| ⑱  | HPJ2M-100W<br>MF100W×1    | FL+2500          |      |                    |
| ⑲  | K1-FRS19-322PN25<br>32W×2 | 天井直付             | 6台   | XLG451PGNJLE9 P477 |
| ⑳  | FRS11-P181<br>18W×2       | 天井埋込             | 2台   | NNN71110LE9 P751   |
| 合計 |                           |                  | 169台 |                    |

※新設型番についてはカタログ参考であり、同等品以上を新設する。

|       |                |      |       |
|-------|----------------|------|-------|
| 件名    | 屋内訓練場他照明器具改修工事 |      |       |
| 図面名称  | 平面図            |      |       |
| 仕様書番号 | 45             | 図面番号 | 10/13 |
| 作成年月日 | R5.11.8        | 縮尺   | 図示    |
| 作成部隊名 | 陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊  |      |       |








器具取付表

| 階<br>室 名<br>器 具 名 称 |   |   |                  |          | 1 階     |     |     |      |      |    |      |       |      |     |      |     |     |    |    |       | 2 階 |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|---------------------|---|---|------------------|----------|---------|-----|-----|------|------|----|------|-------|------|-----|------|-----|-----|----|----|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|------|-------|-----|-----|
|                     |   |   |                  |          | 教場1     | 教場2 | 器材庫 | 空調機室 | 教務倉庫 | 廊下 | 女子便所 | 教習準備室 | 男子便所 | 工作室 | 運用倉庫 | 教場3 | 油断庫 | 階段 | 外部 | シャワー室 |     |  |  |  |  |  |  |  | 教材倉庫 | 教習準備室 | 教場4 | 器材庫 |
| 器                   | 具 | 品 | 名                | 容        | 量       | 取   | 付   | 高    | さ    | 備  | 考    | 計     |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   |                  |          |         |     |     |      |      |    |      |       |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | FRS19-321PN25    | 32W×1    | 天井埋込    |     |     |      |      |    |      | 4     |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | FRS19-322PN25    | 32W×1    | 天井埋込    |     |     |      |      |    |      | 74    |      | 28  |      |     |     |    | 6  |       | 8   |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   |                  |          |         |     |     |      |      |    |      |       |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | FRS10-321PN25    | 32W×1    | 天井埋込    |     |     |      |      |    |      | 4     |      | 2   |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | SP-FBS3-321PN25  | 32W×1    | FL+2500 |     |     |      |      |    |      | 8     |      | 8   |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | FBF2RP-201GL15   | 20W×1    | FL+2500 |     |     |      |      |    |      | 14    |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | FBF6-201GH15     | 20W×1    | FL+2000 |     |     |      |      |    |      | 2     |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | K1-FST10-321RH25 | 32W×1    | FL+2500 |     |     |      |      |    |      | 2     |      |     |      |     |     |    | 1  |       | 1   |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | FRS19-321PH25    | 32W×1    | 天井埋込    |     |     |      |      |    |      | 1     |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | FSR2-321PH25     | 32W×1    | レースウェイ  |     |     |      |      |    |      | 16    |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | SP-1             | 400W×1   | 天井直付    |     |     |      |      |    |      | 4     |      | 4   |      |     |     |    |    |       | 6   |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | SP-2             | 400W×1   | 天井直付    |     |     |      |      |    |      | 4     |      | 4   |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | F-XP401          | 40W×1    | 天井直付    |     |     |      |      |    |      | 2     |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | K1-FRS15-322PH25 | 32W×2    | 天井埋込    |     |     |      |      |    |      | 6     |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | FSR2-321PN25     | 32W×1    | 天井直付    |     |     |      |      |    |      |       |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | FSR2-321PH25     | 32W×1    | 〃       |     |     |      |      |    |      | 11    |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | K1-FRS19-321PN25 | 32W×1    | 天井埋込    |     |     |      |      |    |      | 4     |      |     |      |     |     |    |    | 1     |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   |                  |          |         |     |     |      |      |    |      |       |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | FSR2-322PN25     | 32W×2    | レースウェイ  |     |     |      |      |    |      | 12    |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | FBC9-D181        | 18W×1    | 天井直付    |     |     |      |      |    |      | 1     |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | HPJ2M-100M       | MF100W×1 | FL+2500 |     |     |      |      |    |      | 2     |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | K1-FSS9-322PH25  | 32W×1    | 天井直付    |     |     |      |      |    |      |       |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | K1-FRS19-322PN25 | 32W×2    | 天井埋込    |     |     |      |      |    |      | 6     |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |
|                     |   |   | FRS11-P181       | 18W×2    | 天井埋込    |     |     |      |      |    |      | 2     |      |     |      |     |     |    |    |       |     |  |  |  |  |  |  |  |      |       |     |     |

|       |                |      |       |
|-------|----------------|------|-------|
| 件 名   | 屋内訓練場他照明器具改修工事 |      |       |
| 図面名称  | 器具取付表 器材教場     |      |       |
| 仕様書番号 | 45             | 図面番号 | 11/13 |
| 作成年月日 | R5.11.8        | 縮 尺  | —     |
| 作成部隊  | 陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊  |      |       |








照 明 器 具 姿 図
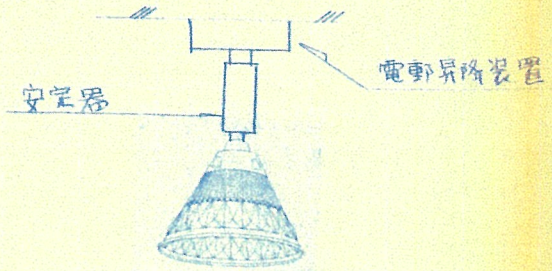
|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FSR2-321 PH25                                                                       | FRS19-321 PN25                                                                      | HPJ2M-100M                                                                           |
| FSR2-322 PH25                                                                       | FRS19-322 PN25                                                                      |                                                                                      |
|    |   |   |
| FBF6-201 GH15                                                                       | K1-FsT10-321 PH25 50%                                                               | SP-1 MF400W-1 200V                                                                   |
|  |  | SP-2 MF400W-1, 光補償装置 IL60W付 200V                                                     |
|                                                                                     |                                                                                     |  |

|       |                |      |       |
|-------|----------------|------|-------|
| 件 名   | 屋内訓練場他照明器具改修工事 |      |       |
| 図面名称  | 器具取付表 器材教場     |      |       |
| 仕様書番号 | 45             | 図面番号 | 12/13 |
| 作成年月日 | R5.11.8        | 縮 尺  | —     |
| 作成部隊  | 陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊  |      |       |

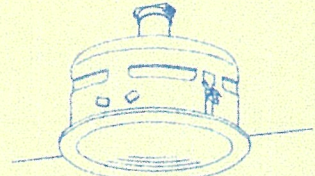

|                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FRS10-321 PN25                                                                                  | SP-FBS3-321 PN25<br>ナット付                                                            | FBF2-RP-201 GL15                                                                     |
|                |   |   |
| F-XPB FL40W×1                                                                                   | K1-FRS19-321 PN25<br>K1-FRS19-322 PN25                                              | FRS11-D181                                                                           |
| <br><br>スリット式 |  |  |

|       |                |      |       |
|-------|----------------|------|-------|
| 件 名   | 屋内訓練場他照明器具改修工事 |      |       |
| 図面名称  | 器具取付表 器材教場     |      |       |
| 仕様書番号 | 45             | 図面番号 | 13/13 |
| 作成年月日 | R5.11.8        | 縮 尺  | —     |
| 作成部隊  | 陸上自衛隊大宮駐屯地業務隊  |      |       |