

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊相馬原駐屯地
第406会計隊長 南川 秀春

下記のとおり一般競争入札を行いますので、入札心得等関係事項を承知の上参加して下さい。

記

1 競争入札に付する事項

件 名	規 格	単 位	数 量	工 期	履行場所	備 考
新町需品整備工場空調機更新工事	仕様書のとおり	ST	1	契約日～2024/3/29	陸上自衛隊新町駐屯地	

2 入札参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条、第71条の規定に該当しない者。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であつて、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 防衛省から令和5・6年度建設工事に関する資格決定通知を受けた者のうち、建築一式D以上又は管工事、電気工事C以上いずれかに格付され本年度競争参加資格を有するもの。
- (3) 契約担当官等から指名停止の措置を受け、現在その期間中の者ではないこと。
- (4) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除する要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
- (5) 防衛省大臣官房衛生監、運用企画局長、経理装備局長又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

3 適用する契約条項

陸上自衛隊建設工事に係る標準契約書
談合等の不正行為に関する特約条項
暴力団排除に関する特約条項

4 契約条項を示す場所

第406会計隊、第406会計隊新町連絡班、1号隊舎1Fロビー
www.mod.go.jp/gsdf/dae/kaikei/efin (東部方面会計隊ホームページ)

5 入札日時及び場所

- (1) 日時：令和6年2月8日(木) 09時30分
- (2) 場所：陸上自衛隊相馬原駐屯地 会計隊入札室

6 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金：免 除
- (2) 契約保証金：免 除
- (3) 違約金
落札者が契約を結ばない場合は、落札金額の100分の5以上、契約者が契約を履行しない場合は契約金額の100分の10以上を違約金として徴収します。
- (4) 履行延滞賠償金
天災地変その他請負人の責に帰することができない理由以外で、履行期限までに完了しない場合は、遅延1日につき契約金額の1000分の1以上を賠償金として徴収します。

7 入札の無効

- (1) 第2項で示した入札参加資格のない者のした入札
- (2) 入札に関する条件に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- (4) 電話、電報及びFAXによる入札
- (5) 入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者が提出した入札書等を無効とする。

8 契約書の作成

落札者は落札決定後、契約金額に応じ契約書又は請書を駐屯地用標準契約書の様式により遅滞なく作成し提出する。

9 落札決定方法

- (1) 予定価格制限の範囲内の最低入札者を落札者とします。
なお、落札となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
- (2) 本入札の結果発表については、税抜き価格で行います。よって入札については税抜き金額でお願い致します。
細部は第8項第2号を参照下さい。

10 その他

- (1) 入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、各入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の100分の100に相当する金額(消費税抜きの金額)を記載すること(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる)。
- (2) 本件入札においては郵便入札を可とする。
令和6年2月7日(水)17時00分までを期限とし、入札書を内封筒に入れ、内封筒に会社名、入札日時、件名及び入札書在中と明記して郵送し、発送者の責により到着の確認をお願い致します。
(事前に郵送による入札を行う場合は、その旨を必ず担当の「飯田」に直接電話で連絡し確認を受けるものとする。)
初度入札で郵便による入札参加者があった場合にの再度入札の時期は、次のとおりとする。
ア 日時：令和6年2月13日(火)09時30分
イ 再度入札の郵便入札の期限：令和6年2月12日(月)17時00分
ウ 場所：陸上自衛隊相馬原駐屯地 会計隊入札室
- (3) 資格審査結果通知書(写し)を入札前に提出して下さい。(FAXでも結構です。)
- (4) 代表者でない者が入札する場合、入札前までに委任状を提出して下さい。(様式は随意)
- (5) 入札心得は第406会計隊契約班に備え付けてあります。
- (6) 入札及び契約条項に関する問い合わせ先
所在地
群馬県北群馬郡榛東村新井1017-2 入札に関する事項：第406会計隊契約班 飯田(内線2343)
陸上自衛隊相馬原駐屯地 仕様内容に関する事項：関東補給処吉井弾薬支処 神澤(内線216)
Tel0279-54-2011 Fax0279-54-6960

仕様書番号：第5-31号
作成年月日：6.1.11

新町需品整備工場空調機更新工事

件名	新町需品整備工場空調機更新工事	図面番号	1 / 3
図面名称	表紙	縮尺	—
陸上自衛隊新町駐屯地業務隊			



仕 様 書

- 1 工事件名：新町整備工場空調機更新工事
- 2 工事場所：群馬県高崎市新町1080 陸上自衛隊新町駐屯地内
- 3 工事概要：需品整備工場空調機更新
冷媒ガス回収破壊処分
室外機1台 室内機2台
一式
- 4 履行期限：令和6年3月29日
- (5) 更新工事を実施する空調機については、表1のとおりとする。
- (6) 更新完了後、空調機の試験運転を実施し、異常のないことを確認する。
- (7) 本工事に伴い、回収を実施した冷媒ガスについては、全て場外搬出するものとし、請負業者の責任において、法令を順守し適切に管理及び処分を実施する。なお、破壊処分終了後、破壊処分の証明書の写しを履行期限までに監督官に提出する。
- (8) 契約締結後速やかに、工事計画、空調機選定を実施し監督官の承認を得ること。なお工事日程については監督官との調整による。
- (9) 既設配管（冷媒管、ドレン管、電源線等）は再利用とし、接続に必要な継手等は請負業者が負担すること。


場所・台数		既設空調機	新設空調機規格	備 考
整備工場	天井埋込	3相200V	天井埋込 3φ200V	既設被覆銅管等短い場合は請負業者にて延長することとする。 天井ボードに隙間ができる場合、請負業者が化粧ボードにて閉塞することとする。
	日立 パッケージエアコン		冷房能力 12.5KW	
	室外機 RAS-J140HE		暖房能力 14.0KW	
	室内機 RC1D-J71K1		液晶ワイヤードリモコン	
	冷媒ガス R22 5.6kg		化粧パネル	
室外機 1台 室内機 2台	冷媒管口径		新設空調機参考品番（同等品以上）	
	室内機側 6.35/15.88φ		日立 パッケージエアコン	
	室外機側 9.52/19.05φ		室外機 RAS-GP140RSH3	
			室内機 RC1D-GP71K2	

表 1

- 5 一般事項
- (1) 本工事は、本仕様書による他下記仕様書及び関係法規・メーカー標準仕様を準拠する。
○国土交通省大臣官庁官庁営繕部監修
・公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）
・公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）
- (2) 図面と特記仕様書との内容に相違又は明記なき場合、疑いを生じた場合には、全て契約担当官・監督官と協議するとともに、その指示に従うものとする。
- (3) 工事施工に際し、現場の納まり・取り合わせの為に位置又は工法を多少変え、それぞれによる数量を幾分増減する等の軽微な変更は、監督官の指示に従い施工するものとする。
- (4) 現場の安全衛生に関する管理は現場代理人が責任者となり関係法令を遵守し行うものとする。
- (5) 撤去等により発生した発生材は指示した場所に集積の上、金属類は発生材調書を監督官に提出し監督官が指示する場所に搬入すること。
- (6) 本工事で発生した金属くず等の有価物以外の発生材は、全て請負業者が責任を持って場外処分し、マニフェストを速やかに監督官に提出すること。
- (7) 工事写真はカラー・サー・ビス版、又は電子データ（jpeg）撮影とし、施工前・施工中・施工後、施工後隠蔽部・材料検収及び監督官の指示するものを工事用アルバムに整理の上、提出するものとする。
- (8) 工事に必要な電気・水道等は、すべて請負業者が用意するものとする。ただし、試運転等の業務上必要なものについてはその限りでない。
- (9) 工事現場で火気を使用する場合は必要な手続を行い、許可された後に使用することとする。
- (10) 工事に係る提出書類・申請等は、全て官側の示す規格・様式により作成し、速やかに監督官に提出するものとする。
- (11) 本工事は、工事竣工後1年間を保障期間（瑕疵期間）とする。その間発生した不具合については、請負業者の責任により速やかに対処するものとする。
- (12) 施工図、材料等の見本は、必要に応じ監督官に提出し、承認を得るものとする。特記事項に型番・製造所等の記載がある場合は、当該記載事項同等品以上とする。
- 6 特記事項
- (1) 図面及び仕様書等において明記なき事項であっても、技術上又は、工事の完了に必要なものとなる当然行うべき事項については、監督官の指示に従い確実に実施する。
- (2) 本工事は、空調設備機器に対して技術的に熟知した専門知識を有する技術者が実施する。
- (3) 駐屯地施設内の立入りに関しては、必ず官制立会いの上で実施する。
- (4) 工事の際は、音及び振動に注意し、室内に粉塵等が飛散しないよう実施する。
- | 件 名 | 新町需品整備工場空調機更新工事 | 図面番号 | 2 / 3 |
|---------------|-----------------|------|-------|
| 図面名称 | 仕様書、案内図 | 縮 尺 | 図 示 |
| 陸上自衛隊新町駐屯地業務隊 | | | |

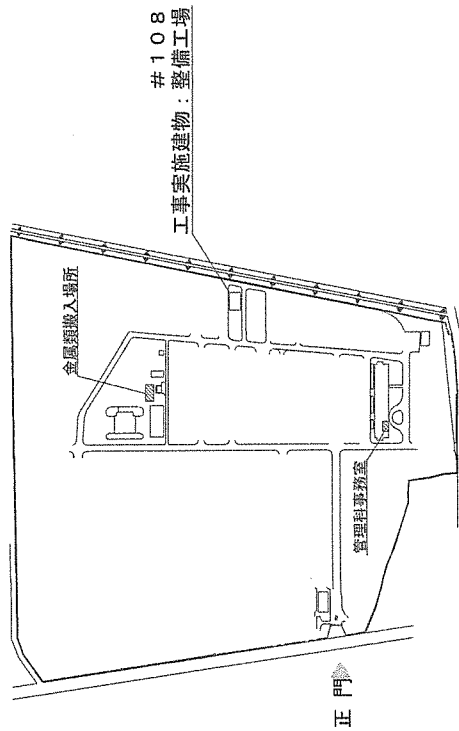

#108
工事実施建物：整備工場

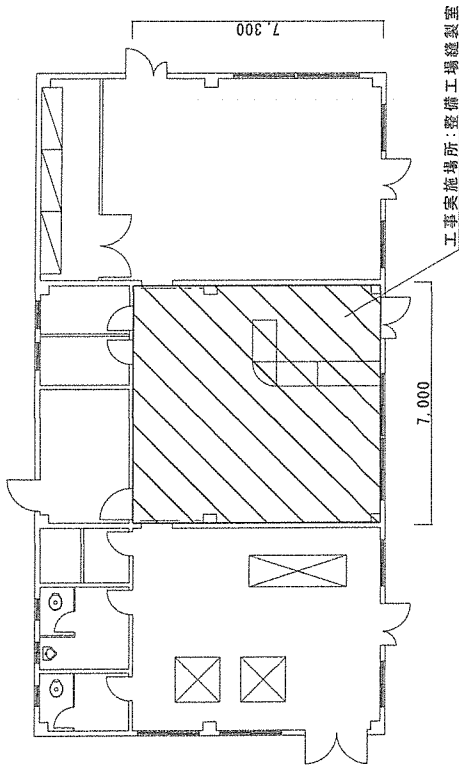

配置図 1:Free

整備工場平面図 1:150


整備工場（#108）

既設空調機	
室内機及び室外機撤去	1式
ガス回収処分及び破壊処理証明	1式

新設空調機

空調機	冷房能力12.5KW、暖房能力14.0KW
天井埋込	3φ200V
参考品番	室外機：RAS-GP140RSH3 同等品以上 1台
	室内機：RC10-GP1K2 同等品以上 2台
アンカー	一式
格線銅管	再利用（室外機側 9.52φ/19.05φ）
	再利用（室内機側 6.35φ/15.88φ）
※新設空調機小型化により、銅管が短い場合は請負者側にて延長をすること。延長長さ2m以内。	
室外機基礎	再利用
渡り線	再利用
ドレンホース	再利用
室外配管ラッキング仕上	再利用
※新設空調機小型化により、天井に設置ができる場合は請負者側にて化粧ボード等にてふさぐこと。	

- 凡例
- ☒：室内機更新位置
 - ☒：室外機更新位置
 - ：既設冷媒配管等
 - ⓔ：室外機用開閉器
 - ：リモコン位置

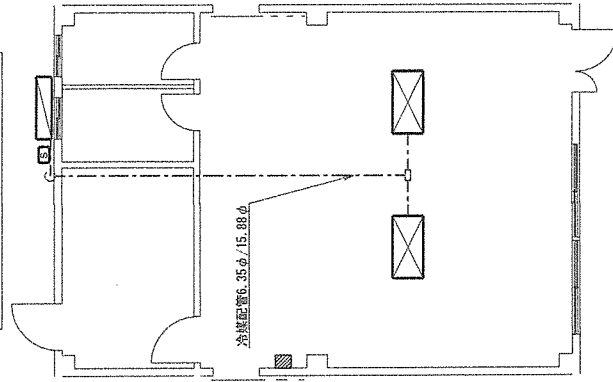

空調平面図 1:100

件名	新町需品整備工場空調機更新工事	図面番号	3 / 3
図面名称	配置図・建物平面図、他	縮尺	図示

陸上自衛隊新町駐屯地業務隊

下 見 積 書

件 名 : 新町需品整備工場空調機更新工事

金 額

金 額	内 訳
直 接 工 事 費	
共 通 仮 設 費	
現 場 管 理 費	
一 般 管 理 費	
産 業 廃 棄 物 処 分	

分任契約担当官

陸上自衛隊相馬原駐屯地

第406会計隊長 南川 秀春 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名

令和6年2月2日 (金) 15:00 までにFAXでの送付をお願いします。

市 場 価 格 調 査 書

件名：新町需品整備工場空調機更新工事

項 目	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	空調機（室外機）	冷房12.5kw 暖房14.0kw	1	台		
2	空調機（室内機）	天井埋込2方向	2	台		
	以下余白					
小計						

- 1 本見積は部分見積です。
- 2 公表価格ではなく実勢価格とします。
- 3 本見積は消費税抜きの金額を記載してください。

4	令和6年2月2日 15:00迄に、FAXでの送付をお願いします。	(0279-54-6960)
---	----------------------------------	----------------

分任契約担当官

陸上自衛隊相馬原駐屯地

第406会計隊長 南川 秀春 殿

住 所

会 社 名

代表者名

入札書
~~見積書~~

金額

品名	規格	単位	数量	単価	金額
新町需品整備工場空調機更新工事	仕様書のとおり	式	1		
	以下余白				
履行場所	陸上自衛隊新町駐屯地		履行期限	令和6年3月29日	
入札(契約)保証金	免除	入札(見積)書有効期間		令和6年2月8日	

上記の公告又は通知に対して、「入札及び契約心得」及び「陸上自衛隊建設工事請負契約書」の特約条項等を承諾のうえ入札（見積）いたします。

令和6年2月8日

分任契約担当官
陸上自衛隊相馬原駐屯地
第406会計隊長 南川 秀春 殿

住所

会社名

代表者名

(代理人名)