

調達要求番号： 4PX01AD0074

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
消防用設備点検		管－64	
		作成	令和6年6月
		変更	
		作成部隊等名	霞ヶ浦駐屯地業務隊

- 適用範囲
本仕様書は、消防用設備点検について適用する。
- 実施場所
茨城県土浦市右廻2410 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地
- その他
役務内容は、図面による。

図面番号	図面名称
1/11	仕様書
2/11	建物別消防用設備一覧表
3/11	屋内消火栓設備
4/11	屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、簡易自動消火設備
5/11	二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、自動火災報知設備（1）
6/11	自動火災報知設備（2）
7/11	自動火災報知設備（3）非常警報設備、誘導灯（1）
8/11	誘導灯（2）
9/11	防火・排煙設備
10/11	連結散水設備、連結送水管設備
11/11	案内図、配置図

仕 様 書

1 件 名
消防用設備点検

2 場 所
茨城県土浦市右廻 2 4 1 0 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地

3 適用範囲
本仕様書は、陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地における消防用設備点検について適用する。

4 概 要
消防法施行規則第 3 1 条の 6 に基づく消防用設備の機器点検及び総合点検 5 9 棟

5 一般事項

- (1) 本役務は、本仕様書による他、建築保全業務共通仕様書（最新版）及び関係法令に従い実施すること。
- (2) 本役務は、点検対象設備に対する消防設備士又は消防設備点検資格者が行い、免状等の写しを監督官へ提出するものとする。
- (3) 本仕様書に定められた内容に明示なき場合、もしくは疑いを生じた場合は、監督官と協議のうえ内容を確認する。
- (4) 現場の安全衛生に関する管理は現場代理人が責任者となり、関連法令を遵守し行う。また、火災等の事故防止に努めるとともに、役務現場及び許可された場所以外への無断立入りを厳禁する。
- (5) 請負者は契約後速やかに監督官と協議のうえ計画工程表を作成し、監督官に提出する。
- (6) 役務写真はカラーサービス版程度とし、実施中及びその他監督官が指示するものを工事用アルバム（A 4 縦型）に整理のうえ提出する。
- (7) 業務時間は原則、平日 0 8 3 0 から 1 7 0 0 までとするが、時間外に作業する必要がある場合は事前に監督官の承諾を受けること。

- (8) 施設に損傷を与えた場合は、延滞なく監督官に報告するとともに、監督官の指示に基づき、請負者の責任において現状に復旧する。
- (9) 本役務に必要な工具、試験器具類、消耗品類は請負者負担とする。
- (10) 請負者は、監督官の指定期日までに次の書類を提出すること。
- (11) 各点検終了後における消防用設備等点検結果報告書（点検結果総括表及び点検者一覧表）を 2 部（正×1、副×1）作成し、監督官に提出する。
- (12) 請負者は監督官が示す役務書類を作成し、契約期間内に監督官まで提出する。
- (13) 本役務により不具合箇所を発見した場合は、改善に対する資料及び見積書を速やかに監督官に提出する。
- (14) 役務の実施時期については、機器点検を令和 5 年 8 月、総合点検を令和 6 年 2 月を基準とする。

6 特記事項

- (1) 各消防設備の場所・種類・数量については、図面番号 2 / 1 1 ~ 1 1 / 1 1 による。
- (2) 泡消火設備の放水試験は、水を放水して機能確認を行う。
- (3) 放水試験の場所は、監督官の指定した場所とする。
- (4) 1 2 6 号、3 2 1 号、3 2 2 号、3 2 9 号、3 3 0 号、3 3 2 号、3 3 1 号建物の点検は、高所作業車（1 2 m）を必要とする。
- (5) 2 0 5 号建物 1 階の厨房への立入りは、菌検索を行い、その結果証明書を提出するとともに、異状の無いことを確認できた作業員のみとする。
- (6) 泡消火設備におけるサンプリング検査は下記による。
ア 検体の採取量は 500ml 程度とする。
イ 検体の検査は、「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令（昭和 50 年自治令第 26 号）」の基準に基づき実施する。
ウ 検査終了後、検査成績書を作成し、監督官に 2 部提出する。

件 名	消防用設備点検	図面番号	1 / 1 1
図 面	仕 様 書	縮 尺	-
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊管理科		令和 6 年 6 月	

建物別消防用設備一覧表

No.	建物番号	屋内消火栓設備	屋外消火栓設備	スプリンクラー設備	泡消火設備	二酸化炭素消火設備	ハロゲン化物消火設備	簡易消火設備	自動火災報知設備	誘導灯	防火戸・排煙設備	連結散水設備	連結送水管	所在地
1	101	●					●		●	●	●		●	土浦市
2	102	●					●		●	●	●		●	〃
3	104	●							●	●	●			〃
4	105	●							●	●	●		●	〃
5	106	●							●	●	●		●	〃
6	107	●							●	●				〃
7	108	●							●	●	●			〃
8	121	●							●	●	●			〃
9	122	●							●	●	●			〃
10	123								●		●			〃
11	125								●					〃
12	126	●			●				●					〃
13	127	●							●	●	●			〃
14	128	●							●	●	●			〃
15	130	●							●	●	●			〃
16	132		●			●			●	●	●			阿見町
17	133		●						●	●				〃
18	134		●						●	●	●			〃
19	135	●	●						●	●	●	●		土浦市
20	141	●	●	●					●	●	●			〃
21	142	●	●	●					●	●	●			〃
22	143	●	●	●					●	●	●			〃
23	144	●							●					〃
24	145	●	●	●					●	●	●			〃
25	153	●							●					〃
26	155	●							●					〃
27	158								●					〃
28	160	●		●					●	●	●			〃
29	161	●							●	●	●			〃
30	165	●							●	●	●			土浦市

●は、建物に設置されている消防用設備

No.	建物番号	屋内消火栓設備	屋外消火栓設備	スプリンクラー設備	泡消火設備	二酸化炭素消火設備	ハロゲン化物消火設備	簡易消火設備	自動火災報知設備	誘導灯	防火戸・排煙設備	連結散水設備	連結送水管	所在地
31	168	●							●	●	●			土浦市
32	174	●							●					〃
33	181		●						●	●	●			阿見町
34	201	駐屯地建物副受信機												
35	205	●		●				●	●	●	●			土浦市
36	206	非常警報設備												〃
37	207	●		●			●		●	●	●			〃
38	212								●					〃
39	217	●							●	●				〃
40	224								●					〃
41	226	●							●	●	●			〃
42	227								●					〃
43	301	●							●	●	●			〃
44	302	●							●	●	●			〃
45	303								●	●				阿見町
46	304						●		●	●	●			〃
47	321								●					土浦市
48	322								●					〃
49	324					●			●					〃
50	325	●							●	●				〃
51	327								●	●				〃
52	328				●				●					〃
53	329	●			●				●	●	●			阿見町
54	330	●			●				●	●	●			〃
55	331	●			●				●	●				土浦市
56	332	●			●				●		●			阿見町
57	333	●			●				●					土浦市
58	361									●	●			阿見町
59	370				●				●	●	●			土浦市

屋内消火栓設備

No.	建物番号	設置年月	加圧送水装置	ポンプ操作盤	消火栓	起動スイッチ	表示灯	水源	充水タリ	放水試験	備 考
1	101	H5.1			12	12	12		1		ポンプは、102号建物
2	102	H5.1	1	1	11	11	11	1	1		
3	104	H5.3			4	4	4				ポンプは、102号建物
4	105	H5.12			16	16	16		1	1	〃
5	106	H8.3			16	16	16		1		〃
6	107	H4.2			1	1	1				〃
7	108	H4.2			4	4	4				〃
8	121	H7.11			6	6	6				〃
9	122	H7.4			4	4	4				ポンプは、174号建物
10	126	H3.10			2	2	2				〃
11	127	H6.3			2	2	2				〃
12	128	H6.3			2	2	2				〃
13	130	H7.4			4	4	4				〃
14	135	H8.1	1	1	2	2	2	1	1	1	
15	141	H4.9			9	9	9				ポンプは、102号建物
16	142	H5.10			2	2	2				〃
17	143	H7.11			6	6	6				ポンプは、174号建物
18	144	H7.4			4	4	4				〃
19	145	H8.11			5	5	5				〃
20	153	H5.3			14	14	14				〃
21	155	H3.11			4	4	4				〃
22	160	H6.3			2	2	2				〃
23	161	H5.3			6	6	6				〃
24	165	H6.3			4	4	4		1	1	〃
25	168	H7.4			6	6	6				〃
26	174	H4.3	1	1	1	1	1	1			
27	205	H4.3			9	9	9		1		ポンプは、102号建物
28	207	H4.3			2	2	2				〃
29	217	H5.3			2	2	2				〃
30	226	H19.11	1	1	8	8	8	1	1	1	
31	301	H5.12	1	1	7	7	7	1	1		ポンプは、364号建物
32	302	H5.12			8	8	8		1	1	〃
33	325	H4.3			6	6	6				〃
34	329	H4.3			2	2	2				〃
35	330	H5.9			4	4	4				〃
36	331	H10.12	1	1	1	1	1	1	1	1	泡消火設備と共用
37	332	H12.11			4	4	4				ポンプは、364号建物
38	333	H19.8	1	1	4	4	4	1	1	1	泡消火設備と共用
計			7	7	206	206	206	7	12	7	

件 名	消防用設備点検	図面番号	3/11
図 面	屋内消火栓設備	縮 尺	—
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊管理科		令和6年6月	

屋外消火栓設備

No.	建物番号	設置年月	加圧送水装置	ポンプ操作盤	消火栓・ホース格納箱	起動スイッチ	表示灯	呼水装置	水源	放水試験	備考
1	132	H28.7			5	5	5				
2	133	H28.7			1	1	1				
3	134	H28.7			7	7	7				
4	135	H28.7			6	6	6				
5	141	H27.3			6	6	6				
6	142	H28.7			10	10	10				
7	143	H28.7			5	5	5				
8	145	H28.7			4	4	4			1	
9	181	H27.3	1	1	5	5	5	1	1		水源は、屋外設置
10	304				1	1	1				水源は、364号建物
合 計			1	1	50	50	50	1	1	1	

スプリンクラー設備

No.	建物番号	設置年月	ヘッド	流水検知装置	送水口	加圧送水装置	起動装置	ポンプ操作盤	呼水装置	圧力スイッチ	水源	放水試験	備考
1	141	H4.9	1,255	3	1								水源は、207号建物
2	142	H5.10	2,454	2	1								〃
3	143	H7.11	799	2	1								〃
4	145	H7.11	1,324	4	1						1		〃
5	160	H6.3	341	2	1								〃
6	205	H4.3	71	1	1								〃
7	207	H4.3				1	1	1	1	1	1	1	
合 計			6,244	14	6	1	1	1	1	1	1	1	

泡消火設備

No.	建物番号	設置年月	加圧送水装置	原液タンク操作部	自動起動装置	ポンプ操作盤	表示盤	泡ヘッド	流水検知器装置	一斉開放弁	手動開放弁	泡消火栓タンク内蔵型	混合装置	呼水装置	水源	煙感知器	放水試験	サンプリング検査	薬剤区分	備考
1	126	H3.10	1	1	1	1	1	192	1	24	24		1	1	1	24	1	1	水成膜	水源は、209号建物
2	328	S60.1	1			1	1					5	5	1	1		1	1	蛋白	水源は、362号建物
3	329	H4.3	1			1	1					3	3	1	1		1		水成膜	水源は、364号建物
4	330	H5.9										3	3						水成膜	〃
5	331	H10.12	加圧送水装置は、建物内屋内消火栓と共用										2	2	1	1		1	水成膜	放水試験は、屋内消火栓で実施
6	332	H12.11										1	1					1	蛋白	水源は、364号建物
7	333	H19.8	加圧送水装置は、建物内屋内消火栓と共用										2	2	1	1		1	水成膜	放水試験は、屋内消火栓で実施
8	370	H26.3	1			1	1					4	4	1	1		1		水成膜	
合 計			4	1	1	4	4	192	1	24	24	20	21	6	6	24	6	5		

簡易自動消火設備

建物番号	設置年月	消火器			ノズル	センサー		コントローラー	リモートスイッチ	増設移報リレー	警報装置	ガス遮断操作器	備考
		強化液 1.5%	強化液 3.0%	粉末 6.5%		レンジ用	ダクト用						
205	H4.3	1	17	17	80	31	6	9	6	1	1	1	

件 名	消防用設備点検	図面番号	4 / 11
図 面	屋外消火栓設備、スプリンクラー設備、泡消火設備、簡易自動消火設備	縮 尺	—
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊管理科		令和6年6月	

二酸化炭素消火設備

No.	建物 番号	設置年月	容器	容器開放装 置(電磁式)	容器開放装置 (ガス圧式)	起動用 小容器	起動 操作箱	音響 装置	制御 盤	音声 盤	表示 盤	圧力 スイッチ	放出 表示箱	選 択 弁 (ガス圧式)	ヘッド	作動 試験	放出 試験	備 考
1	132	H9.3	6	5	6	5	5	8	1	1	1	5	5	5	40	1	1	
2	324	H4.3	19	6	19	6	6	6	1	1	1	6	6	6	58	1	1	
合 計			25	11	25	11	11	11	2	2	2	11	11	11	98	2	2	

ハロゲン化物消火設備

No.	建物 番号	設置年月	容器	容器開放装置 (ガス圧式)	起動用 小容器	起動 操作箱	音響 装置	制御 盤	音声 盤	圧力 スイッチ	不 還弁	放出 表示箱	選 択弁	ヘッド	作動 試験	放出 試験	備 考
1	101	H5.1	3	2	2	2	2	1	1	2	5	7	2	3	1	1	
2	102	H5.1	4	12	4	4	5	1	1	4	9	7	4	6	1	1	
3	207	H4.3	12	12	2	2	2	1	1	2	5	9	2	10	1	1	
4	304	H4.3	1	1	4	4	4	1	1	4	7	10	4	5	1	1	
合 計			20	27	12	12	13	4	4	12	26	33	12	24	4	4	

自動火災報知設備 (1)

No.	建物 番号	設置年月	受 信 機		感 知 器							地区 音響装置	発信機	消火栓 連動起動装置	電源・蓄電池	配線点検	備 考
			外形	回線	差動式		定温式			煙 式							
					分布型 空気管式	スポット 型	スポット型		光電式 スポット型	光電式 分離							
							普通・防水	耐酸形	防爆型	非蓄積	非蓄積						
1	101	H5.1	P型1級	25/40		231	6	4		29		12	12	1	1	1	煙感知器(2・3種)6個含む
2	102	H5.1	P型1級	32/40		253	7	3		38		11	11	1	1	1	煙感知器(2・3種)5個含む
3	104	H5.3	P型1級	13/15		52	2			27		6	6	1	1	1	最大点検高さ7.5m
4	105	H5.12	P型1級	26/50		234	28			46		17	16	1	1	1	
5	106	H8.3	P型1級	26/50		234	30			52		16	16	1	1	1	
6	107	H4.2	P型1級	2/5		22	3			2		1	1	1	1	1	
7	108	H4.2	P型1級	10/10		24				11	3	5	5	1	1	1	煙感知器(2・3種)1個含む
8	121	H7.11	P型1級	43/100		256	7			83		19	19	1	1	1	最大点検高さ13m
9	122	H7.4	P型1級	13/20	5	73	3		18	23		4	4	1	1	1	最大点検高さ7.3m
10	123	H7.4	P型1級	7/15	6	18	3			16		2	2		1	1	
11	125	H3.1	P型1級	7/10		63	1	2		2		4	4		1	1	
12	126	H3.1	P型1級	30/30		55	1	1		28		5	4	1	1	1	最大点検高さ11.7m
13	127	H6.3	P型1級	5/5	6	24	8		1	14		2	2	1	1	1	
14	128	H6.3	P型1級	5/5		10	1			17		2	2	1	1	1	
小 計					17	1,549	100	10	19	388	3	106	104	12	14	14	

件 名	消防用設備点検	図面番号	5 / 1 1
図 面	二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、自動火災報知設備（1）	縮 尺	—
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊管理科		令和6年6月	

自動火災報知設備（2）

No	建物 番号	設置年月	受 信 機		感 知 器							地区音響装置	発信機	消火栓連動起動装置	電源・蓄電池	配線点検	備 考		
			外形	回線	差動式		定温式			煙式									
					分布型空気管式	スポット型	スポット型		光電式 スポット型	光電式 分離									
							普通・防水	耐酸型	防爆型	非蓄積	非蓄積								
15	130	H7.4	P型1級	13/15		62	2		3	27		4	4	1	1	1	最大点検高さ 11.9m		
16	132	H9.3	P型1級	66/70		6	15		49	421		16	14		1	1			
17	133	H8.6	P型1級	3/5			1			30		2	2		1	1			
18	134	H9.3	P型1級	67/70		15	3	3	49	434		21	19		1	1	最大点検高さ 11.7m		
19	135	H8.1	P型1級	64/70		403	19			304		21	15	1	1	1	最大点検高さ 13.3m		
20	141	H4.9	P型1級	47/60		662	2			133		21	19	1	1	1	最大点検高さ 7.5m		
21	142	H5.1	P型1級	84/90		482	1			405		35	32	1	1	1	最大点検高さ 10m		
22	143	H7.11	P型1級	38/60		373	5			100		16	14	1	1	1	最大点検高さ 5.7m		
23	144	H7.4	P型1級	5/10		85	3			5		4	4	1	1	1	最大点検高さ 7.9m		
24	145	H7.11	P型1級	31/50		274	1			91		15	13	1	1	1	最大点検高さ 7.1m		
25	153	H5.3	P型1級	19/20		245				8		14	14	1	1	1	最大点検高さ 9.6m		
26	155	H3.11	P型1級	9/10		59	1			16		4	4	1	1	1	最大点検高さ 9m		
27	158	H3.11	P型1級	8/10		65	1			6		4	4		1	1	最大点検高さ 8.6m		
28	160	H6.3	P型1級	9/15		101	1			10		5	2	1	1	1	最大点検高さ 6.4m		
29	161	H5.3	P型1級	13/15	4	94	2	31	4	16		7	6	1	1	1	最大点検高さ 5m		
30	165	H6.3	P型1級	8/10	7	47	7			20		5	4	1	1	1			
31	168	H7.4	P型1級	16/20		2	2			102		6	6	1	1	1	最大点検高さ 12.5m		
32	174	H4.3	P型1級	2/10						13		1	1	1	1	1	最大点検高さ 7m		
33	181	H9.3	P型1級	34/35			5			249		17	14		1	1	最大点検高さ 5.5m		
34	201	H3.9	副受信機	52/120	各回路の移報点検												1	1	
35	205	H4.3	P型1級	12/30		81	22			10		9	9	1	1	1			
36	207	H4.3	P型1級	7/25			31		3	29		3	3	1	1	1	最大点検高さ 8m		
37	212	H4.3	P型1級	1/5						6					1	1			
38	217	H5.3	P型1級	3/5		13	1			13		2	2	1	1	1			
39	224	H18.2	P型1級	5/5	5	17	3			7		3	3		1	1			
40	226	H19.11	P型1級	16/20	35	17	1			7		8	8	1	1	1	最大点検高さ 8.7m		
41	227	H30.2	P型2級	2/3		30	9					4	2		1	1	最大点検高さ 5.6m		
42	301	H5.12	P型1級	27/40		79	3			28		7	7	1	1	1			
43	302	H5.12	P型1級	10/10	3	71			3	12		8	8	1	1	1			
44	303	S60.3	P型1級	3/5		18	2	2	1	2		4	2		1	1			
45	304	H4.3	P型1級	15/30		29	3		1	19		8	8		1	1			
46	321	S60.3	P型1級	4/5		15	2			15		4	3		1	1	最大点検高さ 9.2m		
小 計					54	3,345	148	36	113	2,538		278	246	20	32	32			

件 名 消防用設備点検

図 面 自動火災報知設備（2）

陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊管理科

図面番号 6/1.1

縮 尺 -

令和6年6月

自動火災報知設備 (3)

防火災報知設備 (3)																		
No	建物 番号	設置 年月	受 信 機		感 知 器							地区音響装置	発信機	消火栓連動起動装置	電源・蓄電池	配線点検	備 考	
			外形	回線	差動式		定温式			煙 式								
					分布型空気管式	スポット型	スポット型		光電式	光電式								
							普通・防水	耐酸型	防爆型	スポット型	分離							
47	322	S63.2	P型1級	6/10		18	2				17		5	5		1	1	最大点検高さ 12m
48	324	H6.3	P型1級	9/20		14			18				11	9		1	1	
49	325	H4.3	P型1級	17/20	3	155	2	2	30		7		7	7	1	1	1	最大点検高さ 6.4m
50	327	S60.3	P型1級	5/5		52	2				4		4	2		1	1	
51	328	S60.4	P型1級	16/25	68								13	9		1	1	
52	329	H4.3	P型1級	9/15		20	2				52		9	5	1	1	1	最大点検高さ 18.5m
53	330	H5.9	P型1級	10/15		27					39		8	7	1	1	1	最大点検高さ 15.1m
54	331	H10.12	P型1級	7/15		17	6	1			3	4	6	4	1	1	1	最大点検高さ 15.9m
55	332	H12.11	P型1級	8/10		24	3	1			31		4	4	1	1	1	最大点検高さ 14.3m
56	333	H19.8	P型1級	12/15	20	77	18	4	1		10		8	6	1	1	1	最大点検高さ 5.4m
57	370	H26.3	P型1級	15/60		58	6				5	9	10	6		1	1	最大点検高さ 13m
小 計					91	462	41	8	49		168	13	85	64	6	11	11	
合 計					162	5,356	289	54	181		3,094	16	469	414	38	57	57	

非常警報設備

建物番号	設置年月	操作部	起動装置	音響装置	表示灯	備考
206	H4.3	1	8	4	7	

誘導灯 (1)

誘導灯 (1)													
No.	建物 番号	設置年月	誘導灯									階段 通路 誘導 灯	備 考
			避難口誘導灯			室内通路誘導灯			廊下通路誘導灯				
			大型	中型	小型	大型	中型	小型	大型	中型	小型		
1	101	H5.1										57	
2	102	H5.1			2							42	
3	104	H5.3	1		9							3	
4	105	H5.12										55	
5	106	H8.3										55	
6	107	H4.2		2			4						
7	108	H4.2		12						4		1	
8	121	H7.11										59	
9	122	H7.4			2					2		7	
小計			1	14	13		4			6		279	

件名	消防用設備点検	図面番号	7/11
図面	自動火災報知設備 (3)、非常警報設備、誘導灯 (1)	縮尺	—
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊管理科		令和6年6月	

誘導灯(2)

No.	建物 番号	設置年月	誘導灯										階段 通路 誘導 灯	備 考
			避難口誘導灯			室内通路誘導灯			廊下通路誘導灯					
			大型	中型	小型	大型	中型	小型	大型	中型	小型			
10	127	H6.3		5					5			2		
11	128	H6.3		9					4					
12	130	H7.4		5					3					
13	132	H9.3			26			20	1			28		
14	133	H8.6			15					1				
15	134	H9.3		28	15			36						
16	135	H8.1			44			24				77		
17	141	H4.9			9							18		
18	142	H5.10		73					32	3		48		
19	143	H7.11										14		
20	145	H7.11										10		
21	160	H6.3		2					2					
22	161	H5.3		4					4	1		4		
23	165	H6.3		10					3					
24	168	H7.4		10					1					
25	181	H9.3			10					10		15		
26	205	H4.3	5	7	10		12	2	5					
27	207	H4.3			5					1		3		
28	217	H5.3		2								3		
29	226	H19.11		6	8		3							
30	301	H5.12			3							5		
31	302	H5.12										10		
32	303	S62.3										2		
33	304	H4.3										18		
34	325	H4.3										6		
35	327	S60.3										1		
36	329	H4.3										4		
37	330	H5.9										2		
38	331	H10.12										2		
39	361	H4.3										2		
40	370	H26.3	2		2						1			
小計			7	161	147		15	82		60	17	274		
合計			8	175	160		19	82		66	17	553		

件 名	消防用設備点検	図面番号	8/11
図 面	誘導灯(2)	縮 尺	—
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊管理科		令和6年6月	

防火・排煙設備

No.	建物 番号	設置年月	連動 制御盤	感知器		防火扉	シャツ ター	防火 ダンパー	可動式 垂れ壁	排煙口	排煙機	配線 点検	備 考
				定温式 スポット	煙式								
1	101	H5.1	1		6	6						1	感知器は、2・3種 6個
2	102	H5.1	1		5	5						1	感知器は、2・3種 5個
3	104	H5.3	1		1		1					1	
4	105	H5.12	1		28				14			1	
5	106	H8.3	1		28				14			1	
6	108	H4.2	1		3	1	1					1	感知器は、2・3種 1個
7	121	H7.11	1		27	14	6					1	
8	122	H7.4	1		2			2				1	
9	123	H7.4	1					2				1	
10	127	H6.3	1				2	2				1	
11	128	H6.3	1					2		2	1	1	
12	130	H7.4	1					4				1	
13	132	H9.3	1							22	11	1	
14	134	H9.3	1							28	14	1	
15	135	H8.1	1		29	8	13	5		24	9	1	
16	141	H4.9	1		1	1						1	
17	142	H5.10	1		8	8						1	
18	143	H7.11	1		4		2					1	
19	145	H7.11	1		10		5					1	
20	160	H6.3	1		2		1					1	
21	161	H5.3	1					2				1	
22	165	H6.3	1		1	1		2				1	
23	168	H7.4	1		1		1	8		3	1	1	
24	181	H9.3	1		2	1						1	
25	205	H4.3	1	5	3		10					1	
26	207	H4.3	1		2		1					1	常閉
27	226	H19.11	1		10		7					1	
28	301	H5.12	1		3		3					1	
29	302	H5.12	1		4	8						1	
30	304	H4.3	1		5	7		5				1	
31	329	H4.3	1		2		1					1	常閉
32	330	H5.9	1		6	1	4					1	常閉2箇所
33	332	H19.8	1		2		1					1	常閉
34	361	H4.3	1		2		1					1	
35	370	H26.3	1	2	6	1	4					1	
合計			35	7	203	62	64	34	28	77	36	35	

件 名	消防用設備点検	図面番号	9/11
図 面	防火・排煙設備	縮 尺	—
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊管理科		令和6年6月	


連結散水設備

建物番号	設置年月	送水口	一斉開放弁	ヘッド	備考
135	H8.1	14	7	51	


連結送水管設備

No.	建物番号	設置年月	放水口	送水口	表示灯	備考
1	101	H5.1	5	1	4	
2	102	H5.1	3	1	3	
3	105	H5.12	7	1	6	
4	106	H8.3	7	1	6	
合 計			22	4	19	

件 名	消防用設備点検	図面番号	10/11
図 面	連結散水設備、連結送水管設備	縮 尺	—
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊管理科		令和6年6月	

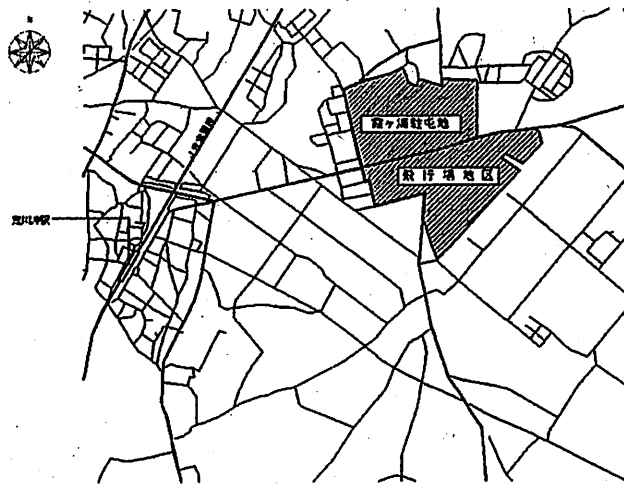

案内図 S=1/x

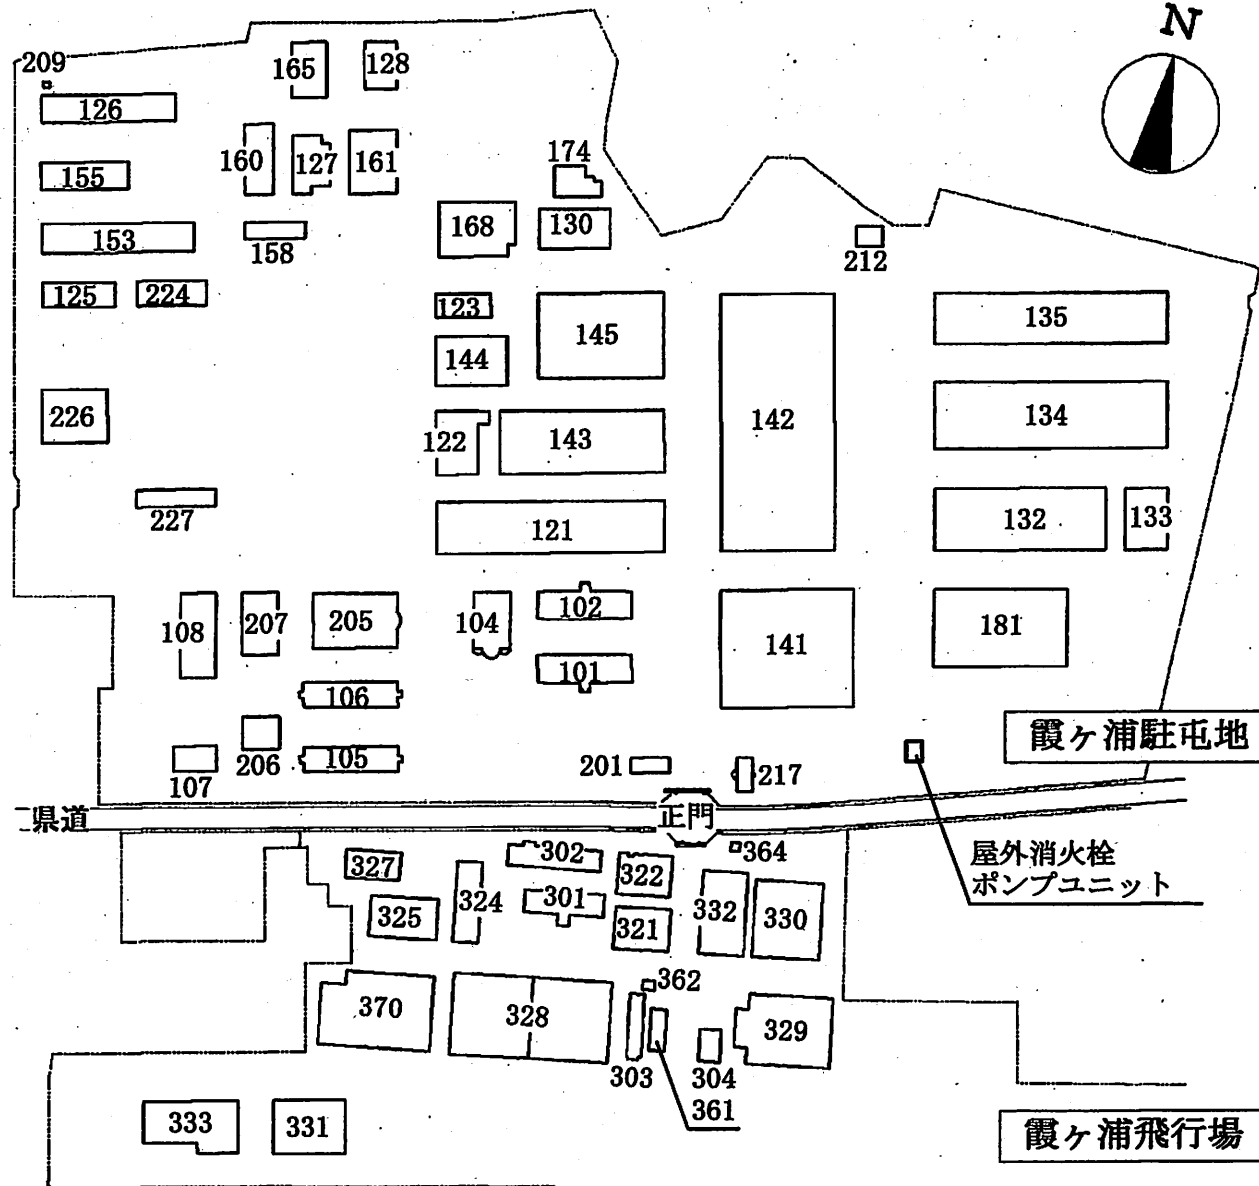

配置図 S=1/x

件名	消防用設備点検	図面番号	11/11
図面	案内図、配置図	縮尺	—
陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地業務隊管理科		令和6年6月	