


公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊宇都宮駐屯地
第334会計隊長 松本 真



下記のとおり一般競争入札を行いますので、入札心得等関係事項を承知の上参加して下さい。

記

1 競争入札に付する事項

件 名	規 格	数 量	単 位	履 行 期 間	履 行 場 所
5号防衛資料館空調設備据付	仕様書のとおり	1	ST	契約日～7.3.31	宇都宮駐屯地

2 入札参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第70条、第71条の規定に該当しない者。
- (2) 令和4・5・6年度全省庁統一資格「役務の提供等」の等級「A・B・C・D」に格付され、競争参加地域が関東甲信越地方の競争参加資格を有する者。
- (3) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中ではない者。
- (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

3 契約条項を示す場所

- (1) 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 第334会計隊事務室
- (2) 東部方面会計隊ホームページ (<http://www.mod.go.jp/gsdf/eae/kaikei/eafin/index.html>)

4 入札日時及び場所

- (1) 日時：令和7年3月17日（月）10時30分
- (2) 場所：陸上自衛隊宇都宮駐屯地 会計隊入札室

5 保証金等に関する事項

- (1) 入札保証金：免 除
- (2) 契約保証金：免 除
- (3) 違約金
落札者が契約を結ばない場合は、入札金額に消費税額及び地方消費税に相当する金額を加えた金額（以下、「落札金額」という。）の100分の5以上、契約者が契約を履行しない場合は契約金額の100分の10以上を違約金として徴収します。

6 入札の無効

- (1) 第2項で示した入札参加資格のない者のした入札
- (2) 入札に関する条件に違反した入札
- (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札
- (4) 電話、電報及びFAXによる入札
- (5) 入札者等が実施した誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合は、当該入札者が提出した入札書等を無効とする。

7 契約書の作成

- (1) 落札者は落札決定後、契約金額に応じ契約書又は請書を駐屯地用標準契約書の様式により遅滞なく作成し提出する。
- (2) 契約金額が50万円以上の場合は請書を、契約金額が150万円を超える場合は契約書を作成する。
- (3) 適用する条項
ア 役務請負契約条項
イ 談合等の不正行為に関する特約条項
ウ 暴力団排除に関する特約条項

8 落札決定方法

- (1) 総品目総額とし、予定価格制限の範囲内の最低入札者を落札者とします。なお、落札となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定します。
- (2) 本入札の結果発表については、税抜き価格で行います。よって入札については税抜き金額をお願い致します。細部は第8項第2号を参照下さい。

9 その他

- (1) 入札に参加する者は、令和7年3月14日（金）17時00分までに会計隊へ連絡してください。
- (2) 入札書に記載された金額に10%に相当する額を加算した金額をもって契約金額とするので、各入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額（消費税抜きの金額）を記載すること（その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる）。
- (3) 本件入札においては郵便入札を可とする。

令和7年3月14日（金）17時00分までを期限とし、入札書を内封筒に入れ、内封筒に会社名、入札日時及び件名を朱書きにて入札書在中と明記して郵送し、発送者の責により到着の確認をお願い致します。

初度入札で郵便による入札参加者があった場合にの再度入札の時期は、次のとおりとする。

ア 日 時 令和7年3月19日（水）14時00分

イ 場 所 陸上自衛隊宇都宮駐屯地 会計隊入札室

ウ 再度入札による郵便での参加提出期限は 令和7年3月19日（水）12時00分までとする。

- (4) 資格審査結果通知書（写し）は入札の都度、入札前までに提出してください。（FAXでも結構です。）
- (5) 代表者でない者が入札する場合、入札前までに委任状を提出して下さい。（様式は随意）
- (6) 入札心得は第334会計隊契約班に備え付けてあります。
- (7) 入札に関する問い合わせ先

栃木県宇都宮市茂原1-5-45 第334会計隊契約班 担当：植田（内線350）

TEL 028-653-1551

FAX 028-653-1556（直 通）

- (8) 仕様に関する問い合わせ先

陸上自衛隊宇都宮駐屯地 業務隊管理科

担当：青戸（内線370）

令和 年 月 日

市場価格調査

分任契約担当官
陸上自衛隊宇都宮駐屯地
第334会計隊長松本真一

殿

住 所
会 社 名

¥ (税抜)

代 表 者 役 職 ・ 氏 名

担 当 者 氏 名

連 絡 先

(注)押印を省略する場合は、担当者名及び連絡先を記載すること。

No	品名	規格	単位	数量	単価	金額	
1	5号防衛資料館空気調和設備据付	仕様書のとおり	ST	1			
		以下余白					
	(積算内訳を別紙又は直接ご記入後、必ずご提出ください。)						
	合計						
条 件	履行場所:	宇都宮駐屯地		○ 決 定	令和 年 月 日		
	履行期限:	契約日～7.3.31			隊長	班長	係
	その他	方法・(総額)・単価					

市価調査は令和7年3月14日(金)17時00分までにファックスで送って下さい。
資格結果通知書の写しは入札の都度併せてファックスにて送って下さい。

表 紙

5号防衛資料館空気が調和設備据付

件名	5号防衛資料館空気が調和設備据付	図面番号	仕様書番号
名称	表紙	1/5	80
陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊管理科		令和7年	3月6日

仕様書

1 件名

5号防衛資料館空気調和設備据付

2 場所

栃木県宇都宮市茂原1-5-45 陸上自衛隊宇都宮駐屯地

3 役務期間

契約締結日から令和7年3月31日

4 概要

- (1) 空気調和備設置作業 一式
- (2) その他付帯作業 一式

5 一般事項

- (1) 本作業は、本仕様書による他、下記仕様書及び関係諸規則に基づき担当官の指示により丁寧かつ確実に据付する。
国土交通省監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事、機械設備工事）」
国土交通省監修「公共建築改修標準仕様書（建築工事編、電気設備工事、機械設備工事）」
国土交通省監修「公共建築工事積算基準仕様書」
- (2) 仕様書に明記なき事項であっても、作業上、当然必要となるものについては請負者の責任により実施する。なお、その他不明な事項等疑義が生じた場合はその都度担当官と協議し指示に従うものとする。
- (3) 本作業は、本仕様に対し十分な知識、経験及び技術を有し、作業を確実に遂行できる者により実施する。
- (4) 現場の納まりまたは取り合わせ等により、材料及び寸法等に軽微な変更が必要となる場合は、担当官と協議を行い指示に従うものとする。なお、軽微な変更に伴う請負金額の変更及び工期の延長は実施しない。
- (5) 作業実施に関して、隊員及び部外者に傷害等を与えた場合、または施設等に汚損を与えた場合は、受注者の責任において復旧及び保障するものとする。
- (6) 使用材料は仮設材を除きすべて新品とし、官側検査を受け合格したものを使用する。
- (7) 請負業者は現場代理人等を指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い防災に努めること。また、危険性のある場所には危険表示等の処置を行うものとする。
- (8) 作業現場及び許可された場所以外への無断立入等は厳禁とする。
- (9) 本作業に必要な電気、水等は請負業者の負担とする。なお、試運転等の本作業に当然必要となるものについてはその限りではない。
- (10) 作業写真は、各作業の作業前・作業中・作業後、使用材料及び作業後隠蔽になる箇所、その他監督官の指示する箇所を撮影し、整理の上1部提出するものとする。
- (11) 本役務に必要な申請及び提出書類は官側の指示規格様式で作成し提出するものとする。
- (12) 撤去品が発生した場合、金属類発生材は、関係書類提出後監督官が指示する場所に搬入するものとし、その他は全て廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理するものとする。
- (13) 現場代理人は、作業がある時は現場へ常駐すること。


6 提出書類

- (1) 工程表 …… 1部
- (2) 現場代理人通知書 …… 1部
- (3) 施工体制台帳（対象役務のみ） …… 1部
- (4) 着手・完了届 …… 1部
- (5) 材料検査簿 …… 1部
- (6) 作業日誌 …… 1部
- (7) 作業打合せ簿 …… 1部
- (8) 作業写真 …… 1部
- (9) その他指示された書類 …… 1部


7 特記事項

- (1) 本件に使用する材料は、本仕様書及び図面に定める品質及び性能を有する新品とし、監督官の検査を受け合格を得たものとする。
- (2) 本仕様書及び図面に記載並びに監督官の指示がなくとも技術的に当然すべき事は実施するものとする。
- (3) 本仕様書及び図面に記載の寸法はあくまでも標準を示したものであるため、必ず現場確認を行い、作業するものとする。
- (4) 断水又は停電が必要な場合は、事前に監督官と協議するものとする。
- (5) 本件の役務については、契約締結後速やかに実施するものとし、細部日程については、監督官との調整によるものとする。
- (6) 本役務の保証については完了検査の完了後自然災害又は官側の過失を除き1年間とする。
- (7) 本役務は空気調和設備機器については官品支給品とする。
据付機器（官品支給）1台
- (8) 石綿等の調査については、請負者側で実施すること。調査により石綿等を確認した際は、監督官に報告の上で、飛散防止処置等を行い作業すること。
- (9) 作業開始前に、養生を実施し、作業完了後は清掃を実施すること。
- (10) 作業完了後、絶縁抵抗測定を実施し、測定結果を書面にて報告すること。
- (11) 空気調和設備において冷媒ガス不足時は充填すること。試運転確認を行い、監督官の確認を得ること。本役務は、部隊側検査官の検査合格をもって役務完了とする。
- (12) 撤去機器の冷媒は回収後、破壊処理を確実に実施するものとし、破壊証明書は官側へ提出するものとする。

件名	5号防衛資料館空気調和設備据付		図面番号	仕様書番号
名称	表	紙	2/5	80
陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊管理科			令和7年3月6日	

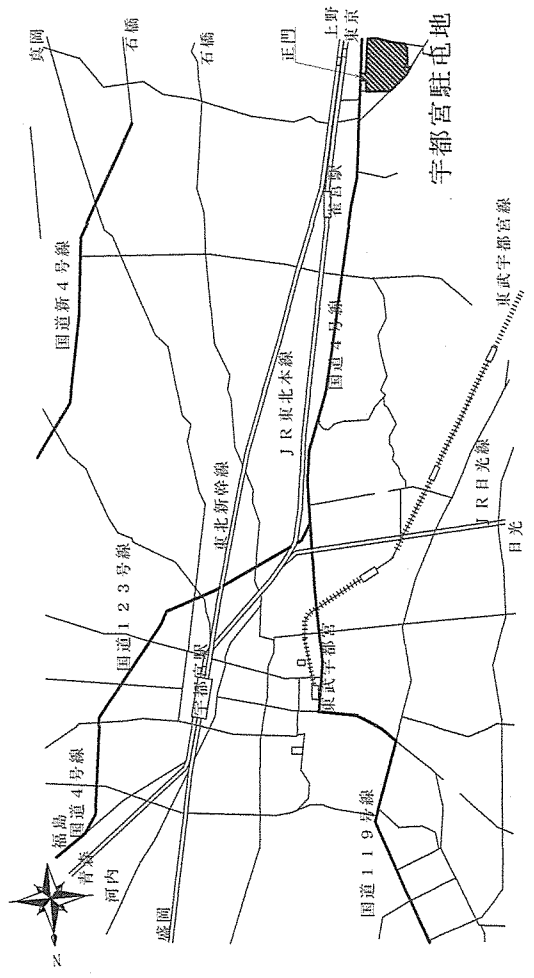

案内図


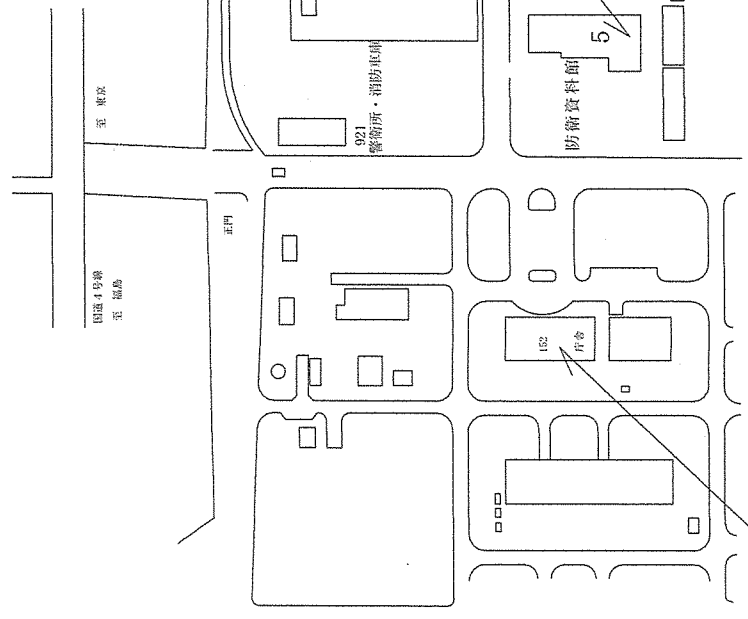


施工箇所：5号防衛資料館


面談場所：152号業務隊管理科

配置図

役務件名	5号防衛資料館空調和設備据付	図面番号	3 / 5
図面名称	案内図・配置図	縮尺	S=1:X
作成部隊	陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊管理科		

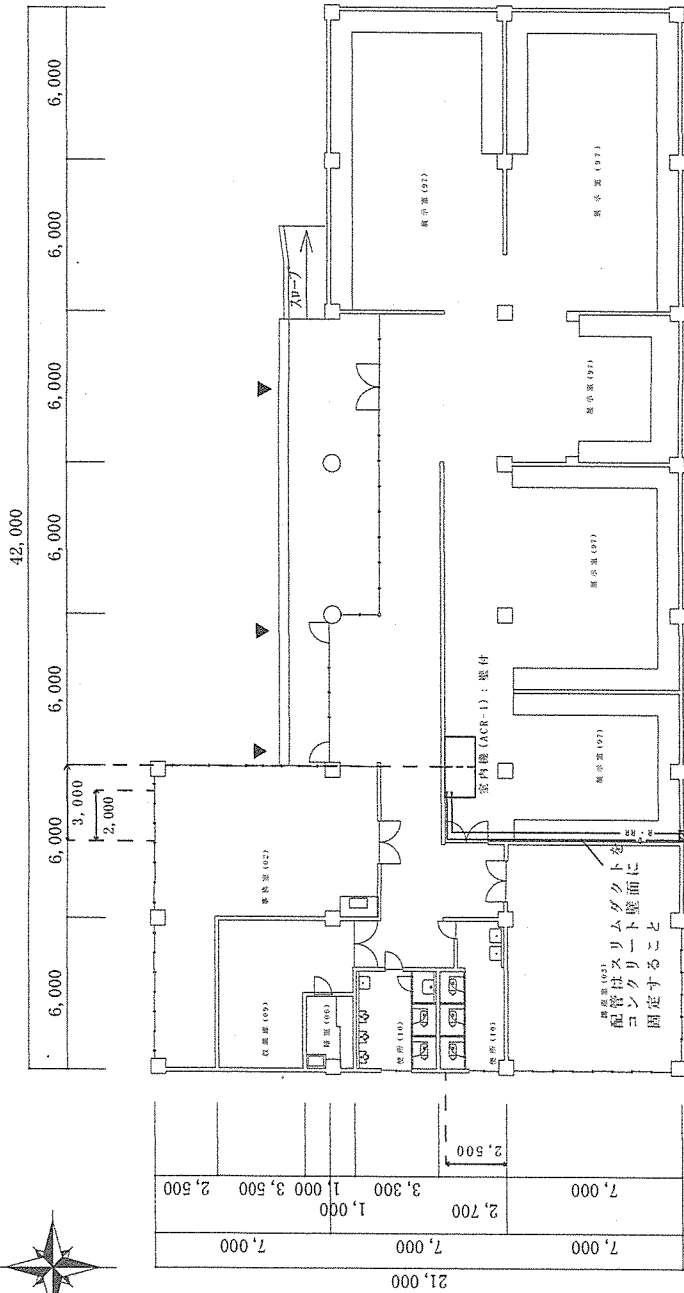

室内機取付は建屋内コンクリート露出部へ
直接取付けすること

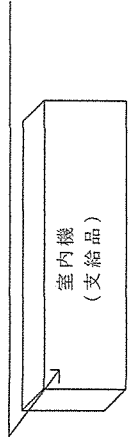


FL+3500mm以上
ただしドレン配管勾配を
考慮した高さに設置すること

FL

冷媒用断熱材被覆銅管
液管 6.35Φ 保温厚8mm
ガス管 12.7Φ 保温厚20mm
ドレン管 (VP) 20A
保温工事 (スリムダクト)

GL+3500mm以上

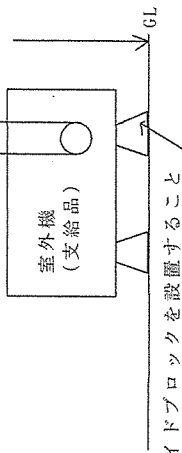




スライドブロックを設置すること

コア抜きΦ75×200
(レントゲン撮影含む)
配管施工後開口部処理含む



特記事項： 室外機の設置個所については、監督官との協議により決定とする
空調機室内機及び室外機は官品支給とする
室内機： 型式 PK-RP40LA3 (三菱電機) × 1台
室外機： 型式 PUZ-ERMP40KA13 (三菱電機) × 1台
展示室の作業となるため、養生、火気処置は十二分に行うこと
作業完了後は清掃を実施し、監督官の了解を得ること
冷媒ガスの不足分は充填すること
気密試験及び真空乾燥、試運転等は含むものとする
石綿等調査等は請負者負担で実施し、石綿等が確認された際は速やかに監督官に報告し、
飛散防止処置等を行い作業すること

件名	5号防衛資料館空調設備取付	図面 番号	4/5
名称	機械設備取付図	縮 尺	1 : 300
陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊管理科		令和 7年 3月 6日	

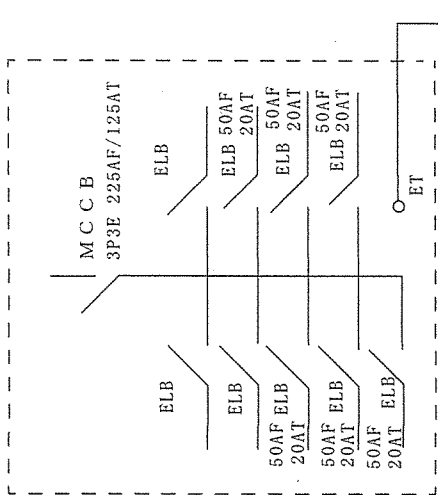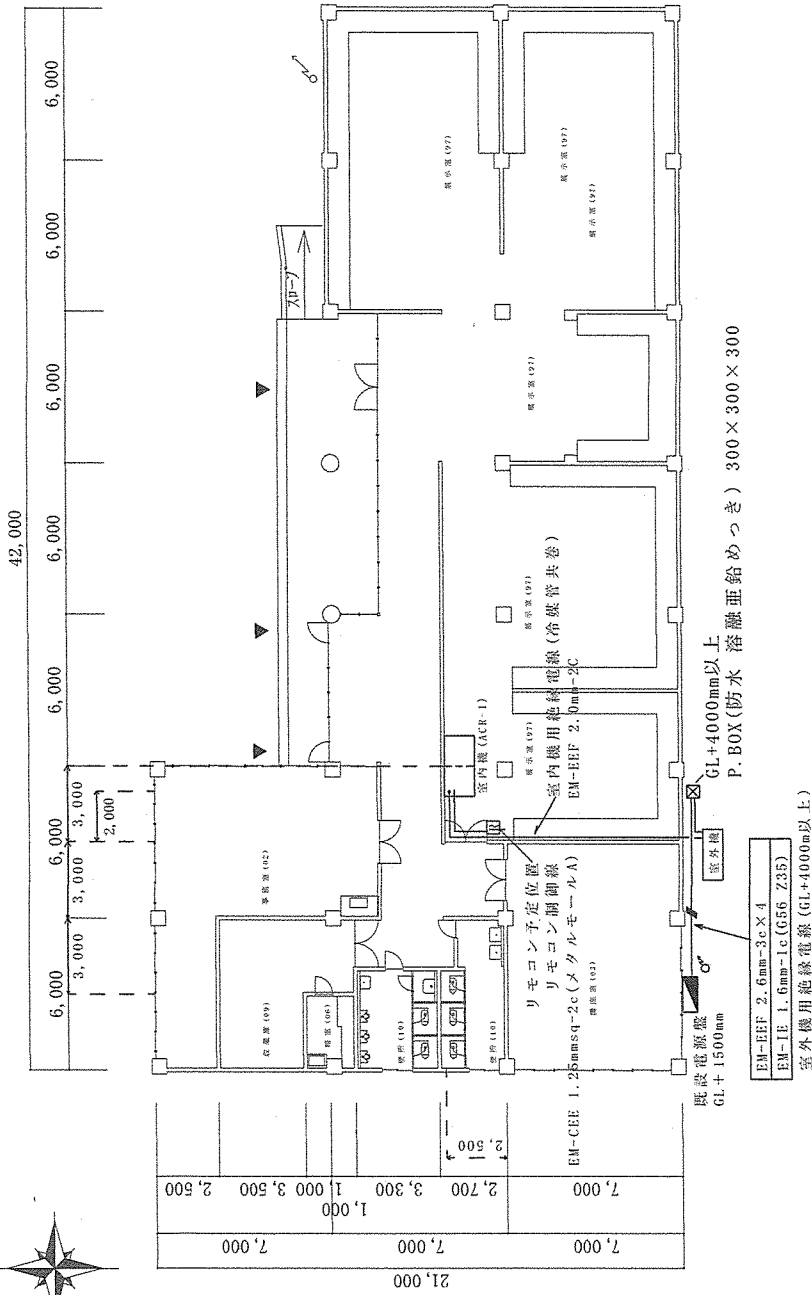

参考：既設電源盤
本工事の電源は、20AT箇所接続すること
工事打合せ時に接続箇所を指示する

特記事項：操作用リモコン設置個所は監督官との協議により設置すること
主幹電源は、別工事電源盤の開閉器から接続すること（令和7年3月15日以降に工実施のこと）
電気設備工事に必要な雑材料、継手類、支持金物、電線管等は仕様内に含むものとする
室外機用絶縁電線の電線管は厚鋼電線[溶融亜鉛めっきZ管]とする
（将来、エアコン増設予定のため、電線管はG54 Z35サイズとする）
EM-EEFFは、将来のエアコン増設予定の4本敷設するものとする。またP-BOX内で絶縁テープ巻止めとす
アース線は既設接続盤のアース端子に接続するものとする
室外機は3相200V、室内機は単相200V
電気配線敷設及びP-BOX位置は機械設備側と協調すること
室内機用の電気配線は、機械設備側と協調して冷媒管と一緒に敷設すること
作業完了後、絶縁抵抗測定を実施し、測定結果を書面にて報告すること。

件名	5号防衛資料館空調設備給付	図面 番号	5 / 5
名称	電気設備給付図	縮 尺	1 : 300
陸上自衛隊宇都宮駐屯地業務隊管理科		令和 7年 3月 6日	