

公 告

契約担当官
陸上自衛隊小平学校
会計課長 井上 英雄

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
5KMU10200310		5KMD1AE0025 0001				21				
品名 または 件名										
高圧真空遮断器更新役務										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST									
納地または工事場所				引 渡 場 所						
小平校				総務部管理課営繕班 藤井技官（内２８２）						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
				令和8年2月28日（土）						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

陸上自衛隊小平学校総務部会計課事務室及び陸上自衛隊小平学校

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：
入札日時場所：令和7年6月30日（月）11時00分 陸上自衛隊小平学校入札室(80号庁舎1階)

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

- (1) 競争に参加する者に必要な事項
- ア 令和7・8・9年度の全省庁統一資格において、等級が「役務の提供等」の「D」以上の者であること。（資格審査結果通知書の写しを入札前までに提出して下さい。）
- イ 予算決算及び会計令第70条・第71条に該当しないものであること。（第70条において未成年者・被保佐人・被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は特別な理由がある場合に該当します。）
- ウ 大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- エ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- オ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
- (2) 入札条項を示す場所
- 陸上自衛隊小平学校総務部会計課事務室
- (3) 入札条件
- ア 違 約 金：落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の100分の5以上、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上を違約金として徴収する。
- イ 遅延賠償金：遅延1日につき契約金額の1000分の1以上を徴収する。
- ウ 落札決定方法：総額（税抜き）とし、入札金額が予定価格以内の最低入札者を落札者とする。また、最低入札価格が予定価格に達しない場合は、再度入札を実施する。

なお、落札者となるべき最低入札者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
くじを引く者がいない場合は、入札に関係のない職員によりくじ引きを実施する。

- エ 契約書等 : 落札者は落札決定後遅滞なく、陸上自衛隊駐屯地用標準契約書の様式により契約書を作成する。但し、会計法第２９条の８の但書に該当する場合、作成を省略できるものとする。
- オ 契約書書式 : 駐屯地標準契約役務請負契約条項を適用する。また、特約条項は、談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項とする。

(４) 入札の無効

- ア 入札参加資格のない者の入札
- イ 入札金額、入札者氏名が識別し難い場合
- ウ 電報、電話、ＦＡＸによる入札
- エ 郵便入札の場合、期限までに到着しなかった入札
- オ その他入札に関する条件に違反した入札
- カ 入札者が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」について虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

(５) その他

- ア 郵便等による入札は、資格審査結果通知書を添えて入札前日の１７：００担当者必着分までを有効とする。
- イ 郵便等による入札があり、再度入札となった場合の再度入札の日時については別示する。
- ウ 本公告掲載先：陸上自衛隊小平学校総務部会計課掲示板および陸上自衛隊小平学校・小平駐屯地ＨＰ
東部方面会計隊ＨＰ

エ 入札及び契約事項に関する問合せ先

連絡先 〒１８７－００４４ 東京都小平市喜平町２－３－１
陸上自衛隊小平学校 総務部会計課 契約班ＴＥＬ０４２（３２２）０６６１
内線３４８ 担当 臼井 ＦＡＸ０４２（３２１）０６６４
mail: fin-ksh@inet.gsdf.mod.go.jp

オ 仕様書に関する問い合わせ先

陸上自衛隊小平学校 総務部管理課営繕班
連絡先 ＴＥＬ０４２（３２２）０６６１（代表）内線２８２（担当：藤井）

仕 様 書		
件 名	仕様書番号	第 2 1 号
高圧真空遮断器更新役務	作成年月日	令和 7 年 5 月 2 8 日
	作成部署名	小平学校総務部管理課

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊小平駐屯地において実施する、高圧真空遮断器更新役務（以下、役務）について規定する。

1.2 関係法令

- 電気事業法
- 建築保全業務共通仕様書（最新版）（以下、共通仕様書という。）
- 各設備に関する自衛隊関連規則

2 所在地及び対象設備

2.1 所在地

東京都小平市喜平町 2－3－1 陸上自衛隊 小平駐屯地

2.2 対象設備

対象設備については、表 1 のとおりとし、配置については、図 1 とする。

表 1-対象設備

設備名	型式	数量	設置キュービクル	対象機器
高圧真空遮断器（VCB）	日立製 C-6D-8HB FA	2 台	No. 1、No. 3	②、③
高圧真空遮断器（VCB）	日立製 C-6F-12HB SFA	1 台	No. 1	①
VCB 固定枠	日立製 VCB 用	3 台	No. 1、No. 3	①、②、③
シリコン整流電源装置	不二電機製 TVTB-3	3 台	No. 1、No. 3	①、②、③
コンデンサー引外し電源装置(CTD)	光商工製 LC-11	3 台	No. 1、No. 3	①、②、③
高圧真空遮断器（VCB）	三菱製 VF-8NH-C	1 台	No. 1 0	⑦
高圧真空遮断器（VCB）	三菱製 VF-8CM-C	4 台	No. 6、No. 7、No. 9、No. 1 1	④、⑤、⑥、⑧
コンデンサー引外し電源装置(CTD)	三菱製 KF-100C	4 台	No. 6、No. 7、No. 9、No. 1 1	④、⑤、⑥、⑧

3 一般事項

3.1 役務に関する事項

- 役務を実施する際は、安全管理に十分注意して行うこと。また、安全管理及び危険防止に必要な資材等については、契約の相手方の負担にて用意すること。なお万一、職員及び部外者等に危害を与えた場合は、監督官へ速やかに連絡すると共に、契約の相手方の責任において補償を行うこと。
- 役務の実施に必要な工具、計測器具等の機材及び消耗部品、雑材料、油脂類等については、契約の相手方の負担とする。
- 役務を実施する者は、役務に関して十分な経験を有した者が実施するものとする。なお、法令等の規定により有資格者による実施が義務付けられている場合は、当該資格保有者が行うものとする。
- 役務実施に伴い発生した発生材については、金属類については監督官の指定する集積場所まで運搬集積を行い、発生材調書を作成し提出すること。また、それ以外の発生材については、契約の相手方側の責任において適法に処理を行うこと。
- 役務を実施する際に施設及び機器等に損傷を与えた場合は、監督官へ速やかに連絡すると共に、契約の相手方の責任において原状に復旧するものとする。

- f) 本仕様書に規定の無い事項で、技術上当然すべき事項については、契約の相手方の責任において実施するものとする。

3.2 提出書類

契約の相手方は、**表2**に示す書類を各1部、提出するものとする。なお、細部は監督官へ確認の上、作成、提出すること。

表2-提出書類

No.	提出書類名称	提出時期	備考
1	役務着手届	契約後、速やかに	
2	現場代理人等通知書	契約後、速やかに	本役務実施に関連する資格書の写しを添付
3	工程表	契約後、速やかに	月間
4	日誌	役務完了後	作業実施日毎に作成
5	打合せ簿	打合せ後	打合せの都度作成
6	材料検査簿	材料搬入時	必要な場合のみ
7	写真	役務完了後	電子黒板可
8	発生材調書	役務完了後	必要な場合のみ
9	報告書	役務完了後	
10	役務完了届	役務完了後	

3.3 作業記録

- a) 契約の相手方は、本役務実施に伴い作業写真を撮影すること。撮影箇所については、交換部品等の使用材料、各作業の前、中、後を撮影するほか、隠蔽箇所となる部分及び監督官の指示する箇所を撮影する。
- b) 撮影した作業写真は、アルバム等に整理の上、役務関係図書等と共に監督官へ提出すること。

3.4 遵守事項

- a) 役務実施の時間帯については、平日午前8時30分から午後5時（午後0時～午後1時除く。）を基準とする。ただし、官側の都合により、休日及び課業外の作業を要求する場合がある。その他、監督官と協議の上、業務上必要と認められた場合について、休日及び課業外に実施することができる。
- b) 契約の相手方は、業務実施にあたり、直接または間接的に知り得た事項の管理に万全を期するとともに、別途利用することや、その他への公表などを行ってはならない。なお、契約終了後も同様とする。
- c) 役務に関連の無い区域及び事務室内への立入りは禁止する。

4 特記事項

4.1 実施時期

更新作業実施時期については、契約後速やかに官側と調整するものとする。なお、作業実施日については、土日祝日の午前8時30分から午後5時（午後0時～午後1時除く。）とし、細部日程は監督官と協議すること。

4.2 実施要領

- a) 対象機器については**図2～図8**に示すとおりとし、更新部品については、**表3**に示すとおりとする。
- b) 更新完了後、**表4**に示す各種試験を行い、測定結果を報告書（様式随意）にまとめ、提出すること。

表3-更新部品

品名	規格	数量	対象機器
高圧真空遮断器（VCB）	日立製 VSC-6F-12B MAC 標準型	2台	②、③
高圧真空遮断器（VCB）	日立製 VSC-6F-12SB MAC 低サージ型	1台	①
VCB 固定枠（水平端子）	日立製 VSC-6F-12 用	3台	①、②、③
VCB 制御用配線互換アダプタ	日立製 VSC-6F-12 用（CC-PLUG）	3台	①、②、③
VCB 用ハンディパワーユニット	日立製 HPU-25A	1台	①
VCB 投入引外し電源装置	日立製 PS-H-300A	3台	①、②、③

表 3-交換部品（続き）

品名	規格	数量	対象機器
コンデンサー引外し電源装置（CTD）	光商工製 LC-11	3 台	①、②、③
高圧真空遮断器（VCB）	三菱製 VF08NHD-0003000	1 台	⑦
高圧真空遮断器（VCB）	三菱製 VF08CMD-110000000	4 台	④、⑤、⑥、⑧
コンデンサー引外し電源装置（CTD）	三菱製 KF-100E	4 台	④、⑤、⑥、⑧

表 4-各種試験

試験名称	試験内容
絶縁抵抗試験測定	新設遮断器を設置、固定後、新設遮断器に対し絶縁抵抗測定を行い、測定結果を報告
耐圧試験	新設遮断器を設置、固定後、新設遮断器に対し、耐圧試験（試験電圧 10, 350 V）を 10 分間行い、測定結果を報告
保護継電器作動試験	下記項目について、現整定タップのみ行うこと。 1 最小動作電流値試験 2 動作時間試験 (1) 限時要素 300%、700% (2) 瞬時要素 200% 3 遮断器連動試験

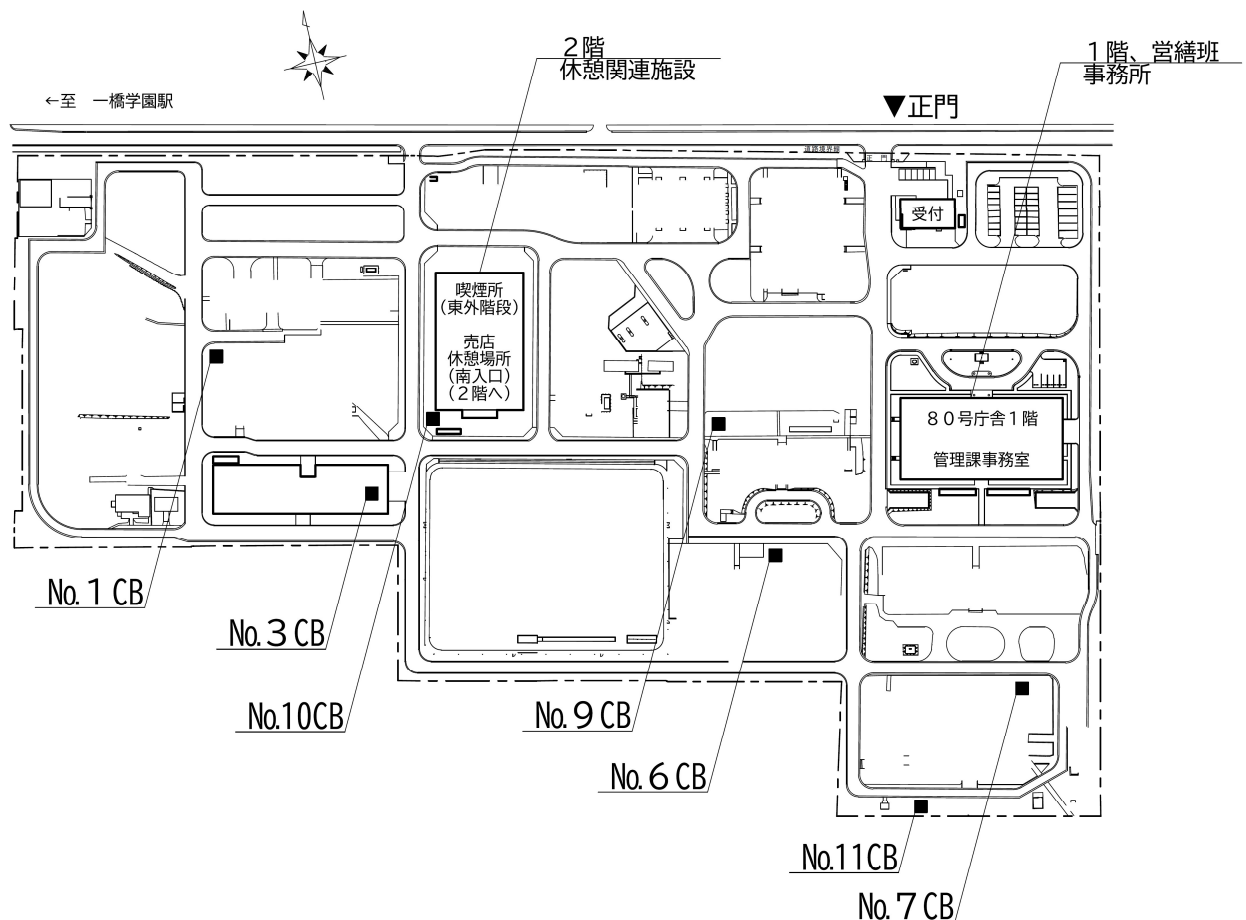


図 1-配置図

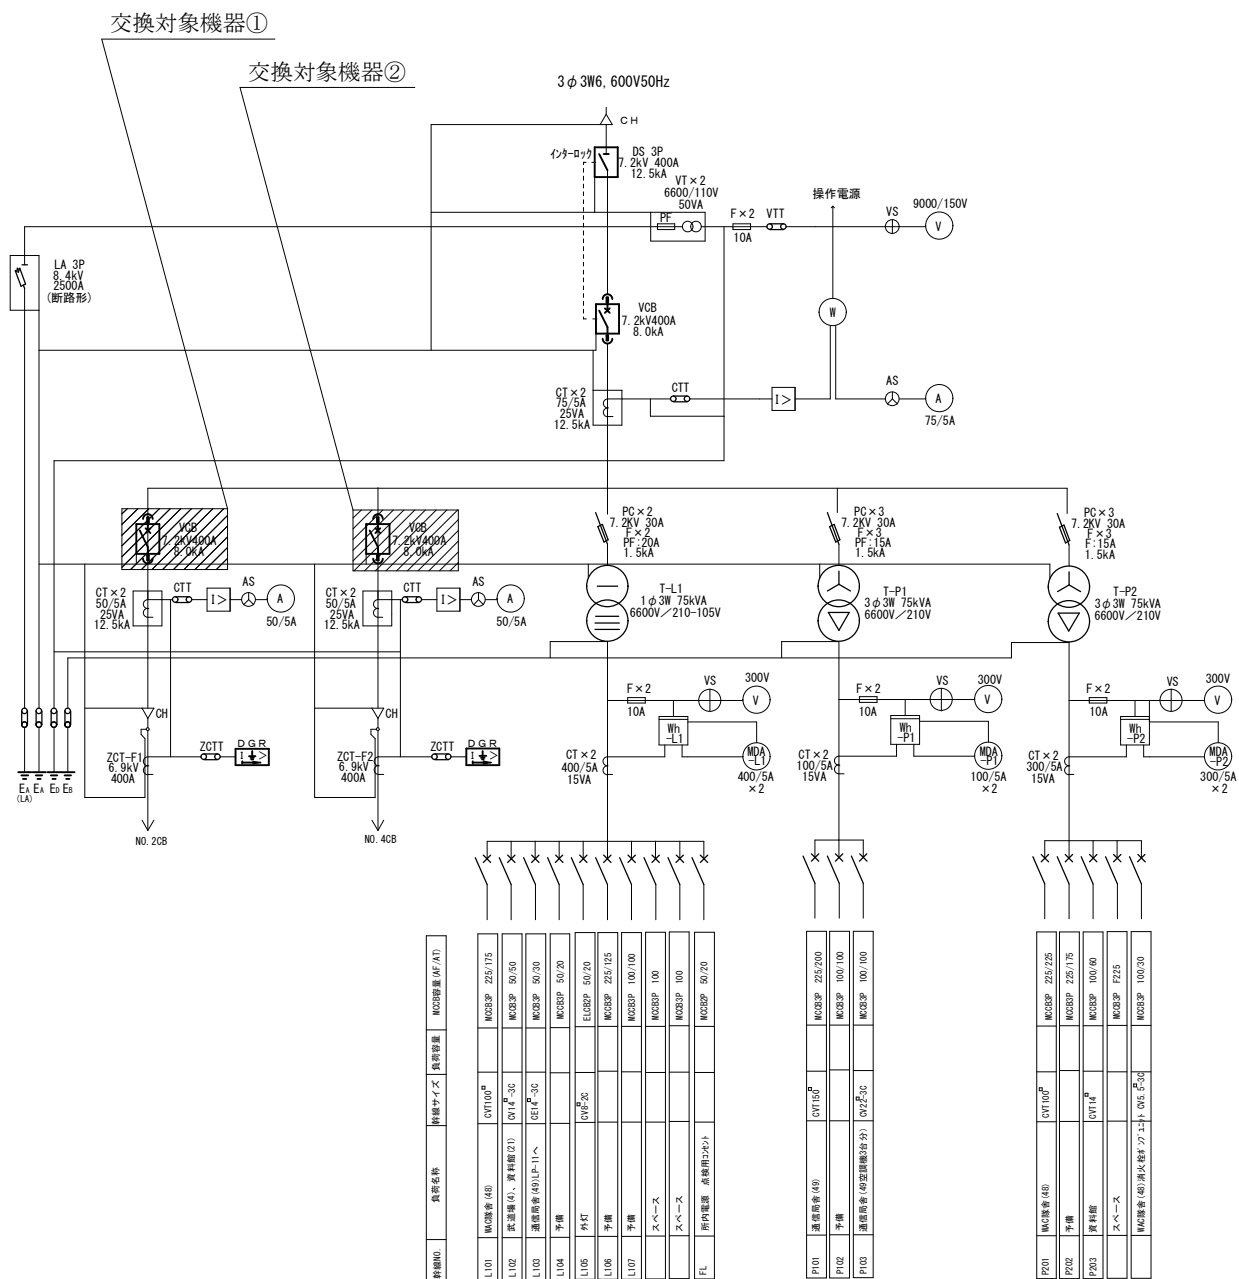
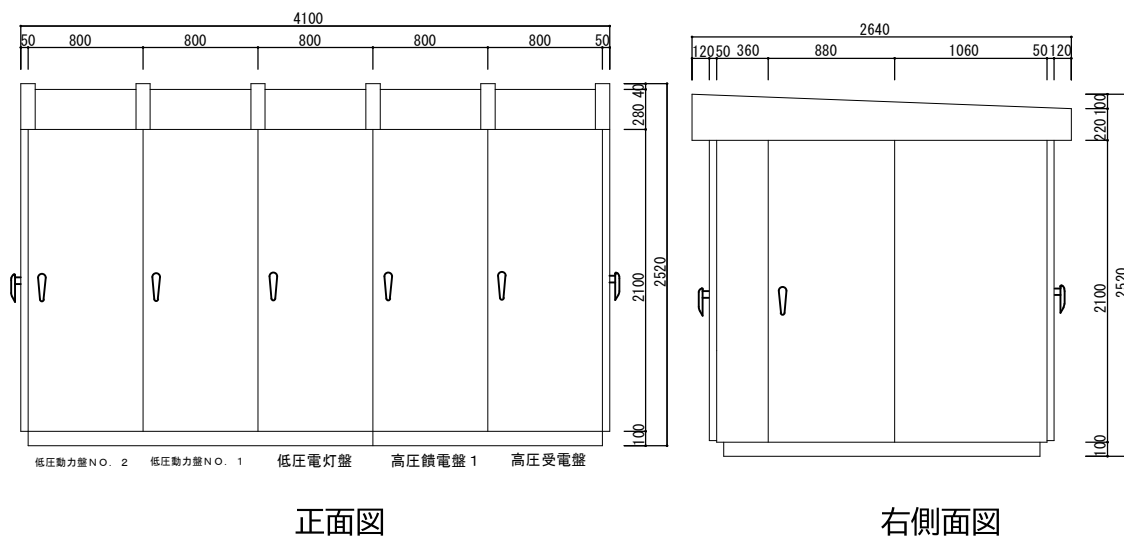


図2.1-単線結線図 (No.1)






図3.2-キュービクル姿図 (No.3)

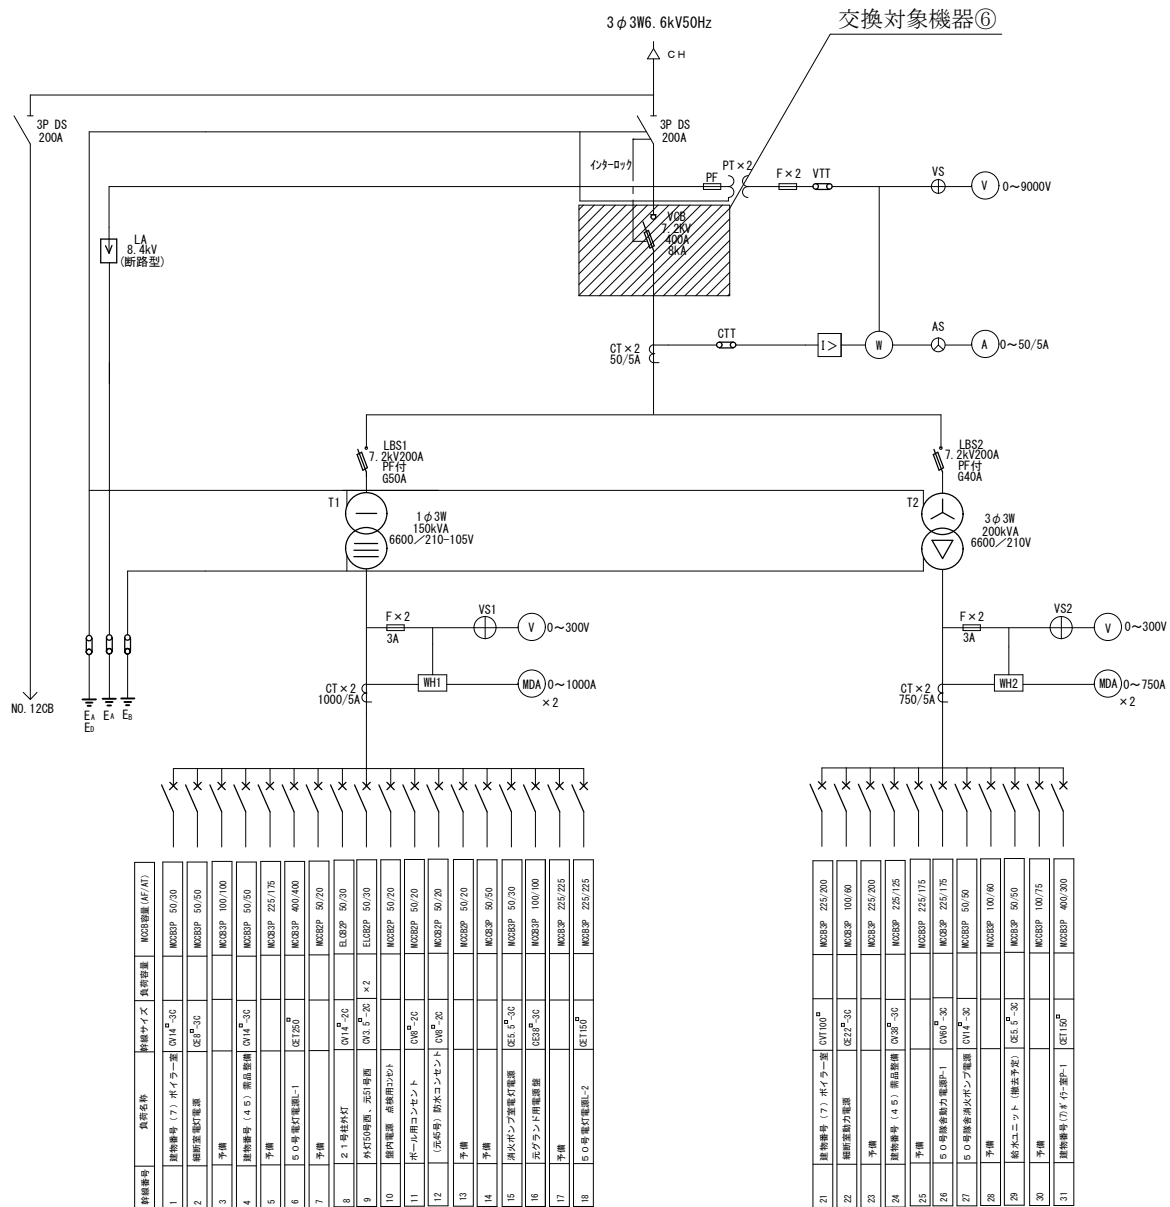


図6.1-単線結線図 (No.9)

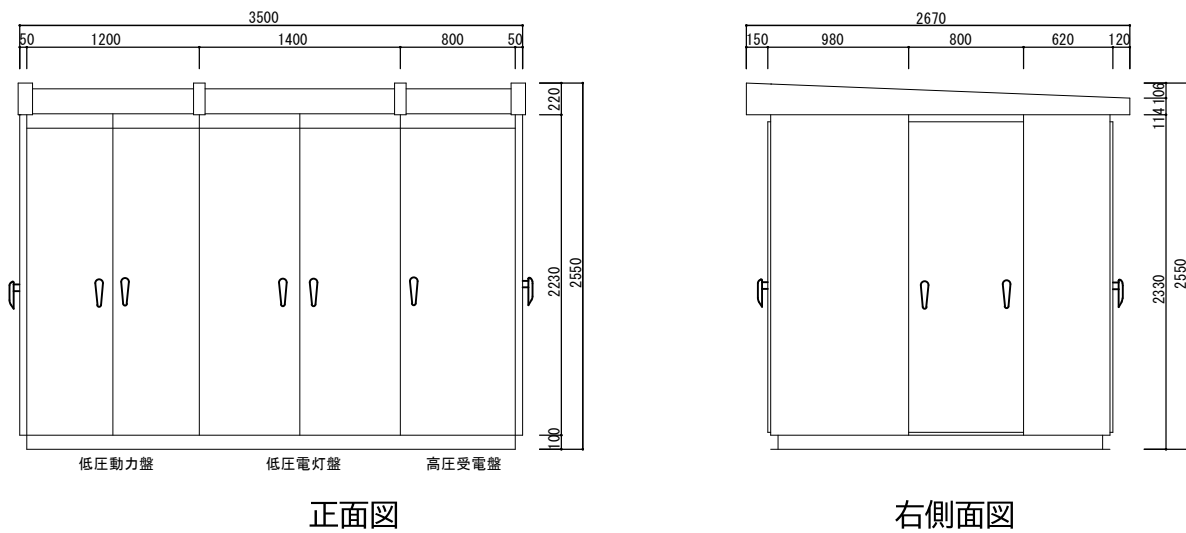



図6.2-キュービクル姿図 (No.9)




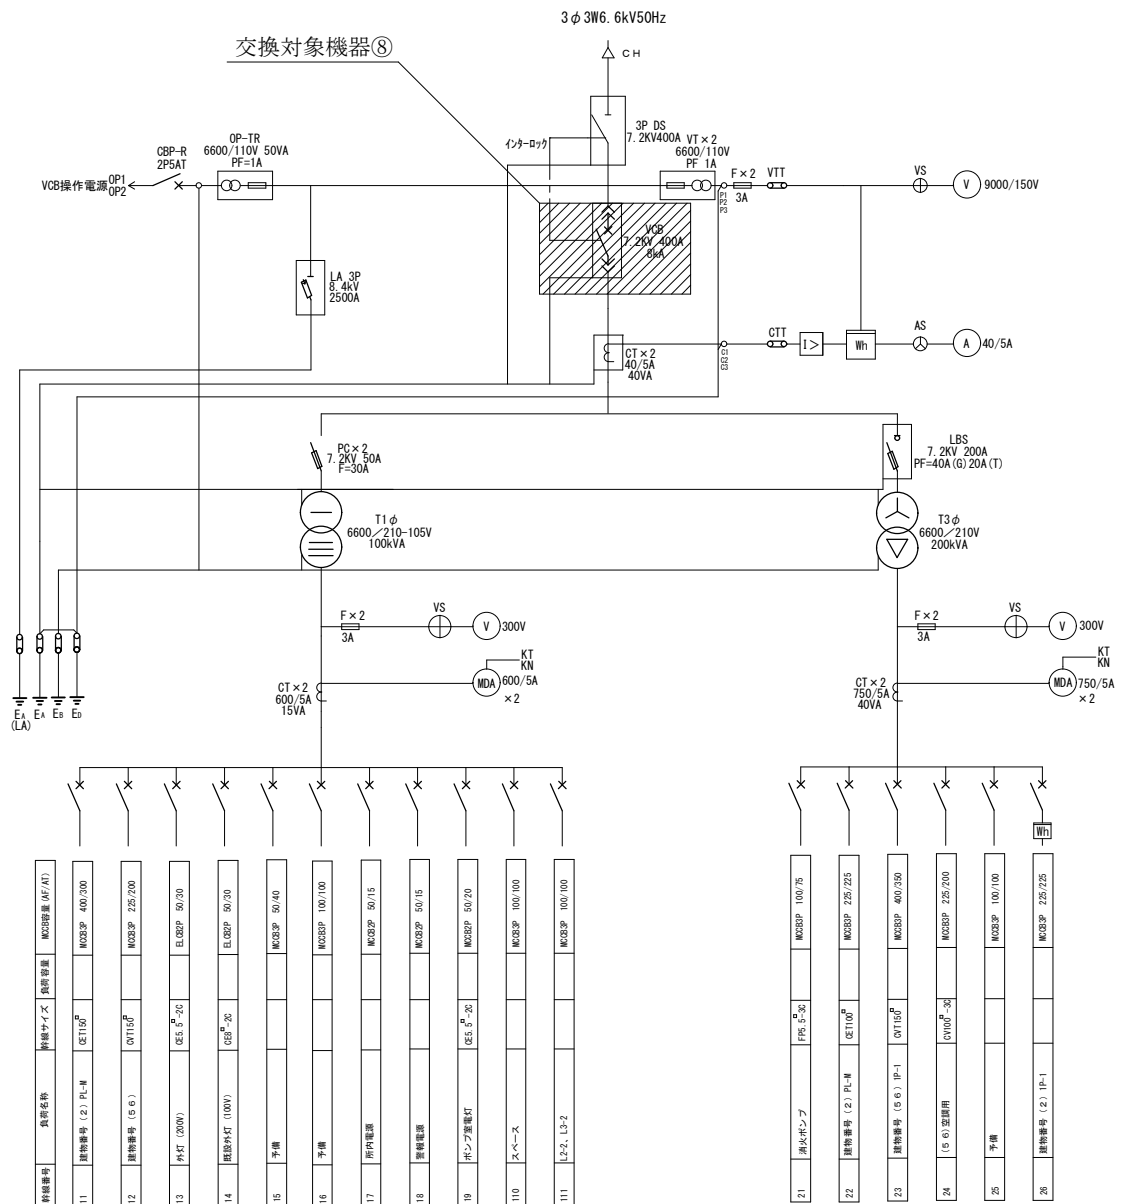


図8.1-単線結線図 (No.1 1)

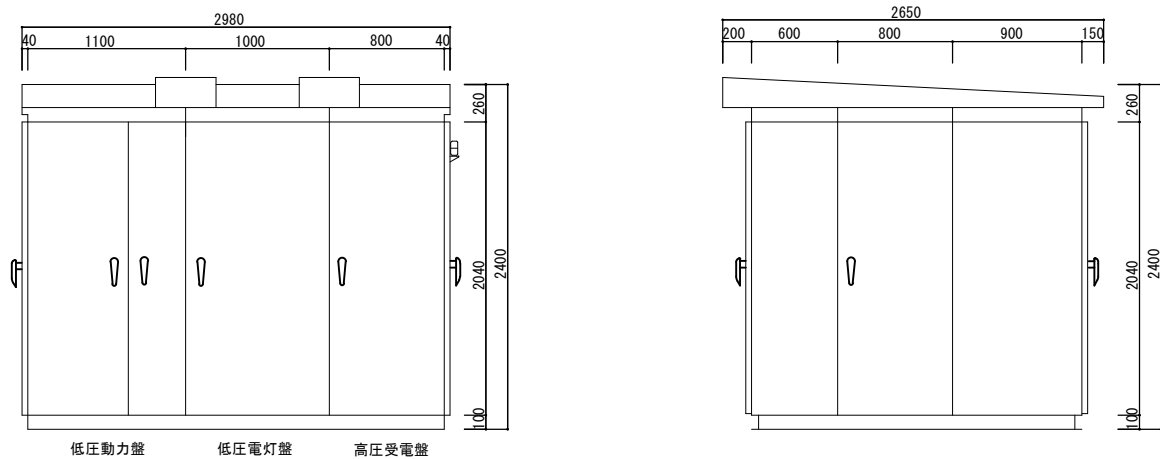

正面図

右側面図

図8.2-キュービクル姿図 (No.1 1)

入 札 書

契約担当官
陸上自衛隊小平学校
会計課長 井上 英雄 殿

¥

(消費税を含みません)

1.納期 令和8年2月28日
2.納地 小平駐屯地 (東京都小平市喜平町2-3-1)
公告(又は通知)に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札(見積)いたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は暴力団排除に関する誓約事項について誓約します。
令和7年6月30日
住所・名称・代表者名・担当者氏名・連絡先

内 訳 (税抜き)

品 名	規 格	単位	数 量	単 価	金 額
高圧真空遮断器更新役務	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
合 計					