

公 告

分任契約担当官
陸上自衛隊相馬原駐屯地
第 4 0 6 会計隊長 野田 幸司

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号				
6P9B1KK01110		6PWS1A50032 0001				EYAB-C000097C				
品名 または 件名										
吉井非常用自家発電設備保守点検役務										
部品番号 または 規格										
仕様書のとおり										
使 用 器 材 名										
数 量	単位	銘 柄		使 用 期 限 等		グ ル ー プ		指定	検査	包装
1.00	ST							1	3	G1
納地または工事場所				引 渡 場 所						
関東処 吉井弾支				吉井弾薬支処						
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期						
総務科 玉寄事務官 2 1 7				令和9年1月30日（土）						

2 競争参加資格

次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

仕様書及び入札心得等については、第 4 0 6 会計隊契約班にて掲示、配布する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない
入札日時場所：令和8年8月4日（火）10時00分 相馬原駐屯地 1 号隊舎 3 階商議室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

(1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

- 次の各項目のすべての条件を満たす者
- ア 予算決算及び会計令第 7 0 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
 - イ 予算決算及び会計令第 7 1 条の規定に該当しない者であること。
 - ウ 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。
 - エ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。
 - オ 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。
 - カ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）
 - キ 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。
 - ク 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
 - ケ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。
 - コ 資格審査結果通知書（全省庁統一資格）において、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者。

(2) 低入札価格調査について

- ア 予算決算及び会計令第 8 5 条による基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格入札者であっても必ずしも落札

者とならない場合がある。

イ 基準価格を下回った入札を行った者は、事後の資料作成、調査等に協力すること。

(3) 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の110分の100（消費税を含まない。）を記載すること。

(4) 入札の無効

ア 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札

イ 入札に関する条項に違反した入札

ウ 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札（押印省略の場合は入札者の氏名に加え、担当者の氏名および連絡先を記入すること）

(5) 契約書等の作成

ア 契約金額が250万円を超える場合は契約書を作成する。

イ 契約金額が100万円以上250万円以下の場合は請書を作成する。

ウ 細部の記載要領については、落札決定後落札者に説明・作成する。

(6) 適用する契約条項

駐屯地用標準契約書の役務請負契約条項、談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項とする。

(7) 落札の決定方法

予決令79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込をした者を落札者とする。なお、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。（郵便による入札が同価となった場合は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実施）

(8) その他

ア 郵便等による入札については、入札前日の17時00分到着分までを有効とする。

なお、事前に郵便入札の申し出を第406会計隊契約班まで行くとともに、必ず便着の確認をすること。また、落札となるべき同価による入札が2者以上あった場合は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し落札者を決定する。再度の入札となった場合は、別途連絡する。

イ 電報・電話等による入札は認めない。

ウ 入札に参加を希望する者は、入札参加希望受付時（入札前日の17時00分まで）に資格審査結果通知書の写しを提出すること。（FAX可）

エ 代表者以外での入札については、入札までに委任状を提出すること。（様式随意、なお郵便入札時は不要）

オ 入札に参加する者は、提出期限までに市価調査を提出すること。（FAX可）

カ 入札及び契約に関する詳細は、陸上自衛隊相馬原駐屯地第406会計隊契約班にて閲覧されたい。

キ 落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

ク 入札及び契約に関する問い合わせ先

〒370-3594 群馬県北群馬郡榛東村新井1017-2

陸上自衛隊相馬原駐屯地 第406会計隊契約班 担当：長井

TEL：0279-54-2011 内線（2343） FAX：0279-54-6960（直通）

（仕様書等に関する事項）

陸上自衛隊吉井分屯地 総務科 担当：玉寄 TEL：027-388-2818 内線（217）

本公告は、陸上自衛隊相馬原駐屯地 第406会計隊契約班

陸上自衛隊東部方面隊ホームページ <https://www.mod.go.jp/gsdf/ese/kaikei/eafin> に掲載。

市 価 調 査 票

令和8年7月29日 12時までに

全省庁統一資格結果通知書と併せてFAXにて返信してください

FAX:0279-54-6960 担当:長井

件 名 : 吉井非常用自家発電設備保守点検役務

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
吉井非常用自家発電 設備保守点検役務	仕様書のとおり	ST	1			
	以下余白					
細部内訳を様式随意で別途お願い致します。						
合 計						

納 期 : 9.1.30

納 入 場 所 : 吉井分屯地

見 積 条 件 : 税抜き

見積条件及び契約条件を承諾の上見積もりしました。

住 所

会 社 名

代表者名

担当者名

連 絡 先

入札書

分任契約担当官 陸上自衛隊相馬原駐屯地 殿
第406会計隊長 野田 幸司

¥ (消費税別途)

品名	規格	単位	数量	単価	金額	備考
吉井非常用自家発電設備保守点検役務	仕様書のとおり	ST	1			
	－ 以下 余 白 －					
細部内訳を様式随意で別途お願い致します。						
合 計						

履行期限 9.1.30
納入場所 吉井分屯地
入札条件 税抜き

入札条件及び契約条項承諾のうえ入札致しました。
私は、
当社は、暴力団排除に関する誓約書に定めてある事項について誓約致します。
当団体は、
令和8年8月4日

住所
会社名
代表者名
担当者名
連絡先

仕様書番号

EYAB-C000097C

吉井非常用自家発電設備保守点検役務

件 名		吉井非常用自家発電設備保守点検役務					
種 別		表紙			図面番号	1 / 6	
支処長	総務科長	管理班長	営繕班長	企画主任	管財係	電気主任	作成者
吉井分屯地総務科				作成年月日		H26. 10. 14	
				変更年月日		H28. 11. 24	

仕 様 書

- 1 件 名 吉井非常用自家発電設備保守点検役務
- 2 場 所 群馬県高崎市吉井町馬庭2.529番地 陸上自衛隊吉井分屯地
- 3 適用範囲 本仕様書は、吉井非常用自家発電設備保守点検役務について必要な事項を定める。
- 4 概 要
 - (1) 非常用自家発電設備保守点検 調達要領指定書のとおり
 - (2) 潤滑油等交換 調達要領指定書のとおり
 - (3) 保護継電器試験 調達要領指定書のとおり
- 5 一般事項
 - (1) 本役務は、仕様書・図面によるほか国土交通省制定「建築保全業務共通仕様書」（以下、共通仕様書）その他関係法令に基づき実施すること。
 - (2) 点検は専門的な知識・技能・点検資格を有した技術者が実施すること。
 - (3) 本仕様書・設計図書に明記されていない事項といえども、技術上当然必要とする事項については契約業者の責任において実施すること。
 - (4) 役務実施に際し、現場の納まり・取り合わせの為に位置または工法を変え、それぞれによる数量を幾分増減する等の軽微な変更は、監督官の指示に従い施工するものとする。
 - (5) 分屯地内における行動は、官側の指示による。
 - (6) 役務期間中は、危険防止・安全管理に留意すること。
 - (7) 検査合格後、施工上の欠陥によるものと思われる不具合の発生については、契約業者は一年間その責を負うものとする。
 - (8) 役務に関する提出書類・申請等は、全て官側の示す規格・様式により作成し、速やかに監督官に提出するものとする。
 - (9) 本役務によって生じた破損・汚損箇所は完全に修復すること。
 - (10) 写真は、開始前・作業中・完了後及び必要箇所等を撮影し監督官に提出すること。
 - (11) 本役務実施によって知り得た内容に関して、監督官の許可なく漏洩してはならない。
 - (12) 本役務により発生した産業廃棄物は、「建設工事に係わる資源の再資源化等に関する法律 施工規則」及び同施行令に基づき、再生業者への運搬、処分を実施し、その証明書を監督官へ提出すること。また、再利用することが妥当でないと判断された場合には、場外搬出最終処分を実施し、納期までにマニフェストの写しを監督官に提出すること。
 - (13) 本役務を実施するにあたり疑義が生じた場合は、その都度契約担当官や監督官と協議し、疑義の解決を得た後、その指示に従うものとする。
- 6 検査事項 仕様書に基づき検査をおこなう。

件 名	吉井非常用自家発電設備保守点検役務		
種 別	仕様書	図面番号	2 / 6

調 達 要 領 指 定 書

指定事項

- 1 本役務にあたり、保守点検内容は1年点検とし、共通仕様書「第2編定期点検等及び保守 第3章電気設備 第4節自家発電設備 3.4.1 自家発電装置」による。
- 2 停電日時は令和8年11月14日（土）8時15分から15時の間とする。停電時間は厳守し、15時以降は復電できる状態とする。
- 3 役務対象設備の諸元は、表1 - 非常用自家発電設備諸元表のとおり。
- 4 役務対象設備の配置は、図1 - 発電所平面図のとおり。
- 5 保護継電器試験対象機器は、図2 - 単線結線図のとおり。
- 6 燃料フィルタエレメント、オイルフィルタエレメント、潤滑油の交換を実施する。
- 7 点検に伴うパッキン等の消耗品類（共通仕様書一般事項1.1.3）および下記8で示す交換部品は、契約業者の負担とする。

8 交換部品

No	部 品 名	品 番	数 量
1	燃料フィルタエレメント	600-311-8321	2 個
2	オイルフィルタエレメント	600-211-1231	1 個
3	潤滑油	10W-30	58 ㍒

- 9 交換した燃料フィルタエレメント、オイルフィルタエレメントについては産業廃棄物処分を実施し、納期までにマニフェストE票の写しを監督官に提出する。また潤滑油については、官側の指定する場所に運搬し、引き渡しとする。

- 10 運転機能点検は、実負荷運転とする。

11 提出書類

- (1) 現場代理人及び主任技術者届、資格証・免状の写し、打合せ簿、材料検査願、写真、マニフェストE票の写し、点検結果報告書、保護継電器試験成績表 各1部
- (2) 工程表、開始届、完了届 各2部
- (3) その他監督官の指示するもの

件 名	吉井非常用自家発電設備保守点検役務		
種 別	調達要領指定書	図面番号	3 / 6

非常用自家発電設備諸元表

発電機	出力 形式 電圧 効率 周波数 極数 始動時間 連続運転可能時間 製造年月 製造番号 製造者	200kVA (160kW) NPFH-355R 6600V 0.8 50Hz 4極 40秒以内 1時間超168時間以内 2012年12月 T813296PAG1A 西芝電機株式会社
原動機	出力 形式 回転速度 始動方式 冷却方式 燃料 燃料消費量 機関名称 製造年月 製造番号 製造者	259kW 直列立形水冷4サイクル 1500min-1 セルスタート 機付ラジエータ冷却方式 JIS軽油2号 440/h SA6D125 2012年11月 112779 株式会社小松製作所
始動用直流電源装置	型式認定番号 製造番号 蓄電池 交流入力 整流器出力 製造年月 製造者	12G6266 30534040 制御弁式据置鉛蓄電池 MSE200-12セル 200Ah 24V 3Ph 50Hz 210V 1.4A 浮動26.8V 10A 2013年3月 株式会社GSユアサ

件名

吉井非常用自家発電設備保守点検役務

種別


表1

図面番号

4/6



発電所平面図

S = 1 / 60

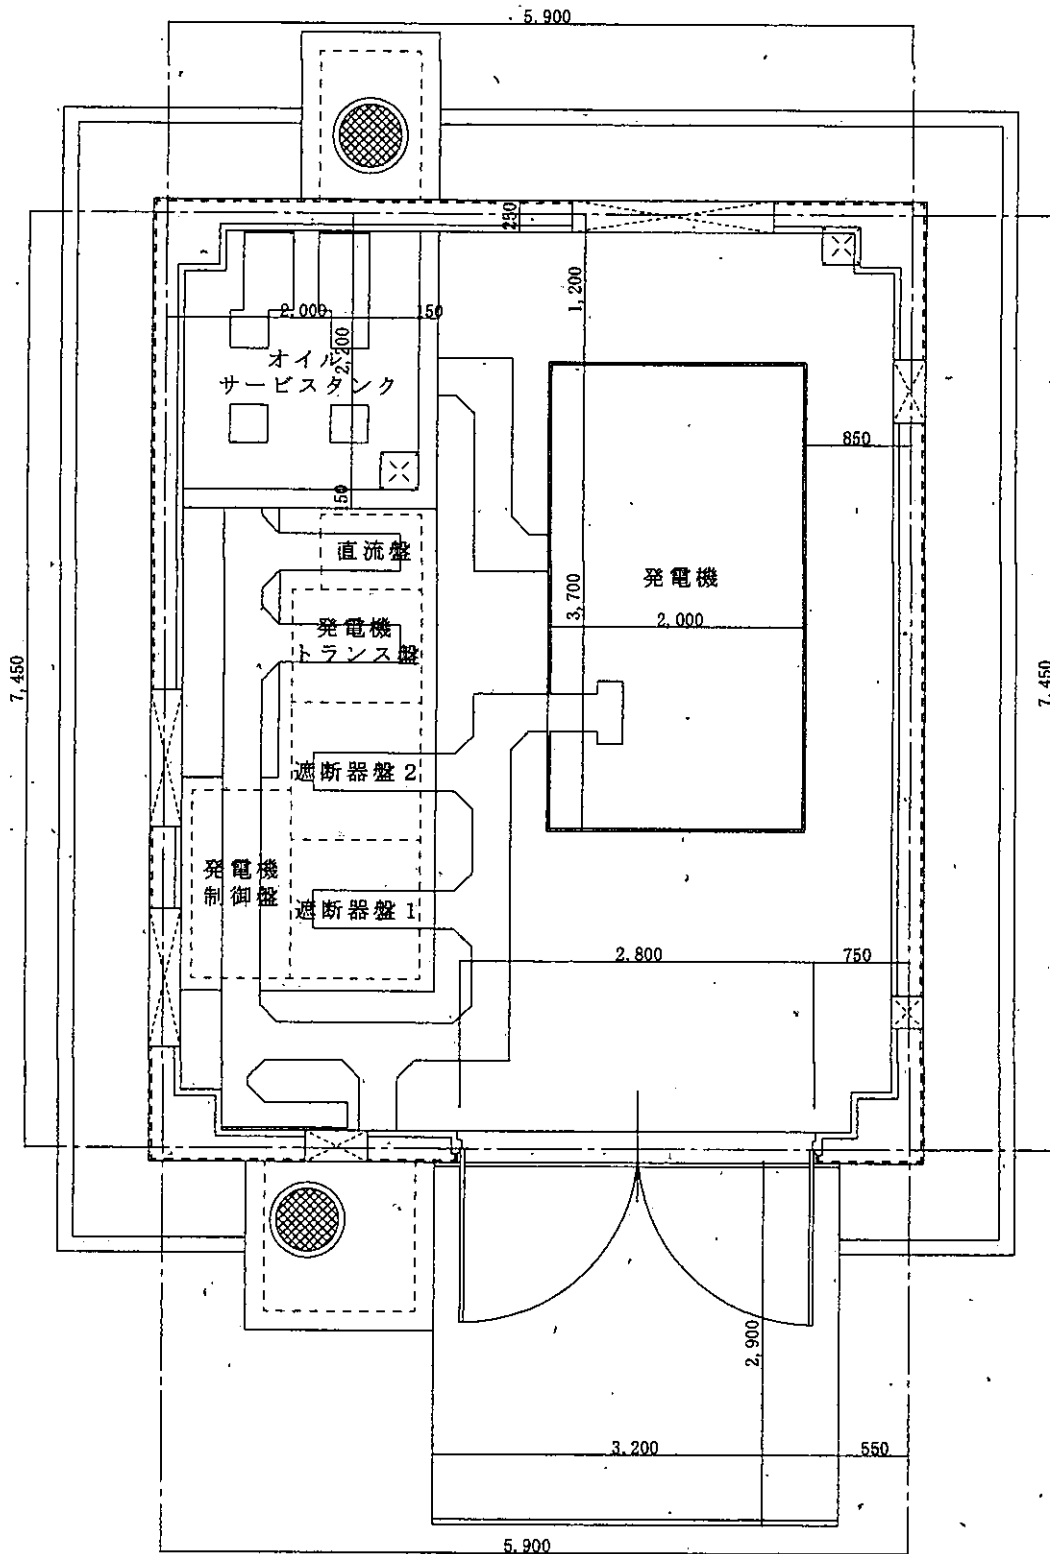

件 名	吉井非常用自家発電設備保守点検役務		
種 別	図 1	図面番号	5 / 6

単線結線図

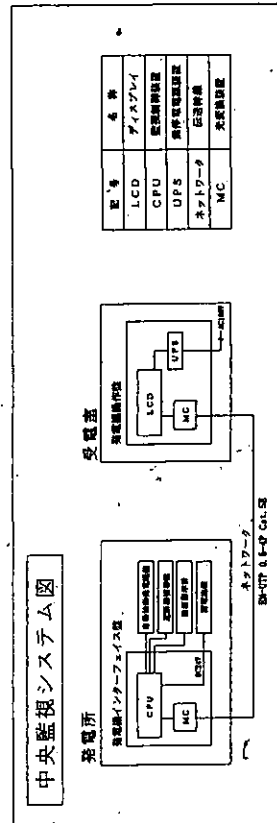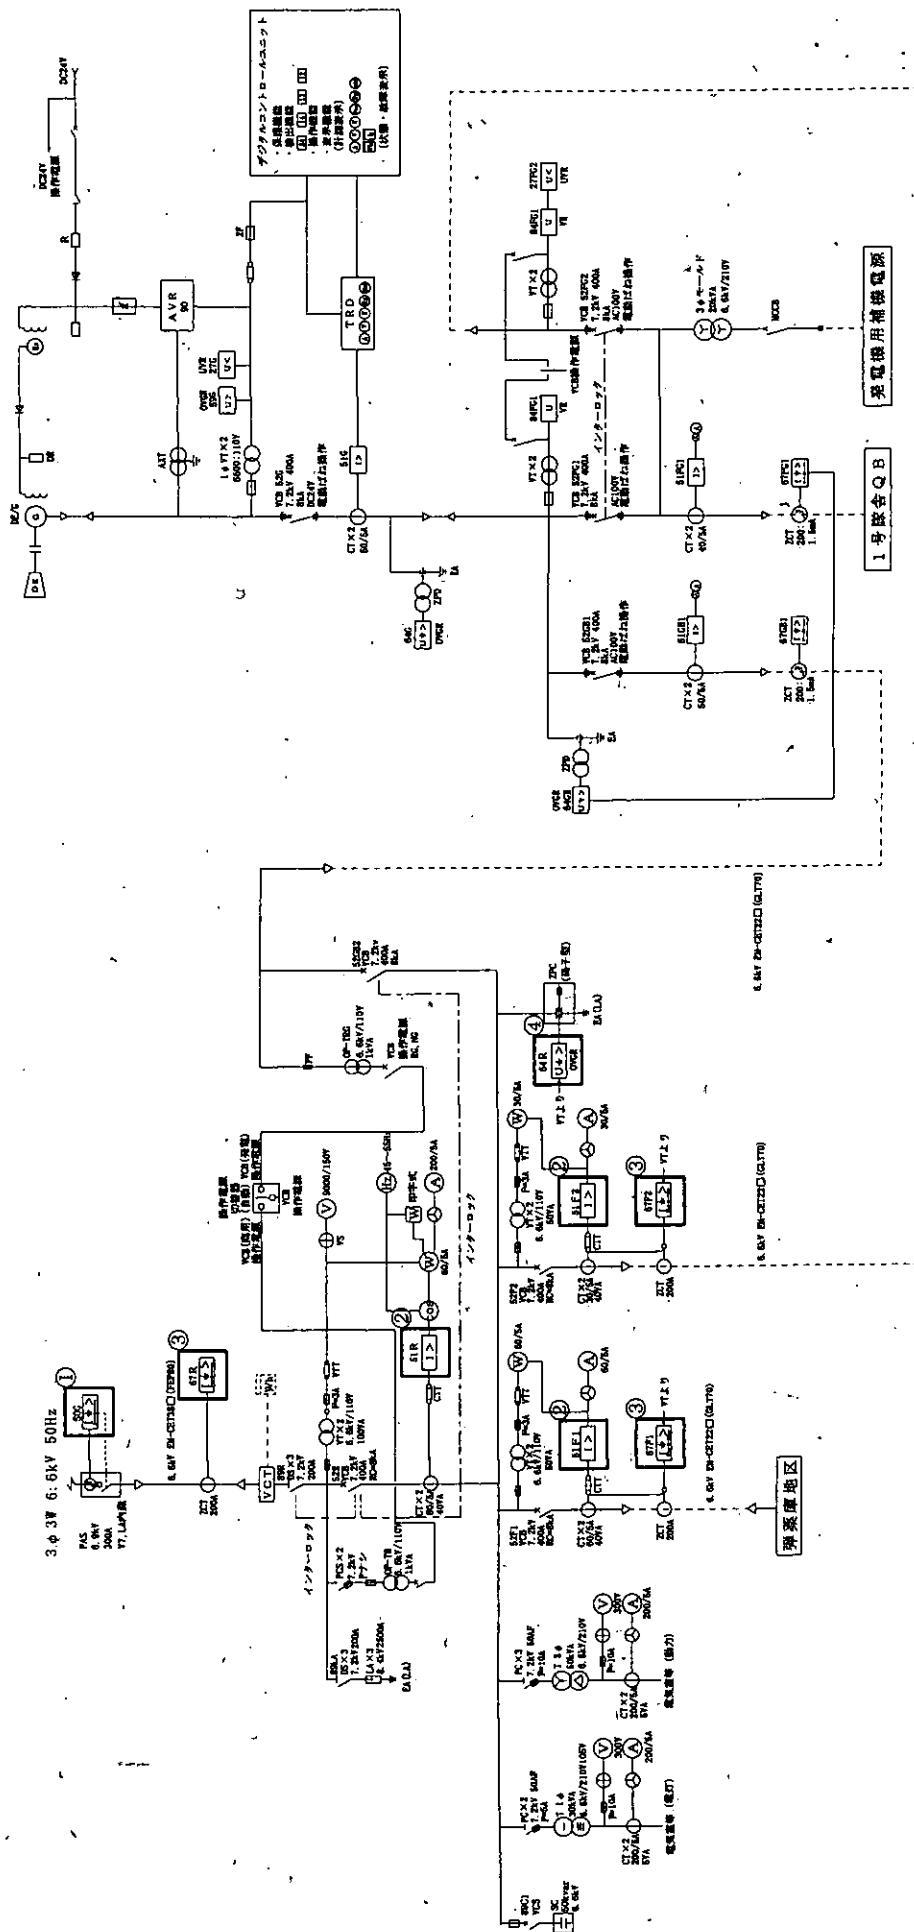

機器名	数量
①SOG付PAS	1台
②OCR	3台
③DCR	3台
④OVGR	1台

件名	吉井非常用自家発電設備保守点検業務
種別	図3
図面番号	6/6