

仕 様 書

- 1 工事件名 : 3号建物他真空給水ポンプ修繕工事
- 2 工事場所 : 静岡県御殿場市板妻40-1 陸上自衛隊板妻駐屯地
- 3 工事概要 : 3号建物他真空給水ポンプの部品交換による修繕 1 式
※ 細部は図面のとおり
- 4 適用基準 :

(1) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）

(2) 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）
- 5 一般事項

(1) 本工事は、本仕様書に基づき、関係法令を遵守し、適正に履行する。また、仕様書に記載なき事項で当然必要と考えられる事項については、事前に監督官と協議し、その指示に従い履行する。

(2) 本工事に際し、他の構造物に損傷を与えた場合には、速やかに監督官に報告し、請負者の負担において復旧するものとする。

(3) 工事着工にあたっては十分な安全対策を施し、作業員に対しては注意喚起を徹底させる。

(4) 検査困難な場所については、その施工に監督官の立会を受けるものとする。

(5) 本工事实施に伴う、必要書類については、契約締結後、監督官の指示に従い、速やかに提出するものとする。

(6) 工事写真は、着工前・中・後をそれぞれ撮影し、アルバムに整理して1部を監督官に提出する。また、検査困難な部分においては、監督官の指示を受け写真を提出するものとする。

(7) 工事中、現場整理・危険予防及び火災予防に十分注意し、作業が完了したときは関係区域内の後片付け及び清掃を確実に行う。

(8) 電気・水道の使用は請負者の持ち込みとするが、やむを得ず官側のこれを使用する場合は調整により決定する。

(9) 解体材料及び発生材は、指示された場所に運搬集積し所定の調書を作成し監督官に提出するものとする。ただし、監督官の指示がない発生材等は、請負者により合法適正な場外搬出処分を実施し、産業廃棄物として処理を必要とする場合マニフェストE票の写しを1部提出すること。

(10) その他、疑義が生じた場合は、監督官と調整のうえ実施するものとする。
- 6 特記事項

(1) 本工事に使用する材料は、本仕様書及び図面に適合するものとし、すべて新品とする。

(2) 本工事に使用する材料は全て監督官の検査を受け合格を得たものとする。なお、工事受注後速やかに官側に見本、又は承認図を提示し、承認を受けた後に発注すること。又、検査を受ける際には監督官が指示した出荷証明等の資料を提出する。

(3) 細部作業日時及び、作業内容については、事前に監督官と調整のうえ、承認を得た後に、工事に取り掛かるものとする。

(4) 工事作業者の現場への立入経路及び資材置場、廃棄物置場等については、監督官の指示に従うものとする。

(5) 仕様書及び図面に記載並びに監督官の指示がなくとも技術的に当然なすべき事は実施すること。

(6) 本工事で使用する材料は下記のとおり。


設置場所	既設設備 諸元	交換部品	規 格 等	数量
3号建物	凝縮水ポンプ 前田鉄工所製 PZC-5S-205	給水ポンプ	0.75KW 給水圧力0.2Mpa仕様	1台
		給水ポンプ パッキン	50A用 ポンプ入口側 40A用 ポンプ出口側	各1枚
		ボルト その他消耗品	既設設備に適合するもの	1式
		ボルト その他消耗品	既設設備に適合するもの	1式
14号建物	真空給水ポンプ 前田鉄工所製 PZ-5S-1205	真空ポンプ	0.25KW	1台
		真空ポンプ パッキン	既設設備に適合するもの	1枚
		給水ポンプ	0.4KW 休止圧力0.12Mpa仕様	1式
		給水ポンプ パッキン	50A用 ポンプ入口側 32A用 ポンプ出口側	各1枚
		排気弁逆止弁	既設設備に適合するもの ※排気管再利用	1個
		ボルト その他消耗品	既設設備に適合するもの	1式
35号建物	真空給水ポンプ 荏原製作所製 N01AC1K5	真空ポンプ	A020 403 50-0.4 又は同等品	1台
		ガスケット	N01-7 108×136×1.5	1枚
		消耗品	既設設備に適合するもの	1式
10号建物	真空給水ポンプ 前田鉄工所製 PZ-8D-1205	真空ポンプ	0.4KW	2台
		真空ポンプ パッキン	既設設備に適合するもの	2枚
		六角ボルト	真空ポンプ取付用	8本
		排気弁逆止弁	既設設備に適合するもの ※排気管再利用	2個
		消耗品	既設設備に適合するもの	1式

(7) 作業完了後に試験運転を実施して異常の有無を確認するものとする。

工事件名	3号建物他真空給水ポンプ修繕工事	図面番号	2 / 5
図 面	仕様書	縮 尺	—
陸上自衛隊板妻駐屯地業務隊管理科営繕班		作成年月日	R8.7.3




駐屯地案内図 S = 1 : X

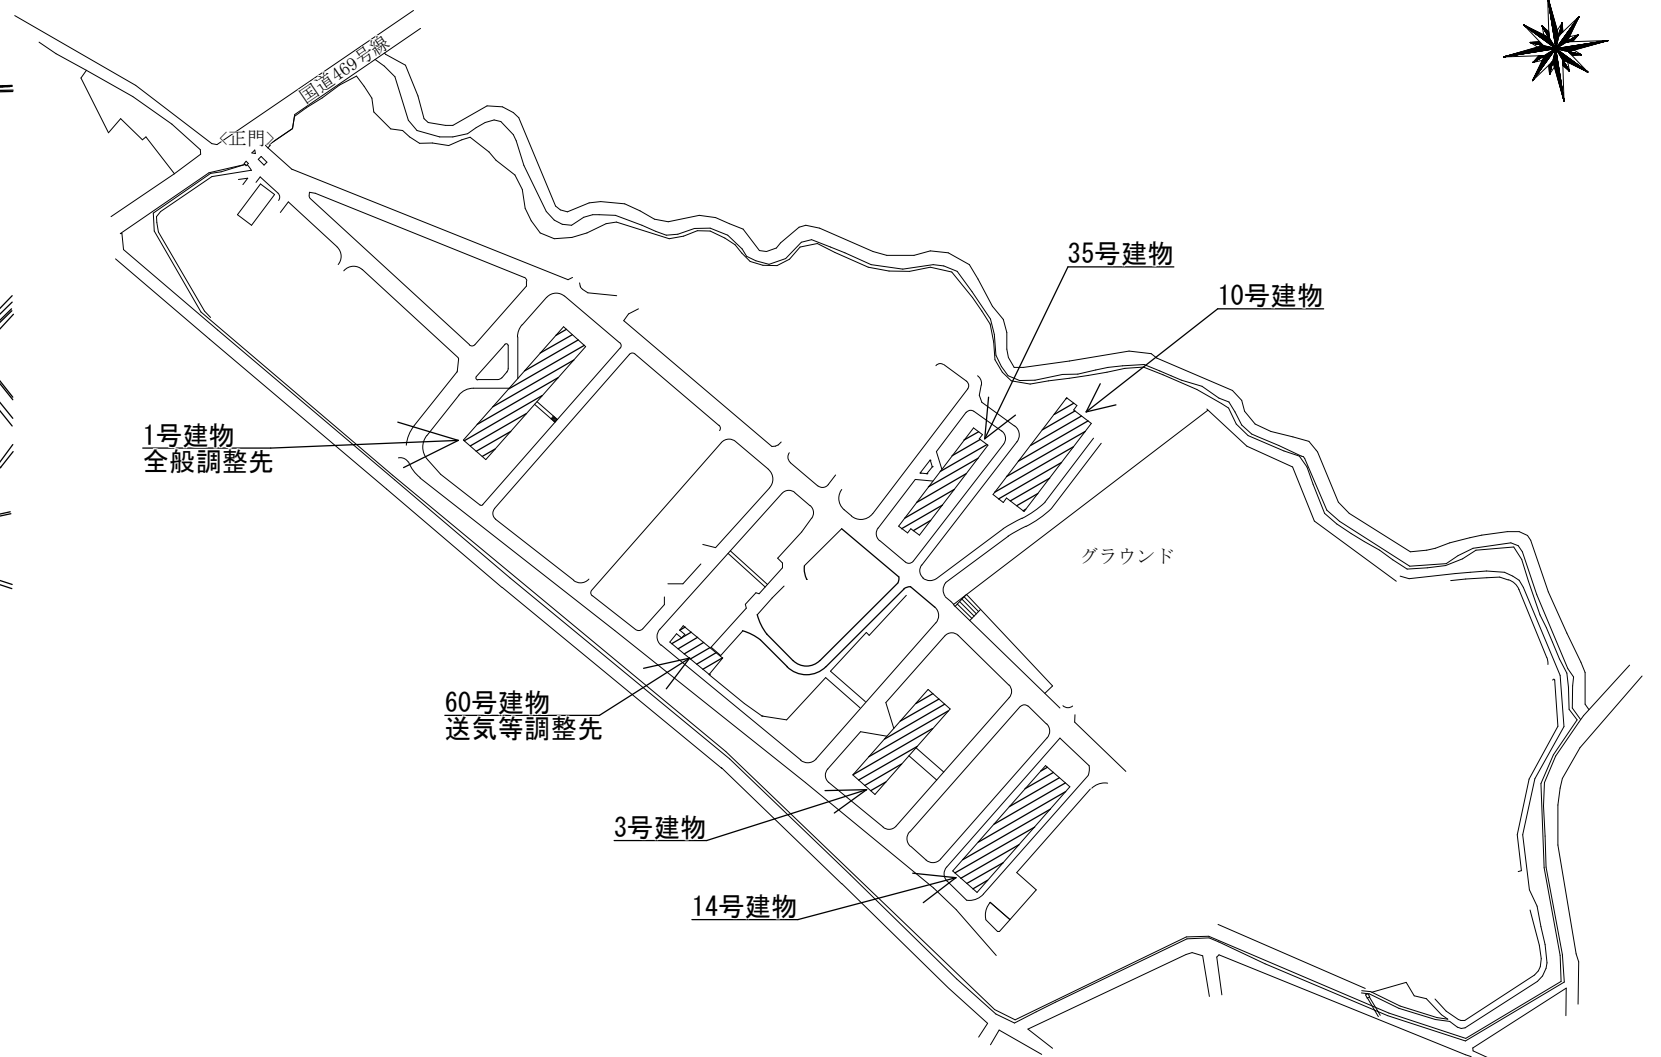


駐屯地配置図 S = 1 : X


工事件名	3号建物他真空給水ポンプ修繕工事	図面番号	3 / 5
図 名	案内図・配置図	縮 尺	図 示
陸上自衛隊板妻駐屯地業務隊管理科営繕班		作成年月日	R8.7.3

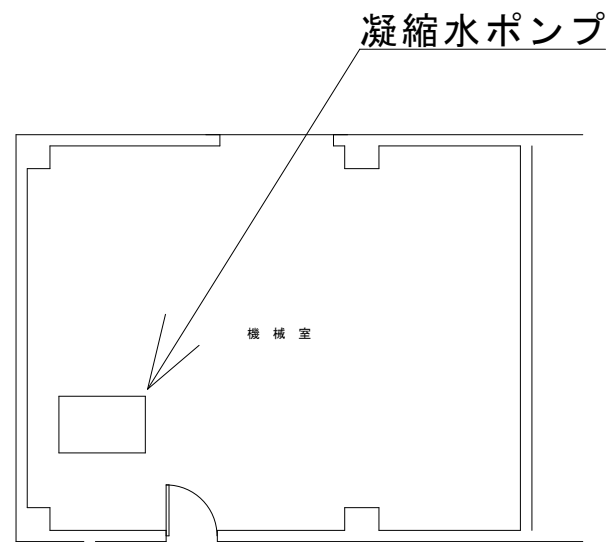


3号建物機械室

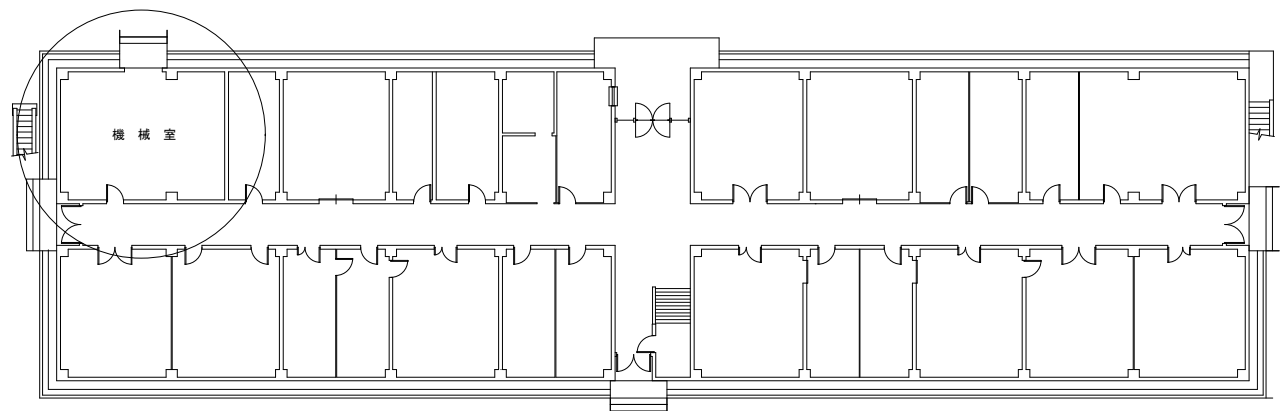

3号建物平面図

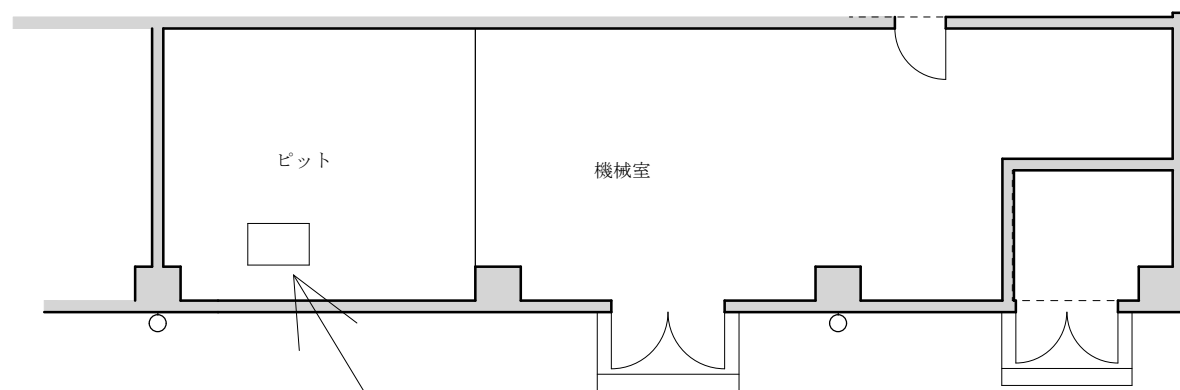


10号建物機械室

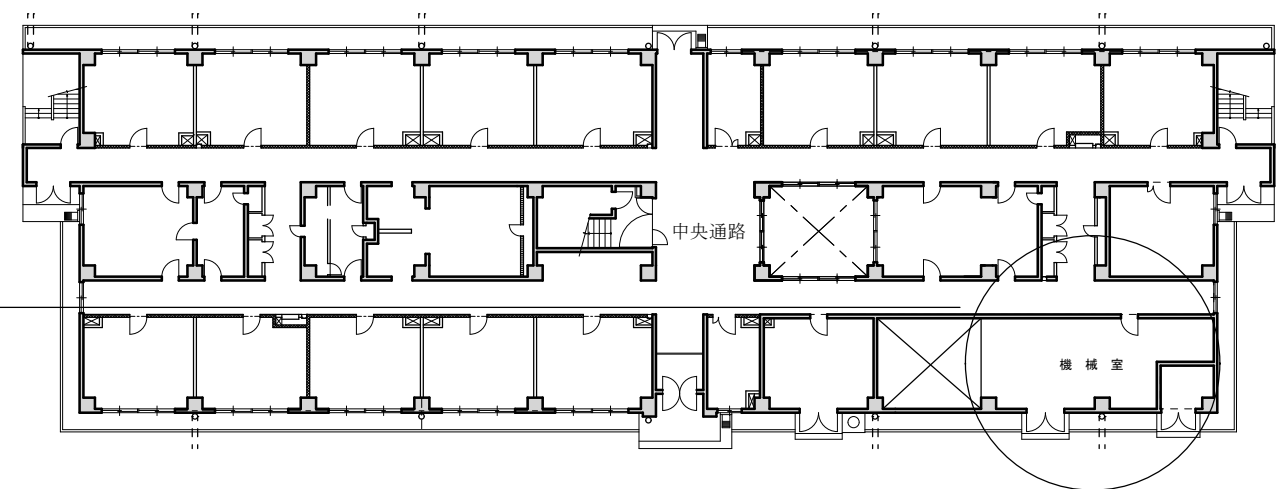


10号建物平面図


工事件名	3号建物他真空給水ポンプ修繕工事	図面番号	4 / 5
図 名	平面図	縮 尺	図 示
陸上自衛隊板妻駐屯地業務隊管理科営繕班		作成年月日	R8. 7. 3

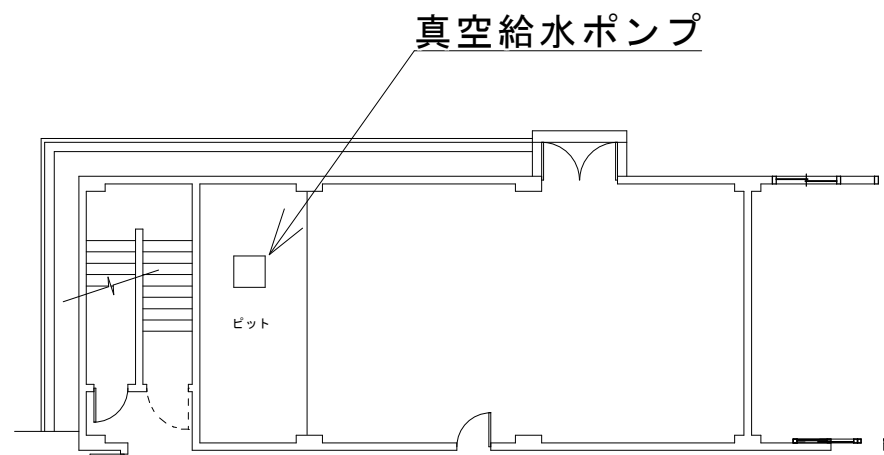


1 4 号建物機械室

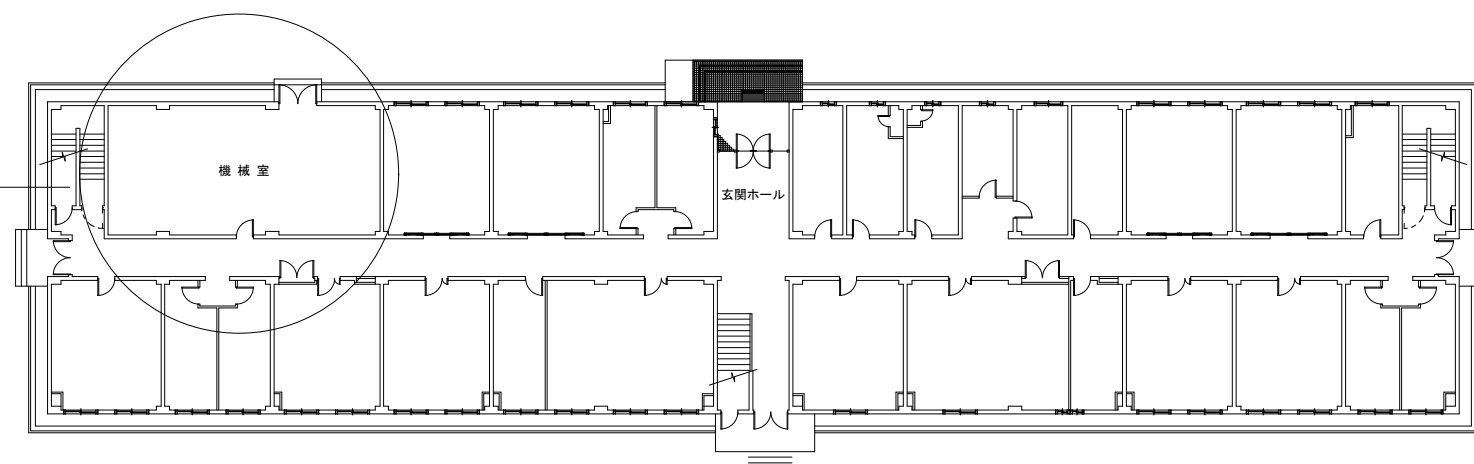

1 4 号建物平面図

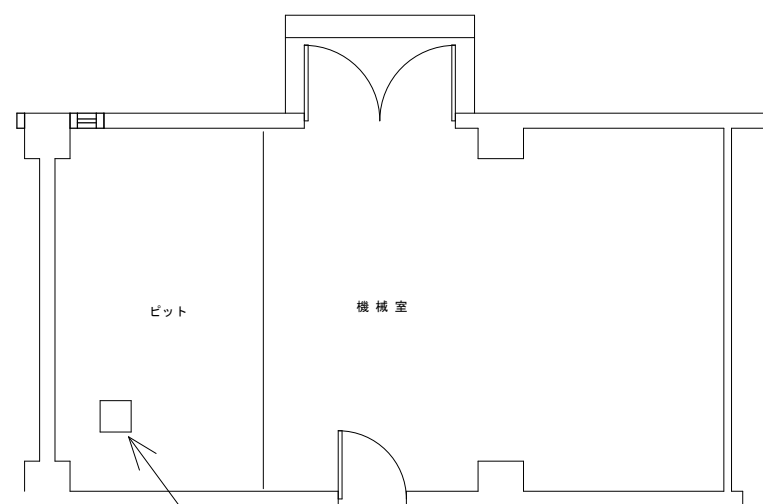

3 5 号建物機械室

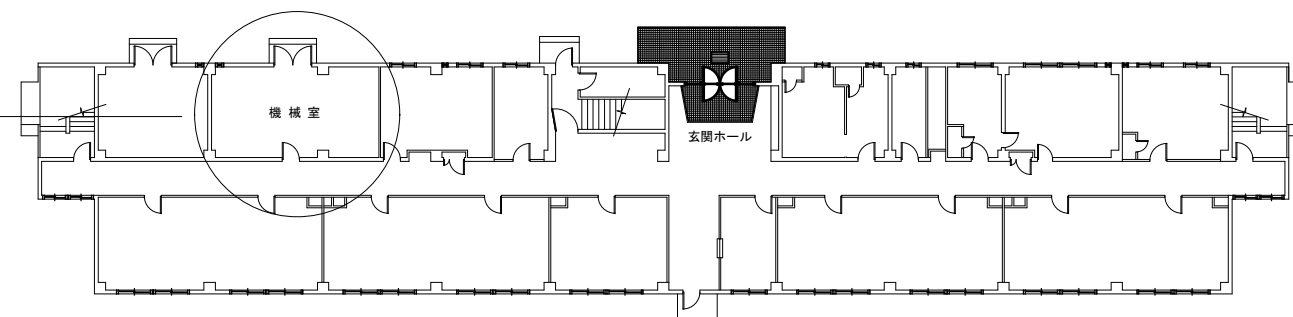

3 5 号建物平面図

工事件名	3号建物他真空給水ポンプ修繕工事	図面番号	5 / 5
図 名	平面図	縮 尺	図 示
陸上自衛隊板妻駐屯地業務隊管理科営繕班		作成年月日	R8. 7. 3