

仕 様 書		
仮設トイレ借り上げ・汲み取り 役務	作成部隊等名	第1師団司令部第4部
	仕 様 書 番 号	N o . 1 1
	作 成	令和8年9月9日

1 総 則

- (1) この仕様書は、サバイバルゲームフィールドサバっちゃで実施する訓練の基盤整備として使用する仮設トイレの借り上げ及び汲み取り等について規定する。
- (2) 製品の呼称は、この仕様書の名称とする。

2 借り上げ特記事項

この仕様書に基づく仮設トイレの設置に必要な資材等の搬入要領及び撤収等の細部事項に関しては下記による。

- (1) 履行期間 令和8年10月6日（火）～10月9日（金）
- (2) 搬入・設置 令和8年10月6日（火）11時から
- (3) 撤収 令和8年10月9日（金）11時
- (4) 設置場所等 サバイバルゲームフィールドサバっちゃ（細部については別途指示する。）

別紙第1「仮設トイレ配置図」

別紙第2「仮設トイレ構築図」及び「構築資材詳細」

(5) 設置の要領

ア 仮設トイレの設置にあたっては、設置場所に応じた整地等を行うとともに、確実な転倒防止策を講ずるものとする。

イ 仮設トイレ等の設置・撤収に必要な光熱水料、洗浄水を含め全て請負者の負担とする。

(6) その他

ア 設置から撤収までの間、自然現象により一時撤去・再設置が必要とされる場合、損傷及び滅失・事故に関する事項は請負者の負担とする。

イ 設置から撤収までの間、設置場所等施設・標識等を損傷させた場合は、請負者の負担で速やかに復旧する。

ウ 資材搬入場所・設置場所等の細部については、官側の指示による。

3 汲み取り特記事項

この仕様書に基づく仮設トイレの汲み取り要領及び撤収等の細部事項に関しては下記による。

- (1) 汲み取り回数及び時期 撤収時 1回 令和8年10月9日（金）11時

(2) その他

ア 汲み取り実施間、損傷及び滅失・事故に関する事項は請負者の負担とする。

イ 汲み取り実施間、設置場所等施設・標識等を損傷させた場合は、請負者の負担で速やかに復旧する。

4 検査

(1) 請負者は履行期間において、分任契約担当官の指名する者(以下「検査官」という。)が実施する検査を、設置時、汲み取り時、撤収時に受ける。

(2) 検査官から補備修正を求められた場合は、速やかにその指示に従うものとする。

5 その他

(1) 常態での使用における履行期間を責任保証期間とし、材質及び工程の不備による著しい変色等については、監督官・検査官の指示により対処する。

(2) この仕様書に記載されてない事項についての疑義は、監督官・検査官の指示によるものとする。

サバイバルゲームフィールドサバっちゃ仮設トイレ配置図

別紙第 1




主要道路からの進入経路
(至 嵐山小川IC)

備考

- 設置場所 サバイバルゲームフィールド サバっちゃアウトドア
- 住所 〒355-0807 埼玉県比企郡滑川町和泉1147-1
- 現地までの道幅(黄色線)が狭いため車両運行時は注意が必要

サバイバルゲームフィールドサバッチャ仮設トイレ配置図

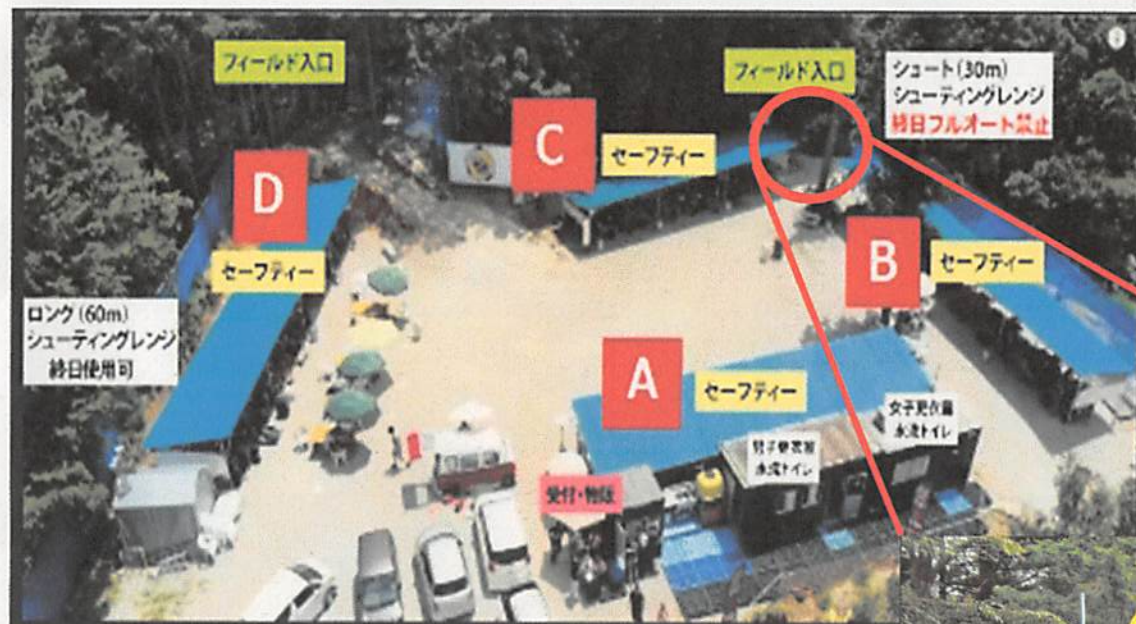

仮設トイレ構築図

設置場所	構築要領	資材等
サバイバルゲーム フィールド サバッチャアウトド ア	男性用(洋式) 	水洗(洋式)トイレ×1

構築資材詳細

品名等	規格等	期間	数量	単位	備考
仮設トイレ	1 一体型汲み取りタンク 方式 2 便槽容量320ℓ以上 3 簡易水洗ポンプ式	10月6日(火) ～10月9日(金)	1	棟	転倒防止処置 (各トイレに 2か所分)

仕 様 書		
仮設トイレ借り上げ・汲み取り 役務	作成部隊等名	第1師団司令部第4部
	仕様書番号	No. 10
	作 成	令和8年9月9日

1 総 則

- (1) この仕様書は、上尾市旧日産社員寮で実施する訓練の基盤整備として使用する仮設トイレの借り上げ及び汲み取り等について規定する。
- (2) 製品の呼称は、この仕様書の名称とする。

2 借り上げ特記事項

この仕様書に基づく仮設トイレの設置に必要な資材等の搬入要領及び撤収等の細部事項に関しては下記による。

- (1) 履行期間 令和8年10月6日（火）～10月9日（金）
- (2) 搬入・設置 令和8年10月6日（火）9時から
- (3) 撤収 令和8年10月9日（金）9時
- (4) 設置場所等 上尾市旧日産社員寮（細部については別途指示する。）
別紙第1「仮設トイレ配置図」
別紙第2「仮設トイレ構築図」及び「構築資材詳細」

(5) 設置の要領

ア 仮設トイレの設置にあたっては、設置場所に応じた整地等を行うとともに、確実な転倒防止策を講ずるものとする。

イ 仮設トイレ等の設置・撤収に必要な光熱水料、洗浄水を含め全て請負者の負担とする。

(6) その他

ア 設置から撤収までの間、自然現象により一時撤去・再設置が必要とされる場合、損傷及び滅失・事故に関する事項は請負者の負担とする。

イ 設置から撤収までの間、設置場所等施設・標識等を損傷させた場合は、請負者の負担で速やかに復旧する。

ウ 資材搬入場所・設置場所等の細部については、官側の指示による。

3 汲み取り特記事項

この仕様書に基づく仮設トイレの汲み取り要領及び撤収等の細部事項に関しては下記による。

- (1) 汲み取り回数及び時期 撤収時 1回 令和8年10月9日（金）9時

(2) その他

ア 汲み取り実施間、損傷及び滅失・事故に関する事項は請負者の負担とする。

イ 汲み取り実施間、設置場所等施設・標識等を損傷させた場合は、請負者の負担で速やかに復旧する。

4 検査

(1) 請負者は履行期間において、分任契約担当官の指名する者(以下「検査官」という。)が実施する検査を、設置時、汲み取り時、撤収時に受ける。

(2) 検査官から補備修正を求められた場合は、速やかにその指示に従うものとする。

5 その他

(1) 常態での使用における履行期間を責任保証期間とし、材質及び工程の不備による著しい変色等については、監督官・検査官の指示により対処する。

(2) この仕様書に記載されてない事項についての疑義は、監督官・検査官の指示によるものとする。

上尾市旧日産社員寮仮設トイレ配置図

別紙第 1



備考

- 設置場所 上尾市旧日産社員寮 (通称)
- 住所 〒362-0044 埼玉県上尾市大谷本郷35-1
- トイレを置く場所は硬い石が多く杭で固定できるか不明。パーテーションを置く場所はコンクリートのため重りで固定

上尾市旧日産社員寮仮設トイレ配置図



仮設トイレ構築図

設置場所	構築要領	資材等
上尾市旧日産社員寮	男性用（洋式） 	水洗（洋式）トイレ×1

構築資材詳細

品名等	規格等	期間	数量	単位	備考
仮設トイレ	1 一体型汲み取りタンク方式 2 便槽容量320ℓ以上 3 簡易水洗ポンプ式 4 パーテーション	10月6日（火） ～10月9日（金）	1 2	棟 枚	転倒防止処置（2か所分） 目隠し用でパーテーションを設置

仕 様 書		
仮設トイレ借り上げ・汲み取り 役務	作成部隊等名	第1師団司令部第4部
	仕 様 書 番 号	N o . 9
	作 成	令和8年9月9日

1 総 則

- (1) この仕様書は、朝霞駐屯地訓練場で実施する訓練の基盤整備として使用する仮設トイレの借り上げ及び汲み取り等について規定する。
- (2) 製品の呼称は、この仕様書の名称とする。

2 借り上げ特記事項

この仕様書に基づく仮設トイレの設置に必要な資材等の搬入要領及び撤収等の細部事項に関しては下記による。

- (1) 履行期間 令和8年10月7日（水）～10月13日（火）
- (2) 搬入・設置 令和8年10月7日（水）9時から
- (3) 撤収 令和8年10月13日（火）9時
- (4) 設置場所等 朝霞駐屯地訓練場（細部については別途指示する。）
別紙第1「仮設トイレ配置図」
別紙第2「仮設トイレ構築図」及び「構築資材詳細」

(5) 設置の要領

ア 仮設トイレの設置にあたっては、設置場所に応じた整地等を行うとともに、確実な転倒防止策を講ずるものとする。

イ 仮設トイレ等の設置・撤収に必要な光熱水料、洗浄水を含め全て請負者の負担とする。

(6) その他

ア 設置から撤収までの間、自然現象により一時撤去・再設置が必要とされる場合、損傷及び滅失・事故に関する事項は請負者の負担とする。

イ 設置から撤収までの間、設置場所等施設・標識等を損傷させた場合は、請負者の負担で速やかに復旧する。

ウ 資材搬入場所・設置場所等の細部については、官側の指示による。

3 汲み取り特記事項

この仕様書に基づく仮設トイレの汲み取り要領及び撤収等の細部事項に関しては下記による。

- (1) 汲み取り回数及び時期 撤収時 1回 令和8年10月13日（火）9時

(2) その他

ア 汲み取り実施間、損傷及び滅失・事故に関する事項は請負者の負担とする。

イ 汲み取り実施間、設置場所等施設・標識等を損傷させた場合は、請負者の負担で速やかに復旧する。

4 検査

(1) 請負者は履行期間において、分任契約担当官の指名する者(以下「検査官」という。)が実施する検査を、設置時、汲み取り時、撤収時に受ける。

(2) 検査官から補備修正を求められた場合は、速やかにその指示に従うものとする。

5 その他

(1) 常態での使用における履行期間を責任保証期間とし、材質及び工程の不備による著しい変色等については、監督官・検査官の指示により対処する。

(2) この仕様書に記載されてない事項についての疑義は、監督官・検査官の指示によるものとする。

朝霞駐屯地訓練場仮設トイレ配置図

別紙第 1



備 考

○設置場所 朝霞駐屯地訓練場

○仮設トイレ9棟 (男×6、女×3)

○設置日: 10月7日 (水) 0900 撤収日: 10月13日 (火) 0900

仮設トイレ構築図

設置場所	構築要領	資材等
朝霞駐屯地訓練場	男性用（洋式） 女性用（洋式） 	水洗（洋式）トイレ×9

構築資材詳細

品名等	規格等	期間	数量	単位	備考
仮設トイレ	1 一体型汲み取りタンク方式 2 便槽容量320ℓ以上 3 簡易水洗ポンプ式	10月7日（水） ～10月13日（火）	9	棟	転倒防止処置 （各トイレに2か所分）