

公 告

契約担当官
陸上自衛隊富士学校
会計課長 北川 陶子

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
6KS710E02940		6KS81A50123 0001				FS-Z210017-A	
品名 または 件名							
富士駐屯地消防設備点検（2）							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使 用 器 材 名							
数 量	単位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指定	検査	包装
1.00	ST				1		
納地または工事場所			引 渡 場 所				
富士駐屯地			管理部営繕課 鈴木事務官				
搬 入 場 所			納 期 ま た は 工 期				
2 3 7 4			令和9年3月31日（水）				

2 競争参加資格

次のいずれかであること
 全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
 ただし、細部は注意事項による。

3 契約条項を示す場所

入札心得等については、富士学校ホームページ及び会計課契約班に掲示する。

4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：

入札日時場所：令和8年9月30日（水）10時40分 本部庁舎B1F入札室

5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

7 注意事項

- （1）公告別紙第1号「総額契約注意事項」による。
 - （2）競争参加地域「関東・甲信越」又は「東海・北陸」の者であること。
 - （3）施工に際しては、消防設備点検資格者又は消防設備士に従事させること。また、その資格を証明する書類を提出すること。
 - （4）原則、現に指名停止を受けているものの下請負は認めない。
 - （5）入札に関する問い合わせで直接会計課に来訪する場合は、参加資格書の写しを提出又は提示すること。
 - （6）入札の心得を遵守するとともに、暴力団排除に関する誓約を行うこと。
 - （7）再度入札は1回までとする。
- ただし郵送等により参加者が入札に立ち会っていない場合の再度入札は、令和8年10月7日（水）11時00分から実施する。

（入札に関する問い合わせ）

静岡県駿東郡小山町須走481-27

陸上自衛隊富士学校総務部会計課契約班 契約係 市平

TEL 0550-75-2311（2233）

FAX 0550-75-2445

（公告掲載場所）

陸上自衛隊富士学校総務部会計課掲示板

陸上自衛隊富士学校ホームページ

(<https://www.mod.go.jp/gsdf/fsh/fin/keiyaku.htm>)

（メールアドレス）

cont_fin-adm-fsh@inet.gsdf.mod.go.jp

総額契約注意事項

公告本文によるほか、次のとおり入札を実施する。

1 参加資格

公告本文に示すほか、次の各号による。

- (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者
- (2) 契約担当官から指名停止の処置を受けている期間中でない者
- (3) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する公共事業等から排除する要請がない者で入札心得の内容を誓約している旨、入札書に記載する者

2 入札の無効

次の各号に該当する入札は無効とする。

- (1) 参加資格のない者の入札又は入札に関する条件に違反した入札
- (2) 電話、電報又はFAXによる入札
- (3) 入札金額が明瞭でない入札
- (4) 入札者の記名押印がない又は印影が判別しがたい入札
- (5) 暴力団排除に関する誓約に虚偽があった場合又は誓約に違反する事態が生じた場合

3 契約書の要否

契約金額が250万円を超える場合は契約書を、100万円以上250万円以下の場合は請書を作成する。

但し、官側が特に示す場合又は契約者の申し出により、契約書等を作成する。

本入札にあたり、契約書を作成する場合に使用する条項については、駐屯地用標準契約書に示す条項のうち下記のとおりとする。

- (1) 役務請負契約条項
- (2) 談合等の不正行為に関する特約条項
- (3) 暴力団排除に関する特約条項

4 入札方法

郵便・信書便入札は認めるが、電子入札は認めない。

参加する場合は事前に電話連絡をすること。

5 落札決定方法

総額による。予定価格の制限の範囲内における最低金額で応札したものを落札者とする。ただし、落札者となるべき最低応札者が2人以上ある場合はくじにより決定する。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10（軽減税率対象品目については100分の8）に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100（軽減税率対象品目については108分の100）に相当する金額を入札書に記載すること。

6 その他

- (1) 応札前までに、令和07・08・09年度防衛省競争資格（全省庁統一資格）決定通知書（写し）の提出をされたい。また以前の入札等で既に提出している場合は、その旨を申し出

られたい。

- (2) 仕様書は富士学校会計課で配付する。受領の際、令和07・08・09年度防衛省競争資格（全省庁統一資格）決定通知書（写し）の提示をされたい。
- (3) 応札前までに、入札に参加するものが代理人の場合、委任状を提出されたい。
- (4) 郵便・信書便で入札する場合は、入札書を封筒に入れて封入口及び封筒の継目に捺印し、封筒の表に契約件名、入札執行日時及び入札書在中と朱書きして、入札日前日（土日祝日を除く。）17時まで必着させ、その旨を通知すること。

入 札 書

¥

(税抜)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
富士駐屯地消防設備点検（２）	仕様書のとおり	ST	1		
別紙内訳書のとおり					
	以下余白				
納入（履行）場所	富士駐屯地	納期（履行期間）		9.3.31	
入札（契約）保証金	免除	入札（見積）書有効期間			

上記の公告又は通知に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積りいたします。

また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

8.9.30

契約担当官

陸上自衛隊富士学校

会計課長 北川 陶子 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名

担 当 者

連 絡 先

内 訳 書

品 名	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
受信機	組	40			
発信機	組	148			
表示灯	組	148			
音響装置	組	148			
差動式スポット型感知器	組	2,319			
定温式スポット型感知器	個	376			
光電式煙感知器	個	759			
常用電源（交流電源）	組	40			
予備電源（蓄電池）	組	40			
加圧送水装置	組	29			
制御盤	面	29			
消火栓	個	151			
点検票作成費	棟	43			
運搬交通費	式	1			
諸経費があれば内訳の記載をお願いします。					
小 計					

市価調査表

¥

(税抜)

内訳とあわせて9月24日(木)17時までに提出をお願い致します。

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
富士駐屯地消防設備点検 (2)	仕様書のとおり	ST	1		
別紙内訳書のとおり					
	以下余白				
納入 (履行) 場所	富士駐屯地	納期 (履行期間)		9.3.31	

契約担当官

陸上自衛隊富士学校

会計課長 北川 陶子 殿

住 所

会 社 名

代 表 者 名

担 当 者

連 絡 先

内 訳 書

品 名	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
受信機	組	40			
発信機	組	148			
表示灯	組	148			
音響装置	組	148			
差動式スポット型感知器	組	2,319			
定温式スポット型感知器	個	376			
光電式煙感知器	個	759			
常用電源（交流電源）	組	40			
予備電源（蓄電池）	組	40			
加圧送水装置	組	29			
制御盤	面	29			
消火栓	個	151			
点検票作成費	棟	43			
運搬交通費	式	1			
諸経費があれば内訳の記載をお願いします。					
小 計					

調達要求番号：6KS81A50123

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
消防設備点検		FS-Z210017-A	
		作 成	令和6年6月19日
		変 更	令和 年 月 日
		作成部隊等名	富士学校管理部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊富士駐屯地において実施する消防設備点検について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001の1.2及びGLT-CG-Z500002の1.2及び建築保全業務共通仕様書及び同解説（最新版）による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

建築保全業務共通仕様書及び同解説 最新版

2 点検に関する要求

2.1 点検等の種類

調達要領指定書により指定する。

2.2 点検項目、内容、数量

調達要領指定書によって指定する。

2.3 建物別点検機器一覧表

調達要領指定書によって指定する。

2.4 場所

調達要領指定書により指定する。

2.5 実施予定期間等

調達要領指定書により指定する。

3 一般的要求事項

- 本役務に使用する器材類等は、すべて請負業者が準備する。
- 本役務は、関係諸基準の消防用設備等点検要領に基づき実施する。
- 本役務において使用する電気水道等、工具、清掃道具、消耗品等は、請負業者が準備する。

- d) 請負業者は、現場管理者を指名し、関係法令に従い役務従事者の技術上の指導監督を行うと共に火災、盗難、その他災害の防止に注意する。
- e) 請負業者は、施設及び物品に損傷を与えないように必要な養生を施すものとする。やむを得ず施設及び物品に損傷を与えた場合は、速やかに官側に報告するとともに請負業者の責任において復旧する。
- f) デジタルカメラの使用については、監督官の了承を得る。
- g) その他の要求事項がある場合は、調達要領指定書によって指定する。

4 提出書類

- a) 提出書類は、所管の消防署の消防用設備等点検結果報告書の書式により提出する。
- b) 役務写真は、点検前、点検中、点検後その他官側の指示する箇所を撮影し、A4S版（サービス版）に整理し提出する。
- c) 建物別点検機器一覧表に示す機器について、点検を実施し、点検結果報告書を提出する。また、不良判定箇所がある場合は、修理見積書を添えて監督官へ提出する。
- d) その他の提出書類は調達要領指定書によって指定する。

5 監督・検査

- a) 請負業者は、作業を実施するに当たり、監督官の指示に従うものとする。
- b) 役務が完了した場合は、役務完了届を提出し、検査官の検査を受ける。

6 留意事項

安全管理について万全を期するものとする。

7 仕様書等に関する疑義

請負業者は、仕様書の内容に疑義を生じた場合は、監督官と協議するものとする。

調達要領指定書	調達要求書発簡番号												
	調達要求番号	6 K S 8 1 A 5 0 1 2 3											
	調達要求年月日	令和 8 年 8 月 2 8 日											
	作成部課	富士学校管理部営繕課											
	作成年月日	令和 8 年 8 月 2 5 日											
品名	富士駐屯地消防設備点検（2）												
仕様書番号	F S - Z 2 1 0 0 1 7 - A												
指定事項													
2.1 点検等の種類 富士駐屯地消防設備点検													
2.2 点検項目、内容、数量													
<table><tr><td>項 目</td><td>内 容</td><td>数 量</td><td>備 考</td></tr><tr><td>消防用設備 の点検</td><td>自動火災報知設備及び屋内消火栓設備の点検</td><td>1 式 (4 3 棟)</td><td>対象の建物及び点検台数は別表による。</td></tr></table>				項 目	内 容	数 量	備 考	消防用設備 の点検	自動火災報知設備及び屋内消火栓設備の点検	1 式 (4 3 棟)	対象の建物及び点検台数は別表による。		
項 目	内 容	数 量	備 考										
消防用設備 の点検	自動火災報知設備及び屋内消火栓設備の点検	1 式 (4 3 棟)	対象の建物及び点検台数は別表による。										
2.3 建物別点検機器一覧表 富士駐屯地内建物（4 3 棟） 細部は別表による。													
2.4 場所 a) 静岡県駿東郡小山町須走 4 8 1 - 2 7 陸上自衛隊 富士駐屯地内 b) 細部については別図による。													
2.5 実施予定期間等 a) 点検期限 令和 9 年 3 月 2 6 日（金） 報告期限 令和 9 年 3 月 3 1 日（水） b) 本工期は、作業期間中の土曜日、日曜日及び祝日を作業不能日として見込んでいる。 c) 本点検の作業時間は、（8 時 3 0 分）～（1 7 時 0 0 分）を基本とする。ただし、これを越える時間については、監督官と協議するものとする。													
3 一般的要求事項 点検者は消防設備の点検にかかる資格（消防設備点検資格者または消防設備士）を有すること。													
4 提出書類													
<table><tr><td>提出書類名</td><td>部 数</td></tr><tr><td>工程表</td><td>1 部</td></tr><tr><td>日誌</td><td>1 部</td></tr><tr><td>打合せ簿（必要に応じて）</td><td>1 部</td></tr><tr><td>消防用設備等点検結果報告書</td><td>2 部</td></tr></table>				提出書類名	部 数	工程表	1 部	日誌	1 部	打合せ簿（必要に応じて）	1 部	消防用設備等点検結果報告書	2 部
提出書類名	部 数												
工程表	1 部												
日誌	1 部												
打合せ簿（必要に応じて）	1 部												
消防用設備等点検結果報告書	2 部												

別表 一 点検機器一覧表

建 物	区 分	機器名	数量	単位
7号 (S、RC-2)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級15回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	3	組
		表示灯	3	組
		音響装置	3	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	27	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	10	個
		光電式煙感知器	62	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	3	個
9号 (RC-3)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級30回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	3	組
		表示灯	3	組
		音響装置	3	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	109	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	20	個
		光電式煙感知器	14	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	3	個
14号 (RC-5)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級50回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	15	組
		表示灯	15	組
		音響装置	15	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	233	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	29	個
		光電式煙感知器	61	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	15	個
16号 (RC-2)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級25回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	5	組
		表示灯	5	組
		音響装置	5	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	1	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	6	個
		光電式煙感知器	66	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	5	個
24号 (RC-3)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級40回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	9	組
		表示灯	9	組
		音響装置	9	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	108	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	23	個
		光電式煙感知器	19	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	9	個

建 物	区 分	機器名	数量	単位
25号 (RC-3)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級20回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	9	組
		表示灯	9	組
		音響装置	9	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	68	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	13	個
		光電式煙感知器	8	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	9	個
26号 (RC-1)	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	1	個
127号 (RC-1)	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	1	個
145号 (RC-1)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級5回線)	1	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	26	組
		光電式煙感知器	19	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
169号 (RC-1)	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	1	個
182号 (RC-2)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級5回線)	1	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	39	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	2	個
		光電式煙感知器	1	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
199号 (RC-3)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級40回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	9	組
		表示灯	9	組
		音響装置	9	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	153	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	38	個
		光電式煙感知器	26	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置 ※259号と共用	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	9	個
213号 (S-1)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級5回線)	1	組
		差動式空気管式	7	組
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
235号 (RC-4)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級20回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	12	組
		表示灯	12	組
		音響装置	12	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	62	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	5	個
		イオン化式煙感知器	10	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	12	個


建 物	区 分	機器名	数量	単位
237号 (S-1)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級5回線)	1	組
		空気管式感知器	12	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器 2種	9	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器 2種	1	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
254号 (S-1)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級5回線)	1	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器 2種	12	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器 2種	1	個
		光電式煙感知器	18	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
			1	組
256号 (S-1)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級5回線)	1	組
		空気管式感知器	8	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器 2種	17	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器 2種	2	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
257号 (RC-3)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級10回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	6	組
		表示灯	6	組
		音響装置	6	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器 2種	60	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器 2種	4	個
		光電式煙感知器	19	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	組
		消火栓	1	面
			6	個
259号 (RC-4)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級20回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	8	組
		表示灯	8	組
		音響装置	8	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器 2種	91	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器 2種	11	個
		光電式煙感知器	11	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置 ※199号と共用	1	組
		制御盤	1	組
		消火栓	1	面
			8	個
260号 (RC-3)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級10回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	3	組
		表示灯	3	組
		音響装置	3	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器 2種	31	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器 2種	3	個
		光電式煙感知器	5	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	組
		消火栓	1	面
			3	個
262号 (S-2)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級5回線)	1	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器 2種	34	組
		光電式煙感知器	5	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組

建 物	区 分	機器名	数量	単位
266号 (RC-2)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級5回線)	1	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	24	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	2	個
		光電式煙感知器	6	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
267号 (S-1)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級5回線)	1	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	6	組
		光電式煙感知器	7	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
270号 (S-2)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	3	組
		表示灯	3	組
		音響装置	3	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	29	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	1	個
		光電式煙感知器	18	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	3	個
273号 (S、RC-2)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級15回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	5	組
		表示灯	5	組
		音響装置	5	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	53	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	6	個
		光電式煙感知器	36	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	5	個
275号 (RC-5)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	5	組
		表示灯	5	組
		音響装置	5	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	62	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	18	個
		光電式煙感知器	14	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	5	個
277号 (S-2)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級20回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	3	組
		表示灯	3	組
		音響装置	3	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	54	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	2	個
		光電式煙感知器	35	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	3	個

建 物	区 分	機器名	数量	単位
282号 (RC-1)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級5回線)	1	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	10	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	1	個
		光電式煙感知器	1	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
283号 (RC-5)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級15回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	5	組
		表示灯	5	組
		音響装置	5	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	138	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	17	個
		光電式煙感知器	34	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	5	個
287号 (RC-5)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級20回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	5	組
		表示灯	5	組
		音響装置	5	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	156	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	20	個
		光電式煙感知器	28	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	1	面
289号 (RC-2)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級30回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	4	組
		表示灯	4	組
		音響装置	4	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	15	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	7	個
		光電式煙感知器	34	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	1	面
290号 (RC-1)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級5回線)	1	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	2	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	3	個
		分離型光電式煙感知器	15	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
296号 (RC-2)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級25回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	6	組
		表示灯	6	組
		音響装置	6	組
		空気管式感知器	22	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	153	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	39	個
		光電式煙感知器	9	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	6	個

建 物	区 分	機器名	数量	単位
299号 (S、RC-2)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級5回線)	1	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	21	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	2	個
		光電式煙感知器	9	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
302号 (S-1)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級10回線)	1	組
		空気管式感知器	5	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	11	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	4	個
		分離型光電式煙感知器	1	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
303号 (S、RC-2)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級20回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	6	組
		表示灯	6	組
		音響装置	6	組
		空気管式感知器	57	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	73	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	12	個
		光電式煙感知器	8	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	6	個
306号 (S、RC-2)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級20回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	2	組
		表示灯	2	組
		音響装置	2	組
		空気管式感知器	18	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	36	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	9	個
		光電式煙感知器	22	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	2	個
308号 (RC-1)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級10回線)	1	組
		発信機 (P型1級)	4	組
		表示灯	4	組
		音響装置	4	組
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	6	組
		定温式スポット型 (普通) 感知器2種	15	個
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	4	個
311号 (S-1)	自動火災報知設備	受信機 (P型1級5回線)	1	組
		空気管式感知器	3	個
		差動式スポット型 (普通) 感知器2種	9	組
		常用電源 (交流電源)	1	組
		予備電源 (蓄電池)	1	組


建 物	区 分	機器名	数量	単位
3 1 4 号 (R C - 4)	自動火災報知設備	受信機（ P 型 1 級 3 0 回線）	1	組
		発信機（ P 型 1 級）	4	組
		表示灯	4	組
		音響装置	4	組
		差動式スポット型（普通）感知器 2 種	27	組
		定温式スポット型（普通）感知器 2 種	4	個
		光電式煙感知器	69	個
		常用電源（交流電源）	1	組
		予備電源（蓄電池）	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	4	個
3 1 5 号 (R C - 4)	自動火災報知設備	受信機（ P 型 1 級 2 0 回線）	1	組
		発信機（ P 型 1 級）	4	組
		表示灯	4	組
		音響装置	4	組
		差動式スポット型（普通）感知器 2 種	132	組
		定温式スポット型（普通）感知器 2 種	25	個
		光電式煙感知器	22	個
		常用電源（交流電源）	1	組
		予備電源（蓄電池）	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	4	個
3 2 1 号 (R C - 5)	自動火災報知設備	受信機（ P 型 1 級 2 0 回線）	1	組
		発信機（ P 型 1 級）	10	組
		表示灯	10	組
		音響装置	10	組
		差動式スポット型（普通）感知器 2 種	171	組
		定温式スポット型（普通）感知器 2 種	20	個
		光電式煙感知器	31	個
		常用電源（交流電源）	1	組
		予備電源（蓄電池）	1	組
	屋内消火栓設備	加圧送水装置	1	組
		制御盤	1	面
		消火栓	10	個
3 2 4 号 (R C - 3)	自動火災報知設備	受信機（ P 型 1 級 1 5 回線）	1	組
		差動式スポット型（普通）感知器 2 種	44	組
		定温式スポット型（普通）感知器 2 種	1	個
		光電式煙感知器	16	個
		常用電源（交流電源）	1	組
		予備電源（蓄電池）	1	組
台 数 計		受信機	40	組
		発信機	148	組
		表示灯	148	組
		音響装置	148	組
		差動式スポット型	2, 319	組
		定温式スポット型	376	個
		光電式煙感知器	759	個
		常用電源（交流電源）	40	組
		予備電源（蓄電池）	40	組
		加圧送水装置	29	組
		制御盤	29	面
		消火栓	151	個




山 梨 県

富士駐屯地

小 山 町

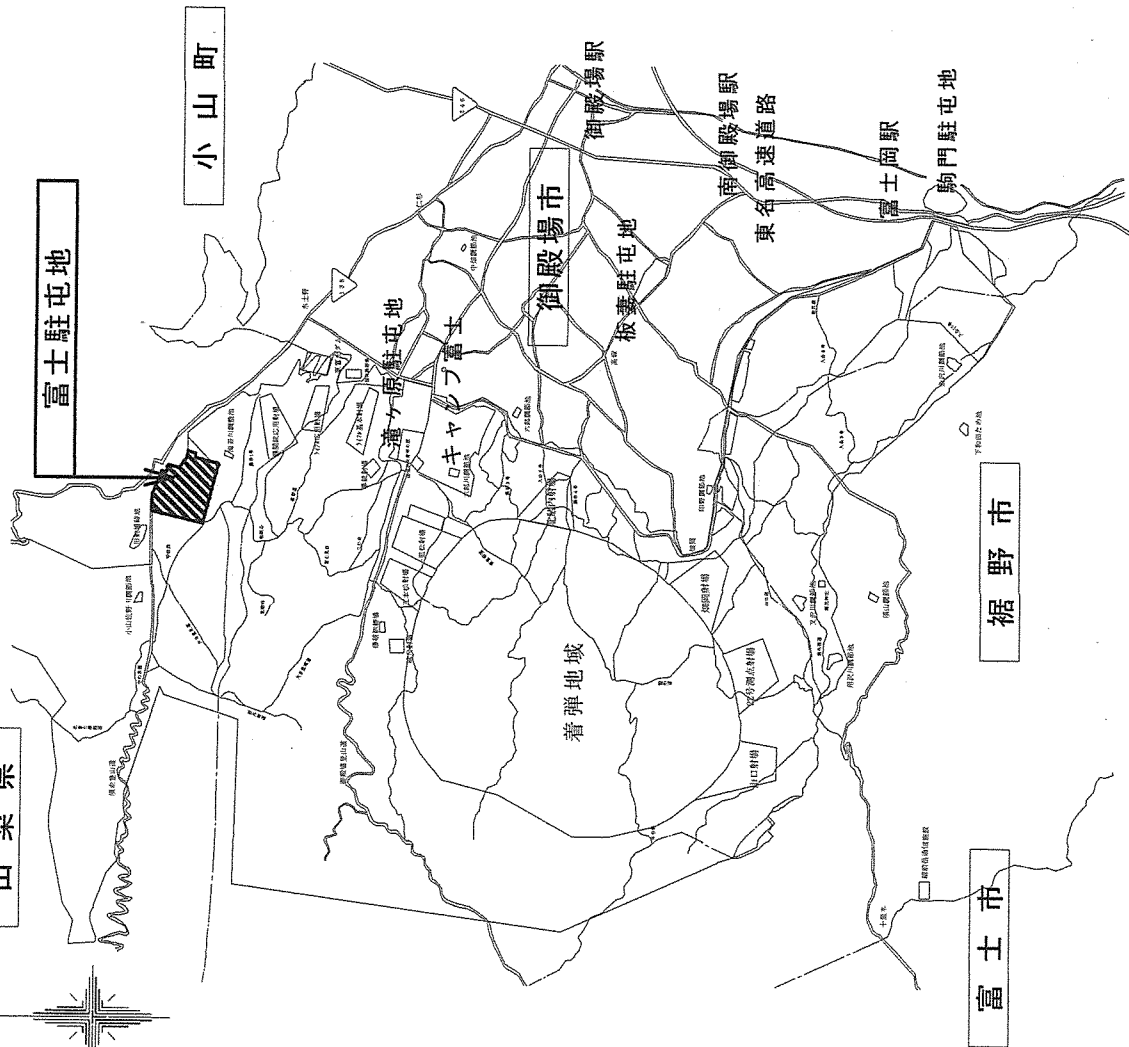

富士駐屯地案内図

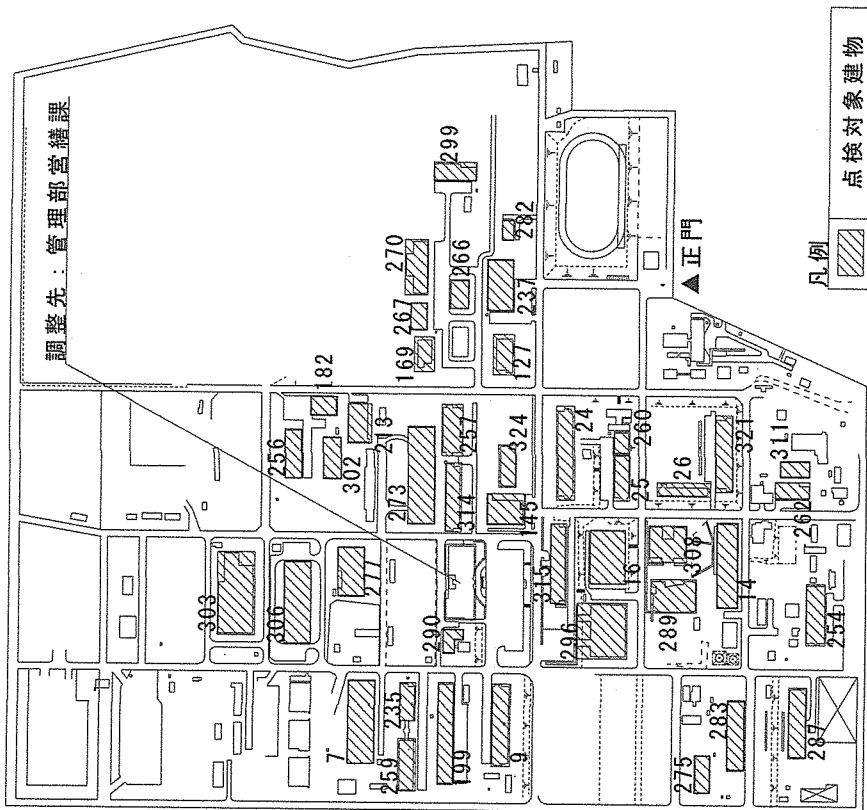

富士駐屯地配置図 S = 1 : X