公告 第 100 号
令和6年2月2日

公　　告

契約担当官
陸上自衛隊小平学校
会計課長　髙波　　剛

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

１　入札事項

契約実施計画番号	調達要求番号	物品番号	仕様書番号
3KMU10203650	3KMD1AE0175 0001		59

品名　または　件名
３９号・８０号建物空調機整備
部品番号　または　規格
仕様書のとおり。
使用器材名

数量	単位	銘柄	使用期限等	グループ	指定	検査	包装
1.00	ST						

納地または工事場所	引渡場所
小平校	小平校
搬入場所	納期または工期
総務部管理課営繕班ボイラー係（内２８４）	令和6年3月29日（金）

２　競争参加資格
次のいずれかであること
全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること
ただし、細部は注意事項による。

３　契約条項を示す場所
陸上自衛隊小平学校総務部会計課事務室及び陸上自衛隊小平学校

４　説明会及び入札執行の日時場所
説明会日時場所：
入札日時場所　：令和6年2月21日（水）11時00分　小平駐屯地入札室(80号庁舎1階)

５　保証金
入札保証金：免除　契約保証金：免除

６　落札決定方式及び契約方式
落札決定方式：総品目総額　契約方式：一般競争

７　注意事項
（１）競争に参加する者に必要な事項
ア　令和４・５・６年度の全省庁統一資格において、等級が「役務の提供等」の「D」以上の者であること。（資格審査結果通知書の写しを入札前までに提出して下さい。）
イ　予算決算及び会計令第７０条・第７１条に該当しないものであること。（第７０条において未成年者・被保佐人・被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は特別な理由がある場合に該当します。）
ウ　大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止措置等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
エ　前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
オ　原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

（２）入札条項を示す場所
陸上自衛隊小平学校総務部会計課事務室

（３）入札条件
ア　違約金　　：落札者が契約締結に応じない場合は、落札金額の１００分の５以上、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の１００分の１０以上を違約金として徴収する。
イ　遅延賠償金　　：遅延１日につき契約金額の１０００分の１以上を徴収する。
ウ　落札決定方法　：総額（税抜き）とし、入札金額が予定価格以内の最低入札者を落札者とする。また、最低入札価格が予定価格に達しない場合は、再度入札を実施する。

なお、落札者となるべき最低入札者が２人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。
くじを引く者がいない場合は、入札に関係のない職員によりくじ引きを実施する。

エ　契約書等　　：落札者は落札決定後遅滞なく、陸上自衛隊駐屯地用標準契約書の様式により契約書を作成する。但し、会計法第２９条の８の但書に該当する場合、作成を省略できるものとする。

オ　契約書書式　　：駐屯地標準契約役務請負契約条項を適応する。また、特約条項は、談合等の不正行為に関する特約条項及び暴力団排除に関する特約条項に付す。

（４）入札の無効

ア　入札参加資格のない者の入札
イ　入札金額、入札者氏名が識別し難い場合
ウ　電報、電話、ＦＡＸによる入札
エ　郵便入札の場合、期限までに到着しなかった入札
オ　その他入札に関する条件に違反した入札
カ　入札者が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」について虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合

（５）その他

ア　郵便等による入札は、資格審査結果通知書を添えて入札前日の１７：００担当者必着分までを有効とする。
イ　郵便等による入札があり、再度入札となった場合の再度入札の日時については別示する。
ウ　本公告掲載先：陸上自衛隊小平学校総務部会計課掲示板および陸上自衛隊小平学校・小平駐屯地ＨＰ
エ　入札及び契約事項に関する問合せ先
　連絡先　　〒１８７－００４４　　東京都小平市喜平町２－３－１
　陸上自衛隊小平学校　総務部会計課　契約班ＴＥＬ０４２（３２２）０６６１
　内線３４７　担当　佐川　　ＦＡＸ０４２（３２１）０６６４
オ　仕様書に関する問い合わせ先
　陸上自衛隊小平学校　総務部管理課営繕班
　連絡先　　ＴＥＬ０４２（３２２）０６６１（代表）内線２８１（担当：遠藤）

調達要求番号　：第１７５号
仕様書番号　：第５９号
作成年月日　：令和６年２月１日
作成部隊名　：陸上自衛隊小平学校
　　総務部管理課

３９号・８０号建物空調機整備
仕　　様　　書

件　　名	３９号・８０号建物空調機整備	図面番号	
図面名称	表　　紙	縮　　尺	

仕　　様　　書

１　件　名

　　３９号・８０号建物空調機整備

２　場　所

　　東京都小平市喜平町２－３－１　陸上自衛隊小平駐屯地

３　一般事項

(1)　本仕様書に記載してある事項のほか、一般財団法人建築保全センター編集・発行「建築保全業務共通仕様書（最新版）」及び監督官の指示による。

(2)　本仕様書及び図面に疑義が生じた場合は、監督官と協議を行いその指示に従うものとする。

(3)　現場の収まり等により、軽微な変更の必要性が生じた場合は、監督官と調整しその指示に従うものとする。ただし、請負金額、納期等の変更は行わないものとする。

(4)　役務実施に関して、隊員及び部外者に傷害等を与えた場合、または施設等に汚損を与えた場合は、請負者の責任において復旧及び保障するものとする。

(5)　使用材料は仮設材を除きすべて新品とし、監督官の検査を受け合格したものを使用する。

(6)　請負者は、現場代理人等を指定し、関係法令に基づき現場の管理を行い防災に努めること。

(7)　作業現場及び許可された場所以外への無断立ち入り等は厳禁とする。

(8)　役務写真は、各作業の作業前・作業中・作業後、使用材料及び施工後隠蔽になる箇所その他、監督官の指示する箇所を撮影し、整理の上１部提出するものとする。

(9)　本役務に必要な申請及び提出書類は監督官の示す規格様式で作成し提出するものとする。

(10)　撤去品が発生した場合、金属類発生材は、関係書類提出後監督官が指示する場所に搬入すること。

(11)　役務完了後は、作業現場の後片付け及び清掃を行うものとする。

特　記　仕　様　書

特記事項

１　整備対象機器

(1) ガスヒートポンプ（ＧＨＰ）の概要

機器名	仕様等	数量
ガスヒートポンプエアコン	サンヨー　Panasonic（株） 型式　ＳＧＰ-Ｈ５６０ＳＩＧＤ 冷房能力　56kw　暖房能力　63kw 燃料消費量　冷房 3.26Nm/h　暖房 3.44Nm/h 都市ガス１３Ａ	１台

(2)　ＧＨＰ室外機整備部品は受注者が準備し次による。

型式：ＳＧＰ-Ｈ５６０ＳＩＧＤ（２台）

ＧＨＰ室外機Ｎｏ．２、９

品　名		規格等	数量
1	排ガス熱交換器	623-317-3245	２個
2	ガスケット	638-022-9239	２個
3	イグニッションコイルキット	623-334-1293	２個
4	冷却水ポンプ	623-175-8376	２個
5	メイン基板	623-317-8745	２個
6	パワー基板	623-318-5941	２個
7	フィルター基板	623-305-3622	２個
8	水温センサー	623-197-6428	２個
9	カム角センサー	623-197-6404	２個
10	クランク角センサー	623-166-9597	２個
11	圧力センサー	623-178-7017	２個

２　整備対象機器

(1)　直焚き吸収式冷温水機

製造社名	矢崎総業株式会社		型式	ＣＨ－ＭＧ１８０	
二重効用	燃料消費量	522kw（冷凍）296kw（加熱）		伝熱面積	14.3 ㎡

(2)　吸収式冷温水機整備部品は受注者が準備し次による。

品　　名		規格等	数量
１	ガス圧力下限スイッチ	GW50A6/S	１個
２	弁閉確認スイッチ	（ＣＨ－ＭＧ１８０用）	１個
３	圧力スイッチ(空気)セット（0.7kPa）	(空気)セット（0.7kPa）	１式
４	冷却ファン	（ＣＨ－ＭＧ１８０用）	１個

(3)　作動確認検査

整備後、試運転調整を行い、運転状態が正常であることを確認する。

(4)　その他

ア　作業時期及び時間帯においては、事前に官側と十分に調整し実施する。

イ　取付取外しの調整等は、十分余裕をもって行い作業完了後は、完全にもとの状態になっていることを確認する。

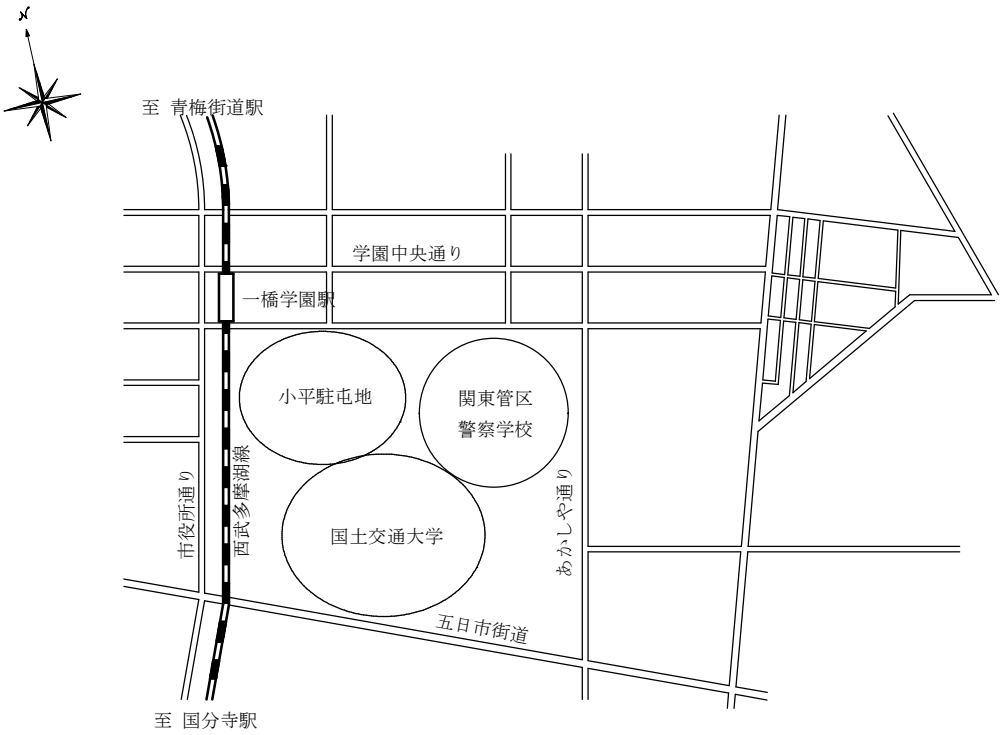

案内図　S＝1/X

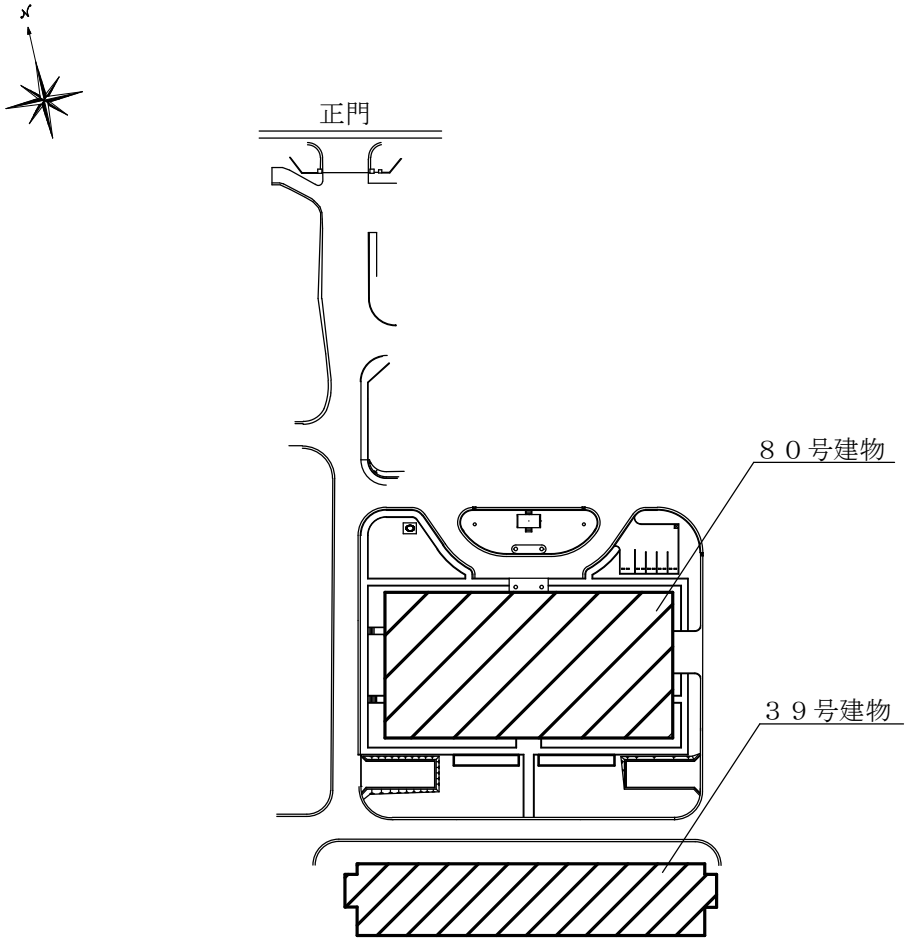

配置図　S＝1/X

件　　名	３　９　号　・　８　０　号　建　物　空　調　機　整　備	図面番号	４／６
図面名称	案　　内　　図　　・　　配　　置　　図	縮　　尺	

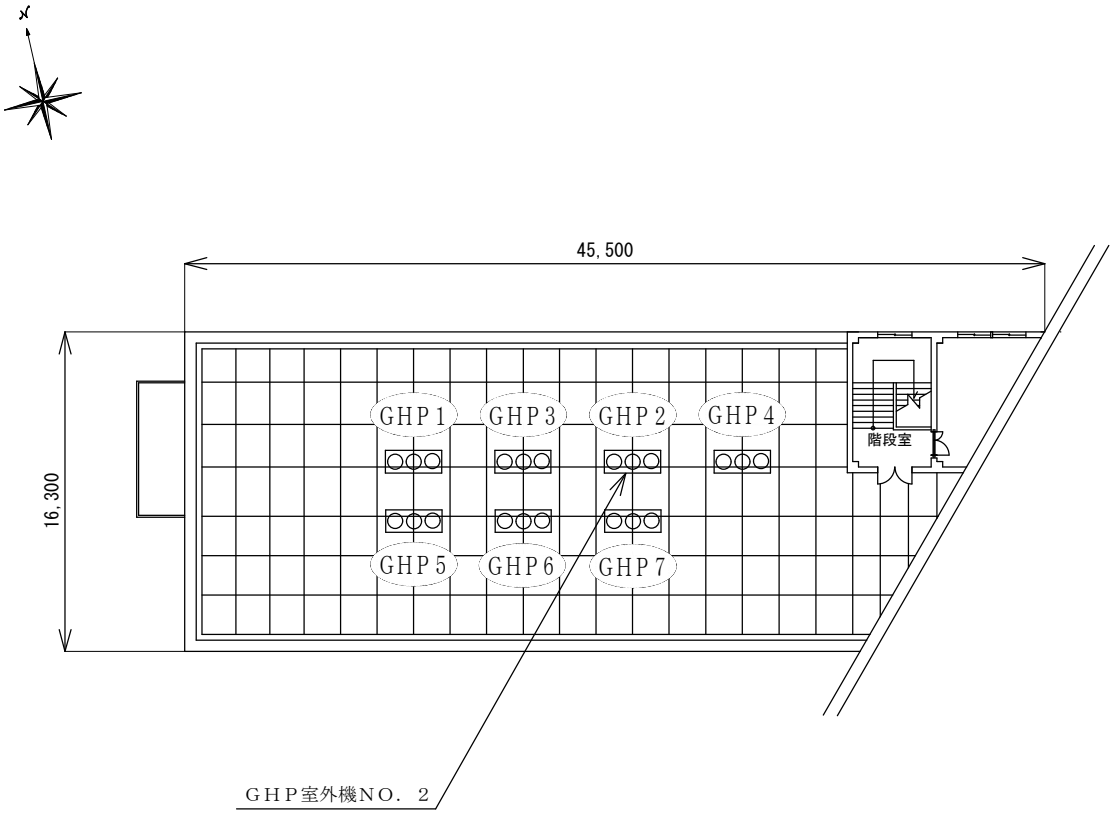

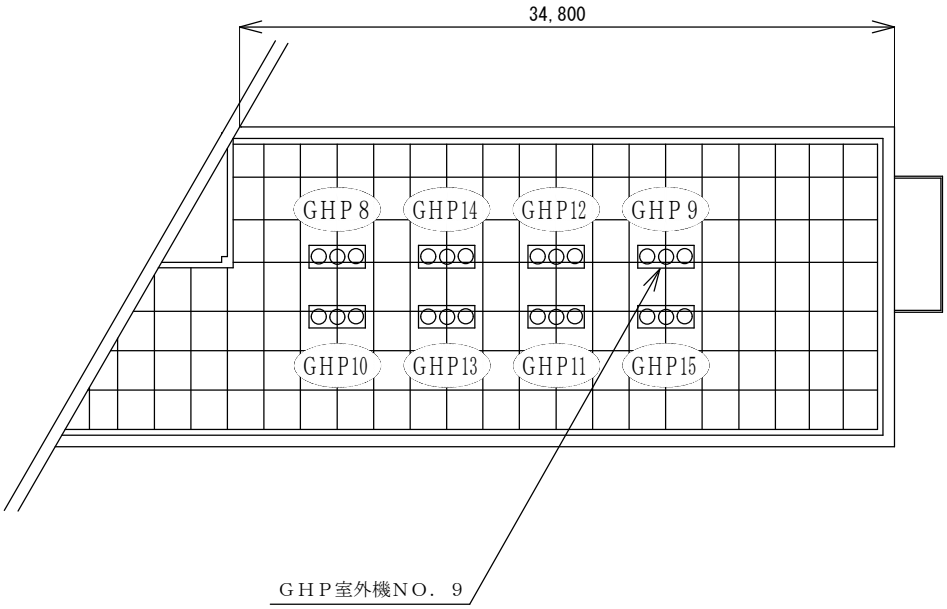

３９号R階屋上平面図 S=1/４００

件　名	３９号・８０号建物空調機整備	図面番号	５／６
図面名称	平面図	縮　尺	

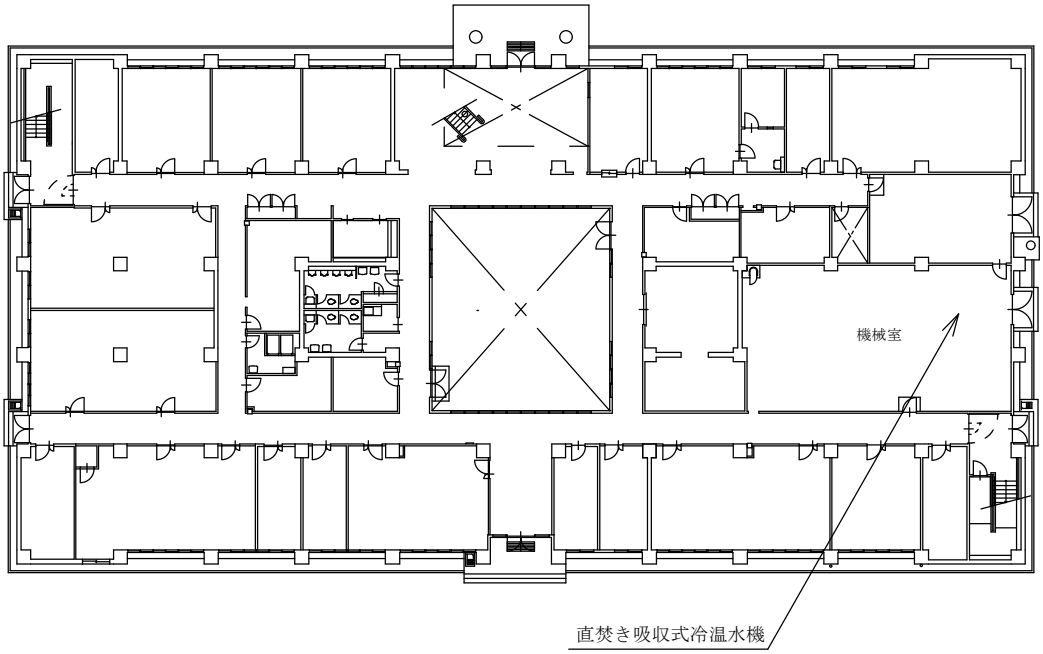

８０号１階平面図　S＝1／X

件　　名	３　９　号　・　８　０　号　建　物　空　調　機　整　備	図面番号	６／６
図面名称	平　　面　　図	縮　　尺	