

桂駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。
- 3 件名リスト

一連 番号	件 名	納入（履行） 場所	納期 （履行期限）	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省 競争参加資格	備考
1	荷役器材レンタル等に係る役務	仕様書のとおり	R7.6.10 (火) ～R7.6.12 (木)	R7.5.13 (火)	R7.5.20 (火) 1200	R7.5.20 (火) 1200	必要なし	細部は仕様書を参照
2	桂宿舎C・D・E棟消防設備点 検	仕様書のとおり	R7.12.19 (金)	R7.5.13 (火)	R7.5.20 (火) 1200	R7.5.20 (火) 1200	必要なし	細部は仕様書を参照
3	桂宿舎Eー207トイレ換気扇 取替	仕様書のとおり	R7.6.30 (月)	R7.5.13 (火)	R7.5.20 (火) 1200	R7.5.20 (火) 1200	必要なし	細部は仕様書を参照
4	(7) 112号屋外給気管補修	仕様書のとおり	R7.6.30 (月)	R7.5.13 (火)	R7.5.20 (火) 1200	R7.5.20 (火) 1200	必要なし	細部は仕様書を参照
5	(7) 18号建物ポンプ補修	仕様書のとおり	R7.7.25 (金)	R7.5.13 (火)	R7.5.20 (火) 1200	R7.5.20 (火) 1200	必要なし	細部は仕様書を参照

4 契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒615-8103 京都府都市西京区川島六ノ坪

陸上自衛隊桂駐屯地 関西補給処桂支処会計課（中村）

TEL 075-381-2125（内線 515）FAX 075-381-8881

見 積 書

件名リストー連番号	1
-----------	---

見積金額¥ (消費税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
荷役器材レンタル等に係る 役務	仕様書の とおり	台	2		
納入（履行）場 所	仕様書のとおり		納 期 (履行期限)	R7.6.10～R7.6.12	
契約保証金	免 除		入札（見積）書 有効期間		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和7年5月20日

分任契約担当官

陸上自衛隊関西補給処桂支処

会計課長 田 尾 正 輝 殿

会社名 代表者名 担当者名 連絡先

（注）押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

市場価格調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処桂支処
会計課長 田尾 正輝 殿

¥ (消費税抜価格)

1 履行期間	7.6.10～7.6.12
2 納 地	陸上自衛隊日本原演習場

住所・名称・代表者名

令和 年 月 日

[illegible]

調達要求番号：5QXX1AL8101

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
荷役器材レンタル等に係る役務	1	
	作 成	令和7年 月 日
	作成部隊等名	中部方面後方支援隊本部付隊

1 総則

この仕様書は、荷役器材のレンタル及びそれに伴う配送、返却について規定する。

2 荷役器材等に関する要求

2.1 荷役器材

大型フォークリフト（13.5t以上）×2台

2.2 性能

20ftコンテナを荷役できる、最大揚重13.5t以上のフォークリフト

2.3 期間

令和7年6月10日（火）から同年6月12日（木）までの3日間

2.4 器材の配送等

2.4.1 配送場所

陸上自衛隊日本原演習場（〒708-1326 岡山県勝田郡奈義町上町川）
演習場入口から細部配送場所まで官側にて誘導する。

2.4.2 配送要領

令和7年6月10日（火）12時から16時までの間に、配送場所への配送及び卸下

2.4.3 配送後の器材の点検

配送後、官側とともに器材の点検を実施するとともに、操作要領の説明及び配送に伴う各種手続きの実施

2.4.4 返却場所

配送場所と同地域

2.4.5 返却要領

令和7年6月12日（木）13時から16時までの間に、官側とともに点検及び器材使用・返却に伴う各種手続きを実施したのち返却

3 品質保証

3.1 試験

試験は、当該器材整備基準、製造会社及び契約業者の規定による。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担任官等が定める監督・検査要領による。

4 出荷条件等

4.1 仕様

官側が操縦するにあたり、レンタル許可受けの器材であること。

4.2 保守整備

レンタル器材の保守整備は、契約業者側で行う。

5 その他

5.1 敷地内で統制

配送及び返却時、防衛省の敷地に立入る際は、官側の統制に応じること。

5.2 器材の燃料

搬入時の燃料については満量とし、本役務履行中使用した器材の燃料については、官側で補給するものとする。

5.3 器材の故障・不具合

本役務履行中、器材の故障・不具合が生じた際は、速やかに契約業者による修繕を依頼する。

5.4 器材の損傷

明らかに官側の誤操作により器材を損傷させた際は、官側の責任とする。

5.5 情報保護

本役務において知り得た情報については、他に譲渡してはならない。

5.6 仕様書に関する疑義

本仕様書の内容について疑義を生じた際は、速やかに別途協議するものとする。

見 積 書

件名リスト一連番号	2
-----------	---

見積金額¥ (消費税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
桂宿舍C・D・E棟消防設備点検	仕様書のとおり	式	1		
納入（履行）場 所	仕様書のとおり		納 期 (履行期限)	R7.12.19	
契約保証金	免 除		入札（見積）書 有効期間		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和7年5月20日

分任契約担当官

陸上自衛隊関西補給処桂支処

会計課長 田 尾 正 輝 殿

会社名 代表者名 担当者名 連絡先

（注）押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

市場価格調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処桂支処
会計課長 田尾 正輝 殿

¥ (消費税抜価格)

1 履行期間	7.12.19
2 納 地	陸上自衛隊桂駐屯地


住所・名称・代表者名

令和 年 月 日


[illegible]

仕様書		作成年月日	令和7年4月21日
名 称	桂宿舎C・D・E棟消防設備点検		
部隊名	関西補給処桂支処総務部総務課厚生班	担当者	2尉 吉田 貢
1 適用範囲 本仕様書は陸上自衛隊桂駐屯地が管理する国家公務員宿舎（桂宿舎C棟及びE棟）において実施する「消防設備点検」について必要な事項を記載する。 2 一般事項 (1) 実施場所：桂宿舎C・D・E棟（京都府京都市西京区川島五反長町65-1） 別紙 (2) 内容：消防設備点検 (3) 時期：年2回（6月、12月予定） (4) 実施要領 消防設備等保守点検 ア 消火器具（外観点検、清掃） イ 非常警報設備（外観点検・清掃・動作試験・※配線点検） ウ 1回目：機器点検、2回目：総合点検 3 点検器具等数量 (1) 消火器具（粉末ABC10型消火器） C・E棟各8個、D棟6個（計22個） (2) 非常警報器具 操作部・複合装置一式（非常電源、非常ベル・自動式サイレン、警鐘・ゴング等） C・E棟：各1セット（計2セット） 4 提出書類等 (1) 点検報告：「消防用設備等（特殊消防設備等）点検結果報告書」 「消防用設備等（特殊消防設備等）総括表」 「消防用設備等（特殊消防設備等）点検者一覧表」 (2) 点検票：該当する消防用設備等の「点検票」 (3) 消防設備点検者資格免状（写） (4) 提出先：関西補給処桂支処、西京消防署各1部 5 担当者 桂支処総務部総務課厚生班（厚生係長）2尉 吉田 貢 電話番号：075-381-2125（内線322） 6 その他 (1) 作業時間等 ア 土日祝日のぞく0830～1700とする。 イ 室内の立会が必要な場合は担当者に連絡する。 (2) 仕様書に記載のない事項及び不明瞭な事項については、双方で協議する。			

案内図

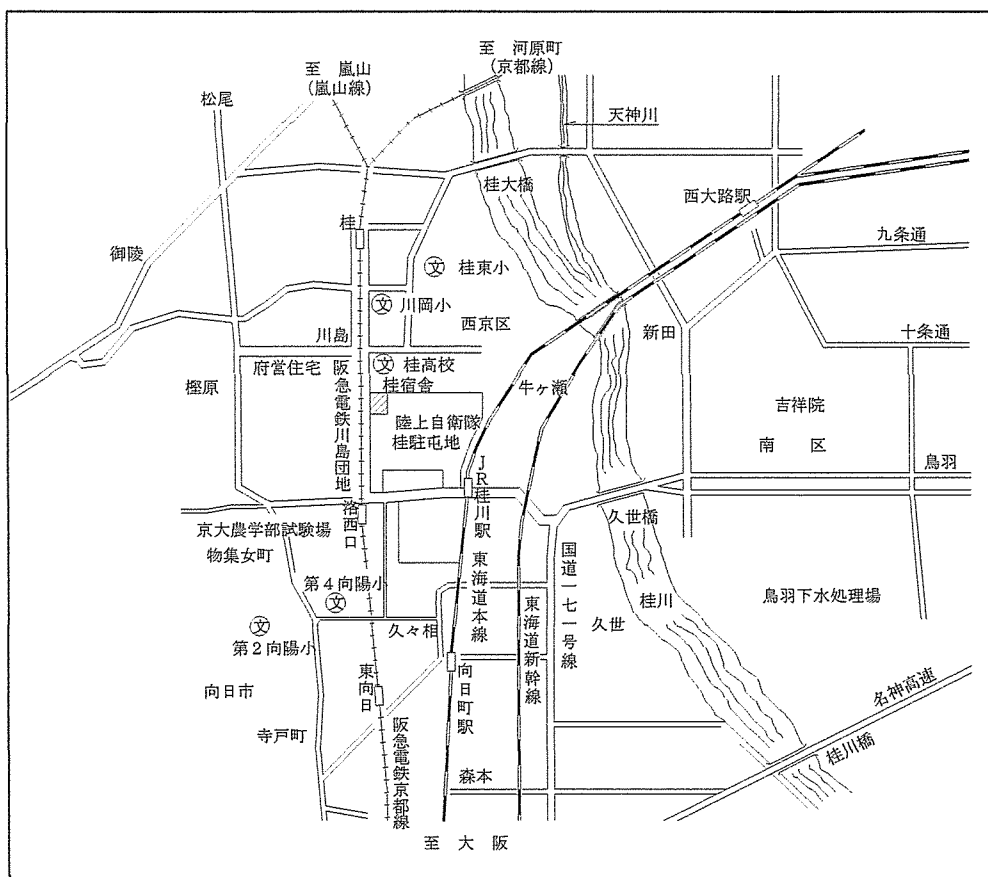

配置図

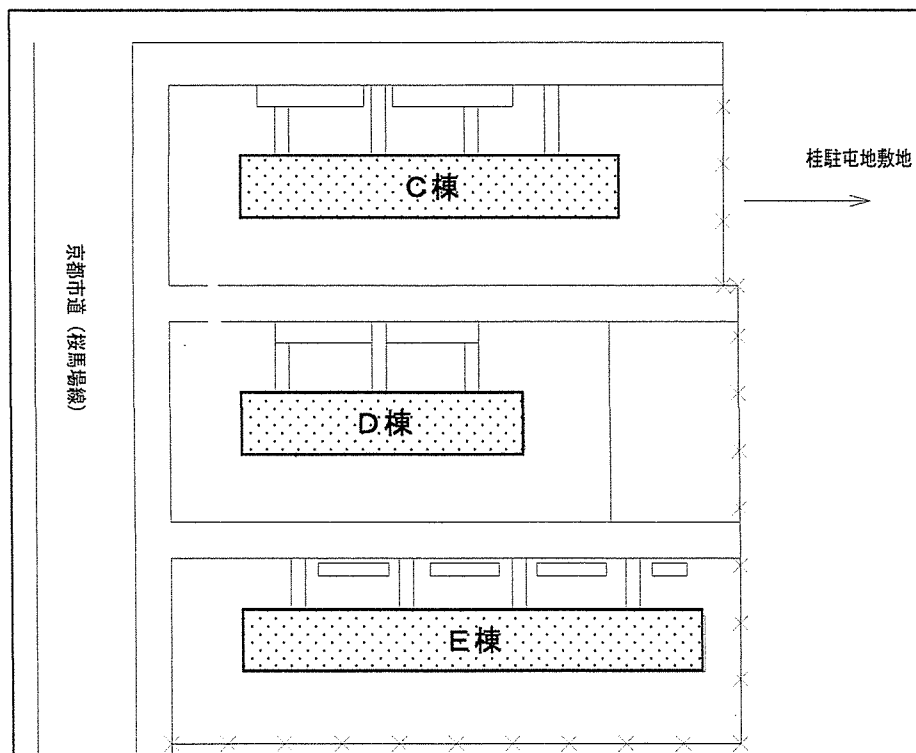

見 積 書

件名リスト一連番号	3
-----------	---

見積金額¥

(消費税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
桂宿舎Eー207トイレ換気扇取替	仕様書のとおり	式	1		
納入（履行）場 所	仕様書のとおり	納 期 (履行期限)	R7.6.30		
契約保証金	免 除	入札（見積）書 有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和7年5月20日

分任契約担当官

陸上自衛隊関西補給処桂支処

会計課長 田 尾 正 輝 殿

会社名 代表者名 担当者名 連絡先

（注）押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

市場価格調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処桂支処
会計課長 田尾 正輝 殿

Y (消費税抜価格)

1 履行期間	7.6.30
2 納 地	陸上自衛隊桂駐屯地

住所・名称・代表者名

令和 年 月 日

[illegible]

桂宿舎E-207トイレ換気扇取替

件名	桂宿舎E-207トイレ換気扇取替			図面番号	1 / 4
図名	表 紙				
支処長	総務部長	総務課長	厚生班長	厚生係長	起案者
					
関西補給処桂支処総務部総務課厚生班				令和7年5月8日	

1 作業件名

桂宿舎Eー207トイレ換気扇取替

2 作業場所

京都府京都市西京区川島五反長町65ー1 桂宿舎Eー207

3 作業期間

令和7年6月30日までとするも資材入荷後速やかに

4 作業内容

本作業は、桂宿舎Eー207号室のトイレ換気扇の取替を実施するもの。
数量

区分	規格	数量	備考
撤去	三菱VD-10ZC7-BL	1台	
設置	三菱VD-10ZC14-BL	1台	

5 一般事項

(1) 総則

本作業は、仕様書・図面・メーカー基準・次の基準及び関係法令等遵守して実施すること。なお仕様書に記載なき事項については、事前に監督官と協議のうえ指示に従うこと。

(2) 協議

請負者は設計図書及び現地において、相違・疑義あるいは不明な点が生じた場合は、監督官と協議し、その指示に従うこと。

(3) 火災予防・現場管理

作業中における火災予防、労働安全及び在来施設等の保護には、十分注意を払うものとし、汚破損した場合は、請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。

(4) 作業時間

敷地内における作業時間帯は、平日（土・日及び祝祭日は除く。）の午前8時30分から午後5時迄を基準とする。その他の時間帯に作業を実施する場合には、事前に監督官と協議のうえ指示に従うこと。

(5) 電気・水道等の使用

本作業実施に必要な電力・給水については有償とし、請負者側のメーターの設置、または官側の指示する方法により使用量を算定する。

(6) 発生材

本作業で発生した金属屑等監督官が指示するものについては、発生材報告書を提出し、所定の場所に集積、運搬を実施すること。

6 提出書類



本作業での提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出すること。

- (1) 現場代理人等通知書・・・1部（契約後速やかに提出）
- (2) 着工届・・・1部（着工前に提出）
- (3) 竣工届・・・1部（竣工日に提出）
- (4) 作業写真・・・1部（整理して提出）
- (5) 内訳明細書・・・1部（契約後速やかに提出）
- (6) 工程表・・・1部（速やかに提出）
- (7) 打合せ簿・・・1部（調整等監督官と協議を行った際、その都度提出）
- (8) その他監督官の指示した書類（監督官が指定した期までに示した部数を提出）

7 検査


作業完了後、提出書類を提出し検査官の指示する完了検査の合格をもって完了とする。ただし、手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再度検査を受けること。

件名	桂宿舎Eー207トイレ換気扇取替	図面番号	2／4
図名	仕 様 書		
関西補給処桂支処総務部総務課厚生班			

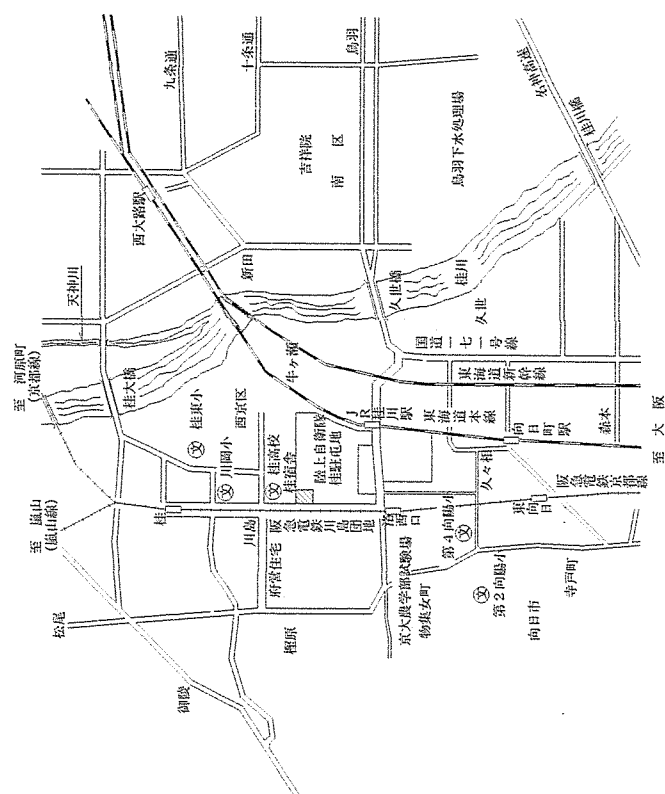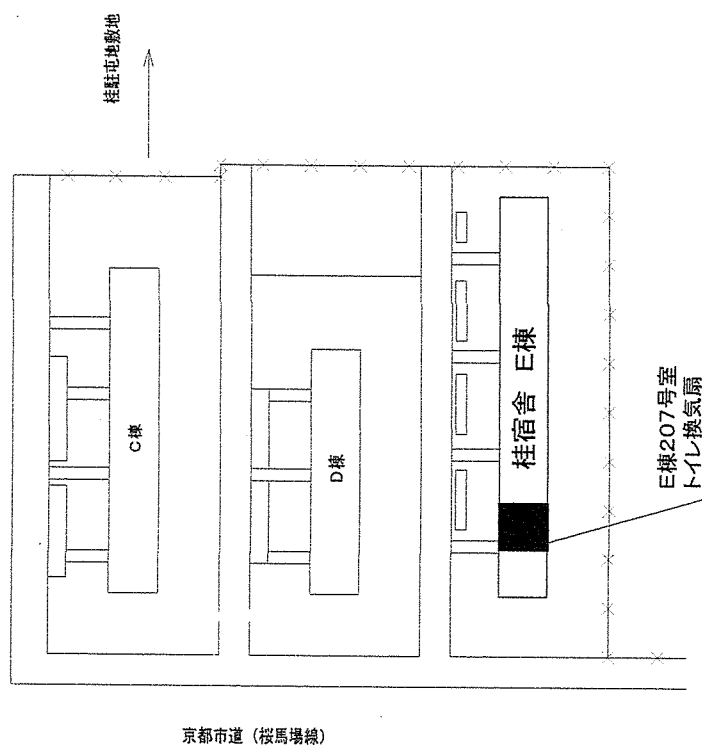


件名	桂宿舎E-207トイレ換気扇取替	図面番号	3/4
図名	案内図・配置図		
関西補給処桂支処総務部総務課厚生班			

トイレ換気扇取替

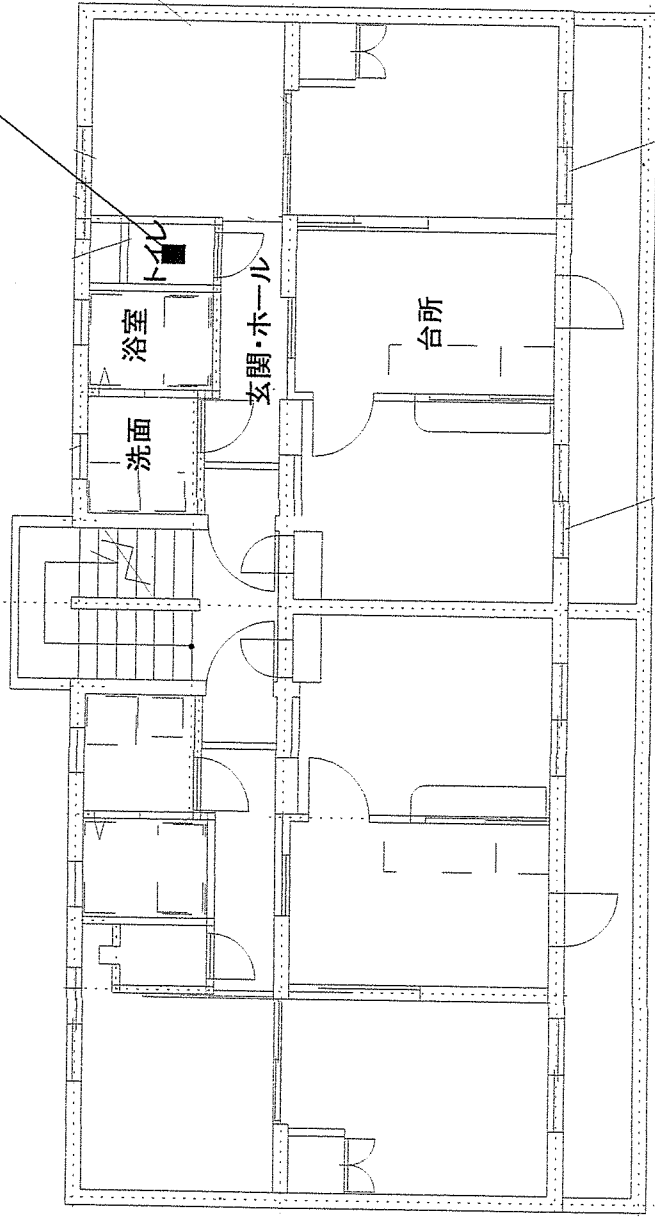


件名	桂宿舎E-207トイレ換気扇取替	図面番号	4/4
図名	平 面 図		
関西補給処桂支処総務部総務課厚生班			

既取付


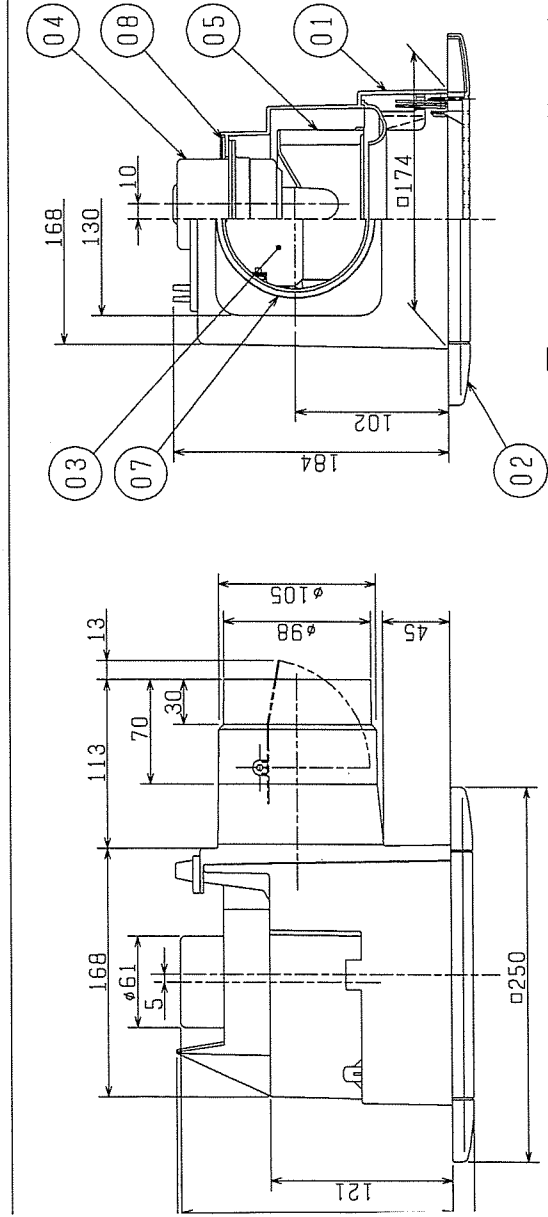


■ 天吊金具P-02TK (別売システム部材)
取付位置 (2点吊り)

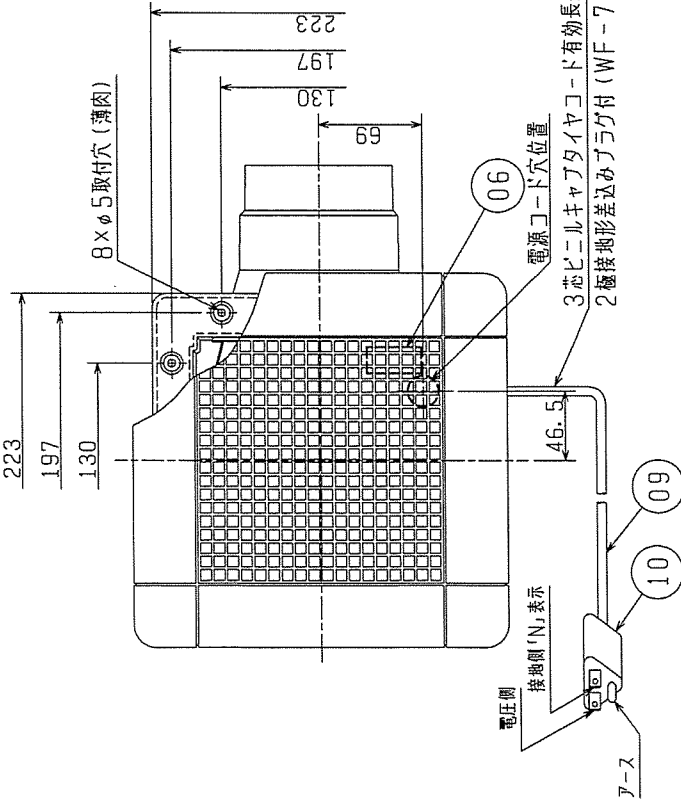

正面騒音は、室外側ダクト内音が
測定室に出ないようにし、グリル
正面 (下方) より1m離れた地点
でのAレゾによる値です。

P-Q・騒音特性

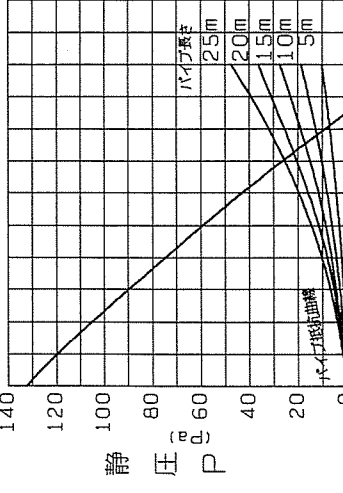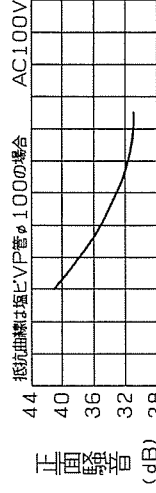

- ・グリル開口面積 159cm²
 - ・天井埋込寸法 φ180 (野縁高さ40以下、天井材含む)
- ※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	60	0.088	8.8	85	27.5	1.7
電動機形式 コンデンサー永年分相形单相誘導電動機2極シャッター形式						
耐電圧 AC 1000V				絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	10cm

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第3角図法

作成日付

07-02-01

形名

VD-10ZC₇-BL

優良住宅部品 (BL) 認定 ダクト用換気扇
<換気ユニット サニタリー用ファン 浴室用I型>

整理番号

NB306085

1/2

三菱電機株式会社 中津川製作所

設計・施工に関するご注意


1. この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井に取付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。
2. プラスチックボディタイプダクト用換気扇及びダクト用システム部材の使用については、地区により異なる規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁（特に消防署）にご相談ください。

3. 施工及び電気工事は安全上必ず同梱の取付工事説明書に従ってください。

4. 浴室など湿気の多い場所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。

5. 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。

・極端な曲げ ・多数の曲げ ・吐出口のすぐそばでの曲げ ・しぼり



6. 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。

7. 当社以外の電子式スイッチ（半導体制御による遠調スイッチ・タイマー等）やホタルスイッチをご使用の場合は、組合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめ確認ください。

8. 排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのベントキャップ、または雨水の浸入を防ぐための深形フード、外風が強いところでは耐外風フードなどのシステム部材を取付けてください。

9. 風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッター閉じ音が聞こえる場合があります。常時外風が強い場所に取付ける場合は電気式シャッタータイプ、または中間取付形電動シャッターとの併用をおすすめします。

10. 効果的な換気を行うために給気口を設けてください。

11. 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。
モーターは消耗部品です。

設置場所に関するご注意

1. 浴室など湿気の多い場所では、グリルから水滴が落ちても不具合にならない場所に取付けてください。

2. 排気口が外風の影響を受ける場所（高層住宅等）には取付けないでください。
風量が低下し、換気量が不足するおそれがあります。

3. 高温（40℃以上）になる場所には取付けないでください。早期故障の原因となります。

4. 台所のような油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所には取付けないでください。
早期故障や火災の原因となります。


5. 可燃性ガスのある場所には取付けないでください。火災の原因となります。

6. 温泉には取付けないでください。腐食（落下）、漏電（感電）、早期故障の原因となります。

7. 業務用24時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。

8. 傾斜天井には取付けないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。

9. ユニットバスに設置する場合などで、天井面と本体フランジとの間に補強板やパッキンを使用する場合は、その部分の隙間が1mm以下となるものをご使用ください。天井面とグリルの間に隙間が生じる場合があります。

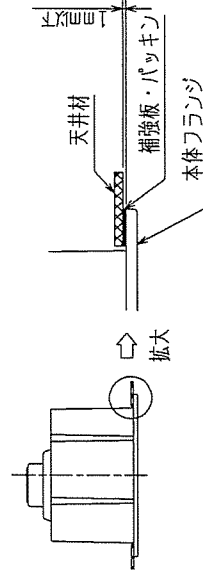


※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	形 名	整 理 番 号
	07-02-01		
三菱電機株式会社中津川製作所		VD-10ZC7-BL 優良住宅部品(BL)認定 ダクト用換気扇 <換気ユニット サニタリー用ファン 浴室用I型>	NB306085 2/2


新設

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	本体	合成樹脂	
02	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
03	モーター		
04	モーター取付板	銅板	
05	羽根	合成樹脂	
06	ダクト接続口	合成樹脂	
07	シャッター	合成樹脂	
08	速結端子		
09	電源コード		3芯ビニルキャブタイヤコード 有効長約3m
10	プラグ		2極接地形差込みプラグ


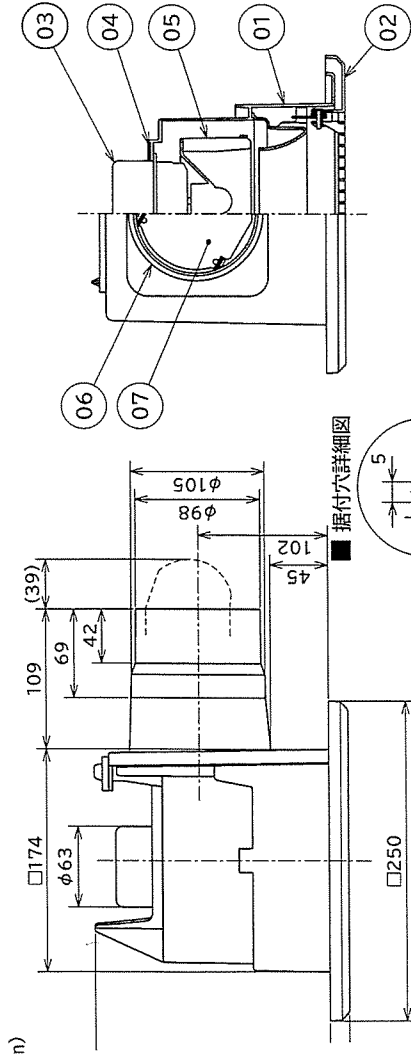


■据付穴詳細図

■天吊金具P-02TKタイプ
(別売システム部材)
据付位置(2点吊り)

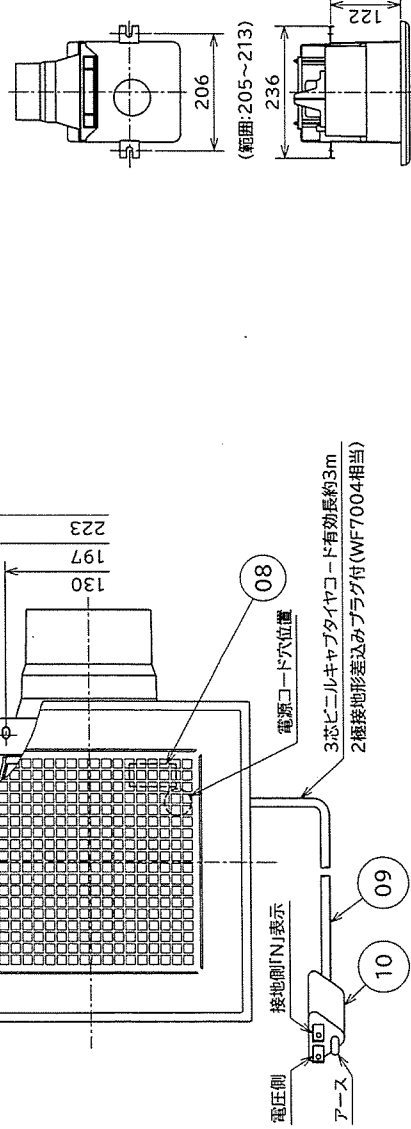

P-Q・騒音特性

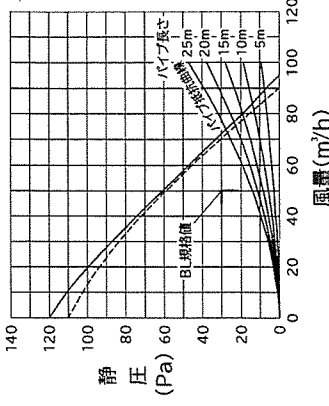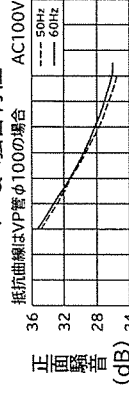

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室
に出ないようし、グリル正面(下方)より
1m離れた地点でのAレンジによる値です。

- ・比消費電力: 50Hz 0.10(W/(m³/h))
60Hz 0.13(W/(m³/h))

(比消費電力は BL 規格の静圧(30Pa)時の消費電力を風量で割ったものである。)

・グリル開口面積 168cm²

・天井埋込穴寸法 □180(野縁高さ 40 以下、天井材含む)

※仕様は場合により変更することがあります。

適応コントロールスイッチ	
形名	定格
P-T1SW2	0.5A-AC300V

■特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	0.075	7.2	90	21.5	1.6
	60	0.096	9.3	95	22	
電動機形式		コンデンサー永久分相形単相誘導電動機 2極		シャッター形式	風圧式	羽根径 10cm
耐電圧		AC 1000V 1 分間		絶縁抵抗	10MΩ 以上(500V メガー)	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

三菱電機株式会社

形名

VD-10ZC14-BL

優良住宅部品(BL 部品)認定 ダクト用換気扇
<換気ユニット サニタリー用ファン 浴室用 I 型>

作成日付

2024- 2- 1

整理番号

NB323018

1/2



設計・据付に関するご注意

※据付け及び電気工事は安全上必ず製品に同梱の据付説明書に従ってください。

1. 据付場所に関するご注意

- (1) 内巻風扇を据付けた浴室には据付けないでください。
排気ガスが逆流し、一酸化炭素を引き起こす原因となります。
- (2) この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井面に据付てください。
それ以外の用途には使用しないでください。
早期故障(製品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、部品破損による落下の原因となります。
オール金属タイプをお選びください。
- (3) 台所・厨房・飲食店など、熱気や油煙が発生する場所でご使用になる場合は、
早期故障(製品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。
- (4) 以下の場所では使用しないでください。
早期故障(製品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。
・有機溶剤を使用する場所
・可燃性ガスがある場所
・温泉水や硫黄・塩素などの腐食性成分を含む場所
・殺菌剤・消毒剤を頻繁に使用する場所
・海岸に近い場所
- (5) 高温(40℃以上)になる場所には据付けないでください。
早期故障(製品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))の原因となります。
- (6) プラスチックボタニタイプのダクト用排気扇およびダクト用システム部材のご使用については、地域により防火上の制限(内装材の制限、可燃物との距離の制限など)がありますので、詳細は行政官庁または、消防署にお問い合わせください。
- (7) 傾斜天井には据付けないでください。シャッター開閉不良、振動、異常音の原因となります。
- (8) 天井金具をご使用になる場合、製品の着脱には天井裏での作業が必要です。
天井裏での作業ができるように、製品の近くに点検口を開けてください。
点検口がない場合の製品取替えなどで、天井などを壊す費用は、お客様の負担となります。
- (9) 浴室など湿気の多い場所では、グリルから水滴が落ちて不具合にならない場所に据付てください。
- (10) 業務用24時間風扇のような常時湿気のある場所では、寿命が短くなる場合があります。
- (11) 風圧式シャッターでは、急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
常時外風が強い場所に据付ける場合は、電気式シャッター付タイプを選定いただくか、ダクト用システム部材の中間取付形電動シャッターとの併用をおすすめします。
- (12) 天井材は、振動・共振音防止のため強度のあるものをご使用ください。
- (13) 製品上部を断熱材などで覆わないでください。早期故障の原因となります。
- (14) グリルを取りはずしやすくなるため、グリル側面と部屋の壁面を150mm以上離し、製品を据付てください。

2. 据付方法に関するご注意

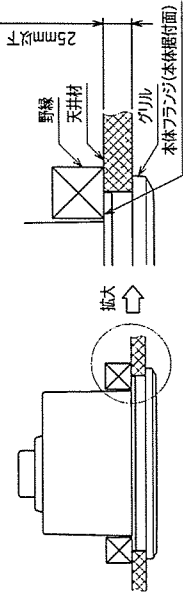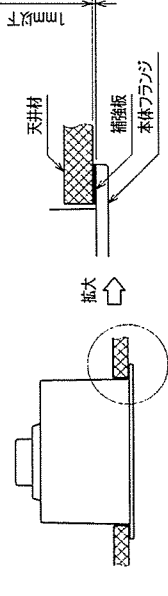- (1) 本体据付面とグリル間の寸法は25mm以下としてください。
グリルが天井材に密着しない場合があります。
- 
- (2) 天井面と本体フランジとの間にパッキンをご使用になる場合は、薄いもの・軟らかいものを使用し、据付状態ですき間がないようにしてください。
補強板を入れる場合は、厚さが1mm以下のものをご使用ください。
天井面とグリルの間にすき間が生じる原因となります。
- 

- (3) 野縁を組立てる際は、あらかじめ据付説明書の野縁指定寸法(野縁高さ・幅寸法)をご確認の上、本体固定ねじを垂直に締付けられる寸法にしてください。
また、本体重量により天井がたわまないように、十分強度のある野縁に据付てください。
天井面とグリルの間にすき間が生じる原因となります。
- (4) 天井金具をご使用になる場合、天井金具は正しい据付位置、据付本数でご使用ください。
落下、風漏れ、振動、異常音、動作異常の原因となります。

3. ダクト工事に関するご注意

- (1) ダクト接続口に力が加わらないよう、ダクトは必ず吊ってください。
シャッター開閉不良、本体からの風漏れの原因となります。
- (2) 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音の原因となります。
・極端な曲げ
・多数の曲げ
・ダクト接続口のすぐそばでの曲げ
・しりじり
- 
- (3) 据付前には、必ず排気ダクト、ダクト用システム部材に異常(排気ダクトのつがれ、ほこり詰まりなど)がないかご確認ください。風量低下や異常音の原因となります。
- (4) 排気ダクトは雨水の浸入やレイン水の逆流を防ぐため、屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 

- (5) 外周の影響を強く受ける場所には排気口を据付けないでください。
換気風量が不足するおそれがあります。
- (6) 排気ダクトの先端には、鳥などの侵入を防ぐためのベントキャップ、または雨水などの浸入を防ぐための深形フード、外風が強いところでは軒外風フードなどのダクト用システム部材を据付てください。

4. 電気工事に関するご注意

- (1) 電気式スイッチ(半導体制御による遠隔・温度・湿度・タイマー・スイッチなど)やボタルスイッチをご使用の場合は組合せ上、不具合が発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめご確認ください。
- (2) この製品の定格電圧はAC100Vです。
異電圧印加(200V印加など)を含む接続線によるモーターの故障の場合、サービスマン費用(交換部品代含む)はお客様のご負担となりますので、電線電圧および、結線図(コンセント側・スイッチ側)を十分に確認の上、結線してください。
- (3) 浴室など湿気の多い場所でご使用になる場合は、必ずD種接地工事をし、漏電ブレーカーを取付けてください。

5. その他

- (1) 効果的な換気を行うために給気口を必ず設けてください。
- (2) 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。
モーターは消耗部品です。
- (3) グリルをグリルの梱包材から出した状態で積み重ねないでください。
グリルが変形する原因となります。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	VD-10ZC14-BL 優良住宅部品(BL部品)認定 ダクト用換気扇 <換気ユニット シャッター用ファン 浴室用I型>
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB323018 2/2

見 積 書

件名リスト一連番号	4
-----------	---

見積金額¥ (消費税を含まない。)

品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
(7) 112号屋外給気管 補修	仕様書のとおり	式	1		
納入（履行）場 所	仕様書のとおり		納 期 (履行期限)	R7.6.30	
契約保証金	免 除		入札（見積）書 有効期間		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和7年5月20日

分任契約担当官

陸上自衛隊関西補給処桂支処

会計課長 田 尾 正 輝 殿

会社名 代表者名 担当者名 連絡先

（注）押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

市場価格調査書

分任契約担当官
陸上自衛隊関西補給処桂支処
会計課長 田尾 正輝 殿

¥ (消費税抜価格)

1 履行期間	7.6.30
2 納 地	陸上自衛隊桂駐屯地

住所・名称・代表者名

令和 年 月 日

[illegible]

仕 様 書

- 1 作業件名
(7) 112号屋外給気管補修

2 作業場所
京都府京都市西京区川島六ノ坪 陸上自衛隊桂駐屯地

3 作業期間
契約締結日～令和7年6月30日 (月)




4 作業内容
本作業は、給気管のピンホールを補修するもの。

5 一般事項
(1) 総則
本作業は、仕様書・図面・メーカー基準・次の基準及び関係法令等を守って実施すること。なお仕様書に記載なき事項については、事前に監督官と協議のうえ指示に従うこと。
(2) 協議
請負者は設計図書及び現地において、相違・疑義あるいは不明な点が生じた場合は、監督官と協議し、その指示に従うこと。
(3) 火災予防・現場管理
作業中における火災予防、労働安全及び在来施設等の保護には、十分注意を払うものとし、汚破損した場合は、請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。
(4) 作業写真
請負者は作業の主要な施工段階において写真撮影を実施すること。項目は着手前・作業中・作業完了後のほか、監督官の指示する箇所とする。また、写真はA4紙に整理のうえ1部提出すること。
(5) 作業時間
敷地内における作業実施時間帯は、平日（土・日及び祝祭日は除く。）の午前8時30分から午後5時迄を基準とする。その他の時間帯に作業を実施する場合については、事前に監督官と協議のうえ指示に従うこと。
(6) 発生材
本工事で発生した金属屑等監督官が指示するものは、発生材報告書を提出し、所定の場所に集積、運搬を実施すること。その他廃材等は廃棄物の処理及び清掃に関する法令等を守り請負業者の責任において場外処分すること。処分完了後処分完了が証明できる書類（マニフェストE票の写し）を官側に提出すること。

- 6 提出書類
本作業での提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出すること。
(1) 現場代理人等通知書・・・1部（契約後速やかに提出）
(2) 着手届・・・1部（作業着手前に提出）
(3) 完了届・・・1部（作業完了日に提出）
(4) 作業写真・・・1部（整理し提出）
(5) 工程表・・・1部（契約後速やかに提出）
(6) 材料等承認願・・・1部（作業着手前に提出）
(7) 発生材報告書・・・1部（その都度提出）
(8) 打合せ簿・・・1部（調整等監督官と協議を行った際、その都度提出）
(9) その他監督官の指示した書類（監督官が指定した期日までに示した部数を提出）

7 検 査
作業完了後、検査官の完了検査を受け合格をもって完了とする。ただし、手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再度検査を受け、合格をもって完了とする。

件 名	(7) 112号屋外給気管補修	図面番号	2 / 3
図 名	仕 様 書	縮 尺	
関西補給処桂支処総務部管理課 繕班			

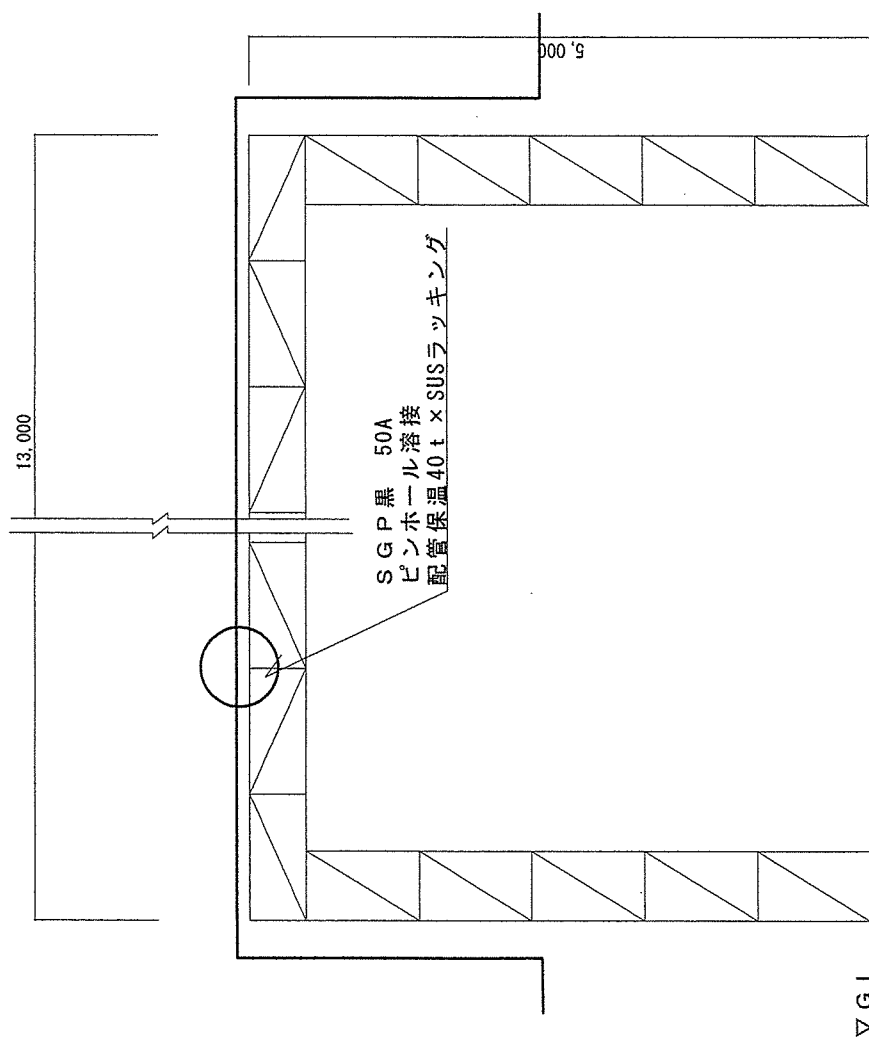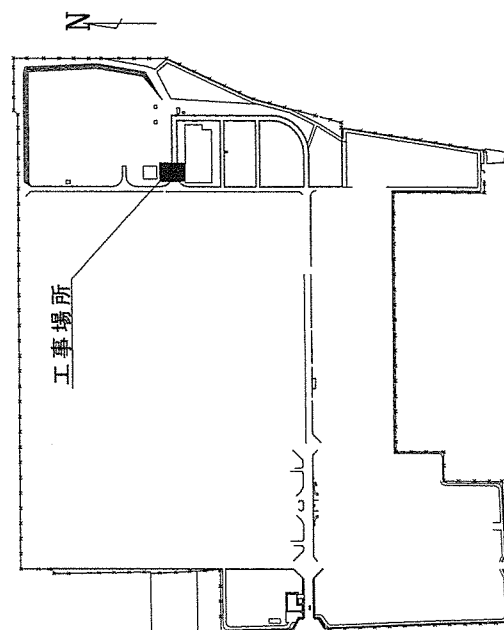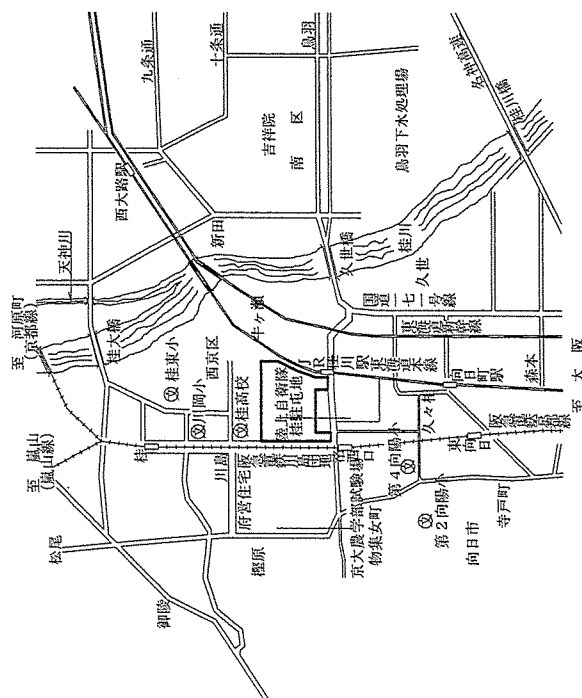

配管横断面 $S=1/60$

件名	(7) 112号屋外給気管補修	図面番号	3 / 3
図名	案内図・配置図	縮尺	図示

配置図 $S=1/10,000$

見 積 書

件名リスト一連番号	5
-----------	---

見積金額¥

(消費税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
(7) 18号建物ポンプ補修	仕様書のとおり	式	1		
納入（履行）場 所	仕様書のとおり	納 期 (履行期限)	R7.7.25		
契約保証金	免 除	入札（見積）書 有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和7年5月20日

分任契約担当官

陸上自衛隊関西補給処桂支処

会計課長 田 尾 正 輝 殿

会社名 代表者名 担当者名 連絡先

（注）押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

市場価格調査書

分任契約担当官

陸上自衛隊関西補給処桂支処

会計課長 田尾 正輝 殿

Y

(消費税抜価格)

1 履行期間

7.7.25

2 納 地

陸上自衛隊駐屯地

住所・名称・代表者名

令和 年 月 日

[illegible]

仕 様 書

- 1 作業件名
(7) 18号建物ポンプ補修

2 作業場所
京都府京都市西京区川島六ノ坪 陸上自衛隊桂駐屯地

3 作業期間
契約締結日～令和7年7月25日 (金)


4 作業内容
本作業は、ポンプの交換を実施するもの。

5 一般事項
(1) 総則
本作業は、仕様書・図面・メーカー基準・次の基準及び関係法令等を遵守して実施すること。なお仕様書に記載なき事項については、事前に監督官と協議のうえ指示に従うこと。
(2) 協議
請負者は設計図書及び現地において、相違・疑義あるいは不明な点が生じた場合は、監督官と協議し、その指示に従うこと。
(3) 火災予防・現場管理
作業中における火災予防、労働安全及び在来施設等の保護には、十分注意を払うものとし、汚破損した場合は、請負者の責任において速やかに原形に復旧すること。
(4) 作業写真
請負者は作業の主要な施工段階において写真撮影を実施すること。項目は着手前・作業中・作業完了後のほか、監督官の指示する箇所とする。また、写真はA4紙に整理のうえ1部提出すること。
(5) 作業時間
敷地内における作業実施時間帯は、平日 (土・日及び祝祭日は除く。) の午前8時30分から午後5時迄を基準とする。その他の時間帯に作業を実施する場合については、事前に監督官と協議のうえ指示に従うこと。
(6) 発生材
本工事で発生した金属屑等監督官が指示するものは、発生材報告書を提出し、所定の場所へ集積、運搬を実施すること。その他廃材等は廃棄物の処理及び清掃に関する法令等を遵守し請負業者の責任において場外処分すること。処分完了後処分完了が証明できる書類 (マニフェストE票の写し) を官側に提出すること。


- 6 提出書類
本作業での提出書類は下記のとおりとし、期限までに必ず提出すること。
(1) 現場代理人等通知書・・・1部 (契約後速やかに提出)
(2) 着手届・・・1部 (作業着手前に提出)
(3) 完了届・・・1部 (作業完了日に提出)
(4) 作業写真・・・1部 (整理し提出)
(5) 工程表・・・1部 (契約後速やかに提出)
(6) 材料等承認願・・・1部 (作業着手前に提出)
(7) 発生材報告書・・・1部 (その都度提出)
(8) 打合せ簿・・・1部 (調整等監督官と協議を行った際、その都度提出)
(9) その他監督官の指示した書類 (監督官が指定した期日までに示した部数を提出)

7 検 査
作業完了後、検査官の完了検査を受け合格をもって完了とする。ただし、手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再度検査を受け、合格をもって完了とする。

件 名	(7) 18号建物ポンプ補修	図面番号	2 / 3
図 名	仕 様 書	縮 尺	
関西補給処桂支処総務部管理課 繕班			

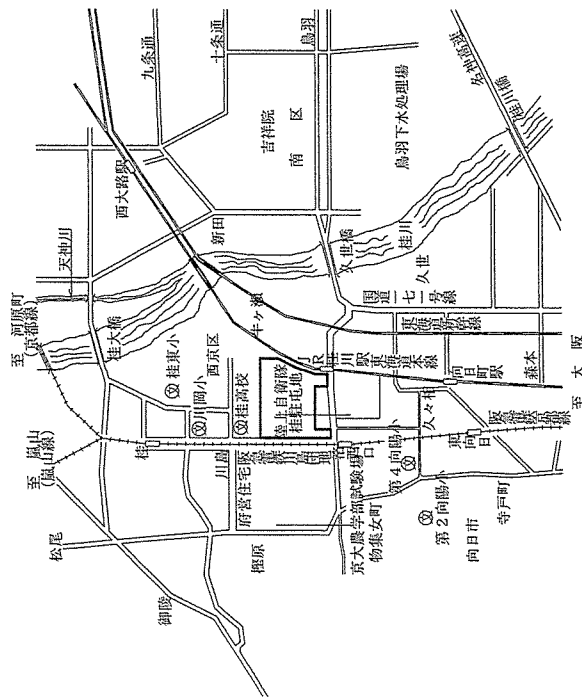


案内図 S=1/40,000

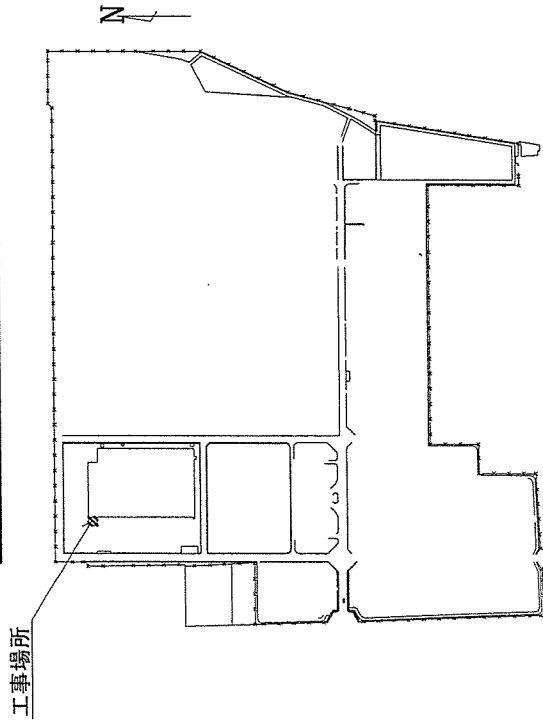

配置図 S=1/10,000

ポンプ 50MS262.2B交換 荏原製作所同等品
(防振架台及びパッキンボルトナット含む)

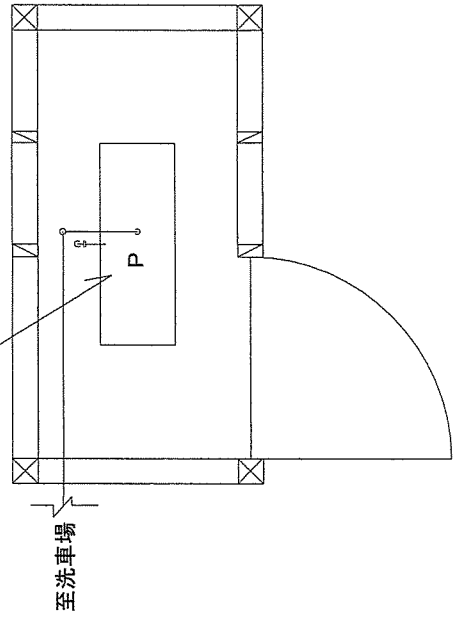

ポンプ詳細図 S=1/30

件名	(7) 18号建物ポンプ補修	図面番号	3 / 3
図名	案内図・配置図	縮尺	図示
関西補給処桂支処総務部管理課繕班			