

桂駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要領に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連 番号	件名	納入（履行） 場所	納期 (履行期限)	見積依頼書 公表日	見積書 提出期限	見積り合わせの 日時	防衛省 競争参加資格	備考
1	(8) 汚水中継槽清掃	仕様書のとおり	8.8.31	R8.4.21 (火)	R8.5.11 (月) 1000	R8.5.11 (月) 1000	必要なし	細部は仕様書を参照

4 競争参加者に必要な条件

業務従事者若しくは親会社等の国籍が、発注者との契約に違反する行為を求められた場合に、これを拒む権利を実効性をもって法的に保障されない国又は地域に該当する者及び国連安保理決議において労働許可を提供しないことが決定されている国又は地域に該当する者は競争参加を認めない。

5 契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒615-8103 京都府都市西京区川島六ノ坪
陸上自衛隊桂駐屯地 関西補給処桂支処会計課 担当 温井
TEL 075-381-2125 (内線 515) FAX 075-381-8881 Email fin-katsura-madep@inet.gsdf.mod.go.jp

6 仕様書（規格等）及び現場確認に関する問合せ先

陸上自衛隊桂駐屯地 関西補給処桂支処総務部管理課営繕班 担当 福本（内線 367）

見 積 書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥ (消費税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
(8) 汚水中継槽清掃	仕様書のとおり	式	1		
随意の様式による内訳書の添付をお願いいたします。					
納入（履行）場 所	仕様書のとおり	納 期 (履行期限)	8.8.31		
契約保証金	免 除	入札（見積）書 有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊関西補給処桂支処

会計課長 田 尾 正 輝 殿

会社名 代表者名 担当者名 連絡先

(注) 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

市場価格調査書

件名リスト一連番号	1
-----------	---

見積金額¥ (消費税を含まない。)

品名	規格	単位	数量	単価	金額
(8) 汚水中継槽清掃	仕様書のとおり	式	1		
随意の様式による内訳書の添付をお願いいたします。					
納入（履行）場所	仕様書のとおり	納期 (履行期限)	8.8.31		
契約保証金	免除	入札（見積）書 有効期間			

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要領」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は、「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官






陸上自衛隊関西補給処桂支処

会計課長 田尾正輝 殿

会社名 代表者名 担当者名 連絡先


(注) 押印を省略する場合には、担当者名及び連絡先を記載すること。

(8) 汚水中継槽清掃

名 称			(8)汚水中継槽清掃			
支処長	総務部長	管理課長	営繕班長	工事企画		担当
	了					
関西補給処桂支処総務部管理課営繕班				図面番号	1/3	

仕 様 書

- 1 件 名 : (8) 汚水中継槽清掃
- 2 場 所 : 京都市南区久世高田町 3 3 6
陸上自衛隊 桂駐屯地
- 3 期 間 : 契約締結日 ~ 令和 8 年 8 月 3 1 日
- 4 作業内容 : 汚水中継槽の汚泥等の汲み取り及び清掃
汚水中継槽 3 ヲ所
- 5 一般事項 : (1) 汲み取り及び清掃は、仕様書及び図面による他、関係法規に基づき実施すること。
(2) 請負業者は、作業に先立ち、監督官に工程表を作成、提出し承認を受け作業を実施すること。
(3) 作業中、請負業者の過失により施設・設備等に損傷を与えた場合は、直ちに監督官に報告し、その指示に従い請負業者の責任において速やかに原型復旧すること。
(4) 写真は監督官の指示に従って、清掃前、清掃中、清掃後及び作業工程、その他必要に応じて撮影し写真帳(A4)に整理し、提出すること。
(5) 本作業に伴い電気・水道を使用する場合は、請負業者で準備するものとする。
(6) 本作業の入出門時間は、8時30分から17時30分を基準とする。
17時から17時5分の間は国旗降下時のため一切の作業を停止する。
- 6 特記事項 :
 - (1) 手動ポンプアップした後、底部沈殿汚泥を汲み取り、高圧洗浄機で壁面等を洗浄する。その際洗浄水も汲み取ること。
 - (2) 汲み上げた尿尿は、許可を受けた業者(一般廃棄物処理業許可証)にて確実に適正な処分を行うものとし、処分証明書を提出すること。
 - (3) 槽内機器等の引き抜きは、必要に応じ請負業者にて実施すること。
 - (4) 作業に必要な測定及び安全対策は確実に実施すること。
- 7 検 査 : 本作業終了後、本仕様書に基づき検査を実施し、合格をもって完了とする。

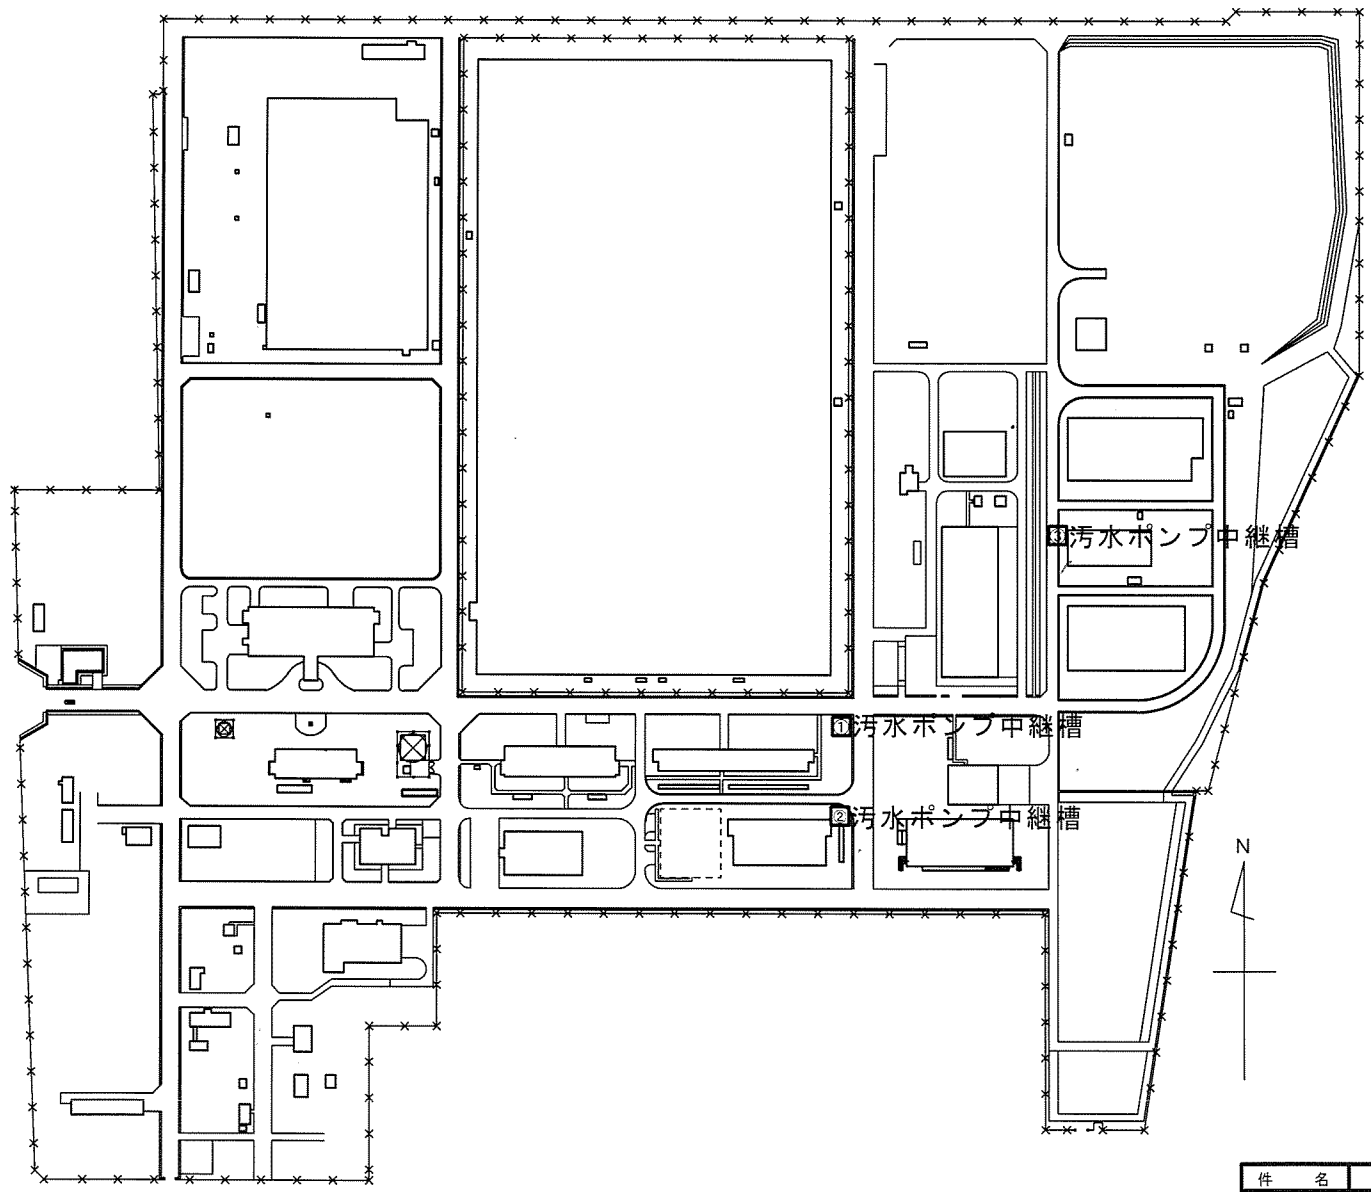

汚水中継槽一覧表

番号	汚水中継槽規格(L×D×H)	水位	容量
①	1,000×1,500×3,700	900	1.35m ³
②	φ1,200 H=3,100	1,200	1.12m ³
③	φ1,200 H=3,320	1,100	1.12m ³

件名	(6) 汚水中継槽清掃	
種別	配置図	図番
縮尺	NS	3 / 3
関西補給処桂支処 総務部 管理課 営繕班		