令和８年１０月１５日

守山駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積依頼について

１　本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。

２　本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもっても申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

３　件名リスト

一連番号	件　名	納入（履行）場所	納　期（履行期限）	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積合わせの日時	防衛省競争参加資格	備　考
SY210	守山（８）９７号建物ガス警報器等取替	仕様書のとおり	9.1.29	8.10.15	8.10.28 08時30分	8.10.28 08時30分		役務

４　仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒４６３－００６７

住所：愛知県名古屋市守山区守山３－１２－１

契約機関名（担当）：陸上自衛隊守山駐屯地　第４０８会計隊　契約班　山副(やまぞえ)

電話番号（内線）：０５２－７９１－２１９１（４３４７）　ＦＡＸ番号：０５２－７９１－２３７９

守山（８）９７号建物ガス警報器等取替

陸上自衛隊守山駐屯地業務隊

件　　名	守山（８）９７号建物ガス警報器等取替				図面番号
図面名称	表　　紙				１／４
業務隊長	管理科長	営繕班長	工事企画係長	営繕係	担当者
陸上自衛隊守山駐屯地業務隊					

仕　様　書

1　件　　名　守山（8）９７号建物ガス警報器等取替

2　場　　所　愛知県名古屋市守山区守山３－１２－１　陸上自衛隊守山駐屯地

3　期　　間　契約締結日　～　令和９年１月２９日
（作業は令和８年１２月の実施を基準とする）

4　概　　要　ガス漏れ警報器及び遮断装置取替役務一式

役務内容	型式等	数量	備考
撤　　去	既設ガス漏れ警報器撤去	３か所	
	既設自動ガス遮断装置撤去	１か所	
新　　設	ガス漏れ警報器新設	３か所	
	自動ガス遮断装置新設	１か所	
そ の 他	消防検査立会・届出等	１　式	

5　一般事項
（1）本役務は、関係法令等を遵守して実施すること。
（2）役務は、すべて丁寧かつ確実に実施すること。
（3）請負者は、役務実施に先立ち、監督官と協議のうえ作業工程表を作成し、提出することとし、了解を得たのち作業を実施すること。
（4）請負者は、役務の主要な段階及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。項目は着手前、実施中、完成、使用材料、見隠れ部分及び監督官の指示する箇所とする。写真は役務完了後、整理し監督官に提出すること。
（5）役務は請負業者の責任作業とし、役務に際し破損した部分については監督官と協議のうえ、指示に従い復旧すること。
（6）役務に際し仕様書・図面に明記なき事項であっても、当然必要と考えられる事項については監督官と協議の上、指示に従い実施すること。
（7）自衛隊施設からの電気・給水は原則として使用させないものとする。但し、使用する場合はメーター等を設置し、部隊側算定に基づき有償とする。
（8）役務に際し新設又は既設部分への補強及び養生等が必要と考えられる箇所については適切に実施すること。
（9）その他不明な事項、提出書類等はその都度監督官と協議し、指示に従うこと。

6　特記事項
（1）本役務は消防設備士甲種第４類の免状資格者が実施するものとし、作業開始前に免状の写しを監督官に提出すること。
（2）消防署に必要な届出は請負業者が行い、届出の写しを監督官に提出すること。
（3）役務に伴う天井面等の補修は請負業者の責任において実施すること。
（4）役務完了後、動作確認を実施し、正常に動作することを確認すること。
（5）役務完了後、消防検査を受検することとし、検査に必要な消防署への手続きは請負業者の責任において実施することとする。また、検査には請負業者及び監督官が立会するものとする。

7　提出書類
（1）着手届
（2）完了届
（3）現場代理人等指名・変更通知書
（4）作業工程表
（5）作業写真
（6）作業日誌
（7）消防届出書類（写）
（8）消防設備士甲種第４類の免状（写）
（9）その他監督官に指示された書類

8　検　　査
本役務は検査官の検査合格をもって完了とする。手直しが生じた場合は速やかに手直しを実施し、再検査合格をもって完了とする。

件　　名	守山（8）９７号建物ガス警報器等取替	図面番号
図面名称		２／４
陸上自衛隊守山駐屯地業務隊		

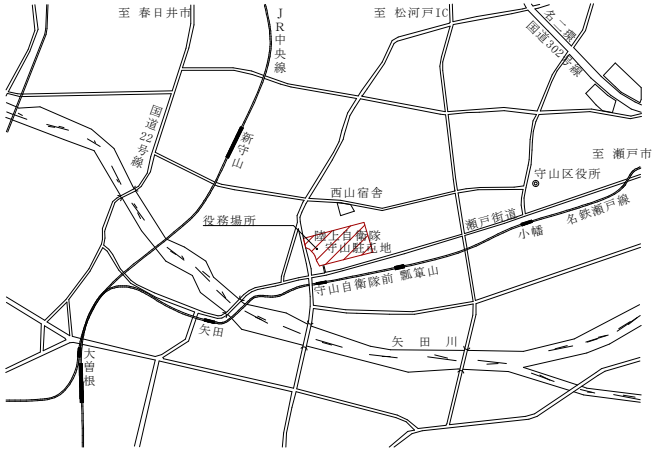

駐屯地案内図　S＝１/X

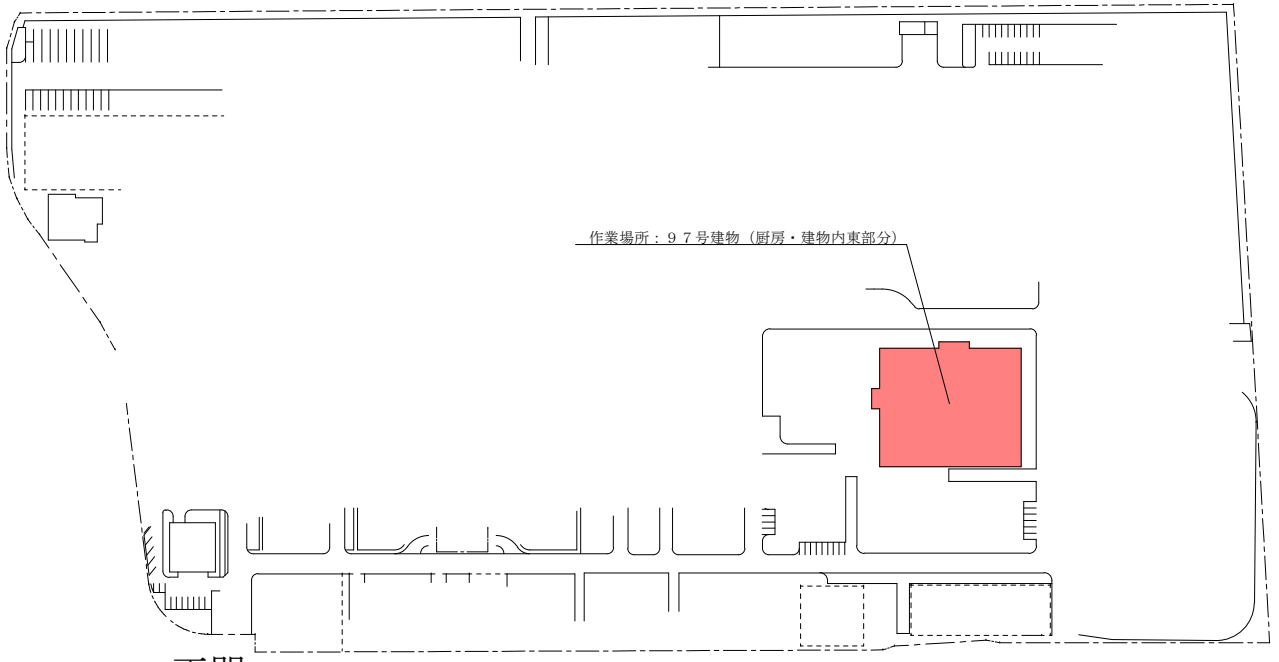

駐屯地配置図　S＝1/X

件　　名	守山（８）９７号建物ガス警報器等取替	図面番号
図面名称	図示	３／４
陸上自衛隊守山駐屯地業務隊		

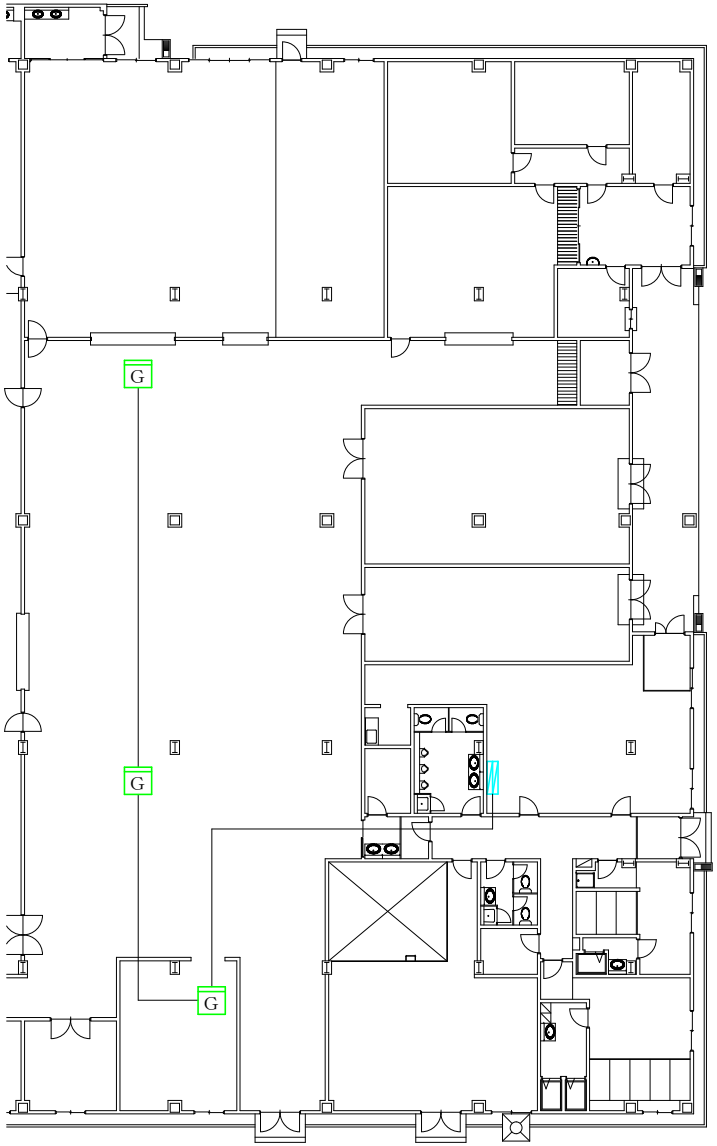

ガス警報器系統図　S＝1/400

ガス漏れ警報器（既設）

種　別：一体型
型　式：ニッタン（株）KN-60K

※取替機器は既設同等品もしくは後継品とする

自動ガス遮断装置（既設）

型式名（操作器）：矢崎エナジーシステム（株）YCB-13D

※取替機器は既設同等品もしくは後継品とする

G　ガス漏れ警報器

自動ガス遮断装置

件　　名	守山（８）９７号建物ガス警報器等取替	図面番号
図面名称	図示	４／４
陸上自衛隊守山駐屯地業務隊		

見　　積　　書

担当：山副

件名リスト一連番号	SY210

見積金額￥

（消費税及び地方税を含まない。）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　　価	金　　額
守山（８）９７号建物ガス警報器等取替	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				

納入（履行）場所	陸上自衛隊守山駐屯地		納期（履行期限）	9.1.29
契約保証金	（免除）	入札（見積）書有効期限		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和　　年　　月　　日

分任契約担当官
陸上自衛隊守山駐屯地
第４０８会計隊長　久保田　宣彦　殿

住　　所
会　社　名
代表者氏名
代表者電話番号
担当者氏名
担当者電話番号

メールアドレス：

ＦＡＸ番号：

（注）押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

市　場　価　格　調　書

担当：山副

市価調査提出期限

令和８年１０月２６日１７時００分

FAX等で提出をお願いします。

件名リスト一連番号	SY210

見積金額￥

（消費税及び地方税を含まない。）

品　　名	規　　格	単位	数量	単　　価	金　　額
守山（８）９７号建物ガス警報器等取替	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				

納入（履行）場所	陸上自衛隊守山駐屯地		納期（履行期限）	9.1.29
契約保証金	（免除）	入札（見積）書有効期限		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積いたします。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和　　年　　月　　日

分任契約担当官

陸上自衛隊守山駐屯地

第４０８会計隊長　久保田　宣彦　殿

住　　所
会　社　名
代表者氏名
代表者電話番号
担当者氏名
担当者電話番号

メールアドレス：

ＦＡＸ番号：

（注）押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。