

令和8年10月21日

陸上自衛隊金沢駐屯地におけるオープンカウンター方式による見積り依頼について

- 1 本リストは、オープンカウンター方式実施要項に基づく手続が必要です。
- 2 本方式は、随意契約を前提とした見積依頼であり、有効な見積書をもって申込みをした者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格の見積書をもって申込みをした者を契約の相手方とします。

3 件名リスト

一連番号	件名	納入（履行）場所	納期（履行期限）	見積依頼書公表日	見積書提出期限	見積り合わせの日時	防衛省競争参加資格	備考
118	金沢（8）保護継電器作動試験	陸上自衛隊 金沢駐屯地	9.3.31	8.10.21	8.10.28 11時15分	8.10.28 11時15分	なし	
	以下余白							

4 仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所、問合せ先及び提出先

〒921-8520

石川県金沢市野田町1丁目8番地

- (1) 仕様の内容に関する問い合わせ
076-241-2171（内線445）担当：仲野
- (2) オープンカウンターに関するお問い合わせ
076-241-2171（内線348）担当：中野

金沢（８）保護継電器作動試験

金沢駐屯地業務隊

業務隊長		図 番		1 / 7	
	管理科長	営繕班長	工事企画係長	管財係	作成者
金沢駐屯地業務隊管理科営繕班			作成年月日	令和 8 年 9 月 2 4 日	

仕 様 書

1 役務名称 金沢（８）保護継電器作動試験

2 役務場所

- (1) 石川県金沢市野田町１－８ 陸上自衛隊金沢駐屯地
(2) 石川県金沢市大桑町開１ 陸上自衛隊金沢駐屯地三小牛山演習場

3 契約期間 契約締結日 ～ 令和９年３月３１日まで
※但し、作動試験の実施時期については、令和８年１月３日（火）を予定とする。

4 役務概要

駐屯地及び演習場の受電所等にある各回路の継電器作動試験を実施するものである。

- (1) 保護継電器作動試験ＯＣＲ（二要素） ２６台
(2) 保護継電器作動試験ＤＧＲ（二要素） １４台
(3) 保護継電器作動試験ＵＶＲ（一要素） １２台
(4) 保護継電器作動試験ＯＶＧＲ（二要素） １台

5 一般事項

- (1) 本役務は、仕様書及び図面によるほか建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）によるほか、関係法令に基づき丁寧、確実に実施するものとする。
(2) 受注者は、作業実施に先立ち、官側と協議の上で作業工程表を作成し、官側に提出するものとし、了解を得たのち作業を実施する。
(3) 作業は受注者の責任作業とし、作業に際して破損した部分については、官側へ報告の上、指示に従い速やかに復旧するものとする。
(4) 作業に際し、仕様書・図面に明記無き事項であっても、当然必要と考えられる事項については、官側と協議のうえ指示に従い実施するものとする。
(5) 請負業者は、着工前、作業中、完了、材料検査及び監督官の指示する場所において写真撮影を実施すること。
(6) 作業に際し、受注者は作業条件を作業関係者に十分把握させると共に、作業員に対して安全な作業方法の確認及び安全点検を確実に実施するものとする。
(7) 喫煙は所定の位置で行い、作業中及び歩行しながらの喫煙を禁止するものとする。また、作業場所以外の立ち入りを禁止するものとする。作業の都合によりやむを得ず立ち入る場合は監督官と協議し、部隊側立ち会いのもとで立ち入るものとする。
(8) 関係官公署等への届出は、請負者の責任において迅速に処理するものとする。
(9) その他不明な事項、提出書類等はその都度官側と協議し、指示に従うものとする。
(10) 受注者は、作業前・作業中・作業後等必要に応じて電力会社（北陸電力）と相互調整を確に実施し、電力事故等が無いよう作業を実施すること。

6 特記事項

本作業中、設備等に不良個所を発見した場合は、官側に直ぐに報告するものとする。また、改善に必要となる改善提案書（見積書含む）を提出するものとする。

7 共通事項

- (1) 作業時間
作業時間は、午前８時１５分から午後５時までとするものとする。なお、事前に監督官と調整し了承を得た場合はこの限りではないものとする。
(2) 完成検査
作業完了後、検査官の検査を受け合格をもって完了とする。手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再検査を受け、合格をもって完了とする。

8 提出書類

- (1) 工程表 (契約後速やかに)
(2) 現場代理人等指名・変更通知書 (契約後速やかに)
(3) 現場代理人略歴書 (契約後速やかに)
(4) 着手通知書 (着手前)
(5) 作業写真 (作業後速やかに)
(6) 作業日誌 (作業中その都度)
(7) 完成通知書 (作業後速やかに)
(8) 試験記録書
(9) その他監督官が指示する書類


件 名	金沢（８）保護継電器作動試験		
種 別	仕様書	図 番	2 / 7

9 試験内容


下記のとおりとする。

場 所		試験内容	No	分電盤	備考
駐屯地	208 号建物	O C R	①	高压受電盤	三菱電機 MOC-E1V-R 型 1990 年製 78497B
			②	高压饋電盤	三菱電機 MOC-E1V-R 型 2001 年製 87052
			③	高压饋電盤	三菱電機 MOC-E1V-R 型 2001 年製 87058
			④	高压コンデンサ	三菱電機 MOC-E1V-R 型 1990 年製 78503B
		D G R	⑤	高压受電盤	戸上電機製作所 LTR-M-DFBP 型 2001 年製 A637087
			⑥	高压饋電盤	光商工 LDG-23 型 2001 年製 372436
			⑦	高压饋電盤	光商工 LDG-21 2001 年製 364794
	208 号建物西側屋外 キュービクル	O C R	⑧	高压受電盤	三菱電機 MOC-A1V-R 2013 年製 7E101KN5073
			⑨	高压饋電盤 No.1	三菱電機 MOC-A1V-R 2013 年製 7E101KN5078
			⑩	高压饋電盤 No.2	三菱電機 MOC-A1V-R 2013 年製 7E101KN4984
			⑪	高压饋電盤 No.2	三菱電機 MOC-A1V-R 2013 年製 7E101KN4988
		U V R	⑫	高压受電盤	三菱電機 MUV-A1V-R 2012 年製 7E401XL3454
			⑬	高压受電盤	三菱電機 MUV-A1V-R 2012 年製 7E401XL3497
		D G R	⑭	高压饋電盤 No.1	三菱電機 MDG-A1V-R 2012 年製 7E201WJ7392
			⑮	高压饋電盤 No.2	三菱電機 MDG-A1V-R 2012 年製 7E201WJ7401
			⑯	高压饋電盤	三菱電機 MDG-A1V-R 2012 年製 7E201WJ7397
	1 1 9 号建物西側 屋外キュービクル	O C R	⑰	高压受電盤	三菱電機 MOC-A1T-R 2002 年製 QR92PA22655
	1 1 9 号建物東側 屋外キュービクル	O C R	⑱	高压受電盤	三菱電機 MOC-A1T-R 2012 年製 7E101YL0836
			⑲	高压饋電盤	三菱電機 MOC-A1T-R 2012 年製 7E101YL0354
			⑳	高压受電盤	三菱電機 MOC-A1T-R 2012 年製 7E101YL0835
		U V R	㉑	高压受電盤	三菱電機 MUV-A1V-R 2012 年製 7E401YL3766
			㉒	高压受電盤	三菱電機 MUV-A1V-R 2012 年製 7E401YL3762
		D G R	㉓	高压饋電盤	三菱電機 MDG-A1V-R 2012 年製 7E201XJ7813
			㉔	高压饋電盤	三菱電機 MDG-A1V-R 2012 年製 7E201VJ6957
	1 9 5 号建物北側屋 外キュービクル	O C R	㉕	高压受電盤	三菱電機 MOC-A1V-R 2012 年製 7E101VL7455
			㉖	高压受電盤	三菱電機 MOC-A1V-R 2012 年製 7E101VL7469

場 所		試験内容	No	分電盤	備考
駐屯地	1 9 5 号建物北側屋 外キュービクル	U V R	㉔	高圧受電盤	三菱電機 MUV-A1V-R 2012 年製 7E401YL3623
		D G R	㉕	高圧受電盤	三菱電機 MDG-A1V-R 型 2012 年製 7E201VJ6961
	1 7 4 号建物北側屋 外キュービクル	O C R	㉖	高圧受電盤	オムロン K2CA-HV 型 2015 年製 580030
		U V R	㉗	高圧受電盤	オムロン K2VU-H 型 2015 年製 580070
			㉘	高圧受電盤	オムロン K2VU-H 型 2015 年製 580071
			㉙	高圧受電盤	オムロン K2VU-H 型 2015 年製 580068
			㉚	高圧受電盤	オムロン K2VU-H 型 2015 年製 580069
	2 2 1 号建物南側屋 外キュービクル	O C R	㉛	高圧受電盤	三菱電機型 MOC-A1V-R 2010 年製 7E101LJ7742
	2 0 9 号建物 キュービクル	O C R	㉜	高圧受電盤	三菱電機 MOC-E1V-R 型 2001 年製 88862
	グラント南側屋外 キュービクル	O C R	㉝	高圧受電盤	三菱電機 MOC-A1V-R 型 2012 年製 7E101YL0805
			㉞	高圧受電盤	三菱電機 MOC-A1V-R 型 2012 年製 7E101YL0806
		U V R	㉟	高圧受電盤	三菱電機 MUV-A1V-R 型 2012 年製 7E401YL3544
		D G R	㊱	高圧受電盤	三菱電機 MDG-A1V-R 型 2012 年製 7E201WJ7470
	2 1 6 号建物東側屋 外キュービクル	O C R	㊲	高圧受電盤	三菱電機 MOC-A1T-R 型 2003 年製 19102382225
	1 5 9 号建物北側屋 外キュービクル	O C R	㊳	高圧受電盤	三菱電機 MOC-A1V-R 型 2012 年製 7E101YL0687
			㊴	高圧受電盤	三菱電機 MOC-A1V-R 型 2012 年製 7E101YL0689
		U V R	㊵	高圧受電盤	三菱電機 MUV-A1V-R 型 2012 年製 7E401YL3546
		D G R	㊶	高圧受電盤	三菱電機 MDG-A1V-R 型 2012 年製 7E201WJ7468
	1 7 0 号建物北側屋 外キュービクル	O C R	㊷	高圧受電盤	三菱電機 MOC-A1V-R 型 2012 年製 7E101YL0703
			㊸	高圧受電盤	三菱電機 MOC-A1V-R 型 2012 年製 7E101YL0704
		U V R	㊹	高圧受電盤	三菱電機 MUV-A1V-R 型 2012 年製 7E401YL3547
		D G R	㊺	高圧受電盤	三菱電機 MDG-A1V-R 型 2012 年製 7E201WJ7393
	2 2 2 号建物 キュービクル	O C R	㊻	自動始動発電機	東芝 NC022P-02A61 型 2012 年製 ' 0215
		O V G R	㊼	自動始動発電機	東芝 NVG31S-01A 型 2012 年製 013H
演習場	1 号受電所	O C R	㊽	受電盤	オムロン K2CA-D03-F4 型 1994 年製 4X0049
		D G R	㊾	受電盤	大垣電機株式会社 ODG-S3 型 2011 年製 1170005
		D G R	㊿	受電盤	光商工 LDG-21 型 1994 年製 383920

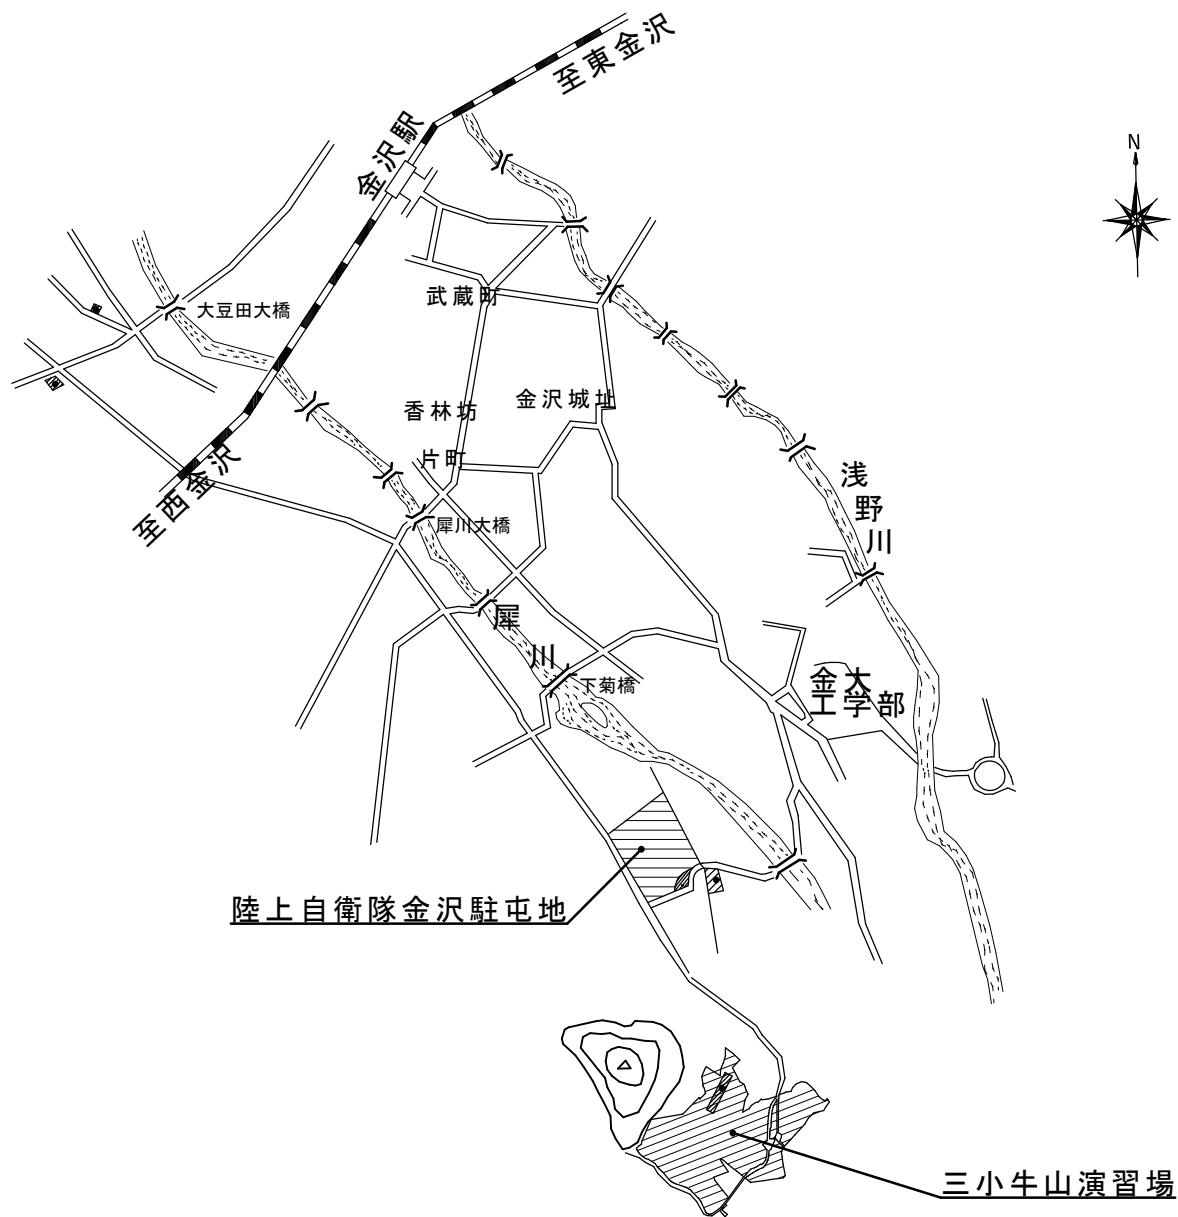


件 名	金沢（８）保護継電器作動試験		
図 名	案内図	図 番	５／７

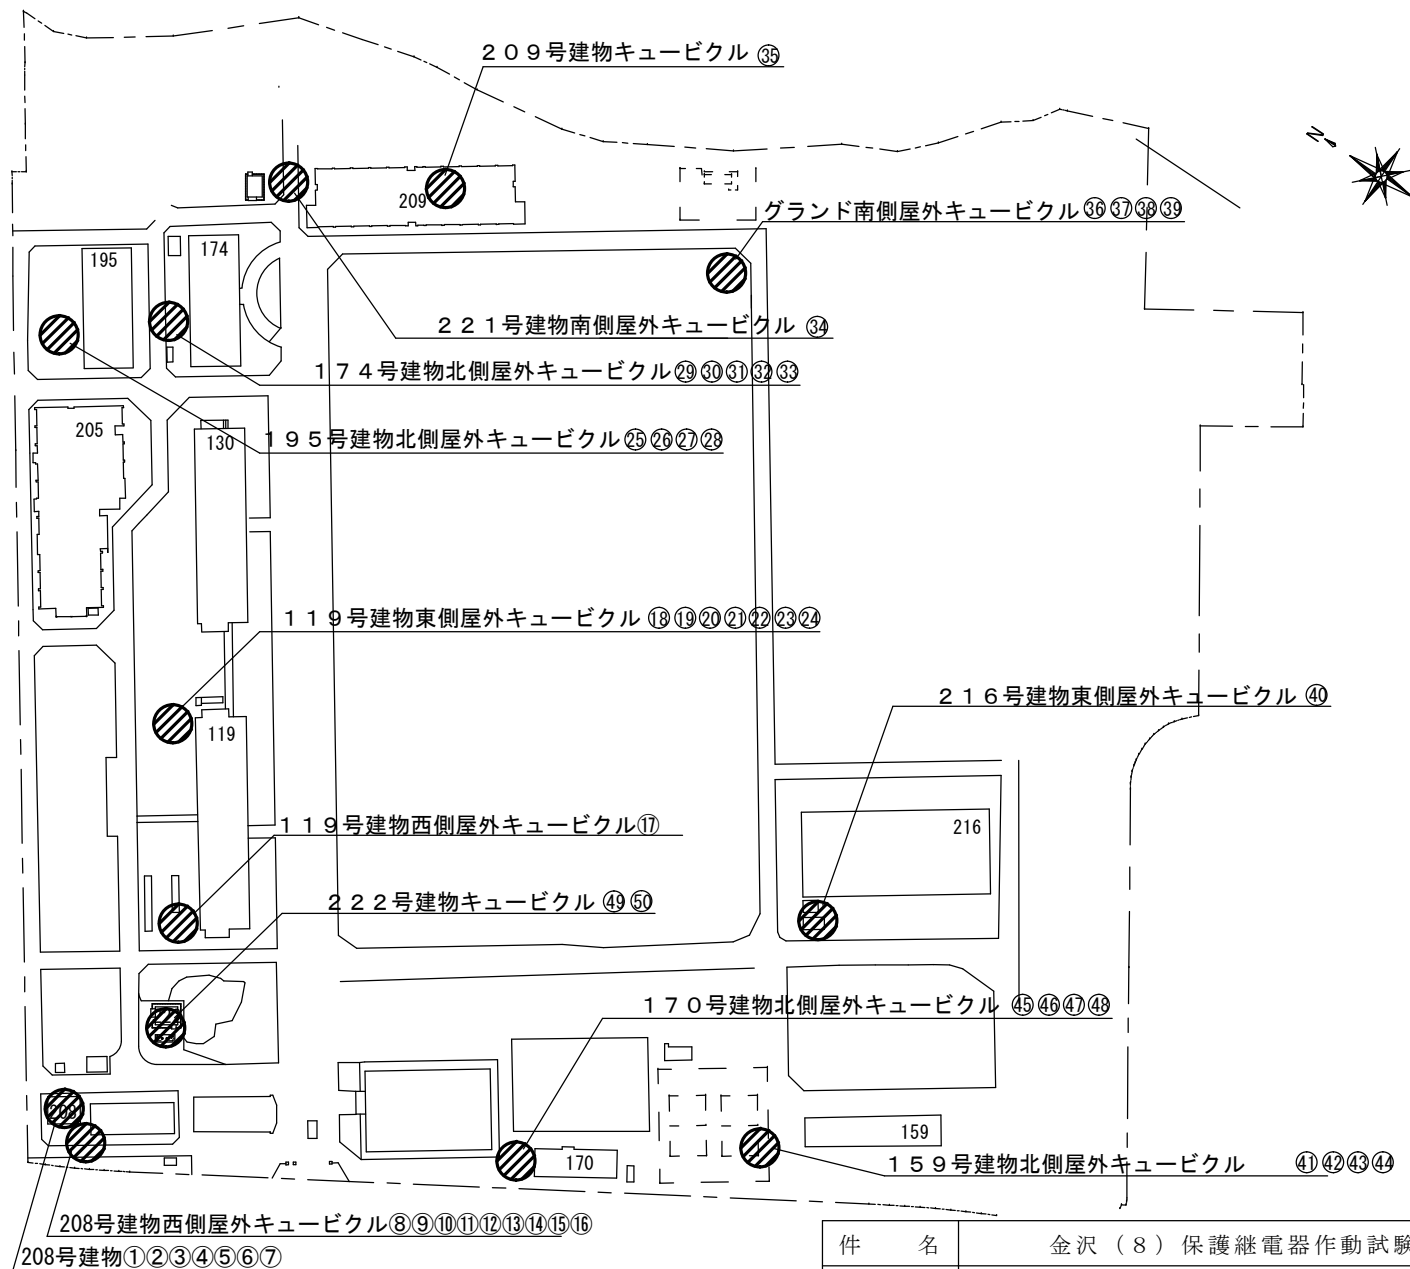

凡例
 作動試験場所

件 名	金 沢（ 8 ） 保 護 継 電 器 作 動 試 験	図 面 番 号	6 / 7
図 面 名 称	駐 屯 地 配 置 図	縮 尺	—
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科			

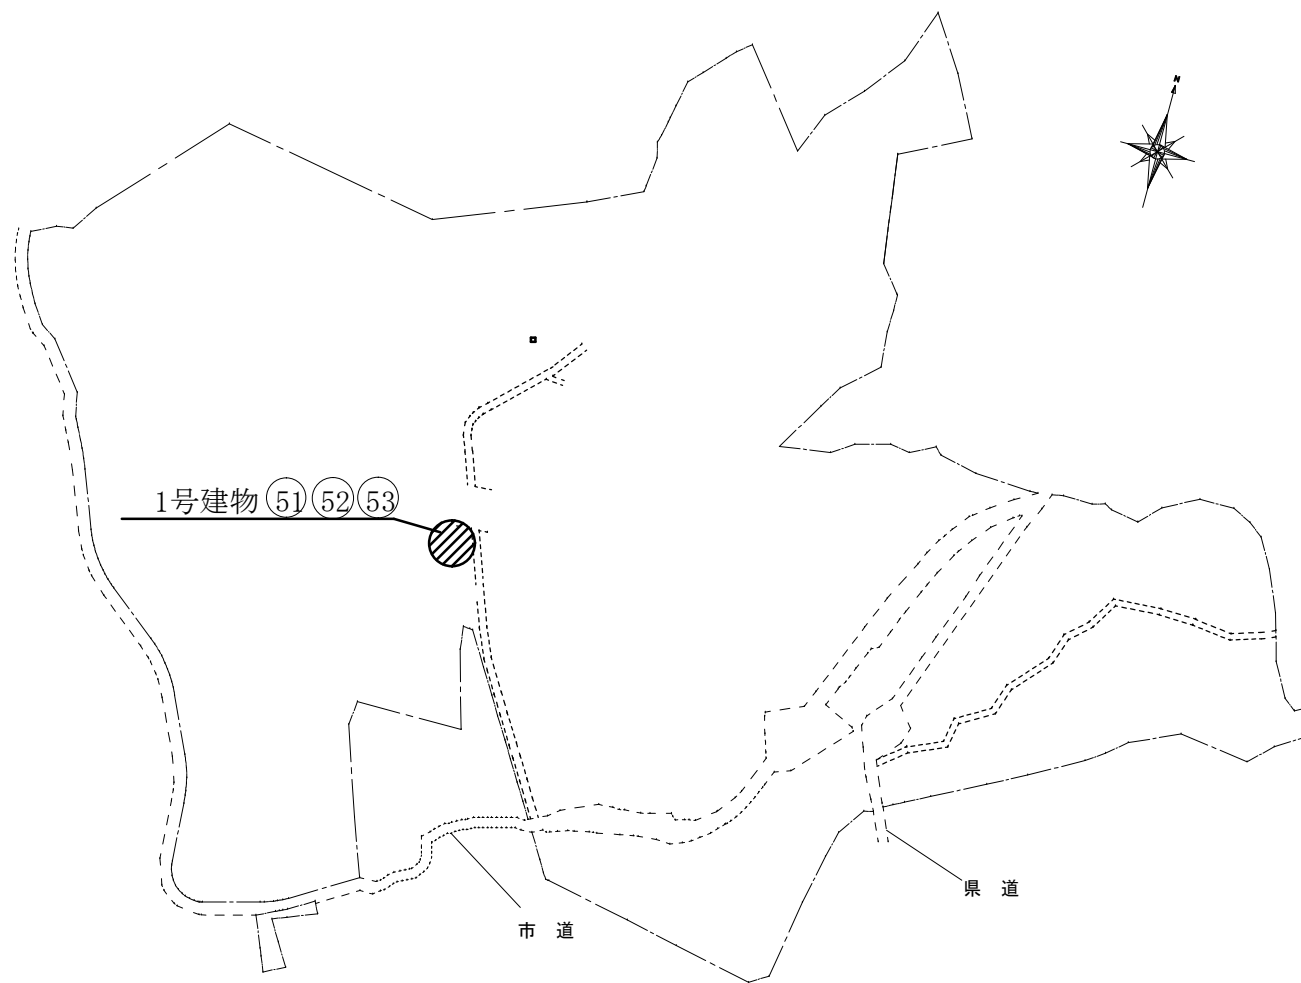

配置図

件 名	金沢（8）保護継電器作動試験	図面番号	7 / 7
図面名称	演習場配置図	縮 尺	—
陸上自衛隊金沢駐屯地業務隊管理科			

申込日年月日： . .

参 加 申 込 票

公 開 日	令和 8 年 1 0 月 2 1 日			
件 名	一連番号：118 金沢（8）保護継電器作動試験			
見積り合わせの日時	令和 8 年 1 0 月 2 8 日 1 1 時 1 5 分			
見積り合わせの場所	陸上自衛隊金沢駐屯地 第 3 3 6 会計隊事務所			
会 社 名				
電 話 番 号				
F A X 番 号				
メールアドレス				
担 当 者 名				
参 加 方 法 (該当する欄に○ をして下さい)	持 参	郵 便	メー ル	F A X

注意事項等

- 1 見積り合わせに参加を希望する場合は本申込票に必要事項を記入し、下記の連絡先までメールまたはFAX送信ください。
- 2 見積書を郵送する場合
郵送する封筒の表に見積り合わせの件名、見積り合わせの日時を朱書きにより明記して郵送し、発送者の責により到着の確認を実施してください。
なお、**FAX及びメールでの提出も可**とし、その場合でも発送者の責により受信の確認をお願いします。
- 3 連絡先
第 3 3 6 会計隊 契約班 担当：中野
TEL 076-241-2171 (内線：348)
FAX 076-241-2374
メール ma336fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

見 積 書

件名リスト一連番号	118
-----------	-----

見積金額 ￥ (消費税及び地方消費税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	予定数量	単 価	金 額
金沢(8)保護継電器作動試験	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納入(履行)場 所	石川県金沢市野田町1-8 (陸上自衛隊金沢駐屯地)	納期 (履行期限)	令和9年3月31日		

上記に関して「入札及び契約心得」、「標準契約書等」の契約条項等を承諾の上、入札見積りいたします。
また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について、誓約いたします。

令和8年10月28日

分任契約担当官
陸上自衛隊金沢駐屯地
第336会計隊長 山崎 誠 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者
担当者連絡先

市場価格調査書

件名リスト一連番号	118
-----------	-----

見積金額 ￥ (消費税及び地方消費税を含まない。)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
金沢(8)保護継電器作動試験	仕様書のとおり	ST	1		
	以下余白				
納入(履行)場 所	石川県金沢市野田町1-8 (陸上自衛隊金沢駐屯地)	納期 (履行期限)	令和9年3月31日		

提出要領は、FAX又はメールでよろしく申し上げます。
また、内訳が分かる書類を併せて提出願います。(御社様式で構いません)
提出期限は、令和8年10月27日1200までです。
ご協力よろしくお願いいたします。

令和 年 月 日

分任契約担当官
陸上自衛隊金沢駐屯地
第336会計隊長 山崎 誠 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名
担 当 者
担当者連絡先